

SQ, SQE

Installation and operating instructions



be
think
innovate

GRUNDFOS X

English (GB)	
Installation and operating instructions	5
Български (BG)	
Упътване за монтаж и експлоатация	20
Čeština (CZ)	
Montážní a provozní návod	35
Deutsch (DE)	
Montage- und Betriebsanleitung	50
Dansk (DK)	
Monterings- og driftsinstruktion	65
Eesti (EE)	
Paigaldus- ja kasutusjuhend	80
Español (ES)	
Instrucciones de instalación y funcionamiento	95
Suomi (FI)	
Asennus- ja käyttöohjeet	110
Français (FR)	
Notice d'installation et de fonctionnement	125
Ελληνικά (GR)	
Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας	140
Hrvatski (HR)	
Montažne i pogonske upute	155
Magyar (HU)	
Telepítési és üzemeltetési utasítás	170
Italiano (IT)	
Istruzioni di installazione e funzionamento	185
Lietuviškai (LT)	
Įrengimo ir naudojimo instrukcija	200
Latviešu (LV)	
Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija	215
Nederlands (NL)	
Installatie- en bedieningsinstructies	230
Polski (PL)	
Instrukcja montażu i eksploatacji	245
Português (PT)	
Instruções de instalação e funcionamento	260

SQ, SQE

Română (RO)	
Instructiuni de instalare și utilizare	275
Русский (RU)	
Паспорт, Руководство по монтажу и эксплуатации	290
Svenska (SE)	
Monterings- och driftsinstruktion	305
Slovensko (SI)	
Navodila za montažo in obratovanje	320
Slovenčina (SK)	
Návod na montáž a prevádzku	335
Türkçe (TR)	
Montaj ve kullanım kılavuzu	350
Қазақша (KZ)	
Орнату және пайдалану нұсқаулықтары	367
Appendix	382
Declaration of conformity	383

English (GB) Installation and operating instructions

Original installation and operating instructions.

CONTENTS

	Page
1. Symbols used in this document	5
2. General	6
2.1 Applications	6
3. Technical data	6
3.1 Storage	6
3.2 Sound pressure level	6
4. Preparation	7
4.1 Refilling of motor liquid	7
4.2 Positional requirements	7
4.3 Liquid temperatures/cooling	8
5. Electrical connection	8
5.1 General	8
5.2 Motor protection	9
5.3 Connection of motor	9
6. Installation	9
6.1 General	9
6.2 Assembly of pump part and motor	9
6.3 Removal of non-return valve	10
6.4 Fitting the cable plug to the motor	10
6.5 Fitting the cable guard	11
6.6 Cable sizing	12
6.7 Fitting the submersible drop cable	13
6.8 Pipework connection	13
7. Start-up	14
8. Operation	14
8.1 Minimum flow rate	14
8.2 Selection of diaphragm tank and setting of precharge pressure and pressure switch	14
8.3 Built-in protection	16
9. Maintenance and service	16
9.1 Contaminated pumps	16
10. Fault finding chart	17
10.1 Megging	18
11. Checking the power supply	19
12. Environment	19
13. Disposal	19

Warning

Prior to installation, read these installation and operating instructions. Installation and operation must comply with local regulations and accepted codes of good practice.



Warning

The use of this product requires experience with and knowledge of the product.



Persons with reduced physical, sensory or mental capabilities must not use this product, unless they are under supervision or have been instructed in the use of the product by a person responsible for their safety.

Children must not use or play with this product.

1. Symbols used in this document



Warning

If these safety instructions are not observed, it may result in personal injury.



Caution

If these safety instructions are not observed, it may result in malfunction or damage to the equipment.



Note

Notes or instructions that make the job easier and ensure safe operation.

2. General

On page 382 of these installation and operating instructions, you will find copies of the pump and motor nameplates.

Before the SQ/SQE pump is lowered into the borehole, this page should be filled in with the relevant nameplate data.

These installation and operating instructions must be kept in a dry place near the installation site for reference purposes.

2.1 Applications

The SQ and SQE pumps are designed for pumping thin, clean, non-aggressive, non-explosive liquids, not containing solid particles or fibres.

Typical applications:

- Groundwater supply for
 - private housing
 - small waterworks
 - irrigation systems in for instance green houses.
- Liquid transfer in tanks.
- Pressure boosting.

The **SQE-NE** pumps are designed for pumping thin, clean, non-explosive liquids, not containing solid particles or fibres.

These pumps are suitable for pumping contaminated or hydrogen-carbonate containing groundwater, e.g. from

- dumps
- chemical depots
- industrial areas
- oil and petrol filling stations
- environmental applications.

The **SQE-NE** pumps can also be used for sampling and monitoring and to some extent for incorporation in water treatment systems.

Information applying to all pump types

The maximum sand content of the water must not exceed 50 g/m³. A larger sand content will reduce the life of the pump and increase the risk of blocking.

Note If liquids with a viscosity higher than that of water are to be pumped, please contact Grundfos.

pH values

SQ and SQE: 5 to 9.

SQE-NE: Please contact Grundfos.

Liquid temperature

The temperature of the pumped liquid must not exceed 35 °C.

3. Technical data

Supply voltage

1 x 200-240 V - 10 %/+ 6 %, 50/60 Hz, PE.

Operation via generator: As a minimum, the generator output must be equal to the motor P₁ [kW] + 10 %.

Starting current

The motor starting current is equal to the highest value stated on the motor nameplate.

Power factor

PF = 1.

Motor liquid

Type SML 3.

Motor cable

1.5 m, 3 x 1.5 mm², PE.

Liquid temperature

Maximum 35 °C.

Pump outlet size

SQ 1, SQ 2, SQ 3: Rp 1 1/4.

SQ 5, SQ 7: Rp 1 1/2.

Pump diameter

74 mm.

Borehole diameter

Minimum 76 mm.

Installation depth

Maximum 150 m below static water level.

See also section [6.8.2 Installation depths](#).

Net weight

Maximum 6.5 kg.

3.1 Storage

Storage temperature: -20 °C to +60 °C.

3.1.1 Frost protection

If the pump has to be stored after use, it must be stored on a frost-free location or it must be ensured that the motor liquid is frost-proof.

The motor must not be stored without being filled with motor liquid.

3.2 Sound pressure level

The sound pressure level of the pump is lower than the limiting values stated in the EC Council Directive 2006/42/EC relating to machinery.

4. Preparation

Grundfos MS 3 and MSE 3 submersible motors have water-lubricated slide bearings. No additional lubrication is required.

The submersible motors are factory-filled with a special Grundfos motor liquid (type SML 3), which is frost-proof down to - 20 °C and preserved to prevent the growth of bacteria.


The level of motor liquid is decisive for the operating life of the bearings and consequently the life of the motor.

4.1 Refilling of motor liquid

If for any reason the motor liquid has been drained or lost, the motor must be refilled with Grundfos motor liquid SML 3.

To refill the motor, proceed as follows:

1. Remove the cable guard and separate the pump part from the motor.

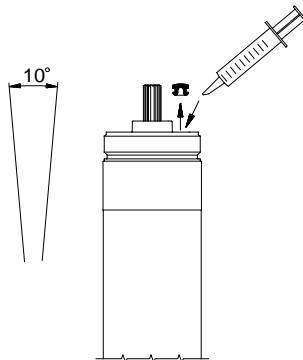

TM02 9606 3504

Fig. 1

2. Place the motor in vertical position with an inclination of approx. 10 °.
3. Remove the filling plug using a screwdriver or a similar tool.
4. Inject motor liquid into the motor with a filling syringe or the like.
5. To allow possible air to escape, move the motor from side to side.
6. Refit the filling plug and make sure it is tight.
7. Assemble pump part and motor.
8. Refit the cable guard.

The pump is now ready for installation.

4.2 Positional requirements

The pump is suitable for vertical as well as horizontal installation, however, the pump shaft **must never** fall below the horizontal plane. See fig. 2.

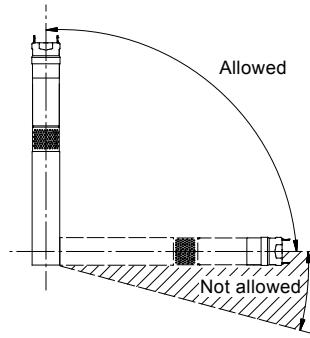


Fig. 2

If the pump is to be installed horizontally, e.g. in a tank, and there is a risk that the pump might be covered by mud, it must be fitted in a flow sleeve.

For installation depths, see section [6.8.2 Installation depths](#).


TM01 1375 4397

4.3 Liquid temperatures/cooling

Figure 3 shows an SQ/SQE pump installed in a borehole. The pump is operating.

Figure 3 illustrates the following:

- borehole diameter
- pump diameter
- temperature of pumped liquid
- flow past the motor to the pump suction strainer.

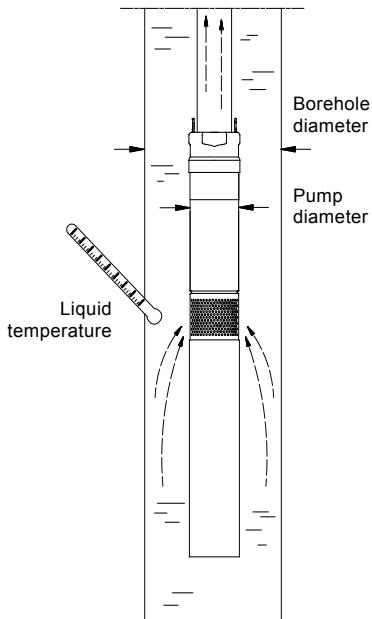

TM01 0518 1297

Fig. 3

To ensure sufficient cooling of the motor, it is important to observe the maximum liquid temperature of 35 °C under all conditions.

Caution The borehole diameter must be at least 76 mm (approx. 3").

The motor should always be installed above the well screen. If a flow sleeve is used, the pump may be installed freely in the borehole.

Do not let the pump run against a closed discharge pipe for more than 5 minutes.

Caution When the discharge pipe is closed, there is no cooling flow and there is a risk of overtemperature in motor and pump.

If the actual temperature of the pumped liquid exceeds the specified value or the operating conditions otherwise fall outside the specified conditions, the pump may stop. Please contact Grundfos.

5. Electrical connection

5.1 General

The electrical connection should be carried out by an authorised electrician in accordance with local regulations.

Warning

Before starting work on the pump, make sure that the power supply has been switched off and that it cannot be accidentally switched on.

The pump must be earthed.

The pump must be connected to an external mains switch with a minimum contact gap of 3 mm in all poles.

If the motor cable is damaged, it must be replaced by Grundfos, an authorised Grundfos service workshop or similarly qualified persons to avoid a hazard.

The supply voltage, rated maximum current and power factor (PF) appear from the motor nameplate.

The required voltage for Grundfos submersible motors, measured at the motor terminals, is -10 %/+ 6 % of the nominal voltage during continuous operation (including variation in the supply voltage and losses in cables).

If the pump is connected to an electric installation where an earth-leakage circuit breaker (ELCB) is used as an additional protection, this circuit breaker **must** trip out when earth fault currents with DC content (pulsating DC) occur.

The earth leakage circuit breaker **must** be marked with the following symbol:

Supply voltage

1 x 200-240 V -10 %/+ 6 %, 50/60 Hz, PE.

The current consumption can only be measured by means of a true RMS instrument. If other instruments are used, the value measured will differ from the actual value.

On SQ/SQE pumps, a leakage current of 2.5 mA at 230 V, 50 Hz, can typically be measured. The leakage current is proportional to the supply voltage.

The SQE and SQE-NE pumps can be connected to a control box, type CU 300 or CU 301.

The pump must never be connected to a capacitor or to another type of control box than CU 300 or CU 301.

Caution The pump must never be connected to an external frequency converter.

5.2 Motor protection

The motor incorporates thermal overload protection and requires no additional motor protection.

5.3 Connection of motor

The motor incorporates a starter device and can therefore be connected directly to the mains.

Start/stop of the pump will typically be done via a pressure switch. See fig. 4.

Caution The pressure switch must be rated for the maximum amps of the specific pump size.

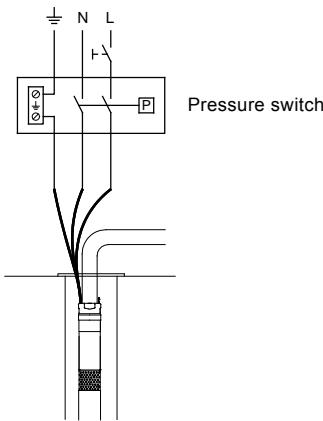


Fig. 4

6. Installation

6.1 General

Warning

Before starting any work on the pump/motor, make sure that the power supply has been switched off and that it cannot be accidentally switched on.

Caution Do not lower or lift the pump by means of the motor cable.

The loose data plate supplied with the pump should be fixed close to the installation site.

6.2 Assembly of pump part and motor

To assemble pump part and motor, proceed as follows:

1. Place the motor horizontally in a vice and tighten it. See fig. 5.
2. Pull the pump shaft out to the position shown in fig. 5.




Fig. 5

3. Grease the motor shaft end with the grease supplied with the motor.
4. Screw the pump part on the motor (55 Nm). **Caution:** The pump shaft must engage with the motor shaft. A spanner may be used on the clamping faces of the pump part. See fig. 6.

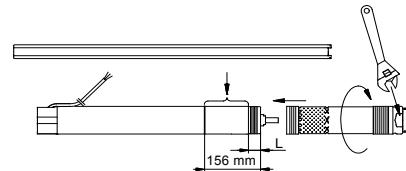


Fig. 6

Motor (P2) [kW]	L [mm]
0.70	120
1.15	102
1.55	84
1.85	66

When pump part and motor have been assembled correctly, there must not be a clearance between pump part and motor.

TM01 1480 4697

TM01 2854 3804

6.3 Removal of non-return valve

If a pump without non-return valve is required, the valve can be removed as follows:

1. Cut off the legs of the valve guide using side-cutting pliers or a similar tool. See fig. 7.
2. Turn the pump upside down.
3. Check that all loose parts fall out of the pump.

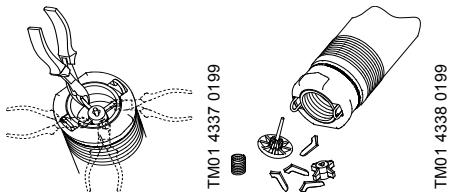


Fig. 7

Note

SQE-NE is supplied without non-return valve.

The non-return valve can be fitted in a Grundfos service workshop.

6.4 Fitting the cable plug to the motor

Warning

The motor plug must under no circumstances be removed by the user.

The following description is exclusively intended for service personnel.

If the motor cable is to be replaced, see section [5.1 General](#).

The cable with plug must be fitted or removed by an authorised Grundfos service workshop or a similarly qualified person.

The cable plug supplied with the motor is factory-greased. Check that the plug is greased correctly.

To fit the cable plug, proceed as follows:

1. Check that the cable is of the correct type, cross-section and length.
2. Check that the mains on the location has correct connection to earth.
3. Check that the motor socket is clean and dry. Make sure that the loose gasket has been fitted.
4. Press the cable plug onto the motor socket. The plug cannot be fitted wrongly. See fig. 8.

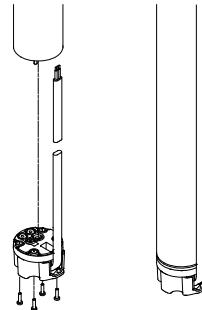


Fig. 8


5. Fit and tighten the four screws (1 - 1.5 Nm). See fig. 8.

When the plug has been fitted, there must not be a clearance between the motor and the cable plug.

TM02 9605 3504

6.5 Fitting the cable guard


- To fit the cable guard, proceed as follows:
1. Make sure that the submersible drop cable lies flat in the cable guard.
 2. Place the cable guard in the groove in the cable plug. The two flaps of the cable guard must engage with the upper edge of the pump sleeve. See fig. 9.

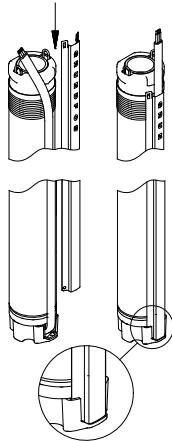

TM02 9613 3504

Fig. 9

3. Fasten the cable guard to the pump suction strainer with the two self-tapping screws supplied. See fig. 10.



TM01 4427 0299

Fig. 10

6.6 Cable sizing

Grundfos can supply submersible drop cables for any type of installation.

The cross-section of the submersible drop cable must be large enough to meet the voltage requirements specified in section [5.1 General](#).

The table values below are calculated from the following formula:

$$q = \frac{I \times 2 \times 100 \times PF \times L \times \rho}{U \times \Delta U}$$

where

q = Cross-section of submersible drop cable [mm²].

I = Rated maximum current of the motor [A].

PF = 1.0.

L = Length of submersible drop cable [m].

ρ = Specific resistance: 0.02 [Ωmm²/m].

U = Nominal voltage [V].

ΔU = Voltage drop [%] = 4 %.

The 4 % voltage drop is according to IEC 3-64, HD-384 Series.

The calculation gives the following maximum cable lengths at a supply voltage of 240 V:

Motor (P2) [kW]	I_N [A]	Max. cable length [m]					
		1.5 mm ²	2.1 mm ² / 14 AWG	2.5 mm ²	3.3 mm ² / 12 AWG	4 mm ²	6 mm ²
0.7	5.2	80	112	133	176	213	320
1.15	8.4	50	69	83	109	132	198
1.55	11.0	37	52	62	82	99	149
1.85	12	35	49	58	76	92	139

6.7 Fitting the submersible drop cable

It is recommended to join the submersible drop cable and the motor cable by means of a Grundfos cable termination kit, type KM.

Cable termination kit, type KM	
Cross-sectional area	Product number
4.0 to 6.0 mm ²	96021473

For larger cross-sections, please contact Grundfos.

6.8 Pipework connection

If a tool, e.g. a chain pipe wrench, is used when the riser pipe is fitted to the pump, the pump must only be gripped by the pump discharge chamber.

When connecting plastic pipes, a compression coupling should be used between the pump and the first pipe section.

For pumps fitted with plastic pipes, the expansion of the pipes when loaded should be taken into consideration, when deciding on the installation depth of the pump.

Note

Where flanged pipes are used, the flanges should be slotted to take the submersible drop cable.

Figure 11 shows a pump installation with indication of:

- position of cable clips, pos. 1, and distance between the clips.
- fitting of straining wire, pos. 2.
- maximum installation depth below the static water level.

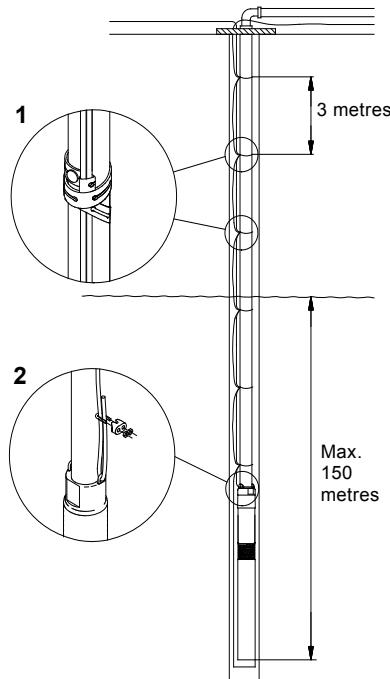


Fig. 11

6.8.1 Cable clips

Cable clips must be fitted every 3 metres. See fig. 11.

When connecting plastic pipes, some slackness must be left between each cable clip as plastic pipes expand when loaded.

Where flanged pipes are used, the cable clips should be fitted above and below each joint.

6.8.2 Installation depths

Maximum installation depth below the static water level: 150 metres. See fig. 11.

Minimum installation depths below the dynamic water level:

- **Vertical installation:**

During start-up and operation, the pump must always be completely submerged in water.

- **Horizontal installation:**

The pump must be installed and run at least 0.5 metres below the dynamic water level.

If there is a risk that the pump might be covered by mud, the pump must always be fitted in a flow sleeve.

6.8.3 When lowering the pump into the borehole

It is recommended to secure the pump by an unloaded straining wire. See fig. 11, pos. 2.

Slacken the straining wire so that it becomes unloaded and lock it to the borehole seal by means of wire locks.

Caution The straining wire must not be used for pulling the pump with riser pipe out of the borehole.

Caution Do not lower or lift the pump by means of the motor cable.

7. Start-up

Make sure that the well is capable of yielding a minimum quantity of water corresponding to the pump capacity.

Do not start the pump until it is completely submerged in the liquid.

Start the pump and do not stop it until the pumped liquid is completely clean, as otherwise the pump parts and the non-return valve may choke up.

8. Operation

8.1 Minimum flow rate

To ensure the necessary cooling of the motor, the pump flow rate should never be set to a value lower than 50 l/h.

If the flow rate suddenly falls, the reason might be that the pump is pumping more water than the borehole can yield. The pump must be stopped and the fault corrected.

Caution The pump dry-running protection is effective only within the recommended duty range of the pump.

8.2 Selection of diaphragm tank and setting of precharge pressure and pressure switch




Warning

The installation must be designed for the maximum pump pressure.

As the pump has a built-in soft starter giving a run-up time of 2 seconds, the pressure at the pressure switch and diaphragm tank during starting will be lower than the pump cut-in pressure set on the pressure switch (p_{cut-in}). This lower pressure is called minimum pressure (p_{min}).

p_{min} is equal to the desired minimum pressure at the highest tap + head and head loss in the pipe from the pressure switch and diaphragm tank to the highest tap ($p_{min} = B + C$). See fig. 12.

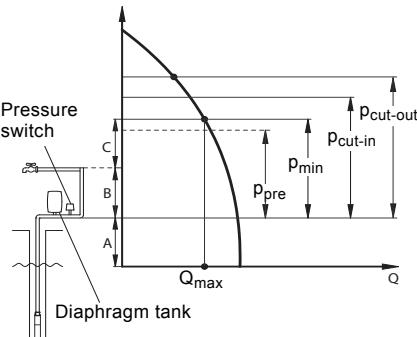

TM00 6445 3795

Fig. 12

- A: Head + head loss from dynamic water level to diaphragm tank.
- B: Head + head loss from diaphragm tank to highest tap.
- C: Minimum pressure at highest tap.

- Caution** Make sure that the selected pump can deliver a pressure higher than $p_{cut-out} + A$.
- p_{pre} : Precharge pressure of diaphragm tank.
- p_{min} : Desired minimum pressure.
- p_{cut-in} : Cut-in pressure set on pressure switch.
- $p_{cut-out}$: Cut-out pressure set on pressure switch.
- Q_{max} : Maximum flow at p_{min} .

Using p_{min} and Q_{max} , the **minimum** diaphragm tank size, precharge pressure and pressure switch settings can be found in the guideline table below:

Example

$p_{min} = 35 \text{ m head}$, $Q_{max} = 2.5 \text{ m}^3/\text{h}$.

On the basis of this information, the following values can be found in the table:

Minimum diaphragm tank size = 33 litres.

$p_{pre} = 31.5 \text{ m head}$.

$p_{cut-in} = 36 \text{ m head}$.

$p_{cut-out} = 50 \text{ m head}$.

p_{min} [m]	$Q_{max} [\text{m}^3/\text{h}]$															p_{pre} [m]	p_{cut-in} [m]	$p_{cut-out}$ [m]		
	0.6	0.8	1	1.2	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8		
Diaphragm tank size [litres]																				
25	8	8	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	22.5	26	40
30	8	8	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	27	31	45	
35	8	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	80	80	80	80	80	31.5	36	50	
40	8	18	18	18	18	24	33	50	50	50	80	80	80	80	80	80	36	41	55	
45	8	18	18	18	24	33	33	50	50	50	80	80	80	80	80	80	40.5	46	60	
50	8	18	18	18	24	33	50	50	50	80	80	80	80	80	80	80	45	51	65	
55	18	18	18	18	24	33	50	50	50	80	80	80	80	80	80	80	49.5	56	70	
60	18	18	18	18	24	33	50	50	80	80	80	80	80	80	80	80	54	61	75	
65	18	18	18	24	24	33	50	50	80	80	80	80	80	80	80	80	58.5	66	80	

1 m head = 0.098 bar.

8.3 Built-in protection

The motor incorporates an electronic unit which protects the motor in various situations.

In case of overload, the built-in overload protection will stop the pump for 5 minutes. After that period, the pump will attempt to restart.

If the pump has been stopped as a result of dry running, it will start automatically after 5 minutes.

If the pump is restarted and the borehole is empty, the pump will stop after 30 seconds.

Resetting of the pump: Switch off the power supply for 1 minute.

The motor is protected in case of:

- dry running
- voltage surges (up to 6000 V)
In areas with high lightning intensity, external lightning protection is required.
- overvoltage
- undervoltage
- overload
- overtemperature.

SQE pumps/MSE 3 motors

Note Via the CU 300 or CU 301, the dry-running stop limit of the MSE 3 motors can be adjusted to match the actual application.

9. Maintenance and service

The pumps are normally maintenance-free.

Deposits and wear may occur. For that purpose, service kits and service tools are available from Grundfos. The Grundfos Service Manual is available on request.

The pumps can be serviced at a Grundfos service centre.

9.1 Contaminated pumps

If a pump has been used for a liquid which is injurious to health or toxic, the pump will be classified as contaminated.

If Grundfos is requested to service the pump, Grundfos must be contacted with details about the pumped liquid, etc. *before* the pump is returned for service. Otherwise Grundfos can refuse to accept the pump for service.

However, any application for service (no matter to whom it may be made) must include details about the pumped liquid if the pump has been used for liquids which are injurious to health or toxic.

SQE-NE: Only pumps that can be certified as uncontaminated, i.e. pumps containing no hazardous and/or toxic material, may be returned to Grundfos for servicing.

To prevent injury to the health of persons involved and to the environment, a document certifying that the pump is clean is required.

Grundfos must receive this certificate before the product. Otherwise, Grundfos will refuse to accept the product for servicing.

Possible costs of returning the pump are paid by the customer.

10. Fault finding chart

Warning

 Before starting any work on the pump/motor, make sure that the power supply has been switched off and that it cannot be accidentally switched on.

Fault	Cause	Remedy
1. The pump does not run.	a) The fuses in the electric installation are blown.	Replace the blown fuses. If the new ones blow too, the electric installation and the submersible drop cable should be checked.
	b) The ELCB or the voltage-operated ELCB has tripped out.	Cut in the circuit breaker.
	c) No power supply.	Contact the power supply authorities.
	d) The motor protection has cut off the power supply due to overload.	Check whether the motor/pump is blocked.
	e) The pump/submersible drop cable is defective.	Repair/replace the pump/cable.
	f) Overvoltage or undervoltage has occurred.	Check the power supply.
2. The pump runs but gives no water.	a) The discharge valve is closed.	Open the valve.
	b) No water or too low water level in borehole.	See item 3 a).
	c) The non-return valve is stuck in its closed position.	Pull out the pump and clean or replace the valve.
	d) The suction strainer is choked up.	Pull out the pump and clean the strainer.
	e) The pump is defective.	Repair/replace the pump.
3. The pump runs at reduced capacity.	a) The drawdown is larger than anticipated.	Increase the installation depth of the pump, throttle the pump or replace it by a smaller model to obtain a smaller capacity.
	b) The valves in the discharge pipe are partly closed/blocked.	Check and clean/replace the valves, if necessary.
	c) The discharge pipe is partly choked by impurities (ochre).	Clean/replace the discharge pipe.
	d) The non-return valve of the pump is partly blocked.	Pull out the pump and check/replace the valve.
	e) The pump and the riser pipe are partly choked by impurities (ochre).	Pull out the pump. Check and clean or replace the pump, if necessary. Clean the pipes.
	f) The pump is defective.	Repair/replace the pump.
	g) Leakage in the pipework.	Check and repair the pipework.
	h) The riser pipe is defective.	Replace the riser pipe.
	i) Undervoltage has occurred.	Check the power supply.

Fault	Cause	Remedy
4. Frequent starts and stops.	a) The differential of the pressure switch between the start and stop pressures is too small. b) The water level electrodes or level switches in the reservoir have not been installed correctly.	Increase the differential. However, the stop pressure must not exceed the operating pressure of the pressure tank, and the start pressure should be high enough to ensure sufficient water supply. Adjust the intervals of the electrodes/level switches to ensure suitable time between the cutting-in and cutting-out of the pump. See installation and operating instructions for the automatic devices used. If the intervals between stop/start cannot be changed via the automatics, the pump capacity may be reduced by throttling the discharge valve.
	c) The non-return valve is leaking or stuck half-open.	Pull out the pump and clean/replace the non-return valve.
	d) The supply voltage is unstable.	Check the power supply.
	e) The motor temperature gets too high.	Check the water temperature.

10.1 Megging

Megging of an installation incorporating SQ/SQE pumps is not allowed, as the built-in electronics may be damaged. See fig. 13.

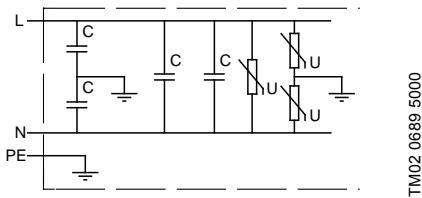



Fig. 13

11. Checking the power supply

Warning

Before starting any work on the pump/motor, make sure that the power supply has been switched off and that it cannot be accidentally switched on.

1. Supply voltage




TM00 1371 4904

Measure the voltage (RMS) between phase and neutral. Connect the voltmeter to the terminals at the connection.

The voltage should, when the motor is loaded, be within the range specified in section 5. *Electrical connection*. Large variations in supply voltage indicate poor power supply, and the pump should be stopped until the defect has been remedied.

2. Current consumption



TM00 1372 5082

Measure the current (RMS) while the pump is operating at a constant discharge head (if possible, at the capacity where the motor is most heavily loaded).

For maximum current, see nameplate.

If the current exceeds the full load current, there are the following possible faults:

- Poor connection in leads, possibly in the cable joint.
- Too low supply voltage, see item 1.

12. Environment

During handling, operation, storage and transport, all environment regulations dealing with the handling of hazardous materials must be observed.

Warning

When the pump is taken out of operation, it must be ensured that no hazardous material is left in the pump/motor and the riser pipe, which can be injurious to persons and the environment.

In case of doubt, please contact Grundfos or the local authorities.

13. Disposal

This product or parts of it must be disposed of in an environmentally sound way:

1. Use the public or private waste collection service.
2. If this is not possible, contact the nearest Grundfos company or service workshop.

Subject to alterations.

Български (BG) Упътване за монтаж и експлоатация

Превод на оригиналната английска версия

СЪДЪРЖАНИЕ

	Стр.
1. Symbols used in this document	20
2. Общо	21
2.1 Приложения	21
3. Технически данни	21
3.1 Съхранение	21
3.2 Ниво на звуковото налягане	21
4. Подготовка	22
4.1 Допълване на течността в двигателя	22
4.2 Изисквания за разположение	22
4.3 Температура на течността/охлаждане	23
5. Електрическо свързване	23
5.1 Общи положения	23
5.2 Защита на двигателя	24
5.3 Свързване на двигателя	24
6. Монтаж	24
6.1 Общо	24
6.2 Монтаж на помпата с двигателя	24
6.3 Демонтаж на смукателния клапан	25
6.4 Монтаж на кабелния щепсел към двигателя	25
6.5 Монтаж на кабелния предпазител	26
6.6 Определяне на размера на кабела	27
6.7 Свързване на потопяем кабел	28
6.8 Връзка с тръбопровода	28
7. Пуск	29
8. Работа	29
8.1 Минимален дебит	29
8.2 Избор на разширителен съд и настройка на предварителното налягане и на пресостата	29
8.3 Вградени защиты	31
9. Поддръжка и сервизно обслужване	31
9.1 Замърсени помпи	31
9.2 Резервни части/принадлежности	31
10. Схема за откриване на нередности	32
10.1 Измерване на изолация	33
11. Проверка на електрическото захранване	34
12. Околна среда	34
13. Отстраняване на отпадъци	34

Предупреждение

Преди монтажа, прочетете тези инструкции за експлоатация и работа. Монтажът и експлоатацията трябва да съответстват на местните правила и наредби и инженерната практика.



Предупреждение

Използването на този продукт изиска познане и опит в работата с този продукт.



Хора с намалени физически, осезателни или умствени способности не трябва да използват този продукт, ако не са под наблюдение или не са инструктирани относно използването на продукта от човека, отговорен за тяхната безопасност.

Не се разрешава употребата на този продукт или играта с него от деца.

1. Symbols used in this document

Предупреждение

Ако тези инструкции за безопасност не се спазват, това може да доведе до наранявания.



Неспазването на тези инструкции за

Внимание

безопасност може да доведе до неизправност или повреда на оборудването.

Бележки и инструкции, които улесняват

Указание

работата и осигуряват безопасна

работка.

2. Общо

Копия от информационните табели на помпата и мотора ще намерите на страница 382 от тези инструкции за монтаж и работа.

Преди да се спусне помпата в отвора тази страница трябва да се попълни със съответните данни.

Тези инструкции за монтаж и работа трябва да се съхраняват на суха място близо до обекта със справочна цел.

2.1 Приложения

Помпите **SQ** и **SQE** са проектирани за изпомпване на редки, чисти, неагресивни и неексплозивни течности, без съдържание на твърди частици и влакна.

Типични приложения:

- Водоснабдяване на
 - частни къщи,
 - малки водни стопанства,
 - напоителни системи и оранжерии.
- Трансфер на течности в резервоари.
- Повишаване на налягането.

Помпите **SQE-NE** са проектирани за изпомпване на редки, чисти, неексплозивни течности, без съдържание на твърди частици и влакна.

Te имат възможности за изпомпване на замърсена или съдържаща водород-карбонат течности от:

- сметища,
- химически складове,
- индустритални зони,
- газо и бензиностанции,
- и за екологични приложения.

Тези помпи **SQE-NE** също могат да се използват за вземане на проби, следене и смесване при пречиствателни станции.

Обща информация за всичките типове помпи:

Максималното съдържание на твърди частици в течността не трябва да превишава 50 g/m^3 .

По-голямото съдържание ще намали живота на помпата и създава възможности за евентуално блокиране на помпата.

Указание Ако изпомпваната течност е с по-голям вискозитет от този на водата, моля, свържете се с Grundfos.

Стойност на pH:

SQ и SQE: между 5 и 9.

SQE-NE: моля, свържете се с Grundfos.

Температура на течността:

Температурата на работната течност не трябва да превишава 35°C (виж раздел 4.3).

3. Технически данни

Захранващо напрежение:

1 x 200-240 V - 10 %/+ 6 %, 50/60 Hz, PE.

Захранване от генератор: като правило мощността на генератора трябва да е равна на мощността на помпата $P_1 [\text{kW}] + 10 \%$.

Пусков ток:

Най-високата стойност на пусковия ток е указана на табелата на двигателя.

Силов коефициент:

PF = 1.

Течност на двигателя:

Тип SML 2.

Кабел на двигателя:

1,5 м, 3 x 1,5 mm², PE.

Температура на течността:

Максимум 35°C .

Размер на изхода от помпата:

SQ 1, SQ 2, SQ 3: Rp 1 1/4.

SQ 5, SQ 7: Rp 1 1/2.

Диаметъра на помпата:

74 mm.

Диаметъра на кладенеца:

Минимум 76 mm.

Дълбочина на инсталациране:

Максимум 150 м под статичното водно ниво.

Виж също раздел 6.8.2 [Дълбочина на монтиране](#).

Тегло нето:

Максимум 6,5 kg.

3.1 Съхранение

Температура на съхранение: от -20°C до $+60^\circ\text{C}$.

3.1.1 Защита от измръзване

След работа помпата трябва да се съхранява на места, където няма да замръзне или да се уверим, че течността в двигателя е антифриз.

Двигателят не трябва да се съхранява без течност.

3.2 Ниво на звуковото налягане

Нивото на звуковото налягане на помпата е под границите на допустимото от Съвета за уеднаквяване на правните разпоредби. на държавите членки на ЕО - Машини (2006/42/EO).

4. Подготовка

Потопляйте двигателите Grundfos MS 3 и MSE 3 имат водни пъзгащи лагери.


Потопляйте двигателите са фабрично напълнени със специална Grundfos течност (тип SML 2), която не замръзва при температури до -20 °C и е защитена от развитието на бактерии. Нивото на течността в двигателя е от решаващо значение за живота на лагерите и следователно за живота на помпата.

4.1 Допълване на течността в двигателя

В случай, че течността в двигателя е източена или намаляла, двигателят трябва да бъде допълнен с течността на Grundfos - SML 2.

За да допълните течността в двигателя направете следното:

1. Отстранете кабелния предпазител и отделете двигателя от помпата.

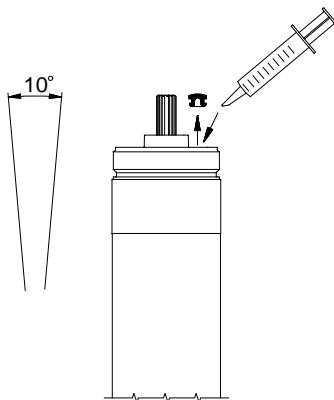


Фиг. 1

2. Поставете двигателя във вертикално положение с приблизителен наклон от 10 °.
3. Отстранете калачката за доливане, като използвате отверка или подобен подходящ инструмент.
4. Впръскайте течността в двигателя, като използвате спринцовка или подобен инструмент.
5. За да осъществите отвеждането на въздуха, разплатете няколко пъти двигателя.
6. Завийте калачката за доливане и се уверете, че е затегната.
7. Сглобете двигателя с помпата.
8. Поставете кабелният предпазител.

Помпата е готова за монтаж.

4.2 Изисквания за разположение

Помпата е подходяща за хоризонтален или вертикален монтаж, но валът не трябва никога да е под хоризонталната равнина, виж фиг. 2.

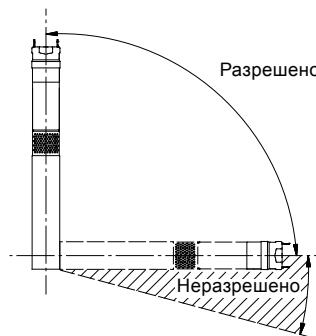

Фиг. 2

Ако помпата ще се инсталира хоризонтално, т.е. в резервоар и има рисък от засмукване на кал, то тогава трябва да се инсталира със специален кожух.


За дълбочина на инсталиранието виж раздел [6.8.2 Дълбочина на монтиране](#).

4.3 Температура на течността/охлаждане

Фигура 3 показва работеща SQ/SQE помпа монтирана в кладенец.

Фигура 3 демонстрира следното:

- Диаметър на кладенца.
- Диаметър на помпата.
- Температурата на работната течност.
- Дебита преминал около двигателителя, за да достигне до смукателния филтър на помпата.

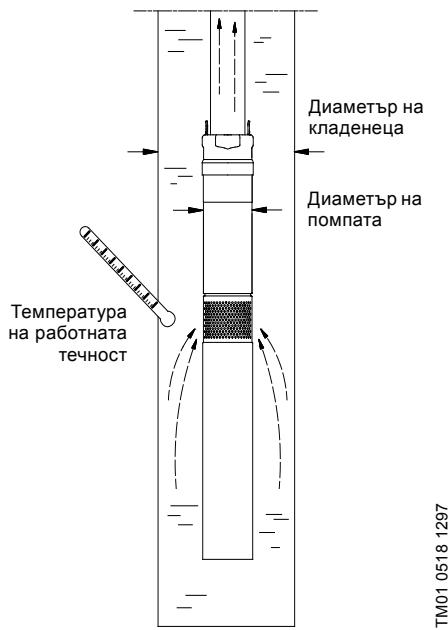

Фиг. 3

С цел да се обезпечи достатъчно охлаждане на двигателеля, е важно максималната температура на течността да не надвишава 35 °C при каквито и да е условия.

Диаметърът на кладенца трябва да
Внимание бъде най-малко 76 mm (прибл. 3").

Двигателя трябва винаги да се инсталира над армираното ниво на кладенца. Ако се използва специален кожух помпата може да се инсталира свободно в кладенца.

Не се допуска помпата да работи при спрян кран в нагнетателната тръба за повече от 5 минути.

Внимание В такъв случай не е възможно охлаждането на двигателеля от потока течност и е възможно прегряване на двигателеля.

Ако реалната температура на течността е по-голяма от допустимата при работа, помпата може да спре. При такива случаи, моля, да се свържете с Grundfos.

5. Електрическо свързване

5.1 Общи положения

Свързването на помпата към електрическата мрежа трябва да се извърши от упълномощени електротехници и в съответствие с местните правила.

Предупреждение

Преди да започнете работа по помпата, убедете се че електрическото захранване е изключено и не може да бъде включено случайно.

Помпата е заземена.

 Помпата трябва да се свърже чрез външен включвател, с разстояние между контактите минимум 3 mm.

Ако захранващия кабел на двигателеля е повреден, то той трябва да бъде заменен от служител на Grundfos или оторизиран сервизен партньор.

Захранващото напрежение, максималният пусков ток и силовият коффициент (PF) можете да намерите на табелата на двигателителя.

Необходимото напрежение за потопяемите двигатели на Grundfos е -10 %/+ 6 % от номиналното напрежение при продължителна работа (включително отклоненията в захранването и загубите в кабелите).

Когато за допълнителна защита на помпата използваме заземителен прекъсвач, той трябва да изключва веригата при наличието на постоянен ток (пулсиращ постоянен ток). Този заземителен прекъсвач трябва да се означава със следният знак: .

Захарвашо напрежение:

1 x 200-240 V - 10 %/+ 6 %, 50/60 Hz, PE.

Реалната консумация на ток може да бъде измерена само с помощта на RMS апарат. При използването на други апарати, измерената стойност ще бъде различна от реалната.

При помпи тип SQ/SQE, обикновено се измерват токови загуби от утечки от поръдъка на 2,5 mA при 230 V, 50 Hz. Токовите утечки са пропорционални на захранващото напрежение.

Помпите SQE и SQE-NE могат да се свържат с контролно табло тип CU 300 или CU 301.

Помпата не трябва да се свърза с кондензатор или друг тип контролни табла, освен CU 300 или CU 301.

Внимание Тази помпа не трябва никога да се свързва с външен честотен конвертор.

5.2 Защита на двигателя


В двигателя е вградена Термична защита по претоварване и не са необходими допълнителни защищи на двигателя.

5.3 Свързване на двигателя

В двигателя е вградено пусково устройство и следователно той може да бъде включен директно.

Пускането и спирачката на помпата обикновено се управлява през пресостат, виж фиг. 4.

Внимание Настройката на Пресостата трябва да се съобрази с максималния ампераж на типоразмера помпа.

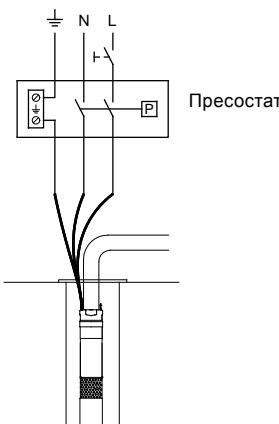

Фиг. 4

6. Монтаж

6.1 Общо



Предупреждение

Преди да започнете работа по помпата, убедете се че електрическото захранване е изключено и не може да бъде включено случайно.


Внимание Не използвайте кабела на двигателя за спускане или вдигане на помпата.

Доставените с помпата немонтирани табели трябва да се монтират наблизо до работното място.

6.2 Монтаж на помпата с двигателя

За да монтирате помпата с двигателя извършете следното:

- Поставете двигателя във хоризонтално положение и го фиксирайте с помощта на менгеме, виж фиг. 6.
- Изтеглете вала на помпата до позицията, показана на фиг. 5.




TM02 8425 5203

Фиг. 5

- Гресирайте краят на вала на двигателя, с помощта на доставената с двигателя грес.
- Завийте помпата към двигателя с помощта на ключ (55 Nm).

Забележка: Вала на помпата трябва да се зацепи с вала на двигателя.

Като за целта можете да използвате специалните повърхности на дъното на помпата, виж фиг. 6.

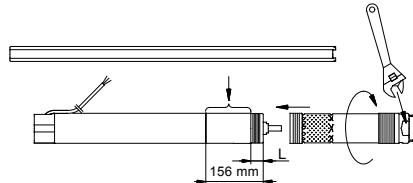

TM01 2854 2299

Фиг. 6


Двигател (P2) [kW]	L [mm]
0,70	120
1,15	102
1,68	66
1,85	66

При правилен монтаж на помпата с двигателя не трябва да има хлабина между тях.

6.3 Демонтаж на смукателния клапан

Ако желаете да използвате помпата без смукателен клапан, той може да бъде демонтиран по следния начин:

- Срежете ребрата на клапана с помощта на кlesчи-резачки или подобен инструмент, виж фиг. 7.
- Обърнете помпата обратно.
- Проверете дали всички освободени части са изпаднали вън от помпата.

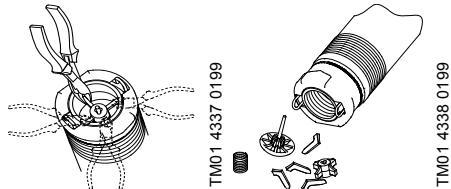

Фиг. 7

Указание Помпата SQE-NE се доставя без смукателен клапан.

Такъв смукателен клапан може да бъде монтиран в сервиза на Grundfos.

6.4 Монтаж на кабелния щепсел към звигателя

Предупреждение

Кабелният куплунг на двигателя не трябва да се отстранява от потребителя.

Следното описание се отнася изключително само за сервизните техници.




Ако захранващия кабел на двигателя трябва да се замени, вижте раздел 5.1 Общи положения.

Кабелът с кабелния щепсел трябва да се постави или отстрани от оторизиран сервис или сервилен служител на Grundfos.

Доставяният с двигателя кабелен щепсел е предварително гресиран. Проверете дали е гресиран правилно.

За да монтирате кабелния щепсел извършете следното:

- Проверете дали съответстват типа, напречното сечение и дължината на кабела.
- Проверете дали главният кабел е правилно заземен.
- Проверете дали мястото за свързване на двигателя е сухо и чисто.
Уверете се, че уплътнителната гарнитура е поставена.
- Натиснете кабелния щепсел към гнездото в двигателя. Щепселят не може да се постави грешно, виж фиг. 8.

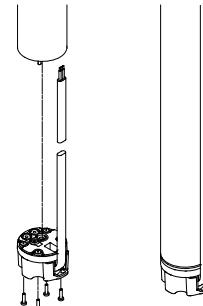

Фиг. 8

- Поставете и затегнете четирите винта (1 - 1,5 Nm), виж фиг. 8.


При монтажа на щепсела не трябва да има хлабина между двигателя и кабелния щепсел.

TM02 9605 3504

6.5 Монтаж на кабелния предпазител

За да монтирате кабелния предпазител извършете следното:


1. Уверете се, че потопяният плосък кабел е поставен правилно в кабелния предпазител.
2. Поставете кабелния предпазител в жлеба на кабелния щепсел. Двете уши на кабелния предпазител трябва да достигат до горния край на канала на помпата, виж фиг. 9.

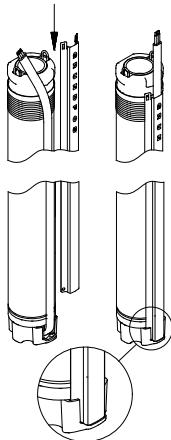

TM02 9613 3504

Фиг. 9

3. Затегнете кабелния предпазител към смукателния филтър на помпата с помощта на доставените два самозавивачи се винта, виж фиг. 10.



TM01 4427 0299

Фиг. 10

6.6 Определяне на размера на кабела

Grundfos може да достави потопяими кабели за всички типове монтаж.

Големината на напречното сечение на кабела трябва да е достатъчна за да посрещне изискванията на напрежение определени в раздел [5.1 Общи положения](#).

Следващите таблични стойности са изчислени на базата на следната формула

$$q = \frac{I \times 2 \times 100 \times PF \times L \times \rho}{U \times \Delta U}$$

Където:

q = напречно сечение на потопяемия кабел, [мм²].

I = максимален номинален ток, [A].

PF = 1,0.

L = дължина на потопяемия кабел, [m].

ρ = специфично съпротивление:
0,02 [Ωмм²/м].

U = номинално напрежение, [V].

ΔU = пад на напрежение [%] = 4 %.

Пад на напрежение 4 % съгласно IEC 3-64,
Серия HD-384.

:Изчисленията показват следните максимални
дължини на кабелите при захранващо
напрежение от 240 V:

Максимална дължина на кабела [м]

Двигател (P2)	I_N	Размер на захранващия кабел							
		[kW]	[A]	1,5 мм ²	2,1 мм ² / 14 AWG	2,5 мм ²	3,3 мм ² / 12 AWG	4 мм ²	6 мм ²
0,7	5,2			80	112	133	176	213	320
1,15	8,4			50	69	83	109	132	198
1,68	11,2			37	52	62	82	99	149
1,85	12			35	49	58	76	92	139

6.7 Свързване на потопяем кабел

Препоръчва се кабелът от двигателя да се свързва с потопяем кабел с помощта на кабелна връзка Grundfos тип KM.

Кабелна връзка тип KM

Напречно сечение	Продуктов номер
от 1,5 до 2,5 mm ²	96021462
от 4 до 6 mm ²	96021473

За по-големи напречни сечения моля, свържете се с Grundfos.

6.8 Връзка с тръбопровода

Ако за монтиране на нагнетателния тръбопровод към помпата се използва тръбен ключ, той трябва да се захваща за нагнетателната камера на помпата.


Когато се монтират еластични тръби, между помпата и тръбопровода трябва да се постави компенсаторен съединител.

При монтаж с еластични тръби трябва да се вземе предвид разширението на тръбите при работа, за да се определи точната дълбочина на монтажа.

Когато се монтират **фланцови тръби**, фланците трябва да се прорежат, за да могат да поемат потопяемия кабел.

Монтирана помпа е показана на фиг. 11, от която е видно следното:

- Мястото на кабелните скоби, позиция 1, и разстоянието между тях.
- Монтаж на спускателен кабел, позиция 2.
- Максималната дълбочина на монтажа под статичното водно ниво.

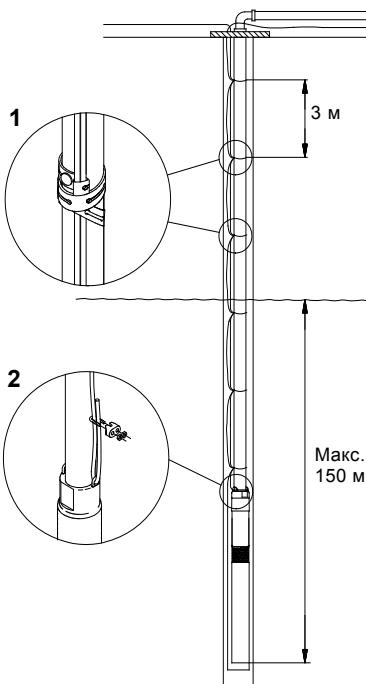

Фиг. 11

6.8.1 Кабелни скоби

Кабелните скоби трябва да се поставят на всеки 3 метра, виж фиг. 11.

Когато се монтират **еластични тръби** трябва да се предвиди известна хлабина на кабела между скобите, поради разширението на еластичните тръби при работа.

Когато се монтират **фланцови тръби**, кабелните скоби трябва да се поставят преди и след всеки фланец.

6.8.2 Дълбочина на монтиране

Максималната дълбочина на монтиране е 150 м под статичното водно ниво, виж фиг. 11.

Минимална дълбочина на монтиране под динамичното водно ниво е:

- Вертикален монтаж:**

Помпата трябва винаги да е напълно потопена по време на пуска и работата.

- Хоризонтален монтаж:**

Помпата трябва да е потопена минимум 0,5 м под динамичното водно ниво.

Ако има опасност от засмукване на кал, помпата трябва да се монтира в специален кожух.

6.8.3 При спускане на помпата в кладенеца

Препоръчва се да се подсигури помпата с ненапрегнат спускателен кабел, виж фиг. 11, позиция 2.

Отпуснете спускателния кабел така, че да не бъденатоварен и го фиксирайте към капака на кладенеца с помощта на кабелни скоби.

Внимание Спускателния кабел не трябва да се използва за изваждане на помпата с нагнетателния тръбопровод.

Внимание Не вдигайте или спускайте помпата с помощта на кабела от двигателя.

7. Пуск

Уверете се, че в кладенеца има и че той е способен да доставя достатъчно количество вода, съгласно нуждите на помпата.

Не пускайте помпата преди тя да е напълно потопена.

Пуснете помпата и не я спирайте, докато изломпваната вода не е напълно чиста, иначе е възможно запушване на помпата и смукателния клапан.

8. Работа

8.1 Минимален дебит

За да се осигури необходимото охлаждане на двигателя, минималният дебит не трябва да е по-малък от 50 л/ч.

Ако дебита внезапно намалее причината може да е в това, че помпата изломпва повече от доставяния от кладенеца дебит. В такъв случай помпата трябва да се спре и да се отстрани неизправността.

Внимание Защитата на помпата от работа на сухо е възможна само в границите на препоръчителния диапазон на помпата.

8.2 Избор на разширителен съд и настройка на предварителното налягане и на пресостата




Предупреждение

Инсталацията трябва да се проектира за най-високото налягане на помпата.

Поради това, че в помпата има вграден "плавен" пуск от 2 сек., налягането в пресостата и разширителния съд е по-малко от настроеното за изключване налягане на пресостата ($p_{вкл}$). Това по-ниско налягане се нарича минимално налягане ($p_{мин}$).

Налягането $p_{мин}$ е равно на сбора от проектното минимално налягане в най-високата чешма и напор + загубите в тръбите, пресостата и разширителния съд ($p_{мин} = B + C$), виж фиг. 12.

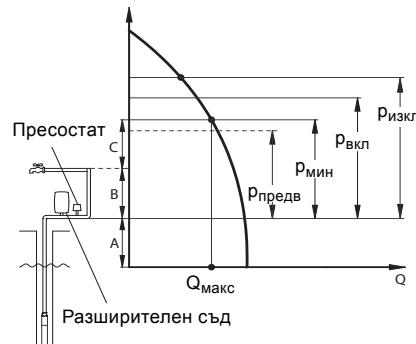

TM00 6445 3795

Фиг. 12

- A: Напор + загуби от динамичното водно ниво до разширителния съд.
- B: Напор + загуби от разширителния съд до най-високата чешма.
- C: Минимално налягане в най-високата чешма.

Внимание Уверете се, че избраната помпа може да достави налягане по-високо от $p_{изкл} + A$.

$p_{предв}$: Предварително налягане в разширителния съд.

$p_{мин}$: Желано минимално налягане.

$p_{вкл}$: Налягане на включване на пресостата.

$p_{изкл}$: Налягане на изключване на пресостата.

$Q_{ макс}$: Максимален дебит при $p_{мин}$.

В таблицата по-долу можем да изберем наляганията за настройка на пресостата, като използваме p_{\min} и Q_{\max} . **Минималния** размер на разширителния съд и предварителното налягане в разширителния съд.

Пример:

$$p_{\min} = 35 \text{ м напор}, Q_{\max} = 2,5 \text{ m}^3/\text{ч}.$$

На база на тази информация можем да изберем следните данни от таблицата по-долу:

Минимален размер на разширителния съд = 33 л.

$$p_{\text{предв}} = 31,5 \text{ м напор.}$$

$$p_{\text{вкл}} = 36 \text{ м напор.}$$

$$p_{\text{изкл}} = 50 \text{ м напор.}$$

p_{\min} [м]	Q_{\max} [м ³ /ч]															$p_{\text{предв}}$ [м]	$p_{\text{вкл}}$ [м]	$p_{\text{изкл}}$ [м]		
	0,6	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8		
Големина на разширителния съд [л]																				
25	8	8	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	22,5	26	40
30	8	8	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	27	31	45
35	8	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	31,5	36	50
40	8	18	18	18	18	24	33	50	50	50	80	80	80	80	80	80	80	36	41	55
45	8	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	80	80	80	80	80	80	40,5	46	60
50	8	18	18	18	24	33	50	50	50	80	80	80	80	80	80	80	80	45	51	65
55	18	18	18	18	24	33	50	50	50	80	80	80	80	80	80	80	80	49,5	56	70
60	18	18	18	18	18	24	33	50	50	80	80	80	80	80	80	80	80	54	61	75
65	18	18	18	18	24	24	33	50	50	80	80	80	80	80	80	80	80	58,5	66	80

1 м напор = 0,098 bar.

8.3 Вградени защити

В двигателя е вграден електронен блок, който го защитава от различни въздействия.

В случай на претоварване, вградената защита от претоварване спира помпата за 5 минути.

След този срок помпата прави опит за пуск.

Ако помпата е спряла в резултат на работата на "сухо", тя автоматично ще направи опит за пуск след 5 минути.

Ако помпата се рестартира и сондажът е празен, помпата ще спре след 30 секунди.

Принастройка на помпата: Изключете помпата от електрическото захранване за 1 минута.

Двигателят на помпата е защищен от:

- Работа на сухо
- Пикове в напрежението (до 6000 V)
В зони с висока интензивност на гръмотевици е необходимо поставянето на защита от гръм.
- Свръхнапрежение
- Поднапрежение
- Претоварване и
- Прегряване.

Помпа SQE/Двигател MSE 3:

Чрез използването на CU 300 или CU 301 може да се настрои времето за спиране на помпата при режим на работа на сухо.

Внимание

9. Поддръжка и сервизно обслужване

Тези помпи не се нуждаят от поддръжка.

Може да се появят наноси и износване. За тази цел можете да намерите сервисни инструменти и сервисни пакети в Grundfos. Инструкция за сервизно обслужване също можете да намерите в Grundfos.

Помпите могат да бъдат сервизно обслужвани в сервисния център на Grundfos.

9.1 Замърсени помпи

Свържете се с Grundfos с подробности относно типа на използваната течност и др.

Внимание преди да поискате сервизно обслужване от Grundfos.

Иначе сервизното обслужване може да ви бъде отказано.

Помпата се класифицира, като замърсена, ако е използвана за вредящи на здравето или отровни течности.

Всяка заявка за сервизно обслужване трябва да включва подробности за използваната течност, ако тя е вредна за здравето или отровна.

SQE-NE: Само помпи които са незамърсени, т.е. помпи несъдържащи вредни или отровни вещества могат да бъдат върнати на Grundfos за сервизно обслужване.

Документ деклариращ, че помпата е чиста се изисква с цел отстраняване на риска за здравето на обслужващия персонал, както и замърсяване на околната среда.

Този документ трябва да бъде получен в Grundfos преди помпата, иначе Grundfos ще откаже да приеме помпата за сервизно обслужване.

Еventуални разходи за обратен транспорт на помпата се поемат от Клиента.

9.2 Резервни части/принадлежности

Обръщаме специално внимание, че недоставени от нас резервни части и принадлежности не се проверяват от нас и не носим отговорност.

Вграждането и/или използването на подобни продукти, би могло при определени случаи да повлияе негативно върху конструктивно зададените качества на помпата и да ги влоши.

За щети, произтекли от използване на неоригинални резервни части и окоомплектовка, Grundfos не носи никаква отговорност и гаранция.

Повреди, които не могат да се отстранят самостоятелно, трябва да се отстраняват в сервиза на Grundfos или оторизирани специализирани фирми.

При повреда, моля посочете точно описание, за да може нашият сервисен техник да се подгответи и да вземе необходимите му резервни части.

Техническите данни за инсталацията вижте от табелката на помпата.

10. Схема за откриване на нередности

Предупреждение


 Преди да започнете работа по помпата, убедете се че електрическото захранване е изключено и не може да бъде включено случайно.

Нередност	Причина	Отстраняване
1. Помпата не работи.	A) Бушоните на ел. инсталацията са изгорели. Б) Изключил заземителен прекъсвач. В) Няма електрическо захранване. Г) Включена защита на двигателя поради претоварване. Д) Дефектен кабел на двигателя или потопяем кабел. Е) Възникнало е под- или наднапрежение.	Сменете предпазителите. Ако пак изгорят, проверете кабелите или електрическото захранване за неизправности. Включете заземителния прекъсвач. Свържете се с отговорните власти. Проверете дали двигателът или помпата не е блокирала. Поправете (сменете) помпата (кабела). Проверете електрическото захранване.
2. Помпата работи, но не доставя вода.	A) Затворен кран на нагнетателната страна. Б) Нивото на вода в кладенеца е ниско или няма вода. В) Смукателният клапан е блокиран в затворено положение. Г) Замърсен смукателен филтър. Д) Помпата е дефектна.	Отворете крана. Виж т. 3 А). Извадете помпата и почистете/сменете клапана. Извадете помпата и почистете филтъра. Поправете/сменете помпата.
3. Помпата работи с намален капацитет.	A) Помпата доставя повече течност от необходимото. Б) Крановете в нагнетателната тръба са частично затворени/ блокирани. В) Нагнетателната тръба е частично задържана с мърсотии /охра/. Г) Обратният клапан на помпата е частично блокиран. Д) Помпата и изходящата тръба са частично блокирани от мърсотии /охра/. Е) Помпата е дефектна. Ж) Утечки по тръбопровода. З) Изходящата тръба е дефектна. И) Поява на поднапрежение.	Увеличете инсталационната дълбочина, дроселирайте потока или сменете помпата с по-малък типоразмер за да получите по-малък дебит. Проверете и ако е необходимо почистете/ сменете крановете. Почистете/сменете нагнетателната тръба. Извадете помпата и почистете/сменете обратния клапан. Извадете помпата. Проверете и почистете помпата. Почистете тръбите. Поправете/сменете помпата. Проверете и поправете тръбопровода. Сменете изходящата тръба. Проверете електрическото захранване.

Нередност	Причина	Отстраняване
4. Помпата тръгва и спира твърде често.	A) Разликата в настройката на пресостата е твърде малка. Б) Датчиците за ниво в резервоара не са монтирани правилно.	Увеличете разликата, като съблудавате налягането на изключване да е по-малко или равно на допустимото налягане в разширителния съд и налягането на включване да е по-високо или равно на минималното желано налягане в системата. Настройте разликата в датчиците за ниво в резервоара, така че да осигури необходимото включване и изключване на помпата. Проверете инструкциите за монтаж и работа на използваниите автоматични устройства. Ако разликата между пускането и спирането на помпата не може да се осигури чрез автоматиката, потока на помпата може да се регулира чрез дроселиране през кран в нагнетателната част.
	В) Обратният клапан изпуска или е блокиран в полуотворено положение.	Извадете помпата и почистете/сменете обратния клапан.
	Г) Захранващото напрежение е нестабилно.	Проверете електрическото захранване.
	Д) Температурата на двигателя се покачва твърде бързо.	Проверете температурата на водата.

10.1 Измерване на изолация

Измерването на изолацията на инсталация, съдържаща помпа тип SQ/SQE не се позволява, поради възможност от повреда на вградената в помпата електроника, виж фиг. 13.

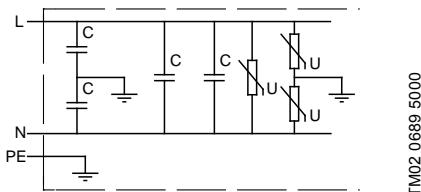


Фиг. 13

11. Проверка на електрическото захранване

Предупреждение

Преди да започнете работа по помпата, убедете се че електрическото захранване е изключено и не може да бъде включено случайно.

1. Захранващо напрежение




Измерете напрежението / RMS между фазите и неутралата. Свържете волтметъра към клемите, както е показано на схемата.

Когато двигателът е натоварен напрежението трябва да е в границите определени от раздел [5. Електрическо сързоване](#).

Големи вариации на електрическото захранване говорят за нередности в захранването и помпата трябва да бъде спряна до отстраняване на повредите.

TM0019714904

2. Консумация на ток



TM0019725082

Измерете тока /RMS/ докато помпата работи при постоянен напор (ако е възможно при дебит при който помпата е най-натоварена).

За най-висок ток виж табелата на двигателя.

Ако тока превишава пълният ток при натоварване може да има някоя от следните повреди:

- Лоша връзка, най-вероятно в кабелите.
- Твърде ниско захранващо напрежение, виж т. 1.

12. Околна среда

По време на работа, съхранение или транспорт трябва да се съблюдават правилата за опазване на околната среда.

Предупреждение

Когато помпата се спира от работа трябва да се уверим, че в помпата, двигателът и изходящата тръба не са останали продукти, които могат да увреждат здравето или да замърсят околната среда.

В случай на съмнение, моля, свържете се с Grundfos или с най-близките местни власти.

13. Отстраняване на отпадъци

Отстраняването на този продукт или части от него, като отпадък, трябва да се извърши по един от следните начини, съобразени с екологичните разпоредби:

1. Използвайте местната държавна или частна служба по събиране на отпадъците.
2. Ако това не е възможно, свържете се с най-близкия офис или сервис на Grundfos.

Фирмата си запазва правото на технически промени.

Čeština (CZ) Montážní a provozní návod

Překlad originální anglické verze

OBSAH

	Strana
1. Symbols used in this document	35
2. Obecné informace	36
2.1 Použití	36
3. Technické parametry	36
3.1 Skladování	36
3.2 Provozní hlučnost	36
4. Příprava k montáži	37
4.1 Plnění motoru kapalinou	37
4.2 Požadavky na instalacní polohu	37
4.3 Teplota čerpané kapaliny/chlazení	38
5. Elektrická přípojka	38
5.1 Všeobecně	38
5.2 Jištění motoru	39
5.3 Přípojka motoru	39
6. Instalace	39
6.1 Všeobecně	39
6.2 Smontování čerpadla a motoru	39
6.3 Odstranění zpětného ventilu	40
6.4 Instalace kabelové zástrčky na motoru	40
6.5 Instalace ochranné lišty kabelu	41
6.6 Dimenzování kabelu	42
6.7 Instalace ponorného přívodního kabelu	43
6.8 Potrubní přípojka	43
7. Uvedení do provozu	44
8. Provoz	44
8.1 Minimální průtok	44
8.2 Volba membránové tlakové nádoby a nastavení plnicího tlaku a tlakového spínače	44
8.3 Zabudovaná ochrana	46
9. Údržba a servis	46
9.1 Kontaminovaná čerpadla	46
10. Závady, příčiny závad a jejich odstranění	47
10.1 Měření	48
11. Kontrola elektrického napájení	49
12. Ochrana životního prostředí	49
13. Likvidace výrobku	49

Varování

Před zahájením montážních prací si pečlivě přečtěte tyto montážní a provozní předpisy. Montáž a provoz provádějte rovněž v souladu s místními předpisy a se zavedenou osvědčenou praxí.



Varování

Použití tohoto výrobku vyžaduje zkušenosť a znalost výrobku. Osobám s omezenou fyzickou nebo duševní způsobilostí je zakázáno používat výrobek, výjimkou může být tato osoba, která je pod dohledem osoby zodpovědné za bezpečnost a byla řádně vykolená na obsluhu tohoto výrobku.
Děti nesmí obsluhovat, ani hrát si s tímto výrobkem.



1. Symbols used in this document

Varování

Bezpečnostní pokyny uvedené v tomto montážním a provozním návodu, jejichž nedodržení můžezpůsobit ohrožení osob.



Pozor

Pokud nebudou tyto bezpečnostní pokyny dodrženy, mohlo by dojít k poruše nebo poškození zařízení.

Pokyn

Doporučení nebo pokyny, které mají usnadnit práci a zajišťovat bezpečný provoz.

2. Obecné informace

Na str. 382 této montážních a provozních předpisu je vyobrazen typový štítek čerpadla a typový štítek motoru.

Před spuštěním čerpadla SQ/SQE do vrtu doplňte do štítků příslušné parametry.

Tyto montážní a provozní předpisy uchovávejte na suchém místě poblíž místa instalace tak, aby z nich v případě potřeby bylo možno získat příslušné údaje.

2.1 Použití

Čerpadla **SQ** a **SQE** jsou určena pro čerpání řídkých, čistých, neagresivních a nevýbušných kapalin, které neobsahují mechanické ani vláknité nečistoty.

Typické příklady použití:

- Dodávka vody z podzemních zdrojů pro
 - rodinné domy,
 - malé vodárny,
 - malé závlahové soustavy např. ve sklenících.
- Přečerpávání kapalin v nádržích.
- Zvyšování tlaku.

Čerpadla **SQE-NE** jsou navržena pro čerpání řídkých, čistých, neagresivních a nevýbušných kapalin, které neobsahují mechanické ani vláknité nečistoty.

Tato čerpadla jsou vhodná pro čerpání kontaminované spodní vody popř. spodní vody obsahující kyselé uhličitaný, jejichž zdrojem jsou např.

- skládky odpadu
- skládky chemikálií
- průmyslové oblasti
- benzínové stanice
- zařízení pro ochranu životního prostředí.

Čerpadla **SQE-NE** lze rovněž použít ke vzorkování a monitorování a do jisté míry také v rámci úpraven vody.

Informace týkající se všech typů čerpadel:

Přípustný maximální obsah píska v čerpané kapalině nesmí překročit 50 g/m³. Vyšší obsah píska má za následek snížení doby životnosti čerpadla a zvýšení rizika jeho zadření.

Jestliže má čerpadlo čerpat kapalinu

Pokyn o viskozitě vyšší než je viskozita vody, obrátě se laskavě na firmu Grundfos.

Hodnoty pH:

Pro čerpadla SQ a SQE: 5 až 9.

Pro čerpadla SQE-NE: Dle informací fy Grundfos.

Teplota čerpané kapaliny:

Teplota čerpané kapaliny nesmí převýšit 35 °C.

3. Technické parametry

Napájecí napětí:

1 x 200-240 V - 10 %/+ 6 %, 50/60 Hz, PE.

Provoz na nouzový elektrický zdroj: výkon nouzového generátoru elektrického proudu se musí rovnat minimálně příkonu motoru P_1 [kW] + 10 %.

Rozběhový proud:

Rozběhový proud motoru se rovná nejvyšší hodnotě proudu uvedené na typovém štítku motoru.

Účiník:

PF = 1.

Motorová kapalina:

Typ SML 2.

Kabel motoru:

1,5 m, 3 x 1,5 mm², PE.

Teplota čerpané kapaliny:

Max. 35 °C.

Velikost výtláčného hrdla čerpadla:

SQ 1, SQ 2, SQ 3: Rp 1 1/4.

SQ 5, SQ 7: Rp 1 1/2.

Průměr tělesa čerpadla:

74 mm.

Průměr vrtu:

Min. 76 mm.

Instalační hloubka:

Max. 150 m pod úrovní statické hladiny vody.

Viz též odst. [6.8.2 Instalační hloubky](#).

Hmotnost netto:

Max. 6,5 kg.

3.1 Skladování

Teplota při skladování: -20 °C až +60 °C.

3.1.1 Ochrana proti mrazu

Pokud je nutné čerpadlo po použití uskladnit, musí být uskladněno v prostorách, které nepromrzají.

Pokud taková možnost uskladnění není, musí být motor naplněn nemrznoucí kapalinou.

Motor se nesmí skladovat bez kapalinové náplně.

3.2 Provozní hlučnost

Provozní hlučnost čerpadla je nižší než kolik činí mezní hodnoty dané směrnicí rady ES č. 2006/42/EG pro průmyslová zařízení.

4. Příprava k montáži

Ponorné motory Grundfos MS 3 a MSE 3 mají kluzná ložiska mazaná vodou. Není nutné žádné dodatečné mazání.


Tyto ponorné motory jsou ve výrobním závodě opatřeny speciální motorovou kapalinovou náplní Grundfos (typu SML 2), která je odolná proti mrazu až do teploty -20 °C a obsahuje přísady zamezující růstu bakterií. Výška hladiny motorové kapaliny má rozhodující vliv na provozní životnost ložisek a tedy i na celkovou životnost motoru.

4.1 Plnění motoru kapalinou

Jestliže z různých důvodů motorová kapalina vytekla nebo se ztratila, motor se musí naplnit kapalinou Grundfos SML 2.

Při plnění postupujte takto:

1. Sejměte ochrannou lištu kabelu a čerpadlo oddělte od motoru.

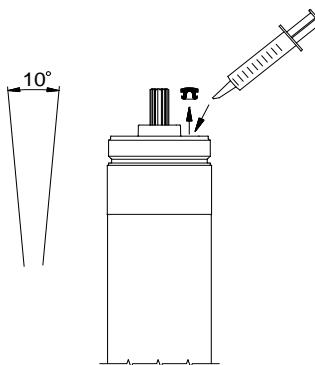


Obr. 1

2. Motor postavte do svislé polohy se sklonem přibližně 10 °.
3. Pomocí šroubováku nebo podobného nástroje vyšroubujte zátku plnicího otvoru.
4. Pomocí ruční plnici stříkačky nebo podobného přístroje napříšte motor motorovou kapalinou.
5. Motor nyní nahýbejte ze strany na stranu, aby z něj mohl unikat vzduch.
6. Na plnicí otvor nasadte zátku a pevně ji zašroubujte.
7. Motor smontujte s čerpadlem.
8. Nasadte ochrannou lištu přívodního kabelu.

Čerpadlo je nyní připraveno k instalaci.

4.2 Požadavky na instalační polohu

Čerpadlo je vhodné pro instalaci ve svislé i ve vodorovné poloze. Poloha jeho hřídele však **nesmí** být nikdy pod horizontální rovinou. Víz obr. 2.

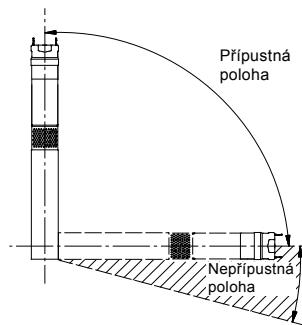

Obr. 2

V případě instalace čerpadla v horizontální poloze, kdy je rychlosť proudění kapaliny kolem motoru nedostatečná k jeho chlazení, resp. kdy dochází k zaboření čerpadla do písku a bahna, musí být čerpadlo umístěno do chladicího pláště.


Hloubka instalace, víz [6.8.2 Instalační hloubky](#).

4.3 Teplota čerpané kapaliny/chlazení

Obr. 3 ukazuje čerpadlo SQ/SQE umístěné ve vrtu. Čerpadlo je v provozu.

Obr. 3 zobrazuje následující parametry:

- průměr čerpacího vrtu
- průměr čerpadla
- teplota čerpané kapaliny
- proudění kapaliny kolem motoru do sacího koše čerpadla.

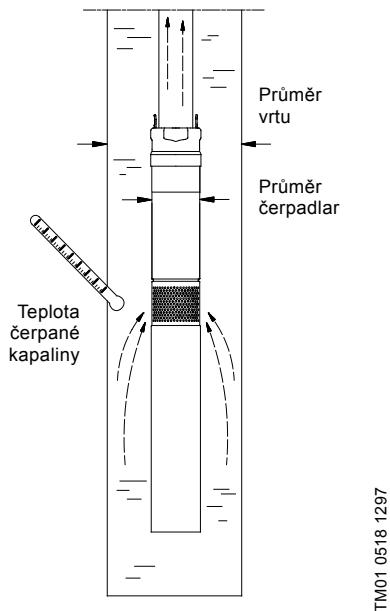

Obr. 3

K zajištění dostatečného chlazení motoru je důležité udržovat maximální teplotu kapaliny pod 35 °C za všech podmínek.

Obecně musí být průměr vrtu minimálně

Pozor 76 mm (tj. cca 3").

Motor instalujte vždy nad filtrem vrtu. Pokud je použit sací plášť, může být čerpadlo umístěno ve vrtu kdekoliv.

Čerpadlo nenechávejte nikdy běžet proti zavřené armatuře ve výtlacnému potrubí po dobu delší než 5 minut. Uzavřené výtlacné potrubí zabraňuje proudění kapaliny, které je potřebné ke chlazení čerpadla, což s sebou nese riziko přehřátí motoru a čerpadla.

Jestliže je aktuální teplota čerpané kapaliny vyšší než specifikovaná přípustná hodnota nebo jestliže se provozní podmínky vymykají jinak jmenovitým hodnotám, může dojít k odstavení čerpadla z provozu. V takovém případě se laskavě obraťte na fy Grundfos.

5. Elektrická přípojka

5.1 Všeobecně

Elektrickou přípojkou a jištění musí provést výhradně odborník s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací v souladu s platnými předpisy.

Varování

Před zahájením práce na čerpadle se přesvědčte, zda je přívod elektrického proudu vypnut a zajištěn proti náhodnému zapnutí.

Čerpadlo musí být uzemněno. Čerpadlo musí být připojeno na externí sítový vypínač s minimální mezerou mezi kontakty 3 mm na všech pólech.

Jestliže je napájecí sítový kabel poškozen, musí být vyměněn v servisu Grundfos nebo Grundfosem autorizovaným servisem, aby se vyloučila všechna možná rizika.

Údaje o napájecím napětí, jmenovitém maximálním proudu a účinku (PF) jsou uvedeny na typovém štítku motoru.

Tolerance napětí požadovaného pro ponorné motory Grundfos, při měření na svorkách motoru, činí - 10 %/+ 6 % z hodnoty jmenovitého napětí při nepřetržitém provozu (včetně kolísání napájecího napětí a ztrát v přívodních kabelech).

Pokud je čerpadlo připojeno na elektrickou instalaci, u níž je předřazen proudový chránič, **musí** tento chránič vypínat při výskytu poruchových proudu se stejnosměrnou složkou (pulzuječí stejnosměrný proud).

Použité proudové chrániče **musí** být označeny následujícím symbolem:

Napájecí napětí:

1 x 200-240 V - 10 %/+ 6 %, 50/60 Hz, PE.

Proudový odběr lze měřit jen přesným měřicím přístrojem pro měření nesinusových proudu (RMS). V případě použití jiných přístrojů se budou naměřené hodnoty lišit od hodnot skutečných.

Na čerpadlech SQ/SQE může být naměřen svodový/unikající proud 2,5 mA při 230 V, 50 Hz.

Svodový proud je úměrný napájecímu napětí.

Čerpadla SQE a SQE-NE mohou být připojena na ovládací spínací jednotku typu CU 300 nebo CU 301.

Čerpadlo nesmí být nikdy připojeno na kondenzátor nebo na jinou ovládací

Pozor

jednotku než CU 300 nebo CU 301.

Čerpadlo nesmí být nikdy připojeno na externí měnič kmitočtu.

5.2 Jištění motoru


Motor je vybaven tepelnou nadprudou ochranou a nevyžaduje žádnou další motorovou ochranu.

5.3 Přípojka motoru

Motor je vybaven spouštěčem a může být proto připojen přímo na elektrickou rozvodnou síť.

Zapínání a vypínání čerpadla je obvykle řízeno pomocí tlakového spínače. Viz obr. 4.

Tlakový spínač musí být dimenzován na maximální proud (A) odpovídající příslušné velikosti čerpadla.

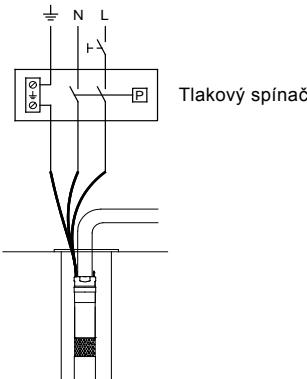Pozor

Obr. 4

6. Instalace

6.1 Všeobecně

Varování

Před zahájením práce na čerpadle se přesvědčte, zda je vypnut přívod elektrického proudu a zajištěn proti náhodnému zapnutí.

Nespouštějte čerpadlo do vrtu ani je nevytahujte pomocí přívodního elektrického kabelu motoru.


Pozor

Volný štítek dodávaný spolu s čerpadlem doplňte příslušnými parametry a umístěte v blízkosti provozního stanoviště čerpadla.

6.2 Smontování čerpadla a motoru

Při montáži čerpadla a motoru postupujte takto:


1. Motor upevněte ve vodorovné poloze ve svěráku. Viz obr. 6.
2. Vytáhněte hřídel čerpadla do pozice podle obr. 5.



Obr. 5

3. Konec hřidele motoru namažte dodávaným tukem.

4. Čerpadlo přišroubujte k motoru (55 Nm).
Poznámka: Hřídel čerpadla musí zapadat do hřidele motoru.
Maticový klíč k utažení nasadte na upínací plochy čerpadla k tomu určené. Viz obr. 6.

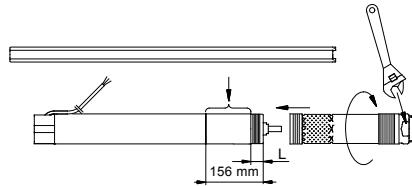


Obr. 6

Motor (P2) [kW]	L [mm]
0,70	120
1,15	102
1,68	66
1,85	66

Při správném smontování čerpadla a motoru nesmí zůstat mezi čerpadlem a motorem žádná mezera.

6.3 Odstranění zpětného ventilu

- V případě, že je požadováno čerpadlo bez zpětného ventilu, lze ventil odstranit následujícím způsobem:
1. S použitím vhodného nástroje odstříhnout nožky vedení ventilu. Viz obr. 7.
 2. Obrátit čerpadlo horní částí dolů.
 3. Zkontrolovat, zda všechny uvolněné části vypadly z čerpadla.

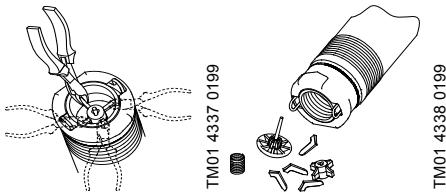

Obr. 7

Pokyn Čerpadlo SQE-NE je dodáváno bez zpětného ventilu.

Opětovné namontování zpětného ventila Vám může provést servis Grundfos.

6.4 Instalace kabelové zástrčky na motoru

Varování

Vidlice sít'ového kabelu nesmí být v žádném případě vyměňována uživatelem.



Následující popis je výhradně určen pro pracovníky servisu.


Při výměně kabelu, viz oddíl 5.1 **Všeobecně**.

Kabel se zástrčkou musí být připojen nebo demontován autorizovanou servisní dílnou Grundfos nebo stejně kvalifikovanou osobou.

Kabelová zástrčka dodávaná spolu s motorem je ve výrobním závodě opatřena tukem. Zkontrolujte správné nanесení tukové vrstvy.

Zástrčku kabelu instalujte níže uvedeným postupem:

1. Zkontrolujte, zda použitý typ, průřez a délka kabelu odpovídají daným provozním požadavkům.
2. Zkontrolujte, zda je u síťové přípojky na stanovišti čerpadla správně provedeno zemní spojení.
3. Zkontrolujte, zda je zásuvka motoru čistá a suchá. Ujistěte se, zda bylo vloženo zpět uvolněné těsnění.
4. Vtiskněte kabelovou zástrčku do zásuvky motoru. Zástrčku nesmíte nasadit nesprávně. Viz obr. 8.

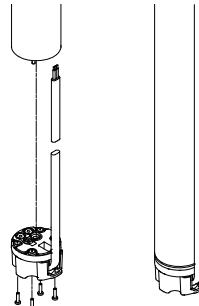

TM02 9605 3504

Obr. 8


5. Nasadte a utáhněte čtyři šrouby (1 - 1,5 Nm). Viz obr. 8.

Po dokončené instalaci kabelové zástrčky nesmí zůstat mezi motorem a zástrčkou žádná volná mezera.

6.5 Instalace ochranné lišty kabelu

Ochrannou lištu kabelu instalujte následujícím způsobem:


1. Přesvědčte se, že kabel je v ochranné liště uložen naplocho.
2. Umístě ochrannou lištu kabelu do drážky kabelové zástrčky. Horní konec okrajových ploch ochranné lišty kabelu musí být v jedné rovině s horním koncem pláště tělesa čerpadla. Viz obr. 9.

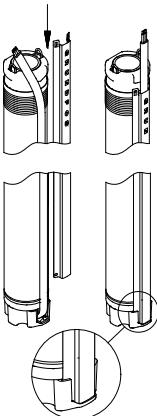

TM02 9613 3504

Obr. 9

3. Ochrannou lištu kabelu upevněte dvěma závitořeznými šrouby (součást dodávky) k sacímu koši čerpadla. Viz obr. 10.



TM01 4427 0299

Obr. 10

6.6 Dimenzování kabelu

Grundfos může dodat ponorné přívodní kably pro jakýkoliv typ instalace.

Průřez ponorného přívodního kabelu musí být dostatečně velký, aby odpovídal parametru napájecího napětí podle odst. 5.1 Všeobecně.

Níže uvedené tabulkové hodnoty jsou vypočteny z následující rovnice

$$q = \frac{I \times 2 \times 100 \times PF \times L \times \rho}{U \times \Delta U}$$

kde:

q = průřez ponorného přívodního kabelu [mm^2].

I = jmenovitý maximální proud motoru [A].

$PF = 1,0$.

L = délka ponorného přívodního kabelu [m].

ρ = měrný odpor: $0,02 [\Omega \text{mm}^2/\text{m}]$.

U = jmenovité napětí [V].

ΔU = pokles napětí [%] = 4 %.

Hodnota poklesu napětí 4 % odpovídá ustanovení IEC 3-64, série HD-384.

Výpočtem dostaneme následující maximální délky kabelu při napájecím napětí 240 V:

Maximální délka kabelu [m]

Motor (P2) [kW]	I_N [A]	Velikost kabelu					
		1,5 mm^2	2,1 mm^2 / 14 AWG	2,5 mm^2	3,3 mm^2 / 12 AWG	4 mm^2	6 mm^2
0,7	5,2	80	112	133	176	213	320
1,15	8,4	50	69	83	109	132	198
1,68	11,2	37	52	62	82	99	149
1,85	12	35	49	58	76	92	139

6.7 Instalace ponorného přívodního kabelu

Doporučuje se spojit ponorný přívodní kabel s motorovým kabelem spojkou Grundfos, typ KM.

Sada kabelové spojky, typ KM

Průřez	Výrobek číslo
1,5 až 2,5 mm ²	96021462
4,0 až 6,0 mm ²	96021473

V případě požadavku na větší průřez kabelu se laskavě obrátte na fy Grundfos.

6.8 Potrubní připojka

Používá-li se při připojování výtlacného potrubí k čerpadlu nějaký nástroj, např. řetězový utahovák, je nutno manipulovat s čerpadlem pouze uchopením za jeho výtlacné těleso.

K připojení plastových trubek je nutno umístit mezi čerpadlo a první sekci potrubí přítlačnou spojku.


U čerpadel napojených na plastové potrubí

Pokyn je třeba při rozhodování o instalaci hloubce čerpadla ve vrtu brát v úvahu prodloužení potrubí při zatížení.

V případech, kdy se používá přírubové potrubí, je třeba udělat v přírubách drážky k vedení ponorného přívodního kabelu, popř. hadice pro indikaci stavu vody, pokud bude použita.

Obr. 11 ukazuje instalaci čerpadla s následujícími údaji:

- použití kabelových úchytek, pol. 1, s uvedením vzdálenosti mezi jednotlivými úchytkami,
- umístění ocelového lanka, pol. 2,
- maximální instalacní hloubka pod statickou vodní hladinou.

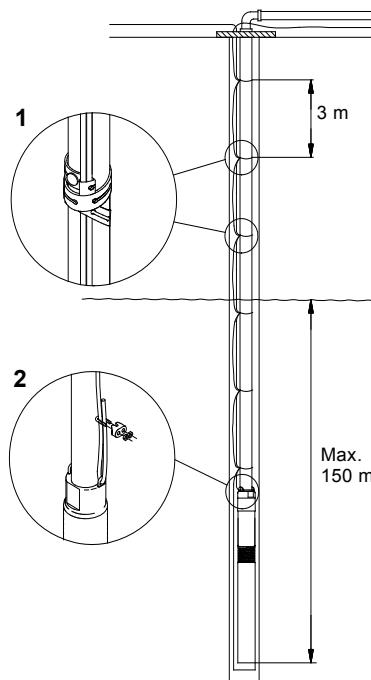

Obr. 11

6.8.1 Kabelové úchytky

Kabelové úchytky musí být použity ve vzdálenostech po 3 metrech. Viz obr. 11.

V případě použití plastového potrubí musí být mezi jednotlivými kabelovými úchytkami ponechána jistá výška s ohledem na prodloužení plastových trubek při zatížení.

V případě použití přírubového potrubí se musí kabelové úchytky umístit nad a pod každým přírubovým spojem.

6.8.2 Instalační hloubky

Maximální instalacní hloubka čerpadla pod úrovní statické vodní hladiny: 150 metrů, viz obr. 11.

Minimální instalacní hloubka čerpadla pod úrovní dynamické hladiny vody:

- **V případě instalace čerpadla ve svislé poloze:** Při zapnutí a provozu musí být čerpadlo vždy zcela ponořeno ve vodě.
- **V případě instalace čerpadla ve vodorovné poloze:** Čerpadlo musí být umístěno a provozováno min. 0,5 m pod úrovní dynamické hladiny vody. Pokud existuje riziko zanesení čerpadla bahmem, musí být čerpadlo vždy vybaveno usměrňovacím sacím pláštěm.

6.8.3 Spuštění čerpadla do čerpacího vrtu

Při spuštění čerpadla do vrtu se doporučuje zajistit čerpadlo nezatíženým ocelovým lankem. Viz obr. 11, pol. 2.

Ocelové lanko povolte tak, aby na něm nebyla žádná zátěž, a upevněte je ve zhlaví vrtu pomocí drátěných spon.

Napájecí kabel nesmí být použit pro vytahování čerpadla s výtláčným potrubím z vrtu.

Pozor Při spuštění do vrtu ani při vytahování z vrtu nepřidržujte čerpadlo za přívodní kabel motoru.

7. Uvedení do provozu

Zkontrolujte, zda průtok vody do vrtu odpovídá minimálně výkonu čerpadla.

Čerpadlo neuvádějte do provozu, dokud nebude zcela ponořeno v čerpané kapalině.

Zapněte čerpadlo a nechte je běžet, dokud nebude čerpaná kapalina zcela čistá, neboť jinak může dojít k ucpaní čerpadla a zpětné klapky.

8. Provoz

8.1 Minimální průtok

K zajištění dostatečného chlazení motoru nesmí klesnout průtok vody pod 50 l/h.

Dojde-li k náhlému poklesu průtoku, může to být následkem toho, že čerpadlo čerpá více vody, než kolik činí kapacita vrtu. Čerpadlo pak musí být odstaveno z provozu a závada musí být odstraněna.

Ochrana proti běhu čerpadla nasucho je účinná pouze v rámci provozního rozsahu čerpadla.


Pozor

8.2 Volba membránové tlakové nádoby a nastavení plnicího tlaku a tlakového spínače

Varování
Instalace musí být navržena na maximální tlak čerpadla.

Protože má čerpadlo vestavěný spouštěč pro měkký rozběh trvající 2 sekundy, bude tlak na tlakovém spínači a v membránové tlakové nádobě při nábhudu čerpadla nižší než zapínací tlak čerpadla nastavený na tlakovém spínači ($p_{zap.}$). Tento nižší tlak se nazývá minimální tlak (p_{min}).

Tlak p_{min} se rovná požadovanému minimálnímu tlaku v nejvyšše položeném odběrném místě + výšce a tlakové ztrátě v potrubí mezi tlakovým spínačem nebo membránovou tlakovou nádobou a nejvyšše situovaným odběrným místem ($p_{min} = B + C$). Viz obr. 12.

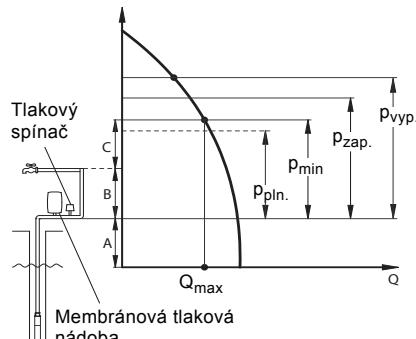

Obr. 12

- A: Výška + tlaková ztráta od dynamické hladiny vody po membránovou tlakovou nádobu.
 B: Výška + tlaková ztráta od membránové tlakové nádoby po nejvyšše položené odběrné místo.
 C: Minimální tlak v nejvyšše položeném odběrném místě.

Zkontrolujte, zda zvolené čerpadlo může vyuvinout tlak vyšší než vypínací tlak $p_{vyp.} + A$.

- Pozor**
- $p_{pln.}$: plnicí tlak membránové tlakové nádoby.
 $p_{min.}$: požadovaný minimální tlak.
 $p_{zap.}$: zapínací tlak nastavený na tlakovém spínači.
 $p_{vyp.}$: vypínací tlak nastavený na tlakovém spínači.
 $Q_{max.}$: maximální průtok při $p_{min.}$.

S použitím hodnot p_{\min} a Q_{\max} naleznete v níže uvedené orientační tabulce **minimální** velikost membránové tlakové nádoby, její plnicí tlak a parametry k nastavení na tlakovém spínači:

Příklad:

$$p_{\min} = 35 \text{ m}, Q_{\max} = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}.$$

Na základě této informace lze v tabulce najít následující hodnoty:

Minimální velikost membránové tlakové nádoby: 33 litrů.

$$p_{\text{pln.}} = 31,5 \text{ m v.s.l.}$$

$$p_{\text{zap.}} = 36 \text{ m v.s.l.}$$

$$p_{\text{vyp.}} = 50 \text{ m v.s.l.}$$

p_{\min} [m]	Q_{\max} [m ³ /h]															$p_{\text{pln.}}$ [m]	$p_{\text{zap.}}$ [m]	$p_{\text{vyp.}}$ [m]		
	0,6	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8		
Velikost membránové tlakové nádoby [l]																				
25	8	8	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	22,5	26	40
30	8	8	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	27	31	45
35	8	18	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	31,5	36	50
40	8	18	18	18	18	18	24	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	36	41	55
45	8	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	40,5	46	60
50	8	18	18	18	18	24	33	50	50	50	50	50	80	80	80	80	80	45	51	65
55	18	18	18	18	18	24	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80	49,5	56	70
60	18	18	18	18	18	24	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80	54	61	75
65	18	18	18	18	24	24	33	50	50	80	80	80	80	80	80	80	80	58,5	66	80

1 m v.s.l. = 0,098 baru.

8.3 Zabudovaná ochrana

Motor je vybaven elektronickou jednotkou, která jej chrání v různých provozních situacích.

V případě přetížení odstaví zabudovaná nadproudová ochrana čerpadlo na 5 minut z provozu. Po uplynutí této doby provede čerpadlo pokus o znovuuvedení do provozu.

Bylo-li čerpadlo odstaveno z provozu v důsledku běhu nasucho, naběhne po uplynutí 5 minut automaticky znova do provozu.

Jestliže je čerpadlo restartováno a vrt je prázdný, čerpadlo se zastaví do 30 sekund.

Resetování čerpadla: vypnout na dobu 1 minutu přívod elektrického proudu.

Motor je chráněn v těchto případech:

- běh čerpadla nasucho
- napěťové rázy (až do 6000 V)
V oblastech s větší intenzitou blesků je vyžadována externí ochrana proti blesku.
- přepětí
- podpětí
- přetížení
- přehřátí.

Čerpadla SQE/motory MSE 3:

Vypínací limity běhu nasucho u motorů MSE 3 prostřednictvím jednotek CU 300 nebo CU 301, mohou být nastaveny v mnoha efektivních použitích.

Pokyn

9. Údržba a servis

Za normálních okolností nevyžadují čerpadla údržbu.

Může u nich docházet k zanášení a k opotřebení některých součástí. Proto fa Grundfos dodává servisní soupravy a náradí.

Na požádání je možno rovněž obdržet předpisy pro provádění servisních prací (Grundfos Service Manual).

Servis čerpadel mohou provádět servisní střediska Grundfos.

9.1 Kontaminovaná čerpadla

Jestliže se čerpadlo používalo k čerpání kapaliny, která je toxiccká nebo jinak škodlivá lidskému zdraví, je takové čerpadlo považováno za kontaminované.

Pokud se v takovém případě uplatní u fy Grundfos požadavek na provedení servisu, je třeba předložit před odesláním čerpadla podrobný popis čerpané kapaliny, neboť jinak může Grundfos odmítout převzít čerpadlo k provedení servisu.

Obecně platí, že každá objednávka servisních prací (bez ohledu na to, komu se předkládá) musí být doložena podrobnými informacemi o čerpané kapalině, pokud se čerpadlo používalo k dopravě toxicckých nebo zdraví škodlivých kapalin.

Čerpadla SQE-NE: K provedení servisu smějí být fy Grundfos zasilána pouze čerpadla, která lze klasifikovat jako nekontaminovaná, tj. která neobsahuje žádné nebezpečné ani toxiccké látky.

K prevenci újmy na zdraví osob a škod na životním prostředí je třeba předložit doklad osvědčující nezávadnost čerpadla.

Toto osvědčení musí Grundfos obdržet ještě před obdržením výrobku. V opačném případě Grundfos odmítne převzetí výrobku k provedení servisu.

Případně vzniklé náklady spojené s odesláním čerpadla nese zákazník.

10. Závady, příčiny závad a jejich odstranění

Varování




Před zahájením práce na čerpadle se pøesvédøte, zda je vypnuto pøívod elektrického proudu a zajišøen proti náhodnému zapnutí.

Porucha	Příčina	Odstranení poruchy
1. Čerpadlo nebeží.	a) Tavné pojistky v elektrické instalaci jsou spálené. b) Aktivace proudového či napětového jistiøe. c) Pøerušený pøívod elektrického proudu. d) Motorová ochrana pøerušila pøívod el. proudu v důsledku pøetízení. e) Vadný motor, popø. ponorný pøívodní kabel. f) Vyskytuje se pøepøtí nebo podpøtí.	Vymøøte vadné pojistky. Pokud se nové pojistky opøt pøepálí, zkонтrolujte elektroinstalaci a ponorný pøívodní kabel. Jistiø znova zapnøte. Zajistøte opøtnou dodávku elektr. proudu. Zkontrolujte, zda není zablokován motor, popø. čerpadlo. Opravte popø. vymøøte motor, popø. ponorný pøívodní kabel. Zkontrolujte napájecí napøetí.
2. Čerpadlo bøí, ale nedodává vodu.	a) Zavøená armatura na výtlaku. b) Ve vrtu není žádná voda nebo její hladina je pøíliš nízká. c) Zpøetná klapka je zadøená v zavøené poloze. d) Ucpané sací sítø. e) Vadné čerpadlo.	Otevøete armaturu na výtlaku. Viz pol. 3 a). Vytáhnøte čerpadlo a vyčistøte, popø. vymøøte zpøetnou klapku. Vytáhnøte čerpadlo a vyčistøte sací sítø. Opravte, popø. vymøøte čerpadlo.
3. Čerpadlo bøí s nižším výkonem.	a) Čerpací vrt je užší než se pøedpokládalo. b) Částeènù ucpané či zablokované armatury ve výtlacném potrubí. c) Výtlacné potrubí je částeènù upcpáno nečistotami (slouèeninami železa). d) Částeènù zablokovaná zpøetná klapka čerpadla. e) Čerpadlo a výtlacné potrubí je částeènù zaneseno nečistotami (slouèeninami železa). f) Vadné čerpadlo. g) Prùsak vody z potrubí. h) Vadné výtlacné potrubí. i) Podpøtí.	Čerpadlo umístøte do vøetší instalacní hloubky, pøískrøte čerpadlo nebo je nahradøte menším modelem s nižším výkonem. Zkontrolujte a v případì nutnosti vyčistøte armaturu. Vyčistøte výtlacné potrubí. Vytáhnøte čerpadlo z vrtu a zkонтrolujte, popø. vymøøte zpøetnou klapku. Vytáhnøte čerpadlo z vrt a zkонтrolujte, popø. vymøøte v případì nutnosti čerpadlo. Vyčistøte potrubí. Opravte, popø. vymøøte čerpadlo. Zkontrolujte a opravte potrubí. Zkontrolujte a opravte výtlacné potrubí. Zkontrolujte přívod elektrického proudu.

Porucha	Příčina	Odstranění poruchy
4. Časté zapínání a vypínání.	a) Tlaková differenční mezi zapínacím a vypínacím tlakem nastavená na tlakovém spínači je příliš malá. b) Hladinové elektrody či hladinové spínače v nádrži nejsou správně nainstalovány.	Zvyšte tlakovou differenci. Vypínací tlak však nesmí být vyšší než provozní tlak tlakové nádrže a zapínací tlak musí být dost vysoký k zajištění dostatečné dodávky vody.
	c) Průsak nebo zablokování zpětné klapky v částečně otevřené poloze.	Nastavte správně vzdálenosti elektrod resp. hladinových spínačů k zajištění odpovídající doby mezi zapnutím a vypnutím čerpadla. Viz montážní a provozní předpisy pro použité automatické jednotky. Nelze-li intervaly mezi zapínáním a vypínáním změnit přes automatiku, je možno redukovat výkon čerpadla škrcením výtlacné armatury.
	d) Nestabilní napájecí napětí.	Zkontrolujte napájecí napětí.
	e) Příliš vysoká teplota motoru.	Zkontrolujte teplotu vody.

10.1 Měření

Měření na elektrické instalaci čerpadel SQ/SQE není přípustné, protože vestavěná elektronika by se mohla poškodit. Viz obr. 13.

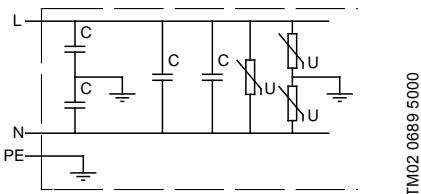

Obr. 13


11. Kontrola elektrického napájení

Varování



Před zahájením práce na čerpadle se přesvědčte, zda je vypnuto přívod elektrického proudu a zajišťeno proti náhodnému zapnutí.

1. Napájecí napětí



Změřte napětí (RMS) mezi fází L a neutrálním vodičem (N). Voltmetr připojte na svorky na přípojce.


TM00 1371 4904

Při zatížení motoru musí být napětí v rozsahu uvedeném v oddíle

5. Elektrická přípojka.

Velké kolísání napájecího napětí ukazuje na závadu na přívodu elektr. proudu. V takovém případě vypněte čerpadlo a nechte je v klidu do odstranění závady.

2. Spotřeba proudu



Změřte proud (RMS) za provozu čerpadla při konstantní dopravní výšce (pokud možno při výkonu, při němž je motor nejvíce zatížen).

Max. hodnota proudu je uvedena na typovém štítku.

TM00 1372 5082

Jestliže naměřená hodnota přesáhne hodnotu proudu při plném zatížení, jsou možné tyto příčiny:

- vadný spoj vodičů, pravděpodobně v kabelové spojce.
- příliš nízké napájecí napětí, viz bod. 1.

12. Ochrana životního prostředí

Při manipulaci, provozu, skladování a přepravě čerpadla je třeba dodržovat všechny předpisy vztahující se k ochraně životního prostředí, zejména co se týká manipulace s nebezpečnými látkami.

Varování

Po odstavení čerpadla z provozu se přesvědčte, zda v čerpadle, motoru a ve výtačném potrubí nezůstala žádná nebezpečná látka, která by mohla ohrozit zdraví osob nebo poškodit životní prostředí.

Jste-li na pochybách, obraťte se na fu Grundfos nebo na místní úřady.

13. Likvidace výrobku

Tento výrobek nebo jeho části musí být po skončení doby jeho životnosti ekologicky zlikvidovány:

1. Využijte služeb místní veřejné či soukromé organizace, zabývající se sběrem a zpracováním odpadů.
2. Pokud taková organizace ve vaší lokalitě neexistuje, kontaktujte nejbližší pobočku Grundfos nebo servisní středisko.

Technické změny vyhrazeny.

Deutsch (DE) Montage- und Betriebsanleitung

Übersetzung des englischen Originaldokuments

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. Symbols used in this document	50
2. Allgemeines	51
2.1 Verwendungszweck	51
3. Technische Daten	51
3.1 Lagerung	51
3.2 Schalldruckpegel	51
4. Montagevorbereitung	52
4.1 Einfüllen der Motorflüssigkeit	52
4.2 Einbauanforderungen	52
4.3 Medientemperatur/Motorkühlung	53
5. Elektrischer Anschluss	53
5.1 Allgemeines	53
5.2 Motorschutz	54
5.3 Anschluss des Motors	54
6. Montage	54
6.1 Allgemeines	54
6.2 Motor mit Pumpe verbinden	54
6.3 Entfernen des Rückschlagventils	55
6.4 Montage des Kabelsteckers auf den Motor	55
6.5 Montage der Kabelschutzschiene	56
6.6 Kabelauslegung	57
6.7 Verbindung der Kabel	58
6.8 Rohranschluss	58
7. Inbetriebnahme	59
8. Betrieb	59
8.1 Mindest-Förderstrom	59
8.2 Wahl des Membran-Druckbehälters und Einstellung des Vordruckes und des Druckschalters	59
8.3 Eingebauter Schutz	61
9. Wartung und Service	61
9.1 Verunreinigte Pumpen	61
9.2 Ersatzteile/Zubehör	61
10. Störungsübersicht	62
10.1 Isolationswiderstandsprüfung	63
11. Überprüfung der Spannungsversorgung	64
12. Umwelt	64
13. Entsorgung	64

Warnung



Lesen Sie diese Montage- und Betriebsanleitung vor der Montage. Montage und Betrieb müssen nach den örtlichen Vorschriften und den anerkannten Regeln der Technik erfolgen.

Warnung



Die Benutzung dieses Produktes erfordert Erfahrung und Wissen über das Produkt. Personen, die in ihren körperlichen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten eingeschränkt sind, dürfen dieses Produkt nur benutzen, wenn sie unter Aufsicht sind, oder wenn sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person im Gebrauch des Produktes unterwiesen worden sind.

Kinder dürfen dieses Produkt nicht benutzen oder damit spielen.

1. Symbols used in this document

Warnung



Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu Personenschäden führen.

Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann Fehlfunktionen oder Sachschäden zur Folge haben.

Hinweise oder Anweisungen, die die Arbeit erleichtern und einen sicheren Betrieb gewährleisten.



Achtung



Hinweis

2. Allgemeines

Auf Seite 382 dieser Montage- und Betriebsanleitung finden Sie Kopien der Pumpen- und Motor-Leistungsschilder.

Bevor die Pumpe SQ/SQE ins Bohrloch abgesenkt wird, muss diese Seite mit den relevanten Daten ausgefüllt werden.

Diese Montage- und Betriebsanleitung muss an einer trockenen Stelle am Montageort aufbewahrt sein.

2.1 Verwendungszweck

Die Pumpen **SQ** und **SQE** eignen sich für die Förderung von reinen, dünnflüssigen, nicht-aggressiven, nicht-explosiven Medien ohne feste oder langfaserige Bestandteile.

Haupt Einsatzgebiete:

- Grundwasserversorgung für
 - Wohngebäude
 - Kleine Wasserwerke
 - Bewässerungsanlagen, z.B. in Treibhäusern.
- Flüssigkeitsförderung in Behälteranlagen.
- Druckerhöhung.

Die Pumpen **SQE-NE** eignen sich für die Förderung von reinen, dünnflüssigen, nicht-explosiven Medien ohne feste oder langfaserige Bestandteile.

Weiterhin dürfen diese Pumpen auch für die Förderung von verunreinigtem Grundwasser oder Grundwasser mit Hydrogenkarbonat verwendet werden, z.B. aus

- Müllplätzen
- Chemikaliendepots
- Industriegrundstücken
- Öl- und Benzin tankstellen und
- in Umweltschutzbereichen.

Außerdem ist die **SQE-NE** Pumpe für Probeentnahme und Überwachung einsetzbar und kann im Ausnahmefall auch in Wasseraufbereitungsanlagen installiert werden.

Gilt für alle Pumpentypen:

Der maximale Sandgehalt des Wassers darf 50 g/m³ nicht übersteigen. Ein größerer Sandgehalt reduziert die Lebensdauer und erhöht die Gefahr, dass die Pumpe blockiert.

Bei der Förderung von Medien mit einer von Wasser abweichenden Zähigkeit nehmen Sie bitte mit Grundfos Verbindung auf.

Hinweis

pH-Werte:

SQ und SQE: 5 bis 9.

SQE-NE: Mit Grundfos Verbindung aufnehmen.

Medientemperatur:

Die Medientemperatur darf 35 °C nicht übersteigen (siehe Abschnitt 4.3).

3. Technische Daten

Versorgungsspannung:

1 x 200-240 V - 10 %/+ 6 %, 50/60 Hz, PE.

Generatorbetrieb: Die Generatorleistung muss mindestens den Wert der Motorleistung P_1 [kW] + 10 % betragen.

Anlaufstrom:

Der Motor-Anlaufstrom entspricht dem Höchstwert, der auf dem Leistungsschild angeführt ist.

Leistungsfaktor:

PF = 1.

Motorflüssigkeit:

Typ SML 2.

Motorkabel:

1,5 m, 3 x 1,5 mm², PE.

Medientemperatur:

Max. 35 °C.

Rohranschluss:

SQ 1, SQ 2, SQ 3: Rp 1 1/4.

SQ 5, SQ 7: Rp 1 1/2.

Pumpendurchmesser:

74 mm.

Bohrlochdurchmesser:

Min. 76 mm.

Einbautiefe:

Max. 150 m unter dem ruhenden Wasserspiegel.
Siehe auch Abschnitt 6.8.2 [Einbautiefen](#).

Nettogewicht:

Max. 6,5 kg.

3.1 Lagerung

Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C.

3.1.1 Frostsicherung

Falls die Pumpe nach Gebrauch gelagert werden soll, muss der Lagerort frostfrei sein, oder es muss sichergestellt werden, dass die Motorflüssigkeit frostsicher ist.

Der Motor darf nicht ohne Motorflüssigkeit gelagert werden.

3.2 Schalldruckpegel

Der Schalldruckpegel der Pumpe liegt unter den Grenzwerten, die in der EG-Richtlinie 2006/42/EG für Maschinen angeführt sind.

4. Montagevorbereitung

Die Grundfos Unterwassermotoren MS 3 und MSE 3 haben wassergeschmierte Gleitlager. Zusätzliche Schmierung ist nicht erforderlich.

Die Unterwassermotoren sind werkseitig mit einer speziellen Grundfos Motorflüssigkeit, Typ SML 2, gefüllt. Diese Flüssigkeit ist bis zu -20 °C frostischer und ist konserviert, damit Bakterienentwicklung verhindert wird.


Der Flüssigkeitsstand ist für die Lebensdauer der Lager und damit die des Motors entscheidend.

4.1 Einfüllen der Motorflüssigkeit

Falls die Motorflüssigkeit aus irgendeinem Grund ausgelaufen ist, muss der Motor unbedingt mit Grundfos Motorflüssigkeit SML 2 nachgefüllt werden.

Motor wie folgt nachfüllen:

1. Kabelschutzschiene demontieren und Motor von der Pumpe entfernen.

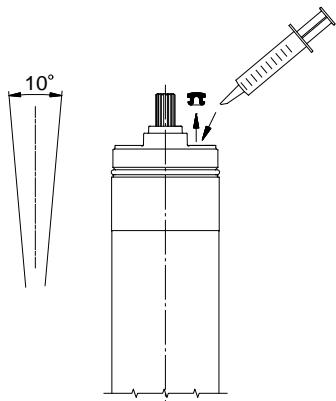


TM02 9606 3504

Abb. 1

2. Motor vertikal mit 10 ° Neigung aufstellen.
 3. Einfüllstopfen mit einem Schraubendreher oder einem ähnlichen Werkzeug demontieren.
 4. Mit der Füllspritze Flüssigkeit in den Motor einfüllen.
 5. Motor hin und her bewegen, damit evtl. vorhandene Luft entweichen kann.
 6. Einfüllstopfen wieder einsetzen und fest anziehen.
 7. Motor mit Pumpe verbinden.
 8. Kabelschutzschiene montieren.
- Die Pumpe ist jetzt montagebereit.

4.2 Einbuanforderungen

Die Pumpe kann entweder vertikal oder horizontal eingebaut werden. Die Pumpenwelle darf sich jedoch nie unter der horizontalen Lage befinden, siehe Abb. 2.

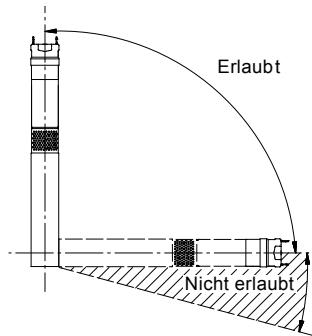

TM01 1375 4397

Abb. 2

Falls die Pumpe horizontal montiert wird, z.B. in einem Behälter, und Gefahr besteht, dass die Pumpe verschlammt, muss die Pumpe in einen Kühlmantel eingebaut werden.

Für Einbautiefen, siehe Abschnitt [6.8.2 Einbautiefen](#).

4.3 Medientemperatur/Motorkühlung

Abb. 3 zeigt eine SQ/SQE Pumpe, die in einem Bohrloch eingebaut ist. Die Pumpe läuft.

Abb. 3 illustriert das Folgende:

- Bohrlochdurchmesser
- Pumpendurchmesser
- Medientemperatur
- Strömung am Motor vorbei bis zum Einlaufsieb.

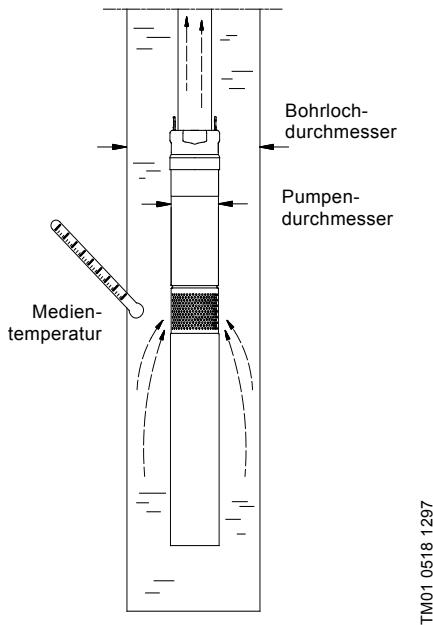


Abb. 3

Um eine ausreichende Kühlung des Motors sicherzustellen, ist es wichtig, unter allen Bedingungen die maximal zulässige Medientemperatur von 35 °C zu beachten.

Achtung Der Bohrlochdurchmesser muss mindestens 76 mm (ca. 3") betragen.

Der Motor sollte oberhalb des Brunnenfilters eingebaut werden. Falls ein Kühlmantel verwendet wird, lässt sich die Pumpe frei im Bohrloch einbauen.

Achtung Die Pumpe darf höchstens 5 Min. gegen eine abgesperrte Druckleitung laufen. Bei abgesperrter Druckleitung ist keine Kühlströmung vorhanden und Gefahr von Übertemperatur in Motor und Pumpe entsteht.

Falls die aktuelle Medientemperatur den spezifizierten Wert übersteigt, oder die Betriebsverhältnisse außerhalb der Spezifikationen liegen, kann es vorkommen, dass die Pumpe ausschaltet. Nehmen Sie bitte mit Grundfos Verbindung auf.

5. Elektrischer Anschluss

5.1 Allgemeines

Der elektrische Anschluss muss durch einen Fachmann in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften des EVU bzw. VDE vorgenommen werden.

Warnung

Vor Beginn der Arbeit an der Pumpe muss die Versorgungsspannung unbedingt abgeschaltet werden. Es muss sichergestellt werden, dass diese nicht versehentlich wieder eingeschaltet werden kann.

Die Pumpe muss geerdet werden.

 Die Pumpe muss bauseits abgesichert werden und sollte an einen externen Netzschatzschalter angeschlossen werden. Auf eine allpolige Trennung mit Kontaktöffnungsweite von min. 3 mm (pro Pol) ist zu achten.

Falls das Motorkabel beschädigt ist, muss es unbedingt von Grundfos, einer autorisierten Grundfos Werkstatt oder einem Fachmann mit ähnlichen Qualifikationen ausgewechselt werden.

Angaben über Versorgungsspannung, aufgestempelten max. Strom und Leistungsfaktor (PF) sind dem Motor-Leistungsschild zu entnehmen.

Der erforderliche Spannungsbereich für Grundfos Unterwassermotoren, an den Motorklemmen gemessen, beträgt - 10 %/+ 6 % der Nennspannung bei Dauerbetrieb (einschließlich Toleranzen in der Versorgungsspannung und Verlusten in den Kabeln).

Ist die Pumpe an eine elektrische Installation anzuschließen, in der FI-Schutzschalter als zusätzlicher Schutz eingesetzt werden, müssen solche verwendet werden, die gemäß DIN VDE 0664 sowohl bei Wechselfehlerströmen als auch bei pulsierenden Gleichfehlerströmen auslösen.

Diese Schutzschalter müssen mit dem folgenden Symbol gekennzeichnet sein: .

Versorgungsspannung:

1 x 200-240 V - 10 %/+ 6 %, 50/60 Hz, PE.

Die Stromaufnahme lässt sich nur mit einem Effektivwert-Messgerät messen. Andere Messgeräte zeigen Werte, die vom aktuellen Wert abweichen.

Bei SQ/SQE Pumpen kann ein Ableitstrom von 2,5 mA bei 230 V, 50 Hz, typisch gemessen werden. Der Ableitstrom ist proportional mit der Versorgungsspannung.

Die Pumpen SQE und SQE-NE lassen sich an einen Motorvollschatz, Typ CU 300 oder CU 301, anschließen.

Es darf kein Kondensator oder ein anderer Motorvollschatz als CU 300 oder CU 301 angeschlossen werden.

Achtung Die Pumpe darf nicht an einen externen Frequenzumrichter angeschlossen werden.

5.2 Motorschutz


Der Motor besitzt einen eingebauten Thermoschalter und benötigt keinen weiteren Motorschutz.

5.3 Anschluss des Motors

Der Motor besitzt eine eingebaute Startvorrichtung und lässt sich direkt ans Netz anschließen.

Das Ein- bzw. Ausschalten der Pumpe erfolgt in der Regel über einen Druckschalter, siehe Abb. 4.

Achtung Der Druckschalter muss für den max. Strom des betreffenden Pumpentyps ausgelegt sein.

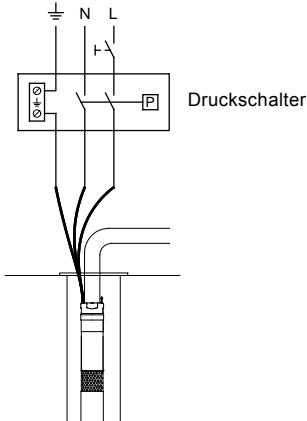

TM01 1480 4697

Abb. 4

6. Montage

6.1 Allgemeines

Warnung

Vor Beginn jeder Arbeit an der Pumpe oder am Motor muss die Versorgungsspannung unbedingt abgeschaltet werden. Es muss sichergestellt werden, dass diese nicht versehentlich wieder eingeschaltet werden kann.




Achtung Die Pumpe darf nicht am Motorkabel abgesenkt oder hochgezogen werden.

Jede Pumpe wird mit einem zusätzlichen Leistungsschild geliefert, das am Montageort befestigt werden muss.

6.2 Motor mit Pumpe verbinden

Motor und Pumpe wie folgt verbinden:


1. Motor horizontal in einen Schraubstock einspannen, siehe Abb. 6.
2. Pumpenwelle in die gezeigte Stellung bringen, siehe Abb. 5.



TM02 6425 5203

Abb. 5

3. Wellenende des Motors mit dem mitgelieferten Fett einschmieren.
4. Pumpenteil auf den Motor schrauben (55 Nm). **Achtung:** Die beiden Wellen müssen in Eingriff gebracht werden. Ein Schraubenschlüssel darf an den Spannflächen des Pumpenteils benutzt werden, siehe Abb. 6.

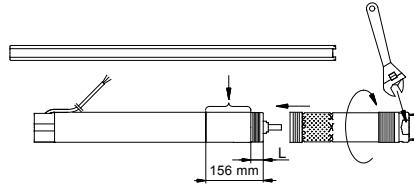

TM01 2854 3804

Abb. 6

Motor (P2) [kW]	L [mm]
0,70	120
1,15	102
1,68	66
1,85	66

Wenn Pumpenteil und Motor korrekt verbunden sind, darf kein Abstand dazwischen bestehen.

6.3 Entfernen des Rückschlagventils

Falls eine Pumpe ohne Rückschlagventil erforderlich ist, kann das Ventil wie folgt entfernt werden:

1. Die Beine der Ventilführung mit einer Kombizange oder einem ähnlichen Werkzeug abschneiden, siehe Abb. 7.
2. Pumpe so drehen, dass das Kopfstück nach unten zeigt.
3. Prüfen, ob alle losen Teile aus der Pumpe herausgefallen sind.

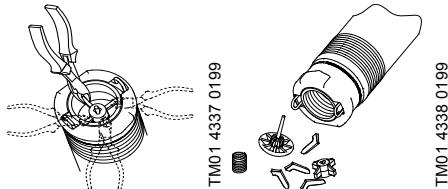


Abb. 7

Hinweis SQE-NE wird ohne Rückschlagventil geliefert.

Das Rückschlagventil lässt sich in einer Grundfos Servicewerkstatt montieren.

6.4 Montage des Kabelsteckers auf den Motor

Warnung

Der Kabelstecker darf unter keinen Umständen vom Benutzer demontiert werden.

Die folgende Beschreibung richtet sich ausschließlich an Servicefachleute.



Falls das Kabel ausgewechselt werden muss, siehe Abschnitt 5.1 Allgemeines.

Das Kabel mit Stecker muss unbedingt von einer autorisierten Grundfos Werkstatt oder einem Fachmann mit ähnlichen Qualifikationen montiert bzw. demontiert werden.

Der mitgelieferte Kabelstecker ist werkseitig eingefettet. Prüfen, ob der Stecker korrekt eingefettet ist.

Kabelstecker wie folgt montieren:

1. Prüfen, ob Typ, Querschnitt und Länge des Kabels korrekt sind.
2. Prüfen, ob die örtliche Versorgungsspannung eine korrekte Erdverbindung hat.
3. Prüfen, ob die Motorsteckdose sauber und trocken ist.
Sicherstellen, dass die mitgelieferte Dichtung montiert ist.
4. Kabelstecker auf die Motorsteckdose drücken.
Der Kabelstecker kann nicht falsch montiert werden, siehe Abb. 8.

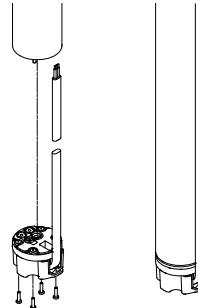


Abb. 8


5. Die vier Schrauben aufsetzen und fest anziehen (1 - 1,5 Nm), siehe Abb. 8.

Wenn der Stecker montiert ist, darf kein Abstand zwischen Motor und Kabelstecker bestehen.

6.5 Montage der Kabelschutzschiene

Kabelschutzschiene wie folgt montieren:


1. Unterwasserkabel flach in die Kabelschutzschiene einlegen.
2. Kabelschutzschiene in der Aussparung des Kabelsteckers anbringen. Die beiden oberen Seitenlöcher der Kabelschutzschiene müssen in den oberen Rand des Pumpenmantels einrasten, siehe Abb. 9.

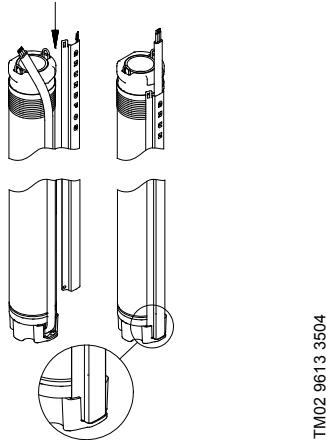

TM02 9613 3504

Abb. 9

3. Mit den beiden mitgelieferten Schneidschrauben die Kabelschutzschiene an das Einlaufsieb befestigen, siehe Abb. 10.



TM01 4427 0299

Abb. 10

6.6 Kabelauslegung

Grundfos Unterwasserkabel sind für viele verschiedene Installationen lieferbar.

Das Unterwasserkabel muss groß genug sein, um den Spannungsanforderungen in Abschnitt 5.1 Allgemeines zu genügen.

Die Werte in der nachstehenden Tabelle sind nach der folgenden Formel berechnet

$$q = \frac{I \times 2 \times 100 \times PF \times L \times \rho}{U \times \Delta U}$$

q = Kabelquerschnitt [mm^2].

I = Aufgestempelter max. Motorstrom [A].

$PF = 1,0$.

L = Unterwasserkabellänge [m].

ρ = Spezifischer Widerstand: 0,02 [$\Omega \text{mm}^2/\text{m}$].

U = Nennspannung [V].

ΔU = Spannungsabfall [%] = 4 %.

Der 4 % Spannungsabfall ist in Übereinstimmung mit IEC 3-64, HD-384 Serie.

Die Berechnung ergibt die folgenden max. Kabellängen bei einer Versorgungsspannung von 240 V:

Motor (P2) [kW]	I_N [A]	Max. Kabellänge [m]					
		1,5 mm^2	2,1 mm^2 / 14 AWG	2,5 mm^2	3,3 mm^2 / 12 AWG	4 mm^2	6 mm^2
0,7	5,2	80	112	133	176	213	320
1,15	8,4	50	69	83	109	132	198
1,68	11,2	37	52	62	82	99	149
1,85	12	35	49	58	76	92	139

6.7 Verbindung der Kabel

Es empfiehlt sich, mit Hilfe der Grundfos Kabelkupplung, Typ KM, das Unterwasserkabel mit dem Motorkabel zu verbinden.

Kabelkupplung, Typ KM	
Leiterquerschnitt	Produktnummer
1,5 bis 2,5 mm ²	96021462
4,0 bis 6,0 mm ²	96021473

Bei größeren Leiterquerschnitten, nehmen Sie bitte mit Grundfos Verbindung auf.

6.8 Rohranschluss

Werden beim Anschluss des Steigrohres Werkzeuge benutzt (z.B. eine Ketten-Rohrzange), darf die Pumpe nur am Kopfstück gespannt werden.

Wenn die Pumpe mit Kunststoffrohren verbunden wird, muss eine Quetschkupplung verwendet werden.

Bei der Montage von Pumpen mit Kunststoffrohren muss die Ausdehnung der Rohre bei der Bestimmung der Einbautiefe berücksichtigt werden.

Wenn Flanschrohre verwendet werden, sollten die Flansche ausgespart werden, um das Unterwasserkabel aufzunehmen.

Abb. 11 zeigt eine Pumpeninstallation mit Angabe von:

- Position der Kabelschellen, Pos. 1, und Abstand zwischen Kabelschellen.
- Montage des Stahlseils, Pos. 2.
- max. Einbautiefe unter dem ruhenden Wasserspiegel.

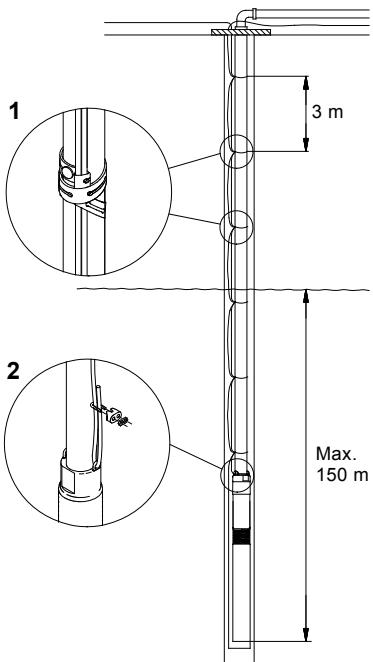


Abb. 11

6.8.1 Kabelbefestigung

Kabelschellen müssen alle 3 m angebracht werden, siehe Abb. 11.

Wenn Kunststoffrohre verwendet werden, muss dem Unterwasserkabel aufgrund der belastungsabhängigen Lagenveränderung eine gewisse Toleranz gelassen werden.

Wenn Flanschrohre verwendet werden, sollten Kabelschellen unter und über jeder Flanschverbindung angebracht werden.

6.8.2 Einbautiefen

Maximale Einbautiefe unter dem ruhenden Wasserspiegel: 150 m, siehe Abb. 11.

Minimale Einbautiefe unter dem abgesenkten Wasserspiegel:

- Vertikaler Einbau:**

Während der Inbetriebnahme und des Betriebes muss die Pumpe immer vollständig im Wasser eingetaucht sein.

- Horizontaler Einbau:**

Die Pumpe muss 0,5 m unter dem abgesenkten Wasserspiegel eingebaut werden.

Empfehlung: Montage der Pumpe mit Kühlmantel/Sieb auf Auflageschellen, um Ablagerungen/Verschlammungen der Pumpe fernzuhalten.

6.8.3 Absenkung der Pumpe

Es empfiehlt sich, die Pumpe mit Hilfe eines Stahlseils zu sichern, siehe Abb. 11, Pos. 2.

Das Stahlseil so weit lockern, dass es eben unbelastet ist. Dann mit Hilfe von Seilklemmen am Brunnenkopf befestigen.

Das Seil darf nicht als Zugseil verwendet werden, um Pumpe mit der Rohrleitung aus dem Brunnen zu ziehen.

Achtung Die Pumpe darf nicht am Motorkabel abgesenkt oder gezogen werden.

7. Inbetriebnahme

Es ist sicherzustellen, dass der Zulauf des Wassers zum Brunnen mindestens der Förderleistung der Pumpe entspricht.

Die Pumpe darf erst eingeschaltet werden, wenn die Pumpe vollständig im Fördermedium eingetaucht ist.

Pumpe einschalten und erst dann ausschalten, wenn das Fördermedium wieder klar ist. Eine zu frühe Ausschaltung der Pumpe vergrößert die Gefahr einer Verstopfung der Pumpenteile oder des Rückschlagventils.

8. Betrieb

8.1 Mindest-Förderstrom

Um eine ausreichende Kühlung des Motors sicherzustellen, darf der Förderstrom der Pumpe nie 50 l/h unterschreiten.

Der Förderstrom kann unter Umständen plötzlich fallen. Der Grund dafür kann sein, dass die Pumpenleistung größer ist als der Zulauf des Wassers zum Brunnen. Die Pumpe muss ausgeschaltet und die Störung behoben werden.

Der Trockenlaufschutz der Pumpe funktioniert nur innerhalb des empfohlenen Betriebsbereiches der Pumpe.

Achtung

8.2 Wahl des Membran-Druckbehälters und Einstellung des Vordruckes und des Druckschalters




Warnung

Die Anlage muss für den maximalen Förderdruck der Pumpe ausgelegt sein.

Da die Pumpe einen eingebauten Sanftanlasser besitzt, der bewirkt, dass die Anlaufzeit der Pumpe 2 Sek. beträgt, wird der Druck am Druckschalter und im Membran-Druckbehälter nach dem Einschalten der Pumpe niedriger als der am Druckschalter eingestellte Einschaltdruck (p_{Ein}) sein. Dieser niedrigere Druck wird Mindestdruck (p_{min}) genannt.

p_{min} entspricht dem erforderlichen Mindestdruck an der obersten Zapfstelle + Förderhöhe und Reibungsverlust in der Rohrleitung zwischen Druckschalter oder Membran-Druckbehälter und der obersten Zapfstelle ($p_{min} = B + C$), siehe Abb. 12.

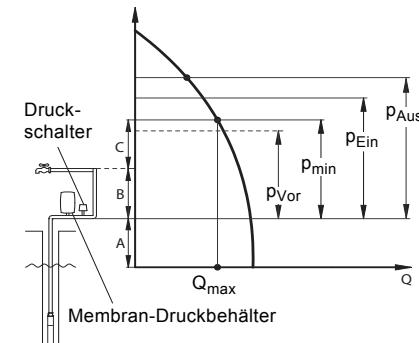

TM00 6445 3795

Abb. 12

A: Förderhöhe + Reibungsverlust in der Rohrleitung zwischen dem abgesenkten Wasserspiegel und dem Membran-Druckbehälter.

B: Förderhöhe + Reibungsverlust in der Rohrleitung zwischen dem Membran-Druckbehälter und der obersten Zapfstelle.

C: Mindestdruck an der obersten Zapfstelle.

Achtung Es ist sicherzustellen, dass der Förderdruck der gewählten Pumpe den Wert von $p_{Aus} + A$ übersteigt.

p_{Vor} : Vordruck.

p_{min} : Erforderlicher Mindestdruck.

p_{Ein} : Am Druckschalter eingestellter Einschaltdruck.

p_{Aus} : Am Druckschalter eingestellter Ausschaltdruck.

Q_{max} : Max. Förderstrom bei p_{min} .

Mindest-Membran-Druckbehältergröße, Vordruck und Druckschaltbereinstellungen können in Abhängigkeit von p_{\min} und Q_{\max} der folgenden Tabelle entnommen werden:

Beispiel:

$$p_{\min} = 35 \text{ mWS}, Q_{\max} = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}.$$

Aufgrund dieser Informationen können die folgenden Werte der Tabelle entnommen werden:

Mindest-Membran-Druckbehältergröße = 33 l.

$$p_{\text{Vor}} = 31,5 \text{ mWS}.$$

$$p_{\text{Ein}} = 36 \text{ mWS}.$$

$$p_{\text{Aus}} = 50 \text{ mWS}.$$

p_{\min} [m]	$Q_{\max} [\text{m}^3/\text{h}]$															p_{Vor} [m]	p_{Ein} [m]	p_{Aus} [m]		
	0,6	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8		
Membran-Druckbehältergröße [Liter]																				
25	8	8	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	22,5	26	40
30	8	8	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	27	31	45	
35	8	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	31,5	36	50	
40	8	18	18	18	18	24	33	50	50	50	80	80	80	80	80	80	36	41	55	
45	8	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	40,5	46	60	
50	8	18	18	18	24	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80	45	51	65	
55	18	18	18	18	24	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80	49,5	56	70	
60	18	18	18	18	24	33	50	50	80	80	80	80	80	80	80	80	54	61	75	
65	18	18	18	24	24	33	50	50	80	80	80	80	80	80	80	80	58,5	66	80	

1 m WS = 0,098 bar.

8.3 Eingebauter Schutz

Der Motor besitzt eine eingebaute elektronische Einheit, die den Motor in verschiedenen Situationen schützt.

Bei Überlast wird der eingebaute Überlastungsschutz die Pumpe 5 Min. ausschalten. Nach dieser Periode versucht die Pumpe, neu zu starten.

Falls die Pumpe wegen Trockenlauf ausgeschaltet wurde, schaltet sie nach 5 Min. automatisch wieder ein.

Falls die Pumpe bei leerem Bohrloch wieder eingeschaltet wird, schaltet die Pumpe nach 30 Sek. aus. Rückstellung der Pumpe: Versorgungsspannung 1 Min. abschalten.

Der Motor ist in den folgenden Fällen geschützt:

- Trockenlauf,
- Impulsüberspannung (6000 V),
In Bereichen mit hoher Blitzintensität ist ein Blitzschutz erforderlich.
- Überspannung,
- Unterspannung,
- Überlast und
- Übertemperatur.

SQE Pumpen/MSE 3 Motoren:

Bei SQE Pumpen/MSE 3 Motoren lässt sich die Trockenlauf-Ausschaltgrenze mit Hilfe des CU 300/CU 301/R100 an das aktuelle Einsatzgebiet anpassen.

Hinweis

9. Wartung und Service

Die Pumpen sind normalerweise wartungsfrei.

Ablagerungen und Verschleiß können vorkommen. Servicesätze und Servicewerkzeuge sind von Grundfos lieferbar.

Das Grundfos Service Manual ist auf Anfrage erhältlich.

Die Pumpen können in einer Grundfos Servicewerkstatt überprüft werden.

9.1 Verunreinigte Pumpen

Wurde die Pumpe für die Förderung einer gesundheitsschädlichen oder giftigen Flüssigkeit eingesetzt, wird die Pumpe als kontaminiert klassifiziert.

In diesem Fall müssen bei jeder Serviceanforderung detaillierte Informationen über das Fördermedium vorliegen.

Bei eventueller Serviceanforderung muss unbedingt vor dem Versand der Pumpe mit Grundfos Kontakt aufgenommen werden. Informationen über Fördermedium usw. müssen vorliegen, da sonst Grundfos die Annahme der Pumpe verweigern kann.

SQE-NE: Pumpen, die nicht kontaminierte Flüssigkeiten gefördert haben, können zur Wartung an Grundfos zurückgesandt werden, falls sie mit einer Unbedenklichkeitsbescheinigung versehen sind.

Die rechtsverbindlich unterschriebene Unbedenklichkeitsbescheinigung muss vor Versand der Pumpe an Grundfos bei der Serviceabteilung vorliegen. Ohne diese Bescheinigung wird die Annahme verweigert.

Eventuelle Versandkosten gehen zu Lasten des Absenders.

9.2 Ersatzteile/Zubehör

Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass nicht von uns gelieferte Ersatzteile und Zubehör auch nicht von uns geprüft und freigegeben sind.

Der Einbau und/oder die Verwendung solcher Produkte kann daher unter Umständen konstruktiv vorgegebene Eigenschaften der Pumpe negativ verändern und dadurch beeinträchtigen.

Für Schäden, die durch die Verwendung von nicht Original-Ersatzteilen und Zubehör entstehen, ist jede Haftung und Gewährleistung seitens Grundfos ausgeschlossen.

Störungen, die nicht selbst behoben werden können, sollten nur vom Grundfos-Service oder autorisierten Fachfirmen beseitigt werden.

Bitte geben Sie eine genaue Schilderung im Fall einer Störung, damit sich unser Service-Techniker vorbereiten und mit den entsprechenden Ersatzteilen ausrüsten kann.

Die technischen Daten der Anlage entnehmen Sie bitte dem Leistungsschild.

10. Störungsübersicht

Warnung

 Vor Beginn jeder Arbeit an der Pumpe oder am Motor muss die Versorgungsspannung unbedingt abgeschaltet werden. Es muss sichergestellt werden, dass diese nicht versehentlich wieder eingeschaltet werden kann.

Störung	Ursache	Abhilfe
1. Pumpe läuft nicht.	a) Sicherungen in der elektrischen Installation durchgebrannt. b) Der Fehlerstrom-Schutzschalter oder Fehlerspannungs-Schutzschalter hat ausgelöst. c) Keine Stromzufuhr. d) Der Überstromauslöser des Motorschutzschalters hat ausgelöst. e) Pumpe/Unterwasserkabel ist schadhaft. f) Überspannung oder Unterspannung.	Durchgebrannte Sicherungen auswechseln. Wenn diese wieder durchbrennen, muss die elektrische Installation und das Kabel überprüft werden. Schutzschalter wieder einschalten. Mit dem Stromversorgungsunternehmen Verbindung aufnehmen. Prüfen, ob Motor/Pumpe blockiert ist. Pumpe/Kabel reparieren/auswechseln. Versorgungsspannung prüfen.
2. Pumpe läuft, fördert aber kein Wasser.	a) Das Absperrventil ist geschlossen. b) Kein Wasser oder zu niedriger Wasserstand im Brunnen. c) Das Rückschlagventil ist in geschlossener Stellung blockiert. d) Das Einlaufsieb ist verstopft. e) Die Pumpe ist schadhaft.	Ventil öffnen. Siehe 3 a). Pumpe ziehen und Ventil reinigen oder auswechseln. Pumpe ziehen und Einlaufsieb reinigen. Pumpe reinigen/auswechseln.
3. Pumpe läuft mit verringelter Leistung.	a) Die Absenkung ist größer als vorausgesehen. b) Die Ventile in der Druckleitung sind teilweise geschlossen/blockiert. c) Die Druckleitung ist durch Verunreinigungen teilweise zugesetzt (verockert). d) Das Rückschlagventil der Pumpe ist teilweise blockiert. e) Pumpe und Steigrohr sind durch Verunreinigungen teilweise zugesetzt (verockert). f) Die Pumpe ist schadhaft. g) Undichtigkeit in der Rohrleitung. h) Das Steigrohr ist schadhaft. i) Unterspannung.	Einbautiefe vergrößern, Pumpe drosseln oder durch ein kleineres Modell ersetzen, um eine kleinere Leistung zu erzielen. Ventile überholen und evtl. reinigen/auswechseln. Druckleitung reinigen/auswechseln. Pumpe ziehen und Ventil reinigen/auswechseln. Pumpe ziehen, demontieren, reinigen oder evtl. auswechseln. Rohr reinigen. Pumpe reparieren/auswechseln. Rohrleitung prüfen und reparieren. Steigrohr auswechseln. Versorgungsspannung prüfen.

Störung	Ursache	Abhilfe
4. Häufiges Ein- und Ausschalten.	a) Die Differenz des Druckschalters zwischen Ein- und Ausschaltdruck ist zu klein. b) Die Elektroden der Wasserstandssteuerung oder die Wasserstandsschalter im Behälter sind nicht richtig montiert.	Differenz vergrößern. Jedoch darf der Ausschaltdruck den Betriebsdruck des Druckbehälters nicht übersteigen, und der Einschaltdruck muss hoch genug sein, um eine ausreichende Wasserversorgung zu gewährleisten. Die Intervalle der Elektroden/Wasserstandsschalter einstellen, so dass zwischen Ein- und Ausschalten der Pumpe eine angemessene Zeit liegt. Montage- und Betriebsanleitungen der verwendeten automatischen Einrichtungen beachten. Wenn die Intervalle zwischen Ein- und Ausschalten nicht mit den automatischen Einrichtungen eingestellt werden können, Pumpenleistung reduzieren durch Drosselung des Druckventils.
	c) Das Rückschlagventil ist undicht oder ist in teilweise offener Stellung blockiert.	Pumpe ziehen und Rückschlagventil reinigen/auswechseln.
	d) Versorgungsspannung instabil.	Versorgungsspannung prüfen.
	e) Motortemperatur wird zu hoch.	Wassertemperatur prüfen.

10.1 Isolationswiderstandsprüfung

Eine Isolationswiderstandsprüfung darf nicht in einer Installation mit SQ/SQE Pumpen vorgenommen werden, da dadurch die eingebaute Elektronik beschädigt werden kann, siehe Abb. 13.

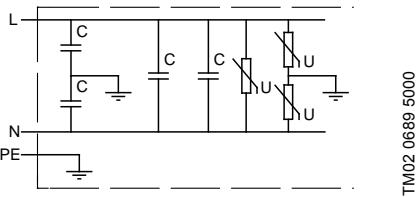


Abb. 13

11. Überprüfung der Spannungsversorgung

Warnung

Vor Beginn jeder Arbeit an der Pumpe oder am Motor muss die Versorgungsspannung unbedingt abgeschaltet werden. Es muss sichergestellt werden, dass diese nicht versehentlich wieder eingeschaltet werden kann.

1. Netzspannung TM00 1371 4904	<p>Spannung zwischen Phase und Nulleiter (Effektiv-Messgerät) messen. Voltmeter mit den Klemmen an der Anschlussstelle verbinden.</p>	<p>Die anliegende Spannung während des Betriebes darf nicht von dem im Abschnitt 5. Elektrischer Anschluss angegebenen Spannungsbereich abweichen. Große Spannungsschwankungen deuten auf eine schlechte Stromversorgung hin, und die Pumpe muss abgeschaltet werden, bis der Fehler behoben worden ist.</p>
2. Stromaufnahme TM00 1372 5082	<p>Stromstärke jeder Phase (Effektiv-Messgerät) messen, während die Pumpe gegen einen konstanten Förderdruck läuft (wenn möglich, bei der Leistung, bei der der Motor am meisten belastet ist). Max. Strom, siehe Leistungsschild.</p>	<p>Wenn der maximale Betriebsstrom überschritten wird, sind folgende Fehler möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schlechte Verbindung in den Drähten, möglicherweise im Kabelverbinder. • Zu niedrige Netzspannung. Siehe Punkt 1.

12. Umwelt

Während des Einsatzes, Betriebes, Lagerung und Transportes sind die jeweiligen Umweltschutzverordnungen und örtlichen Bestimmungen über den Umgang mit gefährlichen Stoffen zu befolgen.

Warnung

Bei der Außerbetriebnahme der Pumpe muss sichergestellt werden, dass sich keine Reste eventuell gefährlicher Stoffe in der Pumpe befinden, um zu verhindern, dass eine Gesundheits- oder Umweltgefahr entsteht.

Im Zweifelsfall nehmen Sie bitte mit Grundfos oder den örtlichen Behörden Verbindung auf.

13. Entsorgung

Dieses Produkt sowie Teile davon müssen umweltgerecht entsorgt werden:

1. Nutzen Sie die öffentlichen oder privaten Entsorgungsgesellschaften.
2. Ist das nicht möglich, wenden Sie sich bitte an die nächste Grundfos Gesellschaft oder Werkstatt.

Technische Änderungen vorbehalten.

Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion

Oversættelse af den originale engelske udgave

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
1. Symboler brugt i dette dokument	65
2. Generelt	66
2.1 Anvendelse	66
3. Tekniske data	66
3.1 Lagring	66
3.2 Lydtryksniveau	66
4. Klargøring	67
4.1 Påfyldning af motorvæske	67
4.2 Placeringskrav	67
4.3 Medietemperatur/køling	68
5. El-tilslutning	68
5.1 Generelt	68
5.2 Motorbeskyttelse	68
5.3 Tilslutning af motor	69
6. Installation	69
6.1 Generelt	69
6.2 Samling af pumpedel og motor	69
6.3 Afmontering af kontraventil	70
6.4 Montering af kabelstik på motoren	70
6.5 Montering af kabelbeskytter	71
6.6 Valg af dykkabel	72
6.7 Montering af dykkabel	73
6.8 Rørtilslutning	73
7. Idriftsætning	74
8. Drift	74
8.1 Min. flow	74
8.2 Dimensionering af membranbeholder samt indstilling af fortryk og pressostat	74
8.3 Indbygget beskyttelse	76
9. Vedligeholdelse og service	76
9.1 Forurenede pumper	76
10. Fejlfinding	77
10.1 Megning	78
11. Kontrol af strømforsyning	79
12. Miljø	79
13. Bortskaffelse	79



Advarsel

Læs denne monterings- og driftsinstruktion før installation. Følg lokale forskrifter og gængs praksis ved installation og drift.



Advarsel

Brug af dette produkt kræver erfaring med og kendskab til produktet. Produktet må ikke bruges af personer med begrænsede fysiske, sansemæssige eller mentale evner, medmindre disse personer er under opsyn eller oplært i at bruge produktet af en person med ansvar for deres sikkerhed. Børn må ikke bruge eller lege med dette produkt.

1. Symboler brugt i dette dokument



Advarsel

Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes, kan det medføre personskade!



Forsigtig

Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes, kan det medføre funktionsfejl eller skade på materiellet!



Bemerk

Råd og anvisninger som letter arbejdet og sikrer pålidelig drift.

2. Generelt

På side 382 i denne monterings- og driftsinstruktion, findes kopier af pumpens og motorens typeskilte. Før SQ/SQE pumpen sænkes ned i boringen, skal denne side udfyldes med de relevante data. Denne monterings- og driftsinstruktion skal opbevares på et tørt sted tæt ved installationsstedet.

2.1 Anvendelse

SQ og **SQE** pumper bruges til pumpning af rene, tyndflydende, ikke-aggressive, ikke-eksplosive medier uden indhold af faste bestanddele eller fibre.

Typiske anvendelsesområder:

- Grundvandsforsyning til
 - beboelsesejendomme
 - mindre vandværker
 - kunstvandingsanlæg, f.eks. i drívhus.
- Væsketransport i tankanlæg.
- Trykforøgning.

SQE-NE pumper bruges til pumpning af rene, tyndflydende, ikke-eksplosive medier uden indhold af faste bestanddele eller fibre.

Disse pumper må bruges til pumpning af forurenede grundvand eller grundvand med indhold af hydrogenkarbonat fra f.eks.

- lossepladser
- kemikaliepladser
- industrigrunde
- olie- og benzinstationer
- miljøformål.

SQE-NE pumper kan desuden bruges til prøvetagning og overvågning samt i mindre omfang til indbygning i vandbehandlingsanlæg.

Gælder for alle pumptyper

Vandets maksimale sandindhold må ikke overstige 50 g/m³. Et større sandindhold vil formindske pumpens levetid og forøge risikoen for tilstopning af pumpen.

Bemærk Ved pumpning af medier med større visko-sitet end vands, kontakt Grundfos.

pH værdier:

SQ og SQE: 5 til 9.

SQE-NE: Kontakt Grundfos.

Medietemperatur:

Medietemperaturen må ikke overstige 35 °C.

3. Tekniske data

Forsyningsspænding

1 x 200-240 V - 10 %/+ 6 %, 50/60 Hz, PE. Generatordrift: Generatorens ydelse skal mindst svare til motorens P₁ [kW] + 10 %.

Startstrøm

Motorens startstrøm er lig med den højeste strøm, der er angivet på motorens typeskilt.

Effektfaktor

PF = 1.

Motorvæske

Type SML 2.

Motorkabel

1,5 m, 3 x 1,5 mm², PE.

Medietemperatur

Maks. 35 °C.

Rørtilslutning

SQ 1, SQ 2, SQ 3: Rp 1 1/4.

SQ 5, SQ 7: Rp 1 1/2.

Pumpediameter

74 mm.

Boringsdiameter

Min. 76 mm.

Installationsdybde

Maks. 150 m under statisk vandspejl.

Se også afsnit [6.8.2 Installationsdybder](#).

Nettovægt

Maks. 6,5 kg.

3.1 Lagring

Lagertemperatur: -20 °C til +60 °C.

3.1.1 Frostsikring

Hvis pumpen skal lægges på lager, efter at den har været brugt, skal den lagres frostfrit, eller det skal sikres, at motorvæsken er frostfrit.

Motoren må ikke lægges på lager uden at være påfyldt motorvæske.

3.2 Lydtryksniveau

Pumpens lydtryksniveau ligger under de grænseværdier, der er angivet i Europarådets direktiv 2006/42/EF (maskindirektivet).

4. Klargøring

Grundfos MS 3 og MSE 3 dykmotorer har vandsmørte glidelejer. Der kræves ingen yderligere smøring.

Dykmotorerne er fra fabrikken påfyldt en speciel Grundfos motorvæske, type SML 2, som er frostssikker ned til -20 °C og konserveret for at undgå vækst af bakterier.


Væskestanden i motoren er afgørende for lejernes levetid og dermed motorens.

4.1 Påfyldning af motorvæske

Hvis motorvæsken af en eller anden grund er aftappet eller løbet ud, skal motoren efterfyldes med Grundfos motorvæske SML 2.

Efterfyld motoren på følgende måde:

1. Demontér kabelbeskytteren og adskil pumpe-delen fra motoren.

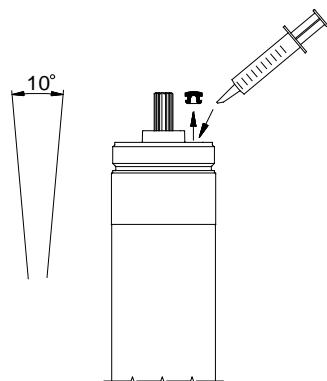

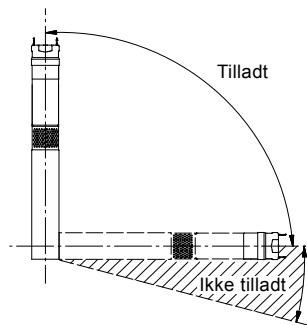
TM02 9606 3504

Fig. 1

2. Placer motoren i vertikal stilling med en hældning på ca. 10 °.
 3. Demontér fyldepropstenen med en skruetrækker eller et lignende værktøj.
 4. Fyld væske i motoren med en fyldesprøjt eller lignende.
 5. Bevæg motoren frem og tilbage, så eventuel luft kan komme ud.
 6. Montér fyldepropstenen og kontrollér, at den er tæt.
 7. Saml pumpedel og motor.
 8. Montér kabelbeskytteren.
- Pumpen er nu klar til montering.

4.2 Placeringskrav

Pumpen er egnet til såvel vertikal som horizontal installation, dog må pumpeakselen ikke komme under det horizontale plan. Se fig. 2.

**Fig. 2**

Installeres pumpen horisontalt, f.eks. i en tank, og der er risiko for, at pumpen bliver dækket af slam, skal den monteres i en kølekappe.

For installationsdybder, se afsnit

[6.8.2 Installationsdybder](#).

4.3 Medietemperatur/køling

Fig. 3 viser en SQ/SQE pumpe installeret i en boring. Pumpen er i drift.

Fig. 3 illustrerer følgende:

- boringens diameter
- pumpens diameter
- pumpemediets temperatur
- strømning forbi motoren til pumpens indløbssi.

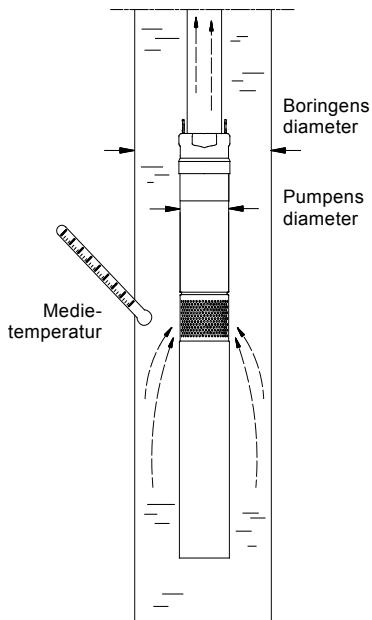


Fig. 3

For at sikre tilstrækkelig køling af motoren er det vigtigt at overholde den maksimale medieterminperatur på 35 °C under alle forhold.

Forsiglig Boringens diameter skal være mindst 76 mm (ca. 3").

Motoren bør altid installeres over boringsfilteret. Hvis der bruges kølekappe, kan pumpen installeres frit i boringen.

Forsiglig Det frarådes at lade pumpen køre med afspærret afgangsledning i mere end 5 minutter. Når pumpens afgangsledning afspærres, er der intet køleflow. Hermed opstår der risiko for høje temperaturer i motor og pumpe.

Hvis den aktuelle medieterminperatur overstiger den specificerede værdi, eller hvis driftsforholdene i øvrigt ligger uden for specifikationerne, kan pumpen stoppe. Kontakt Grundfos.

5. El-tilslutning

5.1 Generelt

El-tilslutning skal foretages af en autoriseret el-installatør i overensstemmelse med de lokalt gældende regler.

Advarsel

Før arbejdet på pumpen påbegyndes, skal det sikres, at strømforsyningen er afbrudt, og at den ikke uforvarende kan genindkobles.

Pumpen skal forbindes til jord.

Pumpen skal tilsluttes en ekstern net-spændingsafbryder med en brydeafstand på minimum 3 mm i alle poler.

Hvis motorkablet bliver beskadiget, skal det udskiftes af Grundfos, et autoriseret Grundfos serviceværksted eller en tilsvarende uddannet person for at undgå, at der opstår fare.

Forsyningsspænding, påstemplet maks. strøm og effektfaktor (PF) fremgår af motorens typeskilt.

Den krævede spænding for Grundfos dykmotorer målt ved motoren klemmer er - 10 %/+ 6 % af nominel spænding ved kontinuerlig drift (inkl. variation i forsyningsspændingen og tab i kabler).

Tilsluttes pumpen en elektrisk installation, hvor der bruges fejlstrømsafbryder, skal denne være af typen HPFI eller PFI, som afbryder, når der registreres en fejlstrøm med DC-indhold (pulsrende jævnstrøm).

Fejlstrømsafbryderen skal være mærket med det viste symbol:

Forsyningsspænding

1 x 200-240 V - 10 %/+ 6 %, 50/60 Hz, PE.

Strømforbrug kan kun måles med et RMS-visende instrument. Hvis der bruges andre instrumenter, vil den aflæste værdi afvige fra den aktuelle værdi.

Der kan typisk måles en lækstrøm på SQ/SQE pumper på 2,5 mA ved 230 V, 50 Hz. Lækstrømmen er proportional med forsyningsspændingen.

SQE og SQE-NE pumperne kan tilsluttes en kontrolboks, type CU 300 eller CU 301.

Pumpen må ikke tilsluttes en kondensator eller en anden type kontrolboks end

Forsiglig CU 300 eller CU 301. Pumpen må ikke tilsluttes en ekstern frekvensomformer.

5.2 Motorbeskyttelse

Motoren har indbygget termoafbryder og kræver derfor ikke yderligere motorbeskyttelse.

5.3 Tilslutning af motor

Motoren har en inddbygget startanordning og kan derfor tilsluttes direkte til nettet.

Start/stop af pumpen vil typisk være styret via en pressostat. Se fig. 4.

Forsigtig Pressostaten skal være dimensioneret til den specifikke pumpetypes maks. strøm.

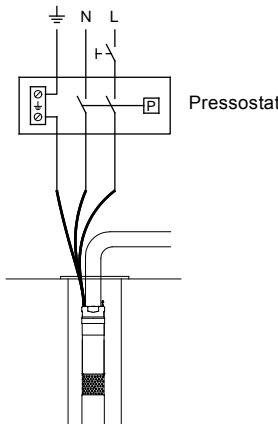


Fig. 4

6. Installation

6.1 Generelt

Advarsel

Forsigtig! Før arbejdet på pumpen/motoren påbegyndes, skal strømforsyningen være afbrudt, og det skal sikres, at den ikke uforvarende kan genindkobles.


Forsigtig Pumpen må ikke sænkes eller løftes i motorkablet.

Det løse typeskilt, som leveres med pumpen, skal monteres tæt ved installationsstedet.

6.2 Samling af pumpedel og motor

Sam pumpedel og motor på følgende måde:

1. Placér motoren horisontalt i en skruestik og spænd denne. Se fig. 6.
2. Træk pumpeakselen ud til den position, som er vist i fig. 5.




TM02 6425 5203

Fig. 5

3. Smør motorens akselende med det medleverede fedt.

4. Skru pumpedelen på motoren (55 Nm).

Bemærk: Pumpeakselen skal gå i indgreb med motorakselen.
Der må bruges en skruenøgle på pumpedelens spændeflader. Se fig. 6.

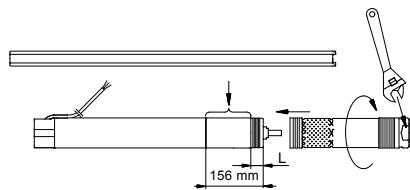

TM01 2854 3804

Fig. 6

Motor (P2) [kW]	L [mm]
0,70	120
1,15	102
1,68	66
1,85	66

Når pumpedel og motor er samlet korrekt, må der ikke være mellemrum mellem pumpedel og motor.

6.3 Afmontering af kontraventil

Hvis der ønskes en pumpe uden kontraventil, kan ventilen afmonteres på følgende måde:

1. Klip de fire ben på ventilstyret af ved hjælp af en skævbider eller lignende. Se fig. 7.
2. Vend pumpen, så afgangsåbningen vender nedad.
3. Kontrollér, at alle de løse dele kommer ud af pumpen.

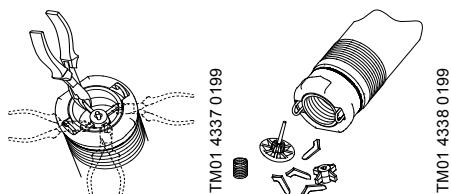


Fig. 7

Bemærk SQE-NE leveres uden kontraventil.

Kontraventilen kan eftermonteres på Grundfos serviceværksted.

6.4 Montering af kabelstik på motoren

Advarsel

Motorstikket må under ingen omstændigheder afmonteres af brugeren.



Nedenstående beskrivelse er udelukkende henvendt til servicepersonale.
Hvis motorkablet ønskes udskiftet, se afsnit [5.1 Generelt](#).

Kablet med stik skal monteres/demonteres af et autoriseret Grundfos serviceværksted eller tilsvarende instrueret person.

Det medleverede kabelstik er fedtsmurt fra fabrikken. Kontrollér, at stikket er smurt korrekt.

Montér kabelstikket på følgende måde:

1. Kontrollér, at kablet er af korrekt type, tværsnit og længde.
2. Kontrollér, at forsyningsspændingen på stedet har korrekt tilslutning til jord.
3. Kontrollér, at motorstikket er rent og tørt. Kontrollér, at den medleverede pakning er monteret.
4. Pres kabelstikket på motorstikket. Kabelstikket kan ikke monteres forkert. Se fig. 8.

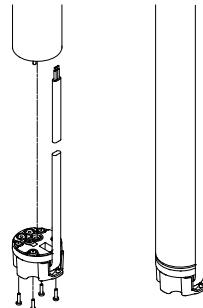


Fig. 8

5. Montér og spænd de fire skruer (1 - 1,5 Nm). Se fig. 8.


Når stikket er monteret, må der ikke være mellemrum mellem motor og kabelstik.

TM02 9605 3504

6.5 Montering af kabelbeskytter

Montér kabelbeskytteren på følgende måde:

1. Læg dykkablet fladt i kabelbeskytteren.
2. Placér kabelbeskytteren i indhakket i kabelstikket. Kabelbeskytterens to flige skal gå i indgreb med den øverste kant af pumpesvøbet.
Se fig. 9.

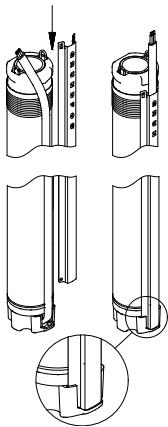


TM02 9613 3504

Fig. 9

3. Fastgør kabelbeskytteren til pumpens indløbssi med de to medleverede selvskærende skruer.

Se fig. 10.



TM01 4427 0299

Fig. 10

6.6 Valg af dykkabel

Grundfos kan levere dykkabler til et bredt udsnit af installationer.

Dykkablet skal vælges med så stort tvær-snit, at spændingskravene, som er beskrevet i afsnit [5.1 Generelt](#), opfyldes.

Værdierne i nedenstående tabel er beregnet ud fra følgende formel:

$$q = \frac{I \times 2 \times 100 \times PF \times L \times \rho}{U \times \Delta U}$$

hvor

q = Dykkabeltværsnit [mm²].

I = Motorens påstemplede maks. strøm [A].

PF = 1,0.

L = Dykkabellængde [m].

ρ = Specifik modstand: 0,02 [Ωmm²/m].

U = Nominal spænding [V].

ΔU = Spændingsfald [%] = 4 %.

De 4 % spændingsfald er i henhold til IEC 3-64, HD-384 serie.

Beregningen giver følgende maks. kabellængder ved en forsyningsspænding på 240 V:

Maks. kabellængde [m]							
Motor (P2) [kW]	I_N [A]	Kabeldimension					
		1,5 mm ²	2,1 mm ² 14 AWG	2,5 mm ²	3,3 mm ² / 12 AWG	4 mm ²	6 mm ²
0,7	5,2	80	112	133	176	213	320
1,15	8,4	50	69	83	109	132	198
1,68	11,2	37	52	62	82	99	149
1,85	12	35	49	58	76	92	139

6.7 Montering af dykkabel

Det anbefales at samle dykkabel og motorkabel ved hjælp af Grundfos kabelsamlesæt, type KM.

Kabelsamlesæt, type KM

Ledertværnsnit	Produktnummer
1,5 til 2,5 mm ²	96021462
4,0 til 6,0 mm ²	96021473

For større ledertværnsnit, kontakt Grundfos.

6.8 Rørtilslutning

Skal der ved montering af stigerør bruges værktøj, f.eks. en kædetang, til fastholdelse af pumpen, må denne kun anbringes på pumpens topstykke.

Bruges plastrør, skal der bruges kompressionskobling ved overgang fra pumpe til første rørsektion.

Ved pumper monteret med plastrør må der ved pumpens dybdeplacering tages hensyn til plastrørenes forlængelse under belastning.

Bruges flangerør, bør flangerne have en udskæring for dykkablet.

Fig. 11 viser en pumpeinstallation med angivelse af:

- placering af kabelbindere, pos. 1, og afstand mellem kabelbindere.
- montering af sikringswire, pos. 2.
- maks. installationsdybde under statisk vandspejl.

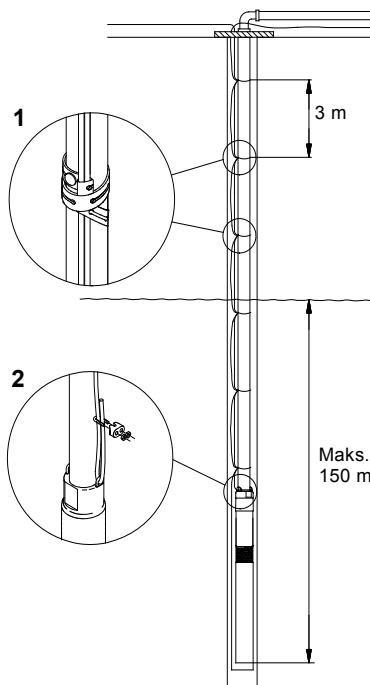


Fig. 11

6.8.1 Kabelbindere

Kabelbindere skal bruges for hver ca. 3 m. Se fig. 11.

Bruges plastrør, skal dykkablet have et slip mellem hver kabelbinding på grund af plastrørenes forlængelse under belastning.

Bruges flangerør, foretages desuden binding over og under hver flangesamling.

6.8.2 Installationsdybder

Maks. installationsdybde under statisk vandspejl: 150 m, se fig. 11.

Min. installationsdybde under dynamisk vandspejl:

- Vertikal installation:**
Under opstart og drift skal pumpen altid være helt neddykket i vandet.

- Horizontal installation:**

Pumpen skal installeres og køre under mindst 0,5 m vand.

Hvis der er risiko for, at pumpen bliver dækket af slam, skal den altid være monteret i en kølekaappe.

6.8.3 Ned sænkning af pumpen

Det anbefales at sikre pumpen med en aflastet sikringswire. Se fig. 11, pos. 2.

Slæk sikringswiren så meget, at denne netop er ubelastet, og fastgør derefter wiren med wirelåse til borerørsafslutningen.

Forsigtig Sikringswiren må ikke bruges til at trække pumpen med stigerør op af boringen.

Forsigtig Pumpen må ikke sænkes eller løftes i motorkablet.

7. Idriftsætning

Kontrollér, at boringen mindst kan yde den vandmængde, som svarer til pumpens kapacitet.

Pumpen må først startes, når den er helt neddykket i pumpemediet.

Start pumpen og stop den ikke, før pumpemediet er helt rent, da pumpens dele og kontraventilen ellers kan blive tilstoppet.

8. Drift

8.1 Min. flow

Af hensyn til motorens køling må pumpens ydelse ikke indstilles lavere end 50 l/h.

Hvis flowet pludselig falder, kan det skyldes, at pumpen pumper mere vand, end boringen kan yde. Pumpen skal stoppes og fejl udbedres.

Forsigtig Pumpens tørløbssikring virker kun inden for pumpens anbefalede driftsområde.

8.2 Dimensionering af membranbeholder samt indstilling af fortryk og pressostat




Advarsel

Anlægget skal være dimensioneret til pumpen maks. tryk.

Da pumpen har en indbygget softstarter, der bevirker, at opstartstiden er 2 sek., vil trykket ved pressostaten og membranbeholderen efter start blive lavere end pressostatens indstillede starttryk (p_{start}). Dette lavere tryk kaldes minimumstrykket (p_{min}).

p_{min} er lig med det ønskede minimumstryk ved øverste tappested + løftehøjden og rørtabet fra pressostaten og membranbeholderen til øverste tappested ($p_{min} = B + C$). Se fig. 12.

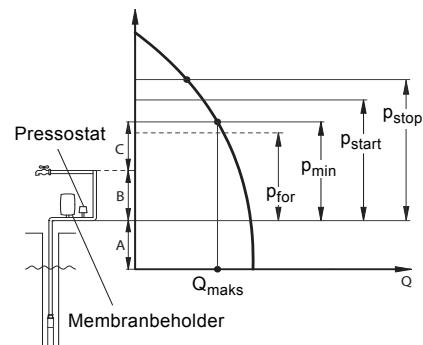

TM00 6445 3795

Fig. 12

A: Løftehøjde + rørtab fra dynamisk vandspejl til membranbeholder.

B: Løftehøjde + rørtab fra membranbeholder til øverste tappested.

C: Minimumstryk ved øverste tappested.

Forsigtig Det skal sikres, at den valgte pumpe kan leverere et tryk, der er større end $p_{stop} + A$.

p_{for} : Fortryk.

p_{min} : Ønskет minimumstryk.

p_{start} : Starttryk indstillet på pressostat.

p_{stop} : Stoptryk indstillet på pressostat.

Q_{maks} : Maks. flow ved p_{min} .

Når man kender p_{min} og Q_{maks} , kan man finde **mindste** anvendelige membranbeholderstørrelse, fortryk og pressostatindstillinger i den vejledende tabel nedenfor:

Eksempel

$$p_{min} = 35 \text{ mVS}, Q_{maks} = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}.$$

På basis af disse oplysninger kan følgende værdier udledes af tabellen:

Mindste anvendelige membranbeholderstørrelse = 33 l.

$$p_{for} = 31,5 \text{ mVS}.$$

$$p_{start} = 36 \text{ mVS}.$$

$$p_{stop} = 50 \text{ mVS}.$$

p_{min} [m]	Q_{maks} [m ² /h]															p_{for} [m]	p_{start} [m]	p_{stop} [m]		
	0,6	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8		
	Membranbeholderstørrelse [liter]																			
25	8	8	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	50	80	80	80	22,5	26	40
30	8	8	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	50	80	80	80	80	27	31	45
35	8	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	31,5	36	50
40	8	18	18	18	18	24	33	50	50	50	80	80	80	80	80	80	80	36	41	55
45	8	18	18	18	24	33	33	50	50	50	80	80	80	80	80	80	80	40,5	46	60
50	8	18	18	18	24	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80	80	45	51	65
55	18	18	18	18	24	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80	80	49,5	56	70
60	18	18	18	18	24	33	50	50	80	80	80	80	80	80	80	80	80	54	61	75
65	18	18	18	24	24	33	50	50	80	80	80	80	80	80	80	80	80	58,5	66	80

1 mVS = 0,098 bar.

8.3 Indbygget beskyttelse

Motoren har en indbygget elektronisk enhed, som beskytter motoren i forskellige situationer. I tilfælde af overbelastning vil den indbyggede overbelastningsbeskyttelse stoppe pumpen i 5 minutter. Efter denne periode vil pumpen forsøge at genstarte. Hvis pumpen stopper på grund af tørløb, starter den automatisk efter 5 minutter.

Hvis pumpen genstartes, og boringen er tom, vil pumpen stoppe efter 30 sek.

Reset af pumpe: Afbryd strømforsyningen i 1 minut.

Motoren er desuden beskyttet i tilfælde af:

- tørløb
- transinter (op til 6000 V)
I områder med høj lynintensitet er en ekstern lynbeskyttelse påkrævet.
- overspænding
- underspænding
- overbelastning
- for høj temperatur.

SQE pumper/MSE 3 motorer

Bemerk Via CU 300 eller CU 301 kan MSE 3 motorernes tørløbsstopgrænse justeres for tilpasning til det aktuelle anvendelsesområde.

9. Vedligeholdelse og service

Pumperne er normalt vedligeholdsesfri.

Aflejninger og slid kan forekomme. Servicesæt og serviceværktøj kan leveres af Grundfos. Grundfos Service Manual kan leveres på forespørgsel.

Pumperne kan serviceres på et Grundfos servicecenter.

9.1 Forurenede pumper

Hvis en pumpe har været brugt til et medie, der er sundhedsskadeligt eller giftigt, vil pumpen blive klassificeret som forurennet.

Ønskes en sådan pumpe serviceret af Grundfos, skal Grundfos kontaktes med oplysninger om pumpemediet m.m., før pumpen returneres for service. I modsat fald kan Grundfos nægte at modtage og servicere pumpen.

I øvrigt skal man ved enhver henvendelse om service, uanset hvor, give detaljerede oplysninger om pumpemediet, når pumpen har været brugt til sundhedsfarlige eller giftige medier.

SQE-NE: Kun pumper, der kan certificeres som ikke forurenede, dvs. uden indhold af farlige og/eller giftige stoffer, kan returneres til Grundfos til servicering.

Af hensyn til arbejds- og miljøsikkerheden kræves en sikkerhedserklæring om, at pumpen er ren.

Sikkerhedserklæringen skal være Grundfos i hænde før pumpen. I modsat fald vil Grundfos nægte at modtage og servicere pumpen.

Eventuelle omkostninger forbundet med returneringen af pumpen afholdes af kunden.

10. Fejlfinding

Advarsel



Før arbejdet på pumpen/motoren påbegyn-
des, skal strømforsyningen være afbrudt,
og det skal sikres, at den ikke uforvarende
kan genindkobles.

Fejl	Årsag	Afhjælpning
1. Pumpen kører ikke.	a) Sikringerne i el-installationen er brændt.	Udskift sikringerne. Brænder de nye sikringer også, kontrolleres el-installationen og dykkablet.
	b) HPFI-relæ, PFI-relæ eller fejlspændingsafbryder er udkoblet.	Indkobl relæet eller afbryderen.
	c) Ingen elektricitetsforsyning.	Kontakt el-selskabet.
	d) Motorbeskyttelsen er udløst på grund af overbelastning.	Kontrollér, om motor/pumpe er blokeret.
	e) Pumpe/dykkabel er defekt.	Reparér/udskift pumpe/kabel.
	f) Der forekommer overspænding eller underspænding.	Kontrollér forsyningsspændingen.
2. Pumpen kører, men giver ikke vand.	a) Afgangsventilen er lukket.	Åbn ventilen.
	b) Ingen vand eller for lille vandstand i boringen.	Se punkt 3 a).
	c) Kontraventilen er blokeret i lukket stilling.	Træk pumpen op, og rens eller udskift ventilen.
	d) Indløbssien er tilstoppet.	Træk pumpen op, og rens indløbssien.
	e) Pumpen er defekt.	Reparér/udskift pumpen.
3. Pumpen kører med nedsat kapacitet.	a) Afsænkningen af vandspejlet er større end beregnet.	Forøg pumpens installationsdybde, reducer pumpeydelsen, eller udskift pumpen til en pumpe med mindre kapacitet.
	b) Ventiler i afgangsledning er delvis lukkede/blokerede.	Efterse og evt. rens/udskift ventilerne.
	c) Afgangsledningen er delvis stoppet af urenheder (okker).	Rens/udskift afgangsledningen.
	d) Kontraventilen i pumpen er delvis blokeret.	Træk pumpen op, og rens/udskift ventilen.
	e) Pumpe og stigerør er delvis stoppet af urenheder (okker).	Træk pumpen op. Kontrollér og rens eller evt. udskift pumpen. Rens rørerne.
	f) Pumpen er defekt.	Reparér/udskift pumpen.
	g) Lækage i rørinstallationen.	Kontrollér og reparér rørinstallationen.
	h) Stigerøret er defekt.	Udskift stigerøret.
	i) Der forekommer underspænding.	Kontrollér forsyningsspændingen.

Fejl	Årsag	Afhjælpning
4. Hyppige start og stop.	a) Trykafbryderens differens mellem start- og stoptryk er for lille. b) Den automatiske vandstandskontrol eller niveaufbrydere i reservoir er ikke installeret korrekt. c) Kontraventilen er utæt eller sidder fast i halvåben position. d) Forsyningsspændingen er ustabil. e) Motortemperaturen bliver for høj.	Forøg differensen. Stoptrykket må dog ikke overstige hydroforens arbejdstryk, og starttrykket skal være så højt, at det sikrer tilstrækkelig vandforsyning. Justér elektroderne/niveaufbryderne til rette indbyrdes afstand, som sikrer passende tid mellem indkobling og udkobling af pumpen. Se monterings- og driftsinstruktion for den brugte automatik. Kan intervalerne mellem stop/start ikke ændres ved automatikken, kan pumpens kapacitet eventuelt reduceres ved afgangsventilen. Træk pumpen op, ogrens eller udskift kontraventilen. Kontrollér forsyningsspændingen. Kontrollér vandtemperaturen.

10.1 Megning

Der må ikke foretages megning af en installation, hvor der er tilsluttet SQ/SQE pumper, da den indbygde elektronik derved kan blive beskadiget.

Se fig. 13.

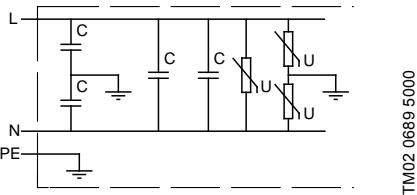


Fig. 13


11. Kontrol af strømforsyning

Advarsel



Før arbejdet på pumpen/motoren påbegyn-
des, skal strømforsyningen være afbrudt,
og det skal sikres, at den ikke uforvarende
kan genindkobles.

1. Netspænding




Mål spændingen (RMS) mel-
lem fase og nul. Tilslut voltme-
teret til klemmerne ved tilslut-
ningsstedet.

Spændingen skal ved belastning ligge inden
for intervallet, som er angivet i afsnit **5. El-
tilslutning**.

Stor variation i netspændingen er tegn på
dårlig elektricitetsforsyning, og pumpen
stoppes, indtil fejlen er rettet.

TM00 1371 4904

2. Strømforbrug



TM00 1372 5082

Mål strømmen (RMS), mens
pumpen kører med et konstant
afgangstryk (hvis muligt ved en
kapacitet, hvor motoren er
mest belastet).

Maks. strøm, se typeskilt.


Hvis strømmen overstiger fuldlaststrøm-
men, foreligger følgende fejlmuligheder:

- Dårlig ledningsforbindelse, evt. i kabel-
samling.
- For lav forsyningsspænding, se punkt 1.

12. Miljø

Ved håndtering, drift, lagring og transport skal de til
enhver tid gældende miljøregulativer vedrørende
omgang med farlige stoffer overholdes.

Advarsel



Når pumpen tages ud af drift, skal det sik-
res, at der ikke findes rester af evt. skade-
lige stoffer i pumpen/motoren og stige-
røret, som kan skade enten mennesker
eller miljø.

I tvivlstilfælde kontaktes Grundfos eller de lokale
myndigheder.

13. Bortskaffelse

Dette produkt eller dele deraf skal bortskaffes
på en miljørigtig måde:

1. Brug de offentlige eller godkendte, private
renovationsordninger.
2. Hvis det ikke er muligt, kontakt nærmeste
Grundfos-selskab eller -serviceværksted.

Ret til ændringer forbeholdes.

Eesti (EE) Paigaldus- ja kasutusjuhend

Tölgige ingliskeelset originaalist

SISUKORD

	Pagina
1. Selles dokumendis kasutatud sümbolid	80
2. Üldosa	81
2.1 Rakendused	81
3. Tehnilised andmed	81
3.1 Ladustamine	81
3.2 Müratase	81
4. Ettevalmistamine	82
4.1 Mootori täitmine vedelikuga	82
4.2 Paigaldusnõuded	82
4.3 Vedelike temperatuurid/jahutamine	83
5. Elektriühendused	83
5.1 Üldosa	83
5.2 Mootorkaitse	84
5.3 Mootori ühendamine	84
6. Paigaldamine	84
6.1 Üldosa	84
6.2 Pumbaosa ja mootori kokkumonteerimine	84
6.3 Tagasilöögiklapide eemaldamine	85
6.4 Kaablipistiku kinnitamine mootorile	85
6.5 Kaablikaitse paigaldamine	86
6.6 Kaabli andmed	87
6.7 Sukekaabli ühendamine	88
6.8 Torustiku ühendamine	88
7. Kävitamine	89
8. Kasutamine	89
8.1 Minimaalne vooluhulk	89
8.2 Membraanhüdrofoor valimine ja eelrõhu ning rõhulüli seadistamine	89
8.3 Sisseehitatud kaitse	91
9. Hooldustööd	91
9.1 Saastunud pumbad	91
10. Vead ja nende põhjused	92
10.1 Möötmine megeriga	93
11. Elektrisüsteemi kontrollimine	94
12. Keskkond	94
13. Utiliseerimine	94

Hoiatus



Enne paigaldamist lugege käesolevat paigaldus- ja kasutusjuhendit. Paigaldamine ja kasutamine peavad vastama kohalikele eeskirjadele ja hea tava nõuetele.

Hoiatus



Selle toote kasutamine nõuab kogemust ja toote tundmisi. Vähenenud kehaliste, sensoorsete või mentaalsete võimeteega inimesed ei tohi seda toodet kasutada, väljaarvatud juhul, kui nad on järelvalve all või nende ohutuse eest vastutav isik on neid instrueerinud toote kasutamiseks. Lapsed ei tohi seda toodet kasutada või mängida selle tootega.

1. Selles dokumendis kasutatud sümbolid

Hoiatus



Neist ohutuseeskirjadest mittekinnipidamine võib põhjustada töötaja trauma!



Ettevaatust!

Neist ohutuseeskirjadest mittekinnipidamine võib põhjustada seadmete talitlushäire või purunemise!



Märkus

Märkused või juhidid, mis muudavad töö lihtsamaks ja kindlustavad ohutu tegutsemise.

2. Üldosa

Käesoleva paigaldus- ja kasutusjuhendi lehekülgel 382 on toodud pumba ja mootori andmesiltide joonised.

Enne SQ/SQE pumba puurkaevu laskmist tuleb see lehekülg täita vastavate pumba ja mootori andmesiltide andmetega.

Käesolevat paigaldus- ja kasutusjuhendit tuleb hoida kuivas kohas paigalduskoha läheduses.

2.1 Rakendused

SQ ja SQE pumbad on valmistatud vedelate, puhaste, mitteagressiivsete, mitteplahvatavate vedelike pumpamiseks, mis ei sisalda tahkeid osakesi või kiudusid.

Tüüprikendused:

- Põhjavee pumpamine
 - eramutes
 - väikestes veepuhastusjaamades
 - niisutussüsteemides, näiteks kasvuhooneis.
- Vedelike transportimine.
- Surve töstmine.

SQE-NE pumbad on valmistatud vedelate, puhaste, mitteagressiivsete, mitteplahvatavate vedelike pumpamiseks, mis ei sisalda tahkeid osakesi või kiudusid.

Need pumbad sobivad ka saastatud või vesinikkarbonaate sisaldavate põhjavete pumpamiseks näiteks

- jäätmeidlast
- kemikaalide ladudest
- tööstuspiirkondadest
- öli- ja bensiinijaamadest
- keskkonnaseadmeist.

SQE-NE pumpasid on võimalik kasutada ka proovivõtus ja monitooringuks, teatud ulatuses samuti veetöötussüsteemides.

Kõigi pumbatüüpide osas kehtiv informatsioon:

Vee maksimaalne liivasaldo ei tohi ületada 50 g/m^3 . Suurem liivasaldo lühendab pumba tööga ja suurendab ummistikumise võimalust.

Juhul kui tuleb pumbata veest suurema viskoossusega vedelikke, pöörduge Grundfos'i esindaja poole.

Märkus

pH väärtsused:

SQ ja SQE: 5 kuni 9.

SQE-NE: pöörduge Grundfos'i esindaja poole.

Vedeliku temperatuur:

Pumbatava vedeliku temperatuur ei tohi ületada 35°C .

3. Tehnilised andmed

Toitepinge:

$1 \times 200-240 \text{ V } -10\% +6\%$, $50/60 \text{ Hz}$, PE.

Generaatori kasutamine: Tuleb kasutada vooluallikat, mille minimaalne väljundvõimsus võrdub vähemalt mootori võimsusega $P_1 [\text{kW}] + 10\%$.

Käivitusvool:

Mootori käivitusvool on võrdne mootori andmesildil toodud maksimaalse vooluga.

Võimsustegur:

PF = 1.

Mootori vedelik:

Tüüp SML 2.

Mootori kaabel:

$1,5 \text{ m}, 3 \times 1,5 \text{ mm}^2$, PE.

Vedeliku temperatuur:

Maksimaalselt 35°C .

Pumba väljundava mõõt:

SQ 1, SQ 2, SQ 3: Rp 1 1/4.

SQ 5, SQ 7: Rp 1 1/2.

Pumba läbimõõt:

74 mm.

Puurkaevu läbimõõt:

Vähemalt 76 mm.

Paigaldamissügavus:

Maksimaalselt 150 m allpool staatlisi veetaset. Vaata ka p. [6.8.2 Paigaldussügavused](#).

Kaal:

Maksimaalselt 6,5 kg.

3.1 Ladustamine

Ladustamise temperatuur: -20°C kuni $+60^\circ\text{C}$.

3.1.1 Külmumiskaitse

Kui tuleb ladustada peale kasutamist, peab see toimuma külmumise eest kaitstud kohas või tuleb veenduda, et mootori vedelik on külmumiskindel. Mootorit ei tohi ladustada ilma vedelikuga täitmata.

3.2 Müratase

Pumba müratase on madalam kui näeb ette Euroopa Ühinduse Nõukogu masinaehituse direktiiv 2006/42/EC.

4. Ettevalmistamine

Grundfos MS 3 ja MSE 3 sukelmootoritel on veega määritavad liuglaagrid. Täiendav määrimine pole vajalik.

Sukelmootorid täidetakse tehases spetsiaalse Grundfosi mootorivedelikuga (tüüp SML 2), mis on külmakindel temperatuurini -20°C ja kaitseb bakterite paljunemise eest.


Mootorivedeliku tase on otsustava tähtsusega laagrite tööea ja järelkult kogu mootori tööea suhtes.

4.1 Mootori täitmisseks vedelikuga

Kui mingil põhjusel on mootori vedelik välja voolanud või kadunud, tuleb mootor täita Grundfos'i mootorivedelikuga SML 2.

Mootori täitmiseks talitage alljärgnevalt:

1. Eemalda kaablikaitse ja eraldage pumbaosa mootorist.

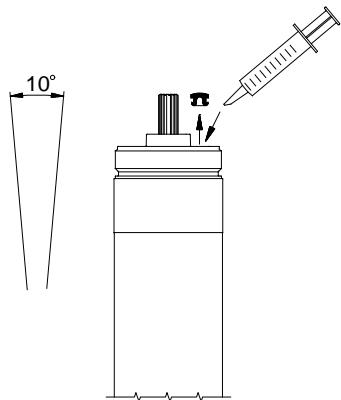

TM02 9606 3504


Joonis 1

2. Seadke mootor ligikaudu 10° kaldega vertikaalasendisse.
3. Eemalda täiteava kork, kasutades kruvikeerajat või muud abivahendit.
4. Valage mootorisse mootorivedelikku, kasutades lehtrit või muud abivahendit.
5. Õhu väljalaskmiseks loksutage mootorit küljelt küljele.
6. Paigutage täiteava kork tagasi oma kohale ja sulgege tihealt.
7. Ühendage pumbaosa mootoriga.
8. Paigaldage kaablikaitse.

Nüüd on pump kasutamiseks valmis.

4.2 Paigaldusnõuded

Pumba on võimalik paigaldada nii vertikaal- kui horisontaalasendis, kuid pumba völl ei tohi mingil juhul langeda horisontaaltasandist allapoole, vt. joonis 2.

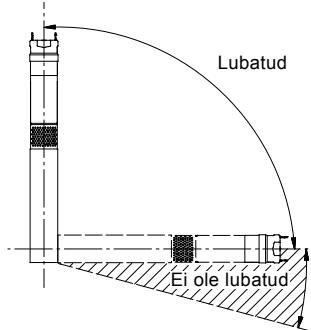

TM01 1375 4397

Joonis 2

Juhul kui pump tuleb paigaldada horisontaalselt, näiteks paaki ja eksisteerib oht, et pump vööb kattuda mudaga, tuleb see paigutada vooluhülssi.


Paigaldussügavused: vaata osa [6.8.2 Paigaldussügavused](#).

4.3 Vedelike temperatuurid/jahutamine

Joonis 3 kujutab puurkaevu paigutatud SQ/SQE pumba. Pump töötab.

Joonis 3 illustreerib järgnevat:

- Puurkaevu läbimõõt
- Pumba läbimõõt
- Pumbatava vedeliku temperatuur
- Vool mootorist mööda pumba sisselaskefiltrisse.

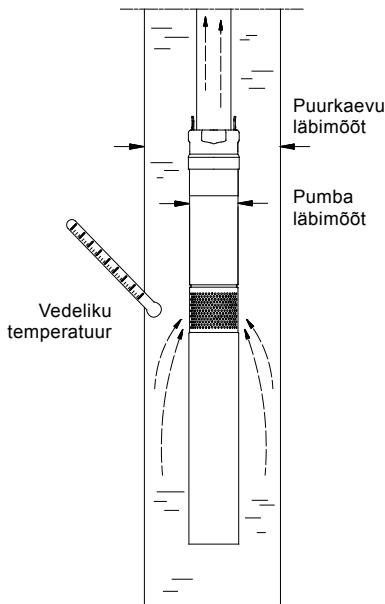

Joonis 3

Mootorile piisava jahutuse tagamiseks, tuleb kögil juhtudel kinni pidada maksimaalsest vedeliku temperatuurist 35 °C.

Etevaatust: Puurkaevu läbimõõt peab olema vähemalt 76 mm (ligikaudu 3").

Mootor tuleb alati paigaldada kaevu filtrist kõrgemale. Juhul kui kasutatakse vooluhüllsi, võib pumba vabalt puurkaeva paigutada.

Vältige pumba töötamist vastu kinnist surveotoru kauem kui 5 minutit. Juhul kui surveotoru on suletud, puudub jahutav vool ja mootor ning pump võivad ülekuumeneda.

Juhul kui pumbatava vedeliku tegelik temperatuur ületab lubatud maksimumväärtsuse või kasutustingimused ei lange kokku lubatavatega, võib pump seiskuda. Sel juhul pöörduge Grundfos'i poole.

5. Elektriühendused

5.1 Üldosa

Hoiatus

Enne pumba juures mistahes tööde alustamist tuleb veenduda, et elektrivool on välja lülitud ning et puudub võimalus selle juhuslikus sisselfülitamiseks.

Pump peab olema maandatud.

Pumba toiteahelas peab olemas olema pealüliti, mille kontaktide vahel kõigil kontaktidel on vähemalt 3 mm.

Kui mootorkaabel on vigastatud, peab selle ohu välitmiseks asendama Grundfos, Grundfosi volitatud hoolduspartner või sarnane kvalifitseeritud isik.

Toitepinge, maksimaalne töövool ja võimsustegur (PF) on toodud mootori andmesildil.

Grundfosi sukelmotorite nõutav toitepinge peab mootori kontaktidel mõõtes olema - 10 %/+ 6 % nominaalpingest pideval töötamisel (kaasaarvatud toitepinge kõikumised ja kaot kaablites).

Juhul kui pump on paigaldises, milles täiendava kasutatakse lekkevoolukaitset (ECLB), **peab** see lülituma välja niipea, kui ilmneb alaliskomponendiga (pulseeruv alalisvool) lekkevool.

Lekkevoolukaitselülit **peab** olema markeeritud järgmise sümboliga:

Toitepinge:

1 x 200-240 V - 10 %/+ 6 %, 50/60 Hz, PE.

Voolutarvet võib mõõta ainult ruutkeskmise näiduga mõõteriista abil. Muude mõõteriistade kasutamisel saadab tulemus erineb tegelikust sururusest.

SQ/SQE pumpade puhul on tüüpiliselt mõõdetav lekkvool 2,5 mA pingel 230 V, 50 Hz. Lekkvool on proporsioonalaalne toitepingega.

SQE ja SQE-NE pumpasid on võimalik ühendada juhtplöögi CU 300 või CU 301.

Pumpa ei tohi kunagi ühendada kondensaatoriga või muud tüüpi juhtplöögi kui CU 300 või CU 301.

Etevaatust: Mingil juhul ei tohi pumba ühendada välise sagekusmuunduriga.

5.2 Mootorikaitse


Pumba on sisseehitatud termiline ülekoormuskaitse ja ta ei vaja täiendavat välist kaitseeadet.

5.3 Mootori ühendamine

Mootor sisaldab käivitus/kaitse seadmeid ja seetõttu võib selle ühendada vahetult vooluvõrguga.

Pumba käivitamine/ seisamine toimub tavaliselt röhulülitil abil, vaata joonis 4.

Ettevaatust: Röhulülitil nimivool peab vastama kasutatava pumba maksimaalsele töövoolule.

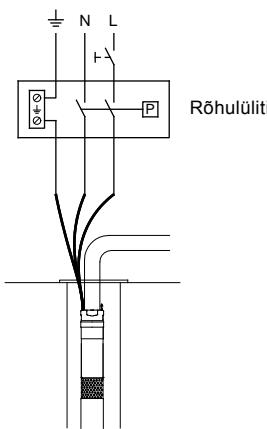

Joonis 4

6. Paigaldamine

6.1 Üldosa

Hoiatus

Enne pumba juures mistahes töode alustamist tuleb veenduda, et elektrivool on välja lülitatud ning et puudub võimalus selle juhuslikuks sisselülitamiseks.


Ettevaatust: Vältige pumba allalaskmist või tööstmist mootorikaabilist kinni hoides.

Pumbaga koos tarnitav lahtine andmesilt tuleb kinnitada paigalduskohta lähedusse.

6.2 Pumbaosa ja mootori kokkumonteerimine

Pumbaosa ja mootori kokkumonteerimiseks toimige alljärgnevalt:


1. Paigutage mootor horisontaalselt kruustangide vaheline ja kinnitage, vaata joonis 6.
2. Tõmmake pumba völli väljapoole, vaata joonis 5.



Joonis 5

3. Määrite mootori völli ots koos mootoriga tarnitava määrdega.
4. Keerake pumbaosa mootori külge (55 Nm). **Ettevaatust:** Mootori völli peab haakuma pumba völliiga.
5. Pumbaosa kinnikeeramisel võib kasutada vötit, vaata joonis 6.

TM01 1480 4697

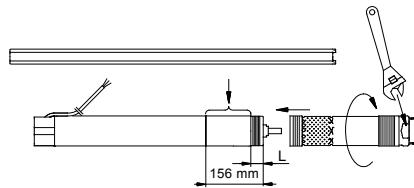

Joonis 6

TM02 8425 5203

TM01 2854 2299


Mootor (P2) [kW]	L [mm]
0,70	120
1,15	102
1,68	66
1,85	66

Juhul kui pumbaosa ja mootor on teineteisega korralikult ühendatud, ei tohi nende vaheline jäädva mingit lõtku.

6.3 Tagasilöögiklapide eemaldamine

Juhul kui vajatakse tagasilöögiklapita pumpa, on seda võimalik eemaldada järgnevalt:

1. Lõigake ära klapi juhtpuksi jalad, kasutades lõiketange, vaata joonis 7.
2. Pöörake pumba ülaosa allapoole.
3. Veenduge, et kõik kinnitamata osad kukuvad pumbast välja.

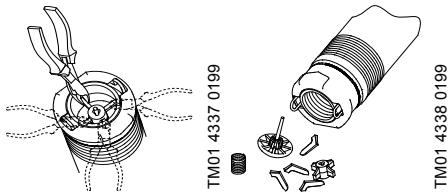

Joonis 7

Märkus SQE-NE tarnitakse ilma tagasilöögiklapita.

Tagasilöögiklapide võib paigaldada Grundfosi hoolduspartneril juures.

6.4 Kaablipistikku kinnitamine mootoriga

Hoiaitus

Mootori pistikut ei tohi mingitel tingimustel eemaldada kasutaja.




Järgnev kirjeldus on eranditult ettenähtud ainult hoolduspartnerile.
Kui mootorkaabli peab asendama, vaata osa [5.1 Üldosa](#).

Kaabli koos pistikuga peab paigaldama Grundfos volitatud hoolduspartner või analoogne kvalifitseeritud isik.

Mootoriga koos tarnitav kaablipistik on tehases kaetud määrdedehihiga. Kontrollige, et pistik on korrektelt määrdedehihiga kaetud.

Kaablipistikku paigaldamiseks talitage alljärgnevalt:

1. Kontrollige, kas kaabel on õiget tüüpi, sobiva ristlõike ja pikkusega.
2. Kontrollige, kas kohalik vooluvõrguühendus on korrektelt maandatud.
3. Kontrollige, kas mootori pesa on puhas ja kuiv. Veenduge, et tiheid on paigaldatud.
4. Suruge kaablipistik mootoril olevasse pessa. Pistikut pole võimalik valesti ühendada, vaata joonis 8.
5. Paigaldage ja keerake kinni neli kruvi (1 - 1,5 Nm), vaata joonis 8.

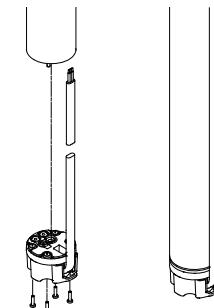

Joonis 8


Pärast pistiku paigaldamist ei tohi mootori ja kaablipistikku vaheline jäädva mingit lõtku.

TM02 9605 3504

6.5 Kaablikaitse paigaldamine


Kaablikaitse paigaldamiseks talitage alljärgnevalt:

1. Veenduge, et sukelkaabel paikneb ühtlaselt kaablikaitses.
2. Paigaldage kaablikaitse kaablipistiku pilusse. Kaablikaitse kaks kõrva peavad haarduma pumba ülaservaga, vaata joonis **9**.
3. Kinnitage kaablikaitse pumba imifiltril külge ka kaasasoleva lõikekruviga, vaata joonis **10**.

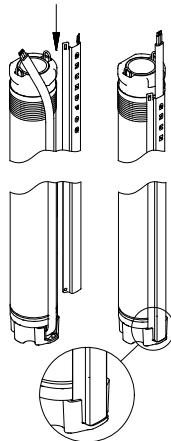

Joonis 9

TM02 9613 3504



Joonis 10

TM01 4427 0299

6.6 Kaabli andmed

Grundfos võib tarnida sukelkaableid erinevate rakendustega jaoks.

Etevaatust! Sukelkaabli ristlõige peab olema küllaldane [5.1 Üldosa](#) spetsifitseeritud toitevoolu nõuete täitmiseks.

Tabelis toodud andmed on arvutatud alljärgneva valemiga abil:

$$q = \frac{I \times 2 \times 100 \times PF \times L \times \rho}{U \times \Delta U}$$

kus

q = sukelkaabli ristlõikepindala [mm^2].

I = mootori maksimaalne vool [A].

PF = 1,0.

L = sukelkaabli pikkus [m].

ρ = eritakistus: 0,02 [$\Omega \text{mm}^2/\text{m}$].

U = nimipingi [V].

ΔU = pingelang [%] = 4 %.

Pingelang 4 % vastab IEC 3-64, HD-384 nõutele.

Arvutused annavad toitepingel 240 V alljärgnevas tabelis toodud kaabli maksimaalsed pikkused:

Kaabli maksimaalne pikkus [m]

Mootor (P2) [kW]	I_N [A]	Kaabli mõõt					
		1,5 mm^2	2,1 mm^2 / 14 AWG	2,5 mm^2	3,3 mm^2 / 12 AWG	4 mm^2	6 mm^2
0,7	5,2	80	112	133	176	213	320
1,15	8,4	50	69	83	109	132	198
1,68	11,2	37	52	62	82	99	149
1,85	12	35	49	58	76	92	139

6.7 Sukelkaabli ühendamine

Soovitatakav on ühendada sukelkaabel ja mootorikaabel Grundfosi kaabli ühenduskomplekti KM abil.

Kaabli ühenduskomplekt, tüüp KM

Ristlõikepindala	Toote kood
1,5 kuni 2,5 mm ²	96021462
4,0 kuni 6,0 mm ²	96021473

Suuremate ristlõikepindalade puhul palume pöörduda Grundfosi poole.

6.8 Torustiku ühendamine

Juhul kui torustiku ühendamisel pumbaaga kasutatakse mõnd tööriista, näiteks toruvõtit, tohib pumba haarata ainult ülemisest kambrist.


Plasttorude kasutamisel tuleb pumba ja toru vahel kasutada surve liitmikku.

Plasttorudega ühendatud pumpade puhul tuleb pumba paigaldussügavuse kindlaks määramisel võtta arvesse koormatud torude pikenevist.

Äärikutega torude kasutamisel peavad äärikud olema varustatud avadega sukelkaabli läbijuhtimiseks.

Joonis 11 illustreerib pumba paigaldamist, näidates:

- kaabliklambrite asendit, pos. 1 ja kaugust nende vahel.
- turvatrossi paigaldamist, pos. 2.
- maksimaalsest paigaldussügavust staatilisest veetasemest.

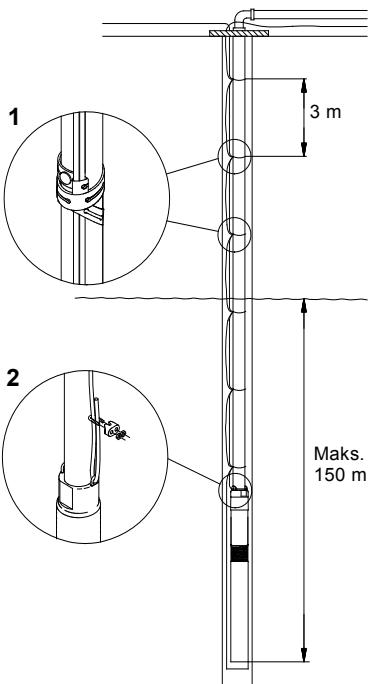

Joonis 11

6.8.1 Kaabliklambrid

Kaabliklambrid tuleb paigutada iga 3 meetri järel, vaata joonis 11.

Plasttorude kasutamisel tuleb kaabel klambrite vahelle jäätta lõdvalt, kuna plastmasstorud koormamisel pikenevad.

Äärikutega torude kasutamisel tuleb kaabliklambrid paigutada iga ühenduskoha ette ja taha.

6.8.2 Paigaldussügavused

Maksimaalne paigaldussügavus allapoole staatilist veetaset: 150 meetrit, vaata joonis 11

Minimaalne paigaldussügavus allpool dünaamilist veetaset:

- Vertikaalne paigaldamine:**

Käivitamise ja töötamise ajal peab pump olema alati täielikult vee all.

- Horisontaalne paigaldamine:**

Pump tuleb paigaldada ja see peab töötama vähemalt 0,5 m allpool dünaamilist veetaset. Juhul kui eksisteerib pumba mudaga kattumise oht, tuleb see alati paigutada vooluhüllsi.

6.8.3 Pumba puurkaevu laskmine

Soovitatakse julgestada pump koormamata turvatrossiga, vaata joonis 11, pos. 2.

Löödvestage turvatross nii, et see jäääks vabaks ja kinnitage see klambrite abil puurkaevu pea külge.

Ettevaatust: Turvatross ei tohi kasutada pumba ja torustiku väljatömbamiseks puurkaevust.

Ettevaatust: Ärge laske pumpa kaevu ega tööstke seda üles mootori toitekaabli abil.

7. Käivitamine

Veenduge, et kaev on suuteline tagama pumba võimsusele vastava minimaalse veevkoguse.

Ärge käivitage pumpa enne kui see on täielikult veeall.

Käivitage pump ja ärge lülitage seda välja enne kui pumbatav vedelik muutub täiesti puhtaks, kuna vastasel juhul võivad pumbaosad ja tagasilöögiklapp ummistuda.

8. Kasutamine

8.1 Minimaalne vooluhulk

Mootori häavajaliku jahutamise tagamiseks ei tohi pumba vooluhulka kunagi seada madalamaks kui 50 l/h.

Juhul kui vooluhulk ootamatult langeb, võib põhjuseks olla asjaolu, et pumbatakse välja rohkem vett kui puurkaev suudab anda. Sel juhul tuleb pump seisata ja puudus körvaldada.

Ettevaatust: Pumba kuivkäigukaitse toimib ainult pumba ettenähtud tööpiirkonnas.

8.2 Membraanhüdrofoor valimine ja eelrõhu ning röhulülit seadistamine




Hoiatus

Installatsioon peab vastama pumba poolt arendatavale maksimaalsele röhule.

Kuna pump on varustatud sisseehitatud sujuvkaivitiga, mille käivitusaeg on 2 sekundit, on röhk röhulülitil ja membraanpaagis käivitamise ajal madalam kui röhulülitil seadut sisselülitamisröhk ($p_{sisselfü}$). Seda madalamat röhku nimetatakse minimaalröhruks (p_{min}).

p_{min} on võrdne minimaalse röhuga kõrgeima kraani juures + röhk ja röhukadu torus röhulülitist ja membraanhüdrofoorist kõrgeima kraanini ($p_{min} = B + C$), vaata joonis 12.

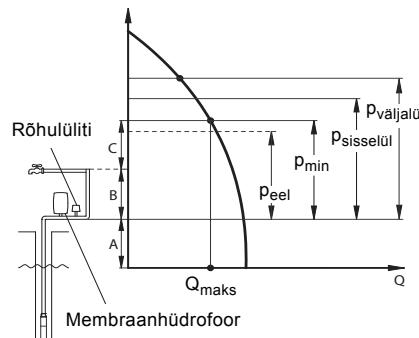

TM00 6445 3795

Joonis 12

- A: Röhk + röhukadu dünaamilisest veetasemest membraanhüdrofoorini.
- B: Röhk + röhukadu membraanhüdrofoorist kõrgeima kraanini.
- C: Minimaalröhk kõrgeimas kraanis.

Ettevaatust: Veenduge, et valitud pump suudab tagada kõrgema surve kui $p_{väljalü} + A$.

- Peel: Membraanhüdrofoori eelrõhk.
- p_{min} : Lubatav minimaalröhk.
- $p_{sisselfü}$: Röhulülitil seadut sisselülitamisröhk.
- $p_{väljalü}$: Röhulülitil seadut sisselülitamisröhk.
- Q_{maks} : Maksimaalne jõudlus p_{min} juures.

Kasutades p_{\min} ja Q_{\max} on membraanhüdrofoori minimaalse suuruse ja röhulülitit seaded võimalik leida alltoodud tabelist.

Näide:

$$p_{\min} = 35 \text{ m}, Q_{\max} = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}.$$

Selle infomatsiooni põhjal on võimalik leida tabelist alljärgnevad väärtsused:

Membraanhüdrofoori **minimaalne** suurus = 33 liitrit.

$$p_{\text{eel}} = 31,5 \text{ m}.$$

$$p_{\text{sisselül}} = 36 \text{ m}.$$

$$p_{\text{väljalül}} = 50 \text{ m}.$$

p_{\min} [m]	Q_{\max} [m ³ /h]															p_{eel} [m]	$p_{\text{sisselül}}$ [m]	$p_{\text{väljalül}}$ [m]		
	0,6	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8		
Membraanhüdrofoori maht [liitrit]																				
25	8	8	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	22,5	26	40
30	8	8	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	27	31	45
35	8	18	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	31,5	36	50
40	8	18	18	18	18	18	24	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	36	41	55
45	8	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	40,5	46	60
50	8	18	18	18	18	24	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80	45	51	65
55	18	18	18	18	18	24	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80	49,5	56	70
60	18	18	18	18	18	24	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80	54	61	75
65	18	18	18	18	24	24	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80	58,5	66	80

1 mvs = 0,098 baari.

8.3 Sisseehitatud kaitse

Mootor sisaldab elektroonikaplokki, mis kaitseb seda paljudel juhtudel.

Ülekoormuse puhul seiskab sisseehitatud ülekoormuskaits pumba 5 minutiks. Seejärel üritab pump uesti käivituda.

Kui pump seiskuub kuivkäigu töttu, käivitub ta uesti 5 minuti pärast.

Kui pump taaskäivitub ja puurkaev on tühi, peatub pump 30 sekundi pärast.

Pumba elektroonika nullimiseks lülitage toitepinge välja 1 minutiks.

Mootor on kaitstud järgmiste olukordade eest:

- kuivkäik
- pinge köikumised (kuni 6000 V)
Piirkondades kus sageli esineb äikest, on nõutav väline piksekitase.
- ülepinge
- alapinge
- ülekoormus ja
- ülekuumenemine.

SQE pumbad/MSE 3 mootorid:

CU 300 või CU 301 abil on võimalik mootori MSE 3 kuivkäigu seadeid reguleerida vastavaks tegelikule rakendusele.

Märkus

9. Hooldustööd

Pumbad on hooldusvabad.

Pumbad võivad kuluda ja kattuda setetega. Sel otstarbel pakub Grundfos hoolduskomplekte ja hooldusvahendeid. Soovi korral on saada val ka Grundfos'i hooldusjuhend.

Pumpasid on võimalik hooldada Grundfos'i volitatud hoolduspartnerite juures.

9.1 Saastunud pumbad

Juhul kui pumba kasutatakse tervistkahjustava või toksilise vedeliku pampamiseks, loetakse see saastunuks.

Märkus
Juhul kui Grundfos'i palutakse pumba hooldada, nõuab Grundfos teavet pumbatava vedeliku jne kohta enne selle töösse võtmist. Vastasel juhul võib Grundfos keelduda pumba vastu võtmast.

Iga taotlus hooldustööde läbiviimiseks peab (sõltumatuult selle esitajast) sisaldama üksikasju pumbatud vedeliku kohta, kui pumba kasutati tervistkahjustavate või toksiliste vedelike pampamiseks.

SQE-NE: Hooldustööde läbiviimiseks tohib Grundfos'ile saata ainult niisuguseid pumpasid, mida võib lugeda mittesaastunuks, st ohtlikke või toksilisi materjale mittesisaldavaid pumpasid.

Hooldustöödega seotud isikute ja keskkonna kahjustamise vältimiseks on nõutav pumba puhtust töendav dokument.

Grundfos peab saama selle tunnistuse kätte enne toodet. Vastasel juhul keeldub Grundfos pumba hooldustöödeks vastu võtmast.

Pumba võimaliku tagastamise kulud kannab klient.

10. Vead ja nende põhjused

Hoiatus


 Enne pumba juures mistahes tööde alustamist tuleb veenduda, et elektrivool on välja lülititud ning et puudub võimalus selle juhuslikuks sisselfülitamiseks.

Viga	Põhjus	Tegevus
1. Pump ei tööta.	a) Kaitse on läbipölenud. b) Lekkevoolukaitse on rakendunud. c) Puudub toitepinge. d) Mootorikaitse lülitab pumba ülekoormuse töötu välja. e) Pump/kaabel defektne. f) Ülepinge või alapinge.	Asenda kaitse. Kui see uuesti läbi pöleb, kontrolli elektrühendusi ja sukelkaablit. Lülitä kaitse sisse. Kutsuge elektrik. Kontrolli kas pump ummistonud. Remondi/asenda pump/kaabel. Kontrolli toidet.
2. Pump töötab kuid ei anna vett.	a) Surveytoru ventiili suletud. b) Vesi otsas või veetase liialt madal. c) Tagasilöögiklapp suletud asendisse kinni jäänud. d) Imisöel on ummistonud. e) Pump on defektne.	Ava ventiil. Vaata 3 a). Puuhasta/asenda tagasilöögiklapp. Puuhasta imisöel. Remondi/asenda pump.
3. Pump annab vähe vett.	a) Depressioonilehter on suurem kui eeldatud. b) Surveypoole ventiilid on osaliselt suletud või blokeeritud. c) Surveytoru osaliselt ummistonud. d) Pumba tagasilöögiklapp osaliselt ummistonud. e) Pump ja surveytoru osaliselt ummistonud. f) Pump on defektne. g) Leke torustikus. h) Surveytoru defektne. i) Alapinge.	Paigaldage pump sügavamale, drosseldage pump või asendage väiksema jöudlusega pumbaga. Kontrolli ja puuhasta/asenda ventiilid. Puuhasta / asenda toru. Kontrolli / asenda klapp. Tösta pump välja. Kontrolli ja puuhasta pump, vajadusel puuhasta torud. Asenda / vaheta pump. Kontrolli ja paranda torustik. Asenda surveytoru. Kontrolli toitepinget.

Viga	Põhjus	Tegevus
4. Sagedane start/stopp.	a) Röhulülit start/stopp nivoode vahe on liialt väike. b) Veetaseme elektroodid või mahuti nivoolülit pole korrektselt paigaldatud. c) Tagasilöögiklapp lekib või on poolavatud asendisse kinni jäänud. d) Toitepinge on ebastabilne. e) Mootori temperatuur tõuseb liialt kõrgele.	Suurenda röhkude vahet. Stoppröhk ei tohi ületada hüdrofoori lubatavat röhku ja startröhk peab olema piisavalt kõrge tagamaks piisava veevarustuse. Seadke elektroode/nivoolülit kindlustamaks piisava käivituste vahelise aja. Vaata kasutatava auomaatkatoote juhendit. Kui automaatikaga ei ole võimalik asja parandada, drosseldage survetoru vähendamaks vooluhulka. Puasta/asenda tagasilöögiklapp. Kontrolli toidet. Kontrolli vee temperatuuri.

10.1 Möötmine megeriga

SQ/SQE pumpasid sisaldaava seadmestiku möötmine megeriga pole lubatud, kuna see võib kahjustada sisseehitatud elektronikat, vaata joonis 13.

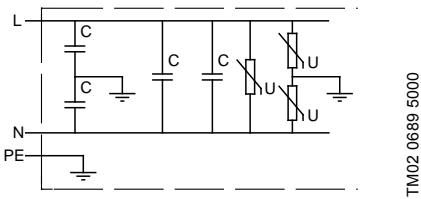

Joonis 13


11. Elektrisüsteemi kontrollimine

Hoiatus



Enne mistahes töö alustamist pumba/mootori juures veenduge, et toitepinge on lülitud välja ja seda ei saa juhuslikult sisse lülitada.

1. Toitepinge




Mõõtke pinge faasi ja nulljuhtme vahel.

Kui mootor on koormatud, peab pinge olema osas [5. Elektriühendused](#) toodud vahemikus.

Toitepinge suur kõikumine viitab mittekaliteetsele toitepingele ja pump tuleb seisata, kuni puudused on kõrvaldatud.

2. Voolutarve



TM00 1371 4904

Mõõtke voolutugevus pumba töötamisel konstantse survega (võimaluse korral jõudlusega, mille puhul mootor on maksimaalselt koormatud).
Maksimaalne voolutugevus on toodud andmesildil.

Juhul kui voolutugevus ületab täiskoormuse voolu, võivad esineda alltoodud puudused:

- ühendusjuhtmete halb kontakt.
- liiga madal toitepinge, vt. p.1.

12. Keskkond

Käsitsemise, kasutamise, ladustamise ja transportimise ajal tuleb järgida köiki ohtlike materjalide käsitsemist puudutavaid eeskirju.

Hoiatus



Juhul kui pump kõrvaldatakse kasutusest tuleb kindlustada, et pumpa/mootorisse ja surverorusse ei jäää ohtlikke aineid, mis võiksid kahjustada inimesi või keskkonda.

Kahtluse puhul pöörduge Grundfos'i või kohalike võimude poole.

13. Utiliseerimine

Käesolev toode või selle osad tuleb utiliseerida keskkonnasõbralikul viisil:

1. Kasutage kohaliku avaliku või erasektori jäätmekogumisteenust.
2. Kui see pole võimalik, võtke ühendust lähima Grundfosi esinduse või hooldusfirmaga.

Andmed võivad muutuda.

Español (ES) Instrucciones de instalación y funcionamiento

Traducción de la versión original en inglés

CONTENIDO

	Página
1. Símbolos utilizados en este documento	95
2. General	96
2.1 Aplicaciones	96
3. Datos técnicos	96
3.1 Almacenamiento	96
3.2 Nivel de ruido	96
4. Preparación	97
4.1 Rellenado de líquido de motor	97
4.2 Posicionamiento	97
4.3 Temperatura del líquido/refrigeración	98
5. Conexión eléctrica	98
5.1 General	98
5.2 Protección del motor	99
5.3 Conexión del motor	99
6. Instalación	99
6.1 General	99
6.2 Montaje de bomba y motor	99
6.3 Desmontaje de la válvula de retención	100
6.4 Montaje de la clavija de cable en el motor	100
6.5 Montaje del protector de cable	101
6.6 Dimensionamiento del cable	102
6.7 Montaje del cable sumergible	103
6.8 Conexión de la tubería	103
7. Puesta en marcha	104
8. Funcionamiento	104
8.1 Caudal mínimo	104
8.2 Selección del depósito y ajuste de la presión de precarga y del presostato	104
8.3 Protección incorporada	106
9. Mantenimiento y reparación	106
9.1 Bombas contaminadas	106
10. Localización de fallos	107
10.1 Megado	108
11. Comprobación del suministro eléctrico	109
12. Medio ambiente	109
13. Eliminación	109

Aviso



Leer estas instrucciones de instalación y funcionamiento antes de realizar la instalación. La instalación y el funcionamiento deben cumplir con las normativas locales en vigor.

Aviso



La utilización de este producto requiere experiencia y conocimiento sobre el mismo. Este producto no debe ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, a menos que lo hagan bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso de este producto de una persona responsable de su seguridad.

Los niños no pueden utilizar o jugar con este producto.

1. Símbolos utilizados en este documento

Aviso



¡Si estas instrucciones no son observadas puede tener como resultado daños personales!

Precaución ¡Si estas instrucciones de seguridad no son observadas puede tener como resultado daños para los equipos!

Nota Notas o instrucciones que hacen el trabajo más sencillo garantizando un funcionamiento seguro.

2. General

En la página 382 de estas instrucciones encontrará copias de las placas de características de la bomba y motor.

Antes de introducir la bomba SQ/SQE en la perforación debe cumplimentar esta página con los datos relevantes de la placa de características.

Estas instrucciones de instalación y funcionamiento deben guardarse para consultas en un sitio seco, cerca de la instalación.

2.1 Aplicaciones

Las bombas **SQ** y **SQE** están diseñadas para el bombeo de líquidos no densos, limpios, no agresivos, no explosivos y que no contengan partículas sólidas, ni fibras.

Aplicaciones típicas:

- Suministro de agua subterránea para
 - viviendas particulares
 - pequeñas instalaciones de suministro de agua
 - sistemas de riego, por ejemplo en invernaderos.
- Trasiego de líquidos en depósitos.
- Aumento de presión.

Las bombas **SQE-NE** están diseñadas para el bombeo de líquidos no densos, limpios, no explosivos y que no contengan partículas sólidas, ni fibras.

Estas bombas son aptas para el bombeo de aguas subterráneas contaminadas o aguas que contengan carbonato de hidrógeno, por ejemplo desde:

- vertederos
- depósitos de productos químicos
- zonas industriales
- gasolineras
- aplicaciones medioambientales.

Las bombas **SQE-NE** pueden también utilizarse para toma de muestras y control y en menor grado en sistemas de tratamiento de agua.

Información que se refiere a todos los tipos de bomba:

El máximo contenido de arena en el agua no debe exceder los 50 g/m³. Un mayor contenido de arena reducirá la vida de la bomba e incrementará el riesgo de bloqueo.

Nota Si se van a bombejar líquidos con una viscosidad superior a la del agua, contactar con Grundfos.

Valores pH:

SQ y SQE: 5 a 9.

SQE-NE: Contactar con Grundfos.

Temperatura del líquido:

La temperatura del líquido bombeado no debe ser superior a 35 °C.

3. Datos técnicos

Tensión de alimentación:

1 x 200-240 V - 10 %/+6 %, 50/60 Hz, PE.
Funcionamiento con generador: La potencia del generador debe ser como mínimo igual al P₁ del motor [kW] + 10 %.

Intensidad de arranque:

La intensidad de arranque del motor es igual al valor más alto indicado en la placa de características del motor.

Factor de potencia:

PF = 1.

Líquido de motor:

Tipo SML 2.

Cable del motor:

1,5 m, 3 x 1,5 mm², PE.

Temperatura del líquido:

Máx. 35 °C.

Descarga de la bomba:

SQ 1, SQ 2, SQ 3: Rp 1 1/4.

SQ 5, SQ 7: Rp 1 1/2.

Diámetro de la bomba:

74 mm.

Diámetro de la perforación:

Mín. 76 mm.

Profundidad de instalación:

Máximo 150 metros por debajo del nivel estático del agua.

Ver también sección [6.8.2 Profundidades de instalación](#).

Peso neto:

Máx. 6,5 kg.

3.1 Almacenamiento

Temperatura de almacenamiento: -20 °C a +60 °C.

3.1.1 Protección contra heladas

Si la bomba tiene que estar almacenada después de su utilización, debe hacerse en un sitio protegido contra heladas, o debe comprobarse que el líquido del motor es anticongelante.

No se debe almacenar el motor sin antes haberlo llenado de líquido.

3.2 Nivel de ruido

El nivel de ruido de la bomba es inferior al valor límite establecido en la Directiva del Consejo de la CE 2006/42/CE sobre maquinaria.

4. Preparación

Los motores sumergibles Grundfos MS 3 y MSE 3 tienen cojinetes deslizantes lubricados por agua. No se necesita lubricación adicional.


Los motores sumergibles se suministran de fábrica con un líquido de motor especial Grundfos (tipo SML 2), que es anticongelante hasta -20 °C y que está tratado para evitar el crecimiento de bacterias. El nivel del líquido de motor es decisivo para la duración de los cojinetes y, por tanto, la vida del motor.

4.1 Rellenado de líquido de motor

Si el líquido del motor por algún motivo se ha vaciado o perdido, el motor debe volver a llenarse de líquido de motor SML 2 de Grundfos.

Proceder como sigue:

1. Quitar el protector de cable y separar la bomba del motor.

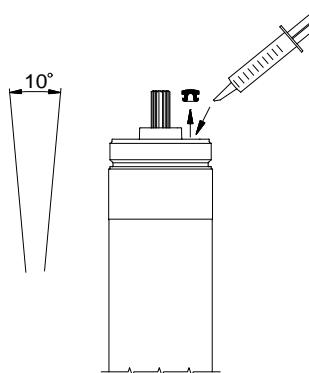

TM02 9606 3504

Fig. 1

2. Colocar el motor en posición vertical con una inclinación de aprox. 10 °.
 3. Quitar el tapón de llenado, utilizando un destornillador o similar.
 4. Inyectar líquido en el motor, utilizando una jeringuilla o similar.
 5. Mover el motor de un lado al otro para que salga el posible aire.
 6. Volver a colocar el tapón de llenado y apretarlo bien.
 7. Montar la bomba y el motor.
 8. Volver a colocar el protector de cable.
- La bomba está ahora lista para ser instalada.

4.2 Posicionamiento

La bomba se puede utilizar para instalación tanto vertical como horizontal, no obstante, el eje de la bomba **nunca debe** estar por debajo del plano horizontal, ver fig. 2.

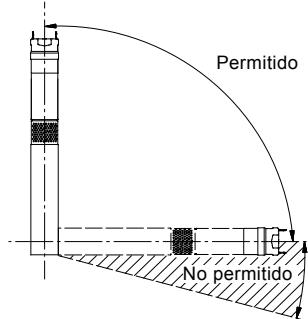


Fig. 2

Si se va a instalar la bomba en posición horizontal, p.ej. en un depósito, siempre hay que encamisarla si hay riesgo de que se cubra de lodo.


Respecto a profundidades de instalación, ver sección [6.8.2 Profundidades de instalación](#).

4.3 Temperatura del líquido/refrigeración

La figura 3 muestra una bomba SQ/SQE instalada en una perforación. La bomba está funcionando.

La figura 3 indica lo siguiente:

- diámetro de la perforación
- diámetro de la bomba
- temperatura del líquido bombeado
- fluido a lo largo del motor hasta el filtro de aspiración de la bomba.

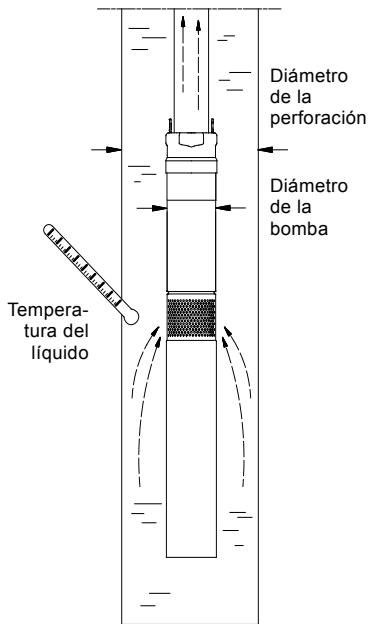

TM01 0518 1297

Fig. 3

Para garantizar una refrigeración suficiente del motor es importante comprobar que la temperatura del líquido nunca supere los 35 °C.

Precaución El diámetro de la perforación debe ser al menos 76 mm (aprox. 3").

El motor siempre debe instalarse por encima del filtro del pozo. Si se utiliza una camisa, la bomba puede instalarse libremente en la perforación.

Precaución No dejar que la bomba funcione contra válvula de descarga cerrada durante más de 5 minutos. Cuando la tubería de descarga está cerrada, no hay flujo de refrigeración y, por consiguiente, riesgo de sobretensión del motor y bomba.

La bomba puede pararse si la temperatura real del líquido bombeado supera el valor especificado o si las condiciones de funcionamiento no cumplen con las condiciones especificadas. Contactar con Grundfos.

5. Conexión eléctrica

5.1 General

La conexión eléctrica debe realizarla un electricista autorizado de acuerdo con las normativas locales

Aviso

Antes de empezar a trabajar en la bomba, comprobar que el suministro eléctrico está desconectado y que no puede conectarse accidentalmente.

La bomba tiene que estar conectada a tierra.

La bomba debe conectarse a un interruptor externo con una separación mínima de contacto de 3 mm en todos los polos.

Si el cable del motor está dañado, debe ser cambiado por Grundfos, un servicio oficial autorizado Grundfos o personas de cualificación similar para evitar peligros.

La tensión de alimentación, intensidad nominal máxima y el factor de potencia (PF) están indicadas en la placa de características del motor.

La tensión admitida para los motores sumergibles Grundfos, medida en los terminales del motor, es - 10 %/+ 6 % de la tensión nominal durante un funcionamiento continuo (incluyendo variación en la tensión de alimentación y pérdidas en los cables).

Si la bomba está conectada a una instalación eléctrica donde se utiliza un diferencial a tierra (ELCB) como protección adicional, **tiene que** ser del tipo que se dispara cuando se producen derivaciones a tierra de corriente continua (pulsante).

El diferencial **tiene que** estar marcado con el siguiente símbolo:

Tensión de alimentación:

1 x 200-240 V - 10 %/+ 6 %, 50/60 Hz, PE.

El consumo de corriente sólo puede medirse utilizando un instrumento RMS capaz de leer el valor eficaz. Si se utilizan otros instrumentos, el valor medido será distinto del valor real.

En las bombas SQ/SQE se puede típicamente medir una corriente de fuga de 2,5 mA a 230 V, 50 Hz.

La corriente de fuga es proporcional a la tensión de alimentación.

Las bombas SQE y SQE-NE pueden conectarse a un cuadro de control, tipo CU 300 o CU 301.

La bomba nunca debe conectarse a un condensador o cualquier otro tipo de cuadro de control que CU 300 o CU 301.

Precaución La bomba nunca debe conectarse a un convertidor de frecuencia externo.

5.2 Protección del motor

El motor incorpora una protección contra sobrecarga térmica y no necesita protección adicional.

5.3 Conexión del motor

El motor incorpora un arrancador, por lo que puede conectarse directamente a la red.

El arranque/parada de la bomba generalmente se realiza por medio de un presostato, ver fig. 4.

Precaución El presostato debe estar dimensionado para el máximo amperaje de la bomba específica.

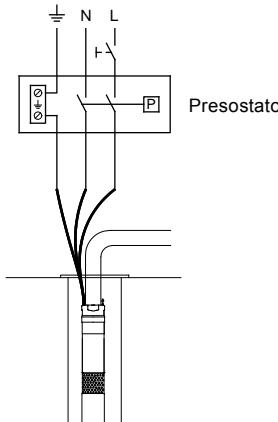


Fig. 4

6. Instalación

6.1 General

Aviso

! Antes de empezar cualquier trabajo en la bomba/motor, comprobar que el suministro eléctrico está desconectado y que no puede conectarse accidentalmente.


Precaución No bajar o subir la bomba utilizando el cable del motor.

La placa de características suelta, que se suministra con la bomba, debe colocarse cerca del lugar de instalación.

6.2 Montaje de bomba y motor

Para montar la bomba y motor, proceder como sigue:

1. Colocar el motor horizontalmente en un tornillo de banco y sujetarlo, ver fig. 6.
2. Extraer el eje de la bomba hasta la posición indicada en la fig. 5.



TM02 8425 5203


Fig. 5

3. Engrasar el extremo del eje del motor con la grasa suministrada.

4. Atornillar la bomba al motor (55 Nm).

Precaución: El eje de la bomba debe encajar con el eje del motor.

Se puede utilizar una llave inglesa en los puntos de sujeción de la bomba, ver fig. 6.

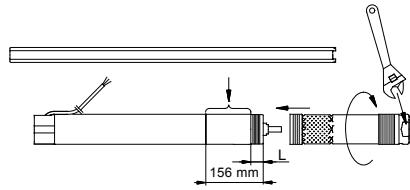

TM01 1480 4697
TM01 2854 3804

Fig. 6

Motor (P2) [kW]	L [mm]
0,70	120
1,15	102
1,68	66
1,85	66

Cuando la bomba y motor están montados correctamente, no debe haber holgura entre ellos.

6.3 Desmontaje de la válvula de retención

Si se requiere una bomba sin válvula de retención, ésta puede desmontarse de la siguiente forma:

1. Cortar los soportes de la guía de la válvula, utilizando alicates de corte lateral u otra herramienta similar, ver fig. 7.
2. Colocar la bomba boca abajo.
3. Comprobar que todas las piezas sueltas salen de la bomba.

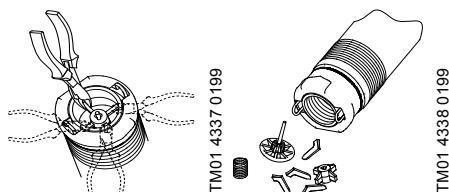


Fig. 7

Nota SQE-NE se suministra sin válvula de retención.

Un servicio técnico Grundfos puede montar la válvula de retención.

6.4 Montaje de la clavija de cable en el motor

Aviso

La clavija del motor no debe bajar ninguna circunstancia sacarse por el usuario.

La descripción siguiente está dirigida exclusivamente al personal de servicios. Si el cable de motor debe cambiarse, ver sección 5.1 General.

El cable con clavija debe montar o desmontarlo un servicio técnico oficial Grundfos o una persona igualmente cualificada.

La clavija suministrada con el motor viene engrasada de fábrica. Comprobar que la clavija está engrasada correctamente.

Para montar la clavija, proceder como sigue:

1. Comprobar que el cable es del tipo correcto, sección y longitud.
2. Comprobar que la conexión a tierra de la red es correcta.
3. Comprobar que el enchufe del motor está limpio y seco.
Comprobar que la junta suelta está montada.
4. Introducir la clavija del cable en el enchufe del motor. Debe encajarse correctamente, ver fig. 8.

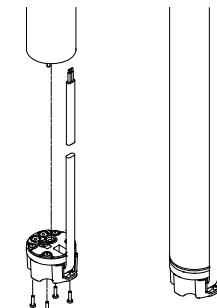


Fig. 8


5. Colocar y apretar los cuatro tornillos (1 - 1,5 Nm), ver fig. 8.

Cuando la clavija está montada, no debe haber holgura entre el motor y la clavija.

6.5 Montaje del protector de cable

Para montar el protector de cable, proceder como sigue:


1. Comprobar que el cable sumergible está extendido en el protector.
2. Colocar el protector de cable en la ranura de la clavija del cable. Las dos lengüetas del protector de cable deben encajar con la esquina superior de la camisa de la bomba, ver fig. 9.

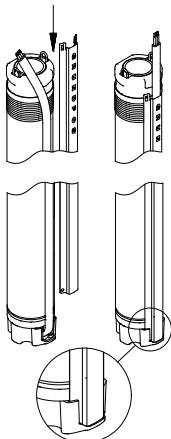

TM02 9613 3504

Fig. 9

3. Sujetar el protector del cable al filtro de aspiración de la bomba con los dos tornillos autorroscantes suministrados, ver fig. 10.



TM01 4427 0299

Fig. 10

6.6 Dimensionamiento del cable

Grundfos puede suministrar cables sumergibles para cualquier tipo de instalación.

La sección del cable sumergible debe ser de un tamaño suficiente para que cumpla con los requisitos de tensión indicados en sección [5.1 General](#).

Se ha utilizado la siguiente fórmula para calcular los valores de la tabla de más abajo:

$$q = \frac{I \times 2 \times 100 \times PF \times L \times \rho}{U \times \Delta U}$$

donde

q = Sección del cable sumergible [mm²].

I = Intensidad nominal máxima del motor [A].

PF = 1,0.

L = Longitud del cable sumergible [m].

ρ = Resistencia específica: 0,02 [Ωmm²/m].

U = Tensión nominal [V].

ΔU = Caída de tensión [%] = 4 %.

La caída de tensión del 4 % es según IEC 3-64, Serie HD-384.

El cálculo da las siguientes longitudes máximas del cable con una tensión de alimentación de 240 V:

		Longitud máxima del cable [m]					
Motor (P2) [kW]	I_N [A]	Tamaño del cable					
		1,5 mm ²	2,1 mm ² / 14 AWG	2,5 mm ²	3,3 mm ² / 12 AWG	4 mm ²	6 mm ²
0,7	5,2	80	112	133	176	213	320
1,15	8,4	50	69	83	109	132	198
1,68	11,2	37	52	62	82	99	149
1,85	12	35	49	58	76	92	139

6.7 Montaje del cable sumergible

Se recomienda empalmar el cable sumergible al cable del motor utilizando un kit de conexión de cable Grundfos, tipo KM.

Kit de conexión de cable, tipo KM	
Sección del cable	Código
1,5 a 2,5 mm ²	96021462
4,0 a 6,0 mm ²	96021473

Para secciones mayores, contactar con Grundfos.

6.8 Conexión de la tubería

Si se utiliza una herramienta, p.ej. una llave de cadena, para montar la tubería de elevación de la bomba, ésta sólo debe sujetarse por la cámara de descarga.

Cuando se conectan tuberías de plástico, debe utilizarse un acoplamiento de compresión entre la bomba y la primera sección de tubería.

Para bombas con tuberías de plástico, hay que tener en cuenta la expansión de las tuberías al estar cargadas a la hora de decidir la profundidad de instalación de la bomba.

Nota

Cuando se utilizan tuberías con bridas, las bridas deben tener muescas para el cable sumergible.

La figura 11 muestra una instalación de bomba, indicando:

- la posición de los sujetacables, pos. 1, y la distancia entre ellos.
- montaje del cable de sujeción, pos. 2.
- profundidad máxima de la instalación por debajo del nivel estático del agua.

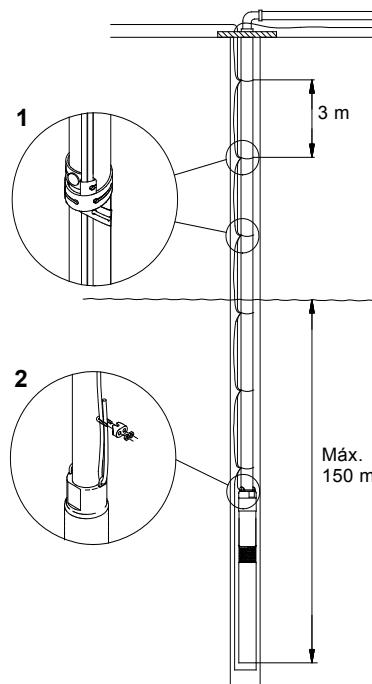


Fig. 11

6.8.1 Sujetacables

Deben instalarse sujetacables cada 3 metros, ver fig. 11.

Al conectar tuberías de plástico, debe dejarse cierta holgura entre cada sujetacable, ya que dichas tuberías se ensanchan al estar cargadas.

Al utilizar tuberías con bridas, los sujetacables deben montarse por encima y por debajo de cada unión.

6.8.2 Profundidades de instalación

Profundidad **máxima** de instalación por debajo del nivel estático del agua: 150 metros, ver fig. 11.

Profundidades **mínimas** de instalación por debajo del nivel dinámico del agua:

- Instalación vertical:**

La bomba debe estar siempre completamente sumergida en el agua durante el arranque y funcionamiento.

- Instalación horizontal:**

La bomba debe instalarse y funcionar por lo menos 0,5 m por debajo del nivel dinámico del agua.

Siempre hay que encamisar la bomba si hay riesgo de que se cubra de lodo.

6.8.3 Introducción de la bomba en la perforación

Se recomienda sujetar la bomba mediante un cable de sujeción para este fin, ver fig. 11, pos. 2.

Aflojar el cable de sujeción de forma que quede sin peso y unirlo a la tapa de la perforación.

Precaución: El cable de sujeción no debe utilizarse para sacar la bomba con la tubería de elevación fuera de la perforación.

Precaución: No bajar o subir la bomba utilizando el cable del motor.

7. Puesta en marcha

Comprobar que el pozo pueda dar una cantidad mínima de agua que corresponda a la capacidad de la bomba.

No arrancar la bomba hasta que esté completamente sumergida en el líquido.

Arrancar la bomba y no pararla hasta que el líquido bombeado esté completamente limpio, ya que de otra forma los componentes de la bomba y la válvula de retención pueden obstruirse.

8. Funcionamiento

8.1 Caudal mínimo

Para asegurar la refrigeración necesaria del motor, el caudal de la bomba nunca debe ajustarse a un valor inferior a 50 l/h.

Si el caudal desciende repentinamente, la causa puede ser que la bomba esté bombeando más agua de la que la perforación puede dar. Hay que parar la bomba y corregir el fallo.

Precaución: La protección contra marcha en seco de la bomba es efectiva sólo dentro de la gama de trabajo recomendada de la bomba.

8.2 Selección del depósito y ajuste de la presión de precarga y del presostato



Aviso

La instalación debe estar dimensionada para la presión máx. de la bomba.

Debido a que la bomba incorpora un arrancador suave que da un tiempo de puesta en marcha de 2 segundos, la presión del presostato y del depósito durante la puesta en marcha es inferior a la presión de arranque de la bomba en el presostato (p_{arranque}). Esta presión inferior se denomina presión mínima (p_{\min}).

p_{\min} es igual a la presión mínima deseada en el grifo más alto + altura y pérdida de carga en la tubería desde el presostato y el depósito hasta el grifo más alto ($p_{\min} = B + C$), ver fig. 12.

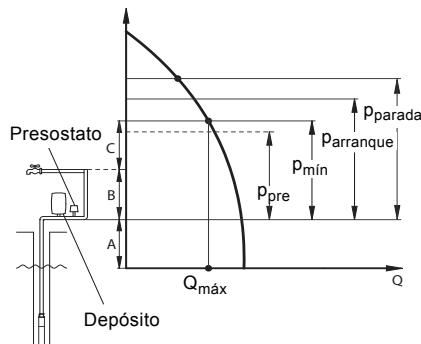


Fig. 12

- A: Altura + pérdida de carga desde el nivel dinámico del agua al depósito.
- B: Altura + pérdida de carga desde el depósito hasta el grifo más alto.
- C: Presión mínima del grifo más alto.

Precaución: Comprobar que la bomba seleccionada puede dar una presión superior a $P_{\text{parada}} + A$.

P_{pre} : Presión de precarga del depósito.

P_{\min} : Presión mínima deseada.

$P_{\text{parranque}}$: Ajuste de la presión de arranque en el presostato.

P_{parada} : Ajuste de la presión de parada en el presostato.

Q_{\max} : Caudal máximo en p_{\min} .

Utilizando p_{\min} y Q_{\max} , la capacidad **mínima** del depósito y los ajustes de la presión de precarga y del presostato pueden encontrarse en la tabla de abajo:

Ejemplo:

$p_{\min} = 35 \text{ m.c.a.}$, $Q_{\max} = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$.

En base a esta información, en la tabla, se pueden encontrar los siguientes valores:

Capacidad **mínima** del depósito = 33 litros.

$p_{\text{pre}} = 31,5 \text{ m.c.a.}$

$p_{\text{arranque}} = 36 \text{ m.c.a.}$

$p_{\text{parada}} = 50 \text{ m.c.a.}$

p_{\min} [m]	Q _{máx} [m ³ /h]														p_{pre} [m]	$p_{\text{arr.}}$ [m]	p_{parada} [m]			
	0,6	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8		
Capacidad del depósito [litros]																				
25	8	8	18	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	22,5	26	40
30	8	8	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	50	80	80	80	27	31	45
35	8	18	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	31,5	36	50
40	8	18	18	18	18	18	24	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	36	41	55
45	8	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80	40,5	46	60
50	8	18	18	18	18	24	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80	45	51	65
55	18	18	18	18	24	33	50	50	50	50	80	80	80	80				49,5	56	70
60	18	18	18	18	24	33	50	50	80	80	80	80	80	80				54	61	75
65	18	18	18	24	24	33	50	50	80	80	80	80	80	80				58,5	66	80

1 m de altura = 0,098 bar.

8.3 Protección incorporada

El motor incorpora una unidad electrónica que protege al motor en varias situaciones.

En caso de sobrecarga, la protección de sobrecarga incorporada parará la bomba durante 5 minutos.

Pasado este tiempo, la bomba intentará ponerse en marcha de nuevo.

Si la bomba ha parado debido a marcha en seco, arrancará automáticamente transcurridos 5 minutos.

Si se vuelve a arrancar la bomba y la perforación está vacía, la bomba parará transcurridos 30 segundos.

Rearme de la bomba: Desconectar el suministro eléctrico durante 1 minuto.

El motor está protegido en caso de:

- marcha en seco
- picos de tensión (hasta 6000 V)
En zonas con alta intensidad de rayos, se necesita protección externa contra rayos.
- sobrevoltaje
- bajo voltaje
- sobrecarga y
- sobretemperatura.

Bombas SQE/motores MSE 3:

Mediante el CU 300 o CU 301 se puede ajustar el límite de parada de marcha en seco para adaptarse a la aplicación real.

Nota

9. Mantenimiento y reparación

Las bombas normalmente no necesitan mantenimiento.

Pueden aparecer sedimentos y desgaste. Para esto, Grundfos dispone de kits y herramientas de reparación. El Manual de Servicio Grundfos está disponible bajo pedido.

Las bombas pueden ser reparadas en un servicio técnico Grundfos.

9.1 Bombas contaminadas

Si una bomba ha sido utilizada para un

Nota

líquido que es perjudicial para la salud o tóxico, la bomba será clasificada como contaminada.

Al pedirle a Grundfos la reparación de una bomba, Grundfos debe ser informado de los detalles del líquido bombeado, etc., *antes* del envío de la bomba.

De lo contrario, Grundfos puede negarse a repararla.

No obstante, cualquier solicitud de reparación (no importa a quién va dirigida) debe incluir detalles del líquido bombeado, si la bomba ha sido utilizada para líquidos perjudiciales para la salud o tóxicos.

SQE-NE: Sólo bombas que pueden clasificarse como no contaminadas, es decir bombas que contengan material no perjudicial para la salud y/o tóxico, pueden ser devueltas a Grundfos para su reparación.

Para evitar que se dañe la salud de las personas involucradas y el medioambiente, se requiere un documento certificando que la bomba está limpia.

Grundfos debe recibir este certificado antes del producto. De lo contrario, Grundfos se negará a aceptar el producto para su reparación.

Los posibles gastos de devolución de la bomba serán a cargo del cliente.

10. Localización de fallos

Aviso

 Antes de empezar cualquier trabajo en la bomba/motor, comprobar que el suministro eléctrico está desconectado y que no puede conectarse accidentalmente.

Fallo	Causa	Solución
1. La bomba no funciona.	a) Los fusibles de la instalación eléctrica están fundidos. b) El ELCB o el ELCB accionado por voltaje se ha disparado. c) No hay suministro eléctrico. d) La protección del motor ha desconectado el suministro eléctrico debido a sobrecarga. e) La bomba/cable sumergible está defectuoso. f) Ha habido sobretensión o bajo voltaje.	Sustituir los fusibles fundidos. Si los nuevos también se funden, deben comprobarse la instalación eléctrica y el cable sumergible. Conectar el diferencial. Contactar con la compañía eléctrica. Comprobar si el motor/bomba está bloqueado. Reparar/sustituir la bomba/cable. Comprobar el suministro eléctrico.
2. La bomba funciona pero no da agua.	a) La válvula de descarga está cerrada. b) No hay agua o el nivel de agua es demasiado bajo en la perforación. c) La válvula de retención está bloqueada en posición cerrada. d) El filtro de aspiración está obstruido. e) La bomba está defectuosa.	Abrir la válvula. Ver punto 3 a). Sacar la bomba y limpiar o sustituir la válvula. Sacar la bomba y limpiar el filtro. Reparar/sustituir la bomba.
3. La bomba funciona a capacidad reducida.	a) El descenso dinámico del agua es mayor de lo previsto. b) Las válvulas en la tubería de descarga están parcialmente cerradas/ bloqueadas. c) La tubería de descarga está parcialmente obstruida por impurezas (ocre). d) La válvula de retención de la bomba está parcialmente bloqueada. e) La bomba y la tubería de elevación están parcialmente obstruidas por impurezas (ocre). f) La bomba está defectuosa. g) Fugas en las tuberías. h) La tubería de elevación está defectuosa. i) Ha habido bajo voltaje.	Aumentar la profundidad de instalación de la bomba, estrangular la bomba o sustituirla por un modelo más pequeño para conseguir una menor capacidad. Comprobar y limpiar/sustituir las válvulas si es necesario. Limpiar/sustituir la tubería de descarga. Sacar la bomba y comprobar/sustituir la válvula. Sacar la bomba. Comprobar y limpiar/ sustituir la bomba si es necesario. Limpiar las tuberías. Reparar/sustituir la bomba. Comprobar y reparar las tuberías. Sustituir la tubería de elevación. Comprobar el suministro eléctrico.

Fallo	Causa	Solución
4. Frecuentes arranques y paradas	<p>a) El diferencial del presostato entre presiones de arranque y parada es demasiado pequeño.</p> <p>b) Los electrodos de nivel de agua o interruptores de nivel del depósito no están instalados correctamente.</p> <p>c) La válvula de retención tiene fugas o está semiabierta.</p> <p>d) La tensión de alimentación es inestable.</p> <p>e) La temperatura del motor sube demasiado.</p>	<p>Aumentar el diferencial. Sin embargo, la presión de parada no debe superar la presión de funcionamiento del depósito de presión, y la presión de arranque ser lo bastante alta como para asegurar un suministro de agua suficiente.</p> <p>Ajustar los intervalos de los electrodos/interruptores de nivel para asegurar un tiempo adecuado entre la conexión y desconexión de la bomba. Ver instrucciones de instalación y funcionamiento de los dispositivos automáticos utilizados. Si los intervalos entre parada/arranque no pueden cambiarse automáticamente, la capacidad de la bomba puede ser reducida estrangulando la válvula de descarga.</p> <p>Sacar la bomba y limpiar/sustituir la válvula de retención.</p> <p>Comprobar el suministro eléctrico.</p> <p>Comprobar la temperatura del agua.</p>

10.1 Megado

No está permitido hacer megado en una instalación con bombas SQ/SQE, ya que los componentes electrónicos incorporados pueden resultar dañados, ver fig. 13.

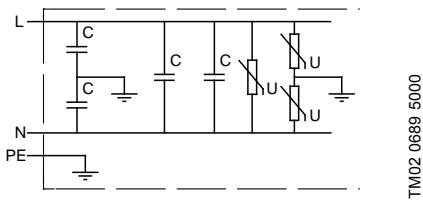


Fig. 13


11. Comprobación del suministro eléctrico

Aviso



Antes de empezar cualquier trabajo en la bomba/motor, comprobar que el suministro eléctrico está desconectado y que no puede conectarse accidentalmente.

1. Tensión de alimentación




TM00 1371 4904

Medir la tensión (RMS) entre la fase y el neutro. Conectar el voltímetro a los terminales de la conexión.

Cuando el motor está cargado, la tensión debe estar dentro de la gama especificada en sección [5. Conexión eléctrica](#). Variaciones grandes de la tensión de alimentación indican un suministro eléctrico deficiente, y hay que parar la bomba hasta que el defecto esté corregido.

2. Consumo de intensidad



TM00 1372 5082

Medir la intensidad (RMS) con la bomba funcionando a una presión de descarga constante (a ser posible a la capacidad donde el motor esté más cargado).

Para intensidad máxima, ver placa de características.

Si la intensidad supera la intensidad a plena carga, pueden haber los siguientes fallos:

- Conexión deficiente de los cables, posiblemente en el empalme.
- Tensión de alimentación demasiado baja, ver punto 1.

12. Medio ambiente

Durante la manipulación, funcionamiento, almacenamiento y transporte, deben cumplirse todas las normativas medioambientales en vigor sobre manipulación de materiales peligrosos.

Aviso



Al retirar la bomba del funcionamiento, debe comprobarse que no quede ningún material peligroso en la bomba/motor y tubería de elevación, que pueda ser dañino para las personas o el medioambiente.

En caso de duda, contactar con Grundfos o las autoridades locales.

13. Eliminación

La eliminación de este producto o partes de él debe realizarse de forma respetuosa con el medio ambiente:

1. Utilizar el servicio local, público o privado, de recogida de residuos.
2. Si esto no es posible, contactar con la compañía o servicio técnico Grundfos más cercano.

Nos reservamos el derecho a modificaciones.

Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet

Alkuperäisen englanninkielisen version käänös

SISÄLLYSLUETTELO

	Sivu
1. Tässä julkaisussa käytettävät symbolit	110
2. Yleisesti	111
2.1 Käyttö	111
3. Tekniset tiedot	111
3.1 Varastointi	111
3.2 Äänepainetaso	111
4. Valmistelu	112
4.1 Moottorin nestetäytö	112
4.2 Tilantarve	112
4.3 Nestelämpötila/jäähdys	113
5. Sähköliitännät	113
5.1 Yleistä	113
5.2 Mootorisuojaus	114
5.3 Moottorin liittäminen	114
6. Asennus	114
6.1 Yleistä	114
6.2 Pumpun yhdistäminen moottoriin	114
6.3 Takaiskuventtiiliin poistaminen	115
6.4 Moottorin kaapelipistokkeen asennus	115
6.5 Kaapelisuojan asentaminen	116
6.6 Uppokaapelin valinta	117
6.7 Uppokaapelin asennus	118
6.8 Putkiliihtää	118
7. Käyttöönotto	119
8. Käyttö	119
8.1 Min. virtaama	119
8.2 Kalvopainesäiliön mitoitus sekä esipaineen ja painekatkaisijan säätö	119
8.3 Suojaus- ja turvatoiminnot	121
9. Kunnossapito ja huolto	121
9.1 Saastuneet pumput	121
10. Vianetsintä	122
10.1 Eristysvastusmittaus	123
11. Syöttöjännitteen tarkastus	124
12. Ympäristö	124
13. Hävittäminen	124

Varoitus



Nämä asennus- ja käyttöohjeet on luettava huolellisesti ennen asennusta. Asennus- ja käytön tulee muita osin noudattaa paikallisia asetuksia ja seurata yleistä käytäntöä.

Varoitus

Tämän tuotteen käyttö vaatii kokemusta ja tuotetuntemusta.



Henkilöt, joiden fyysisen, aisti- tai henkinen kapasiteetti on heikentynyt, eivät saa käyttää tästä tuotetta muuten kuin valvonnan alaisina tai heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön antamien ohjeiden mukaisesti. Lapset eivät saa käyttää tästä tuotetta tai leikkää sillä.

1. Tässä julkaisussa käytettävät symbolit



Varoitus

Näiden turvallisuusohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja!



Näiden turvallisuusohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa toimintahäiriön tai laitevaurion!



Huomio Huomautuksia tai ohjeita, jotka helpottavat työskentelyä ja takaavat turvallisen toiminnan.



Huoma Huomautuksia tai ohjeita, jotka helpottavat työskentelyä ja takaavat turvallisen toiminnan.

2. Yleisesti

Tämän asennus- ja käyttöohjeen sivulle 382 on sijoitettu kopiot pumpun ja moottorin typpikilvistä. Ennenkuu SQ/SQE-pumppu lasketaan porakaivoon on e.m. sivu täytettävä pumppukohtaisilla tiedoilla. Tätä asennus- ja käyttöohjetta on säilytettävä kuvassa paikassa asennuspaikan läheisyydessä.

2.1 Käyttö

SQ ja SQE pumppuja käytetään puhtaitten, kevytjuoksuisten, räjähtämättömienv nesteitten pumpaamiseen. Nesteet eivät saa sisältää kiintoaineita tai kuituja.

Tavallisimmat käyttökohteet:

- Pohjaveden pumpaus
 - asuinkiinteistöissä,
 - pienissä vesilaitoksissa ja
 - keinokastelujärjestelmissä, esim. kasvihuoneissa.
- Nesteensiirto sähiliö- ja allasjärjestelmissä.
- Paineenkorotus.

SQE-NE pumppuja käytetään puhtaitten, kevytjuoksuisten, räjähtämättömienv nesteitten pumpaamiseen. Nesteet eivät saa sisältää kiintoaineita tai kuituja.

Näitä pumppuja voidaan käyttää saastuneen pohjaveden tai hiilivedetä sisältävien nesteitten pumpaamiseen esim.:

- purku- ja lastauspaikoilla
- kemikaalien varastointipaikoilla
- teollisuusalueilla
- öljy- ja bensiniinasemilla ja
- ympäristönsuojoelussa.

SQE-NE pumppuja voidaan lisäksi käyttää näytteenottoon ja valvontaan sekä rajoitetusti vedenkäsittely-järjestelmiin sisältyen.

Koskee kaikkia pumppumalleja:

Veden hiekkapitoisuus ei saa ylittää 50 g/m^3 .

Surempi hiekkapitoisuus alentaa pumpun käyttöikää ja lisää tukkeutumisen vaaraa.

Kun pumpattavan nesteen viskositeetti ylittää veden viskositeetin on otettava yhteys Grundfos'iin.

pH-arvot:

SQ ja SQE: 5-9.

SQE-NE: Ota yhteys Grundfos'iin.

Nestelämpötila:

Nestelämpötila ei saa ylittää 35°C .

3. Tekniset tiedot

Verkkojännite:

1 x 200-240 V - 10 %/+ 6 %, 50/60 Hz, PE. Generaattoriominaisuus: Generaattorin tehon on oltava vähintään moottorin $P_1 [\text{kW}] + 10\%$.

Käynnistysvirta:

Moottorin käynnistysvirta on sama kuin moottorin typpikilvessä ilmoitettu korkein virta-arvo.

Tehokerroin:

PF = 1.

Moottorineste:

Tyyppi SML 2.

Moottorikaapeli:

1,5 m, 3 x 1,5 mm², PE.

Nestelämpötila:

Maks. 35°C .

Putkiyhde:

SQ 1, SQ 2, SQ 3: Rp 1 1/4.

SQ 5, SQ 7: Rp 1 1/2.

Pumpun halkaisija:

74 mm.

Porakaivon halkaisija:

Min. 76 mm.

Asennussyvyys:

Maks. 150 m staattisen vedenpinnan alapuolelle.

Katso myös jakso [6.8.2 Asennussyvyydet](#).

Nettopaino:

Maks. 6,5 kg.

3.1 Varastointi

Varastointilämpötila: $-20^\circ\text{C} \dots +60^\circ\text{C}$.

3.1.1 Jäätymissuojaus

Jos pumpu aiotaan varastoida käytämisen jälkeen on sitä säilytettävä pakkaselta suojaudessa tilassa tai varmistauduttava siitä, että moottorineste on pakkaus-kestävä.

Moottoreita ei saa varastoida ilman moottorinesteitä.

3.2 Äänenpainetaso

Pumpun äänenpainetaso alittaa Euroopan Neuvoston direktiivin 2006/42/EY (konedirektiivi) raja-arvot.

Huomaa

Kun pumpattavan nesteen viskositeetti ylittää veden viskositeetin on otettava yhteys Grundfos'iin.

4. Valmistelu

Grundfos MS 3 ja MSE 3 uppomoottoreissa on vesi-voidellut liukulaakerit, jotka eivät vaadi muunlaista voitelua.


Uppomoottorit on tehtaalla täytetty erikoismoottorinesteellä Grundfos, tyyppiä SML 2, joka on pakkauskestäävä -20 °C lämpötilaan saakka ja joka estää bakterikannan syntymisen moottorinesteesseen. Moottorin nestepinta on ratkaiseva laakereiden käytöälle ja samalla moottorin käyttöä.

4.1 Moottorin nestetäytytö

Jos moottorineste on jostakin syystä tyhjennetty tai tyhentyneet, moottori on täytettävä Grundfos-moottorinesteellä SML 2.

Jälkitäytöt suoritetaan seuraavalla tavalla:

1. Irrota kaapelisuoja ja irrota pumppu ja moottori toisistaan.

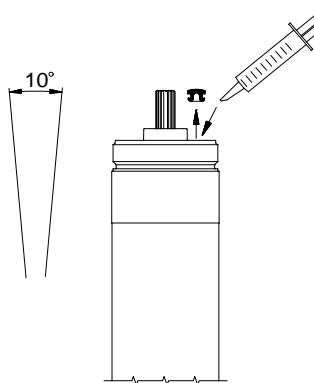

TM02 9606 3504


Kuva 1

2. Aseta moottori pystysuoraan asentoon n. 10 ° kaltevuudella.
3. Avaa täytöröuvi ruuvitaltaa tai vast. työkalulla.
4. Suorita nestetäytytö täytöröuiskun tai vast. avulla.
5. Ravista moottoria edestakaisin niin että kaikki ilma poistuu moottorista.
6. Asenna täytöröuvi ja tarkista että se kiristyy tiiviisti.
7. Asenna pumppuosa moottoriin.
8. Asenna kaapelisuoja.

Pumppu on nyt asennusvalmis.

4.2 Tilantarve

Pumppu soveltuu sekä vaaka- että pystysuoraan asennukseen mutta pumppuakseli **ei** kuitenkaan **saa** olla kaltevasti vaakatason alapuolella, katso kuva 2.

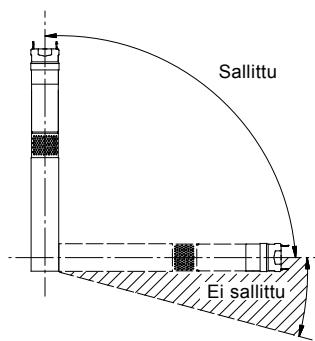

TM01 1375 4397

Kuva 2


Kun pumppu asennetaan vaakasuoraan, esim. säiliöön, ja on olemassa vaara, että pumppu voi peityä lietteellä, on pumpun oltava varustettu jäähdytysvaipalla.

Asennussyyvydet käsitellään jaksossa
[6.8.2 Asennussyyvydet](#).

4.3 Nestelämpötila/jäähytys

Kuva 3 esittää käytössä olevaa SQ/SQE pumppua asennettuna porakaivoon. Kuvassa havainnollistetaan seuraavaa:

- Porakaivon halkaisija.
- Pumpun halkaisija.
- Pumpattavan nesteen lämpötila.
- Nestevirtaus moottorin ohi imusiiivilään.

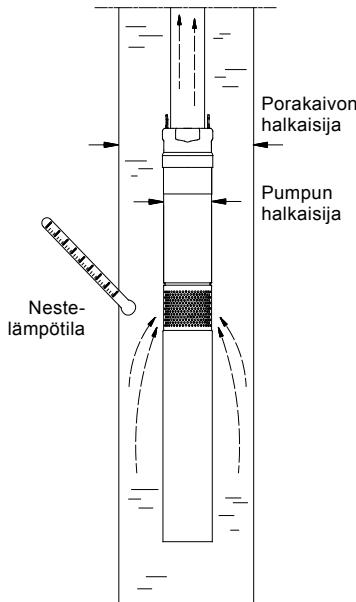

TM01 0518 1297

Kuva 3

Moottorin riittävän jäähytyksen takaamiseksi on tärkeää, ettei nesteen lämpötila missään olosuhteissa ylitä 35 °C.

Huomio Porakaivon halkaisijan on aina oltava väh. 76 mm (n. 3").

Moottori on aina asennettava kaivosuodattimen yläpuolelle. Kun käytetään jäähytysvaippaa voidaan pumppu asentaa vapaasti porakaivoon.

Huomio On ehdottomasti välittävä pumpun käytämistä suljettua venttiiliä vastaan 5 minuuttia pitempään. Kun pumpun paineputki suljetaan, ei pumpussa eikä sen ympäillä tapahdu jäähyttävää nestevirtusta, ja sekä pumpun että moottorin lämpötila voi nousta vahingollisen korkeaksi.

Jos todellinen nestelämpötila ylittää erittelyyn maks. salitun lämpötilan tai jos käyttöolosuhteet muilta osin eivät pitädy erittelyn raja-arvojen puitteissa, voi pumppu pysähtyä. Ota yhteys Grundfos'iin.

5. Sähköliitännät

5.1 Yleistä

Sähköliitännät saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja voimassa olevien säädösten mukaisesti.

Varoitus

Ennenkuin pumppun asennustyö aloitetaan on varmistettava, että syöttöjännite on katkaistu ja että sitä ei epähuomiossa voida kytkeä.

Pumppu on maadoitettava.

Pumppuun on liitetävä ulkoinen syöttöjännitteenvaihteen katkaisija, joissa kaikkien napojen kärkiväli on vähintään 3 mm.

Jos moottorin kaapeli vaurioituu, sen saa tapaturmariskin väältämiseksi vaihtaa vain Grundfos, valtuutettu huoltoliike tai muu pätevä henkilö.

Syöttöjännite, nimellisvirta ja tehokerroin ilmenevät moottorin typpikilvestä.

Grundfos uppmoottoreiden vaatima jännite mitattuna moottorin liittimistä on - 10 %/+ 6 % nimellisjännitteestä jatkuvassa käytössä (sisältäen syöttöjänniteen vaihtelut ja kaapelihäviöt).

Jos pumppu liitetään sähköasennukseen, jossa käytetään vikavirtakatkaisijaa, tämän **tulee olla** tyyppiltään HPFI tai PFI, joka katkaisee tunnistaaessaan tasavirtasiältöisen vikavirran (sykkivä tasavirta).

Vikavirtakatkaisijassa on **oltava** seuraavan symbolin mukainen merkintä:

Syöttöjännite:

1 x 200-240 V - 10 %/+ 6 %, 50/60 Hz, PE.

Virrankulutus saadaan mitata ainoastaan RMS-osoittavalla mittarilla. Jos käytetään muunlaista mittareita tulee mittarilukema poikkeamaan todellisesta arvosta.

SQ/SQE-pumppujen kohdalla voidaan tyyppilisesti mitata 2,5 mA vuotovirta jännitteellä 230 V, 50 Hz. Vuotovirta on suhteellinen syöttöjännitteeseen.

SQE ja SQE-NE pumppuihin voidaan liittää CU 300 tai CU 301 tyyppinen kytktentärasia.

Pumppuun ei saa liittää kondensaattoria

Huomio tai muun mallista kytktentärasiaa.

Pumppuun ei saa liittää taajuusmuuttajaa.

5.2 Moottorisuojaus


Moottorissa on sisäänrakennettu lämpökatkaisija, eikä se sen tähden vaadi muuta moottorisuojausta.

5.3 Moottorin liittäminen

Moottorissa on sisäänrakennettu käynnistin ja se voidaan tämän ansiosta liittää suoraan syöttöjännitteenseen.

Pumpun käynnistys ja pysäytys tulee järjestää tavaramaiseksi painekatkaisijalla, katso kuva 4.

Huomio Painekatkaisijan on oltava mitoitettu kyseen pumpputyyppin maks. virralle.

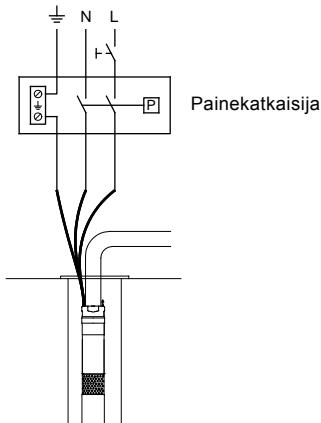

TM01 1480 4697

Kuva 4

6. Asennus

6.1 Yleistä



Varoitus

Ennenkuin mihinkään toimenpiteisiin pumpussa/moottorissa ryhdytään, on syöttöjännite katkaistava ja lisäksi varmistettava, että sitä ei epähuomiosta voida kytkeä.


Huomio Pumpua ei saa nostaa tai laskea moottoriapelistä.

Pumpun mukana toimitettu irallinen typpikilpi tulee sijoittaa pumpun läheisyyteen.

6.2 Pumpun yhdistäminen moottoriin

Yhdistä pumppuosa ja moottori seuraavalla tavalla:


1. Aseta moottori vaakasuoraan asentoon ruuvipenkiin ja kiristä moottori kiinni, katso kuva 6.
2. Vedä pumpun akseli kuvan 5 osoittamaan asentoon.



TM02 6425 5203

Kuva 5

3. Rasvaa moottorin akselipää toimitukseen sisältyvällä rasvalla.
 4. Kiinnitä pumppuosa kierrettävä moottoriin (55 Nm).
- Huom.** Pumpun akselin tulee kytkeytyä moottorin akseliin.
Pumpussa on kiristyspinnat, joiden kohdalla voidaan käyttää jakoavainta avuksi, katso kuva 6.

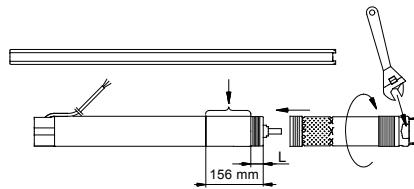

TM01 2854 3804

Kuva 6


Moottori (P2) [kW]	L [mm]
0,70	120
1,15	102
1,68	66
1,85	66

Kun pumppuosa ja moottori on oikein yhdistetty/koottu, ei pumppuosan ja moottorin välistä saa olla rakoa.

6.3 Takaiskuventtiilin poistaminen

Jos pumppu halutaan asentaa ilman takaiskuventtiiliä, voidaan venttiili poistaa seuraavalla tavalla:

1. Katkaise venttiiliohjaimen neljä tukijalkaa sivuleikkureilla tai vastaavalla työkalulla, katso kuva 7.
2. Käännä pumppua niin, että poistoyhde on alas-paini.
3. Tarkista, että kaikki irtonaiset osat ovat pudonneet ulos pumpusta.

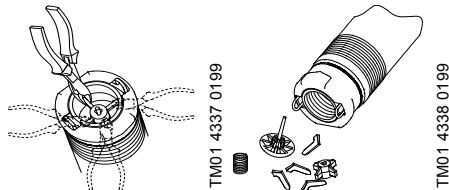

Kuva 7

Huomaa SQE-NE pumput toimitetaan ilman takaiskuventtiiliä.

Takaiskuventtiili voidaan asentaa uudelleen Grundfos huoltokorjaamolla.

6.4 Moottorin kaapelipistokkeen asennus

Varoitus

Käyttäjä ei missään olosuhteissa saa irrottaa moottorin pistoketta.



Seuraava kuvaus on tarkoitettu ainoastaan huoltohenkilöstölle.


Jos moottorin kaapeli on vaihdettava, katso kappale 5.1 Yleistä.

Pistokkeella varustetun kaapelin saa asentaa tai irrottaa vain Grundfos-huoltokorjaamo tai valtuutettu sähköasentaja.

Toimitukseen sisältyvä kaapelipistoke on rasvattu tehtaalla. Tarkista, että rasvaus on kunnossa.

Asenna kaapelipistoke seuraavalla tavalla:

1. Tarkista, että kaapelin tyyppi, poikkipinta-ala ja pituus ovat oikeat.
2. Tarkista, että asennuspaikan syöttöjänne on oikein maadoitettu.
3. Tarkista, että moottoripistoke on puhdas ja kuiva. Varmista, että ironainen tiiviste on asennettu.
4. Paina kaapelin pistotulppa moottorin pistokkeeseen. Kaapelipistoketta ei voi asentaa väärin, katso kuva 8.

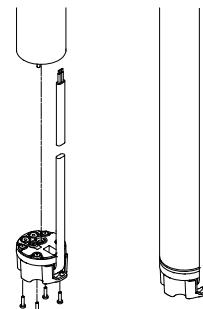

Kuva 8

5. Asenna ja kiristä neljä ruuvia kuvan 8 mukaisesti (1 - 1,5 Nm).


Kun pistokeliitin on asennettu, ei moottorin ja kaapelipistokkeen välillä saa olla rakoa.

TM02 9605 3504

6.5 Kaapelisuojan asentaminen

Asenna kaapelisuoja seuraavalla tavalla:


1. Aseta uppokaapeli lappeelleen kaapelisuojaan(-kiskoon).
2. Aseta kaapelisuoja kaapelipistokkeen uraan. Kaapelisuojan kaksi uloketta tulee sijoittaa pump-puvaipan yläreunassa sijaitseviin hahloihin, katso kuva 9.

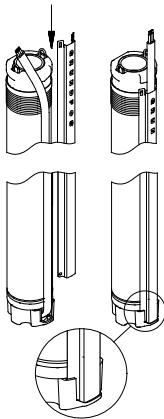

TM02 9613 3504

Kuva 9

3. Kiinnitä kaapelisuoja pumpun imusiivilään toimitukseen sisältyvällä kahdella itsepuraavalla ruuvilla, katso kuva 10.



TM01 4427 0299

Kuva 10

6.6 Uppokaapelin valinta

Grundfos toimittaa uppokaapelit lähes kaikkiin asennuksiin.

Uppokaapelit on valittava niin suurella poikkipinta-alalla, että jaksossa [5.1 Yleistä](#) esitetty jännitevaatimukset tulevat täytetyiksi.

Alempana esitetystä taulukkossa arvot on laskettu seuraavan kaavan mukaan:

$$q = \frac{I \times 2 \times 100 \times PF \times L \times \rho}{U \times \Delta U}$$

jossa

q = Uppokaapelipoikkipinta-ala [mm²].

I = Moottorin leimattu maks. virta [A].

PF = 1,0.

L = Uppokaapelin pituus [m].

ρ = Ominaisvastus: 0,02 [Ωmm²/m].

U = Nimellisjännite [V].

ΔU = Jännitehäviö [%] = 4 %.

4 % jännitehäviö noudattaa IEC 3-64, sarja HD-384 standardia.

Laskelman tuloksena syntyvät seuraavat maks. kaapelipituudet 240 V syöttöjännitteellä:

Maks. kaapelipituus [m]							
Moottori (P2)	I_N	Kaapelin koko					
		[kW]	[A]	1,5 mm ²	2,1 mm ² / 14 AWG	2,5 mm ²	3,3 mm ² / 12 AWG
0,7	5,2			80	112	133	176
1,15	8,4			50	69	83	109
1,68	11,2			37	52	62	82
1,85	12			35	49	58	76
							92
							139

6.7 Uppokaapelin asennus

Uppokaapeli ja moottorikaapeli suositellaan liittää-väksi toisiinsa Grundfos kaapeliliitossarjalla tyyppiä KM.

Kaapeliliitossarja tyyppi KM	
Johdinpinta-ala	Tuotenumero
1,5 ... 2,5 mm ²	96021462
4,0 ... 6,0 mm ²	96021473

Ota yhteys Grundfos'iin suurempien poikkipinta-alojen ollessa kyseessä.

6.8 Putkiliitintä

Jos nousuputkea asennettaessa käytetään työkaluja pumpun kiinnitämiseksi, esim. ketjupiitejä, saa näitä käyttää ainostaan pumpun yläkappaleen kohdalla.


Kun käytetään muoviputkia, on käytettävä puriste-liitosta siirryttäässä pumppulta ensimmäiselle putkijatkeelle.

Muoviputkilla asennettujen pumppujen osalta on pumppujen upotussyyvyydessä huomioitava putkien venyminen kuormitukseen alaisena.

Kun käytetään laippaputkia, on laipoissa oltava varaus uppokaapelia varten.

Kuva 11 esittää pumppuasennusta, josta ilmenevät:

- Kaapelisiteitten sijoitukset, pos. 1, ja niiden etäisyys.
- Turvalangan (-vaijerin) asennus, pos. 2.
- Maks. asennussyyvyys vedenpinnan alapuolella.

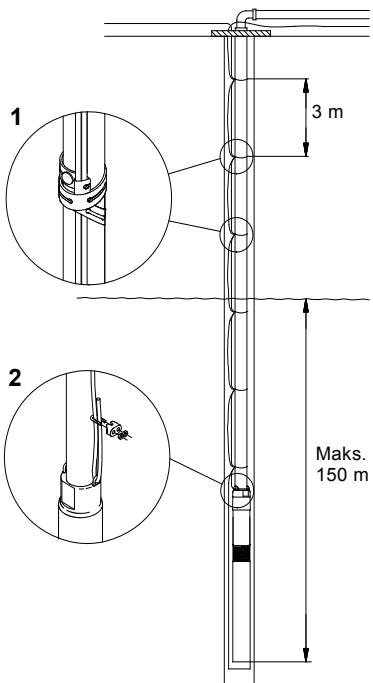

Kuva 11

6.8.1 Kaapelisiteet

Kaapelisiteitä tulee käyttää n. 3 m välein, katso kuva 11.

Kun käytetään muoviputkia, on uppokaapeliin jätettävä löysää jokaisen kaapelisideparin väliin kuormituksen aiheuttaman venymisen johdosta.

Kun käytetään laippaputkia, on kaapelisiteitä käytettävä lisäksi jokaisen laippaparin molemmien puolin.

6.8.2 Asennussyytyydet

Maks. asennussyyvyys staattisesta vedenpinnasta on 150 m, katso kuva 11.

Min. asennussyyvyys dynaamisesta vedenpinnasta:

- Pystysuora asennus:**
Sekä käynnistykseen että käytön aikana pumpun on aina oltava kokonaan upotettuna pumpattavaan nesteeseen.

- Vaakasuora asennus:**

Pumppu on asennettava ja sitä saa käyttää kun se on vähintään 0,5 m nestepinnan alla.

Jos on olemassa vaara, että pumppu voi peittää lietteellä, on pumppu aina varustettava jäähdysvaipalla.

6.8.3 Pumpun upottaminen

On suositeltavaa varmistaa pumppu kuormittamattomalla turvalangalla, katso kuva 11, pos. 2.

Turvalankaan löysätään sen verran, että se juuri ja juuri on kuormittamaton ja se kiinnitetään sen jälkeen vaijerilukolla porakaivon kanteen.

Huomio Turvalangalla ei saa nostaa pumppua kai-vosta.

Huomio Pumppua ei saa nostaa tai laskea moottori-kaapelista.

7. Käyttöönotto

Tarkista, että porakaivo pystyy tuottamaan vähintään pumpun tuottoa vastaan määrään vettä.

Pumppua ei saa käynnistää ennenkuin imusivivilä on kokonaisuudessaan upotettu nesteeseen.

Käynnistä pumppu ja anna sen käydä niin kauan, että pumpattava neste on täysin puhdasta, jolloin uhkaa pumppuosien tai takaiskuventtiilin tukkeutumisesta ei enää ole.

8. Käyttö

8.1 Min. virtaama

Moottorin jäädytyksen turvaamiseksi pumpun tuotto ei saa säättää pienemmäksi kuin 50 l/h.

Jos pumpun tuotto äkillisesti laskee, on synä se, että pumppu pumpaa enemmän kuin kaivo pystyy tuottamaan. Pumpu on tällöin pysäytettävä ja tuottoarvoja muutettava.

Huomio Näiden turvallisuusohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa toimintahäiriön tai laitevaurion!

8.2 Kalvpainesäiliön mitoitus sekä esipaineen ja painekatkaisijan säätö




Varoitus

Järjestelmä on mitoitettava pumpun maks. paineelle.

Koska pumpussa on sisäänrakennettu pehmökäynnistin, joka käynnistää 2 sek. kuluessa, on paine painekatkaisijassa ja painesäiliössä käynnistyksen jälkeen alempi kuin painekatkaisijan asetettu käynnistyspaine (p_{start}). Tätä alempaa painetta kutsutaan minimipaineeksi (p_{min}).

p_{min} = ylimmän hanan toivottu minimipaine + nostokorkeus ja putkistohäviöt painekatkaisijasta ja painesäiliöstä ylimmälle hanalle ($p_{min} = B + C$), katso kuva 12.

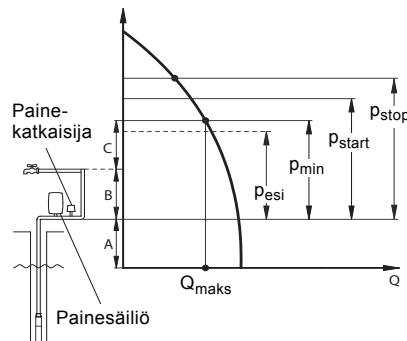

TM00 6445 3795

Kuva 12

- Nostokorkeus + putkistohäviö dynaamisesta veden pinnasta painesäiliölle.
- Nostokorkeus + putkistohäviö painesäiliöltä ylimmälle hanalle.
- Minimipaine ylimmällä hanalla.

Huomio Varmista, että valittu pumppu pystyy aikaansaamaan paineen joka on korkeampi kuin $p_{stop} + A$.

Pesi: Esipaine.

Pmin: Toivottu minimipaine.

Pstart: Painekatkaisijalle asetettu käynnistyspaine.

Pstop: Painekatkaisijalle asetettu pysäytyspaine.

Qmaks: Maks. tuotto minimipaineella (p_{min}).

Kun tunnetaan p_{min} ja Q_{maks} , löydetään **pienin** käytettävä kalvpainesäiliö, esipainesäätö ja painekatkaisijasetukset alempana esitetystä suuntaa antavasta taulukosta:

Esimerkki:

$$p_{min} = 35 \text{ mvp}, Q_{maks} = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}.$$

Näiden tietojen perusteella saadaan seuraavat arvot taulukosta:

Pienin käytettävä kalvpainesäiliön koko = 33 l.

$$p_{esi} = 31,5 \text{ mvp}.$$

$$p_{start} = 36 \text{ mvp}.$$

$$p_{stop} = 50 \text{ mvp}.$$

p_{min} [mvp]	Q_{maks} [m ³ /h]														p_{esi} [mvp]	p_{start} [mvp]	p_{stop} [mvp]			
	0,6	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8		
Kalvpainesäiliön koko [litraa]																				
25	8	8	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	22,5	26	40
30	8	8	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	50	80	80	80	80	27	31	45
35	8	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	31,5	36	50
40	8	18	18	18	18	24	33	50	50	50	80	80	80	80	80	80	80	36	41	55
45	8	18	18	18	24	33	33	50	50	50	80	80	80	80	80	80	80	40,5	46	60
50	8	18	18	18	24	33	50	50	50	80	80	80	80	80	80	80	80	45	51	65
55	18	18	18	18	24	33	50	50	50	80	80	80	80	80	80	80	80	49,5	56	70
60	18	18	18	18	24	33	50	50	80	80	80	80	80	80	80	80	80	54	61	75
65	18	18	18	24	24	33	50	50	80	80	80	80	80	80	80	80	80	58,5	66	80

1 mvp = 0,098 bar.

8.3 Suojaus- ja turvatoiminnot

Moottorissa on sisäänrakennettu elektroninen yksikkö, joka suojaa moottoria erilaisissa tilanteissa. Ylikuormitustilanteessa sisäänrakennettu ylikuormitussuoja pysäyttää pumpun 5 minuutiksi.

Tämän jälkeen pumpu yrittää käynnistää uudelleen.

Jos pumpu pysähtyy kuivakäynnin johdosta se käynnistyy uudelleen automaatisesti 5 min. kuluttua.

Jos pumpu käynnistyy uudelleen ja porakaivo on tyhjä, pumpu pysähtyy 30 sekunnin kuluttua.

Pumppuhäiriön kuittaaminen: Katkaise syöttöjännite 1 minuutin ajaksi.

Moottori on lisäksi suojattu seuraavissa tilanteissa:

- Kuivakäynti
- salamaniskuulta (6000 V)
Alueilla, joissa salamoinnin todennäköisyys on suuri, tarvitaan ulkoista ukkossuojaa.
- ylijännitteiltä
- alijännitteiltä
- ylikuormituksesta ja
- ylikuumenemiselta.

SQE pumput/MSE 3 moottoreilla:

Huomaa CU 300 tai CU 301 avulla MSE 3 moottorin kuivakäynnin pysäytysraja voidaan säättää vastaamaan käyttökohteentodellisia olosuhteita.

9. Kunnossapito ja huolto

Pumput ovat normaalikäytössä huoltovapaita.

Kerrostumia ja kuluneisuutta voi esiintyä. Grundfos voi toimittaa huoltosarjoja ja huoltotyökaluja.

Pyynostiä voidaan myös toimittaa Grundfos Service Manual ohjeihin.

Pumput voidaan huoltaa Grundfos huoltopisteessä.

9.1 Saastuneet pumput

Huomaa Jos pumppua on käytetty nesteellä, joka on haitallinen terveydelle tai myrkyllinen, pumppu luokitellaan saastuneeksi.

Kun tämänlaatuinen pumppu halutaan huoltaa Grundfos huollossa, on huoltokorjaamoon otettava yhteys ja ilmoitettava pumputat nesteet y.m., *ennen kuin* pumppu toimitetaan huoltoon. Muussa tapauksessa Grundfos voi kieltyy vastaanottamasta ja huoltamasta pumppua.

Yleensäkin on jokaisen huoltotarpeen yhteydessä, paikasta riippumatta, annettava yksityiskohtaiset tiedot pumputusta nesteistä, kun pumppua on käytetty terveydelle vaarallisten tai myrkyllisten nesteitten siirtoon.

SQE-NE: Vain pumput joille voidaan antaa vakuutus, että ne eivät ole saastuneita, t.s. eivät sisällä vaarallisia ja/tai myrkyllisiä aineita, voidaan lähettää Grundfos'ille huollettaviksi.

Työ- ja ympäristöturvallisuuksia silmälläpitäen vaaditaan turvallisuusvakuutus siitä, että pumppu on puhdas.

Turvallisuusvakuutuksen on oltava Grundfos'illa ennen pumppua. Muussa tapauksessa Grundfos voi kieltyy vastaanottamasta ja huoltamasta pumppua.

Mahdolliset palautukseen liittyvät kulut peritään asiakkailta.

10. Vianetsintä

Varoitus




Ennenkuin mihinkään toimenpiteisiin pumppusa/moottorissa ryhdytään, on syöttöjännite katkaistava ja lisäksi varmistettava, että sitä ei epähuomiossa voida kytkeä.

Häiriö	Syy	Toimenpide
1. Moottori ei käynnyt.	a) Sähköasennuksen sulakkeet ovat palaneet. b) HPFI-rele, PFI-rele tai vikavirtakatkaisija on lauennut. c) Syöttöverkon jännite puuttuu. d) Moottorisuoja on lauennut ylikuormitukseen johdosta. e) Pumpu/uppokaapeli on viallinen. f) Esiintyy ylijännittä tai alijännitteitä.	Vaihda sulakkeet. Jos uudetkin sulakkeet palavat on sähköasennus ja uppokaapeli tarkastettava. Kytke rele tai katkaisija. Ota yhteys sähköönjakeluun. Tarkista, onko moottori tai pumpu tukkutunut. Korja/vaihda pumpu/uppokaapeli. Tarkista syöttöjännite.
2. Pumpu toimii mutta ei tuota vettä.	a) Sulkuventtiili tulopuolella kiinni. b) Porakaivossa ei lainkaan tai liian vähän vettä. c) Takaiskuventtiili tukkeutunut suljettuun asentoon. d) Imusiivilä tukkeutunut. e) Pumpu on viallinen.	Avaa venttiili. Katso kohta 3 a). Nosta pumpu ylös ja puhdista tai vaihda takaiskuventtiili. Nosta pumpu ja puhdista imusiivilä. Korja/vaihda pumpu.
3. Pumpu toimii alennetulla tuotolla.	a) Vedenpinnan aleneminen on suurempi kuin arvioitu. b) Tulopuolen venttiilit osittain suljetut tai tukkeutuneet. c) Tuloputki on osittain tukkeutunut epäpuhtauksista (kerrostumia). d) Pumpun takaiskuventtiili on osittain tukkeutunut. e) Pumpu ja nousuputki ovat osittain tukkeutuneet (kerrostumia). f) Pumpu on viallinen. g) Vuoto putkistossa. h) Nousuputki on viallinen. i) Esiintyy alijännittä.	Lisää pumpun upotussyvyyttä, alenna tuottoa, tai vaihda pumpu pienempään. Tarkista ja puhdista/vaihda venttiilit. Puhdista tai vaihda tuloputki. Nosta pumpu ylös ja puhdista tai vaihda takaiskuventtiili. Nosta pumpu ylös ja puhdista tai vaihda pumpu. Puhdista putket. Korja tai vaihda pumpu. Tarkista ja korjaa putkisto. Vaihda nousuputki. Tarkista syöttöjännite.

Häiriö	Syy	Toimenpide
4. Tiheästi toistuvat käynnistykset ja pysäytökset.	a) Painekatkaisijan paine-ero käynnistyksen ja pysätyksen välillä on liian pieni. b) Automaattinen vedenpinnan korkeusvalvonta ei ole oikein asennettu.	Lisää paine-eroa. Pysäytyspaine ei kuitenkaan saa ylittää painesäiliön työpainetta ja käynnistyspaineen on oltava niin korkea, että se takaa riittävän vesihuoltopaineen. Sääädä anturit/pintakytkimet oikein keskenään niin, että käynnistystihesy on sopiva. Katso käytetyn automatiikan asennus- ja käyttöohjeita. Jos käynnistys-/pysäytystihyttä ei pysty muuttamaan voi pumpun tuottoa mahd. alentaa rajoittamalla venttiili-asentoa.
	c) Takaiskuventtiili vuotaa tai on juuttunut puoliavoiimeen asentoon.	Nosta pumppu ylös ja puhdistaa tai vaihda takaiskuventtiili.
	d) Syöttöjännite on epävakaa.	Tarkista syöttöjännite
	e) Moottori ylikuumenee.	Tarkista veden lämpötila.

10.1 Eristysvastusmittaus

SQ/SQE-pumppuja sisältävissä asennuksissa ei saa suorittaa eristysvastusmittauta koska sisäänrakennettu elektroniikka tällöin voi vauroitua, katso kuva 13.

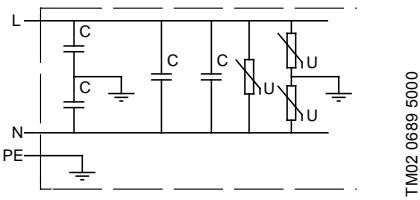

Kuva 13


11. Syöttöjännitteen tarkastus

Varoitus



Ennenkuin mihinkään toimenpiteisiin pumppussa/moottorissa ryhdytään, on syöttöjännite katkaistava ja lisäksi varmistettava, että sitä ei epähuomioissa voida kytkeä.

1. Verkkojännite




TM00 1371 4904

Mittaa jännite (RMS) vaiheen ja nollan väillä. Liitä volttimittari liitintäpaikan liittimiin.

Kuormituksen alaisen jännitteen on sijoitata jakson [5. Sähköliitännät](#) raja-arvojen puittieissa.

Verkkojännitteen suuret vaihtelut ovat merkki huonosta sähköjakelusta ja pumppu pysähtyy kunnes häiriö on korjattu.

2. Virrankulutus



TM00 1372 5088

Mittaa virta (RMS) pumpun käydessä vakiolähtöaineella (mikäli mahdollista moottorin suurinta kuormitusta vastaan valla tuotolla).

Maks. virta ilmenee tyypikilvestä.

Jos virta-arvo ylittää täyskuorma-arvon, voivat seuraavat häiriöt olla mahdollisia:

- Huono johdinkosketus, mahd. kaapelilittosarjassa.
- Liian alhainen syöttöjännite, katso kohta 1.

12. Ympäristö

Käsitellyn, käytön, varastoinnin ja kuljetuksen aikana on noudata tiettyjä ohjeita, joilla vältetään ympäristövaikutuksia.

Varoitus



Kun pumppu poistetaan käytöstä, on varmistettava, ettei pumppu/moottori tai noussutki sisällä jäätöksiä mahd. haitallista aineista, jotka voivat vahingoittaa ihmisiä tai ympäristöä.

Epäselvissä tapauksissa on otettava yhteys Grundfos'iin tai paikallisiin viranomaisiin.

13. Hävittäminen

Tämä tuote tai sen osat on hävitettävä ympäristöystävällisellä tavalla:

1. Käytä yleisiä tai yksityisiä jätekeräilyn palveluja.
2. Ellei tämä ole mahdollista, ota yhteys lähipäään Grundfos-yhtiön tai -huoltoliikkeeseen.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Français (FR) Notice d'installation et de fonctionnement

Traduction de la version anglaise originale

SOMMAIRE

	Page
1. Symboles utilisés dans cette notice	125
2. Généralités	126
2.1 Applications	126
3. Données techniques	126
3.1 Stockage	126
3.2 Niveau de pression acoustique	126
4. Préparation	127
4.1 Remplissage du liquide moteur	127
4.2 Positionnement	127
4.3 Température du liquide / refroidissement	128
5. Branchement électrique	128
5.1 Généralités	128
5.2 Protection moteur	129
5.3 Raccordement du moteur	129
6. Installation	129
6.1 Généralités	129
6.2 Assemblage du moteur et de l'hydraulique	129
6.3 Suppression définitive du clapet anti-retour	130
6.4 Montage de la fiche de câble sur le moteur	130
6.5 Montage du protège-câble	131
6.6 Choix de câble immergé	132
6.7 Montage du câble immergé	133
6.8 Raccordement à la tuyauterie	133
7. Démarrage	134
8. Fonctionnement	134
8.1 Débit minimum	134
8.2 Sélection du réservoir à diaphragme et réglage de la pression de prégonflage et du contacteur manométrique	134
8.3 Protection intégrée	136
9. Maintenance et réparation	136
9.1 Pompe contaminées	136
10. Tableau de recherche des pannes	137
10.1 Mesure de la résistance d'isolement	138
11. Contrôle de l'alimentation électrique	139
12. Environnement	139
13. Mise au rebut	139

Avertissement

Avant d'entamer les opérations d'installation, étudier avec attention la présente notice d'installation et de fonctionnement. L'installation et le fonctionnement doivent être conformes aux réglementations locales et faire l'objet d'une bonne utilisation.



Avertissement

L'utilisation de ce produit réclame une certaine expérience et connaissance du produit.



Toute personne ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites n'est pas autorisée à utiliser ce produit, à moins qu'elle ne soit surveillée ou qu'elle ait été formée à l'utilisation du produit par une personne responsable de sa sécurité. Les enfants ne sont pas autorisés à utiliser ce produit ni à jouer avec.

1. Symboles utilisés dans cette notice

Avertissement

Si ces instructions de sécurité ne sont pas observées, il peut en résulter des dommages corporels !



Si ces instructions ne sont pas respectées, cela peut entraîner un dysfonctionnement ou des dégâts sur le matériel !

Précaution

Ces instructions rendent le travail plus facile et assurent un fonctionnement fiable.

Nota

2. Généralités

Les plaques signalétiques de la pompe et du moteur sont montrées page 382 de cette notice d'installation et d'entretien.

Avant d'immerger la pompe SQ/SQE dans le forage, il convient de remplir cette page avec les caractéristiques provenant des plaques signalétiques.

Conserver cette notice d'installation et d'entretien à un endroit sec à proximité du lieu d'installation.

2.1 Applications

Les pompes **SQ** et **SQE** sont conçues pour le pompage de liquides fluides propres, non agressifs et non explosifs sans particules solides ou fibreuses.

Domaines d'application typiques :

- Adduction d'eau souterraine pour
 - immeubles,
 - petites stations d'épuration,
 - installations d'irrigation, par ex. dans des serres.
- Transfert de liquide dans des installations de réservoirs.
- Surpression.

Les pompes **SQE-NE** sont conçues pour le pompage de liquides fluides propres et non explosifs sans particules solides ou fibreuses.

Ces pompes peuvent être utilisées pour le pompage d'eau souterraine polluée ou d'eau souterraine contenant des hydrocarbures provenant par ex. de :

- décharges publiques,
- décharges de déchets chimiques,
- terrains industriels,
- stations-service,
- installations environnementales.

Les pompes **SQE-NE** sont également conçues pour le prélèvement d'échantillons et la surveillance ainsi que, dans une moindre mesure, pour être intégrées dans des installations de traitement d'eau.

S'applique à tous les types de pompe :

La concentration maxi de sable dans l'eau ne doit pas dépasser 50 g/m³. Une plus grande concentration de sable réduira la vie de la pompe et augmentera le risque de blocage.

Nota Si des liquides de viscosité supérieure à celle de l'eau doivent être pompés, prière de contacter Grundfos.

pH :

SQ et SQE : 5 à 9.

SQE-NE : Prière de contacter Grundfos.

Température du liquide :

La température du liquide ne doit pas dépasser 35 °C.

3. Données techniques

Tension d'alimentation :

1 x 200-240 V - 10 %/+ 6 %, 50/60 Hz, PE.
Fonctionnement via un générateur : La puissance doit être au minimum égale à la puissance P₁ [kW] + 10 %.

Intensité de démarrage :

L'intensité de démarrage du moteur est égale à la valeur d'intensité la plus élevée indiquée sur la plaque signalétique du moteur.

Facteur de puissance :

PF = 1.

Liquide moteur :

Type SML 2.

Câble moteur :

1,5 m, 3 x 1,5 mm², PE.

Température du liquide :

Maximum 35 °C.

Orifice de refoulement de la pompe :

SQ 1, SQ 2, SQ 3 : Rp 1 1/4.

SQ 5, SQ 7 : Rp 1 1/2.

Diamètre de la pompe :

74 mm.

Diamètre du forage :

Minimum 76 mm.

Profondeur d'installation :

Maximum 150 mètres sous le niveau statique de l'eau.

Voir aussi section [6.8.2 Profondeurs d'installation](#).

Poids net :

Maximum 6,5 kg.

3.1 Stockage

Température de stockage : -20 °C à +60 °C.

3.1.1 Protection contre le gel

Si la pompe doit être stockée après usage, il faudra la stocker dans un endroit à l'abri du gel ou s'assurer que le liquide moteur est protégé contre le gel.

Ne pas stocker le moteur sans liquide moteur.

3.2 Niveau de pression acoustique

Le niveau de pression acoustique de la pompe est inférieur aux seuils indiqués dans la Directive du Conseil 2006/42/CE (relative aux machines).

4. Préparation

Les moteurs immergés Grundfos MS 3 et MSE 3 sont équipés de paliers lisses lubrifiés à l'eau. Aucune lubrification supplémentaire n'est nécessaire.

Les moteurs immergés sont initialement remplis avec un liquide moteur spécial Grundfos, type SML 2, qui les protège du gel jusqu'à -20 °C et qui contient un bactéricide.


Le niveau du liquide dans le moteur est déterminant pour la durée de vie des paliers et donc du moteur.

4.1 Remplissage du liquide moteur

Si, pour une raison quelconque, le liquide moteur a été vidangé ou perdu, le moteur doit être rempli de nouveau avec du liquide Grundfos SML 2.

Effectuer le remplissage de liquide de la manière suivante :

1. Déposer le protège-câble et démonter l'hydraulique du moteur.

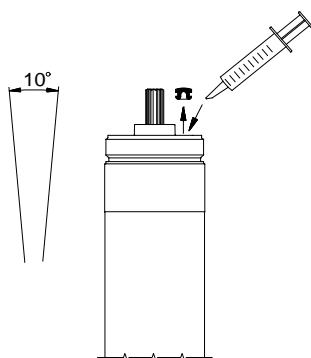

TM02 9606 3504

Fig. 1


2. Positionner le moteur à la verticale avec une inclinaison d'environ 10 °.
3. Démonter le bouchon de remplissage à l'aide d'un tournevis ou d'un outil similaire.
4. Injecter le liquide dans le moteur à l'aide d'une seringue de remplissage ou d'un outil similaire.
5. Faire effectuer au moteur un mouvement d'avant en arrière afin d'en évacuer l'air éventuellement présent.
6. Replacer le bouchon de remplissage et vérifier qu'il est étanche.
7. Assembler l'hydraulique et le moteur.
8. Monter le protège-câble.

La pompe est maintenant prête à être installée.

4.2 Positionnement

La pompe peut être installée verticalement ou horizontalement; cependant l'arbre de la pompe ne doit

jamais être en-dessous du plan horizontal, voir fig. 2.

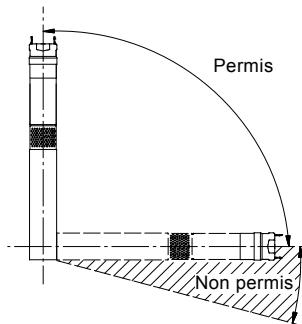**Fig. 2**

Si la pompe est installée horizontalement, par ex. dans un réservoir, et si la pompe risque d'être recouverte de boue, elle doit être montée dans une chemise.


Pour les profondeurs d'installation, voir section [6.8.2 Profondeurs d'installation](#).

4.3 Température du liquide / refroidissement

La fig. 3 montre la pompe SQ/SQE installée dans un forage. La pompe est en service.

La fig. 3 montre :

- Le diamètre du forage
- Le diamètre de la pompe
- La température du liquide pompé
- Le flux le long du moteur jusqu'à la crête d'aspiration de la pompe.

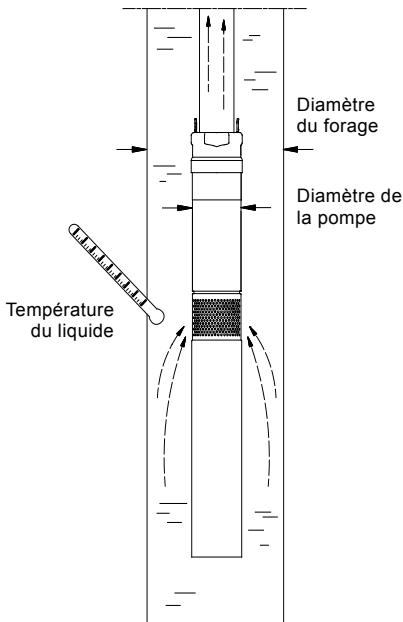

TM01 05181297

Fig. 3

Pour assurer un bon refroidissement du moteur, il est important de ne pas dépasser la température maximale de 35 °C sous toutes les conditions.

Précaution Le diamètre du forage doit être d'au minimum 76 mm (env. 3").

Il convient de toujours installer le moteur au-dessus du filtre de forage. Dans le cas de l'utilisation d'une chemise, la pompe peut être librement installée dans le forage.

Précaution Ne pas laisser tourner la pompe à vanne de refoulement fermée pendant plus de 5 minutes. Lorsque la vanne au refoulement est fermée, il n'y a pas de flux de liquide de refroidissement et donc un risque de surchauffe de la pompe peut avoir lieu.

Si la température du liquide dépasse la valeur spécifiée ou si les conditions de fonctionnement sont hors des limites des spécifications, la pompe peut s'arrêter. Prière de contacter Grundfos.

5. Branchement électrique

5.1 Généralités

Le branchement électrique doit être effectué par un électricien agréé conformément à la réglementation locale.

Avertissement

Avant toute intervention sur la pompe, s'assurer que l'alimentation électrique a été coupée et qu'elle ne risque pas d'être branchée accidentellement.

La pompe doit être reliée à la terre.

La pompe doit être connectée à un interrupteur principal externe avec un intervalle isolant de 3 mm mini entre chaque pôle.

Si le câble moteur est endommagé, celui-ci doit absolument être remplacé par Grundfos, un réparateur agréé Grundfos ou des personnes qualifiées et autorisées.

La tension d'alimentation, le courant maximal et le facteur de puissance (PF) sont indiqués sur la plaque signalétique du moteur.

En fonctionnement continu, la tension requise pour les moteurs immergés Grundfos, mesurée aux bornes du moteur, est de -10 %/+ 6 % de la tension nominale (en tenant compte des variations de la tension d'alimentation et des pertes dans les câbles).

Si la pompe est raccordée à une installation électrique équipée d'un disjoncteur à pertes à la terre à titre de protection supplémentaire, ce disjoncteur **doit** couper le circuit lorsque des courants de fuite à la terre à courant continu (courant continu pulsé) se déclenchent.

Ce disjoncteur **doit** être marqué du symbole indiqué :

Tension d'alimentation :

1 x 200-240 V -10 %/+ 6 %, 50/60 Hz, PE.

La consommation électrique ne peut être mesurée qu'à l'aide d'un appareil RMS. En cas d'utilisation d'autres appareils, la valeur lue diffère de la valeur réelle.

Pour les pompes SQ/SQE, un courant de fuite de 2,5 mA en 230 V, 50 Hz, peut être mesuré. Le courant de fuite est proportionnel à la tension d'alimentation.

Les pompes SQE et SQE-NE ne peuvent être raccordées à une unité de contrôle, type CU 300 ou CU 301.

La pompe ne doit pas être raccordée à un condensateur ou à un autre type de unité de contrôle que CU 300 ou CU 301.

Nota La pompe ne doit pas être reliée à un convertisseur de fréquences externe.

5.2 Protection moteur

Le moteur possède un interrupteur thermique intégré et ne nécessite donc aucune protection supplémentaire.

5.3 Raccordement du moteur

Le moteur comporte un dispositif de démarrage intégré et peut, par conséquent, être relié directement à la tension d'alimentation.

Généralement, un contacteur manométrique commande la marche/l'arrêt de la pompe, voir fig. 4.

Précaution Le contacteur manométrique doit être réglé pour le nombre d'ampéremètres maximum de chaque pompe spécifique.

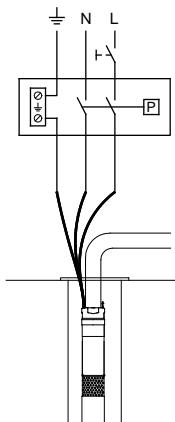


Fig. 4

6. Installation

6.1 Généralités

Avertissement

Avant toute intervention sur la pompe/le moteur, s'assurer que l'alimentation électrique a été coupée et qu'elle ne risque pas d'être branchée accidentellement.


Précaution Ne pas descendre ou relever la pompe par le câble moteur.

La plaque signalétique mobile livrée avec la pompe doit être installée à proximité du lieu d'installation.

6.2 Assemblage du moteur et de l'hydraulique

Assembler l'hydraulique et le moteur de la manière suivante :


1. Placer le moteur à l'horizontale dans un étai et serrer celui-ci, voir fig. 6.
2. Extraire l'arbre de pompe comme indiqué dans fig. 5.



TM02 8425-5203

Fig. 5

3. Lubrifier le bout d'arbre du moteur avec la graisse fournie.
4. Visser l'hydraulique sur le moteur (55 Nm).
Nota : L'arbre de la pompe doit correspondre avec l'arbre moteur.
Il est possible d'utiliser une clé de serrage sur les surfaces de serrage de l'hydraulique, voir fig. 6.

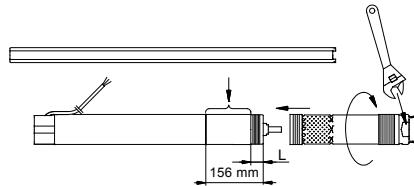

TM01 2854 3804

Fig. 6

Moteur (P2) [kW]	L [mm]
0,70	120
1,15	102
1,68	66
1,85	66

Lorsque l'hydraulique et le moteur sont correctement assemblés, il ne doit y avoir aucun interstice entre l'hydraulique et le moteur.

6.3 Suppression définitive du clapet anti-retour

Si une pompe sans clapet anti-retour est requise, le clapet peut être enlevé comme ceci :

1. Couper les pattes du guide du clapet en utilisant une pince ou un outil similaire, voir fig. 7.
2. Tourner la pompe sens dessus dessous.
3. Contrôler que toutes les pièces libres tombent de la pompe.

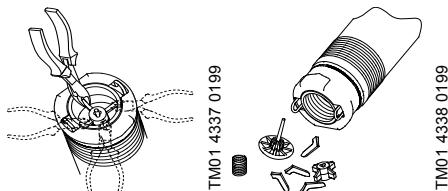


Fig. 7

Nota Les pompes SQE-NE sont fournies sans clapet anti-retour.

Un nouveau clapet anti-retour doit être monté dans un centre de réparation agréé Grundfos.

6.4 Montage de la fiche de câble sur le moteur

Avertissement

La fiche du moteur ne doit être en aucun cas enlevée par l'utilisateur.

La description suivante est donnée exclusivement à l'attention d'un personnel qualifié pour la maintenance.



Si le câble moteur doit être remplacé, voir paragraphe 5.1 *Généralités*.

La fiche de câble doit être montée ou enlevée par un réparateur agréé Grundfos ou un électricien.

La fiche de câble fournie est graissée à l'usine. Contrôler si le graissage est bon.

Monter la fiche de câble de la manière suivante :

1. Vérifier que le type, la section et la longueur du câble sont corrects.
2. Vérifier que la tension d'alimentation sur le site est correctement reliée à la terre.
3. Vérifier que la prise du moteur est propre et sèche. S'assurer que le joint libre a été monté.
4. Pousser la fiche de câble sur la prise du moteur. Il est impossible de ne pas installer la fiche de câble correctement, voir fig. 8.

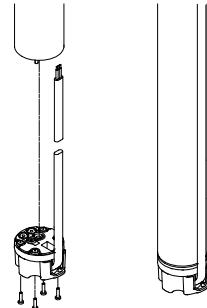


Fig. 8


5. Monter et serrer les quatre vis (1 - 1,5 Nm), voir fig. 8.

Lorsque la fiche est installée, il ne doit y avoir aucun interstice entre le moteur et la fiche de câble.

6.5 Montage du protège-câble

Monter le protège-câble de la manière suivante :


1. Poser le câble immergé à plat dans le protège-câble.
2. Placer le protège-câble dans la rainure située dans la fiche de câble. Les deux pattes du protège-câble doivent s'engrener avec le bord supérieur de l'enveloppe de la pompe, voir fig. 9.

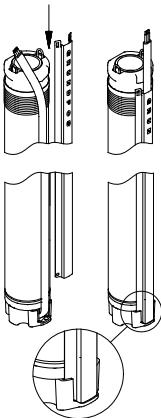

TM02 9613 3504

Fig. 9

3. Fixer le protège-câble à la crête d'aspiration de la pompe à l'aide des deux vis autotaraudeuses fournies, voir fig. 10.



TM01 4427 0299

Fig. 10

6.6 Choix de câble immergé

Grundfos peut fournir des câbles immergés pour une large gamme d'installations.

La section choisie pour le câble immergé doit être suffisamment grande pour remplir les exigences de tension décrites dans le paragraphe [5.1 Généralités](#).

Les valeurs dans le tableau ci-dessous sont calculées sur la base de la formule suivante :

$$q = \frac{I \times 2 \times 100 \times PF \times L \times \rho}{U \times \Delta U}$$

où

q = Section du câble immergé [mm²].

I = Courant maximal figurant sur le moteur [A].

PF = 1,0.

L = Longueur du câble immergé [m].

ρ = Résistance spécifique : 0,02 [Ωmm²/m].

U = Tension nominale [V].

ΔU = Chute de tension [%] = 4 %.

La chute de tension de 4 % est en accord avec

CEI 3-64, série HD-384.

Le calcul donne, pour une tension d'alimentation de 240 V, les longueurs maximales de câble suivantes :

Longueur maxi de câble [m]							
Moteur (P2) [kW]	I_N [A]	Section câble					
		1,5 mm ²	2,1 mm ² / 14 AWG	2,5 mm ²	3,3 mm ² / 12 AWG	4 mm ²	6 mm ²
0,7	5,2	80	112	133	176	213	320
1,15	8,4	50	69	83	109	132	198
1,68	11,2	37	52	62	82	99	149
1,85	12	35	49	58	76	92	139

6.7 Montage du câble immergé

Il est recommandé d'effectuer la jonction du câble immergé et du câble moteur à l'aide du kit d'assemblage de câbles Grundfos, type KM.

Kit d'assemblage de câbles, type KM

Section	Code article
1,5 à 2,5 mm ²	96021462
4,0 à 6,0 mm ²	96021473

Pour des sections de conducteur supérieures, prière de contacter Grundfos.

6.8 Raccordement à la tuyauterie

Si le montage du tuyau montant nécessite l'utilisation d'outils, comme par ex. des tenailles, pour maintenir la pompe, l'outil doit uniquement être placé sur le sommet de la pompe.

En cas d'utilisation de tuyaux plastiques, un raccord à compression doit être placé entre la pompe et la première partie de la tuyauterie.

Pour les pompes installées avec des tuyaux plastiques, le positionnement en profondeur de la pompe doit tenir compte de la dilatation des tuyaux plastiques due à la charge.

Nota

En cas d'utilisation de tuyaux à brides, les brides doivent être munies d'une encoche pour le câble immergé.

La fig. 11 montre une installation de pompe indiquant :

- L'emplacement des colliers de fixation attache-câbles, rep. 1, et la distance entre ces colliers.
- Le montage de l'élingue de sécurité, rep. 2.
- La profondeur maximale d'installation sous le niveau statique de l'eau.

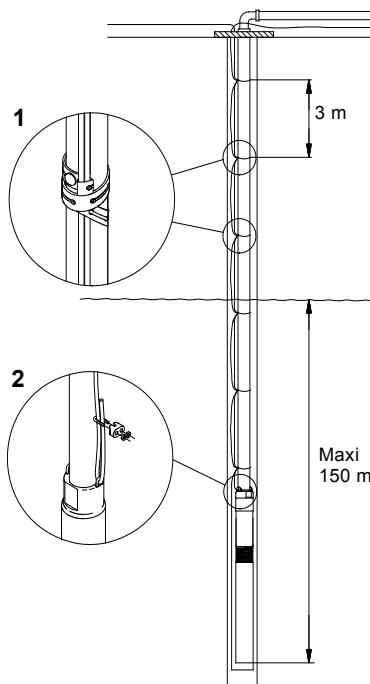


Fig. 11

6.8.1 Colliers de fixation attache-câbles

Des colliers de fixation attache-câbles doivent être utilisés tous les 3 m, voir fig. 11.

En cas d'utilisation de tuyaux plastiques, prévoir un décollement du câble immergé entre chaque fixation de câble en raison de la dilatation des tuyaux plastiques due à la charge.

En cas d'utilisation de tuyaux à brides, placer également une fixation au-dessus et en-dessous de chaque assemblage par bride.

6.8.2 Profondeurs d'installation

La profondeur **maximale** d'installation sous le niveau statique de l'eau : 150 mètres, voir fig. 11.

La profondeur **minimale** d'installation sous le niveau dynamique de l'eau :

- Installation verticale :**

Pendant le démarrage puis le fonctionnement, la pompe doit toujours être complètement immergée dans l'eau.

- Installation horizontale :**

La pompe doit être installée et fonctionner à au moins 0,5 m en dessous du niveau dynamique de l'eau.

Si la pompe risque d'être recouverte par la boue, celle-ci doit toujours être montée dans une chemise de refroidissement.

6.8.3 Descente de la pompe

Il est recommandé de fixer la pompe à l'aide d'une élingue de sécurité non tendue, voir fig. 11, rep. 2.

Donnez suffisamment de mou à l'élingue de sécurité pour qu'elle soit détendue puis la fixer à la tête de forage à l'aide de colliers.

L'élingue de sécurité ne doit pas être utilisée pour retirer du forage la pompe avec la tuyauterie.

Précaution Ne pas descendre ou relever la pompe par le câble moteur.

7. Démarrage

Vérifier que le forage est capable de fournir la quantité d'eau minimum correspondant au débit de la pompe.

La pompe doit seulement être démarrée lorsqu'elle est entièrement immergée dans le liquide à pomper.

Démarrer la pompe et ne l'arrêter que lorsque le liquide pompé est totalement clair; sinon, les pièces de la pompe et le clapet anti-retour risquent d'être obstruées.

8. Fonctionnement

8.1 Débit minimum

Pour assurer le refroidissement nécessaire du moteur, le rendement de la pompe ne doit pas être réglé sur une valeur inférieure à 50 l/h.

Si le débit chute brusquement, il est possible que la pompe aspire plus d'eau que le forage n'est capable d'en fournir. Il faut alors arrêter la pompe et remédier au défaut.

Précaution La protection contre la marche à sec de la pompe est seulement efficace dans la plage de fonctionnement recommandée de la pompe.

8.2 Sélection du réservoir à diaphragme et réglage de la pression de prégonflage et du contacteur manométrique




Avertissement

L'installation doit être conçue pour la pression maxi de la pompe.

Comme la pompe est équipée d'un démarreur progressif provoquant un temps de démarrage de 2 secondes, la pression au contacteur manométrique et dans le réservoir, pendant la phase de démarrage, est plus faible que la pression d'enclenchement réglée au contacteur manométrique (P_{encl}). Cette pression plus basse est appelée pression minimum (p_{min}).

p_{min} est égale à la pression minimum souhaitée au robinet le plus haut + la hauteur géométrique et les pertes de charge dans les tuyauteries, en partant du contacteur manométrique et du réservoir jusqu'au robinet le plus haut ($p_{min} = B + C$), voir fig. 12.

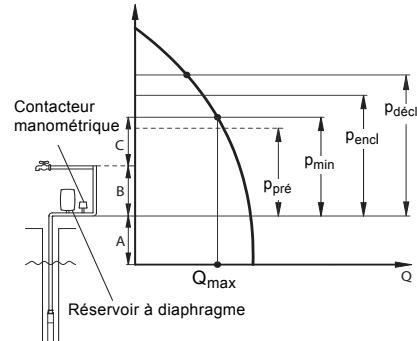

TMOO 6445 37/5

Fig. 12

A : Hauteur géométrique + pertes de charge du niveau dynamique de l'eau jusqu'au réservoir.

B : Hauteur géométrique + pertes de charge du réservoir jusqu'au robinet le plus haut.

C : Pression minimum au robinet le plus haut.

Précaution S'assurer que la pompe sélectionnée peut fournir une pression plus élevée que la $p_{décl} + A$.

$p_{pré}$: Pression de prégonflage du réservoir à diaphragme.

p_{min} : Pression minimum désirée.

p_{encl} : Pression d'enclenchement au contacteur manométrique.

$p_{décl}$: Pression de déclenchement au contacteur manométrique.

Q_{max} : Débit maximum sous une pression p_{min} .

En utilisant p_{\min} et Q_{\max} , la capacité **minimum** du réservoir à diaphragme, les réglages de la pression de prégonflage et du contacteur manométrique peuvent être trouvés dans le tableau ci-dessous :

Exemple :

$p_{\min} = 35 \text{ mCE}$, $Q_{\max} = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$.

En partant de ces informations, les valeurs suivantes sont trouvées dans le tableau :

Capacité **minimum** du réservoir à diaphragme = 33 litres.

$p_{\text{pré}} = 31,5 \text{ mCE}$.

$p_{\text{encl}} = 36 \text{ mCE}$.

$p_{\text{décl}} = 50 \text{ mCE}$.

p_{\min} [mCE]	Q_{\max} [m ³ /h]															$p_{\text{pré}}$ [mCE]	p_{encl} [mCE]	$p_{\text{décl}}$ [mCE]		
	0,6	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8		
Capacité du réservoir à diaphragme [litres]																				
25	8	8	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	50	80	80	80	22,5	26	40
30	8	8	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	50	80	80	80	27	31	45
35	8	18	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	31,5	36	50
40	8	18	18	18	18	18	24	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	36	41	55
45	8	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	40,5	46	60
50	8	18	18	18	18	24	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80	45	51	65
55	18	18	18	18	24	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80	80	49,5	56	70
60	18	18	18	18	24	33	50	50	80	80	80	80	80	80	80	80	80	54	61	75
65	18	18	18	24	24	33	50	50	80	80	80	80	80	80	80	80	80	58,5	66	80

1 mCE = 0,098 bar.

8.3 Protection intégrée

Le moteur comporte une unité électronique intégrée qui le protège dans différentes situations.

En cas de surcharge, la protection intégrée contre la surcharge arrête la pompe pendant 5 minutes.

Après ce délai, la pompe tente de redémarrer.

Si la pompe a été arrêtée à cause d'une marche à sec, celle-ci redémarrera automatiquement après 5 minutes.

Si la pompe est redémarrée et que le forage est vide, la pompe s'arrête après 30 sec.

Remise à zéro de la pompe : Couper la tension d'alimentation pendant 1 minute.

Le moteur est protégé en cas de :

- fonctionnement à sec,
- crêtes de tension (jusque 6000 V),
Une protection externe contre la foudre est nécessaire dans les endroits sensibles à la foudre.
- surtension,
- sous-tension,
- surcharge et
- température trop élevée.

Pompes SQE/Moteurs MSE 3:

Par l'intermédiaire du CU 300 ou CU 301, la limite d'arrêt de marche à sec peut être réglée pour atteindre l'application réelle.

Nota

9. Maintenance et réparation

Les pompes ne nécessitent normalement aucune maintenance.

L'apparition de dépôts et d'usure est possible.

Grundfos fournit des kits et des outils pour la maintenance des pompes.

Le manuel de maintenance de Grundfos est disponible sur demande.

Les pompes peuvent être réparées dans un SAV Grundfos.

9.1 Pompes contaminées

Si la pompe a été utilisée pour un liquide dangereux pour la santé ou toxique, la pompe est classée comme contaminée.

Si Grundfos doit effectuer la réparation d'une telle pompe, il faut contacter Grundfos avant de retourner la pompe afin d'indiquer quel liquide a été pompé, etc. Dans le cas contraire, Grundfos peut refuser de recevoir et de réparer la pompe.

Par ailleurs, pour toute demande de réparation, quel que soit l'endroit, il convient de fournir des renseignements détaillés sur le liquide pompé, lorsque la pompe a été utilisée pour des liquides dangereux pour la santé ou toxiques.

SQE-NE : Seules les pompes certifiées non contaminées, c'est-à-dire ne contenant pas de substances dangereuses et/ou toxiques, peuvent être réparées dans un SAV Grundfos.

Pour la sécurité du travail et de l'environnement, une déclaration de sécurité indiquant que la pompe est propre est exigée.

Grundfos doit recevoir cette déclaration de sécurité avant la pompe. Dans le cas contraire, Grundfos refusera de recevoir et de réparer la pompe.

Les frais d'envoi de la pompe chez Grundfos seront pris en charge par le client.

10. Tableau de recherche des pannes

Avertissement



Avant toute intervention sur la pompe/le moteur, s'assurer que l'alimentation électrique a été coupée et qu'elle ne risque pas d'être branchée accidentellement.

Défauts	Causes	Remèdes
1. La pompe ne fonctionne pas.	a) Les fusibles de l'installation électrique ont sauté. b) Le disjoncteur différentiel ou le coupe-circuit sont déclenchés. c) Pas d'électricité. d) La protection moteur est déclenchée à cause d'une surcharge. e) La pompe/le câble immergé est défectueux. f) Présence de surtension ou de sous-tension.	Remplacer les fusibles. Si les nouveaux fusibles sautent, vérifier l'installation électrique et le câble immergé. Réenclencher le disjoncteur différentiel ou le coupe-circuit. Contacter l'EDF. Vérifier si le moteur ou la pompe est bloqué. Réparer/remplacer la pompe/le câble. Vérifier la tension d'alimentation.
2. La pompe tourne mais ne débite pas d'eau.	a) La vanne de refoulement est fermée. b) Pas d'eau ou un niveau d'eau trop bas dans le forage. c) Le clapet anti-retour est bloqué dans sa position fermée. d) La crêpine d'aspiration est bouchée. e) La pompe est défectueuse.	Ouvrir la vanne. Voir point 3 a). Lever la pompe et nettoyer ou remplacer le clapet anti-retour. Lever la pompe et nettoyer la crêpine d'aspiration. Réparer/remplacer la pompe.
3. La pompe fonctionne à débit réduit.	a) L'abaissement de la nappe est plus important que prévu. b) Les vannes dans le tuyau de refoulement sont partiellement fermées ou bloquées. c) Le tuyau de refoulement est partiellement bouché par des impuretés (ocre). d) Le clapet anti-retour de la pompe est partiellement bloqué. e) La pompe et le tuyau montant sont partiellement bouchés par des impuretés (ocre). f) La pompe est défectueuse. g) Fuite de la tuyauterie. h) Le tuyau montant est défectueux. i) Présence de sous-tension.	Augmenter la profondeur d'immersion de la pompe, réduire le rendement de la pompe ou remplacer la pompe par un modèle de débit inférieur. Contrôler et nettoyer/remplacer les vannes, si nécessaire. Nettoyer/remplacer le tuyau de refoulement. Lever la pompe et nettoyer/remplacer le clapet anti-retour. Lever la pompe. Contrôler et nettoyer ou remplacer si nécessaire la pompe. Nettoyer les tuyaux. Réparer/remplacer la pompe. Contrôler et réparer les tuyaux. Remplacer le tuyau montant. Contrôler la tension d'alimentation.

Défauts	Causes	Remèdes
4. Nombre de démarrages/arrêt trop fréquents.	<p>a) La pression différentielle au contacteur manométrique entre le démarrage et l'arrêt est trop faible.</p> <p>b) Le contrôle automatique du niveau d'eau ou les interrupteurs de niveau dans le réservoir ne sont pas installés correctement.</p> <p>c) Le clapet anti-retour fuit ou reste bloqué en position demi-ouverte.</p> <p>d) La tension d'alimentation est instable.</p> <p>e) La température du moteur est trop élevée.</p>	<p>Augmenter la pression différentielle. Cependant, la pression d'arrêt ne doit pas dépasser la pression de fonctionnement de l'hydrophore et la pression de démarrage doit être suffisamment élevée afin d'assurer une alimentation suffisante en eau.</p> <p>Régler la distance entre les électrodes/les interrupteurs de niveau pour assurer un temps convenable entre le déclenchement et l'enclenchement de la pompe. Voir les notices d'installation et de fonctionnement des appareils automatiques utilisés. Si les intervalles de temps entre marche/arrêt ne peuvent pas être changés par des commandes automatiques, le débit de la pompe peut éventuellement être réduit par étranglement de la vanne de refoulement.</p> <p>Lever la pompe et nettoyer ou remplacer le clapet anti-retour.</p> <p>Contrôler la tension d'alimentation.</p> <p>Contrôler la température de l'eau.</p>

10.1 Mesure de la résistance d'isolement

La mesure de la résistance d'isolement d'une installation incorporant des pompes SQ/SQE n'est pas autorisée, dans la mesure où les composants électroniques intégrés peuvent être endommagés, voir fig. 13.

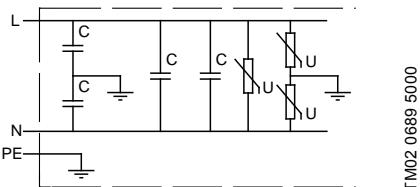


Fig. 13


11. Contrôle de l'alimentation électrique

Avertissement



Avant toute intervention sur la pompe/le moteur, s'assurer que l'alimentation électrique a été coupée et qu'elle ne risque pas d'être branchée accidentellement.

1. Tension d'alimentation




TM00 1371 4904

Mesurer la tension (RMS) entre phase et neutre. Connecter le voltmètre aux bornes au point de connexion.

La tension doit, lorsque le moteur est chargé, être comprise dans l'intervalle indiqué dans le paragraphe [5. Branchement électrique](#).

Une grande variation de la tension d'alimentation signifie une mauvaise distribution d'électricité et il faut arrêter la pompe jusqu'à ce que le défaut soit corrigé.

2. Consommation de courant



TM00 1372 5082

Mesurer l'intensité (RMS) pendant que la pompe est en marche à une pression constante (si possible à un débit où le moteur est le plus chargé).

Intensité maximale, voir la plaque signalétique.

Si l'intensité excède l'intensité à pleine charge, les défauts suivants sont possibles :

- Mauvais contact au niveau des conducteurs, éventuellement dans la jonction des câbles.
- Tension d'alimentation trop faible, voir point 1.

12. Environnement

Lors de la manipulation, du fonctionnement, du stockage et du transport, la réglementation en vigueur en tout temps en matière d'environnement, concernant l'usage de substances dangereuses, doit être respectée.

Avertissement



Lorsque la pompe est mise hors service, il faut s'assurer de l'absence de résidus de substances éventuellement nuisibles dans la pompe/le moteur et le tuyau montant qui pourraient présenter un danger pour l'Homme ou l'environnement.

En cas de doute, contacter Grundfos ou les autorités locales.

13. Mise au rebut

Ce produit ou des parties de celui-ci doit être mis au rebut tout en préservant l'environnement :

1. Utiliser le service local public ou privé de collecte des déchets.
2. Si ce n'est pas possible, envoyer ce produit à Grundfos ou au réparateur agréé Grundfos le plus proche.

Nous nous réservons tout droit de modifications.

Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Μετάφραση της πρωτότυπης Αγγλικής έκδοσης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

	Σελίδα
1. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν έντυπο	140
2. Γενικά	141
2.1 Εφαρμογές	141
3. Τεχνικά στοιχεία	141
3.1 Αποθήκευση	141
3.2 Στάθμη ηχητικής πίεσης	141
4. Προετοιμασία	142
4.1 Συμπλήρωση του υγρού του κινητήρα	142
4.2 Προυποθέσεις τοποθέτησης	142
4.3 Θερμοκρασία υγρού / ψύξη	143
5. Ηλεκτρική σύνδεση	143
5.1 Γενικά	143
5.2 Προστασία κινητήρα	144
5.3 Σύνδεση του κινητήρα	144
6. Εγκατάσταση	144
6.1 Γενικά	144
6.2 Συναρμολόγηση αντλίας - κινητήρα	144
6.3 Αφαίρεση της βαλβίδας αντεπιστροφής	145
6.4 Τοποθέτηση του καλωδίου τροφοδοσίας στον κινητήρα	145
6.5 Τοποθέτηση του προστατευτικού καλύμματος καλωδίου	146
6.6 Διατομή καλωδίου	147
6.7 Τοποθέτηση του υποβρύχιου καλωδίου σύνδεσης	148
6.8 Σύνδεση σωληνώσεων	148
7. Εκκίνηση	149
8. Λειτουργία	149
8.1 Ελάχιστη παροχή	149
8.2 Επιλογή πιεστικού δοχείου μεμβράνης και ρύθμιση πίεσης του αερίου και του πιεζοστάτη	149
8.3 Ενσωματωμένη προστασία	151
9. Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη	151
9.1 Μολυσμένες αντλίες	151
10. Πίνακας εύρεσης βλαβών	152
10.1 Μέτρηση αντίστασης μόνωσης	153
11. Έλεγχος της ηλεκτρικής παροχής	154
12. Περιβάλλον	154
13. Απόρριψη	154

Προειδοποίηση

Πριν την εγκατάσταση, διαβάστε τις παρούσες οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. Λειτουργία και εγκατάσταση πρέπει να συμφωνούν με τους τοπικούς κανονισμούς και τους παραδεκτούς κανόνες καλής χρήσης.



Προειδοποίηση

Η χρήση αυτού του προϊόντος απαιτεί σχετική εμπειρία και γνώση του προϊόντος. Άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητικές ή πνευματικές ικανότητες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν, εκτός αν είναι υπό επίβλεψη, ή έχουν καθοδηγηθεί για τη χρήση αυτού του προϊόντος από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια τους. Παιδιά δεν πρέπει να παίζουν ή να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν.



1. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν έντυπο

Προειδοποίηση

Η μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες ασφαλείας μπορεί να καταλήξει σε τραυματισμό!



Η μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες ασφαλείας μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία ή βλάβη του προϊόντος!

Προσοχή

Σημειώσεις ή οδηγίες που καθιστούν τη δουλειά ευκολότερη και εξασφαλίζουν ασφαλή λειτουργία.

Σημείωση

2. Γενικά

Στη σελίδα 382 του παρόντος θα βρείτε αντίγραφα των πινακίδων της αντλίας και του κινητήρα.
Πριν κατεβάσετε την αντλία SQ/SQE στη γεώτρηση, θα πρέπει να συμπληρώσετε τη σελίδα αυτή με τα σχετικά στοιχεία της πινακίδας. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας κοντά στο χώρο της εγκατάστασης σε ένα μέρος χωρίς υγρασία για ενδεχόμενη μελλοντική αναφορά.

2.1 Εφαρμογές

Οι αντλίες **SQ** και **SQE** έχουν σχεδιαστεί για την άντληση λεπτόρρευστων, καθαρών, μη διαβρωτικών, μη εκρηκτικών υγρών που δεν περιέχουν στερεά σωματίδια ή ίνες.

Συνήθεις εφαρμογές:

- Παροχή υπόγειων υδάτων για
 - ιδιωτικούς οικισμούς
 - μικρές εγκαταστάσεις υδρευσης
 - αρδευτικά συστήματα σε θερμοκήπια.
- Μεταφορά υγρών σε δεξαμενές.
- Ανύψωση πίεσης.

Οι αντλίες **SQE-NE** έχουν σχεδιαστεί για την άντληση λεπτόρρευστων, καθαρών, μη εκρηκτικών υγρών που δεν περιέχουν στερεά σωματίδια ή ίνες.

Αυτές οι αντλίες είναι κατάλληλες για την άντληση μολυσμένων υπόγειων υδάτων ή υπόγειων υδάτων που περιέχουν υδρογονάνθρακες, π.χ. από:

- χωματέρες
- αποθήκες χημικών
- βιομηχανικές περιοχές
- πρατήρια πετρελαίου και βενζίνης
- εφαρμογές προστασίας του περιβάλλοντος.

Οι αντλίες **SQE-NE** μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για δειγματοληψία και παρακολούθηση και μέχρι έναν ορισμένο βαθμό να ενσωματωθούν σε συστήματα επεξεργασίας νερού.

Πληροφορίες για όλους τους τύπους:

Η μέγιστη περιεκτικότητα άμμου στο νερό δεν πρέπει να ξεπερνά τα 50 g/m³. Μεγαλύτερη περιεκτικότητα άμμου θα ελαττώσει τη ζωή της αντλίας και θα αυξήσει τον κίνδυνο μπλοκαρίσματος.

Σημείωση: Εάν πρόκειται να αντληθούν υγρά με ιώδες μεγαλύτερο από αυτό του νερού, παρακαλώ απευθυνθείτε στην Grundfos.

Τιμές pH:

SQ και SQE: 5 έως 9.

SQE-NE: Παρακαλώ απευθυνθείτε στην Grundfos.

Θερμοκρασία υγρού:

Η θερμοκρασία του αντλούμενου υγρού δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 35 °C.

3. Τεχνικά στοιχεία

Τάση τροφοδοσίας:

1 x 200-240 V - 10 %/+ 6 %, 50/60 Hz, PE.
Λειτουργία με γεννήτρια: Ελάχιστη προηπόθεση είναι η ισχύς εξόδου της γεννήτριας να είναι ίση με την ισχύ του κινητήρα P₁ [kW] + 10 %.

Ρεύμα εκκίνησης:

Το ρεύμα εκκίνησης του κινητήρα είναι ίσο με τη μεγαλύτερη τιμή που φαίνεται στην πινακίδα του κινητήρα.

Συντελεστής ισχύος:

PF = 1.

Υγρό κινητήρα:

Τύπος SML 2.

Καλώδιο κινητήρα:

1,5 m, 3 x 1,5 mm², PE.

Θερμοκρασία υγρού:

Μέγιστη 35 °C.

Διάμετρος στομίου:

SQ 1, SQ 2, SQ 3: Rp 1 1/4.

SQ 5, SQ 7: Rp 1 1/2.

Εξωτερική διάμετρος αντλίας:

74 mm.

Ελάχιστη απαιτούμενη διάμετρος γεώτρησης:

76 mm.

Βάθος εγκατάστασης:

Οχι περισσότερο από 150 m κάτω από την επιφάνεια του νερού.

Βλέπε επίσης μέρος [6.8.2 Βάθος εγκατάστασης](#).

Καθαρό βάρος:

Μέγιστο 6,5 kg.

3.1 Αποθήκευση

Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 °C έως +60 °C.

3.1.1 Προστασία κατά του παγετού

Εάν πρόκειται να αποθηκεύσετε την αντλία μετά τη χρήση, πρέπει να αποθηκευτεί σε χώρο προστατευμένο από τον παγετό ή πρέπει να εξασφαλίσετε ότι το υγρό του κινητήρα προσφέρει προστασία κατά του παγετού.

Ο κινητήρας δεν πρέπει να αποθηκεύεται χωρίς υγρό κινητήρα.

3.2 Στάθμη ηχητικής πίεσης

Η στάθμη ηχητικής πίεσης της αντλίας είναι μικρότερη από τις οριακές τιμές που ορίζονται στην Οδηγία του Συμβουλίου της EK 2006/42/EK σχετικά με τα μηχανήματα.

4. Προετοιμασία

Οι υποβρύχιοι κινητήρες MS 3 και MSE 3 της Grundfos διαθέτουν υδρολίπαντα εδρανα ολίσθησης. Δεν απαιτείται πρόσθετη λίπανση.

Οι υποβρύχιοι κινητήρες έχουν πληρωθεί εκ κατασκευής με ένα ειδικό υγρό κινητήρα (τύπου SML 2), το οποίο προσφέρει προστασία κατά το παγετού μέχρι και τους -20 °C ενώ εμποδίζει και την ανάπτυξη βακτηριδίων.


Η στάθμη του υγρού του κινητήρα είναι αποφασιστικής σημασίας για τη λειτουργική ζωή των εδράνων και κατά συνέπεια τη ζωή του κινητήρα.

4.1 Συμπλήρωση του υγρού του κινητήρα

Αν για οποιοδήποτε λόγο έχει αδειάσει ο κινητήρας από το υγρό του, ξαναγεμίστε τον με το υγρό SML 2 της Grundfos.

Για να συμπληρώσετε τον κινητήρα, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

1. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα καλωδίου και αφαιρέστε το τμήμα της αντλίας από τον κινητήρα.

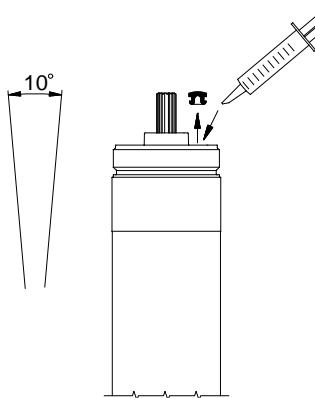

TM02 9606 3504


Σχ. 1

2. Τοποθετήστε τον κινητήρα κατακόρυφα με κλίση 10 ° περίπου.
3. Αφαιρέστε το πώμα πλήρωσης χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι ή ένα παρεμφερές εργαλείο.
4. Εγχύστε το υγρό κινητήρα στον κινητήρα με μία σύριγγα ή κάπι παρεμφερές.
5. Για να διευκολύνετε τον αέρα, που πιθανότατα υπάρχει, να διαφύγει, κουνείστε τον κινητήρα αριστερά/δεξιά.
6. Ξανατοποθετήστε το πώμα πλήρωσης και βεβαιωθείτε ότι το έχετε βιδώσει σφιχτά.
7. Συναρμολογήστε και πάλι το τμήμα της αντλίας στον κινητήρα.
8. Ξανατοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα καλωδίου.

Η αντλία είναι τώρα έτοιμη για εγκατάσταση.

4.2 Προυποθέσεις τοποθέτησης

Η αντλία είναι κατάλληλη για οριζόντια ή κατακόρυφη τοποθέτηση. Ωστόσο, ο άξονας της αντλίας δεν πρέπει να βρίσκεται χαμηλότερα από το οριζόντιο επίπεδο, βλέπε σχήμα 2.

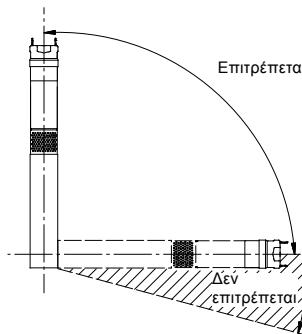

TM01 1375 4397

Σχ. 2

Εάν η αντλία πρόκειται να τοποθετηθεί οριζόντια, π.χ. μέσα σε μία δεξαμενή, και υπάρχει ο κίνδυνος να καλυφθεί από λάσπη, πρέπει να εφοδιασθεί με χιτώνιο.


Για το βάθος εγκατάστασης βλέπεμέρος [6.8.2 Βάθος εγκατάστασης](#).

4.3 Θερμοκρασία υγρού / ψύξη

Στο σχήμα 3 απεικονίζεται μία αντλία SQ/SQE σε μια γεώτρηση. Η αντλία βρίσκεται σε λειτουργία.

Το σχήμα 3 δείχνει τα ακόλουθα:

- Διάμετρο γεώτρησης
- Διάμετρο αντλίας
- Θερμοκρασία του αντλούμενου υγρού
- Ροή γύρω από τον κινητήρα έως το φίλτρο αναρρόφησης της αντλίας.

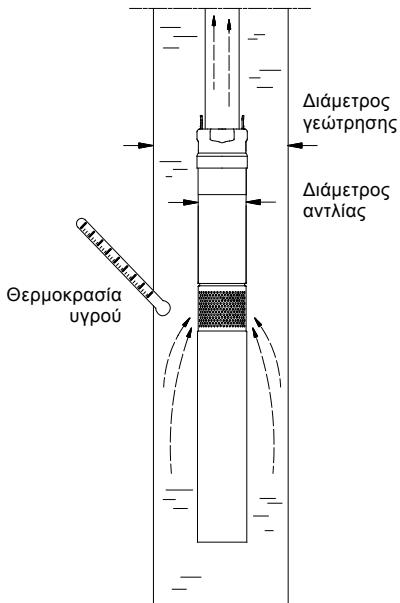

TM01 0518 1297

Σχ. 3

Για να εξασφαλιστεί ικανοποιητική ψύξη του κινητήρα, η θερμοκρασία του υγρού δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να υπερβεί τους 35 °C.

Προσοχή Η διάμετρος της γεώτρησης πρέπει να είναι τουλάχιστον 76 mm (περίπου 3").

Ο κινητήρας θα πρέπει πάντα να εγκαθίσταται πάνω από το φίλτρο της γεώτρησης. Εάν χρησιμοποιείστε εξωτερικό χιτώνιο, η αντλία μπορεί να τοποθετηθεί ελεύθερα μέσα στη γεώτρηση.

Μην αφήνετε την αντλία να λειτουργεί με κλειστή βάννα κατάθλιψης περισσότερο από 5 λεπτά. Οταν η βάννα κατάθλιψης είναι κλειστή δεν υπάρχει ροή/ψύξη και επομένως υπάρχει κίνδυνος υπερέθριμανσης αντλίας και κινητήρα.

Εάν η θερμοκρασία του αντλούμενου υγρού είναι μεγαλύτερη από την προκαθορισμένη τιμή ή οι συνθήκες λειτουργίες ζειφεύγουν από τα προκαθορισμένα όρια, η αντλία μπορεί να σταματήσει. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Grundfos.

5. Ηλεκτρική σύνδεση

5.1 Γενικά

Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να γίνει από επαγγελματία ηλεκτρολόγο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Προειδοποίηση

Πριν ξεκινήσετε οποιασδήποτε φύσεως εργασία στην αντλία, βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος είναι κλειστή και ότι δεν μπορεί να ανοίξει τυχαία.

Η αντλία πρέπει να είναι γειωμένη.

Η αντλία πρέπει να συνδέεται στο δίκτυο μέσω ενός εξωτερικού διακόπτη δικτύου με ελάχιστο κενό επαφών 3 mm σε όλους τους πόλους.

Αν το καλώδιο του κινητήρα είναι ελαττωματικό, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τη Grundfos, ένα εξουσιοδοτημένο συνεργάτη ή ανάλογα εκταίδευμένο άτομο ώστε να αποφευχθούν κίνδυνοι.

Η τάση τροφοδοσίας, το ονομαστικό μέγιστο ρεύμα και ο συντελεστής ισχύος (power factor) PF απεικονίζονται στην πινακίδα του κινητήρα.

Η απαιτούμενη τάση για τους υποβρύχιους κινητήρες της Grundfos, μετρούμενη στους ακροδέκτες του κινητήρα, είναι - 10 %/+ 6 % της ονομαστικής τάσης κατά τη διάρκεια συνεχούς λειτουργίας (περιλαμβανομένων των διακυμάσεων στην τάση τροφοδοσίας και των απωλειών στα καλώδια).

Εάν η αντλία είναι συνδεδεμένη σε μία ηλεκτρική εγκατάσταση όπου χρησιμοποιείται ένα ρελέ διαρροής για πρόσθετη προστασία, αυτό το ρελέ διαρροής πρέπει να διακόψει όταν παρουσιάζεται διαρροή ρεύματος με συνεχή συνιστώσα (DC pulsating).

Το ρελέ διαρροής πρέπει να έχει το ακόλουθο σύμβολο:

Τάση τροφοδοσίας:

1 x 200-240 V - 10 %/+ 6 %, 50/60 Hz, PE.

Η κατανάλωση ρεύματος μπορεί να μετρηθεί μόνο με τη βοήθεια ενός οργάνου πραγματικής τιμής RMS. Εάν χρησιμοποιηθεί άλλου τύπου όργανο, η μετρούμενη τιμή θα διαφέρει από την πραγματική. Στις αντλίες SQ/SQE, είναι δυνατό να μετρηθεί ένα τυπικό ρεύμα διαρροής 2,5 mA στα 230 V, 50 Hz. Το ρεύμα διαρροής είναι ανάλογο της τάσης τροφοδοσίας.

Οι αντλίες SQ και SQE-NE μπορούν να συνδεθούν σε ένα πίνακα ελέγχου, τύπου CU 300 ή CU 301.

Η αντλία δεν πρέπει ποτέ να συνδέεται σε έναν πυκνωτή ή σε οποιοδήποτε άλλο είδος πίνακα ελέγχου εκτός του CU 300 ή CU 301.

Η αντλία δεν πρέπει ποτέ να συνδέεται σε έναν εξωτερικό μετατροπέα συχνότητας.


5.2 Προστασία κινητήρα

Ο κινητήρας διαθέτει προστασία κατά της υπερθέρμανσης και δεν χρειάζεται πρόσθετη προστασία κινητήρα.

5.3 Σύνδεση του κινητήρα

Ο κινητήρας διαθέτει εκκινητή και μπορεί, κατά συνέπεια, να συνδεθεί απευθείας στο δίκτυο.
Η εκκίνηση/ταύση της αντλίας γίνεται μέσω ενός πιεζοστάτη, βλέπε σχήμα 4.

Ο πιεζοστάτης θα πρέπει να είναι κατάλληλος για το μέγιστο ρεύμα του συγκεκριμένου τύπου αντλίας.

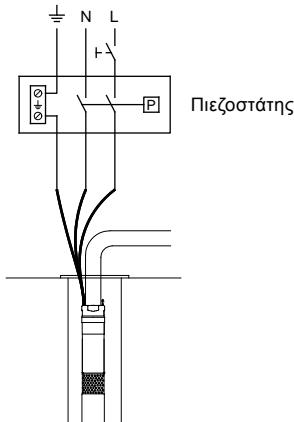

Σχ. 4

TM01 1480 4697

6. Εγκατάσταση

6.1 Γενικά



Προειδοποίηση

Πριν ξεκινήσετε οποιασδήποτε φύσεως εργασία στην αντλία/κινητήρα, βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος είναι κλειστή και ότι δεν μπορεί να ανοίξει τυχαία.


Προσοχή Η μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες ασφαλείας μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία ή βλάβη του προϊόντος!

Η εξχωριστή πινακίδα στοιχείων που συνοδεύει την αντλία πρέπει να τοποθετηθεί κοντά στο χώρο εγκατάστασης.

6.2 Συναρμολόγηση αντλίας - κινητήρα

Για να συναρμολογήσετε το τμήμα της αντλίας στον κινητήρα, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

- Τοποθετήστε τον κινητήρα οριζόντια σε μία μέγγενη και σφίγχτε, βλέπε σχήμα 6.
- Τραβήγτε έξω τον άξονα της αντλίας στη θέση που φαίνεται στο σχήμα 5.




TM02 8425 5203

Σχ. 5

- Γρασάρετε το άκρο του άξονα του κινητήρα με το γράσο που παρέχεται μαζί με τον κινητήρα.
- Βιδώστε το τμήμα της αντλίας στον κινητήρα (55 Nm).

Προσοχή: Ο άξονας της αντλίας πρέπει να ταιριάζει με τον άξονα του κινητήρα.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα γαλλικό κλειδί στο τμήμα της αντλίας, βλέπε σχήμα 6.

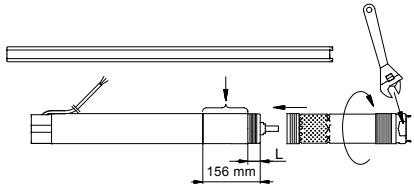

TM01 2854 3804

Σχ. 6


Κινητήρας (P2) [kW]	L [mm]
0,70	120
1,15	102
1,68	66
1,85	66

Όταν συναρμολογήσετε σωστά το τμήμα της αντλίας με τον κινητήρα, δεν θα πρέπει να υπάρχει διάκενο μεταξύ τους.

6.3 Αφαίρεση της βαλβίδας αντεπιστροφής

Αν απαιτείται αντλία χωρίς βαλβίδα αντεπιστροφής, η βαλβίδα μπορεί να αφαιρεθεί ως ακολούθως:

- Κόψτε τα πόδια του οδηγού βαλβίδος με έναν κόφητη ή παρόμοιο εργαλείο, βλέπε σχήμα 7.
- Γυρίστε ανάποδα την αντλία.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα ελεύθερα κομμάτια έχουν πέσει από την αντλία.

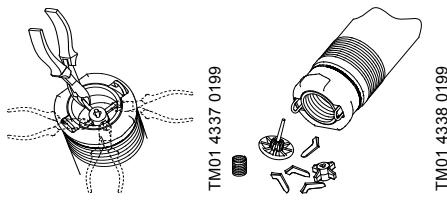

Σχ. 7

Σημέων Η SQE-NE παραδίδεται χωρίς βαλβίδα αντεπιστροφής.

Η τοποθέτηση της βαλβίδας αντεπιστροφής μπορεί να γίνει στο σέρβις της Grundfos.

6.4 Τοποθέτηση του καλωδίου τροφοδοσίας στον κινητήρα

Προειδοποίηση

Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει ο χρήστης να αφαιρέσει το φίς του κινητήρα.

Η ακόλουθη περιγραφή απευθύνεται αποκλειστικά στο προσωπικό του service.

Αν πρόκειται να αντικατασταθεί το καλώδιο του κινητήρα, βλέπε μέρος 5.1 Γενικά.


Το καλώδιο με το φίς του θα πρέπει να τοποθετείται ή να αφαιρείται μόνο από άτομα εξουσιοδοτημένα ή εκπαιδευμένα από τη Grundfos.

Το καλώδιο τροφοδοσίας που συνοδεύει τον κινητήρα έχει λιπανθεί εκ κατασκευής.

Ελέγχετε ότι έχει λιπανθεί επαρκώς.

Για να τοποθετήσετε το καλώδιο τροφοδοσίας ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι σωστού τύπου, διατομής και μήκους.
- Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο είναι σωστά γειωμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι η θηλυκή υποδοχή του κινητήρα είναι καθαρή και στεγνή.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί η ελεύθερη τσιμούχα.
- Πιέστε το φίς το καλωδίου μέσα στην υποδοχή του κινητήρα. Το φίς δεν μπορεί να μπεί λάθος, βλέπε σχήμα 8.

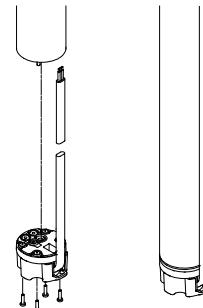

Σχ. 8

- Τοποθετήστε και σφίξτε τις τέσσερεις βίδες (1 - 1,5 Nm), βλέπε σχήμα 8.


Όταν τοποθετήσετε το φίς, δεν θα πρέπει να υπάρχει διάκενο μεταξύ του κινητήρα και του φίς.

TM02 9605 3504

6.5 Τοποθέτηση του προστατευτικού καλύμματος καλωδίου

Για να τοποθετήσετε το προστατευτικό κάλυμμα καλωδίου, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

1. Βεβαιωθείτε ότι το υποβρύχιο καλώδιο σύνδεσης εκτείνεται ομοιόμορφα στο εσωτερικό του προστατευτικού καλύμματος καλωδίου.
2. Τοποθετήστε τον προφυλακτήρα καλωδίου στην εγκοπή του φίσ του καλωδίου. Τα δύο πτερύγια του προστατευτικού καλύμματος καλωδίου πρέπει να θηλυκώσουν στο άνω άκρο του χιτωνίου της αντλίας, βλέπε σχήμα 9.

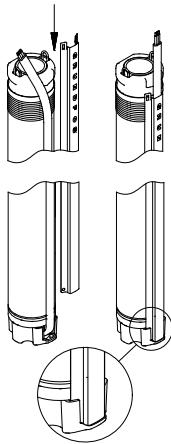

TM02 9613 3504

Σχ. 9

3. Στερεώστε το προστατευτικό κάλυμμα καλωδίου στο φίλτρο αναρρόφησης της αντλίας με τις δύο αυτοασφαλίζομενες βίδες που το συνοδεύουν, βλέπε σχήμα 10.



TM01 4427 0299

Σχ. 10

6.6 Διατομή καλωδίου

Μπορείτε να προμηθευτείτε από τη Grundfos υποβρύχια καλώδια σύνδεσης για οποιοδήποτε τύπο εγκατάστασης.

Η διατομή του υποβρύχιου καλωδίου σύνδεσης πρέπει να αρκετά μεγάλη ώστε **[Προσοχή]** να πληροί τις απαιτήσεις τάσης που ορίζονται στην παράγραφο [5.1 Γενικά](#).

Οι τιμές του παρακάτω πίνακα υπολογίζονται με τη βοήθεια του ακόλουθου τύπου:

$$q = \frac{I \times 2 \times 100 \times PF \times L \times \rho}{U \times \Delta U}$$

όπου:

q = Διατομή υποβρύχιου καλωδίου σύνδεσης [mm²].

I = Ονομαστικό μέγιστο ρεύμα κινητήρα [A].

PF = 1,0.

L = Μήκος υποβρύχιου καλωδίου σύνδεσης [m].

ρ = Ειδική αντίσταση: 0,02 [Ωmm²/m].

U = Ονομαστική τάση [V].

ΔU = Πτώση τάσης [%] = 4 %.

Η πτώση τάσης της τάξης του 4 % είναι σύμφωνα με την IEC 3-64, Σειρά HD-384.

Ο υπολογισμός μας δίνει τα ακόλουθα μέγιστα μήκη καλωδίου με τάση τροφοδοσίας 240 V:

Μέγιστο μήκος καλωδίου [m]

Κινητήρας (P2)	I_N	Διατομή καλωδίου					
		1,5 mm ²	2,1 mm ² / 14 AWG	2,5 mm ²	3,3 mm ² / 12 AWG	4 mm ²	6 mm ²
[kW]	[A]						
0,7	5,2	80	112	133	176	213	320
1,15	8,4	50	69	83	109	132	198
1,68	11,2	37	52	62	82	99	149
1,85	12	35	49	58	76	92	139

6.7 Τοποθέτηση του υποβρύχιου καλωδίου σύνδεσης

Συνιστάται να συνδέετε το υποβρύχιο καλώδιο με το καλώδιο του κινητήρα χρησιμοποιώντας υλικά σύνδεσης καλωδίων Grundfos, τύπου KM.

Υλικά σύνδεσης καλωδίων, τύπου KM

Διατομή καλωδίου	Κωδικός
1,5 - 2,5 mm ²	96021462
4,0 - 6,0 mm ²	96021473

Για μεγαλύτερες διατομές, επικοινωνήστε με την Grundfos.

6.8 Σύνδεση σωληνώσεων

Εάν χρησιμοποιήσετε κάποιο εργαλείο, π.χ. κλειδί σωλήνων με αλυσσίδα, γιά να συνδέσετε το σωλήνα κατάθλιψης στην αντλία, τότε πρέπει να πιάσετε την αντλία μόνον από το κέλυφος κατάθλιψης.


Όταν συνδέετε πλαστικούς σωλήνες, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μία σύνδεση συμπίεσης μεταξύ της αντλίας και του πρώτου τμήματος του σωλήνα.

Όταν αποφασίζετε για το βάθος τοποθέτησης της αντλίας σε εγκατάσταση με πλαστικούς σωλήνες, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας την επιμήκυνση των σωλήνων αφού γεμίσουν με υγρό.

Όταν χρησιμοποιείτε σωλήνες με φλάντζες, οι φλάντζες θα πρέπει να διαθέτουν μία εγκοπή για να περνάει το υποβρύχιο καλώδιο τροφοδοσίας του νερού, εάν υπάρχει.

Στο σχήμα 11 απεικονίζεται μία εγκατάσταση αντλίας με τις ακόλουθες ενδείξεις:

- Θέση των στηριγμάτων καλωδίου, θέση 1, και απόσταση μεταξύ των στηριγμάτων.
- τοποθέτηση του συρματόσχοινου, θέση 2.
- μέγιστο βάθος τοποθέτησης κάτω από την στατική στάθμη του νερού.

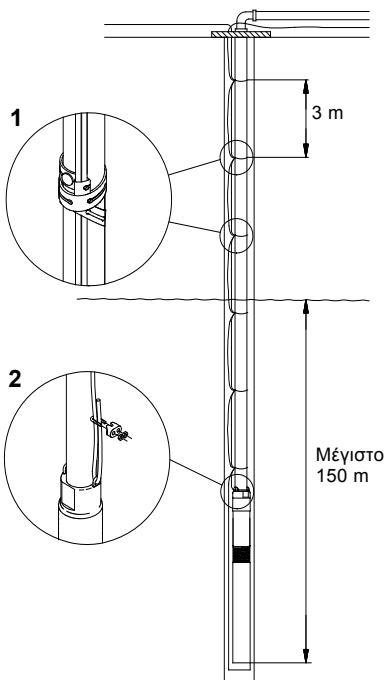

Σχ. 11

6.8.1 Στηρίγματα καλωδίου

Τα στηρίγματα καλωδίου πρέπει να τοποθετούνται κάθε 3 m, βλέπε σχήμα 11.

Όταν συνδέετε πλαστικούς σωλήνες, θα πρέπει να αφήνετε κάποιο μικρό περιθώριο μεταξύ κάθε στηρίγματος καλωδίου γιατί οι πλαστικοί σωλήνες επιμηκύνονται όταν γεμίσουν με υγρό.

Όταν χρησιμοποιείτε σωλήνες με φλάντζες, τα στηρίγματα καλωδίου θα πρέπει να τοποθετούνται πάνω και κάτω από κάθε σύνδεση.

6.8.2 Βάθος εγκατάστασης

Μέγιστο βάθος εγκατάστασης κάτω από τη στατική (αρχική) στάθμη του νερού: 150 m, βλέπε σχ. 11.

Ελάχιστο βάθος εγκατάστασης κάτω από τη δυναμική (τελική) στάθμη του νερού:

- Κατακόρυφη τοποθέτηση:**

Κατά την εκκίνηση και τη λειτουργία, η αντλία πρέπει να είναι πάντα βυθισμένη στο νερό.

- Οριζόντια τοποθέτηση:**

Η αντλία πρέπει να εγκαθίσταται και να λειτουργεί τουλάχιστον 0,5 m κάτω από την δυναμική στάθμη του νερού.

Αν υπάρχει κινδύνος η αντλία να καλυφθεί από λάσπη, θα πρέπει οπωδόποτε να εφοδιάζεται με χιτώνιο ψύξης.

6.8.3 Κατέβασμα της αντλίας στη γεώτρηση

Συνιστάται να δέσετε την αντλία με ένα χαλαρό συρματόσχοινο, βλέπε σχήμα 11, Θέση 2.

Χαλαρώστε το συρματόσχοινο έτσι ώστε να μην είναι τεντωμένο και στερεώστε το στην κεφαλή της γεώτρησης με τη βοήθεια συρμάτων συγκράτησης.

Το συρματόσχοινο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για το τράβηγμα της αντλίας και του σωλήνα κατάθλιψης έξω από την γεώτρηση.

Προσοχή Μην κατεβάζετε ή ανεβάζετε την αντλία κρεμώντας την από το καλώδιο.

7. Εκκίνηση

Βεβαιωθείτε ότι η γεώτρηση μπορεί να παρέχει τουλάχιστον την ελάχιστη ποσότητα νερού που αντιστοιχεί στην απόδοση της αντλίας.

Μην εκκινήσετε την αντλία πρίν βυθισθεί πλήρως στο υγρό.

Εκκινήστε την αντλία και μην τη σταματήσετε μέχρι το αντλούμενο υγρό να είναι τελείως καθαρό, γιατί διαφορετικά τα εξαρτήματα της αντλίας και η βαλβίδα αντεπιστροφής μπορεί να φράξουν.

8. Λειτουργία

8.1 Ελάχιστη παροχή

Για να εξασφαλίσετε την απαραίτητη ψύξη του κινητήρα, η παροχή της αντλίας δεν πρέπει ποτέ να ρυθμίζεται σε τιμή μικρότερη των 50 l/h.

Εάν η παροχή μειώνεται ξαφνικά, αιτία μπορεί να είναι το γεγονός ότι η αντλία αντλεί περισσότερο νερό από ό,τι μπορεί να παρέχει η γεώτρηση. Τότε πρέπει να σταματήσετε την αντλία και να διορθώσετε το σφάλμα.

Η προστασία από ξηρή λειτουργία είναι αποτελεσματική μόνον εντός της συνιστώμενης περιοχής κανονικής λειτουργίας της αντλίας.

Προσοχή

8.2 Επιλογή πιεστικού δοχείου μεμβράνης και ρύθμιση πίεσης του αερίου και του πιεζοστάτη




Προειδοποίηση

Η εγκατάσταση πρέπει να σχεδιασθεί γιά τη μέγιστη πίεση της αντλίας.

Επειδή η αντλία διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ομαλής εκκίνησης με χρόνο επιτάχυνσης 2 sec, η πίεση κατά τη φάση εκκίνησης θα πέσει χαμηλότερα από την πίεση εκκίνησης ($p_{εκκ.}$) που είναι ρυθμισμένη στον πιεζοστάτη. Αυτή η χαμηλότερη πίεση ονομάζεται ελάχιστη πίεση ($p_{ελάχ.}$).

Η $p_{ελάχ.}$ ισούται με την ελάχιστη αποδεκτή πίεση στην υψηλότερη βρύση + υψομετρική διαφορά + απώλειες τριβών σωληνώσεων από τον πιεζοστάτη και το δοχείο έως την υψηλότερη βρύση ($p_{ελάχ.} = B + C$), βλέπε σχ. 12.

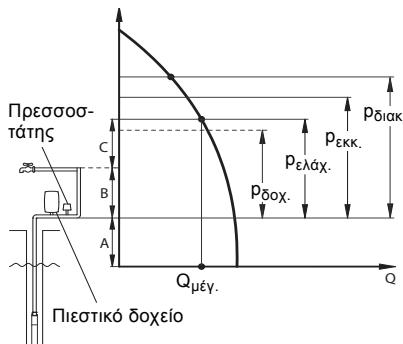

Σχ. 12

- A: Ύψος + τριβές από την δυναμική στάθμη μέχρι το πιεστικό δοχείο.
 B: Ύψος + τριβές από το πιεστικό δοχείο μέχρι την υψηλότερη βρύση.
 C: Ελάχιστη πίεση στην υψηλότερη βρύση.

Βεβαιωθείτε ότι η αντλία που διαλέξατε μπορεί να δώσει πίεση μεγαλύτερη από $p_{διακ.} + A$.

- Προσοχή**
- Ρδοχ.:** Προκαθορισμένη πίεση πιεστικού δοχείου.
 - Ρελάχ.:** Επιθυμητή ελάχιστη πίεση.
 - Ρεκκ.:** Προκαθορισμένη πίεση εκκίνησης στον πρεσσοστάτη.
 - Ρδιακ.:** Προκαθορισμένη πίεση παύσης στον πρεσσοστάτη.
 - Q_{μέγ.}:** Μέγιστη παροχή στην $p_{ελάχ.}$.

Καθορίζοντας την ρελάχ. και την $Q_{μέγ}$. προκύπτει από τον ακόλουθο πίνακα το **ελάχιστο** μέγεθος του δοχείου μεμβράνης, η πίεση του αερίου και οι ρυθμίσεις του πιεζοστάτη.

Παράδειγμα:

$\rho_{\text{ελάχ.}} = 35 \text{ m}$ μανομερικό, $Q_{μέγ.} = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$.

Με βάση τις πληροφορίες αυτές, οι ακόλουθες τιμές προκύπτουν από τον πίνακα:

Ελάχιστο μέγεθος δοχείου μεμβράνης = 33 λίτρα.

$\rho_{\text{δοχ.}} = 31,5 \text{ m YΣ}$.

$\rho_{\text{εκκ.}} = 36 \text{ m YΣ}$.

$\rho_{\text{διακ.}} = 50 \text{ m YΣ}$.

$\rho_{\text{ελάχ.}}$ [m YΣ]	$Q_{μέγ.} [\text{m}^3/\text{h}]$															$\rho_{\text{δοχ.}}$ [m YΣ]	$\rho_{\text{εκκ.}}$ [m YΣ]	$\rho_{\text{διακ.}}$ [m YΣ]		
	0,6	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8		
Μέγεθος δοχείου μεμβράνης [λίτρα]																				
25	8	8	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	22,5	26	40
30	8	8	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	27	31	45
35	8	18	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	31,5	36	50
40	8	18	18	18	18	18	24	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	36	41	55
45	8	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80	40,5	46	60
50	8	18	18	18	24	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80	80	45	51	65
55	18	18	18	18	24	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80	80	49,5	56	70
60	18	18	18	18	24	33	50	50	80	80	80	80	80	80	80	80	80	54	61	75
65	18	18	18	24	24	33	50	50	80	80	80	80	80	80	80	80	80	58,5	66	80

1 m ύψος = 0,098 bar.

8.3 Ενσωματωμένη προστασία

Ο κινητήρας διαθέτει μία ηλεκτρονική μονάδα που τον προστατεύει σε διάφορες περιστάσεις.

Σε περίπτωση υπερφόρτωσης, η ενσωματωμένη προστασία υπερφόρτωσης θα σταματήσει την αντλία για 5 λεπτά. Μετά από αυτό το διάστημα, η αντλία θα επιχειρήσει επανεκκίνηση.

Αν η αντλία έχει σταματήσει λόγω ξηρής λειτουργίας, θα επανεκκινήσει αυτόμata μετά από 5 λεπτά.

Αν η αντλία ξαναξεκινήσει και δεν υπάρχει νερό, η αντλία θα σταματήσει μετά από 30 δευτερόλεπτα.

Επανάταξη της αντλίας: Κλείστε την παροχή ρεύματος για 1 λεπτό.

Επίσης ο κινητήρας προστατεύεται στις περιπτώσεις:

- ξηρής λειτουργίας
- στιγμιαίων εξάρσεων τάσης από κεραυνούς (έως 6000 V)
Σε περιοχές με συχνούς κεραυνούς απαιτείται εξωτερική αντικεραυνική προστασία.
- υπέρτασης
- πτώσης τάσης (υπότασης)
- υπερφόρτωσης και
- υπερθέρμανσης.

SQE αντλίες/MSE 3 κινητήρες:

Με το CU 300 ή CU 301, το όριο διακοπής από ξηρά λειτουργία των κινητήρων MSE 3 μπορεί να ρυθμιστεί, προκειμένου να ταιριάζει στην πραγματική εφαρμογή.

Σημείωση

9. Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη

Κανονικά οι αντλίες δεν χρειάζονται συντήρηση.

Παρόλα αυτά μπορεί να προκληθούν φθορές ή να συγκεντρωθούν ιζήματα. Για το λόγο αυτό, η Grundfos διαθέτει σετ ανταλλακτικών και τα ανάλογα εργαλεία. Το Service Manual της Grundfos είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήσεως.

Οι αντλίες μπορούν επίσης να επισκευασθούν στο Service της Grundfos.

9.1 Μολυσμένες αντλίες

Εάν μία αντλία έχει χρησιμοποιηθεί για την άντληση ενός υγρού που είναι επιβαθμέτης για την υγεία ή τοξικό, τότε η αντλία θεωρείται μολυσμένη.

Εάν ζητηθεί από την Grundfos να επισκευάσει την αντλία, τότε θα πρέπει να της δοθούν όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τον υγρό που έχει αντληθεί πριν μεταφερθεί η αντλία για επισκευή. Διαφορετικά, η Grundfos μπορεί να αρνηθεί να δεχθεί την αντλία για επισκευή.

Ωστόσο, οποιαδήποτε αίτηση για επισκευή (ανεξάρτητα από το πού μπορεί να απευθύνεται) πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με τον αντλούμενο υγρό σε περίπτωση που η αντλία έχει χρησιμοποιηθεί για υγρά που είναι επιβλαβή για την υγεία ή τοξικά.

SQE-NE: Μόνον αντλίες που μπορεί να πιστοποιηθούν ως μη μολυσμένες, π.χ. αντλίες που δεν περιέχουν επικίνδυνα ή/και τοξικά υλικά, μπορούν να μεταφερθούν στην Grundfos για service.

Για να αποφευχθεί ο τραυματισμός των εργαζόμενων στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης καθώς και η μόλυνση του περιβάλλοντος, απαιτείται η προσκόμιση ενός πιστοποιητικού που θα επιβεβαιώνει ότι η αντλία είναι καθαρή.

Η Grundfos πρέπει να λάβει αυτό το πιστοποιητικό πριν από τη μεταφορά της αντλίας. Διαφορετικά, η Grundfos θα αρνηθεί να την παραλάβει για service.

Οι ενδεχόμενες δαπάνες που θα προκύψουν από την επιστροφή της αντλίας βαρύνουν τον πελάτη.

10. Πίνακας εύρεσης βλαβών

Προειδοποίηση




Πριν ξεκινήσετε οποιασδήποτε φύσεως εργασία στην αντλία/κινητήρα, βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος είναι κλειστή και ότι δεν μπορεί να ανοίξει τυχαία.

Βλάβη	Αιτία	Επιδιόρθωση
1. Η αντλία δεν λειτουργεί.	a) Εχουν καεί οι ασφάλειες στην ηλεκτρική εγκατάσταση. b) Το ρελέ διαρροής ή ο επιπτηρητής τάσης έχει διακόψει. c) Δεν υπάρχει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. d) Η προστασία κινητήρα διέκοψε την παροχή ρεύματος εξαιτίας υπερφόρτωσης. e) Η αντλία/υποβρύχιο καλώδιο σύνδεσης είναι ελαττωματικά. f) Παρουσιάστηκε υπέρταση ή υπόταση.	Αντικαταστήστε τις καμένες ασφάλειες. Εάν καούν και οι καινούριες, θα πρέπει να ελέγξετε την ηλεκτρική εγκατάσταση και το υποβρύχιο καλώδιο σύνδεσης. Εκκινήστε το ρελέ. Επικοινωνήστε με την εταιρία ηλεκτρικού ρεύματος. Ελέγξτε εάν ο κινητήρας/αντλία είναι φραγμένος. Επικευάστε/αντικαταστήστε την αντλία/καλώδιο. Ελέγξτε την παροχή ρεύματος.
2. Η αντλία λειτουργεί, αλλά δεν δίνει νερό.	a) Η βαλβίδα κατάθλιψης είναι κλειστή. b) Δεν υπάρχει νερό ή η στάθμη του νερού είναι πολύ χαμηλή στη γεώτρηση. c) Η βαλβίδα αντεπιστροφής "κόλλησης" στην κλειστή της θέση. d) Το φίλτρο αναρρόφησης έχει φράξει. e) Η αντλία είναι ελαττωματική.	Ανοίξτε τη βαλβίδα. Βλέπε παράγραφο 3 α). Αφαιρέστε την αντλία και καθαρίστε ή αντικαταστήστε τη βαλβίδα. Αφαιρέστε την αντλία και καθαρίστε το φίλτρο. Επικευάστε/αντικαταστήστε την αντλία.
3. Η αντλία λειτουργεί με μειωμένη απόδοση.	a) Το άδειασμα της γεώτρησης πραγματοποιείται με μεγαλύτερους από τους αναμενόμενους ρυθμούς. b) Οι βαλβίδες στο σωλήνα κατάθλιψης είναι μερικώς κλειστές/ φραγμένες. c) Ο σωλήνας κατάθλιψης έχει φραχθεί μερικώς από επικαθίσεις (ώχρα). d) Η βαλβίδα αντεπιστροφής της αντλίας είναι μερικώς φραγμένη. e) Η αντλία και ο σωλήνας κατάθλιψης είναι μερικώς φραγμένοι από επικαθίσεις (ώχρα). f) Η αντλία είναι ελαττωματική. g) Υπάρχει διαρροή στις σωληνώσεις. h) Ο σωλήνας κατάθλιψης είναι ελαττωματικός. i) Έχει παρουσιαστεί πτώση τάσης.	Αυξήστε το βάθος εγκατάστασης της αντλίας, ρυθμίστε την αντλία ή αντικαταστήστε τη με ένα μικρότερο μοντέλο για να έχει μικρότερη απόδοση. Ελέγξτε και καθαρίστε/αντικαταστήστε τις βαλβίδες, εάν χρειάζεται. Καθαρίστε/αντικαταστήστε το σωλήνα κατάθλιψης. Αφαιρέστε την αντλία και ελέγξτε/ αντικαταστήστε τη βαλβίδα. Αφαιρέστε την αντλία. Ελέγξτε και καθαρίστε ή αντικαταστήστε την αντλία, εάν χρειάζεται. Καθαρίστε τους σωλήνες. Επικευάστε/αντικαταστήστε την αντλία. Ελέγξτε και επικευάστε τις σωληνώσεις. Αντικαταστήστε το σωλήνα κατάθλιψης. Ελέγξτε την παροχή ρεύματος.

Βλάβη	Αιτία	Επιδιόρθωση
4. Συχνές εκκινήσεις και παύσεις.	<p>a) Το διαφορικό του πιεζοστάτη μεταξύ των πιέσεων εκκίνησης και παύσης είναι πολύ μικρό.</p> <p>b) Τα ηλεκτρόδια στάθμης νερού ή τα φλοτέρη της δεξαμενής δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά.</p> <p>c) Η βαλβίδα αντεπιστροφής παρουσιάζει διαρροή ή έχει μπλοκάρει μισοανοικτή.</p> <p>d) Η τάση τροφοδοσίας είναι ασταθής.</p> <p>e) Η θερμοκρασία κινητήρα είναι πολύ υψηλή.</p>	<p>Αυξείστε το διαφορικό. Οπωσδήποτε όμως, η πίεση διακοπής δεν πρέπει να υπερβαίνει την πίεση λειτουργίας του δοχείου μεμβράνης και η πίεση εκκίνησης πρέπει να εξασφαλίζει ικανοποιητική παροχή νερού.</p> <p>Ρυθμίστε τα διαστήματα των ηλεκτροδιών/φλοτέρη για να εξασφαλίσετε επαρκή χρόνο μεταξύ των εκκινήσεων και των παύσεων της αντλίας. Συμβουλευθείτε τις οδηγίες εγκατάστασής και λειτουργίας για τους αυτοματισμούς που χρησιμοποιούνται. Εάν το διάστημα μεταξύ εκκίνησης /παύσης δεν μπορεί να αλλάξει μέσω των αυτοματισμών, η απόδοση της αντλίας μπορεί να μειωθεί στραγγαλίζοντας την κατάθλιψη.</p> <p>Αφαιρέστε την αντλία και καθαρίστε/αντικαταστήστε τη βαλβίδα αντεπιστροφής.</p> <p>Ελέγχετε την παροχή ρεύματος.</p> <p>Ελέγχετε τη θερμοκρασία νερού.</p>

10.1 Μέτρηση αντίστασης μόνωσης

Η μέτρηση της αντίστασης μόνωσης μιας εγκατάστασης που διαθέτει αντλίες SQ/SQE δεν επιτρέπεται, γιατί μπορεί να καταστρέψει τα ενσωματωμένα ηλεκτρονικά, βλέπε σχ. 13.

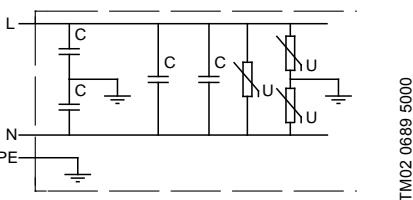

TM02 0689 5000

Σχ. 13


11. Έλεγχος της ηλεκτρικής παροχής

Προειδοποίηση



Πριν ξεκινήσετε οποιασδήποτε φύσεως εργασία στην αντλία/κινητήρα, βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος είναι κλειστή και ότι δεν μπορεί να ανοίξει τυχαία.

1. Τάση παροχής




TM00 1371 4904

Μετρήστε την τάση (RMS) μεταξύ της φάσης και του ουδέτερου. Συνδέστε το βολτόμετρο στους ακροδέκτες της σύνδεσης.

Η τάση πρέπει, όταν ο κινητήρας είναι υπό φορτίο, να κυμαίνεται στην περιοχή που ορίζεται στην παράγραφο 5. **Ηλεκτρική σύνδεση**.

Μεγάλες διακυμάνσεις στην τάση τροφοδοσίας υποδεικνύουν κακή ηλεκτρική παροχή και θα πρέπει να σταματήσετε την αντλία μέχρι να επιδιορθώσετε τη βλάβη.

2. Κατανάλωση ρεύματος



TM00 1372 5082

Μετρήστε το ρεύμα (RMS) ενώ η αντλία λειτουργεί με σταθερό μανούμετρικό (εάν είναι δυνατό στην παροχή που ο κινητήρας είναι πολύ φορτωμένος).

Οσον αφορά το μέγιστο ρεύμα, βλέπε την πινακίδα.

Εάν το ρεύμα υπερβαίνει το ρεύμα πλήρους φορτίου, υπάρχουν κάποιες από τις ακόλουθες πιθανές βλάβες:

- Κακή σύνδεση των αγωγών, πιθανότατα στη σύνδεση καλωδίου.
- Πολύ χαμηλή τάση τροφοδοσίας, βλέπε παράγραφο 1.

12. Περιβάλλον

Κατά τη χρήση, λειτουργία, αποθήκευση και μεταφορά θα πρέπει να τηρούνται όλοι οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί σχετικά με τη χρήση των επικίνδυνων υλικών.

Προειδοποίηση

Όταν η αντλία τίθεται εκτός λειτουργίας, θα πρέπει να φροντίζετε να μην παραμείνει στην αντλία/κινητήρα και στο σωλήνα κατάθλιψης κανένα επικίνδυνο υλικό ικανό να προξενήσει τραυματισμό σε άτομα ή να βλάψει το περιβάλλον.

Σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες, επικοινωνήστε με την Grundfos ή τις τοπικές αρχές.

13. Απόρριψη

Το προϊόν αυτό και τα εξαρτήματά του θα πρέπει να απορριφθούν με ένα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο:

1. Χρησιμοποιήστε την τοπική δημόσια ή ιδιωτική υπηρεσία συλλογής αποβλήτων.
2. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, επικοινωνήστε με την πλησιέστερη εταιρεία Grundfos ή συνεργείο επισκευών.

Υπόκειται σε τροποποιήσεις.

Hrvatski (HR) Montažne i pogonske upute

Prijevod originalne engleske verzije

SADRŽAJ

	Stranica
1. Symbols used in this document	155
2. Općenito	156
2.1 Primjena	156
3. Tehnički podaci	156
3.1 Skladištenje	156
3.2 Razina zvučnog tlaka	156
4. Priprema za montažu	157
4.1 Punjenje motorske tekućine	157
4.2 Ugradni zahtjevi	157
4.3 Temperatura medija/hlađenje motora	158
5. Električni priključak	158
5.1 Općenito	158
5.2 Motorska zaštita	159
5.3 Prikљučivanje motora	159
6. Montaža	159
6.1 Općenito	159
6.2 Spajanje motora i crpke	159
6.3 Uklanjanje nepovratnog ventila	160
6.4 Montaža kabelskog utikača na motor	160
6.5 Montaža kabelske zaštitne tračnice	161
6.6 Dimenzioniranje kabela	162
6.7 Spajanje kabela	163
6.8 Cijevni priključak	163
7. Puštanje u pogon	164
8. Pogon	164
8.1 Minimalni dizani protok	164
8.2 Izbor membranskog tlačnog spremnika i namještanje ulaznog tlaka i tlačne sklopke	164
8.3 Ugrađena zaštita	166
9. Uzdržavanje i servisiranje	166
9.1 Zaprljane crpke	166
9.2 Rezervni dijelovi/pribor	166
10. Pregled smetnji	167
10.1 Ispitivanje otpora izolacije	168
11. Provjera opskrbnog napona	169
12. Okoliš	169
13. Zbrinjavanje	169

Upozorenje



Prije montaže treba bezuvjetno pročitati ove montažne i pogonske upute. Montaža i rad moraju biti u skladu s lokalnim propisima i standardnim normama profesionalne izvedbe.

Upozorenje



Korištenje ovog proizvoda zahtijeva iskustvo i poznavanje proizvoda. Osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ne smiju koristiti ovaj proizvod, osim ako su pod nazdorom ili su poučene o upotribi ovog proizvoda od osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djeca ne smiju koristiti ili se igrati ovim proizvodom.

1. Symbols used in this document

Upozorenje



Nepridržavanjem ovih sigurnosnih uputa može doći do ozljeda.

Upozorenje

Nepridržavanje ovih sigurnosnih uputa može izazvati loše funkcioniranje ili oštećenje opreme.

Uputa

Napomene ili upute koje olakšavaju posao i osiguravaju pouzdan rad.

2. Općenito

Na stranici 382 ove montažne i pogonske upute naći će se kopije natpisnih pločica crpki i motora. Prije no što crpku SQ/SQE spustimo u buštinu, treba ovu stranicu upotpuniti relevantnim podacima. Ova montažna i pogonska uputa mora se čuvati na suhom na mjestu montaže crpke.

2.1 Primjena

Crpke **SQ** i **SQE** podobne su za dizanje čistih, rijetkih, neagresivnih, neeksplozivnih medija bez krutih ili vlaknastih čestica.

Glavna područja primjene:

- Opskrba podzemnom vodom za
 - stambene zgrade
 - male vodovode
 - uređaje za navodnjavanje, npr. u staklenicima.
- Dizanje tekućine u spremnicima.
- Povišenje tlaka.

Crpke **SQE-NE** podobne su za dizanje čistih, rijetkih, neeksplozivnih medija bez krutih ili vlaknastih čestica.

Nadje se ove crpke smiju rabiti i za transport zaprljane podzemne vode ili podzemne vode s hidrogenkarbonatom, npr. sa

- smetlišta
- deponija kemikalija
- industrijskih zemljišta
- postaja za opskrbu benzinom i loživim uljem te
- na područjima posebno zaštićenog okoliša.

Osim toga se **SQE-NE** crpka može rabiti za uzimanje uzoraka i kontrolu, a u iznimnom slučaju se čak može instalirati u uređaj za pripremu vode.

Vrijedi za sve tipove crpki:

Maksimalni sadržaj pijeska ne smije prelaziti 50 g/m³. Veći sadržaj pijeska reducira vijek trajanja te povećava opasnost da crpka blokira.

Kod dizanja medija čija viskoznost nije jednaka onoj vode, povežite se, molimo, s Grundfosa.

pH-vrijednosti

SQ i SQE: 5 do 9.

SQE-NE: kontaktirati Grundfos.

Temperatura medija:

Temperatura medija ne smije prelaziti 35 °C (vidi odlomak 4.3).

3. Tehnički podaci

Opskrbni napon:

1 x 200-240 V -10 %/+ 6 %, 50/60 Hz, PE. Generatorski pogon: učin generatora mora iznositi najmanje vrijednost učina motora P₁ [kW] + 10 %.

Zaletna struja:

zaletna struja motora odgovara maksimalnoj vrijednosti navedenoj na natpisnoj pločici.

Faktor snage:

PF = 1.

Tekućina u motoru:

tip SML 2.

Kabel motora:

1,5 m, 3 x 1,5 mm², PE.

Temperatura medija:

max. 35°C.

Cijevni priključak:

SQ 1, SQ 2, SQ 3: Rp 1 1/4.

SQ 5, SQ 7: Rp 1 1/2.

Promjer crpke:

74 mm.

Promjer bušotine:

min. 76 mm.

Dubina ugradnje:

max. 150 m ispod mirujuće razine vode.

Vidi i odlomak 6.8.2 Dubina ugradnje.

Neto težina:

max. 6,5 kg.

3.1 Skladištenje

Temperatura skladištenja: -20 °C do +60 °C.

3.1.1 Osiguranje od smrzavanja

Ukoliko crpku nakon uporabe treba uskladištiti, mora to mjesto biti sigurno od smrzavice ili treba provjeriti, da je tekućina u motoru otporna na smrzavanje.

Motor se ne smije skladištiti bez tekućine u motoru.

3.2 Razina zvučnog tlaka

Razina zvučnog tlaka crpke leži ispod graničnih vrijednosti navedenih u Smjernici EU 2006/42/EZ za strojeve.

4. Priprema za montažu

Grundfosovi podvodni motori MS 3 i MSE 3 imaju klizne ležaje na vodno podmazivanje, stoga nije potrebno dopunsko podmazivanje.


Podvodni su motori u tvornici napunjeni posebnom Grundfosovom tekućinom za motore, tipa SML 2. Ova se tekućina ne smrzava do -20 °C a konzervans u njoj spriječava razvoj bakterija. O razini tekućine ovisi vijek trajanja ležaja, pa time i motora.

4.1 Punjenje motorske tekućine

Ukoliko iz bilo kojeg razloga nema motorske tekućine, treba motor bezuvjetno dopuniti Grundfosovom tekućinom za motore SML 2.

Motoru se tekućina dolijeva na sljedeći način:

1. Demontirati kabelsku zaštitnu tračnicu pa skinuti motor s crpke.

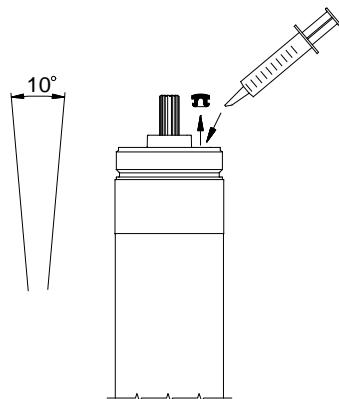

TM02 9606 3504


Slika 1

2. Motor postaviti okomit s nagibom od 10 °.
3. Čep za punjenje demontirati odvijačem ili sličnim alatom.
4. Tekućinu štrcaljkom ulijevati u motor.
5. Motor pokretati amo-tamo, kako bi izašao eventualno prisutan zrak.
6. Vratiti čep te ga čvrsto pritegnuti.
7. Spojiti motor s crpkom.
8. Montirati kabelsku zaštitnu tračnicu.

Crpka je sada spremna za montažu.

4.2 Ugradni zahtjevi

Crpka se može ugraditi kako okomito tako i vodoravno. No vratilo crpke ne smije se nikada nalaziti ispod vodoravnog položaja, vidi sl. 2.

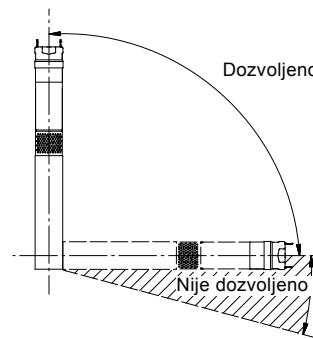**Slika 2**

Ukoliko se crpka montira vodoravno, npr. u neki spremnik, te postoji opasnost da će se crpka zamuljiti, treba crpku ugraditi u rashladni plasti. Za dubine ugradnje vidi odlomak [6.8.2 Dubina ugradnje](#).


TM01 1375 4397

4.3 Temperatura medija/hlađenje motora

Slika 3 prikazuje jednu SQ/SQE crpku, ugrađenu u buštinu. Crpka radi.

Slika 3 ilustrira sljedeće:

- promjer bušotine
- promjer crpke
- temperaturu medija
- strujanje oko motora do ulaznog sita.

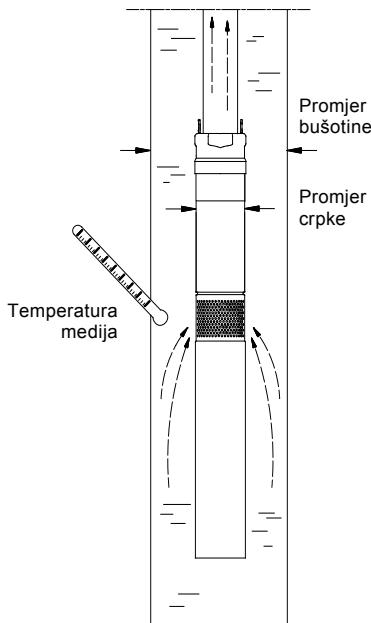

TM01 0518 1297

Slika 3

Kako bi osigurali pravilno hlađenje motora, važno je paziti da je pod svim uvjetima maksimalna temperatura medija 35°C .

Upozorenje Promjer bušotine mora iznositi najmanje 76 mm (cca 3").

Motor treba prigraditi iznad bunarskog filtera. Ukoliko rabimo rashladni plasti, može se crpka slobodno ugraditi u buštinu.

Crpka smije najdulje 5 min. raditi uz zatvoreni tlačni vod. Uz zatvoreni tlačni vod nema hlađenja pa postoji opasnost od pregrijavanja motora i crpke.

Ukoliko aktualna temperatura medija prelazi specificiranu vrijednost, ili pak pogonski odnosi leže izvan specifikacija, može se dogoditi, da crpka isključi. Molimo kontaktirajte Grundfos.

5. Električni priključak

5.1 Općenito

Električno priključivanje mora izvršiti stručnjak, sukladno lokalnim propisima elektrodistributera odn. VDE propisima.

Upozorenje

Prije početka radova na crpku treba bezuvjetno isključiti opskrbni napon. Osigurati, da se napon nepažnjom ne može ponovno uključiti.

Crpka mora biti uzemljena.

Crpku treba osigurati na licu mesta te priključiti na eksternu mrežnu sklopku. Osigurati odvajanje u svim polovima sa širinom kontaktognog otvora od min. 3 mm (po polu).

Ukoliko je oštećen kabel motora, zamjenu kabela mora izvršiti Grundfos, ovlašteni Grundfosov servis ili stručna osoba.

Podaci o opskrbnom naponu, upisanoj max. struji te faktoru snage (PF) mogu se naći na natpisnoj pločici.

Potrebno naponsko područje za Grundfosove podvodne motore, izmjereno na stezalkama motora, iznosi $-10\%/+6\%$ mrežnog napona pri trajnom pogonu (uključivo tolerancije u opskrbnom naponu i gubitke u kabelima).

Ukoliko crpku treba priključiti na električnu instalaciju u kojoj se FI-zaštitna sklopka koristi kao dodatna zaštita, **moraju se** rabiti one, koje prema DIN VDE-u 0664 aktiviraju kako kod izmjeničnih tako i kod pulsirajućih istosmjernih struja.

Ove zaštitne sklopke **se moraju** označiti sljedećim simbolom:

Opskrbni napon:

$1 \times 200-240 \text{ V} - 10\%/+6\%, 50/60 \text{ Hz}, \text{PE}$.

Potrebnna snaga se može izmjeriti samo s mjernim uređajem efektivne vrijednosti. Drugi mjerni uređaji pokazuju vrijednosti, koje odstupaju od aktualne vrijednosti.

Kod SQ/SQE crpki se kao tipična može izmjeriti struja odvoda od $2,5 \text{ mA}$ pri $230 \text{ V}, 50 \text{ Hz}$. Struja odvoda ovisi o opskrbnom naponu.

Crpke SQE i SQE-NE mogu se priključiti na potpunu motorsku zaštitu, tip CU 300 ili CU 301.

Umjesto CU 300 ili CU 301 se ne smije priključiti kondenzator ili koja druga potpuna motorska zaštitu.

Upozorenje Crpka se ne smije priključiti na eksterni pretvarač frekvencije.

5.2 Motorska zaštita


Motor ima ugrađenu termoskopku pa ne treba druge motorske zaštite.

5.3 Priklučivanje motora

Motor ima ugrađeni startni uređaj te se može priključiti direktno na mrežu.

Uključivanje odn. isključivanje crpke je u pravilu putem tlačne sklopke, vidi sl. 4.

Upozorenje: Tlačna sklopka mora biti dimenzionirana za max. struju odgovarajućeg tipa crpke.

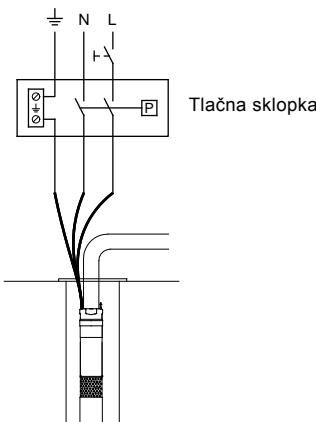

TM01 1480 4697

Slika 4

6. Montaža

6.1 Općenito

Upozorenje

Prije početka bilo kakvih radova na crpki ili na motoru treba bezuvjetno isključiti opskrbeni napon. Osigurati, da se nepažnjom napon ne može ponovno uključiti.

Upozorenje: Crpka se ne smije spušтati ili dizati pomoću kabela motora.

Sve se crpke isporučuju s dopunskom natpisnom pločicom, koja se mora pričvrstiti na licu mjesta.

6.2 Spajanje motora i crpke

Motor i crpka spajaju se kako slijedi:


1. motor horizontalno uklješti u škripcu, vidi sl. 6.
2. Vratilo crpke postaviti u prikazani položaj, vidi sl. 5.



TM02 8425 5203

Slika 5

3. Kraj vratila motora namazati isporučenom mašču.
4. Navijati na motor dio crpke (55 Nm). **Upozorenje:** oba vratila moraju međusobno zahvaćati. Pritom se na priteznim površinama crpke smije rabiti odvijač, vidi sl. 6.

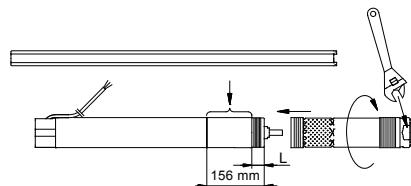

TM01 2854 2299

Slika 6


Motor (P2) [kW]	L [mm]
0,70	120
1,15	102
1,68	66
1,85	66

Ukoliko su dio crpke i motor ispravno spojeni, ne smije između njih postojati razmak.

6.3 Uklanjanje nepovratnog ventila

Ukoliko trebamo crpku bez nepovratnog ventila, može se ventil ukloniti na sljedeći način:

1. nožice ventilske vodilice odrezati pomoću kombiniranih kliješta ili sličnog alata, vidi sl. 7.
2. Crpku okrenuti tako, da glava gleda prema dolje.
3. Prekontrolirati, da su iz crpke izašli svi nepričvršćeni dijelovi.

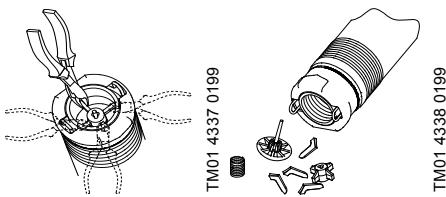

Slika 7

Upozorite SQE-NE se isporučuje bez nepovratnog ventila.

Nepovratni ventil se može dati montirati u Grundfosovom servisu.

6.4 Montaža kabelskog utikača na motor

Upozorenje

Ni u kojem slučaju korisnik ne smije isključiti utikač motora.

Slijedeći opis isključivo je namjenjen serviserima.




Ukoliko se mora zamjeniti kabel motora, pogledajte poglavlje [5.1 Općenito](#).

Kabel s utikačem mora bezuvjetno montirati odn. demontirati radionica koju je Grundfos ovlastio ili stručnjak sličnih kvalifikacija.

Isporučeni kabelski utikač podmazan je u tvornici. Prekontrolirati, da je ispravno podmazan.

Kabelski utikač se montira na sljedeći način:

1. Prekontrolirati ispravnost tipa, presjeka i duljine kabela.
2. Prekontrolirati da lokalni opskrbni napon ima ispravno uzemljenje.
3. Prekontrolirati da je utičnica motora čista i suha. Provjeriti ugradnju isporučene brtve.
4. Kabelski utikač utisnuti u utičnicu motora. Kabelski utikač se ne može neispravno montirati, vidi sl. 8.

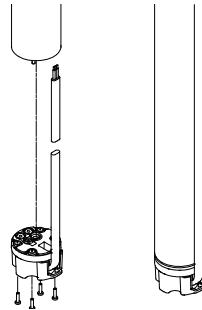

Slika 8

5. Montirati i čvrsto pritegnuti četiri vijka (1 - 1,5 Nm), vidi sl. 8.


Nakon montaže utikača ne smije više postojati razmak između motora i kabelskog utikača.

TM02 9605 3504

6.5 Montaža kabelske zaštitne tračnice

Kabelsku zaštitnu tračnicu montirati kako slijedi:


1. Podvodni kabel plošno umetnuti u zaštitnu tračnicu.
2. Kabelsku zaštitnu tračnicu montirati u šupljinu kabelskog utikača. Obje gornje rupe sa strane na zaštitnoj tračnici moraju dosjeti u gornji rub plašta crpke, vidi sl. 9.

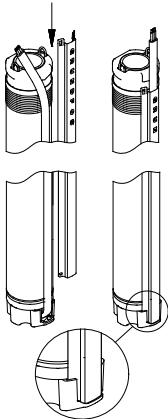

TM02 9613 3504

Slika 9

3. Pomoću oba isporučena narezana vijka pričvrstiti kabelsku zaštitnu tračnicu na ulazno sito, vidi sl. 10.



TM01 4427 0299

Slika 10

6.6 Dimenzioniranje kabela

Grundfosovi podvodni kabeli isporučuju se za brojne različite instalacije.

Podvodni kabel mora biti dovoljno velik, kako bi udovoljio naponskim zahtjevima navedenim u odlomku

5.1 Općenito.

Vrijednosti u niženavedenim tabelama izračunane su sukladno sljedećoj formuli:

$$q = \frac{I \times 2 \times 100 \times PF \times L \times \rho}{U \times \Delta U}$$

q = promjer kabela [mm^2].

I = upisana max. struja motora [A].

PF = 1,0.

L = duljina podvodnog kabela [m].

ρ = specifični otpor: 0,02 [$\Omega \text{mm}^2/\text{m}$].

U = nazivni napon [V].

ΔU = pad napona [%] = 4 %.

4 %-tни pad napona sukladan je propisu IEC 3-64, serija HD-384.

Proračun daje sljedeće max. duljine kabela uz opskrbni napon od 240 V:

Max. duljina kabela [m]							
Motor (P2)	I_N	Veličina kabela					
		[kW]	[A]	1,5 mm^2	2,1 $\text{mm}^2/$ 14 AWG	2,5 mm^2	3,3 $\text{mm}^2/$ 12 AWG
0,7	5,2			80	112	133	176
1,15	8,4			50	69	83	109
1,68	11,2			37	52	62	82
1,85	12			35	49	58	76
							92
							139

6.7 Spajanje kabela

Preporučamo podvodni kabel spojiti s kabelom motora pomoću Grundfosove kabelske spojke tip KM.

Kabelska spojka, tip KM	
Presjek voda	Proizvodni broj
1,5 do 2,5 mm ²	96021462
4,0 do 6,0 mm ²	96021473

Kod većih presjeka vodova povežite se, molimo, s Grundfoseom.

6.8 Cijevni priključak

Ukoliko pri priključivanju uzlazne cijevi rabimo alat, smije se crpka stezati samo na glavi.

Kad se crpka spaja s plastičnim cijevima, obvezatna je uporaba stezne spojke.


Kod montaže crpki s plastičnim cijevima

Uputa pri određivanju dubine ugradnje voditi računa o rastezanju cijevi.

Kod uporabe cijevi s prirubnicama treba u prirubnicama ostaviti otvore za podvodni kabel i crijevo vodokaza (ukoliko se ugrađuju).

Sl. 11 prikazuje instalaciju s crpkom uz podatke o:

- položaju kabelskih tračnica, poz. 1, i udaljenosti između kabelskih obujmica.
- montaži čeličnog užeta, poz. 2.
- max. dubini ugradnje ispod mirujuće razine vode.

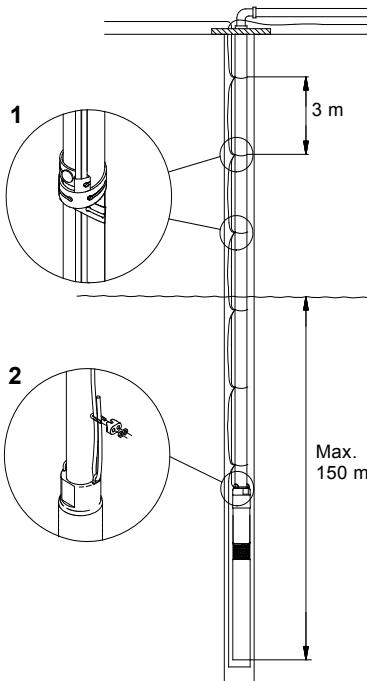

Slika 11

6.8.1 Pričvršćenje kabela

Kabelske obujmice montirati na svaka 3 m, vidi sl. 11.

Kod uporabe plastičnih cijevi mora podvodni kabel imati određenu toleranciju s obzirom na promjenu položaja uzrokovano opterećenjem.

Kod uporabe cijevi s prirubnicama treba kabelske obujmice montirati ispod i iznad svakog prirubničkog spoja.

6.8.2 Dubina ugradnje

Maksimalna dubina ugradnje ispod mirujuće razine vode: 150 m, vidi sl. 11.

Minimalna dubina ugradnje ispod mirujuće razine vode:

- vertikalna ugradnja:**

za vrijeme puštanja u pogon i za vrijeme pogona mora crpka uvijek biti potpuno uronjena u vodu.

- Horizontalna ugradnja:**

crpku ugraditi 0,5 m ispod snižene razine vode, gdje mora raditi. Ukoliko postoji opasnost da se crpka zamulji, treba je bezuvjetno ugraditi u rashladni pllašt.

6.8.3 Spuštanje crpke

Preporučamo crpku osigurati pomoću čeličnog užeta, vidi sl. 11, poz. 2.

Čelično uže toliko otpustiti, da je neopterećeno; onda ga pomoću stezaljki za užad pričvrstiti na glavu zdenca.

Upozorenje Čelično uže se ne smije rabiti za izvlačenje crpke s cijevima iz bunara.

Upozorenje Crpka se ne smije spuštati ili izvlačiti pomoću kabela motora.

7. Puštanje u pogon

Povjeriti, da dotok vode u bunar odgovara najmanje učinu dizanja crpke.

Crpka se smije uključiti tek onda, kad je potpuno uronjena u medij koji diže.

Crpku uključiti po isključiti tek onda, kad je medij opet bistar. Preranо isključivanje crpke povećava opasnost od začepljenja dijelova crpke ili nepovratnog ventila.

8. Pogon

8.1 Minimalni dizani protok

Za osiguranje dovoljnog hlađenja motora ne smije dizani protok crpke nikada pasti ispod 50 l/h.

Dizani protok može pod određenim uvjetima naglo pasti. Razlog može ležati u tome, da je učin crpke veći od dotoka vode u zdenac. Crpku treba isključiti a smetnju ukloniti.

Upozorenje Zaštitu crpke od rada na suho funkcionira samo unutar preporučenog radnog područja crpke.

8.2 Izbor membranskog tlačnog spremnika i namještanje ulaznog tlaka i tlačne sklopke




Upozorenje

Uredaj mora biti projektiran za maksimalni tlak dizanja crpke.

Zahvaljujući ugrađenom mekom pokretaču, iznos zaletno vrijeme crpke 2 sekunde, pa je tlak na tlačnoj sklopki i u membranskom tlačnom spremniku nakon uključivanja crpke niži od tlaka uključivanja (p_{Ein}) namještenog na tlačnoj sklopki. Ovaj niži tlak zove se minimalni tlak (p_{min}).

p_{min} odgovara potrebnom minimalnom tlaku na najgornjem izljevnjem mjestu + dobavna visina i gubitak trenjem u cjevovodu između tlačne sklopke ili membranskog tlačnog spremnika i najgornjeg izljevnog mjeseta ($p_{min} = B + C$), vidi sl. 12.

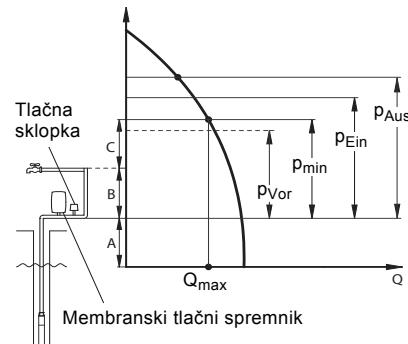

TM00 6445 3795

Slika 12

- A: Visina dizanja + gubitak trenjem u cjevovodu između spuštene razine vode i membranskog tlačnog spremnika.
- B: Visina dizanja + gubitak trenjem u cjevovodu između membranskog tlačnog spremnika i najgornjeg izljevnog mjeseta.
- C: Minimalni tlak na najgornjem izljevnom mjestu.

Upozorenje Osigurati, da dobavni tlak odabrane crpke prelazi vrijednost $p_{Aus} + A$.

p_{Vor} : Ulazni tlak.

p_{min} : Potrebni minimalni tlak.

p_{Ein} : Tlak uključivanja namješten na tlačnoj sklopki.

p_{Aus} : Tlak isključivanja namješten na tlačnoj sklopki.

Q_{max} : Maksimalni dobavni tlak uz p_{min} .

Minimalna veličina membranskog tlačnog spremnika, ulazni tlak i namještanje tlačne sklopke mogu se, ovisno o p_{min} i Q_{max} , naći u sljedećoj tabeli:

primjer:

$$p_{min} = 35 \text{ m v.s., } Q_{max} = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}.$$

Na osnovi ovih informacija možemo u tabeli naći sljedeće vrijednosti:

minimalna veličina membranskog tlačnog spremnika = 33 l.

$$p_{Vor} = 31,5 \text{ m v.s.}$$

$$p_{Ein} = 36 \text{ m v.s.}$$

$$p_{Aus} = 50 \text{ m v.s.}$$

p_{min} [m]	Q_{max} [m ³ /h]															p_{Vor} [m]	p_{Ein} [m]	p_{Aus} [m]		
	0,6	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8		
veličina membranskog tlačnog spremnika [litara]																				
25	8	8	18	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	22,5	26	40
30	8	8	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	50	80	80	80	80	27	31	45
35	8	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	31,5	36	50
40	8	18	18	18	18	24	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80	36	41	55
45	8	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80	40,5	46	60
50	8	18	18	18	24	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80	80	45	51	65
55	18	18	18	18	24	33	50	50	50	80	80	80	80	80	80	80	80	49,5	56	70
60	18	18	18	18	24	33	50	50	80	80	80	80	80	80	80	80	80	54	61	75
65	18	18	18	24	24	33	50	50	80	80	80	80	80	80	80	80	80	58,5	66	80

1 m v.s. = 0,098 bar.

8.3 Ugrađena zaštita

Motor ima ugrađenu elektroničku jedinicu, koja čuva motor u raznim prilikama.

Kod preopterećenja će ugrađena zaštita od preopterećenja isključiti crpku na 5 minuta.

Nakon tog razdoblja pokušava crpku ponovno startati.

Ukoliko je crpka radi rada na suho isključila, uključuje se automatski nakon 5 minuta.

Ukoliko se crpka uključila u praznom zdencu, isključit će nakon 30 sekundi.

Vraćanje crpke: isključiti opskrbni napon u trajanju od 1 minute.

Motor je zaštićen u sljedećim slučajevima:

- rada na suho
- impulsnog prepuna (6000 V)
U područjima s čestim pojavama munja potrebna je gromobranska zaštita.
- prepuna
- podnapona
- preopterećenja i
- nadtemperature.

SQE crpki/MSE 3 motor:

Kod SQE crpki/MSE 3 motora može se granica isključivanja pri radu na suho pomoći CU 300/CU 301 prilagoditi aktualnim uvjetima uporabe.

Uputa

9. Uzdržavanje i servisiranje

Crpke normalno ne treba uzdržavati.

Mogu se javiti talozi i istrošenost.

Grundfos isporučuje komplete za servisiranje kao i servisni alat.

Crpke se mogu odnijeti na ispitivanje u Grundfosov servis.

9.1 Zaprljane crpke

Crpka se klasificira kao kontaminirana
Uputa ukoliko se rabiла за dobar po zdravlje opasne ili otrovne tekućine.

U takvom slučaju moramo prilikom svakog zahtjeva za servisiranjem raspolagati detaljnim obavijestima o dizanom mediju.

Kod eventualnog zahtjeva za servisiranjem treba bezuvjetno prije slanja crpke kontaktirati Grundfos, koji mora raspolažati obavijestima o dizanom mediju itd., jer inače može odbiti primetak crpke.

SQE-NE: crpke kojima se nisu dizale kontaminirane tekućine, mogu se na servisiranje poslati Grundfosu, ukoliko posjeduju potvrdu da su bezopasne.

Pravno obvezatnu potpisano potvrdu mora servisna služba Grundfosa posjedovati prije slanja crpke. Bez te potvrde odbit će ćemo primatak crpke.

Eventualni troškovi slanja idu na teret pošiljatelja.

9.2 Rezervni dijelovi/pribor

Posebno naglašavamo, da rezervni dijelovi i pribor koje nismo mi isporučili, mi ne možemo ni ispitati niti odobriti.

Ugradnja i/ili uporaba takvih proizvoda može uz određene uvjete negativno utjecati na konstrukcijski zadane karakteristike crpke.

Grundfos ne snosi nikakvo jamstvo za kvarove nastale uporabom neoriginalnih rezervnih dijelova i pribora.

Smetnje koje ne možete ukloniti sami, smiju uklanjati samo Grundfosov servis ili ovlaštene stručne tvrtke.

Molimo javite što točniji opis kvara, kako bi se naši serviseri mogli pripremiti i uzeti odgovarajuće doknadne dijelove.

Tehničke podatke o uređaju naći ćete na natpisnoj pločici.

10. Pregled smetnji

Upozorenje




Prije početka bilo kakvih radova na crpki ili na motoru treba bezuvjetno isključiti opskrbni napon. Osigurati, da se nepažnjom napon ne može ponovno uključiti.

Smetnja	Uzrok	Pomoć
1. Crpka ne radi.	a) Pregorjeli osigurači u električnoj instalaciji. b) Aktivirala zaštitna nadstrujna ili zaštitna prenaponska sklopka. c) Nema dovoda struje. d) Aktiviralo nadstrujno okidalo motorske zaštitne sklopke. e) Oštećena crpka/podvodni kabel. f) Prenapon ili podnapon.	Izmijeniti pregorjele osigurače. Ako ponovno pregore, treba prekontrolirati električni kabel i instalaciju. Ponovno uključiti zaštitnu sklopku. Povezati se s elektropskrbnim poduzećem. Prekontrolirati, da motor/crpka nisu blokirani. Popraviti/izmijeniti crpu/kabel. Prekontrolirati opskrbni napon.
2. Crpka radi no ne dobavlja vodu.	a) Zaporni ventil je zatvoren. b) U zdencu nema vode ili je razina vode preniska. c) Nepovratni ventil je blokira u zatvorenom položaju. d) Ulazno sito je začepljeno. e) Crpka je defektna.	Otvoriti ventil. Vidi 3 a). Crpu izvući pa ventil očistiti ili izmijeniti. Crpu izvući pa očistiti ulazno sito. Crpu očistiti/izmijeniti.
3. Crpka radi sa smanjenim učinom.	a) Sniženje vodostaja veće od predviđenog. b) Ventili u tlačnom vodu su djelomično zatvoreni/blokirani. c) Tlačni vod je uslijed zaprljanja djelomično začepljen (talog). d) Nepovratni ventil crpke je djelomično blokiran. e) Crpka i uzlazna cijev su uslijed nečistoća djelomično začepljeni (talog). f) Crpka je defektna. g) Propusnost u cjevovodu. h) Uzlazna cijev defektna. i) Podnapon.	Povećati dubinu ugradnje, crpu prigušiti ili zamijeniti manjim modelom, kako bi se postigao manji učin. Remontirati ventile te ih eventualno očistiti/izmijeniti. Očistiti/izmijeniti tlačni vod. Crpu izvući pa očistiti/izmijeniti ventil. Crpu izvući, demontirati, očistiti ili eventualno izmijeniti. Očistiti cijev. Crpu popraviti/izmijeniti. Prekontrolirati i popraviti cjevovod. Izmijeniti uzlaznu cijev. Prekontrolirati opskrbni napon.

Smetnja	Uzrok	Pomoć
4. Učestalo uključivanje i isključivanje.	<p>a) Premala razlika na tlačnoj sklopki između uključivanja i isključivanja.</p> <p>b) Elektrode upravljanja razinom vode ili vodokazne sklopke u spremniku nisu ispravno montirane.</p> <p>c) Nepovratni ventil je propustan ili je blokiran u djelomično otvorenom položaju.</p> <p>d) Nestabilan opskrbni napon.</p> <p>e) Temperatura motora postaje previsoka.</p>	<p>Povećati razliku. No tlak isključivanja ne smije prelaziti pogonski tlak tlačnog spremnika, a tlak uključivanja mora biti dovoljno visok, da osigurava dostatnu opskrbu vodom.</p> <p>Namjestiti intervale elektroda/vodokaznih sklopki tako, da između uključivanja i isključivanja crpke imamo adekvatno vrijeme. Pridržavati se montažnih i pogonskih uputa korištenih automatskih uređaja. Ako se intervali između uključivanja i isključivanja ne mogu namjestiti s automatskim uređajima, reducirati učin crpke prigušivanjem tlačnog ventila.</p> <p>Crpu izvući pa očistiti/izmjeniti nepovratni ventil.</p> <p>Prekontrolirati opskrbni napon.</p> <p>Prekontrolirati temperaturu vode.</p>

10.1 Ispitivanje otpora izolacije

U instalaciji s SQ/SQE crpkama se ne smije ispitivati otpor izolacije, jer bi se time mogla oštetiti ugrađena elektronika, vidi sl. 13.

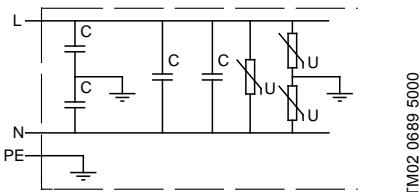

Slika 13

11. Provjera opskrbnog napona

Upozorenje

Prije početka bilo kakvih radova na crpki ili na motoru treba bezuvjetno isključiti opskrbni napon. Osigurati, da se nepažnjom napon ne može ponovno uključiti.

1. Mrežni napon	Izmjeriti napon između faze i nultog vodiča (pomoću mjernog uređaja efektivnih vrijednosti). Voltmetar stezaljkama spojiti na priključno mjesto.	Granični napon za vrijeme pogona ne smije se razlikovati od područja napona navedenog u odliomku 5. Električni priključak . Velike oscilacije napona ukazuju na lošu opskrbu strujom pa crpku treba isključiti, sve dok se pogreška ne ukloni.
2. Potrebna struja	Izmjeriti jakost struje svake faze (s mjer.uređajem efektivnih vrijednosti) dok crpka radi uz konstantni tlak dizanja (po mogućnosti uz učin, kod kojeg je motor maksimalno opterećen). Za max. struju vidi natpisnu pločicu.	Ukoliko je došlo do prekoračenja maksimalne termičke struje, moguće su sljedeće pogreške: <ul style="list-style-type: none">loše povezane žice, možda u kabelskoj spojnici.preniski mrežni napon. Vidi točku 1.

12. Okoliš

Za vrijeme uporabe, pogona, skladištenja i transporta pridržavati se odgovarajućih propisa o zaštiti okoliša i lokalnih odredbi o rukovanju opasnim tvarima.

Upozorenje

Pri isključivanju crpke iz pogona treba provjeriti, da se u crpki ne nalaze nikakvi ostaci eventualno opasnih tvari, kako bismo spriječili moguću opasnost po zdravlje ili okoliš.

U dvojbenom slučaju povežite se, molimo, s Grundfosom ili lokalnom nadležnom službom.

13. Zbrinjavanje

Ovaj se proizvod, a isto vrijedi i za njegove dijelove, mora zbrinuti sukladno čuvanju okoliša:

- U tu svrhu rabiti lokalne javne ili privatne tvrtke za zbrinjavanje otpada.
- Ukoliko to nije moguće, povežite se s najbližom Grundfosovom filijalom ili radionicom.

Zadržano pravo tehničkih izmjena.

Magyar (HU) Telepítési és üzemeltetési utasítás

Az eredeti angol változat fordítása

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldal
1. Symbols used in this document	170
2. Általános adatok	171
2.1 Alkalmazási terület	171
3. Műszaki adatok	171
3.1 Raktározás	172
3.2 Hangnyomásszint	172
4. Előkészítés	172
4.1 A motor töltőfolyadékának töltése	172
4.2 Beépítési követelmény	172
4.3 Folyadék hőmérséklete/hűtés	173
5. Villamos bekötés	173
5.1 Általános rész	173
5.2 Motorvédelem	174
5.3 A motor bekötése	174
6. Beépítés	174
6.1 Általános rész	174
6.2 A szivattyú és a motor összeerősítése	174
6.3 A visszacsapószelep eltávolítása	175
6.4 A kábel dugó csatlakoztatása a motorhoz	175
6.5 A kábelvédő lemez feltétele	176
6.6 A kábel méretezése	177
6.7 A merülőkábel toldása	178
6.8 Nyomocsó csatlakoztatás	178
7. Indítás	179
8. Üzemeltetés	179
8.1 A legkisebb folyadékszálíltás	179
8.2 Légüst kiválasztása, az előfeszítési nyomás és a nyomáskapcsoló beállítása	179
8.3 Beépített védelmek	181
9. Karbantartás és szerviz	181
9.1 Elszennyeződött szivattyúk	181
10. Hibakereső táblázat	182
10.1 Átütési szilárdság-vizsgálatok	183
11. A tápfeszültség ellenőrzése	184
12. Környezet	184
13. Hulladékkezelés	184

Figyelmeztetés



A telepítés előtt olvassuk el a szerelési és üzemeltetési utasítást. A telepítés és üzemeltetés során vegyük figyelembe a helyi előírásokat, és szakmai ajánlásokat.

Figyelmeztetés



A termék használatához termékismeret és tapasztalat szükséges. Csökkent fizikális, mentális vagy érzékelési képességekkel rendelkező személyeknek tilos a termék használata, ha csak hozzá értő személy felügyelet alatt nincsenek, vagy egy a biztonságukért felelős személy által ki nem lettek képezve a termék használatára.

Gyermekek nem használhatják és nem játszhatnak ezzel a termékkel.

1. Symbols used in this document

Figyelmeztetés



Az olyan biztonsági előírásokat, amelyek figyelmen kívül hagyása személyi sérülést okozhat, az általános Veszély-jellel jelöljük.

Ha ezeket a biztonsági utasításokat nem tartják be, az a berendezés hibás működését vagy sérülését okozhatja.

Vigyázat

A megjegyzések és utasítások egyszerűbbé, és biztonságosabbá teszik az üzemeltetést.

Megjegyz.

2. Általános adatok

Enen beépítési és működtetési utasítás oldalán találják meg a szivattyú és motor adattáblájának a másolatát.

Mielőtt az SQ/SQE szivattyút besüllyesztik a fúrt kúba, tölték ki a szivattyú adattáblájáról annak az érékeit a gépkönyvi adattábla másolatba beírva.

Referenciacélok érdekében ezt a beépítési és üzemeltetési utasítást tartsák mindenig a beépítés helyéhez közel száraz helyen.

2.1 Alkalmazási terület

Az **SQ** és **SQE** szivattyúkat olyan tiszta, hígolyós, nem agresszív, nem robbanékony folyadékok szállítására tervezték, amelyekben nincsenek szilárd részecskék és szálas anyagok.

Jellemző felhasználási területek:

- Talajvíz szállítása
 - magánházak részére
 - kis vízművek részére
 - öntözési rendszerekhez például üvegházak részére.
- Tartályok közötti folyadék átemelésre.
- Nyomásfokozás.

Az **SQE-NE** szivattyúkat tiszta, hígolyós, nem robbanékony folyadékok szállítására tervezték, amelyek nem tartalmaznak szilárd részket és szálas anyagokat.

Ezek a szivattyúk alkalmasak szennyezett vagy szénhidrogénekkel tartalmazó talajvizek szivattyúzására, például:

- szeméttárolóból
- vegyi raktárakban
- ipari területeken
- olaj vagy gázelaj töltő állomásokon
- környezetvédelmi célokra.

Az **SQE-NE** szivattyúkat tehát fel lehet használni mintavételre, megfigyelésre és víztisztító rendszerekben a vegyi folyamatok követésére.

Az információk valamennyi szivattyútípusra vonatkoznak:

A víz homoktartalma ne legyen több, mint 50 g/m³.

Az ennél nagyobb homoktartalom csökkeneti a szivattyú élettartamát és megnöveli a beszorulás veszélyét.

Ha olyan folyadékot kívánnak szivattyúzní, amelynek viszkozitása meghaladja a vízét, Megjegyzés kérjük, hogy a Grundfos-szal vegyék fel a kapcsolatot.

pH értékek:

SQ és SQE esetén: 5...9.

SQE-NE esetén: Kérjük vegyék fel a kapcsolatot a Grundfos-szal.

Folyadék hőmérséklete:

A szivattyúzott folyadék hőmérséklete ne haladj meg a 35 °C értéket.

3. Műszaki adatok

Tápfeszültség:

1 x 200-240 V - 10 %/+ 6 %, 50/60 Hz, PE.

Működtetés áramfejlesztőről: a generátor teljesítménye legyen 10 %-al nagyobb, mint a motor által felvett P₁ [kW] értéke.

Indítási áram:

A motor adattábláján megadott értékkel egyenlő.

Teljesítmény tényező:

PF = 1 (cos φ).

Motor töltőfolyadéka:

SML 2 típusú.

Motor kábele:

1,5 m hosszú 3 x 1,5 mm², PE.

Folyadék hőmérséklete:

Maximum 35 °C.

Szivattyú nyomócsonka:

SQ 1, SQ 2, SQ 3: Rp 5/4 (belső menetes csonk).

SQ 5, SQ 7: Rp 6/4 (belső menetes csonk).

A szivattyú átmérője:

74 mm.

Fúrt csőkút átmérője:

Legalább 76 mm.

Beépítési mélység:

Legfeljebb 150 m a nyugalmi vízszint alatt.

Lásd még az [6.8.2](#) pontban: beépítési mélység.

Teljes tömeg:

Legfeljebb 6,5 kg.

3.1 Raktározás

Raktározási hőmérséklet: -20 °C ... + 60 °C között.

3.1.1 Fagyvédelem

Ha a szivattyú használat után kell raktározni, akkor fagymenete helyen kell elhelyezni, vagy meg kell arról győződni, hogy a motort töltő folyadék fagyálló. A motort nem szabad folyadék töltés nélkül raktározni.

3.2 Hangnyomásszint

A hangnyomásszint kisebb, mint amit az Európai Unió 2006/42 irányelv kidolgozott a gépekre vonatkozóan.

4. Előkészítés

A Grundfos MS 3 és MSE 3 búvármotorok csapágazása vízenesű csuszócsapágazás. Nincsen szükség más kenésre.

A búvármotorokat gyárilag töltik fel a különleges Grundfos SML 2 típusú motortöltő folyadékkal, amely -20 °C-ig fagyálló és úgy kezelték, hogy megelölje baktériumok növekedését.


A motort töltő folyadék mennyiségét a csapágazás és így a motor teljes élettartamára méretezték.

4.1 A motor töltőfolyadékának töltése

Ha a motorfolyadék leürült a szivattyóból, akkor a motort fel kell tölteni Grundfos SML 2 motorfolyadékkal.

A motor töltésének lépései az 1. ábra szerint a következők:

1. Szerezze le a kábelvédő lécet és szerelje le a motorról a szivattyút.

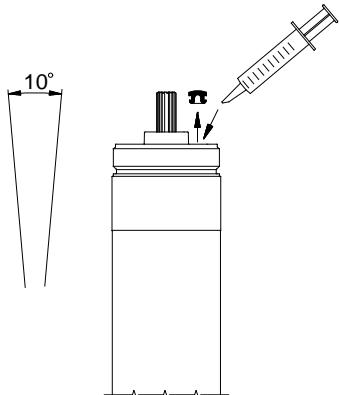

TM02 9606 3504

1. ábra


2. Helyezze el a motort a függőleges helyzethez képest mintegy 10 °-os döléssel.
3. Távolítsa el a töltőnyílás dugóját csavarhúzával vagy hasonló szerszámmal.
4. Töltsé be a motorba a folyadékot (injekciós fecskendővel vagy hasonlóval).

5. A motorban benne maradt légbuborékot ide oda billegtetéssel távolítsa el.
6. Tegye vissza a nyílás dugóját és győződjön meg arról, hogy tömt.
7. Szerelje össze a motort a szivattyúval.
8. Helyezze vissza a kábelvédőt.

A szivattyú most kész a beépítésre.

4.2 Beépítési követelmény

A szivattyú akár vízszintesen, akár függőlegesen is beépíthető, de a motor tengelye a 2. ábra szerint ne lejtsen a szivattyú felé.

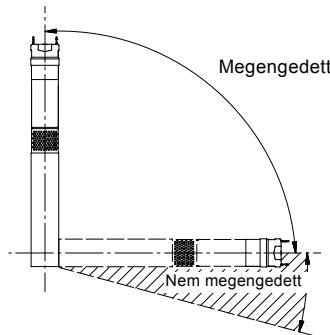

TM01 1375 4397

2. ábra

Ha a szivattyú vízszintesen kívánja beépíteni például egy tartályba és fennáll a veszélye annak, hogy iszap borítja el, akkor köpenycsőbe kell elhelyezni.


A beépítési mélységre nézve lásd a 6.8.2 Beépítési mélység pontot.

4.3 Folyadék hőmérséklete/hűtés

A 3. ábra mutat be egy fűrt kútcsoöbe elhelyezett SQ/SQE szivattyút. A szivattyú üzemel.

A 3. ábrán láthatók a következők:

- Csökút átmérő
- Szivattyú átmérő
- A szivattyúzott folyadék hőmérséklete
- Az áramlást a motor körül a szivattyú szívószűrőjéhez.

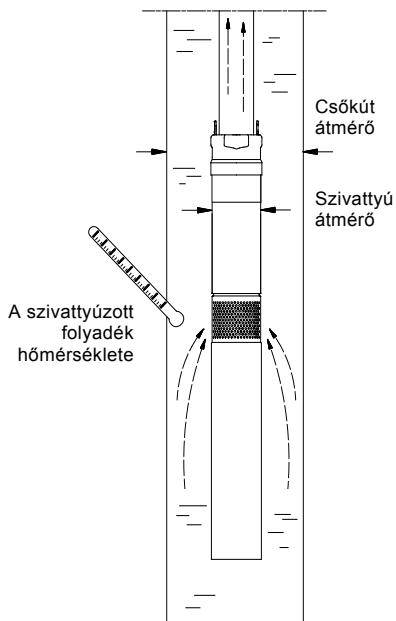

TM01 0518 1297

3. ábra

A motor megfelelő hűtése érdekében biztosítani kell, hogy a közeghőmérséklet semmilyen körülmenyek között ne haladja meg a 35 °C-ot.

Vigyázat A csőátmérőnek legalább 76 mm-nek kell lennie (kb. 3").

A motort mindenig a kútszűrő fölött kell beépíteni. Ha köpenycsövet is használnak, a szivattyú tetszőlegesen építhető be a kúthoz képest.

Vigyázat A szivattyú ne üzemeljen zárt nyomócsőre 5 percnél hosszabb ideig. A zárt csőre üzemeléskor nincsen hűtés és fennáll minden a motor minden a szivattyú túlmelegedésének a veszélye.

Ha a szivattyú által szállított folyadék tényleges hőmérséklete meghaladja a megadott értéket, vagy ha az üzemi állapotok eltérnek a megadottól, a szivattyúnak le kell állnia. Kérjük ilyen esetben vegyék fel a kapcsolatot a Grundfossal.

5. Villamos bekötés

5.1 Általános rész

A villamos bekötést villamos szakembernek kell elkészítenie a helyi áramszolgáltató előírásai szerint.

Figyelemztetés

Mielőtt a szivattyún megkezdenék a munkát, győződjön meg arról, hogy a villamos betápot kikapcsolták és illetéktelen visszakapcsolás ellen biztosították.

A szivattyú le kell földelni.

 A szivattyú az üzemeltetőnek biztosítania kell és külső hálózati kapcsolón át kell bekötnie. Gondoskodni kell arról, hogy az összes pólusra kiterjedő leválasztás esetén a nyitott érintkezők közti távolság (pólusonként) min. 3 mm legyen.

Ha a motor kábel sérült, azt le kell cserélni egy Grundfos szervizben, vagy egy megfelelő képesítéssel rendelkező szakemberrel, hogy megelőzük az áramütést.

A tápfeszültséget, a legnagyobb áramerősséget és a teljesítménytényezőt (PF) a motor adattáblájáról kell leolvasni.

A kívánt feszültség a Grundfos bútvar motoroknál a névleges feszültségtől folyamatos működéskor - 10 %/+ 6 %-al térhet el (beleértve a feszültségingadozást és a kábel veszteségét is).

Ha a szivattyút olyan villamos hálózatra csatlakoztatják, amelyben testzártali megszakító is van kiegészítő biztonságként, akkor annak olyannak kell lennie amely pulzáló egyenfeszültséget tartalmazó komponens esetén is lekapcsol.

Az ilyen zárlatvédelmi kapcsolót a következő jel mutatja: .

A tápfeszültség:

1 x 200-240 V - 10 %/+ 6 %, 50/60 Hz, PE.

Az áramfelvétel csak RMS típusú műszerrel mérhető. Ha másféle műszerrel mérik, a mutatott érték el fog térti a tényleges értéktől.

Az SQ/SQE szivattyúknál 230 V, 50 Hz, feszültségnél átlábatban 2,5 mA-es szivárgási áram mérhető. A szivárgási áram arányos a hálózati feszültséggel.

Az SQE és az SQE-NE szivattyúk csatlakoztathatók a CU 300 vagy CU 301 típusú kapcsoló dobozhoz.

Vigyázat A szivattyút semmiképpen se szabad külső frekvenciaváltóra rálakötni.


5.2 Motorvédelem

A szivattyúba be van építve a túlterhelési hővédelem, ezért külső védeelmet nem kell használni.

5.3 A motor bekötése

A motorba be van építve az indító kapcsoló, ezért a 4. ábra szerint közvetlenül rákapsolható a hálózatra, az indítást és leállítást például nyomáskapcsolóval vezérelve.

A nyomáskapcsolót a szivattyú által felvett legnagyobb áramerősségre kell kiválasztani.

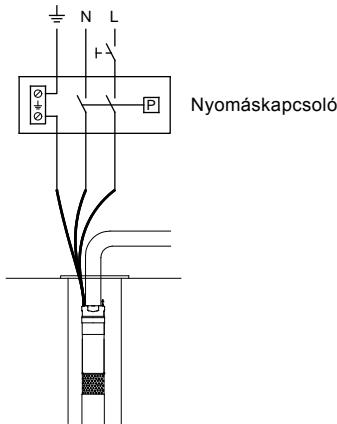

4. ábra

6. Beépítés

6.1 Általános rész

Figyelmeztetés

Mielőtt a szivattyún megkezdenék a munkát, győződjön meg arról, hogy a villamos betápot kikapcsolták és illetéktelen visszakapcsolás ellen biztosították.




Nem szabad a motorkábellel a szivattyút húzni vagy megemelni.

A szivattyúval szállított második adattáblát a beépítés helyéhez közel kell felerősíteni.

6.2 A szivattyú és a motor összeerősítése

A szivattyút és a motort a következő sorrendben kell összeerősíteni:

- Fogd be a motort vízszintesen egy satuba az 6. ábra szerint.
- Húzzuk ki a szivattyú tengelyét az 5. ábrának megfelelően.




TM02 8425 5203

5. ábra

- Zsírozd be a motor tengely végét a motorral szállított zsírral.
- Csavarozz rá a szivattyú részt a motorra (55 Nm).

Vigyázat: A szivattyú tengelynek kapcsolódnia kell a motor tengelyhez.
Ehhez a szivattyú nyomócsikon található fogó részére lelapítás az 6. ábra szerint.

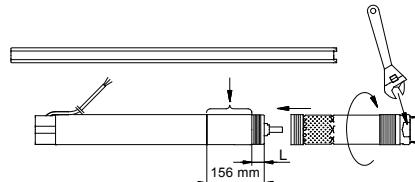

TM01 2654 2299

6. ábra


Motor (P2) [kW]	L [mm]
0,70	120
1,15	102
1,68	66
1,85	66

Ha a szivattyút jól szerelték rá a motorra, akkor nem lehet hézag a szivattyúrész és a motor között.

6.3 A visszacsapószelep eltávolítása

Ha egy szivattyúban nincs szükség a visszacsapószelepre, akkor azt a következőképpen lehet kiszerelni:

1. A szelepvezető lábakat kombináltfogóval vagy hasonló szerszámmal a 7. ábra szerint le kell vágni.
2. A szivattyút a fejrésszel lefelé kell fordítani, ekkor a levágott részek és a visszacsapószelep kiesnek a szivattyúból.
3. Ellenőrizni kell, hogy nem maradt-e a szivattyúban nem odavaló rész.

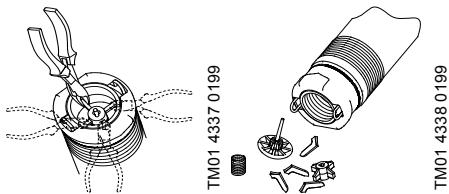

7. ábra

Megjegyzés Az SQE-NE szivattyúkban nincsen beépített visszacsapószelep.

Szükség esetén egy Grundfos szervizben be lehet építtetni a visszacsapószelepet.

6.4 A kábel dugó csatlakoztatása a motorhoz

Figyelmeztetés

A motor csatlakozóját a felhasználó semmilyen körülmenyek között ne távolítsa el.




A következő leírás kizárolag szerviz szakemberek számára készült.

A motor kábel cseréjénél vegyük figyelembe a 5.1 Általános rész leírtakat. A kábelcsatlakozó beépítését vagy eltávolítását csak a Grundfos szerviz dolgozói, vagy hasonló képzettségű személyek végezhetik.

A motorral szállított kábel dugaszolót gyárilag bezsírozta. Ellenőrizze, hogy a zsírzás megfelelő-e benne.

Az összecsatlakoztatás lépései a következők:

1. Ellenőrizze, hogy a kábel keresztmetszete és hossza megfelelő-e.
2. Ellenőrizze, hogy a helyi hálózat jól van-e leföldelve.
3. Ellenőrizze, hogy a motor aljzata tiszta és száraz-e. Győződjön meg róla, hogy a tömítés a helyén van.
4. Nyomja be a csatlakozódugót a motoron lévő aljzatba. A dugót nem lehet rosszul bekötni, lásd a 8. ábrát.

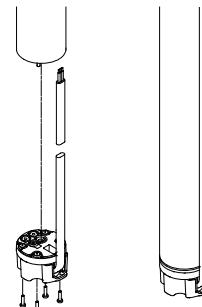

8. ábra

5. Helyezze be és rögzítse a négy csavart (1 - 1,5 Nm), lásd a 8. ábrát.


Ha a dugaszolót jól helyezték be, nem lehet hézag a motor és a kábel dugaszolója között.

TM02 9605 3504

6.5 A kábelvédő lemez feltétele

A kábelvédő lemez feltétele a következő lépésekkel áll:


1. Győződjön meg arról, hogy a motor kábele belefekszik-e laposan a védőlemezbe.
2. Csúsztassa be a kábelvédő lemezt a kábelcsatlakozó kialakított vágatába.
A kábelvédő lemez két füle kerüljön egy vonalba a szivattyú köpenyével a 9. ábra szerint.

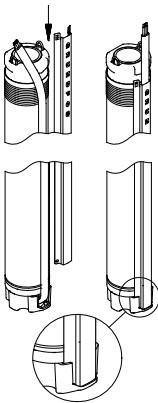

TM02 9613 3504

9. ábra

3. A két tartozékként szállított önmetszőcsavarral a kábelvédősínt a befolyószűrőre kell rögzíteni a 10. ábra szerint.



TM01 4427 0289

10. ábra

6.6 A kábel méretezése

A Grundfos minden beépítéshez tud víz alá merülő kábelt szállítani.

A merülő kábelnek a keresztmetszete legyen elég nagyra választva ahhoz, hogy követelménynek eleget tegyenek.

A kábelt a következő összefüggéssel kell méretezni:

$$q = \frac{I \times 2 \times 100 \times PF \times L \times \rho}{U \times \Delta U}$$

ahol

q = a merülőkábel keresztmetszete [mm^2].

I = a motor által felvett legnagyobb áramerősség [A].

$PF = 1,0$.

L = a merülőkábel hossza [m].

ρ = fajlagos ellenállás: $0,02 [\Omega \text{mm}^2/\text{m}]$.

U = a névleges feszültség [V].

ΔU = a méretezési feszültségesés [%] = 4 %.

A 4 %-os feszültségesés az IEC 3-64 HD-384 sorozat szerinti.

A számítás a következő legnagyobb kábelhosszokat adja 240 V-os névleges feszültségnél:

Legnagyobb kábelhossz [m]							
Motor (P2) [kW]	I_N [A]	Kábel méretek					
		1,5 mm^2	2,1 mm^2 / 14 AWG	2,5 mm^2	3,3 mm^2 / 12 AWG	4 mm^2	6 mm^2
0,7	5,2	80	112	133	176	213	320
1,15	8,4	50	69	83	109	132	198
1,68	11,2	37	52	62	82	99	149
1,85	12	35	49	58	76	92	139

6.7 A merülőkábel toldása

Azt ajánljuk, hogy a motor kábelt és a vízalatti hosszabbító kábelt a KM típusú Grundfos kábeltoldó készlettel erősítsék össze.

KM típusú kábeltoldó készlet	
Keresztmetszet	Cikkszám
1,5 ... 2,5 mm ²	96021462
4,0 ... 6,0 mm ²	96021473

Nagyobb keresztmetszet esetén kérjük, vegye fel a Grundfossal a kapcsolatot.

6.8 Nyomócső csatlakoztatás

Ha pl. láncos csőfogót használnak a felszállócső felszereléséhez, a szivattyút csak a nyomócsónkon lévő lelapolásnál fogják meg.


Ha műanyag csövet csatlakoztatnak, a szivattyú és az első csőtag közé szorító csókapcsolót kell beépíteni.

Ha műanyagcsövet használnak felszállócsőként, figyelembe kell venni a cső megnyúlását a terhelés hatására, amikor a szivattyú beépítési mélységét határozzák meg.

Ha karimás kötésű csöveget használnak, a karimákon legyen hasíték a kábel átvezetése és ha van, a vízszintérzékelő cső részére.

A 11. ábra bemutatja a szivattyú beépítését:

- Az 1 pozíció a kábel csőre kötése és távolsága a kötések között.
- A 2 pozíció a felfüggesztő huzal kötése.
- Legnagyobb megengedett beépítési mélység a nyugalmi vízszint alatt.

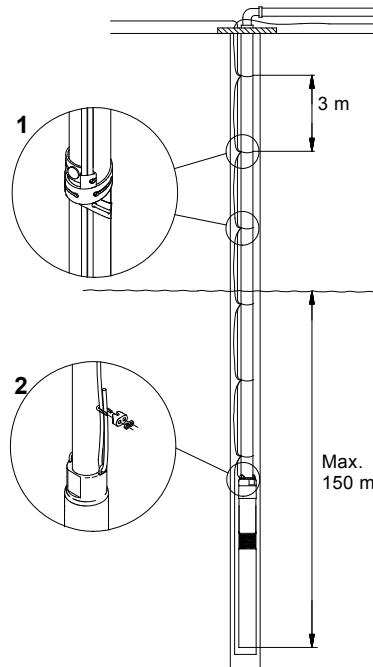

11. ábra

6.8.1 Kábelkötések

A kábeleket a 11. ábra szerint 3 méterenként kell hozzákötni a csőhöz.

Műanyag cső használatakor a kötéseket kissé lazára kell hagyni, hogy amikor a terhelés miatt a cső kitágul, legyen hozzá lehetősége.

Karimás kötésű csövek használatakor a kábel szorító kötéseket mindenkor a karima felett és alatt kell elhelyezni.

6.8.2 Beépítési mélység

Ahogy a 11. ábra is mutatja, a nyugalmi vízszint alatt legfeljebb 150 m mélyre építhető a szivattyú.

Az üzemi vízszint alatt a **legkisebb** beépítési mélység:

- **Függőleges beépítéskor:**
Indításkor és üzem közben a szivattyú mindenkorban teljesen a vízszint alá.
- **Vízszintes beépítéskor:**
A szivattyút legalább 0,5 m mélyre kell az indítási és üzemi vízszint alá elhelyezni.
Ha fennállna iszap leülépedési veszély a szivattyú körül, akkor mindenkorban köpenyecsőbe kell azt beépíteni.

6.8.3 A szivattyú besüllyesztése a kútcsőbe

Biztonságból azt ajánljuk, hogy a szivattyút a 11. ábra 2. pozíció szerint függeszék terheletlen feszítő huzalra.

Erősítsük be a huzalt lazán, hogy terheletlen maradjon és a csőhöz rögzítsük huzalszorítóval.

A tartóhuzalt tilos a szivattyú és a nyomócső kiemelésére használni.

Semmirétegen ne ereszük le a szivattyút a motor kábelénél fogva.

7. Indítás

Győződjünk meg arról, hogy a kút képes olyan térfogatáram kitermelésére, amely megfelel a szivattyú vízszállításának.

Ne indítsa el addig a szivattyút, amíg nem merül teljesen folyadékszint alá.

Indítsa el a szivattyút és ne állítsa le addig, amíg a szivattyúzott folyadék teljesen tisztta s hogy csak a szivattyú részei és a visszacsapó szelep fojtása legyen rajta.

8. Üzemeltetés

8.1 A legkisebb folyadékszállítás

A motor szükséges hűtése miatt sohase legyen kisebb a szivattyú térfogatárama mint 50 l/h.

Ha a térfogatáram csökken, annak az lehet az oka, hogy a szivattyú több vizet szállít, mint amennyit a kút képes szolgáltatni. A szivattyút ekkor le kell állítani és a hibát kijavítani.

A szivattyú szárazonfutási védelme csak a szivattyú megengedett üzemi tartományán belül működik.

8.2 Légüst kiválasztása, az előfeszítési nyomás és a nyomáskapcsoló beállítása




Figyelmeztetés

A berendezést a legnagyobb szivattyú nyomásra kell méretezni.

Miután a szivattyúba be van építve az a lágyindító berendezés, ami 2 másodperc alatt futtatja fel a gépet, a nyomás a nyomáskapcsolón és a légüstben az indítás ideje alatt kisebb, mint a nyomáskapcsolón beállított (p_1) szivattyú bekapsolási nyomás. Ez a nyomás a legkisebb (p_{min}) nyomás.

A p_{min} egyenlő a legmagasabb kifolyó csapolón kívánt legkisebb nyomás, hozzáadva a csap magasságát és a cső nyomásveszteségét a légüsttől és nyomáskapcsolótól a kifolyóig, lásd a 12. ábrán: ($p_{min} = B + C$).

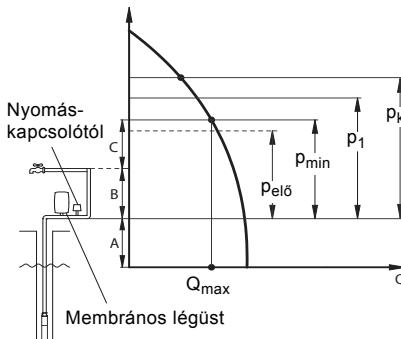

TM00 6445 3795

12. ábra

- A: A leszívott vízszint és a membrános légüst közötti emelés, megnövelve a légüstig tartó csővezetéki veszteséggel.
- B: A membrános légüst és a legmagasabb kifolyó közötti emelés, megnövelve a csőveszteséggel.
- C: Legkisebb igényelt nyomás a legmagasabban lévő csapolón.

Győződjön meg arról, hogy a kiválasztott szivattyú képes e nagyobb nyomást létesíteni, mint $P_{ki} + A$.

- P_{elő}:** A membrános légüst előfeszítési nyomása.
- P_{min}:** A kívánt legkisebb nyomás.
- P₁:** A szivattyú bekapsolási nyomása a nyomáskapcsolón beállítva.
- P_{ki}:** A szivattyú kikapsolási nyomása a nyomáskapcsolón beállítva.
- Q_{max}:** A legnagyobb térfogatáram a p_{min}-nál.

A p_{min} és Q_{max} alapján az alábbi táblázatból meghatározható az a **legkisebb** membrános légüst térfogat, az előfeszítési nyomás és a nyomáskapcsoló beállítása.

Számpélda:

$$p_{min} = 35 \text{ m (vízszlop)}, Q_{max} = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}.$$

Ezek alapján a táblázatból a következőket olvashatjuk le:

A **legkisebb** membrános légüst térfogat = 33 liter.

$$P_{elő} = 31,5 \text{ m vízszlop}.$$

$$P_1 = 36 \text{ m vízszlop}.$$

$$P_{ki} = 50 \text{ m vízszlop}.$$

p_{min} [m]	Q_{max} [m ³ /h]															$P_{elő}$ [m]	P_1 [m]	P_{ki} [m]		
	0,6	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8		
Membrános légüst térfogata [liter]																				
25	8	8	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	22,5	26	40
30	8	8	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	50	80	80	80	80	27	31	45
35	8	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	31,5	36	50
40	8	18	18	18	18	24	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80	36	41	55
45	8	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80	40,5	46	60
50	8	18	18	18	24	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80	80	45	51	65
55	18	18	18	18	24	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80	80	49,5	56	70
60	18	18	18	18	24	33	50	50	80	80	80	80	80	80	80	80	80	54	61	75
65	18	18	18	24	24	33	50	50	80	80	80	80	80	80	80	80	80	58,5	66	80

1 m vízszlop = 0,098 bar.

8.3 Beépített védelemek

A motorba be van építve egy elektronikus egység, amely azt különféle állapotokban védi.

Túlterhelés esetében a beépített védelem 5 percre kikapcsolja a motort. Ez után megkíséri a visszakapcsolást.

Ha a szivattyú szárazonfutás miatt leállította, 5 perc múltán újra megkíséri az elindítást.

A szivattyú az újraindulás után 30 másodperccel újra leáll, ha a kút üres.

A szivattyú nyugtáza: a villamos áramot 1 perc időtartamra ki kell kapcsolni.

A motor védet a következő esetekben:

- szárazonfutás
- feszültségingadozás (6000 V-ig)
A villámcsapás-veszélyes körzetekben ajánlott külső villámvédelmet alkalmazni.
- túlfeszültség
- feszültség lehúzás
- túlterhelés
- túlmelegedés.

SQE szivattyúk/MSE 3 motorral:

A CU 300 vagy CU 301 alkalmazásával az MSE 3 motorok szárazonfutás védelme az adott beépítéshez alkalmazkodóan állítható.

Megjegyzés

9. KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZ

A szivattyúk normál esetben karbantartást nem igényelnek.

Lerakodás és kopás előfordulhat bennük. Ilyen esetekhez szerviz-készlet és szerviz szerszámok kaphatók a Grundfosról. Kívánságra kapható a Grundfos szerviz kézikönyv is.

A szivattyúk szervizét a Grundfos központ szervize tudja elvégezni.

9.1 Elszennyeződött szivattyúk

Ha a szivattyút egészségre ártalmas vagy **Megjegyz.** mérgező közegben használják, akkor a szivattyú szennyezettnék kell tekinteni.

Ha a Grundfos kérík fel a szivattyú szervizelésére, értesíteni kell a szállított folyadék, stb. minden tulajdonosáról, mielőtt a szivattyú beérkezik a szervizbe. Ha ez nem történik meg, a Grundfos megtagadhatja a szivattyú átvételét a szervizelésre. Ezért a szerviz bármilyen bekapcsolásakor (függeltenül attól, hogy ki csinálja) be kell csatolni az adatokat a szállított folyadékrol, ha a szivattyú egészségre ártalmas vagy mérgező folyadékban üzemeltetették.

SQE-NE: Csak olyan szivattyúk küldhetők be a Grundfoshoz szervizre, amelyek mellé bizonyítják, hogy fertőtlenítették, vagyis a szivattyúk nem tartalmaznak egészségre ártalmas vagy mérgező folyadékot.

A személyek és a környezet egészségi károsodásának megelőzésére kérjük annak tanúsítását, hogy a szivattyú tiszta.

A Grundfoshnak ezt a bizonyítványt a szivattyú beérkezése előtt kell megkapnia. Ha ez nem történik meg, a Grundfos visszautasítja a termék átvételét szervizelésre.

A szivattyú visszaküldési költségeit a felhasználóra hárítjuk át.

10. Hibakereső táblázat

Figyelmeztetés


 Mielőtt a szivattyún megkezdenék a munkát, győződjön meg arról, hogy a tápfeszültséget kikapcsolták és illetéktelen visszakapcsolás ellen biztosították.

A hiba jellege	A hiba lehetséges okai	A hiba elhárítása
1. A szivattyú nem indul.	a) Az elektronika biztosítéka kiégett. b) A motorvédelem vagy a feszültségről működő zárlatvédelem oldott le. c) Nincsen villamos betáp. d) A motorvédelem oldott le túlerhelés miatt. e) A szivattyú vagy a kábele lett hibás. f) Alacsony- vagy túlfeszültség lépett fel.	Cserélni a biztosítéket. Ha az új is kiég, a villamos berendezéseket és a víz alatti kábelt ellenőrizni kell. Kapcsoljuk vissza a megszakítót. Lépjön érintkezésbe az áramszolgáltatóval. Ellenőrizze, hogy a motor vagy a szivattyú nem szorult-e be. Javítsa, cserélje a szivattyút vagy kábelét. Ellenőrizze a villamos betápot.
2. A szivattyú forog, de nem szállít vizet.	a) A szakaszoló zár le van zárva. b) Nincs a kútban víz, vagy túl alacsony a vízszintje. c) A visszacsapó szelep beszorult zárt állásban. d) A szívőszűrő eltömödött. e) A szivattyú hibás.	Nyissuk ki a zárat. Lásd a 3 a)-nál. Húzza ki a szivattyút és tisztítsa vagy cserélje a visszacsapót. Húzza ki a szivattyút és tisztítsa meg a szűrőt. Javítassa vagy cserélje ki a szivattyút.
3. A szivattyú üzemel de kevés a szállítása.	a) A kút leszívása nagyobb, mint amire számítottak. b) A nyomócsőben lévő szelepek részben le vannak zárva vagy eldugulva. c) A nyomócső részben elszükült lerakodások miatt. d) A visszacsapó szelep résznyitási állásban beszorult. e) A szivattyú és a felszállócső részben eldugult tisztatlanságuktól. f) A szivattyú hibás lett. g) Szivárgás van a nyomócsőből. h) A felszállócső hibás. i) Feszültségcsökkenés állt elő.	Növelje meg a szivattyú beépítési mélységét, fojtja a szivattyút vagy cserélje kisebb teljesítményű típusra. Ellenőrizze és tisztítsa/cserélje a szelepeket, ha szükséges. Tisztítsuk vagy cseréljük a nyomócsövet. Húzza ki a szivattyút és tisztítsa vagy cserélje a visszacsapót. Húzza ki a szivattyút. Ellenőrizze, tisztítsa vagy cserélje a szivattyút ha szükséges. Tisztítsa ki a csövet. Javítassa vagy cserélje a szivattyút. Ellenőrizze és javítsa ki a lyukat. Cserélje ki a csövet. Ellenőrizze a villamos betápot.

A hiba jellege	A hiba lehetséges okai	A hiba elhárítása
4. Sűrűn indul és leáll a szivattyú.	<p>a) Túl kicsi a nyomáskapcsolón beállított indítási és leállítási nyomás különbsége.</p> <p>b) Nem jól állították be a tartályban a szintkapcsolót vagy elektródákat.</p> <p>c) A visszacsapó szelep zárt állásban visszaereszt vagy félíg nyitva beszorult.</p> <p>d) A betáp feszültsége ingadozik.</p> <p>e) Túl magas lett a motor hőmérséklete.</p>	<p>Növeljük meg a különbséget. De a leállítási nyomás ne haladja meg a légüst nyomásfokozatát és az indítási nyomás legyen elég nagy a biztonságos vízellátáshoz.</p> <p>Állítsa be a különbséget az elektródákon vagy a szintkapcsolókon, hogy megfelelő időközt érjen el a be és kikapcsolási nyomások között. Lásd az automatikus szerkezetek beépítési és üzemeltetési utasításában. Ha az automatikákkal nem lehet az indítási/leállítási különbséget állítani, csökkenteni kell a szivattyú térfogatáramát fojtással.</p> <p>Húzza ki a szivattyút és tisztítsa/cserélje a visszacsapót.</p> <p>Ellenőrizze a villamos betápot.</p> <p>Ellenőrizze a víz hőmérsékletét.</p>

10.1 Átütési szilárdság-vizsgálatok

SQ/SQE szivattyúk beépítésénél átütési szilárdság-vizsgálat végzése nem megengedett, mert a beépített elektronika károsodhat (lásd 13. ábra).

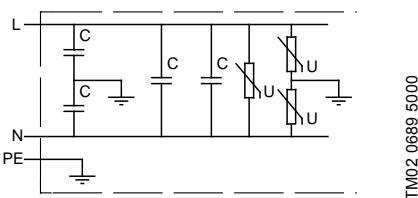

13. ábra


11. A tápfeszültség ellenőrzése

Figyelmeztetés



Mielőtt a szivattyún megkezdenék a munkát, győződjön meg arról, hogy a tápfeszültséget kikapcsolták és illetéktelen visszakapcsolás ellen biztosították.

1. Betáp feszültség




TM00 1371 4904

Mérje az (RMS) feszültséget a fázis és az N (nullvezető) között. Csatlakoztassa a feszültségmérőt a kapocsláccsal csavarjaihoz.

Ha a motor terhelt a feszültség értékének a [5. Villamos bekötés](#) fejezetben megadott értékűnek kell lennie.

Ha a feszültség nagyon ingadozik az gyenge betápot jelent és a szivattyút le kell állítani hogy ne váljék hibássá.

2. Áramfelvétel



TM00 1372 5082

Mérje az áramfelvételt az RMS-el lehetőleg ott, ahol a szivattyú a motort legjobban tereli és az üzemállapot állandó.
A legnagyobb áramfelvételt lásd az adattáblán.

Ha az áramfelvétel meghaladja a legnagyobb felvétel értékét, annak a következő okai lehetnek:

- Rossz csatlakozás a kábelnél.
- Túl alacsony a feszültség, lásd az 1.-et.

12. Környezet

Kezelés, üzemeltetés, raktározás és szállítás során minden erre vonatkozó környezetvédelmi intézkedést be kell tartani, különösen ami a veszélyes anyagokra vonatkozik.

Figyelmeztetés

Ha a szivattyú kikapcsolják az üzemelésből, meg kell arról győződni, hogy nem maradt veszélyes folyadék a szivattyúban/motorban vagy a felszálló csőben, amely károsan hathat személyekre vagy a környezetre.

Ha nem biztosak a dologban, forduljanak a Grundfoshoz vagy a helyi hatóságokhoz.

13. Hulladékkezelés

A termék vagy annak részeire vonatkozó hulladékkezelés a környezetvédelmi szempontok betartásával történjen:

1. Vegyük igénybe a helyi hulladékgyűjtő vállalat szolgáltatását.
2. Ha ez nem lehetséges, konzultáljon a legközelebbi Grundfos vállalattal vagy szervizzel.

A műszaki változtatások joga fenntartva.

Italiano (IT) Istruzioni di installazione e funzionamento

Traduzione della versione originale inglese

INDICE

	Pagina
1. Simboli utilizzati in questo documento	185
2. Caratteristiche generali	186
2.1 Applicazioni	186
3. Caratteristiche tecniche	186
3.1 Immagazzinamento	186
3.2 Livello di rumorosità	186
4. Preparazione	187
4.1 Rabbocco liquido motore	187
4.2 Requisiti di posizionamento	187
4.3 Raffreddamento/temperatura liquido pompato	188
5. Collegamenti elettrici	188
5.1 Caratteristiche generali	188
5.2 Protezione motore	189
5.3 Collegamento del motore	189
6. Installazione	189
6.1 Caratteristiche generali	189
6.2 Assemblaggio corpo pompa e motore	189
6.3 Rimozione della valvola di non-ritorno	190
6.4 Montaggio spina del cavo sul motore	190
6.5 Montaggio copricavo	191
6.6 Dimensionamento cavo	192
6.7 Cavo sommerso di alimentazione	193
6.8 Attacco tubazione	193
7. Primo avviamento	194
8. Funzionamento	194
8.1 Portata minima	194
8.2 Scelta del serbatoio a membrana, impostazione della pressione di precarica e del pressostato	194
8.3 Protezione incorporata	196
9. Manutenzione e assistenza	196
9.1 Pompe contaminate	196
10. Tabella di identificazione dei guasti	197
10.1 Controllo mediante megger	198
11. Verificare l'alimentazione elettrica	199
12. Ambiente	199
13. Smaltimento	199

Avvertimento



Prima dell'installazione leggere attentamente le presenti istruzioni di installazione e funzionamento. Per il corretto montaggio e funzionamento, rispettare le disposizioni locali e la pratica della regola d'arte.

Avvertimento



L'utilizzo di questo prodotto richiede una certa esperienza. Le persone con abilità fisiche, sensoriali o mentali ridotte non devono utilizzare questo prodotto a meno che non siano state istruite o siano sotto la supervisione di un responsabile.

I bambini non devono utilizzare o giocare con questo prodotto.

1. Simboli utilizzati in questo documento

Avvertimento



La mancata osservanza di queste istruzioni di sicurezza, può dare luogo a infortuni!

La mancata osservanza di queste istruzioni di sicurezza, può dare luogo a malfunzionamento o danneggiare l'apparecchiatura!

Queste note o istruzioni rendono più semplice il lavoro ed assicurano un funzionamento sicuro.

Attenzione

Nota

2. Caratteristiche generali

A pagina 382 di queste istruzioni di installazione e funzionamento, si troveranno delle copie delle targhette della pompa e del motore.

Prima di calare la pompa SQ/SQE nel pozzo, tale pagina va riempita con i dati mancanti.

Le istruzioni vanno tenute in un luogo asciutto vicino al sito dell'installazione per consultazioni future.

2.1 Applicazioni

Le pompe **SQ** e **SQE** sono state progettate per il pompaggio di liquidi non densi, puliti, non aggressivi, non esplosivi e non contenenti particelle solide, erba, fibre e sabbia in quantità maggiori ai 50 g/m³.

Applicazioni tipiche:

- approvvigionamento idrico per
 - uso domestico
 - impianti idrici di piccole dimensioni
 - piccoli sistemi di irrigazione.
- trasferimento di liquidi in serbatoi.
- aumento pressione.

Le pompe **SQE-NE** sono state progettate per il pompaggio di liquidi non densi, puliti, non esplosivi e non contenenti particelle solide, erba, fibre e sabbia in quantità maggiori ai 50 g/m³.

Queste pompe sono adatte per il pompaggio di acqua contaminata proveniente ad esempio da

- scarichi
- depositi chimici
- aree industriali
- stazioni di rifornimento di olio e benzina
- applicazioni ecologiche.

Le pompe **SQE-NE** possono anche essere utilizzate per operazioni di campionamento e monitoraggio e, previa consultazione con i tecnici Grundfos, possono essere utilizzate negli impianti di trattamento dell'acqua.

Informazione valida per tutti i modelli:

Il contenuto massimo di sabbia nell'acqua non deve superare i 50 g/m³. Una più alta concentrazione di sabbia ridurrà drasticamente la vita della pompa ed aumenterà il rischio di blocco e di intervento continuo delle protezioni con conseguente bruciatura del motore.

Nota Se è necessario pompare liquidi con viscosità superiore a quella dell'acqua, si prega di contattare Grundfos.

Valori pH

SQ e SQE: da 5 a 9.

SQE-NE: si prega di contattare Grundfos.

Temperatura del liquido:

La temperatura del liquido pompato non deve eccedere i 35 °C.

3. Caratteristiche tecniche

Tensione di alimentazione:

1 x 200-240 V - 10 %/+ 6 %, 50/60 Hz, PE.

Funzionamento sotto generatore di corrente: la tensione e frequenza di uscita del generatore deve essere costante e la potenza, come minimo, uguale alla P₁ [kW] del motore della pompa + 10 %.

Corrente di avviamento:

La corrente di avviamento del motore è uguale al più alto dei valori indicati sulla targhetta motore.

Fattore di potenza:

PF = 1.

Liquido motore:

Tipo SML 2. Vedere par. *4. Preparazione*.

Cavo motore:

1,5 m, 3 x 1,5 mm², PE.

Temperatura del liquido:

Massimo 35 °C.

Dimensione bocca pompa:

SQ 1, SQ 2, SQ 3: Rp 1 1/4.

SQ 5, SQ 7: Rp 1 1/2.

Diametro pompa:

74 mm.

Diametro pozzo:

Minimo 76 mm.

Profondità di installazione:

Massimo 150 m sotto il livello statico dell'acqua.

Vedere anche par. *6.8.2 Profondità di installazione*.

Peso netto:

Massimo 6,5 kg.

3.1 Immagazzinamento

Temperatura di immagazzinamento:
da -20 °C a +60 °C.

3.1.1 Protezione antigelo

Se è necessario immagazzinare la pompa dopo l'uso, conservarla in un luogo non esposto al gelo.

Il motore non deve essere immagazzinato se non è stato prima riempito con apposito liquido.

3.2 Livello di rumorosità

Il livello sonoro è inferiore ai limiti stabiliti dalla Direttiva EC 2006/42/EC relativa alle macchine.

4. Preparazione

I motori sommersi Grundfos MS 3 e MSE 3 sono dotati di cuscinetti lubrificati ad acqua. Non è necessaria ulteriore lubrificazione.

I motori sommersi vengono riempiti in fabbrica con uno speciale liquido motore Grundfos (tipo SML 2) antigelio fino ad una temperatura di -20 °C, idoneo a prevenire la formazione di batteri.


Il livello del liquido motore è determinante per la durata dei cuscinetti e di conseguenza per la vita del motore.

4.1 Rabbocco liquido motore

Se il liquido del motore si esaurisce o viene in parte perso, occorre rimettere nel motore il liquido Grundfos tipo SML 2.

Per riempire il motore, procedere come segue:

1. Rimuovere il copricavo e separare il corpo pompa dal motore.

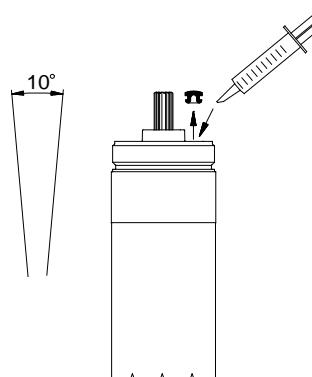

TM02 9606 3504

Fig. 1

2. Posizionare il motore verticalmente con un'inclinazione di circa 10 °.
3. Svitare il tappo di riempimento mediante un cacciavite o un attrezzo simile.
4. Iniettare il liquido nel motore con una siringa o un attrezzo simile.
5. Per consentire la fuoriuscita dell'aria eventualmente presente, scuotere leggermente il motore.
6. Riavvitare il tappo di riempimento e assicurarsi della sua tenuta.
7. Assemblare il corpo pompa e il motore.
8. Rimontare il copricavo.

La pompa è ora pronta per l'installazione.

4.2 Requisiti di posizionamento

La pompa è stata progettata per l'installazione verticale e orizzontale. L'albero della pompa, tuttavia, **non deve mai** trovarsi al di sotto del piano orizzontale, vedere fig. 2.

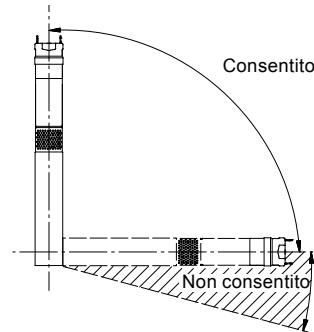



Fig. 2

Se la pompa è installata in posizione orizzontale, ad es. in vasca, essa deve essere dotata di una camicia di raffreddamento.

Per profondità di installazione, vedere par. [6.8.2 Profondità di installazione](#).

4.3 Raffreddamento/temperatura liquido pompato

La figura 3 mostra una pompa SQ/SQE installata in un pozzo. La pompa è in funzione.

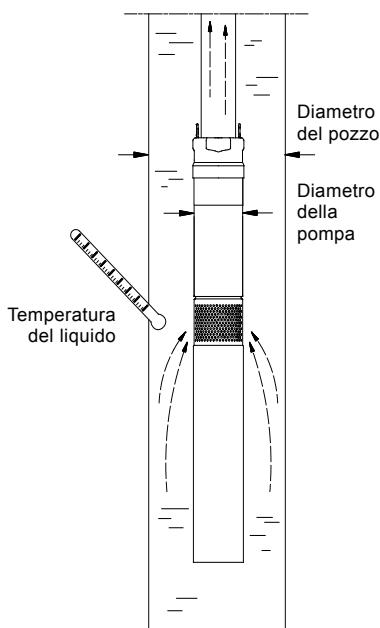

TM01 0518 1297

Fig. 3

Per garantire il necessario raffreddamento del motore, è importante mantenere la temperatura massima del liquido a 35 °C in tutte le condizioni.

Attenzione Il diametro del pozzo deve essere di almeno 76 mm (circa 3").

Il motore deve sempre essere installato al di sopra del filtro del pozzo. Se viene utilizzata una camicia di raffreddamento, la pompa può essere installata liberamente nel pozzo.

Attenzione La pompa non deve funzionare a bocca chiusa per più di 5 minuti. Senza circolazione di acqua c'è rischio di sovratemperatura del motore e della pompa.

Se la reale temperatura del liquido pompato supera il valore specificato o se le condizioni di funzionamento variano rispetto alle condizioni di funzionamento specificate, la pompa può arrestarsi. In questo caso, si prega di contattare Grundfos.

5. Collegamenti elettrici

5.1 Caratteristiche generali

Il collegamento elettrico va eseguito da personale qualificato e, conformemente alla normativa vigente.

Avvertimento

Prima di operare sulla pompa, accertarsi di avere tolto l'alimentazione elettrica e che non possa essere accidentalmente ripristinata.

Collegare a terra la pompa.

 La pompa deve essere collegata ad un interruttore di rete esterno con una distanza minima fra i contatti di 3 mm su tutti i poli.

Se il cavo motore è danneggiato, deve essere sostituito da Grundfos o da un'officina di riparazione autorizzata.

Sulla targhetta del motore sono riportati la tensione, la corrente nominale massima e il fattore di potenza (PF).

La tensione di alimentazione dei motori sommersi Grundfos, misurata ai morsetti motore durante il funzionamento, deve essere del - 10 %/+ 6 % della tensione nominale.

Se la pompa è alimentata da una rete elettrica dove è presente un interruttore differenziale (ELCB) come ulteriore protezione, tale interruttore **dove** intervenire quando siano presenti correnti verso terra con componente continua (correnti DC pulsanti).

L'interruttore differenziale **dove** essere contrassegnato con il simbolo seguente: .

Tensione di alimentazione:

1 x 200-240 V - 10 %/+ 6 %, 50/60 Hz, PE.

L'assorbimento di corrente può venire misurato solo con strumenti in grado di effettuare letture di valori RMS. In caso vengano utilizzati altri strumenti, il valore rilevato differrà da quello effettivo.

Nelle pompe SQ/SQE, è tipico rilevare una dispersione di corrente di 2,5 mA a 230 V, 50 Hz.

La dispersione di corrente è proporzionale al voltaggio erogato.

Attenzione Le pompe SQE e SQE-NE devono essere collegate all'unità di controllo CU 300 o CU 301 e non devono mai essere alimentate tramite avviatore dotato di condensatore o altra scatola di controllo diversa dalla CU 300 o CU 301.

La pompa non deve mai essere collegata ad un convertitore di frequenza esterno.

5.2 Protezione motore

Il motore è dotato di una protezione da sovraccarico termico e non richiede ulteriore protezione.

Le protezioni di cui è dotata la pompa SQ/SQE, devono essere considerate come tali, ovvero apparecchiature che proteggono la pompa da eventi anomali e limitati, in quantità e nel tempo.

Nota

Non devono essere intese come funzionalità della macchina atte a regolare grandezze tipiche del processo ad es. portata, temperatura del liquido, ecc.

5.3 Collegamento del motore

Il motore è dotato di un dispositivo di avviamento e può quindi essere collegato direttamente all'alimentazione di rete.

L'avvio e l'arresto della pompa vengono effettuati normalmente mediante un pressostato, vedere fig. 4.

Il pressostato deve essere dimensionato per sopportare l'amperaggio massimo della pompa a cui è collegato.

Attenzione

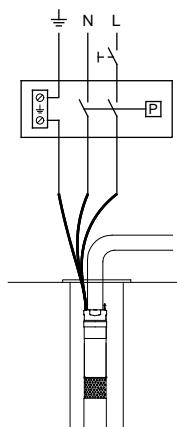


Fig. 4

Pressostato

TM01 1480 4697

6. Installazione

6.1 Caratteristiche generali

Avvertimento

 Prima di operare sulla macchina, assicurarsi di avere tolto l'alimentazione elettrica e che non possa essere accidentalmente ripristinata.

Attenzione Non movimentare la pompa per mezzo dei cavi di alimentazione.

La targhetta dei dati fornita in dotazione con la pompa va applicata vicino al sito dell'installazione.

6.2 Assemblaggio corpo pompa e motore

Per assemblare il corpo pompa e il motore, procedere come segue:

1. inserire il motore orizzontalmente in una morsa e serrare, vedere fig. 6.
2. Tirare l'albero della pompa fuori fino alla posizione mostrata nella fig. 5.




Fig. 5

3. Ingrassare l'estremità dell'albero motore con il grasso fornito in dotazione.
4. Avvitare il corpo pompa sul motore (55 Nm). **Attenzione:** L'albero della pompa deve essere collegato con l'albero del motore. Servirsi di una chiave opportuna che imbocchi sui piani dell'estremità del corpo pompa opposta al motore, vedere fig. 6.

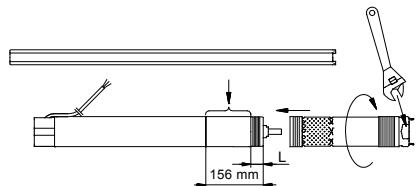


Fig. 6

Motore (P2) [kW]	L [mm]
0,70	120
1,15	102
1,68	66
1,85	66

Se il corpo pompa e il motore sono assemblati correttamente, tra essi non deve rimanere alcuno spazio.

6.3 Rimozione della valvola di non-ritorno

Se è richiesta una pompa senza valvola di non-ritorno, la valvola può verire rimossa come segue:

1. Tagliare il supporto della sede valvola con una pinza tagliafili o attrezzo similare, vedere fig. 7.
2. Rovesciare la pompa.
3. Controllare che tutti i pezzi mobili cadano fuori dalla pompa.

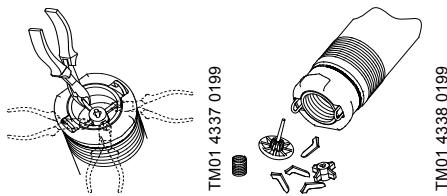


Fig. 7

Nota

La SQE-NE è fornita senza valvola di non-ritorno.

La valvola di non ritorno può essere eventualmente installata presso una officina di assistenza Grundfos.

6.4 Montaggio spina del cavo sul motore

Avvertimento

La spina del motore deve essere rimossa solo da personale qualificato.

La descrizione seguente è rivolta quindi solo a personale qualificato.

In caso di sostituzione del cavo motore, vedere il paragrafo [5.1 Caratteristiche generali](#).

Il cavo, con la spina, deve essere collegato o rimosso dal personale Grundfos o dai Service Partners autorizzati.

La spina del cavo fornita in dotazione con il motore viene ingrassata in fabbrica. Controllare che il lubrificante apposito sia sempre presente.

Per inserire la spina, procedere come segue:

1. Controllare che il cavo sia del tipo corretto e abbia sezione e lunghezza corrette.
2. Controllare che il collegamento di terra sia presente ed efficiente.
3. Controllare che la presa del motore sia pulita e asciutta. Assicurarsi che la guarnizione mobile sia ben installata.
4. Inserire la spina nell'attacco del motore. La spina non può essere inserita in modo errato avendo un unico modo di montaggio, vedere fig. 8.

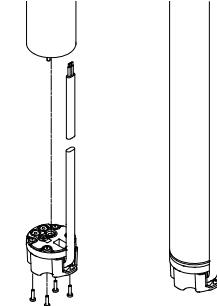


Fig. 8

5. Mettere e avvitare le 4 viti (1 - 1,5 Nm), vedere fig. 8.


Una volta montata la spina, non deve rimanere spazio tra il motore e la spina.

TM02 9605 3504

6.5 Montaggio copricavo

Per applicare il copricavo, procedere nel modo seguente:


1. Assicurarsi che il cavo sommerso sia ben disteso all'interno del copricavo.
2. Mettere la protezione del cavo nell'incavo della presa del cavo. innestare i due lembi del copricavo nel bordo superiore del corpo pompa, vedere fig. 9.

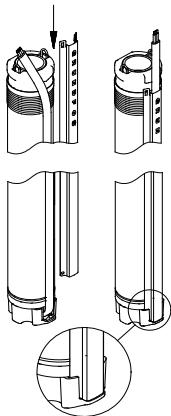

TM02 9613 3504

Fig. 9

3. Fissare il copricavo alla griglia di aspirazione con le due viti autofilettanti fornite in dotazione, vedi fig. 10.



TM01 4427 0299

Fig. 10

6.6 Dimensionamento cavo

Grundfos fornisce cavi sommersi per qualunque tipo di installazione.

La sezione del cavo sommerso deve essere tale da soddisfare i requisiti di tensione specificati nella sezione

5.1 Caratteristiche generali.

I valori contenuti nella tabella riportata in basso sono calcolati in base alla formula seguente:

$$q = \frac{I \times 2 \times 100 \times PF \times L \times \rho}{U \times \Delta U}$$

in cui

q = sezione del cavo sommerso [mm²].

I = corrente massima nominale del motore [A].

PF = 1,0.

L = lunghezza del cavo sommerso [m].

ρ = resistenza specifica: 0,02 [Wmm²/m].

U = tensione nominale [V].

ΔU = calo di tensione [%] = 4 %.

Il calo di tensione del 4 % è conforme alle norme IEC 3-64, serie HD-384.

Dal calcolo scaturiscono le seguenti lunghezze massime del cavo, ad una tensione di alimentazione di 240 V:

Lunghezza massima del cavo [m]

Motore (P2) [kW]	I_N [A]	Grandezza del cavo					
		1,5 mm ²	2,1 mm ² / 14 AWG	2,5 mm ²	3,3 mm ² / 12 AWG	4 mm ²	6 mm ²
0,7	5,2	80	112	133	176	213	320
1,15	8,4	50	69	83	109	132	198
1,68	11,2	37	52	62	82	99	149
1,85	12	35	49	58	76	92	139

6.7 Cavo sommerso di alimentazione

Si raccomanda di giuntare il cavo del motore mediante il kit di giunzione Grundfos, tipo KM.

Kit per la giunzione dei cavi, tipo KM

Sezione del cavo	Codice prodotto
1,5 a 2,5 mm ²	96021462
4,0 a 6,0 mm ²	96021473

Per sezioni di dimensioni maggiori, si prega di contattare Grundfos.

6.8 Attacco tubazione

Quando si collega il tubo di mandata alla pompa, utilizzare una chiave a catena che deve stringere la pompa solo sulla camera di mandata.

Quando si utilizzano tubi in plastica, si deve utilizzare un raccordo a compressione tra la pompa e la prima sezione di tubo.

Nelle pompe collegate a tubi in plastica, si deve considerare l'espansione dei tubi sotto carico. I tubi in plastica devono essere dimensionati per sopportare la pressione massima della pompa.

Nota

Quando si utilizzano tubi flangiati, è necessario ricavare nella flangia stessa, una cava che permetta il passaggio del cavo sommerso.

La figura 11 mostra:

- la posizione delle fascette di fissaggio dei cavi, pos. 1, e distanza tra le fascette.
- il montaggio della fune di sicurezza, pos. 2.
- la massima profondità di installazione al di sotto del livello statico dell'acqua.

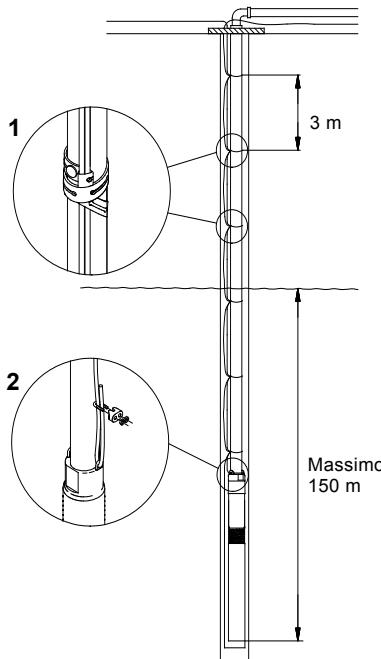


Fig. 11

6.8.1 Fascette di fissaggio cavi

Le fascette di fissaggio dei cavi vengono applicate normalmente ogni 3 metri, vedere fig. 11.

Quando si connettono tubi in plastica, è necessario lasciare dello spazio tra una fascetta e il tubo in quanto i tubi in plastica si espanderanno quando sono in pressione.

Quando si utilizzano tubi flangiati, le fascette vanno applicate al di sopra e al di sotto di ciascun giunto.

6.8.2 Profondità di installazione

Max. profondità di installazione sotto il livello statico dell'acqua: 150 m, vedi fig. 11.

Min. profondità di installazione sotto il livello dinamico dell'acqua:

- **Installazione verticale:**

All'avviamento e durante il funzionamento la pompa deve essere completamente sommersa dall'acqua.

- **Installazione orizzontale:**

La pompa deve essere installata e funzionare ad almeno 0,5 m sotto il livello dinamico dell'acqua. Nel caso ci sia rischio che la pompa venga coperta dal fango, la pompa deve essere dotata di camicia di raffreddamento.

6.8.3 Installazione della pompa nel pozzo

Si raccomanda di fissare la pompa mediante una fune di sicurezza che non sia tesa, vedere fig. 11, pos. 2.

Fissarla all'imbocco del pozzo mediante fermacavi.

Attenzione La fune di sicurezza non deve essere utilizzata per l'estrazione della pompa e della tubazione di mandata dal pozzo.

Attenzione Non movimentare la pompa mediante il cavo del motore.

7. Primo avviamento

Assicurarsi che il pozzo abbia una capacità d'acqua minima corrispondente alla portata della pompa scelta.

Non avviare la pompa fino a quando essa non sia completamente sommersa dal liquido.

Avviare la pompa e mantenerla in funzione sino a quando il liquido pompato non fuoriesca perfettamente pulito, altrimenti potrebbero verificarsi occlusioni della valvola di non ritorno e intasamenti della pompa.

8. Funzionamento

8.1 Portata minima

Per assicurare il corretto raffreddamento del motore, la portata minima non va mai impostata su un valore inferiore a 50 l/h.

Un calo di portata improvviso potrebbe essere stato causato dal fatto che la pompa sta pompando più acqua di quanta il pozzo possa fornire. E' necessario, allora, fermare la pompa e modificare la portata, agendo sulla valvola di mandata, in accordo alle caratteristiche del pozzo.

Attenzione Fermo restando quanto detto nella nota della sezione [5.2 Protezione motore](#), la protezione contro la marcia a secco della pompa è efficace solo all'interno del campo di lavoro nominale.

8.2 Scelta del serbatoio a membrana,

impostazione della pressione di precarica e del pressostato




Avvertimento

L'impianto deve poter sopportare la massima pressione che la pompa può erogare.

Poiché la pompa dispone di un sistema di avviamento morbido (soft-start) con una rampa di accelerazione di 2 secondi, la pressione rilevata dal pressostato nel serbatoio a membrana è inferiore al valore di attacco ($p_{attacco}$) tarato sul pressostato. Questa pressione, inferiore al valore di attacco, viene definita "pressione minima" (p_{min}).

p_{min} è uguale al valore minimo della pressione desiderata all'ultimo rubinetto più il dislivello e la perdita di carico nel tratto di tubo compreso fra il pressostato del serbatoio a membrana e il rubinetto più alto ($p_{min} = B + C$), vedere fig. 12.

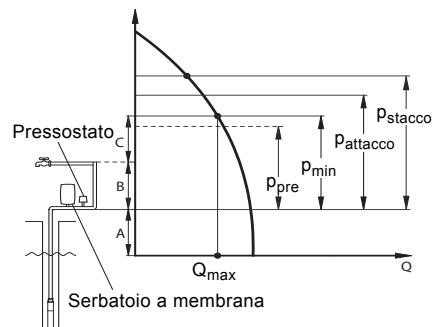

TM00 6445 3795

Fig. 12

- A: Prevalenza più perdite di carico dal livello dinamico dell'acqua fino al serbatoio precaricato.
- B: Prevalenza più perdita di carico dal serbatoio precaricato al rubinetto più alto.
- C: Valore minimo della pressione al rubinetto più alto.

Attenzione Assicurarsi che la pompa selezionata possa erogare una pressione superiore a $p_{stacco} + A$.

- p_{pre} : Pressione di precarica del serbatoio a membrana.
- p_{min} : Valore di pressione minima desiderato.
- $p_{attacco}$: Valore di pressione di attacco tarato sul pressostato.
- p_{stacco} : Valore di pressione di stacco tarato sul pressostato.
- Q_{max} : Massima portata al valore p_{min} della pressione.

Nella tabella sottostante l'individuazione di p_{min} e Q_{max} consente la selezione del serbatoio a membrana di **minimo** volume, il valore della pressione di precarica e i valori di pressione di attacco - stacco del pressostato:

Esempio:

$p_{min} = 35$ m di prevalenza, $Q_{max} = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$.

Sulla base di questi dati dalla tabella deduciamo i seguenti valori:

Dimensione **minima** del serbatoio a membrana = 33 l.

$p_{pre} = 31,5$ m.

$p_{attacco} = 36$ m.

$p_{stacco} = 50$ m.

p_{min} [m]	$Q_{max} [\text{m}^3/\text{h}]$																		p_{pre} [m]	$p_{att.}$ [m]	p_{stacco} [m]
	0,6	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8			
Dimensione del serbatoio a membrana [l]																					
25	8	8	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	22,5	26	40	
30	8	8	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	27	31	45	
35	8	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	31,5	36	50	
40	8	18	18	18	18	24	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80	36	41	55	
45	8	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80	40,5	46	60	
50	8	18	18	18	24	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80	80	45	51	65	
55	18	18	18	18	24	33	50	50	50	80	80	80	80	80	80	80	80	49,5	56	70	
60	18	18	18	18	24	33	50	50	80	80	80	80	80	80	80	80	80	54	61	75	
65	18	18	18	24	24	33	50	50	80	80	80	80	80	80	80	80	80	58,5	66	80	

1 m di prevalenza = 0,098 bar.

8.3 Protezione incorporata

Tenendo sempre presente quanto detto nella sezione [5.2 Protezione motore](#), la pompa è dotata di una protezione elettronica incorporata in grado di salvaguardare il motore in diverse situazioni.

In caso di sovraccarico la protezione arresta il motore per 5 minuti. Trascorso questo periodo la pompa si riavvia.

Dopo una fermata dovuta ad una marcia a secco la pompa tenta di riavviarsi dopo 5 minuti.

Se la pompa riparte ed il pozzo è secco, la pompa si arresterà dopo 30 secondi.

Per resettare la pompa manualmente occorre togliere l'alimentazione elettrica per 1 minuto.

La protezione elettronica incorporata interviene in caso di:

- marcia a secco
 - picchi di tensione (fino a 6000 V)
- Nelle zone con alta intensità di fulmini, è richiesta una protezione esterna contro i fulmini.
- sovratensione
 - sottotensione
 - sovraccarico
 - sovratesteriorità.

Pompe SQE/Motori MSE:

Nota Con il CU 300 o CU 301, il limite di marcia a secco nei motori MSE 3 può essere regolato in funzione dell'applicazione.

9. Manutenzione e assistenza

Normalmente le pompe non necessitano di manutenzione periodica.

Tuttavia è possibile che si verifichino usura di componenti e deposito di impurità. Per ovviare a tali inconvenienti sono disponibili, presso Grundfos, kit di manutenzione e attrezzi per la manutenzione.

La manutenzione può venire eseguita presso i centri assistenza Grundfos autorizzati.

9.1 Pompe contaminate

Se una pompa è stata utilizzata con un liquido nocivo alla salute o tossico, la pompa viene classificata come contaminata.

Nel richiedere a Grundfos di effettuare assistenza sulla pompa, è necessario fornire dettagli sul liquido pompato, *prima* ancora che la pompa venga inviata al servizio di assistenza. In caso contrario, Grundfos può rifiutarsi di accettare la pompa per eseguire la manutenzione.

Comunque, ogni richiesta di manutenzione (non importa a chi sia indirizzata) deve contenere dettagli sul liquido pompato, nel caso esso sia tossico o pericoloso per la salute.

SQ-NE: solo le pompe certificate come non contaminate, ad esempio le pompe non contenenti liquidi nocivi e/o tossici, possono essere inviate a Grundfos per manutenzione.

Al fine di evitare danni a persone e all'ambiente, ogni pompa deve essere certificata come pulita prima di essere inviata alla manutenzione.

Inviare tale certificazione a Grundfos prima di spedire la pompa. Grundfos si riserva il diritto di respingere le pompe non dotate di tale certificazione.

Eventuali spese di rispedizione saranno a carico del cliente.

10. Tabella di identificazione dei guasti



Avvertimento

Prima di operare sulla macchina, assicurarsi di avere tolto l'alimentazione elettrica e che non possa essere accidentalmente ripristinata.

Guasto	Causa	Rimedio
1. Non si riesce ad avviare la pompa.	a) I fusibili sono bruciati.	Sostituire i fusibili bruciati. Se anche i nuovi si bruciano, è necessario controllare l'installazione elettrica e il cavo sommerso.
	b) L'interruttore differenziale (ELCB) è intervenuto.	Riamare l'interruttore differenziale.
	c) Manca la corrente elettrica.	Contattare l'azienda dell'energia elettrica.
	d) La protezione incorporata è intervenuta a causa di un sovraccarico.	Controllare se vi è un blocco nel motore o nella pompa.
	e) La pompa o il cavo sommerso sono danneggiati.	Riparare o sostituire la pompa/il cavo.
	f) Si è verificata sovratensione o sottotensione.	Controllare l'alimentazione elettrica.
2. La pompa funziona ma non fornisce acqua.	a) La valvola sulla mandata è chiusa.	Aprire la valvola.
	b) Nel pozzo manca l'acqua oppure il livello è troppo basso.	Controllare il punto 3 a).
	c) La valvola di non ritorno è bloccata in posizione di chiusura.	Estrarre la pompa e pulire o sostituire la valvola.
	d) Il filtro di aspirazione è ostruito.	Estrarre la pompa e pulire il filtro.
	e) La pompa è in avaria.	Riparare/sostituire la pompa.
3. La pompa funziona con portata ridotta.	a) L'abbassamento del livello dinamico del pozzo è superiore al previsto.	Aumentare la profondità di installazione della pompa, oppure parzializzare la valvola sulla mandata, oppure sostituire la pompa con un modello avente portata inferiore.
	b) Le valvole del tubo di mandata sono in parte chiuse/bloccate.	Controllare e pulire/sostituire le valvole, se necessario.
	c) Il tubo di mandata è in parte ostruito da impurità.	Pulire/sostituire il tubo di mandata.
	d) La valvola di non ritorno della pompa è in parte bloccata.	Estrarre la pompa e controllare/sostituire la valvola.
	e) La pompa e il tubo montante sono in parte ostruiti da impurità (ossidi ferrosi).	Estrarre la pompa. Controllare e pulire o sostituire la pompa, se necessario. Pulire i tubi.
	f) La pompa è in avaria.	Riparare/sostituire la pompa.
	g) Perdita nelle tubazioni.	Controllare e riparare le tubazioni.
	h) Il tubo montante è difettoso.	Sostituire il tubo montante.
	i) Si è verificata sottotensione.	Controllare l'alimentazione elettrica.

Guasto	Causa	Rimedio
4. Avvii e arresti frequenti.	<p>a) Il differenziale del pressostato tra le pressioni di avvio e arresto è troppo basso.</p> <p>b) In applicazioni che riguardano lo svuotamento/riempimento di una vasca o cisterna, i trasduttori di livello dell'acqua o gli interruttori di livello nel bacino non sono stati installati correttamente.</p> <p>c) La valvola di non ritorno perde oppure si blocca a metà dell'apertura.</p> <p>d) La tensione di alimentazione è instabile.</p> <p>e) La temperatura del motore è troppo elevata.</p>	<p>Aumentare il differenziale. Tuttavia, la pressione di arresto non deve eccedere la pressione di esercizio e la pressione di avvio deve essere sufficientemente elevata da assicurare la fornitura d'acqua.</p> <p>Regolare gli intervalli dei trasduttori/interruttori di livello per far sì che trascorra un lasso di tempo sufficiente tra l'inserimento e il disinserimento della pompa. Per ulteriori informazioni sui dispositivi automatici utilizzati, consultare le istruzioni di installazione e funzionamento. Se gli intervalli tra l'avvio e l'arresto non possono essere modificati, la portata della pompa può essere ridotta parzializzando la valvola sulla mandata.</p> <p>Estrarre la pompa e pulire/sostituire la valvola di non ritorno.</p> <p>Controllare l'alimentazione elettrica.</p> <p>Controllare la temperatura dell'acqua.</p>

10.1 Controllo mediante megger

Non è ammesso il controllo mediante megger di un impianto che comprende una pompa SQ/SQE poiché si potrebbe danneggiare l'elettronica incorporata, vedere fig. 13.

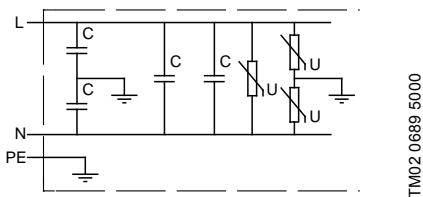


Fig. 13


11. Verificare l'alimentazione elettrica

Avvertimento



Prima di operare sulla macchina, assicurarsi di avere tolto l'alimentazione elettrica e che non possa essere accidentalmente ripristinata.

1. Tensione di alimentazione




Misurare la tensione (RMS) tra la fase e il neutro. Collegare il voltmetro ai terminali della connessione.

Quando il motore è alimentato e collegato alla pompa, la tensione deve rientrare nel campo di variazione specificato nella sezione 5. *Collegamenti elettrici*.

Consideratevi variazioni nella tensione di alimentazione indicano che l'alimentazione elettrica è insufficiente e che la pompa va arrestata fino alla riparazione del guasto.

TM00 1371 4904

2. Assorbimento di corrente



TM00 1372 5082

Misurare la corrente (RMS) mentre la pompa funziona ad una prevalenza costante (se possibile, alla portata alla quale il motore è maggiormente sotto carico). Per la corrente massima, vedere la targhetta.

Se la corrente eccede la corrente a pieno carico, è possibile che si siano verificati i seguenti guasti:

- Collegamento non corretto ai conduttori, forse in corrispondenza del giunto.
- Tensione di alimentazione troppo bassa, vedere al punto 1.

12. Ambiente

Durante la movimentazione, il funzionamento, l'immagazzinamento e il trasporto, è necessario rispettare tutte le norme per la tutela ambientale relative alla movimentazione di materiali a rischio.

Avvertimento



Quando si arresta la pompa, è necessario garantire che nella pompa, nel motore e nel tubo montante non sia rimasto alcun materiale nocivo e rischioso per le persone e per l'ambiente.

In caso di dubbio, si prega di contattare Grundfos o le autorità locali competenti.

13. Smaltimento

Lo smaltimento di questo prodotto o di parte di esso deve essere effettuato in modo consone:

1. Usare i sistemi locali, pubblici o privati, di raccolta dei rifiuti.
2. Nel caso in cui non fosse possibile, contattare Grundfos o l'officina di assistenza autorizzata più vicina.

Soggetto a modifiche.

Lietuviškai (LT) |rengimo ir naudojimo instrukcija

Originalios angliskos versijos vertimas

TURINYS

	Puslapis
1. Šiame dokumente naudojami simboliai	200
2. Bendri nurodymai	201
2.1 Paskirtis	201
3. Techniniai duomenys	201
3.1 Laikymas	201
3.2 Garso slėgio lygis	201
4. Paruošimas	202
4.1 Variklio skyčio papildymas	202
4.2 Galimos siurblio padėtys	202
4.3 Skycio temperatūra ir aušinimas	203
5. Elektros maitinimo prijungimas	203
5.1 Bendri nurodymai	203
5.2 Variklio apsauga	204
5.3 Variklio prijungimas	204
6. Įrengimas	204
6.1 Bendri nurodymai	204
6.2 Siurblio dalies ir variklio sujungimas	204
6.3 Atbulinio vožtuvo išémimas	205
6.4 Kabelio jungties tvirtinimas prie variklio	205
6.5 Apsauginio kabelio lovelio tvirtinimas	206
6.6 Kabelio matmenys	207
6.7 Panardinamojo nuleidžiamo kabelio tvirtinimas	208
6.8 Vamzdžių sujungimas	208
7. Paleidimas	209
8. Eksplotavimas	209
8.1 Minimalus našumas	209
8.2 Diafragminės talpos parinkimas ir pradinio slėgio bei slėginio jungiklio nustatymas	209
8.3 Vidinė apsauga	211
9. Priežiūra ir remontas	211
9.1 Užterštis siurbliai	211
10. Gedimų paieškos lentelė	212
10.1 Varžos tarp apvijų matavimas megaometru	213
11. Elektros maitinimo patikrinimas	214
12. Aplinkosauga	214
13. Atliekų tvarkymas	214

Įspėjimas

Prieš įrengdamis gaminį perskaitykite jo įrengimo ir naudojimo instrukciją. Įrengiant ir naudojant reikia laikytis vietinių reikalavimų ir visuotinai priimtų geros praktikos taisykių.



Įspėjimas

Šio produkto naudojimas reikalauja patirties ir žinių apie produkta. Draudžiama naudoti šį produktą asmenims su sumažėjusiai fiziniais, sensoriniai ar protiniai gebėjimais, jei jie nera prižiūrimi arba apmokyti asmens, atsakingo už ju saugumą. Draudžiama vaikams šį produktą naudoti arba su juo žaisti.



1. Šiame dokumente naudojami simboliai



Įspėjimas

Nesilaikant šių saugumo nurodymų, iškyla traumų pavojus!

Dėmesio

Nesilaikant šių saugumo nurodymų, gali būgti veikti arba sugesti įranga!

Pastaba

Pastabos arba nurodymai, padedantys lengvai atlikti darbą ir užtikrinti saugų eksplotavimą.

2. Bendri nurodymai

Šios instrukcijos 388 puslapyje rasite siurblio ir variklio vardinį plokštelių kopijas.

Prieš nuleisdami SQ/SQE siurblį į gręžinį, šiam puslapyje surašykite atitinkamus vardinį plokštelių duomenis.

Įrengimo ir eksploatavimo instrukciją laikykite sausoje vietoje netoli siurblio, kad prireikus ji būtų po ranka.

2.1 Paskirtis

SQ ir **SQE** siurbliai skirti neklampiemis, švariems, neagresyviems ir nesprogiam skysčiams be kietų dalelių ar pluošto siurbti.

Naudojimas:

- Gruntiniam vandeniu tiekti:
 - individualiuose namuose
 - mažose vandenvietėse
 - irrigacijos sistemose, pavyzdžiui, šiltnamiuose.
- Skysčių transportavimui rezervuaruose.
- Slėgiui didinti.

SQE-NE siurbliai skirti siurbti neklampiemis, švariems, nesprogiam skysčiams be kietų dalelių ar pluošto.

Šie siurbliai tinka siurbti užterštam arba angliavandenilių turinčiam gruntiniam vandeniu, pvz.,

- sąvartynuose
- cheminių medžiagų saugyklose
- pramoninėse teritorijose
- degalinėse
- aplinkosauginiuose įrenginiuose.

SQE-NE siurbliai taip pat tinka mėginiams imti ir monitoringuui vykdyti, taip pat su tam tikrais aprabojimais juos galima naudoti vandens valymo sistemoje.

Informacija apie visų tipų siurblius:

Maksimalus smėlio kiekis vandenye neturi viršyti 50 g/m³. Dėl didesnio smėlio kiekio siurblio tarnavimo laikas sutrumpėja ir padidėja užsiblokavimo rizika.

Jei reikia pumpuoti didesnio nei vandens klampumo skysčius, kreipkitės konsultacijos į Grundfos.

pH vertės:

SQ ir SQE: Nuo 5 iki 9.

SQE-NE: Kreipkitės į Grundfos.

Skysčio temperatūra:

Siurbiamo skysčio temperatūra turi neviršyti 35 °C.

3. Techniniai duomenys

Maitinimo įtampa:

1 x 200-240 V - 10 %/+ 6 %, 50/60 Hz, su jžeminimu. Maitinimas iš generatoriaus: mažiausia leistina generatoriaus galia lygi variklio P₁ [kW] + 10 %.

Paleidimo srovė:

Variklio paleidimo srovė yra lygi didžiausiai variklio vardinėje plokštéléje nurodytais vertei.

Galiros koeficientas:

GK = 1.

Variklio skytis:

SML 2 tipo.

Variklio kabelis:

1,5 m, 3 x 1,5 mm², su jžeminimu.

Skysčio temperatūra:

Maks. 35 °C.

Siurblio išvado matmenys:

SQ 1, SQ 2, SQ 3: Rp 1 1/4.

SQ 5, SQ 7: Rp 1 1/2.

Siurblio skersmuo:

74 mm.

Gręžinio skersmuo:

Mažiausiai 76 mm.

Įrengimo gylis:

Ne daugiau kaip 150 m žemiau statinio vandens lygio. Taip pat žr. skyrių 6.8.2 [Įrengimo gylis](#).

Masė neto:

Ne daugiau kaip 6,5 kg.

3.1 Laikymas

Laikymo temperatūra: -20 °C iki +60 °C.

3.1.1 Apsauga nuo minusinės temperatūros

Neįjungta siurblį reikia laikyti pliusinėje temperatūroje, arba naudoti neužšalantį variklio skytį.

Variklio negalima laikyti neužpildyto variklio skysčiu.

3.2 Garso slėgio lygis

Siurblio garso slėgio lygis yra mažesnis už ribines vertes, nurodytas Europos Komisijos Tarybos direktyvoje dėl mašinų 2006/42/EC.

4. Paruošimas

Grundfos MS 3 ir MSE 3 panardinami varikliai turi vandeniu iepamus slydimo guolius. Joks papildomas teipimas nereikalingas.

Panardinami varikliai yra gamintojo užpildyti specialiu Grundfos variklio skysčiu (SML 2 tipo), kuris neužsąla iki -20°C temperatūros ir yra apsaugotas nuo bakterijų dauginimosi.


Nuo variklio skysčio lygio priklauso guolių tarnavimo laikas ir kartu variklio tarnavimo laikas.

4.1 Variklio skysčio papildymas

Jei dėl kokių nors priežasčių variklio skysčis ištekėjo, arba jo nėra, į variklį reikia pripilti Grundfos variklių skysčio SML 2.

Variklis užpildomas taip:

1. Nuimkite kabelio apsaugą ir atskirkite siurblio dalį nuo variklio.

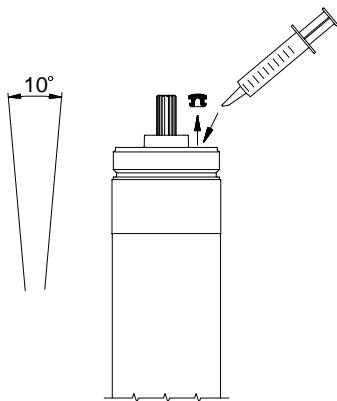

TM0299063504

1. pav.


2. Pastatykite variklį vertikaliai, pasvirusį maždaug 10° .
3. Atsuktuvu ar kitu panašiu įrankiu nuimkite pripildymo kamšteli.
4. Švirkštu ar kitu tinkamu instrumentu jšvirkškite variklio skysčių į variklį.
5. Kad iš variklio išeitų oras, pavartykite jį į šonus.
6. Sandariai įstatykite pripildymo kamšteli.
7. Sujunkite siurblio dalį ir variklį.
8. Pritvirtinkite kabelio apsaugą.

Dabar siurblys paruoštas montavimui.

4.2 Galimos siurblio padėtys

Siurbli galima įrengti ir vertikaliai, ir horizontaliai, tačiau siurblio **niekada negalima** nuleisti žemiau

horizontalios ašies, žr. **2 pav.**

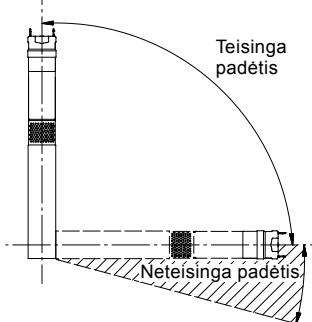

TM0113754307

2. pav.

Jei siurblys įrengiamas horizontaliai, pvz., rezervuare, ir yra pavojus, kad siurblys gali būti užneštas dumblu, jį reikia įrengti siurbimo gaubte.


Įrengimo gyliai nurodyti skyriuje [6.8.2 /rengimo gylis](#).

4.3 Skysčio temperatūra ir aušinimas

3 pav. parodytas grėžinyje įrengtas siurblys.
Siurblys veikia.

3 pav. parodyta:

- Grėžinio skersmuo.
- Siurblio skersmuo.
- Siurbiamo skysčio temperatūra.
- Per siurblio įsiurbimo filtra tekancio skysčio srautas.

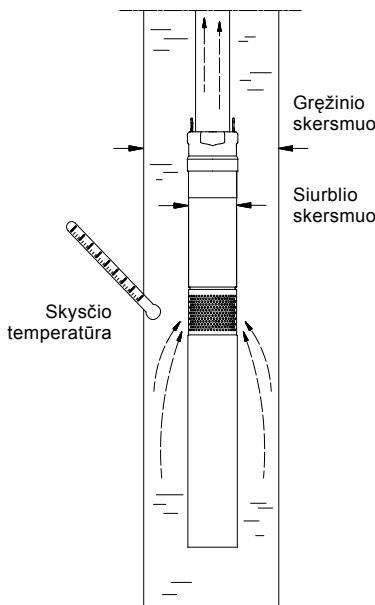

TM01 0518 1297

3. pav.

Kad būtų užtikrintas pakankamas variklio aušinimas, svarbu, kad niekada nebūtų viršijama maksimali leistina skysčio temperatūra 35 °C.

Dėmesio Grėžinio skersmuo turi būti mažiausiai 76 mm (maždaug 3").

Variklis visada turi būti įrengiamas virš šulinio filtro. Jei naudojamas siurbimo gaubtas, siurblys grėžinyje gali būti įrengtas laisvai.

Neleiskite siurbliui dirbti į uždarytą išvado vamzdį ilgiau kaip 5 minutes. Kai išvado vamzdis uždaromas, skysčio srautas variklio neaušina, todėl kyla pavojus, kad variklis ir siurblys perkais.

Jei esama siurbiamo skysčio temperatūra viršija nurodytą vertę, arba kitos siurblio darbo sąlygos neatitinka nurodytų sąlygų, siurblys gali išsijungti. Tokiu atveju kreipkitės į Grundfos.

5. Elektros maitinimo prijungimas

5.1 Bendri nurodymai

Maitinimo prijungimo darbus turi atlikti kvalifikuotas elektrikas, laikydamasis galiojančių normų.

Ispėjimas

Prieš pradėdami darbą su siurbliu išsitinkite, kad maitinimas yra išjungtas ir kad negali būti atsitaikintai įjungtas.

Siurblys turi būti įzemintas.

 Siurblys turi būti prijungtas prie išorinio tinklo jungiklio, kuriame tarpelis tarp atidarytų kontaktų yra ne mažesnis kaip 3 mm.

Jei variklio kabelis yra pažeistas, kad būtų išvengta pavojaus, jį pakeisti turi Grundfos, įgaliotas Grundfos remonto dirbtuvės arba tinkamą kvalifikaciją turintis asmuo.

Maitinimo įtampa, maksimali nominali srovė ir galios koeficientas (PF) nurodyti vardinėje plokštéléje.

Grundfos panardinamujų variklių kontaktuose įtampos syvramimai turi neviršyti - 10 %/+ 6 % nuo nominalios įtampos siurbliui dirbant nuolatiniu režimu (įskaitant maitinimo įtampos syvramimus ir įtampos kritimą kabeliuose).

Jei siurblys įjungiamas į maitinimo grandinę, kurioje kaip papildoma apsauga panaudotas išjungiklis, apsaugantis nuo nutekėjimo į žemę, šis išjungiklis turi suveikti įvykus srovės nutekėjimui į žemę (pulsuojanti nuolatinė srovė).

Išjungiklis turi būti pažymėtas ženklu: .

Maitinimo įtampa:

1 x 200-240 V - 10 %/+ 6 %, 50/60 Hz, su įžeminimu.

Srovė galima matuoti tik efektinės srovės matavimo prietaisais. Jei naudojami kitokie prietaisai, išmatuota vertė skirsis nuo realios vertės.

SQ/SQE siurbliuose išmatuota nuotėkio srovė yra 2,5 mA, esant 230 V, 50 Hz įtampai. Nuotėkio srovė yra proporcinga tinklo įtampai.

SQE ir SQE-NE siurblius galima jungti prie CU 300 arba CU 301 tipo valdymo dėžutės.

Siurblio niekada negalima jungti per kondensatorių ar kitokio nei CU 300 arba CU 301 tipo valdymo dėžutę.

Dėmesio Siurblio negalima jungti prie dažninės pavaros.

5.2 Variklio apsauga


Variklis turi vidinę apsaugą nuo perkaitimo, jam nereikalinga jokia papildoma apsauga.

5.3 Variklio prijungimas

Variklis turi vidinį paleidiklį, todėl gali būti jungiamas tiesiai į tinklą.

Paprastai siurblių įjungia ir išjungia slėginis jungiklis, žr. 4 pav.

Dėmesio Slėginio jungiklio nominalas turi atitikti konkretaus galingumo siurblio srovę.

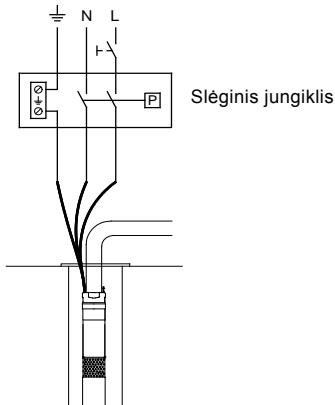

4. pav.

6. Įrengimas

6.1 Bendri nurodymai



Ispėjimas

Prieš pradėdami darbą su siurbliu arba varikliu, įsitikinkite, kad maitinimas yra išjungtas ir negali būti atsitaikintai įjungtas.


Dėmesio Nenuleiskite ir neiškelkite siurblio už variklio kabelio.

Prie siurblio pridedamą nepritvirtintąvardinę plokštelię pritvirtinkite netoli siurblio įrengimo vienos.

6.2 Siurblio dalies ir variklio sujungimas

Siurblio dalis su varikliu sujungama taip:


- Istatykite variklį horizontaliai į spaustuvus ir priveržkite, žr. 6 pav.
- Ištraukite siurblio veleną | 5 pav. parodytą padetį.



TM02 8425 5208

5. pav.

- Sutepkite variklio veleno galą specialiu tepalu (pridedamas).
- Priveržkite siurblio dalį prie variklio (55 Nm). **Pastaba.** Siurblio velenas turi sukibti su variklio velenu. Siurblio dalį galima sukti santechniniu raktu paėmus už jungties paviršių, žr. 6 pav.

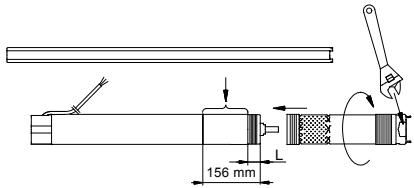

TM01 2854 4697

6. pav.


Variklis (P2) [kW]	L [mm]
0,70	120
1,15	102
1,68	66
1,85	66

Kai siurblio dalis ir variklis yra sujunti teisingai, tarp siurblio dalies ir variklio neturi būti laisvumo.

6.3 Atbulinio vožtuvu išémimas

Jei reikia, kad siurblys būtų be atbulinio vožtuvu, šį vožtuvą galima išimti:

1. Kerpančiomis replėmis ar kitu įrankiu nukirpkite laikančiasias vožtuvu kojeles, žr. [7 pav.](#)
2. Apverskite siurblį žemyn.
3. Patirkinkite, ar iš siurblio iškrito visos nepritvirtintos detalės.

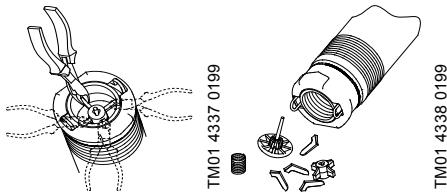

7. pav.

Pastaba SQE-NE siurbliai yra be atbulinio vožtuvu.

I juos atbulinių vožtuvų galima įstatyti Grundfos remonto dirbtuvėse.

6.4 Kabelio jungties tvirtinimas prie variklio

Įspėjimas

Vartotojui bet kokiui atveju draudžiama išimti variklio kištuką.



Šis aprašymas yra skirtas tik remonto dirbtuvės darbuotojams.


Jei variklio kabelis turi būti pakeistas, žr. skyrių [5.1 Bendri nurodymai](#).

Kabelių su jungtimi prijungti arba atjungti turi igaliotos Grundfos remonto dirbtuvės arba tinkamą kvalifikaciją turintis asmuo.

Su varikliu tiekama kabelio jungtis yra sutepta gamykloje. Patirkinkite, ar jungtis pakankamai sutepta.

Kabelio jungtis įstatoma taip:

1. Patirkinkite, ar kabelis yra tinkamo tipo, skerspjūvio ploto ir ilgio.
2. Patirkinkite, ar vietinis maitinimo tinklas yra tinkamai įzemintas.
3. Patirkinkite, ar variklio lizdas yra švarus ir sausas.
4. Patirkinkite, ar yra jidėtas laisvas tarpiklis.
5. Ispauskite kabelio jungtį į variklio lizdą. Jungties neįmanoma įstatyti neteisingai, žr. [8 pav.](#)

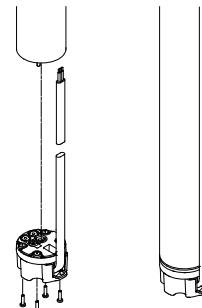

TM02 9805 3504

8. pav.


5. Išukite ir užveržkite keturis sraigalus (1 - 1,5 Nm), žr. [8 pav.](#)

Įtvirtinus jungtį, tarp variklio ir kabelio jungties neturi būti jokio laivumo.

6.5 Apsauginio kabelio lovelio tvirtinimas

Apsauginis kabelio lovelis tvirtinamas taip:


1. Patikrinkite, ar panardinamasis nuleidžiamas kabelis lovelyje guli lygiai.
2. Įstatykite kabelio apsaugą į kabelio jungties griovelį. Dvi lovelio plokštėlės turi būti užkabintos ant siurblio korpuso vamzdžio, žr. [9 pav.](#)

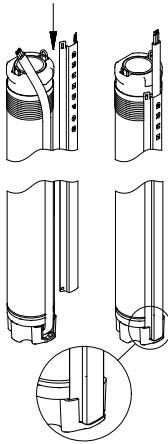

TM02 9613 3504

9. pav.

3. Dviem pridedamais savisriegiaisiais sraigtais priveržkite kabelio lovelį prie siurblio įsiurbimo filtro, žr. [10 pav.](#)



TM01 4427 0299

10. pav.

6.6 Kabelio matmenys

Grundfos gali tiekti panardinamuosius nuleidžiamus kabelius bet kokio tipo instaliacijoms.

Panardinamojo nuleidžiamo kabelio skerspjūvio plotas turi būti pakankamai didelis, kad būtų tenkinami skyriuje [5.1 Bendri nurodymai](#).

Žemiau pateiktoje lentelėje nurodytos vertės yra apskaičiuotos pagal šią formulę:

$$q = \frac{I \times 2 \times 100 \times PF \times L \times \rho}{U \times \Delta U}$$

kur

q = Panardinamojo nuleidžiamo kabelio skerspjūvio plotas [mm^2].

I = Nurodyta maksimali variklio srovė [A].

PF = 1,0.

L = Panardinamojo nuleidžiamo kabelio ilgis [m].

ρ = Specifinė varža: 0,02 [$\Omega \text{mm}^2/\text{m}$].

U = Nominali įtampa [V].

ΔU = Įtampos kritimas [%] = 4 %.

4 % įtampos kritimas atitinka IEC 3-64, HD-384 seriją.

Skaiciavimai duoda tokius maksimalius kabelio ilgius esant 240 V maitinimo įtampai:

Maksimalus kabelio ilgis [m]

Variklis (P2) [kW]	I_N [A]	Kabelio dydis					
		1,5 mm^2	2,1 mm^2 / 14 AWG	2,5 mm^2	3,3 mm^2 / 12 AWG	4 mm^2	6 mm^2
0,7	5,2	80	112	133	176	213	320
1,15	8,4	50	69	83	109	132	198
1,68	11,2	37	52	62	82	99	149
1,85	12	35	49	58	76	92	139

6.7 Panardinamojo nuleidžiamamo kabelio tvirtinimas

Rekomenduojama panardinamajį nuleidžiamą kabelį sujungti su variklio kabeliu naudojant KM tipo Grundfos kabelio antgalių komplektą.

KM tipo kabelio antgalių komplektas	
Skerspjūvio plotas	Gaminio numeris
nuo 1,5 iki 2,5 mm ²	96021462
nuo 4,0 iki 6,0 mm ²	96021473

Dėl didesnių skerspjūvio plotų kreipkitės į Grundfos.

6.8 Vamzdžių sujungimas

Jei prie siurblio tvirtinant kėlimo vamzdžių naudojamas įrankis, pvz., grandininis vamzdžių raktas, juo siurblį galima imti tik už siurblio viršutinės kameros.


Prijungiant plastinius vamzdžius, siurblio ir vamzdžio sujungimui turi būti naudojama užspaudžiamoji jungtis.

Su siurbliu naudojant plastinius vamzdžius, parenkant siurblio įrengimo gyli, reikia atsižvelgti į apkrautų vamzdžių išsitempimą.

Kai naudojami vamzdžiai su flanšais, flanšuose turi būti grioveliai, per kuriuos praeity panardinamas nuleidžiamas kabelis.

11 paveikslėlyje parodytas siurblio įrengimas, kuriame nurodyta:

- kabelio sąvaržų (1) padėtis ir atstumas tarp sąvaržų.
- priliaikančiosios vielos tvirtinimas (2).
- maksimalus įrengimo gylis žemiau statinio vandens lygio.

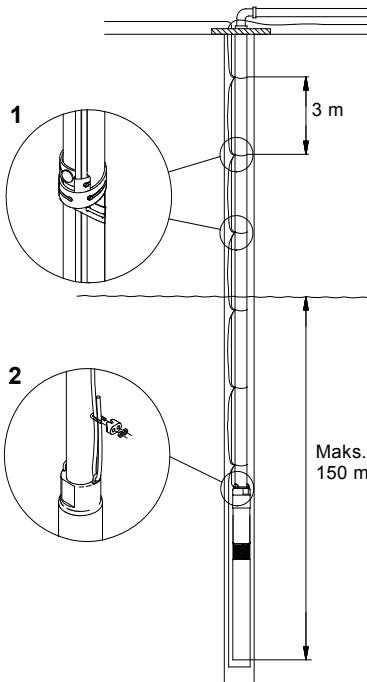

TM01 0480 397

11. pav.

6.8.1 Kabelio sąvaržos

Kabelio sąvaržos turi būti pritvirtintos kas 3 metrai, žr. 11 pav.

Jei naudojami plastinius vamzdžiai, tarp sąvaržų kabelis turi būti paliktas šiek tiek laisvas, nes apkrauti plastinius vamzdžiai išsitempia.

Jei naudojami flanšiniai vamzdžiai, kabelio sąvaržos turi būti pritvirtintos virš ir žemiau kiekvienos jungties.

6.8.2 Įrengimo gylis

Maksimalus įrengimo gylis žemiau statinio vandens lygio yra 150 metrų, žr. 11 pav.

Minimalus įrengimo gylis žemiau dinaminio vandens lygio:

- Vertikalus įrengimas:**

Paleidimo ir darbo metu siurblys visą laiką turi būti visiškai paniręs vandenye.

- Horizontalus įrengimas:**

Siurblys turi būti įrengtas ir dirbtai mažiausiai 0,5 m žemiau dinaminio vandens lygio.

Jei yra pavojus, kad siurblys gali būti užneštas dumblu, jį reikia išstatyti į siurbimo gaubtą.

6.8.3 Leidžianti siurblį į gręžinį

Rekomenduojama siurblį apsaugoti nejempta prilaikančiąja viela, žr. 11 pav. (2).

Ateiskite prilaikančiąja vielą taip, kad ji nebūtų tempiamą, ir pritvirtinkite prie gręžinio kamščio vienos fiksatoriai.

Prilaikančioji vielė neturi būti naudojama siurbliu su vertikaliu vamzdžiu išraukti iš gręžinio.

Nejleiskite ir neiškelkite siurblio už variklio kabelio.

7. Paleidimas

Patirkrinkite, ar šulinys gali duoti minimalų vandens kiekį, reikalingą atitinkamo galingumo siurblui.

Nejunkite siurblio, kol jis nėra visiškai paniręs vandenye.

Ijunkite siurblį ir neišjunkite jo, kol iš siurblio tekantis skystis nebus visiškai švarus, nes priešingu atveju siurblio dalys ir atbulinis vožtuvas gali užskimšti.

8. Eksploatavimas

8.1 Minimalus našumas

Kad būtų užtikrintas pakankamas variklio aušinimas, niekada negalima nustatyti mažesnio kaip 50 l/h siurblio našumo.

Jei našumas staiga nukrenta, gali būti, jog siurblys siurbia daugiau vandens, negu gręžinys gali duoti. Siurblį reikia išjungti ir ištaisyti klaidą.

Siurblio apsauga nuo sausosios eigos veikia tik siurbliai dirbant rekomenduojamu režimu.

Dėmesio

8.2 Diafragminės talpos parinkimas ir pradinio slėgio bei slėginio jungiklio nustatymas




Įspėjimas

Instaliacija turi būti suprojektuota maksimaliam siurblio slėgiui.

Kadangi siurblys turi įmontuotą "švelnhaus" paleidimo funkciją, užtikrinantį, kad siurblys pilnai įsibėgėja per 2 sekundes, siurblio paleidimo metu slėgis slėginame jungiklyje ir diafragminėje talpoje bus žemesnis, nei slėginame jungiklyje nustatytas siurblio įjungimo slėgis (p_{cut-in}). Šis mažesnis slėgis vadinamas minimaliu slėgiu (p_{min}).

p_{min} yra lygus pageidaujamam minimaliam slėgiui aukščiausiaiame čiaupe + slėgio aukštis ir slėgio aukščio nuostoliai vamzdje nuo slėginio jungiklio ir diafragminės talpos iki aukščiausio čiaupo ($p_{min} = B + C$), žr. 12 pav.

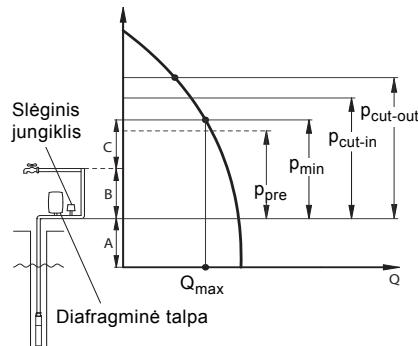

TM00 6445 3795

12. pav.

- A: Slėgio aukštis + slėgio aukščio nuostoliai nuo dinaminio vandens lygio iki diafragminės talpos.
- B: Slėgio aukštis + slėgio aukščio nuostoliai nuo diafragminės talpos iki aukščiausio čiaupo.
- C: Minimalus slėgis aukščiausiaiame čiaupe.

Dėmesio Isitinkinkite, kad pasirinktas siurblys gali sukurti slėjį, aukštesnį nei $p_{cut-out} + A$.

P_{pre} : Pradinis slėgis diafragminėje talpoje.

P_{min} : Pageidaujamas minimalus slėgis.

P_{cut-in} : Slėginame jungiklyje nustatytas siurblio įjungimo slėgis.

$P_{cut-out}$: Slėginame jungiklyje nustatytas siurblio išjungimo slėgis.

Q_{max} : Maksimalus srautas esant p_{min} .

Pagal p_{min} ir Q_{max} , naudojantis žemiau pateikta lentele, galima surasti **minimalų** diafragminės talpos tūri, pradinį slėgį ir siéginių jungiklio parametrus:

Pavyzdys:

$p_{min} = 35$ m slėgio aukščio, $Q_{max} = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$.

Remiantis šia informacija, lentelėje galima rasti tokias vertes:

Minimalus diafragminės talpos tūris = 33 litrai.

$p_{pre} = 31,5$ m slėgio aukščio.

$p_{cut-in} = 36$ m slėgio aukščio.

$p_{cut-out} = 50$ m slėgio aukščio.

p_{min} [m]	$Q_{max} [\text{m}^3/\text{h}]$															p_{pre} [m]	p_{cut-in} [m]	$p_{cut-out}$ [m]		
	0,6	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8		
Diafragminės talpos dydis [litrais]																				
25	8	8	18	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	22,5	26	40
30	8	8	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	27	31	45
35	8	18	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	31,5	36	50
40	8	18	18	18	18	18	24	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	36	41	55
45	8	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	40,5	46	60
50	8	18	18	18	18	24	33	50	50	50	50	50	80	80	80	80	80	45	51	65
55	18	18	18	18	18	24	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80	49,5	56	70
60	18	18	18	18	18	24	33	50	50	50	80	80	80	80	80	80	80	54	61	75
65	18	18	18	18	24	24	33	50	50	80	80	80	80	80	80	80	80	58,5	66	80

1 m slėgio aukščio = 0,098 bar.

8.3 Vidinė apsauga

Variklyje yra elektroninis modulis, kuris įvairiose situacijose apsaugo variklį.

Variklio perkrovimo atveju vidinė apsauga nuo perkrovos išjungia siurblių 5 minutėms. Praėjus šiam laikui, siurblys bando vėl išsijungti.

Jei siurblys buvo išsijungęs dėl sausosios eigos, jis automatiškai išsijungs po 5 minučių.

Jei siurblys įjungiamas, kai gręžinys yra tuščias, siurblys po 30 sekundžių išsijungs.

Siurblio paleidimas iš naujo, jei jis buvo automatiškai išsijungęs: 1 minutei išjunkite maitinimą.

Variklis yra apsaugotas nuo:

- sausosios eigos
- įtampos pikų (iki 6000 V), Regionuose, kur dažnai žaibuoja, reikalinga išorinė apsauga nuo žaibo.
- per didelęs įtampos
- per mažos įtampos
- perkrovimo
- perkaitimo.

SQE siurbliai/MSE 3 varikliai:

Naudojant CU 300 arba CU 301 valdiklius, MSE 3 variklių sausosios eigos išsijungimo laiką galima pareguliuoti pagal tai, kam siurblys naudojamas.

Pastaba

9. Priežiūra ir remontas

Iprastomis sąlygomis siurbliai nereikalinga jokia priežiūra.

Siurblieje gali atsirasti nuosėdų ir jis gali dévėtis. Todėl Grundfos įmonėje galima įsigyti remonto komplektų ir remonto įrankių. Grundfos taip pat gali pateikti Siurblio remonto instrukciją.

Siurbliai gali būti remontuojami Grundfos techninės priežiūros centre.

9.1 Užterštū siurbliai

Jei siurblys buvo naudojamas

Pastaba pavojingiems sveikatai arba toksiškiems skystiems, jis bus klasifikuojamas kaip užterštas.

Jei į Grundfos kreipiamasi dėl siurblio remonto, prieš perduodant siurblių Grundfos, turi būti pateikti duomenys apie pumpuotą skystį ir pan. Priešingu atveju Grundfos gali atsisakyti priimti siurblių remontuoti.

Taigi, kreipiantis dėl remonto (nesvarbu, į ką), jei siurblys buvo naudojamas pavojingiemis sveikatai arba toksiškiems skystiems, turi būti pateikti duomenys apie pumpuotą skystį.

SQE-NE: Grundfos remontui gali būti perduoti tik tie siurbliai, kurie gali būti klasifikuojami kaip neužteršt, t.y. siurbliai, kuriuose nėra pavojingų ir (arba) toksiškų medžiagų.

Siekiant apsaugoti nuo galimos žalos žmonių sveikatai ir aplinkai, reikalingas siurblio švarumą patvirtinantis dokumentas.

Šis patvirtinantis dokumentas Grundfos turi būti pateiktas anksčiau nei siurblys. Priešingu atveju Grundfos atsisakys priimti siurblių remontui.

Galimas siurblio grąžinimo išlaidas apmoka klientas.

10. Gedimų paieškos lentelė

Ispėjimas




Prieš pradedant dirbti su siurbliu/varikliu, reikia pasirūpinti, kad būtų išjungtas elektros maitinimas, ir kad jis negalėtų būti atsitaikinai įjungtas.

Gedimas	Priežastis	Priemonė
1. Siurblys nedirba.	a) Perdegę elektros tinklo saugikliai. b) Srovės nuotėkio relė ar kitas įtampos valdomas išjungiklis išjungė variklį. c) Néra įtampos. d) Variklio apsauga išjungė maitinimą dėl variklio perkrovos. e) Pažeistas siurblys/panardinamasis nuleidžiamas kabelis. f) Per aukšta arba per žema įtampa.	Pakeiskite perdegusius saugiklius. Jei nauji saugikliai vėl perdega, patirkinkite elektros instaliaciją ir panardinamajį nuleidžiamą kabelį. Ijunkite srovės išjungiklį. Kreipkitės į elektros tinklų įmonę. Patirkinkite, ar siurblys/variklis neužblokuotas. Sutaisykite/pakeiskite siurblį/kabelį. Patirkinkite elektros tinklą.
2. Siurblys dirba, bet nesiurbia vandens.	a) Uždarytas išvado vožtuvas. b) Gręžinyje néra vandens arba per žemas jo lygis. c) Atbulinis vožtuvas užstrigęs uždarytoje padėtyje. d) Išiurbimo filtras yra užsikišęs. e) Siurblys yra pažeistas.	Atidarykite vožtvuva. Žr. punktą 3 a). Ištraukite siurblį ir išvalykite arba pakeiskite vožtvuva. Ištraukite siurblį ir išvalykite filtrą. Suremontuokite arba pakeiskite siurblį.
3. Siurblys dirba mažu galingumu.	a) Vandens lygio žemėjimas yra didesnis nei tikėtasi. b) Išvado vamzdžio vožtuvai yra dalinai uždaryti/užsiblokavę. c) Išvado vamzdis yra dalinai užsikimšęs nešvarumais. d) Siurblio atbulinis vožtuvas dalinai užsiblokavęs. e) Siurblys ir vamzdis dalinai užsikimšę nešvarumais. f) Siurblys yra pažeistas. g) Nesandarus vamzdynas. h) Pažeistas vamzdis. i) Per žema įtampa.	Padidinkite siurblio gylį, prisukite išvado vožtvuva arba pakeiskite siurblį mažesnio našumo siurbliu. Patirkinkite ir išvalykite vožtuvus, jei reikia, juos pakeiskite. Išvalykite arba pakeiskite išvado vamzdį. Ištraukite siurblį ir patirkinkite/pakeiskite vožtvuva. Ištraukite siurblį. Patirkinkite ir išvalykite arba, jei reikia, pakeiskite siurblį. Išvalykite vamzdžius. Suremontuokite arba pakeiskite siurblį. Patirkinkite išvalykite vamzdyną. Pakeiskite keliamajį vamzdį. Patirkinkite elektros tinklą.

Gedimas	Priežastis	Priemonė
4. Siurblys dažnai įsijungia ir išsijungia.	a) Slėginio jungiklio slėgių skirtumas tarp įjungimo ir išjungimo slėgio yra per mažas. b) Rezervuare neteisingai įrengti vandens lygio elektrodai arba slėgio jungikliai.	Padidinkite skirtumą. Tačiau išjungimo slėgis turi neviršyti darbinio slėginės talpos slėgio, o įjungimo slėgis turi būti gana didelis, kad būtų užtikrintas pakankamas vandens tiekimas. Sureguliuokite elektrodų lygio jungiklių intervalus, užtikrendami tinkamus laiko tarpus tarp įsijungimų ir išsijungimų. Skaitykite naudojamo automatikos prietaiso įrengimo ir eksploatacijos instrukciją. Jei automatikos pagalba intervalų tarp įsijungimų ir išsijungimų pakeisti negalima, siurblį našumą galima sumazinti prisukant išvado vožtuvą.
	c) Atbulinis vožtuvas yra nesandarus arba užstrigęs pusiau atidarytas.	Ištraukite siurblį ir išvalykite/pakeiskite atbulinį vožtuvą.
	d) Nestabili maitinimo įtampa.	Patikrinkite elektros tinklą.
	e) Valiklio temperatūra per daug pakyla.	Patikrinkite vandens temperatūrą.

10.1 Varžos tarp apvijų matavimas megaometru

Instaliacijų, kuriose naudojami SQ/SQE siurbliai, varžos tarp apvijų matuoti negalima, nes gali būti pažeista įmontuota elektronika, žr. 13 pav.

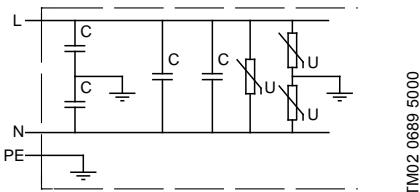

TM02 0689 5000

13. pav.


11. Elektros maitinimo patikrinimas

Įspėjimas



Prieš pradedant dirbti su siurbliu/varikliu, reikia pasirūpinti, kad būtų išjungtas elektros maitinimas, ir kad jis negalėtų būti atsitaikinai išjungtas.

1. Maitinimo įtampa




TM0013714904

Pamatuokite įtampą tarp fazės ir nulio. Voltmetrą prijunkite prie jungties kontaktų.

Kai variklis yra apkrautas, įtampa turi būti tokia, kaip nurodyta skyriuje [5. Elektros maitinimo prijungimas](#).

Didelį maitinimo įtampos svyramimai rodo blogą elektros maitinimą, todėl siurblį reikia išjungti, kol bus ištaisytas gedimas.

2. Vartojama srovė



TM0013725008

Pamatuokite srovę, kai siurblys dirba esant pastoviam slėgiui išvado pusėje (jei įmanoma našumu, kai variklis yra labiausiai apkrautas).
Maksimali srovė nurodyta vardinėje plokštelėje.

Jei srovė yra didesnė už pilno apkrovimo srovę, priežastis gali būti šie gedimai:

- Blogi laidų kontaktai, greičiausiai kabelio jungtyje.
- Per maža maitinimo įtampa, žr. 1 punktą.

12. Aplinkosauga

Siurblį transportuojant, laikant ir eksplotuojant reikia laikytis visų su pavojingomis medžiagomis susijusių aplinkosaugos reikalavimų.

Įspėjimas



Baigus eksplotuoti siurblį, reikia pasirūpinti, kad siurbluje/variklyje ir vamzdyje neliktu jokių medžiagų, kurios galėtų būti pavojingos žmonėms ir aplinkai.

Jei dėl ko nors abejojate, prašom kreiptis į Grundfos arba vietinės valdžios institucijas.

13. Atliekų tvarkymas

Šis gaminis ir jo dalys turi būti likviduojamos laikantis aplinkosaugos reikalavimų:

1. Naudokitės valstybinės arba privačios atliekų surinkimo tarnybos paslaugomis.
2. Jei tai neįmanoma, kreipkitės į Grundfos bendrovę arba Grundfos remonto dirbtuvės.

Galimi pakeitimai.

Latviešu (LV) Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija

Oriģinālās angļu valodas versijas tulkojums

SATURS

	Lpp.
1. Šajā dokumentā lietotie simboli	215
2. Vispārēja informācija	216
2.1 Pielietojums	216
3. Tehniskie dati	216
3.1 Uzglabāšana	216
3.2 Skaņas spiediena līmenis	216
4. Sagatavošana	217
4.1 Motora šķidruma iepildīšana	217
4.2 Pozicionālās prasības	217
4.3 Šķidruma temperatūra/dzesēšana	218
5. Elektriskais savienojums	218
5.1 Vispārēja informācija	218
5.2 Motora aizsardzība	219
5.3 Motora pieslēgums	219
6. Uzstādīšana	219
6.1 Vispārēja informācija	219
6.2 Sūkņa daļas un motora montāža	219
6.3 Pretvārsta noņemšana	220
6.4 Kabeļa spraudņa savienošana ar motoru	220
6.5 Kabeļa aizsargapvalka uzstādīšana	221
6.6 Kabeļa izmēra noteikšana	222
6.7 Legremdejama atzarojuma kabeļa uzstādīšana	223
6.8 Cauruļu savienošana	223
7. Palaišana	224
8. Darbība	224
8.1 Minimālais plūsmas ātrums	224
8.2 Diafragmas tvertnes izvēle un iepriekšējās piepildīšanas spiediena un spiediena releja noregulešana	224
8.3 Integrēta aizsardzība	226
9. Tehniskā apkope un apkalpošana	226
9.1 Piesārņoti sūkņi	226
10. Bojājumu meklēšanas tabula	227
10.1 Lielas elektriskās pretestības mērīšana	228
11. Elektroapgādes pārbaude	229
12. Vides aspekti	229
13. Likvidēšana	229



Brīdinājums

Pirms uzstādīšanas jāizlasa šīs uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijas. Uzstādīšanai un ekspluatācijai jāatbilst vietējiem normatīviem un pieņemtiem labas prakses noteikumiem.



Brīdinājums

Lai lietotu šo produktu, jābūt attiecīgai pieredzei un zināšanām par produktu. Šo produktu nedrīkst lietot personas ar ierobežotām fiziskām, sajūtu un garīgām spējām, ja vien tās neuzrauga vai nav apmācījusi lietot šo produktu par viņu drošību atbildīga persona. Bērni nedrīkst lietot šo produktu vai rotātāties ar to.

1. Šajā dokumentā lietotie simboli



Brīdinājums

Šo drošības norādījumu neievērošanas rezultātā var notikt personiska traumēšana!



Uzmanību

Šo drošības norādījumu neievērošana var izraisīt aprīkojuma darbnederīgumu vai bojājumu!



Piezīme

Piezīmes vai norādījumi, kas atvieglo darbu un garantē drošu ekspluatāciju.

2. Vispārēja informācija

Šīs uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijas 382. lappusē ir ievietotas sūkņa un motora pases datu plāksnīšu kopijas.

Pirms SQ, SQE sūkņa nolaišanas urbumā šajā lappusē jāieraksta attiecīgā pases datu plāksnītes informāciju.

Uzzīnas nolukā šī sūkņa uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija jātur sausā vietā sūkņa uzstādīšanas vietas tuvumā.

2.1 Pielietojums

SQ un **SQE** sūkņi ir paredzēti nepiesātinātu, tīru, neagresīvu, neeksplozīvu, cietas daļījas un šķiedras nesaturošu šķidrumu sūknēšanai.

Tipiski pielietojumi:

- Gruntsūdens pievadīšana
 - privātmājām
 - nelielām hidrotehniskām būvēm
 - apūdeņošanas sistēmām, piemēram, siltumnīcām
- Šķidruma pārsūknēšana tvertnēs.
- Spiediena paaugstināšana.

SQE-NE sūkņi ir paredzēti nepiesātinātu, tīru, neeksplozīvu, cietas daļījas un šķiedras nesaturošu šķidrumu sūknēšanai.

Šie sūkņi ir piemēroti piesārņota vai bikarbonātus saturoša gruntsūdens sūknēšanai, piem., no

- izgāztuvēm
- ķīmiskajām noliktavām
- rūpnieciskiem rajoniem
- degvielas uzpildes stacijām
- ekoloģiskajiem lietojumiem.

SQE-NE sūkņus var izmantot arī paraugu ķemšanai un kontrolei, kā arī zināmā mērā iekļaušanai ūdens atfrišanas sistēmās.

Informācija, kas piemērojama visiem sūkņa tipiem:

Maksimālais smilšu saturs ūdenī nedrīkst pārsniegt 50 g/m³. Lielāks smilšu daudzums sašinās sūkņa darbmūžu un palielinās nosprostošanās risku.

Piezīme. Gadījumā, ja sūkni paredzēts izmantot tādu šķidrumu sūknēšanai, kuru viskozitāte ir lielāka nekā ūdenim, jāsazinās ar GRUNDFOS.

pH vērtības:

SQ un SQE: 5 līdz 9.

SQE-NE: Jāsazinās ar GRUNDFOS.

Šķidruma temperatūra:

Sūknējamā šķidruma temperatūra nedrīkst pārsniegt 35 °C.

3. Tehniskie dati

Barošanas spriegums:

1 x 200-240 V - 10 %/+ 6 %, 50/60 Hz, PE.

Darbība, izmantojot generatoru: ģeneratora jaudai jābūt vismaz vienādai ar motora jaudu P₁ [kW] + 10 %.

Palaides strāva:

Motora palaides strāva ir vienāda ar motora pases datu plāksnītē norādīto augstāko vērtību.

Jaudas koeficients:

PF = 1.

Motora šķidrums:

SML 2 tips.

Motora kabelis:

1,5 m, 3 x 1,5 mm², PE.

Šķidruma temperatūra:

Maksimāli 35 °C.

Sūkņa izvadkanāla izmērs:

SQ 1, SQ 2, SQ 3: Rp 1 1/4.

SQ 5, SQ 7: Rp 1 1/2.

Sūkņa diametrs:

74 mm.

Urbuma diametrs:

Vismaz 76 mm.

Uzstādīšanas dzīlums:

Maksimāli 150 m zem statiskā ūdens līmeņa.

Sk. arī punktā [6.8.2 Uzstādīšanas dzīlumi](#).

Neto svars:

Maksimāli 6,5 kg.

3.1 Uzglabāšana

Uzglabāšanas temperatūra: -20 °C līdz +60 °C.

3.1.1 Aizsardzība pret zemas temperatūras iedarbību

Ja pēc izmantošanas sūkņi paredzēts uzglabāt, tas jāturi vietā, kas ir pasargāta no sala iedarbības, vai jānodrošina, ka motora šķidrums ir salciegtīgs.

Motoru nedrīkst uzglabāt bez motora šķidruma.

3.2 Skanas spiediena līmenis

Sūkņa skanas spiediena līmenis ir zemāks par EK Padomes direktīvā 2006/42/EK attiecībā uz elektroiekārtām noteiktajām robežvērtībām.

4. Sagatavošana

GRUNDFOS MS 3 un MSE 3 iegremdējamie motoriem ir ar ūdeni iežiežami slīdgultņi. Nav nepieciešama papildu eljošana.

Izgatavotārūpnīcā iegremdējamie sūknī ir piepildīti ar speciālu GRUNDFOS motora šķidrumu (SML 2 tips), kas ir salicētīgs līdz pat -20°C un aizsargāts pret baktēriju attīstību.


Motora šķidruma līmenim ir izšķiroša nozīme attiecībā uz gultņu ekspluatācijas laiku un līdz ar to arī motora darbmūzu.

4.1 Motora šķidruma iepildīšana

Ja kāda iemesla dēļ motora šķidrums ir izlaists vai zaudēts, motorā jāiepilda GRUNDFOS motora šķidrums SML 2.

Lai iepildītu šķidrumu motorā, jārīkojas tālāk norādītā kārtībā:

1. Jāņoņem kabeļa aizsargapvalks un jāatdalā sūkņa daļa no motora.

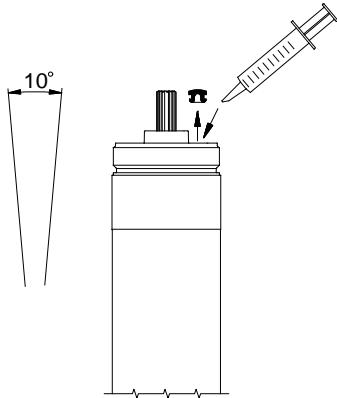


1. ilustr.

2. Motors jānovieto vertikālā pozīcijā ar apmēram 10° lieļu slīpumu.
3. Jāizņem iepildīšanas aizgrieznis, izmantojot skrūvgriezi vai tamīdzīgu instrumentu.
4. Jāiesmidzina motora šķidrums motorā ar pildīšanas spiedni vai līdzīgu instrumentu.
5. Lai jautu iziet gaisam, kas iespējams ir iekļuvis, motors jāpakustina no vienas puses uz otru.
6. Iepildīšanas aizgrieznis jānovieto atpakaļ un stingri jāaizgriež.
7. Jāsamontē sūkņa daļa un motors.
8. Jāuzliek atpakaļ kabeļa aizsargapvalks.

Tagad sūknis ir gatavs uzstādīšanai.

4.2 Pozicionālās prasības

Sūknis ir piemērots uzstādīšanai horizontālā vai vertikālā stāvoklī, tomēr jāņem vērā, ka sūkņa vārpsta **nekad nedrīkst** atrasties zem horizontālās plaknes, sk. 2. ilustr.

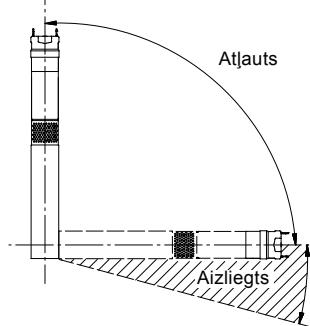

2. ilustr.

Ja sūknī paredzēts uzstādīt horizontāli, piem., tvertnē, un pastāv risks, ka sūkni varētu pārklāt dubļi, tas jānovieto plūsmas uzmaivā.


Uzstādīšanas dzīlumus sk. punktā [6.8.2 Uzstādīšanas dzīlumi](#)

4.3 Šķidruma temperatūra/dzesēšana

3. ilustrācijā ir redzams SQ/SQE sūknis, kas uzstādīts urbumbā. Sūknis ir darba režīmā.

3. ilustrācijā parādīti:

- urbuma diametrs
- sūkņa diametrs
- sūknējamā šķidruma temperatūra
- plūsma, kas caur motoru virzās uz sūkņa sūknēšanas sifilteru.

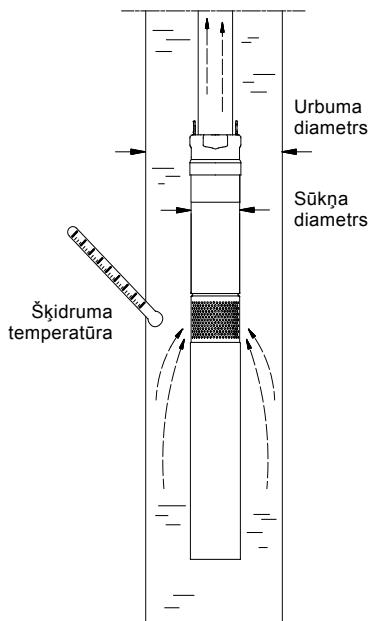

TM01 0518 1297

3. ilustr.

Lai nodrošinātu motora pietiekamu dzesēšanu, varīgi ievērot maksimālo šķidruma temperatūru 35 °C jebkuros apstākjos.

Uzmanību Urbuma drametram jābūt vismaz 76 mm (apm. 3").

Motors vienmēr jāuzstāda virs akas filtra. Ja izmanto plūsmas uznavu, sūknī var brīvi uzstādīt urbumbā.

Nedrīkst jaut sūknim strādāt ar slēgtu izvadcauruli ilgāk par 5 minūtēm.

Kad izvadcaurule ir slēgta, nav dzesējošā šķidruma plūsmas un līdz ar to rodas motora un sūkņa pārliecīgas sakaršanas bīstamība.

Ja sūknējamā šķidruma faktiskā temperatūra pārsniedz noteiktto vērtību vai darba apstākļi citādā ziņā atšķiras no norādītajiem, sūknis var apstāties. Jāsazinās ar GRUNDFOS.

5. Elektriskais savienojums

5.1 Vispārēja informācija

Elektrisko savienojumu drīkst veikt tikai sertificēts elektroķīcis saskaņā ar vietējiem normatīviem.

Bīrdinājums

Pirms darba pie sūkņa jāpārbauda, vai elektroapgāde ir izslēgta un vai tā nevar nejauši iestiegties.

Sūknis jāiezemē.

Sūknis jāsavieno ar ārēju tūkla slēdzi tā, lai minimāla kontaktu sprauga visos polos būtu 3 mm.

Lai nepieļautu bīstamību, motora kabeļa bojājuma gadījumā tas jānomaina Grundfos speciālistam, Grundfos pilnvarotai servisa darbnīcai vai citiem kvalificētiem speciālistiem.

Darba spriegums, maksimālā nominālā strāva un jaudas koeficients (PF) ir norādīti motora pasašā datu plāksnītē.

Grundfos iegremdējamie motoriem vajadzīgais spriegums, ko mēra pie motora spailēm, ir - 10 %/+ 6 % no nominālā sprieguma pastāvīga darba laikā (ieskaitot barošanas sprieguma novirzes un zudumus kabeļos).

Ja sūknis ir pievienots elektroinstalācijai, kurā papildu aizsardzības noļūkā ir lietots noplūdes aizsargslēdzis (ELCB), šim slēdzim **jāatvieno** elektroapgāde, ja plūst ūssēguma strāva ar līdzstrāvas saturu.

No plūdes aizsargslēdzis **jāmarkē** ar šādu simbolu:

Barošanas spriegums:

1 x 200-240 V - 10 %/+ 6 %, 50/60 Hz, PE.

Strāvas patēriņu var mērīt tikai ar precīzu tālvadības mēriņšanas sistēmas instrumentu. Izmantojot citus instrumentus, izmērītā vērtība atšķirsies no faktiskās vērtības.

SQ/SQE sūknīem parasti var mērīt 2,5 mA noplūdes strāvu, ja ir 230 V, 50 Hz. No plūdes strāva ir proporcionāla barošanas spriegumam.

SQE un SQE-NE sūknus var savienot ar CU 300 vai CU 301 tipa vadības bloku.

Sūknī nekad nedrīkst savienot ar kondensatoru vai cita tipa vadības bloku

Uzmanību

kā vien ar CU 300 vai CU 301.

Sūknim nedrīkst pieslēgt ārēju frekvences pārveidotāju.

5.2 Motora aizsardzība


Motors ietver pārkaršanas aizsargslēdzi, un tam nav vajadzīga motora papildu aizsardzība.

5.3 Motora pieslēgums

Motors ietver palaišanas ierīci, un tādējādi to var tiesī pienēgt tikai strāvai.

Sūkņa palaišana/apturēšana parasti notiks, izmantojot spiediena releju, sk. 4. ilustr.

Spiediena relejam jābūt uzstādītam uz konkrētajam sūkņa tipam maksimāli norādīto ampēru lielumu.

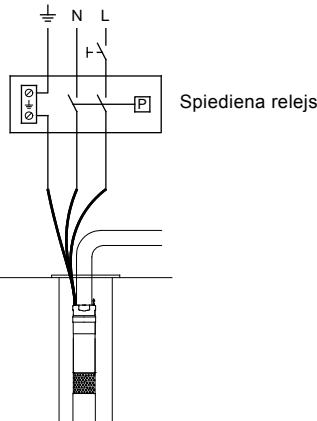

4. ilustr.

TM01 1480 4697

6. Uzstādīšana

6.1 Vispārēja informācija



Brīdinājums

Pirms darba pie sūkņa/motora jāpārbauda, vai elektroapgāde ir izslēgta un vai tā nevar nejauši ieslēgties.

Uzmanību Nedrīkst nolaist vai pacelt sūknī, turot aiz motora kabeļa.

Kopā ar sūknī piegādātā nepiestiprinātā datu plāksnīte jāpiestiprina līdzās sūkņa uzstādīšanas vietai.

6.2 Sūkņa dajas un motora montāža

Lai samontētu sūkņa daļu un motoru, jāveic tālāk norādītās darbības:


1. Motors jānovieto horizontāli iespīlēšanas ierīcē un jāpiegriež, sk. 6. ilustr.
2. Sūkņa vārpsta jāizvelk līdz 5. ilustr. redzamajai pozīcijai.



TM02 8425 5203

5. ilustr.

3. Motora vārpstas gals jāapziež ar smērvielu, kas piegādāta kopā ar motoru.
4. Sūkņa daļa jāuzskrūvē uz motora (55 Nm). **Piezīme.** Sūkņa vārpsti jāsakabinās ar motora vārpstu. Sūkņa daļas stiprinājuma vietās var izmantot uzgriežņatslēgu, sk. 6. ilustr.

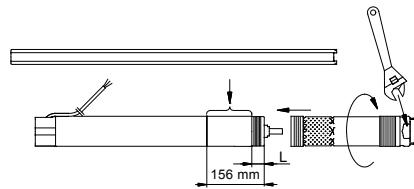

TM01 2854 2299

6. ilustr.


Motors (P2) [kW]	L [mm]
0,70	120
1,15	102
1,68	66
1,85	66

Ja sūkņa daļa un motors ir samontēti pareizi, nedrīkst būt atstarpe starp sūkņa daļu un motoru.

6.3 Pretvārsta noņemšana

Ja ir vajadzīgs sūknis bez pretvārsta, vārstu var noņemt šādā veidā:

1. Ar sītpajām asknaiblēm vai līdzīgu instrumentu jāizgriež vārsta vadīklas kājinās, sk. **7.** ilustr.
2. Sūknis jāpagriež ar augšdaļu uz leju.
3. Jāpārliecinās, ka visas nepiestiprinātās detaļas izkrīt no sūkņa.

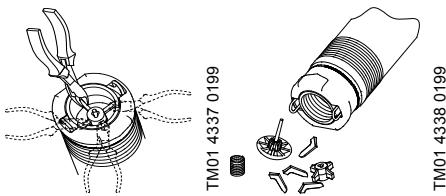

7. ilustr.

Piezīme SQE-NE sūknus piegādā bez pretvārsta.

Pretvārstu iespējams uzstādīt Grundfos servisakalpošanas darbnīcā.

6.4 Kabeļa spraudņa savienošana ar motoru

Brīdinājums

Lietotājam aizliegts noņemt motora spraudni.

Šis apraksts ir domāts vienīgi servisa darbiniekiem.


 Ja nepieciešams nomainīt motora kabeli, sk. punktā **5.1 Vispāreja informācija**.

Kabelis ar spraudni jāuzstāda un jānoņem Grundfos pilnvarotā servisa darbnīcā vai attiecīgi kvalificētai personai.

Ar motoru piegādātais kabeļa spraudnis rūpnīcā ir ieziests ar smērvielu. Jāpārbauda, vai spraudnis ir pareizi ieziests.

Lai uzstādītu kabeļa spraudni, jāveic šādas darbības:

1. Jāpārbauda, vai tas ir pareiza tipa kabelis, ar pareizu šķērsgriezumu un garumu.
2. Jāpārliecinās, ka vietā esošajam elektrotīklam ir izveidots pareizs zemējums.
3. Jāpārbauda, vai motora kontaktietverē ir tīra un sausa. Jāpārbauda, vai nenostiprinātā starplika ir uzstādīta.
4. Kabeļa spraudnis jāiespiež motora kontaktietverē. Spraudni nedrīkst uzstādīt nepareizi, sk. **8.** ilustr.

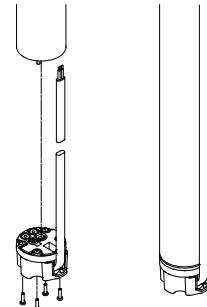

8. ilustr.

5. Jāuzstāda un jāpievelk četras skrūves (1 - 1,5 Nm), sk. **8.** ilustr.


Kad spraudnis ir uzstādīts, nedrīkst palikt atstarpe starp motoru un kabeļa spraudni.

TM02 9605 3504

6.5 Kabeļa aizsargapvalka uzstādīšana

Lai uzstādītu kabeļa aizsargapvalku, jāveic šādas darbības:


1. Jāpārliecinās, ka iegremdējamais atzarojuma kabelis atrodas plakani kabeļa aizsargapvalkā.
2. Kabeļa aizsargapvalks jānovieto kabeļa spraudņa rievā. Abām kabeļa aizsargapvalka malām jāsavienojas ar sūkņa uzmavas augšmalu, sk. 9. ilustr.

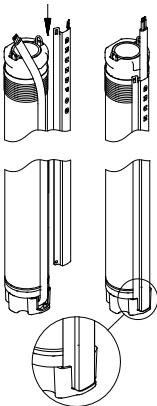

TM02 9613 3504

9. ilustr.

3. Ar divām piegādātajām pašvītnotājskrūvēm kabeļa aizsargapvalks jāpiestiprina pie sūkņa sūknēšanas sietfiltra, sk. 10. ilustr.



TM01 4427 0299

10. ilustr.

6.6 Kabeļa izmēra noteikšana

Grundfos var piegādāt iegremdējamos atzarojuma kabeļus jebkuram uzstādīšanas tipam.

Iegremdējamā atzarojuma kabeļa šķērsgriezumam jābūt pietiekami lielam, lai tas atbilstu punktā [5.1 Vispārēja informācija](#) norādītajām sprieguma prasībām.

Zemāk dotās tabulas vērtības ir aprēķinātas pēc šādas formulas:

$$q = \frac{I \times 2 \times 100 \times PF \times L \times \rho}{U \times \Delta U}$$

kur

q = iegremdējamā atzarojuma kabeļa šķērsgriezums [mm^2].

I = motora nominālā maksimālā strāva [A].

PF = 1,0.

L = iegremdējamā atzarojuma kabeļa garums [m].

ρ = patnējā pretestība: 0,02 [$\Omega \text{mm}^2/\text{m}$].

U = nominālais spriegums [V].

ΔU = sprieguma kritums [%] = 4 %.

Sprieguma kritums 4 % apmērā ir saskaņā ar IEC 3-64, HD-384 sērija.

Aprēķinu rezultātā ir iegūti šādi maksimālie kabeļu garumi 240 V barošanas spriegumam:

Maksimālais kabeļa garums [m]

Motors (P2) [kW]	I_N [A]	Kabeļa izmērs					
		1,5 mm^2	2,1 $\text{mm}^2/$ 14 AWG	2,5 mm^2	3,3 $\text{mm}^2/$ 12 AWG	4 mm^2	6 mm^2
0,7	5,2	80	112	133	176	213	320
1,15	8,4	50	69	83	109	132	198
1,68	11,2	37	52	62	82	99	149
1,85	12	35	49	58	76	92	139

6.7 Iegremdējama atzarojuma kabeļa uzstādīšana

Ieteicams savienot iegremdējamo atzarojuma kabeli un motora kabeli, izmantojot Grundfos KM tipa kabeļu savienotājuzmavas komplektu.

Kabeļu savienotājuzmavas komplekts, KM tips

Šķērsgriezuma laukums	Izstrādājuma numurs
1,5 līdz 2,5 mm ²	96021462
4,0 līdz 6,0 mm ²	96021473

Attiecībā uz lielākiem šķērsgriezumiem jāsazinās ar Grundfos.

6.8 Cauruļu savienošana

Ja stāvvada savienošanai ar sūknī izmanto instrumentu, piem., cauruļu ķedes atslēgu, sūknis tikai jāsasaista ar sūkņa izvadkameru.


Savienojot plastmasas caurules, starp sūknī un pirmo cauruļes posmu jāizmanto saspiedējuzmava.

Pieņemot lēmumu par sūkņa uzstādīšanas dzīlumu, sūknīiem, kas ir savienoti ar plastmasas caurulēm, jāņem vērā cauruļu izplešanās piepildīšanas gadījumā.

Izmantojot cauruļes ar atlokiem, atlokiem jābūt ar iegriezumiem, lai varētu piestiprināt iegremdējamo atzarojuma kabeli.

11. ilustrācijā ir redzama sūkņa ietaise, kurā norādīti:

- kabeļa fiksatoru pozīcija, poz. 1, un attālums starp fiksatoriem,
- uzstiepšanas trose, poz. 2,
- maksimālais uzstādīšanas dzīlums zem statiskā ūdens līmeņa.

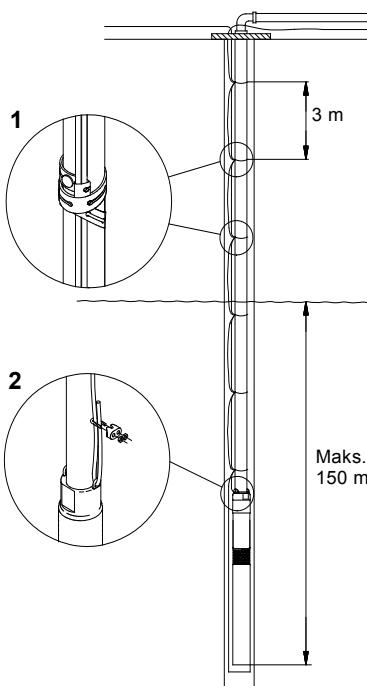

11. ilustr.

6.8.1 Kabeļa fiksatori

Kabeļa fiksatori jāuzstāda ik pa 3 metriem, sk. **11. ilustr.**

Savienojot plastmasas caurules, starp katru kabeļa fiksatoru jāatstāj zināma nokare, jo piepildīšanas gadījumā plastmasas cauruļes izplešas.

Izmantojot cauruļes ar atlokiem, kabeļa fiksatori jāuzstāda virs un zem katras savienojuma vietas.

6.8.2 Uzstādīšanas dzījums

Maksimālais uzstādīšanas dzījums zem statiskā ūdens līmeņa: 150 metri, sk. 11. ilustr.

Minimālais uzstādīšanas dzījums zem dinamiskā ūdens līmeņa:

- Vertikāla uzstādīšana:**

Palaišanas un darba laikā sūknim vienmēr jābūt pilnīgi iegremdētam ūdenī.

- Horizontāla uzstādīšana:**

Sūknis jāuzstāda, un tam jāstrādā vismaz 0,5 m zem dinamiskā ūdens līmeņa.

Ja pastāv bīstamība, ka sūknī varētu pārkļāt dubji, tas vienmēr jāaprīko ar plūsmas uzmauvu.

6.8.3 Sūkņa nolašana urbumbā

Ieteicams sūkni nodrošināt ar neslogotu uzstiepšanas trozi, sk. 11. ilustr., poz. 2.

Uzstiepšanas troze jātaislaibina tā, ka tā kļūst nerenoslogota, un jāpieliecināta urbuma aizvaram, izmantojot trozes fiksatorus.

Uzmanību Uzstiepšanas trozi nedrīkst lietot sūkņa un stāvvada izvilkšanai no urbuma.

Uzmanību Sūkni nedrīkst nolaist vai pacelt, turot aiz motora kabeja.

7. Palaišana

Jāpārliecinās, ka aka spēj nodrošināt minimālo ūdens daudzumu, kas atbilst sūkņa ražīgumam.

Sūkni nedrīkst palaist, līdz tas nav pilnīgi iegremdēts šķidrumā.

Sūknis jāieslēdz, un to nedrīkst apturēt, kamēr sūknējamais šķidrums nav pilnīgi tīrs, jo citādi sūkņa dajas un pretvārstīs var nosprostoties.

8. Darbība

8.1 Minimālais plūsmas ātrums

Lai nodrošinātu nepieciešamo motora dzesēšanu, sūkņa plūsmas ātrumu nekad nedrīkst noregulēt uz vērtību, kas būtu zemāka par 50 l/h.

Ja plūsmas ātrums pēkšņi kritas, iemesls varētu būt apstāklis, ka sūknis sūknē vairāk ūdens nekā urbums spēj nodrošināt. Sūknis jāizslēdz, un kļūme jālabo.

Uzmanību Sūkņa aizsardzība pret darbību bez šķidruma ir efektīva vienīgi sūkņa ieteiktā darba diapazona ietvaros.

8.2 Diafragmas tvertnes izvēle un iepriekšējās piepildīšanas spiediena un spiediena releja noregulēšana




Brīdinājums

Iekārtai jābūt paredzētai maksimālajam sūkņa spiedienam.

Tā kā sūknim ir iebūvēta elastīga palaišanas ierīce ar 2 sekunžu iedarbošanās laiku, spiediens pie spiediena releja un diafragmas tvertnes palaišanas laikā būs zemāks nekā ar spiediena releju uzstādītais sūkņa ieslēgšanas spiediens (p_{cut-in}). Šo zemāko spiedienu sauc par minimālo spiedienu (p_{min}).

p_{min} ir vienāds ar vēlamo minimālo spiedienu pie augstākā krāna + sūknēšanas augstumu un spiedienaugstuma zudumu caurulē no spiediena releja un diafragmas tvertnes līdz augstākajam krānam ($p_{min} = B + C$), sk. 12. ilustr.

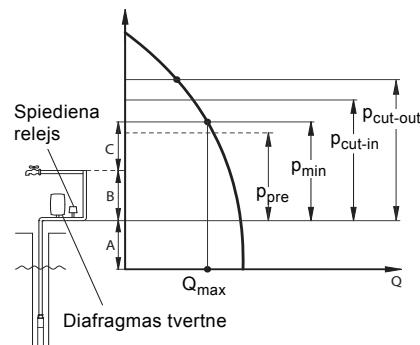

TM00 6445 3795

12. ilustr.

A: Sūknēšanas augstums + spiedienaugstuma zudums no dinamiskā ūdens līmeņa līdz diafragmas tvertnei.

B: Sūknēšanas augstums + spiedienaugstuma zudums no diafragmas tvertnes līdz augstākajam krānam.

C: Minimālais spiediens pie augstākā krāna.

Uzmanību Jāpārliecinās, vai izvēlētais sūknis var nodrošināt spiedienu, kas būtu augstāks par $p_{cut-out} + A$.

p_{pre} : Diafragmas tvertnes iepriekšējās piepildīšanas spiediens.

p_{min} : Vēlams minimālais spiediens.

p_{cut-in} : Spiediena releja uzstādītais ieslēgšanas spiediens.

$p_{cut-out}$: Spiediena releja uzstādītais izslēgšanas spiediens.

Q_{max} : Maksimālā plūsma, ja ir p_{min} .

Lietojot p_{min} un Q_{max} , **minimālo** diafragmas tvertnes izmēru, iepriekšējās piepildīšanas spiedienu un spiediena releja noregulējumus var atrast zemāk dotajā norāžu tabulā:

Piemērs:

$p_{min} = 35$ m sūknēšanas augstuma, $Q_{max} = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$.

Uz šīs informācijas pamata tabulā var atrast šādas vērtības:

Minimālais diafragmas tvertnes izmērs = 33 litri.

$p_{pre} = 31,5$ m spiedienaugstuma.

$p_{cut-in} = 36$ m spiedienaugstuma.

$p_{cut-out} = 50$ m spiedienaugstuma.

p_{min} [m]	$Q_{max} [\text{m}^3/\text{h}]$															p_{pre} [m]	p_{cut-in} [m]	$p_{cut-out}$ [m]		
	0,6	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8		
Diafragmas tvertnes izmērs [litri]																				
25	8	8	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	22,5	26	40
30	8	8	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	27	31	45
35	8	18	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	31,5	36	50
40	8	18	18	18	18	18	24	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	36	41	55
45	8	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	40,5	46	60
50	8	18	18	18	18	24	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80	45	51	65
55	18	18	18	18	18	24	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80	49,5	56	70
60	18	18	18	18	18	24	33	50	50	80	80	80	80	80	80	80	80	54	61	75
65	18	18	18	24	24	33	50	50	80	80	80	80	80	80	80	80	80	58,5	66	80

1 m spiedienaugstuma = 0,098 bāri.

8.3 Integrēta aizsardzība

Motors ietver elektronisku ierīci, kas nodrošina motora aizsardzību dažādās situācijās.

Pārslodzes gadījumā integrētā pretpārslodžaizsardzība apturēs sūknī uz 5 minūtēm. Pēc šī laika sūknis mēģinās ieslēgties atkārtoti.

Ja sūknis ir apturēts sakarā ar nepietiekamu šķidruma daudzumu, tas automātiski ieslēgsies pēc 5 minūtēm.

Ja sūknis ir atkārtoti palaists un urbums ir tukšs, sūknis apstāsies pēc 30 sekundēm.

Sūkņa atiestatīšana: uz 1 minūti jāizslēdz elektroapgāde.

Motors ir aizsargāts, ja ir:

- darbība bez šķidruma
- pārsprieguma vilji (līdz 6000 V). Vietās, ko raksturo augsta zibenošanas intensitāte, nepieciešams uzstādīt zibensnovedēju.
- pārspriegums
- pazemināts spriegums
- pārslodze un
- pārāk augsta temperatūra.

SQE sūkņi/MSE 3 motori:

Izmantojot CU 300 vai CU 301, MSE 3 motoru zema šķidruma līmeņa apturēšanas robežu var noregulēt atbilstīgi konkrētajam lietojumam.

Piezīme

9. Tehniskā apkope un apkalpošana

Normāli sūkņiem nav vajadzīga tehniskā apkope.

Var rasties nogulsnes un nodilumus. Šādam nolūkam no Grundfos var iegādāties apkopes komplekts un apkopes instrumentus. Pēc pieprasījuma ir pieejama arī Grundfos tehniskās apkopes rokasgrāmata.

Sūkņu servisapkalpošanu var veikt Grundfos serviscentros.

9.1 Piesārņoti sūknī

Ja sūknis ir izmantots veselībai kaitīga vai **Piezīme** indīga šķidruma sūknēšanai, to uzskata par piesārņotu.

Ja vēlas uzticēt sūkņa servisapkalpošanas veikšanu sabiedrībai GRUNDFOS, jānodrošina, lai GRUNDFOS saņemtu detalizētu informāciju par sūknējamo šķidrumu utt. *pirms* sūkņa nosūtīšanas servisapkalpošanai. Citādi Grundfos var atteikties pieņemt sūknī servisapkalpošanai.

Ikvienā pieteikumā par servisapkalpošanu (neatkarīgi no tā, kas to varētu veikt) jāietver detalizēti dati par sūknējamo šķidrumu, ja sūknis lietots šķidrumiem, kas ir kaitīgi veselībai vai toksiski.

SQE-NE. Tikai tādus sūknus, ko var klasificēt kā nepiesārņotus, piem., sūkņus, kas satur materiālus, kuri nav kaitīgi un/vai toksiski, var nosūtīt sabiedrībai Grundfos servisapkalpošanas veikšanai.

Lai nepieļautu kaitējumu videi, kā arī to personu veselībai, kurās ir saistītas ar sūkņa apkopi, ir vajadzīgs dokumentāls apstiprinājums par to, ka sūknis ir tīrs.

Sabiedrībai Grundfos jāsaņem šis apstiprinājums pirms izstrādājuma piegādes. Citādi Grundfos var atteikties pieņemt sūknī servisapkalpošanai.

Iespējamos izdevumus, kas ir saistīti ar sūkņa atpakaļnosūtīšanu, sedz pasūtītājs.

10. Bojājumu meklēšanas tabula



Brīdinājums


Pirms darba pie sūkņa/motora jāpārbauda,
vai elektroapgāde ir izslēgta un vai tā
nevar nejauši ieslēgties.

Bojājums	Cēlonis	Rīcība
1. Sūknis nestrādā.	a) Kūstošie drošinātāji elektroinstalācijā ir pārdeguši. b) Noplūdes aizsargslēdzis vai ar spriegumu kontrolējams noplūdes aizsargslēdzis ir atvienots. c) Nav elektroapgādes. d) Motora aizsardzība ir izslēgusi elektroapgādi pārlodzes dēļ. e) Sūknis/iegremdējamais atzarojuma kabelis ir bojāts. f) Konstatēts pārspriegums vai nepietiekams spriegums.	Jānomaina kūstošie drošinātāji. Ja pārdeg arī jaunie drošinātāji, jāpārbauda elektroinstalācija un iegremdējamais atzarojuma kabelis. Jāieslēdz slēdzis. Jāsazinās ar elektroapgādes uzņēmumu. Jāpārbauda, vai motors/sūknis nav bloķets. Jāsalabo/jānomaina sūknis/kabelis. Jāpārbauda elektroapgāde.
2. Sūknis strādā, taču nesūknē ūdeni.	a) Spiedvārsti ir slēgti. b) Urbumā nav ūdens vai tā līmenis ir pārāk zems. c) Pretvārsti ir iestrādzis slēgtā pozīcijā. d) Sūknēšanas sietfiltrs ir aizsērējis. e) Sūknis ir bojāts.	Jāatver vārsti. Sk. 3 a). Jāizvelk sūknis, un jāiztira vai jānomaina vārsti. Jāizvelk sūknis, un jāattīra sietfiltrs. Jāsalabo/jānomaina sūknis.
3. Sūknis strādā ar pazeminātu ražīgumu.	a) Līmena pazeminājums ir lielāks, nekā paredzēts. b) Izvadcaurules vārsti ir daļēji slēgti/ bloķēti. c) Izvadcauruli ir daļēji nosprostojuši netīrumi (ohra). d) Sūkņa pretvārstis ir daļēji bloķēts. e) Sūkni un stāvvadu ir daļēji nosprostojuši netīrumi (ohra). f) Sūknis ir defektīvs. g) Noplūde caurulvadā. h) Stāvvads ir defektīvs. i) Konstatēts nepietiekams spriegums.	Jāpalielina sūkņa uzstādīšanas dzījums, sūknis jādroselē vai jānomaina ar mazāku modeļa sūkni, lai iedgūtu mazāku plūsmas caurlaides spēju. Jāpārbauda un vajadzības gadījumā jātīra/jānomaina vārsti. Jātīra/jānomaina izvadcaurule. Jāizvelk sūknis, un jāpārbauda/jānomaina vārsti. Jāizvelk sūknis. Jāpārbauda un vajadzības gadījumā jānotīra vai jānomaina sūknis. Jāiztira caurules. Sūknis jāsalabo/jānomaina. Jāpārbauda un jāsalabo caurulvads. Jānomaina stāvvads. Jāpārbauda elektroapgāde.

Bojājums	Cēlonis	Rīcība
4. Biežas palaišanas un apturēšanas.	a) Spiediena releja starpība starp palaišanas un apturēšanas spiedieniem ir pārāk maza. b) Ūdens līmeņa elektrodi vai līmeņa releji tvertnē ir uzstādīti nepareizi.	Jāpalieina starpību. Tomēr apturēšanas spiediens nedrīkst pārsniegt spiediena tvertnes darba spiedienu un palaišanas spiedienam jābūt pietiekami augstam, lai tiktu garantēta pietiekama ūdens padeve.
	c) Pretvārsts nav blīvs vai ir daļēji atvērts.	Jāizvelk sūknis, un jāattīra/jānomaina pretvārsts.
	d) Barošanas spriegums nav stabils.	Jāpārbauda elektroapgāde.
	e) Motora temperatūra ir pārāk augsta.	Jāpārbauda ūdens temperatūra.

10.1 Lielas elektriskās pretestības mērišana

Sistēmā, kas ietver SQ/SQE sūknus, nav atlauts mērīt lielas elektriskās pretestības, jo var tikt bojātas iebūvētās elektroniskās ierīces, sk. 13. ilustr.

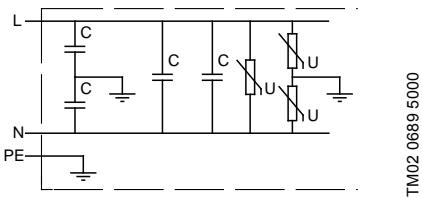

13. ilustr.


11. Elektroapgādes pārbaude



Brīdinājums

Pirms darba pie sūkņa/motora jāpārbauda, vai elektroapgāde ir izslēgta un vai tā nevar nejauši ieslēgties.

1. Barošanas spriegums




TM0013714904

Jāizmēra spriegums (tālvadības mērišanas sistēma) starp fāzi un neutrāli. Voltmetrs jāpieslēdz savienojuma spailēm.

Kad motors ir noslogotā stāvoklī, spriegumam jābūt sadalā **5. Elektriskais savienojums** norādītajā diapazonā. Lielas barošanas sprieguma svārstības liecina par slīktu elektroapgādi, un sūknis jāizslēdz, līdz defekts ir izlabots.

2. Strāvas patēriņš



TM0013725698

Jāizmēra strāvas stiprums (tālvadības mērišanas sistēma), kamēr sūknis strādā konstantā šķidruma sūknēšanas augstumā (ja iespējams, pie tādas plūsmas caurlaides spējas, kurā motoram ir vislielākā noslodze).

Ja strāvas stiprums pārsniedz maksimāli pieļaujamo strāvu, var būt šādi iespējamie bojājumi.

- Slīksts pievadu savienojums, iespējams kabeļu savienojumā.
- Pārāk zems barošanas spriegums, sk. 1. ailē.

Maksimālo strāvas stiprumu sk. pasašu datu plāksnītē.

12. Vides aspekti

Apstrādes, darbības, uzglabāšanas un transportēšanas laikā jāievēro visi norādījumi, kas ir saistīti ar vides aizsardzību un bīstamu materiālu apstrādi.

Brīdinājums

 Izņemot sūknī no ekspluatācijas, jānodrošina, lai nekādi cilvēku veselībai un videi kaitīgi materiāli nepaliku tuvumā sūknī/motorā un stāvvadā.

Ja rodas kādas šaubas, jāsazinās ar Grundfos vai vietējām vides aizsardzības iestādēm.

13. Likvidēšana

Šis izstrādājums un tā detaļas jālikvidē vidi saudzējošā veidā:

1. Jāizmanto valsts vai privāto atkritumu savākšanas dienestu pakalpojumi.
2. Ja tas nav iespējams, jāsazinās ar tuvāko sabiedrību Grundfos vai servisa darbnīcu.

iespējami grozījumi.

Nederlands (NL) Installatie- en bedieningsinstructies

Vertaling van de oorspronkelijke Engelse versie

INHOUD

	Pagina
1. Symbolen die in dit document gebruikt worden	230
2. Algemeen	231
2.1 Toepassingen	231
3. Technische specificaties	231
3.1 Opslag	231
3.2 Geluidsdrukniveau	231
4. Voorbereiding	232
4.1 Bijvullen van motorvloeistof	232
4.2 Vereiste posities	232
4.3 Mediumtemperaturen/koeling	233
5. Elektrische aansluiting	233
5.1 Algemeen	233
5.2 Motorbeveiliging	234
5.3 Aansluiten van de motor	234
6. Installatie	234
6.1 Algemeen	234
6.2 Montage van het pompgedeelte op de motor	234
6.3 Demontage van de terugslagklep	235
6.4 Aansluiten van de kabelplug op de motor	235
6.5 Aanbrengen van de kabelgoot	236
6.6 Kabelafmetingen	237
6.7 Aansluiten van de onderwaterkabel	238
6.8 Leidingaansluiting	238
7. Opstarten	239
8. Bedrijf	239
8.1 Minimum volumestroom	239
8.2 Selectie en instellen voordruk membraanvat en afstellen van de drukschakelaar	239
8.3 Ingebouwde beveiliging	241
9. Onderhoud en service	241
9.1 Verontreinigde pompen	241
10. Storingstabbel	242
10.1 Isolatietest	243
11. Controleeren van de voedingsspanning	244
12. Milieu	244
13. Afvalverwijdering	244

Waarschuwing



Lees voor installatie deze installatie- en bedieningsinstructies door. De installatie en bediening dienen bovendien volgens de lokaal geldende voorschriften en regels plaats te vinden.

Waarschuwing



Het gebruik van dit product vereist ervaring met en kennis van het product. Personen met verminderde lichamelijke, zintuigelijke of geestelijke vermogens mogen dit product niet gebruiken, tenzij ze onder supervisie staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van dit product van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen dit product niet gebruiken of ermee spelen.

1. Symbolen die in dit document gebruikt worden

Waarschuwing



Als deze veiligheidsvoorschriften niet in acht worden genomen, kan dit resulteren in persoonlijk letsel!

Als deze veiligheidsvoorschriften niet in acht worden genomen, kan dit resulteren in technische fouten en schade aan de installatie!

Voorzichtig

Opmerkingen of instructies die het werk eenvoudiger maken en zorgen voor een veilige werking.

N.B.

2. Algemeen

Op pagina 382 van deze installatie- en bedienings-instructies vindt u kopieën van de typeplaatjes van de pomp en de motor.

Alvorens de SQ/SQE-pomp in de bron te laten zakken, dienen deze kopieën te zijn ingevuld.

Zorg ervoor dat de installatie- en bedieningsinstructies als naslagwerk in de directe omgeving van de installatieplaats worden bewaard.

2.1 Toepassingen

De **SQ** en **SQE**-pompen zijn ontwikkeld voor het verpompen van dunne, schone, niet-agressieve, niet-explosieve media, die geen vaste deeltjes of vezels bevatten.

Voorbeelden van toepassingen:

- Grondwatervoorziening voor:
 - particulieren
 - kleine verdeelstations
 - irrigatiesystemen in bijvoorbeeld kassen.
- Vloeistoftransport in reservoirs.
- Drukverhoging.

De **SQE-NE**-pompen zijn ontwikkeld voor het verpompen van dunne, schone, niet-explosieve media, die geen vaste deeltjes of vezels bevatten.

Deze pompen zijn geschikt voor het verpompen van verontreinigd grondwater of grondwater dat waterstofcarbonaat bevat, afkomstig van bijv.

- vuilstortplaatsen
- chemische opslagplaatsen
- industriegebieden
- pompstations
- milieutoepassingen.

De **SQE-NE**-pompen zijn eveneens geschikt voor bemonstering en bewaking en tot op zekere hoogte voor integratie in waterbehandelingssystemen.

Informatie geldend voor alle pomptypen:

Het max. zandgehalte van het water mag niet hoger zijn dan 50 g/m³. Meer zand in het water vermindert de levensduur van de pomp en verhoogt het risico dat de pomp blokkeert.

Als de pomp wordt gebruikt voor het verpompen van vloeistof met een hogere viscositeit dan water dient u contact op te nemen met Grundfos.

N.B.

pH-waarden

SQ en SQE: 5 tot 9.

SQE-NE: Neem contact op met Grundfos.

Mediumtemperatuur:

De temperatuur van de te verpompen media mag niet hoger zijn dan 35 °C.

3. Technische specificaties

Voedingsspanning:

1 x 200-240 V - 10 %/+ 6 %, 50/60 Hz, PE.

Generatorbedrijf: het vermogen van de generator moet minimaal gelijk zijn aan die van de motor P₁ (kW) + 10 %.

Aanloopstroom:

De aanloopstroom is gelijk aan de hoogste waarde die op het typeplaatje van de motor staat vermeld.

Vermogensfactor:

PF = 1.

Motorvloeistof:

Type SML 2.

Motorkabel:

1,5 m, 3 x 1,5 mm², PE.

Mediumtemperatuur:

Max. 35 °C.

Persaansluiting:

SQ 1, SQ 2, SQ 3: Rp 1 1/4.

SQ 5, SQ 7: Rp 1 1/2.

Pompdiameter:

74 mm.

Diameter bron:

Min. 76 mm.

Installatieliediepte:

Max. 150 m onder een statisch waterpeil.

Zie ook par. [6.8.2 Installatieliediepten](#).

Netto gewicht:

Max. 6,5 kg.

3.1 Opslag

Opslagtemperatuur: -20 °C tot +60 °C.

3.1.1 Bescherming tegen bevriezing

Wanneer de pomp na gebruik wordt opgeslagen, dient dit op een vorstvrije plaats te gebeuren, of u dient zich ervan te vergewissen dat de gebruikte motorvloeistof vorstbestendig is.

De motor mag niet worden opgeslagen zonder met motorvloeistof te zijn gevuld.

3.2 Geluidsdrukniveau

Het geluidsdrukniveau van de pomp ligt binnen de grenzen als vermeld in de Richtlijn van de Europese Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende machines (2006/42/EG).

4. Voorbereiding

De MS 3- en MSE 3-onderwatermotoren van Grundfos zijn voorzien van watergesmeerde glijlagers. Extra smering is niet vereist.

De onderwatermotoren zijn in de fabriek gevuld met een speciale vloeistof van Grundfos (type SML 2), die vorstbestendig is tot -20 °C en de groei van bacteriën voorkomt.


Het niveau van de motorvloeistof is doorslaggevend voor de gebruiksduur van de lagers en derhalve voor de levensduur van de motor.

4.1 Bijkussen van motorvloeistof

Als om wat voor reden dan ook de motorvloeistof is weggelekt, moet de motor bijgevuld worden met Grundfos motorvloeistof SML 2.

Hoe de vloeistof moet worden bijgevuld, staat hieronder beschreven:

1. Verwijder de kabelgoot en verwijder het pompgedeelte van de motor.

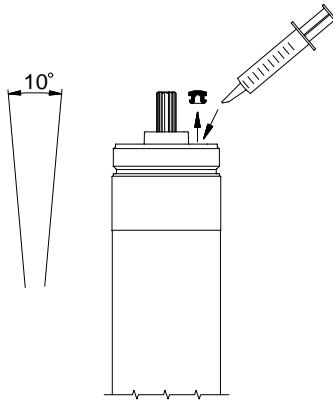

Afb. 1


2. Zet de motor in verticale positie en houd de motor enigszins scheef (ongeveer 10 °).
3. Verwijder de vulschoof met bijv. een schroevendraaier.
4. Injecteer vloeistof in de motor met behulp van bijv. een vulspuit.
5. Beweeg de motor heen en weer, zodat er eventueel lucht uit de motor kan ontsnappen.
6. Draai de schroef weer stevig vast.
7. Sluit het pompgedeelte aan op de motor.
8. Breng de kabelgoot weer aan.

De onderwaterpomp is nu gereed om te worden geïnstalleerd.

4.2 Vereiste posities

De pomp kan zowel verticaal als horizontaal worden geïnstalleerd. De pomp mag evenwel **nooit** beneden

het horizontale vlak worden geplaatst (zie afb. 2).

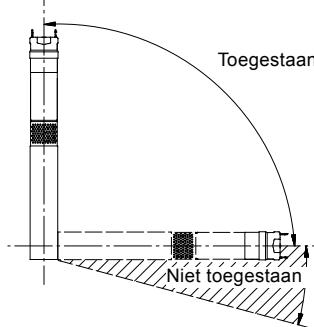

Afb. 2

Indien de pomp horizontaal wordt geïnstalleerd (bijv. in een reservoir) en het risico bestaat dat de pomp door modder wordt bedekt, dient de pomp in een koelmanTEL te worden gemonteerd.

Raadpleeg voor de installatiediepten par.


6.8.2 Installatiediepten.

4.3 Mediumtemperaturen/koeling

Afbeelding 3 toont een SQ/SQE-pomp die in een bron is geïnstalleerd. De pomp is in bedrijf.

Uit de afbeelding is het volgende af te lezen:

- Diameter van de bron
- Diameter van de pomp
- Temperatuur van het verpompte medium
- Stroming langs de motor naar de zuigkorf van de pomp.

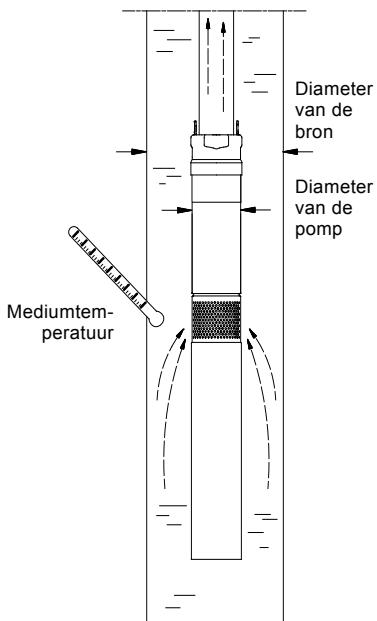

TM01 0518 1297

Afb. 3

Voor een adequate koeling van de motor is het van belang om de maximale temperatuur van het medium van 35 °C onder alle omstandigheden in acht te nemen.

Voorzichtig! De diameter van de bron moet ten minste 76 mm zijn.

De motor dient te allen tijde boven de bronwand te worden geïnstalleerd. Bij gebruik van een koelmantel kan de pomp zonder belemmering in de bron worden geïnstalleerd.

Voorzichtig! Zorg ervoor dat de pomp niet langer dan 5 minuten tegen een gesloten persleiding draait. Als de persleiding gesloten is, komt er geen koelvloeistof vrij en bestaat de kans dat motor en pomp oververhit raken.

Indien de werkelijke temperatuur van het verpompte medium de gestelde waarde overschrijdt, of als de bedrijfsomstandigheden anderszins niet aan de voorwaarden voldoen, kan de pomp uitvallen. Neem in dat geval contact op met Grundfos.

5. Elektrische aansluiting

5.1 Algemeen

De elektrische aansluiting dient door een erkend installateur te worden uitgevoerd volgens de in Nederland/België geldende voorschriften.

Waarschuwing

Voordat u met werkzaamheden aan de pomp begint, dient u er zeker van te zijn dat de voedingsspanning naar de pomp is afgeschakeld en niet per ongeluk kan worden ingeschakeld.

De pomp dient geaard te zijn.

De pomp dient te zijn aangesloten via een externe werkschakelaar met een contactopening van ten minste 3 mm in alle polen.

Als de motorkabel beschadigd is, dan dient deze te worden vervangen door Grundfos, een geautoriseerde service-werkplaats van Grundfos of vergelijkbaar gekwalificeerde personen, ter vermindering van een risico.

De voedingsspanning, de nominale max. ingangsstroom en vermogensfactor (PF) staan vermeld op het typeplaatje van de motor.

De vereiste spanningsvoorziening bedraagt voor onderwatermotoren van Grundfos, gemeten aan de aansluitklemmen van de motoren, - 10 %/+ 6 % van de nominale spanning gedurende continu bedrijf (wisselingen in de voedingsspanning en verliezen in de bekabeling inbegrepen).

Indien de pomp is aangesloten op een elektrische installatie die extra beveiligd is met een aardlekschakelaar, moet deze schakelaar de pomp uitschakelen wanneer zich een aardlekstroom met pulserende gelijkstroomcomponent voordoet.

Dit type aardlekschakelaar moet van het volgende symbool voorzien zijn:

Voedingsspanning:

1 x 200-240 V - 10 %/+ 6 %, 50/60 Hz, PE.

Het stroomverbruik is alleen te controleren met behulp van een echte RMS-meter. Werd een ander meetinstrument gebruikt, dan zal de gemeten waarde afwijken van de werkelijke waarde.

Bij SQ/SQE pompen, is het gewoonlijk een lekstroom van 2,5 mA bij 230 V, 50 Hz, te meten. De lekstroom verloopt proportioneel met de voedingsspanning.

De SQE- en SQE-NE-pompen kunnen op een besturingskast van het type CU 300 of CU 301 worden aangesloten.

Voorzichtig! Sluit de pomp nooit aan op een condensator of een besturingskast van een ander type dan de CU 300 of CU 301.

Voorzichtig! Sluit de pomp nooit aan op een externe frequentie-omvormer.

5.2 Motorbeveiliging


De motor is uitgerust met een ingebouwde thermische overbelastingsbeveiliging; extra motorbeveiling is niet nodig.

5.3 Aansluiten van de motor

De motor is uitgerust met een ingebouwde starter en kan daarom rechtstreeks op het elektriciteitsnet worden aangesloten.

De pomp kan met een drukschakelaar in- en uitgeschakeld worden (zie afb. 4).

Voorzichtig: De drukschakelaar moet geschikt zijn voor de max. stroomsterkte van de desbetreffende pomp.

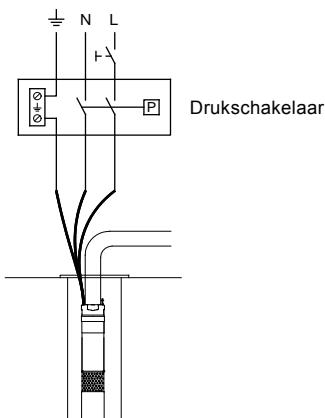

Afb. 4

6. Installatie

6.1 Algemeen

Waarschuwing

Voordat u met werkzaamheden aan de pomp/motor begint, dient u er zeker van te zijn dat de voedingsspanning naar de pomp is afgeschakeld en niet per ongeluk kan worden ingeschakeld.


Voorzichtig: Gebruik de motorkabel niet om de pomp te laten zakken of op te hijsen.

Het losse typeplaatje dat bij de pomp wordt geleverd, dient in de directe omgeving van de installatieplaats te worden opgehengen.

6.2 Montage van het pompgedeelte op de motor

Monteer het pompgedeelte als volgt op de motor:

- Zet de motor vast in een bankschroef (zie afb. 6).
- Trek de pompas uit, naar de positie, zoals getoond wordt in afb. 5.




Afb. 5

- Smeer het aseinde van de motor met het bijgeleverde vet.

- Schroef het pompgedeelte aan de motor vast (55 Nm).

Voorzichtig: De pompas moet op de motoras passen.

Er kan een Engelse sleutel (bahco) worden gebruikt voor de klemvlakken van het pompgedeelte (zie afb. 6).

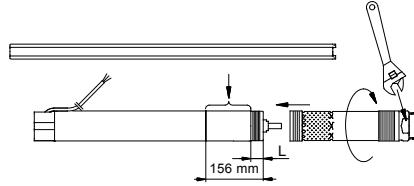

Afb. 6


Motor (P2) [kW]	L [mm]
0,70	120
1,15	102
1,68	66
1,85	66

Een deugdelijke montage houdt in dat er geen vrije ruimte is tussen het pompgedeelte en de motor.

6.3 Demontage van de terugslagklep

Indien de terugslagklep niet nodig is, kan deze op de volgende wijze gedemonteerd worden.

1. De klepgeleiding verwijderen met een zijkniptang (zie afb. 7).
2. Houd de pomp op zijn kop.
3. Controleer of alle losse onderdelen uit de pomp gevallen zijn.

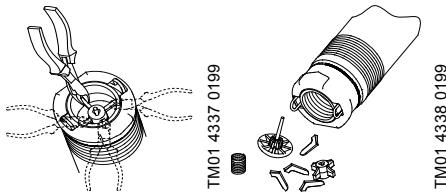

Afb. 7

N.B. Type SQE-NE wordt zonder terugslagklep geleverd.

De terugslagklep kan bij Grundfos in de werkplaats, indien gewenst, worden gemonteerd.

6.4 Aansluiten van de kabelplug op de motor

Waarschuwing

Dekabelplug mag onder geen enkele voorwaarde door de gebruiker worden vervangen.

De volgende beschrijving is uitsluitend bedoeld voor servicepersoneel.


Als de motorkabel vervangen dient te worden, zie dan paragraaf **5.1 Algemeen**.

De kabel met stekkerverbinding dient in een Grundfos werkplaats, of door een voldoende gekwalificeerd persoon, gemonteerd en gedemonteerd te worden.

De kabelplug is in de fabriek van een smeermiddel voorzien. Controleer dit!

Monteer de kabelplug als volgt:

1. Controleer of de kabel van het juiste type is en of de dwarsdoorsnede en lengte kloppen.
2. Controleer of het elektriciteitsnet op de locatie correct op de aarde is aangesloten.
3. Controleer of de connector op de motor schoon en droog is. Zorg er voor dat de pakking weer bevestigd wordt.
4. Druk de kabelplug in de connector van de motor (zie afb. 8). De plug kan niet verkeerd gemonteerd worden.

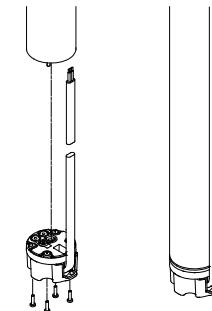

Afb. 8

5. Breng de vier schroeven aan en draai ze vast (1 - 1,5 Nm), zie afb. 8.


Bij een deugdelijk aangebrachte plug is er geen vrije ruimte tussen de motor en de kabelplug.

TM02 9605 3504

6.5 Aanbrengen van de kabelgoot

Breng de kabelgoot als volgt aan:


1. Zorg ervoor dat de onderwaterkabel recht in de kabelgoot ligt.
2. Plaats de kabelgoot in de groef van de kabelplug. De twee vleugeltjes van de kabelgoot moeten aan de bovenrand van de pompmantel worden vastgehaakt (zie afb. 9).

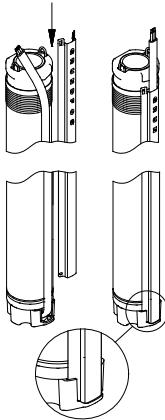

TM02 9613 3504

Afb. 9

3. Schroef de kabelgoot aan de zuigkorf vast met de meegeleverde twee schroeven (zie fig. 10).



TM01 4427 0299

Afb. 10

6.6 Kabelafmetingen

Grundfos heeft onderwaterkabels voor ieder type installatie.

Voorzichtig De dwarsdoorsnede van de onderwaterkabel moet groot genoeg zijn om aan de spanningseisen (zie par. [5.1 Algemeen](#)) te voldoen.

De waarden in onderstaande tabel zijn berekend aan de hand van de volgende formule

$$q = \frac{I \times 2 \times 100 \times PF \times L \times \rho}{U \times \Delta U}$$

waarbij

q = Dwarsdoorsnede van de onderwaterkabel [mm²].

I = Nominale max. stroomsterkte van de motor [A].

PF = 1,0.

L = Lengte van de onderwaterkabel [m].

ρ = Soortelijk weerstand: 0,02 [Ωmm²/m].

U = Nominale spanning [V].

ΔU = Spanningsverlies [%] = 4 %.

Het spanningsverlies van 4 % is in overeenstemming met IEC 364, serie HD-384.

De berekening levert de volgende maximum kabellengtes op bij een voedingsspanning van 240 V:

Maximumkabellengte [m]							
Motor (P2) [kW]	I_N [A]	Kabeldoorsnede					
		1,5 mm ²	2,1 mm ² / 14 AWG	2,5 mm ²	3,3 mm ² / 12 AWG	4 mm ²	6 mm ²
0,7	5,2	80	112	133	176	213	320
1,15	8,4	50	69	83	109	132	198
1,68	11,2	37	52	62	82	99	149
1,85	12	35	49	58	76	92	139

6.7 Aansluiten van de onderwaterkabel

Gebruik voor het aansluiten van de kabels bij voorkeur een Grundfos-kabelverbindingsset van het type KM.

Kabelverbindingsset, type KM	
Oppervlak van de dwarsdoorsnede	Artikelnummer
1,5 tot 2,5 mm ²	96021462
4,0 tot 6,0 mm ²	96021473

Voor grotere dwarsdoorsneden kunt u contact openen met Grundfos.

6.8 Leidingaansluiting

Houd de pomp alleen vast bij de perskamer indien bijv. een buizentang met ketting wordt gebruikt voor montage van de stijgbuis.

Voor het aansluiten van een pomp op een kunststofleiding dient een flexibele koppeling te worden gebruikt.

Aansluiten van kunststofleidingen


Alvorens de installatiediepte van de pomp te bepalen moet rekening worden gehouden met de uitzettingsgraad van kunststofleidingen, omdat dergelijke leidingen onder belasting uitzetten.

N.B.

Als gebruik wordt gemaakt van flenspijpen, die-nen de flenzen te zijn voorzien van sleuven voor de onderwaterkabel.

Afbeelding 11 toont een pompinstallatie, waaruit het volgende kan worden afgelezen:

- De positie van de kabelklemmen, pos. 1, en de afstand tussen de klemmen.
- Het aanbrengen van de beveiligingskabel, pos. 2.
- De max. installatiediepte onder het statisch waterpeil.

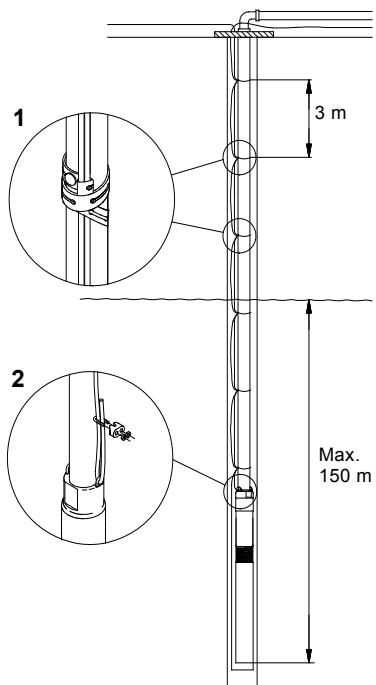

Afb. 11

6.8.1 Kabelklemmen

Om de drie meter moet een kabelklem worden aangebracht (zie afb. 11).

Bij gebruik van kunststofleidingen dienen de kabelklemmen met enige speling te worden aangebracht, omdat kunststofleidingen onder belasting uitzetten.

Als gebruik wordt gemaakt van flensleidingen, dienen de kabelklemmen boven en onder elke leidingaansluiting te worden aangebracht.

6.8.2 Installatiediepten

Max. installatiediepte onder het statisch waterpeil: 150 meter, zie afb. 11.

Min. installatiediepte onder het dynamisch waterpeil:

- Verticale installatie:**

Tijdens opstarten en bedrijf dient de pomp altijd volledig ondergedompeld te zijn in het water.

- Horizontale installatie:**

De pomp moet zich na installatie en tijdens bedrijf ten minste 0,5 m onder het dynamisch waterpeil bevinden.

Als het risico bestaat dat de pomp door modder wordt bedekt, moet de pomp altijd in een koelmantel worden gemonteerd.

6.8.3 Pomp laten zakken

Het verdient aanbeveling te pomp vast te zetten met een beveiligingskabel (zie afb. 11, pos. 2).

Vier de beveiligingskabel zodanig dat de kabel niet meer belast wordt en bevestig de kabel met behulp van kabelwartels aan de bronafdichting.

Voorzichtig De beveiligingskabel mag in geen geval gebruikt worden om de pomp en de stijgeling uit het bringat te hijsen.

Voorzichtig Gebruik de motorkabel niet om de pomp te laten zakken of te hijsen.

7. Opstarten

Vergewis u ervan dat de pomp minstens evenveel vloeistof pompt als de bron oplevert.

Start de pomp pas als deze volledig is ondergedompeld.

De pomp mag pas worden gestopt wanneer het medium schoon is, anders kunnen namelijk de onderdelen van de pomp en de terugslagklep verstopt raken.

8. Bedrijf

8.1 Minimum volumestroom

Om er zeker van te zijn dat de motor voldoende wordt gekoeld, mag de volumestroom van de pomp nooit lager worden ingesteld dan op 50 l/h.

Een plotselinge daling van de volumestroom kan optreden doordat de pomp meer water pompt dan de bron oplevert. Schakel de pomp in dat geval uit en verhelp het probleem.

Voorzichtig De droogloopbeveiliging functioneert uitsluitend bij bedrijf binnen het aanbevolen capaciteitsbereik van de pomp.

8.2 Selectie en instellen voordruk membraanvat en afstellen van de druckschakelaar




Waarschuwing

De installatie moet zijn ontworpen voor de maximum pompdruk.

Aangezien de pomp is uitgerust met een softstarter met een aanlooptijd van 2 seconden, zal tijdens het starten de druk bij de druckschakelaar en het membraanvat lager zijn dan de inschakeldruk van de pomp, die op de druckschakelaar is ingesteld ($p_{insch.}$). Deze lagere druk wordt aangeduid als de minimum druk (p_{min}).

p_{min} is gelijk aan de gewenste minimum druk op het hoogste tappunt vermeerderd met de statische opvoerhoogte en het leidingverlies in de leiding vanaf de druckschakelaar tot aan het hoogste tappunt ($p_{min} = B + C$), zie afb. 12.

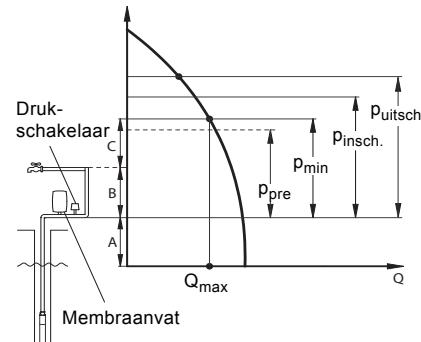

TM00 6445 3795

Afb. 12

- A: Statische opvoerhoogte + leidingverlies vanaf het dynamische waterpeil tot het membraanvat.
- B: Statische opvoerhoogte + leidingverlies vanaf het membraanvat tot het hoogste tappunt.
- C: Minimum druk bij het hoogste tappunt.

Voorzichtig Wees er zeker van, dat de geselecteerde pomp een druk geeft hoger dan $p_{uitsch.}$ + A.

$p_{pre.}$: Voordruk van membraanvat.

$p_{min.}$: Gewenste minimum druk.

$p_{insch.}$: Inschakeldruk ingesteld op druckschakelaar.

$p_{uitsch.}$: Uitschakeldruk ingesteld op druckschakelaar.

$Q_{max.}$: Maximum capaciteit bij $p_{min.}$.

Uitgaande van p_{min} en Q_{max} , kan met onderstaande tabel, de **minimum** inhoud en de voordruk van het membraanvat, alsmede de in- en uitschakeldruk worden bepaald:

Voorbeeld:

$p_{min} = 35 \text{ m.w.k.}$, $Q_{max} = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$.

Op basis van deze informatie, kunnen in de tabel de volgende waarden worden gevonden:

Minimum inhoud membraanvat = 33 liter.

$p_{pre} = 31,5 \text{ m.w.k.}$

$p_{insch.} = 36 \text{ m.w.k.}$

$p_{uitsch.} = 50 \text{ m.w.k.}$

p_{min} [m]	Q_{max} [m ³ /h]															p_{pre} [m]	$p_{insch.}$ [m]	$p_{uitsch.}$ [m]		
	0,6	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8		
Inhoud van het membraanvat [liter]																				
25	8	8	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	22,5	26	40
30	8	8	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	27	31	45	
35	8	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	31,5	36	50	
40	8	18	18	18	18	24	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	36	41	55	
45	8	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	40,5	46	60	
50	8	18	18	18	24	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80	45	51	65	
55	18	18	18	18	24	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80	49,5	56	70	
60	18	18	18	18	24	33	50	50	80	80	80	80	80	80	80	80	54	61	75	
65	18	18	18	24	24	33	50	50	80	80	80	80	80	80	80	80	58,5	66	80	

1 m.w.k. = 0,098 bar.

8.3 Ingebouwde beveiliging

De motor is uitgerust met een ingebouwde elektronische eenheid die de motor bij verschillende situaties beveilt.

In geval van overbelasting wordt de pomp gedurende 5 minuten stilgelegd door de ingebouwde overbelastingsbeveiliging. Na 5 minuten wordt een herstartpoging ondernomen.

Als de pomp is gestopt als gevolg van drooglopen, zal na 5 minuten een automatische herstart plaatsvinden.

Als de pomp weer gestart wordt en de put leeg is, zal de pomp na 30 seconden stoppen.

De pomp resetten: schakel de voedingsspanning gedurende 1 minuut uit.

Verder is de motor beveiligd tegen:

- droogloop
- piekspanning (tot 6000 V)
In gebieden met een hoge bliksem intensiteit, is een externe bliksembeveiliging benodigd.
- overspanning
- onderspanning
- overbelasting en
- te hoge temperatuur.

SQE pompen/MSE 3 motoren:

De droogloop beveiliging van de MSE 3 motoren kan door middel van de CU 300 of CU 301 aangepast worden aan de betreffende applicatie.

N.B.

9. Onderhoud en service

De pompen zijn normaal gesproken onderhoudsvrij. Met het oog op mogelijke slijtage en sedimentatie kunnen bij Grundfos service kits en onderhoudsgeredschap worden besteld.

Het onderhoudsboek van Grundfos is leverbaar op aanvraag.

De pompen kunnen bij een onderhoudswerkplaats van Grundfos voor servicewerkzaamheden worden aangeboden.

9.1 Verontreinigde pompen

Indien een pomp is gebruikt voor het verpompen van vloeistof die schadelijk is voor de gezondheid, wordt deze pomp als verontreinigd beschouwd.

Wanneer Grundfos wordt verzocht een pomp een servicebeurt te geven, dienen alle gegevens over het gepompte medium enz. aan Grundfos te worden doorgegeven voordat de pomp aan Grundfos wordt geredisseert. Gebeurt dat niet, dan kan Grundfos weigeren de pomp een servicebeurt te geven.

Indien de pomp is gebruikt voor media die schadelijk zijn voor de gezondheid, dient de aanvraag voor een servicebeurt (ongeacht aan wie) te allen tijde vergezeld te gaan van gegevens over het gepompte medium.

SQE-NE: Uitsluitend pompen die als niet verontreinigd gewaarmerkt kunnen worden, d.w.z. pompen die geen gevaarlijke of giftige stoffen bevatten, kunnen naar Grundfos worden gestuurd voor onderhoud.

Ter bescherming van de gezondheid van ons personeel en het milieu dient een document te worden toegevoegd met een waarmerk dat de pomp is gereinigd.

Grundfos moet eerst dit waarmerk ontvangen en daarna pas de pomp. Gebeurt dat niet, dan kan Grundfos weigeren de pomp een servicebeurt te geven.

Eventuele kosten voor het retourneren van de pomp zijn voor rekening van de klant.

10. Storingstabel

Waarschuwing


 Voordat u met werkzaamheden aan de pomp/motor begint, dient u er zeker van te zijn dat de voedingsspanning naar de pomp is afgeschakeld en niet per ongeluk kan worden ingeschakeld.

Storing	Oorzaak	Oplossing
1. De pomp werkt niet.	a) De zekeringen in de elektrische installatie zijn doorgebrand. b) De aardlekschakelaar of de spanningsgestuurde aardlekschakelaar heeft de motor uitgeschakeld. c) Geen voedingsspanning. d) De motorbeveiliging heeft de voedingsspanning uitgeschakeld door overbelasting. e) De pomp/onderwaterkabel is defect. f) Overspanning of onderspanning.	Vervang de doorgebrachte zekeringen. Als ook de nieuwe zekeringen doorbranden, dienen de elektrische installatie en de onderwaterkabel te worden nagekeken. Activeer de vermogensschakelaar. Neem contact op met het elektriciteitsbedrijf. Controleer of de motor/pomp is geblokkeerd. Repareer/vervang de pomp/kabel. Controleer de voedingsspanning.
2. De pomp werkt, maar er komt geen water uit.	a) De persafsluiter is gesloten. b) Geen water of te laag waterpeil in bron. c) De terugslagklep is gesloten en geblokkeerd. d) Het inlaatfilter is verstopt. e) De pomp is defect.	Open de afsluiter. Zie punt 3 a). Haal de pomp uit de bron. Reinig of vervang de terugslagklep. Haal de pomp uit de bron. Reinig het inlaatfilter. Repareer/vervang de pomp.
3. De pomp werkt met verminderde capaciteit.	a) Het waterpeil daalt sneller dan voorzien. b) De afsluuters in de persleiding zijn gedeeltelijk gesloten/geblokkeerd. c) De persleiding is gedeeltelijk verstopt door verontreinigingen (oker). d) De terugslagklep van de pomp is gedeeltelijk geblokkeerd. e) De pomp en de stijgbuis zijn gedeeltelijk verstopt door verontreinigingen (oker). f) De pomp is defect. g) Lekkage in de leidingen. h) De stijgbuis is defect. i) De spanning is te laag.	Verhoog de installatiедiepte van de pomp, smoor de pomp of vervang de pomp door een kleiner model om een kleinere capaciteit te verkrijgen. Controleer/reinig/vervang indien nodig de afsluuters. Reinig/vervang de persleiding. Haal de pomp uit de bron. Controleer en reinig of vervang de pomp, indien nodig. Reinig de leidingen. Repareer/vervang de pomp. Controleer/repareer de leidingen. Vervang de stijgbuis. Controleer de voedingsspanning.

Storing	Oorzaak	Oplossing
4. De pomp start en stopt vaak.	a) Het drukverschil van de drukschakelaar tussen in- en uitschakeldruk is te klein. b) De waterpeilektroden of niveauschakelaars in het reservoir zijn niet juist geïnstalleerd.	Verhoog het drukverschil. De uitschakeldruk mag echter niet hoger zijn dan de werkdruk van het drukvat en de inschakeldruk dient hoog genoeg te zijn om voor voldoende watertoever te kunnen zorgen. Pas de intervallen van de elektroden/niveauschakelaars aan om er zeker van te zijn dat er voldoende tijd is tussen het innen uitschakelen van de pomp. Zie de installatie- en bedieningsinstructies voor de gebruikte automatische apparatuur. Als de intervallen tussen starten/stoppen niet gewijzigd kunnen worden via de automatische apparatuur, is het mogelijk de pompcapaciteit te verkleinen door de persafsluiter te smoren.
	c) De terugslagklep lekt of is halfgeopend blijven steken.	Haal de pomp uit de bron. Reinig/vervang de terugslagklep.
	d) De voedingsspanning is onstabiel.	Controleer de voedingsspanning.
	e) De temperatuur van de motor wordt te hoog.	Controleer de watertemperatuur.

10.1 Isolatietest

Op een installatie waarin SQ/SQE-pompen zijn opgenomen, mag geen isolatietest worden uitgevoerd, aangezien hierdoor de ingebouwde elektronica kan worden beschadigd, zie afb. 13.

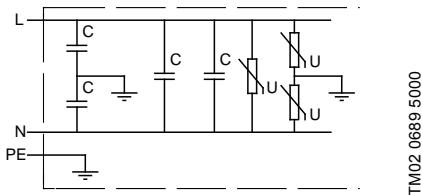

Afb. 13

11. Controleren van de voedingsspanning

Waarschuwing

Voordat u met werkzaamheden aan de pomp/motor begint, dient u er zeker van te zijn dat de voedingsspanning naar de pomp is afgeschakeld en niet per ongeluk kan worden ingeschakeld.

1. Voedingsspanning	Meet de spanning (RMS) tussen fase en neutraal. Sluit de voltmeter aan op de aansluitpunten van de motor.	De spanning dient zich bij belasting van de motor tussen de in hoofdstuk 5. Elektrische aansluiting opgegeven grenswaarden te bevinden. Grote spanningsverschillen wijzen op een slechte stroomtoevoer. Zet de pomp stil totdat het defect is hersteld.
2. Stroomverbruik	Meet de stroomsterkte (RMS) terwijl de pomp draait bij een constante persaansluiting (indien mogelijk bij de capaciteit waarbij de motor het zwaarst wordt belast). Zie het typeplaatje voor de max. bedrijfsstroom.	Is de stroomsterkte groter dan de vollaststroom, dan zijn de volgende oorzaken mogelijk: <ul style="list-style-type: none">• Slecht contact in de bedrading, mogelijk bij kabelverbinding.• Te zwakke voedingsspanning (zie punt 1).

12. Milieu

Tijdens bedrijf, bediening, opslag en transport dienen alle milieuvorschriften voor behandeling van gevaarlijke materialen te worden nageleefd.

Waarschuwing

Als de pomp buiten bedrijf wordt gesteld, dient u zich ervan te vergewissen dat er geen gevaarlijke stoffen zijn achtergebleven in de pomp/motor en stijgbuis die gevaar kunnen opleveren voor mens en milieu.

Neem bij twijfel contact op met Grundfos of met de plaatselijke autoriteiten.

13. Afvalverwijdering

Dit product, of onderdelen van dit product dienen op een milieuvriendelijke manier afgevoerd te worden:

1. Breng het naar het gemeentelijke afvaldepot.
2. Wanneer dit niet mogelijk is, neemt u dan contact op met uw Grundfos leverancier.

Wijzigingen voorbehouden.

Polski (PL) Instrukcja montażu i eksploatacji

Tłumaczenie oryginalnej wersji z języka angielskiego

SPIS TREŚCI

	Strona
1. Symbols used in this document	245
2. Dane ogólne	246
2.1 Przeznaczenie	246
3. Dane techniczne	246
3.1 Składowanie	246
3.2 Poziom ciśnienia akustycznego	246
4. Przygotowanie do montażu	247
4.1 Dopełnianie silnika cieczą	247
4.2 Warunki instalowania	247
4.3 Temperatura czynnika / chłodzenie silnika	248
5. Przyłącze elektryczne	248
5.1 Informacje ogólne	248
5.2 Zabezpieczenie silnika	249
5.3 Przyłączenie silnika	249
6. Montaż	249
6.1 Informacje ogólne	249
6.2 Połączenie silnika z pompą	249
6.3 Demontaż zaworu zwrotnego	250
6.4 Montaż wtyku kabla na silniku	250
6.5 Montaż szyny ochronnej kabla	251
6.6 Dobór kabla	252
6.7 Łączenie kabli	253
6.8 Przyłączenie rurociągu	253
7. Uruchomienie	254
8. Eksplotacja	254
8.1 Przepływ minimalny	254
8.2 Dobór membranowego zbiornika ciśnieniowego oraz nastawienie ciśnienia wstępnego i łącznika ciśnieniowego	254
8.3 Wbudowane zabezpieczenia	256
9. Konserwacja i serwis	256
9.1 Pompy skażone	256
9.2 Części zamienne / osprzęt	256
10. Przegląd zakłóceń	257
10.1 Kontrola stanu izolacji	258
11. Kontrola zasilania elektrycznego	259
12. Ochrona środowiska	259
13. Utylizacja	259

Ostrzeżenie

Przed montażem należy przeczytać niniejszą instrukcję montażu i eksploatacji. Montaż i eksploatacja muszą być zgodne z przepisami lokalnymi i przyjętymi zasadami dobrej praktyki.



Ostrzeżenie

Użycie tego produktu wymaga doświadczenia i wiedzy o produkcie. Osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych nie mogą używać tego produktu, chyba że są pod nadzorem lub



zostały poinstruowane o zasadach użytkowania produktu przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Dzieciom nie wolno używać tego produktu lub się nim bawić.

1. Symbols used in this document

Ostrzeżenie

Nieprzestrzeganie tych wskazówek bezpieczeństwa może stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia.



Nieprzestrzeganie tych wskazówek bezpieczeństwa może być przyczyną wadliwego działania lub uszkodzenia urządzenia.

UWAGA

Tu podawane są rady i wskazówki ułatwiające pracę lub zwiększające pewność eksploatacji.

RADA

2. Dane ogólne

Na stronie 382 niniejszej instrukcji montażu i eksploatacji przedstawiono kopie tabliczek znamionowych pomp i silnika.

Przed wpuszczeniem pomp SQ/SQE do studni należy tę tabliczkę wypełnić aktualnymi danymi. Niniejszą instrukcję montażu i eksploatacji należy przechowywać zabezpieczoną przed wilgocią w miejscu zainstalowania.

2.1 Przeznaczenie

Pompy **SQ** i **SQE** dostosowane są do tłoczenia czystych cieczy o niskiej lepkości, nieagresywnych, niewybuchowych i nie zawierających zanieczyszczeń stałych lub długowłóknistych.

Główymi obszarami zastosowań są:

- zasilanie wodą ze studni głębinowych
 - budynków mieszkalnych,
 - małych zakładów wodociągowych,
 - instalacji nawadniania, np. w szklarniach.
- tłoczenie cieczy w instalacjach zbiornikowych.
- stacje podwyższania ciśnienia.

Pompy **SQE-NE** nadają się do tłoczenia czystych cieczy o niskiej lepkości, nieagresywnych, niewybuchowych i nie zawierających zanieczyszczeń stałych lub długowłóknistych.

Pompy te można ponadto stosować do tłoczenia zanieczyszczonej wody gruntowej lub wody gruntowej zawierającej wodorogągany, np. z:

- wysypisk
- składowisk chemikaliów
- posesji przemysłowych
- stacji paliw
- w technice ochrony środowiska.

Poza tym pompy **SQE-NE** można stosować do pobierania próbek i monitorowania stanu wód gruntowych, a w przypadkach wyjątkowych także w instalacjach uzdatniania wody.

Dotyczy wszystkich typów pomp:

Maksymalna zawartość piasku w wodzie nie może przekraczać 50 mg/m³. Większa zawartość piasku skraca żywotność pompy i zwiększa ryzyko zablokowania pompy.

Przy tłoczeniu cieczy o lepkości różnej od lepkości wody prosimy skonsultować się z firmą Grundfos.

RADA

Wartości pH

SQ i SQE: 5 do 9.

SQE-NE: Prosimy o konsultację z firmą Grundfos.

Temperatura czynnika:

Temperatura czynnika nie może przekraczać 35 °C.

3. Dane techniczne

Napięcie zasilania:

1 x 200-240 V - 10 %/+ 6 %, 50/60 Hz, PE.

Zasilanie z agregatu prądotwórczego: moc prądnicy musi odpowiadać conajmniej mocy silnika P₁ [kW] + 10 %.

Prąd rozruchu:

Prąd rozruchu silnika odpowiada największej wartości podanej na tabliczce znamionowej.

Współczynnik mocy:

PF = 1.

Ciecz wypełniająca silnik:

Typ SML 2.

Kabel silnika:

1,5 m, 3 x 1,5 mm², PE.

Temperatura czynnika:

Max. 35 °C.

Przyłącze rurowe:

SQ 1, SQ 2, SQ 3: Rp 1 1/4.

SQ 5, SQ 7: Rp 1 1/2.

Średnica pompy:

74 mm.

Średnica studni:

Min. 76 mm.

Głębokość zainstalowania:

Max. 150 m poniżej statycznego zwierciadła wody.

Patrz również rozdział [6.8.2 Głębokość zainstalowania](#).

Ciążar netto:

Max. 6,5 kg.

3.1 Składowanie

Temperatura składowania: -20 °C do +60 °C.

3.1.1 Zabezpieczenie przed mrozem

Jeśli pompa już użyta ma być składowana, to miejsce składowania musi być zabezpieczone przed mrozem, albo też zapewnić należy, by ciecz wypełniająca silnik była odporna na zamarzanie.

Silnika nie wolno przechowywać bez wypełnienia cieczą.

3.2 Poziom ciśnienia akustycznego

Poziom ciśnienia akustycznego wywoływanego przez pompę leży poniżej wartości granicznej określonej dyrektywą EG 2006/42/EG dla maszyn.

4. Przygotowanie do montażu

Silniki podwodne Grundfos MS 3 i MSE 3 posiadają łożyska ślizgowe smarowane wodą. Dodatkowe smarowanie jest zbyteczne.

Silniki podwodne napełnione są fabrycznie specjalną cieczą Grundfos typ SML 2. Ciecz ta nie zamarza do -20 °C i jest zakonserwowana dla uniemożliwienia rozwoju bakterii.


Stan wypełnienia cieczą jest decydujący dla żywotności łożysk i tym samym całego silnika.

4.1 Dopełnianie silnika cieczą

Silnik należy uzupełnić cieczą Grundfos SML 2, jeżeli stwierdzi się jej brak lub ubytek.

Dopełnianie przeprowadza się następująco:

1. Zdemontować szynę ochronną kabla i odłączyć silnik od pompy.

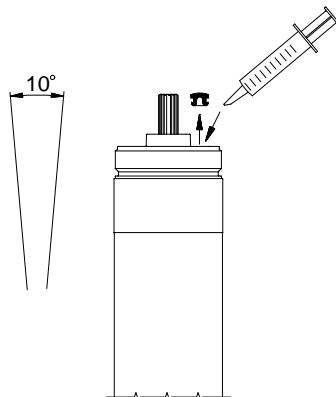

TM02 9606 3504

Rys. 1


2. Silnik postawić pionowo, z odchyleniem 10 °.
3. Śrubokrętem lub podobnym narzędziem odkręcić korek wlewowy.
4. Strzykawką dopełnić silnik cieczą.
5. Poruszyć silnikiem tam i z powrotem, aby mogło ulotnić się ew. znajdujące się w nim powietrze.
6. Ponownie wkręcić i dokręcić korek wlewowy.
7. Połączyć silnik z pompą.
8. Zamontować szynę ochronną kabla.

Pompa jest teraz gotowa do zainstalowania.

4.2 Warunki instalowania

Pompę można instalować w położeniu pionowym lub poziomym. Wał pompy **nie może** być jednak

nachylony poniżej poziomu, patrz rys. 2.

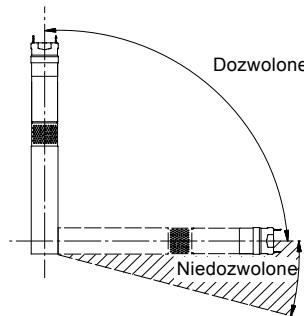**Rys. 2**

Jeśli pompa instalowana jest poziomo, np. w zbiorniku, i istnieje niebezpieczeństwo nagromadzenia się przy pompie mułu, to pompę należy zainstalować w płaszczu ssawnym.


Odnośnie głębokości instalowania patrz rozdział [6.8.2 GŁĘBOKOŚĆ ZAINSTALOWANIA](#).

4.3 Temperatura czynnika / chłodzenie silnika

Rys. 3 przedstawia pompę SQ/SQE zainstalowaną w studni głebinowej. Pompa pracuje.

Na rys. 3 oznaczono następujące wielkości:

- średnicę studni
- średnicę pompy
- temperaturę czynnika
- opływ wzdułu silnika, do sita wlotowego.

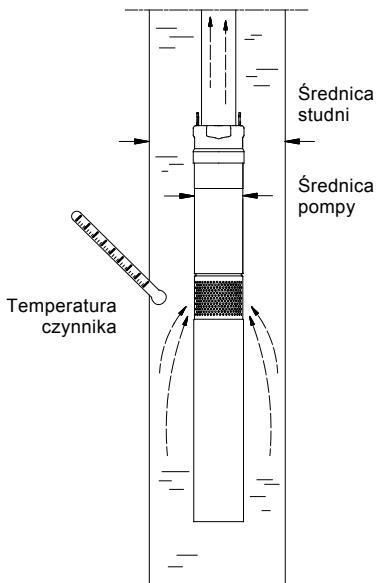

TM01 0518 1297

Rys. 3

Przekroczenie maksymalnej temperatury cieczy 35 °C, może być przyczyną niedostatecznego chłodzenia silnika pompy.

UWAGA Średnica studni musi wynosić conajmniej 76 mm (ok. 3").

Silnik winien być zainstalowany powyżej filtra studni. Przy stosowaniu płaszczka ssawnego pompę można instalować w studni swobodnie.

Pompa może pracować na zamkniętą zasuwę tloczną najwyżej przez 5 minut. Przy zamkniętej zasuwie tlocznej brak jest bowiem przepływu zapewniającego chłodzenie i istnieje ryzyko przegrzania pompy i silnika.

Jesli aktualna temperatura czynnika przekracza podaną wartość, lub też warunki robocze przekraczają parametry specyfikacji, to pompa może wyłączać się. W takich przypadkach prosimy o konsultację z firmą Grundfos.

5. Przyłącze elektryczne

5.1 Informacje ogólne

Przyłącze elektryczne winien wykonać fachowiec-elektryk, zgodnie z normami elektrotechnicznymi i przepisami lokalnego zakładu energetycznego.

Ostrzeżenie

Przed rozpoczęciem prac przy pompie należy bezwzględnie odłączyć napięcie zasilania. Należy zabezpieczyć się przed przypadkowym włączeniem napięcia.

Pompa musi być uziemiona.

Pompę należy podłączyć do wyłącznika głównego o szerokości rozwarcia styków 3 mm na wszystkich biegunach.

Jeśli kabel silnika jest uszkodzony, jego wymianę należy zlecić firmie Grundfos, w autoryzowanym warsztacie serwisowym Grundfos lub innym wykwalifikowanym specjalistom, aby nie dopuścić do wystąpienia zagrożeń.

Wartości napięcia zasilania, prądu maksymalnego i współczynnika mocy (Pf) należy odczytać z tabliczki znamionowej silnika.

Wymagany zakres napięcia zasilania silników podwodnych Grundfos, mierzony na zaciskach silnika (łącznie z tolerancjami napięcia sieciowego i spadkami napięcia na kablach) odpowiada - 10 %/+ 6 % napięcia znamionowego przy pracy ciągiej.

Jeśli pompę przyłącza się do instalacji elektrycznej, w której jako dodatkową ochronę zastosowano różnicowe wyłączniki ochronne, to **należy** stosować takie wyłączniki, które zgodnie z DIN VDE 0664 wyzwalają zarówno przy prądzie usterekowym pulsującym jak i stałym.

Wyłączniki te **muszą** być oznaczone następującym symbolem: .

Napięcie zasilania:

1 x 200-240 V - 10 %/+ 6 %, 50/60 Hz, PE.

Pobór prądu można zmierzyć tylko miernikiem wartości skuteczej. Inne przyrządy pomiarowe wskazywać będą wartość odmienną od wartości rzeczywistej.

Prąd upływu dla pomp SQ/SQE można mierzyć w sposób standardowy i wynosi on 2,5 mA dla 230 V, 50 Hz. Prąd upływu jest proporcjonalny do napięcia zasilania.

Pompy SQE i SQE-NE można przyłączyć do automatu pełnej ochrony silnika typu CU 300 lub CU 301.

Nie wolno przyłączać żadnego kondensatora lub innego automatu zabezpieczającego niż CU 300 lub CU 301.

UWAGA Pompy nie wolno przyłączać do zewnętrznej przetwornicy częstotliwości.

5.2 Zabezpieczenie silnika


Silnik posiada wbudowany wyłącznik termiczny i nie wymaga żadnej dalszej ochrony silnika.

5.3 Przyłączenie silnika

Silnik posiada wbudowany układ rozruchowy i można go przyłączyć bezpośrednio do sieci.

Pompa jest włączana i włączana z reguły przez łącznik ciśnieniowy, patrz rys. 4.

Łącznik ciśnieniowy musi być dobrany odpowiednio do maksymalnego prądu danego typu pompy.

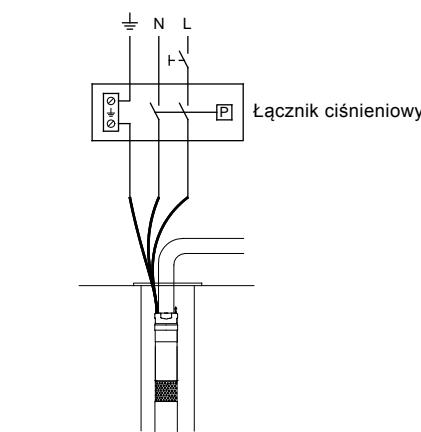

Rys. 4

6. Montaż

6.1 Informacje ogólne

Ostrzeżenie

Przed rozpoczęciem prac przy pompie należy bezwzględnie odłączyć napięcie zasilania. Należy zabezpieczyć się przed przypadkowym włączeniem napięcia.


UWAGA Pompy nie wolno wpuszczać ani wyciągać za kabel silnika.

Każda pompa dostarczana jest z dodatkową tabliczką znamionową, którą należy umieścić w miejscu zainstalowania.

6.2 Połączenie silnika z pompą

Połączyć silnik z pompą w następujący sposób:


- Zamocować silnik poziomo w imadle, patrz rys. 6.
- Wyciągnąć wał pompy w pozycję pokazaną na rys. 5.



TM02 8425 5203

Rys. 5

- Końcówkę wału silnika nasmarować dostarczonym z pompą smarem.
- Na silnik nakręcić zespół pompy (55 Nm). **Uwaga:** Wał pompy dopasować do wału silnika. Klucz można zakładać na spłaszczenia korpusu pompy, patrz rys. 6.

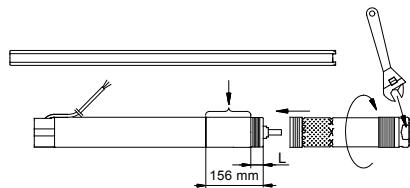

TM01 2854 2299

Rys. 6


Silnik (P2) [kW]	L [mm]
0,70	120
1,15	102
1,68	66
1,85	66

Jeśli silnik został prawidłowo połączony z pompą, to pomiędzy nimi nie powinna pozostać żadna szczelina.

6.3 Demontaż zaworu zwrotnego

Jeżeli pompa ma być dostarczona bez zaworu zwrotnego, zawór można zdemontować w następujący sposób:

1. Przeciąć ramiona prowadnicy zaworu zwrotnego przy pomocy szczypiec lub podobnego narzędzia, patrz rys. 7.
2. Obrócić pompę króccem tłocznym w dół.
3. Sprawdzić czy żadna z części zaworu nie została w pompie.

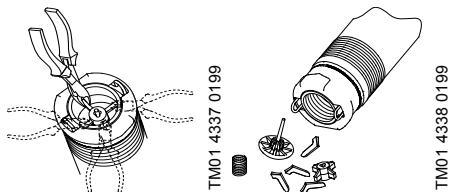

Rys. 7

RADA SQE-NE jest dostarczana bez zaworu zwrotnego.

Zawór może być zamontowany na warsztacie serwisowym firmy Grundfos.

6.4 Montaż wtyku kabla na silniku

Ostrzeżenie

W żadnym wypadku użytkownik nie powinien wyjmować wtyku kabla silnika samodzielnie.



Poniższy opis jest przeznaczony wyłącznie dla personelu serwisu.

Jeśli konieczna jest wymiana kabla silnika, należy zapoznać się z rozdziałem


5.1 Informacje ogólne.

Montaż lub demontaż wtyku kabla na silniku może wykonać jedynie autoryzowany serwis firmy Grundfos.

Dostarczony z pompą wtyk kabla jest nasmarowany fabrycznie. Sprawdzić, czy wtyk jest prawidłowo nasmarowany.

Wtyk kabla montuje się następująco:

1. Sprawdzić, czy typ, przekrój i długość kabla są właściwe.
2. Sprawdzić, czy istniejące napięcie sieciowe dysponuje prawidłowym uziemieniem.
3. Sprawdzić, czy gniazdo wtykowe silnika jest czyste i suche. Upewnić się, że uszczelnienie zostało zamocowane
4. Wetknij wtyk kabla w gniazdo. Wetknięcie w niewłaściwym położeniu jest niemożliwe, patrz rys. 8.

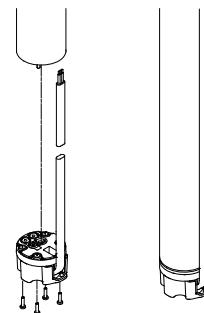

Rys. 8


5. Zamocuj i dokręć cztery śruby (1 - 1,5 Nm), patrz rys. 8.

Jeśli wtyk został prawidłowo zamontowany, to pomiędzy nim a silnikiem nie powinna pozostać żadna szc泽ina.

6.5 Montaż szyny ochronnej kabla

Szynę ochronną kabla montuje się następująco:


1. Kabel silnika ułożyć płasko w szynie ochronnej kabla.
2. Umieścić szynę ochronną kabla w wycięciu wtyku kabla. Oba górne otwory boczne szyny ochronnej kabla muszą zatrzasnąć się w górnym obrzeżu płaszcza pompy, patrz rys. 9.

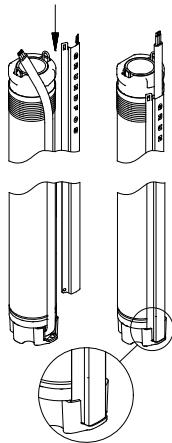

TM02 9613 3504

Rys. 9

3. Dokręcić szynę ochronną kabla do kosza wlotowego pompy przy pomocy dwóch wkrętów, patrz rys. 10.



TM01 4427 0299

Rys. 10

6.6 Dobór kabla

Kable podwodne Grundfos mogą być stosowane do wielu instalacji.

Kabel podwodny musi mieć wystarczający przekrój, aby spełnić wymagania odnośnie wartości napięcia, podane w rozdziale

5.1 Informacje ogólne.

Wartości podane w poniższej tabeli obliczone zostały wg następującego wzoru

$$q = \frac{I \times 2 \times 100 \times PF \times L \times \rho}{U \times \Delta U}$$

q = przekrój kabla [mm^2].

I = wybitny max. prąd silnika [A].

$PF = 1,0$.

L = długość kabla podwodnego [m].

ρ = rezystancja właściwa: 0,02 [$\Omega \text{mm}^2/\text{m}$].

U = napięcie znamionowe [V].

ΔU = spadek napięcia [%] = 4 %.

Wartość spadku napięcia 4 % zgodna jest z normą IEC 3-64, seria HD-384.

W wyniku obliczeń uzyskuje się następujące maksymalne długości kabli przy napięciu zasilania 240 V:

		Max. długość kabla [m]					
Silnik (P2) [kW]	I_N [A]	Wymiary					
		1,5 mm^2	2,1 mm^2 / 14 AWG	2,5 mm^2	3,3 mm^2 / 12 AWG	4 mm^2	6 mm^2
0,7	5,2	80	112	133	176	213	320
1,15	8,4	50	69	83	109	132	198
1,68	11,2	37	52	62	82	99	149
1,85	12	35	49	58	76	92	139

6.7 Łączenie kabli

Zaleca się łączenie kabla podwodnego z kablem silnika przy użyciu złącza kablowego Grundfos, typu KM.

Złącze kablowe typu KM	
Przekrój przewodów	Numer wyrobu
1,5 do 2,5 mm ²	96021462
4,0 do 6,0 mm ²	96021473

Odnośnie większych przekrójów przewodów prosimy o konsultację z firmą Grundfos.

6.8 Przyłączenie rurociągu

Jeśli do zamontowania pionu tłocznego korzysta się z narzędzi, np. klucza łańcuchowego do rur, to pompę przytrzymywać wolno tylko za spłaszczenia na głowicy.


Jeśli pompę łączy się z rurami z tworzyw sztucznych, to należy zastosować złączkę zaciskową.

Przy stosowaniu pionu tłocznego z rur z tworzywa sztucznego należy przy ustalaniu głębokości zainstalowania uwzględnić wydłużalność tych rur.

RADA

Przy stosowaniu rur z kołnierzami należy w kołnierzach przewidzieć wycięcia dla przeprowadzenia kabla podwodnego i węza wskaźnika poziomu wody (jeśli jest stosowany). Rys. 11 przedstawia instalację pompową na której oznaczono:

- usytuowanie opasek kablowych, poz. 1, oraz odstęp pomiędzy opaskami kablowymi.
- zamontowanie linki stalowej, poz. 2.
- maksymalną głębokość zainstalowania poniżej statycznego zwierciadła wody.

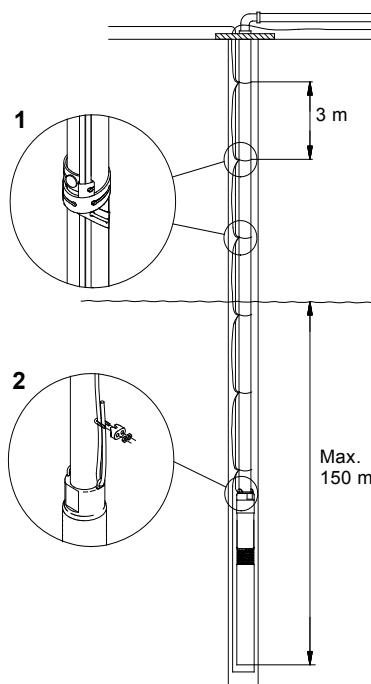

Rys. 11

6.8.1 Zamocowanie kabla

Opaski kablowe umieścić co 3 m, patrz rys. 11.

Przy stosowaniu rur z tworzywa sztucznego należy przewidzieć pewien zapas długości kabla z uwagi na wydłużenia pionu zależne od obciążenia.

Przy stosowaniu rur z kołnierzami należy opaskę kablową umieścić przed i za każdym złączem kołnierzowym.

6.8.2 Głębokość zainstalowania

Maksymalna głębokość zainstalowania poniżej statycznego zwierciadła wody: 150 m, patrz rys. 11.
Minimalna głębokość zainstalowania poniżej dynamicznego zwierciadła wody:

- **instalowanie pionowe:** podczas uruchamiania i eksploatacji pompa musi być zawsze całkowicie zanurzona w wodzie.
- **instalowanie poziome:** pompa musi zostać zainstalowana i pracować 0,5 m poniżej dynamicznego zwierciadła wody. Jeśli istnieje ryzyko osadzania się mułu, to pompę należy bezwzględnie zaopatrzyć w płaszcz ssawny.

6.8.3 Wpuszczanie pompy do studni

Zaleca się zabezpieczenie pompy linką stalową, patrz rys. 11, poz. 2.

Linkę zabezpieczającą zluzować tak, aby została odciążona i następnie zamocować zaciskami linowymi do głowicy studni.

Pompy z instalacją rurową nie wolno wyciągać za pomocą linki zabezpieczającej.

UWAGA Pompy nie wolno wpuszczać ani wyciągać za kabel silnika.

7. Uruchomienie

Należy zapewnić, by dopływ wody do studni odpowiadał conajmniej wydajności pompy.

Pompę wolno włączyć dopiero po całkowitym zanurzeniu jej w czynniku tłoczonym.

Po włączeniu pompy należy ją wyłączyć dopiero wtedy, gdy tłoczona woda będzie już całkowicie czysta. Zbyt wcześnie wyłączenie pompy zwiększa ryzyko zatknięcia części pompy lub zaworu zwrotnego.

8. Eksploatacja

8.1 Przepływ minimalny

Dla zapewnienia wystarczającego chłodzenia silnika natężenie przepływu nie może spadać poniżej 50 l/s.

Natężenie przepływu może w pewnych warunkach ulec nagłemu spadkowi. Powodem tego może być wydajność pompy przekraczająca dopływ wody do studni. Pompę należy wyłączyć i usunąć zakłucenie.

Zabezpieczenie przed suchobiegiem działa tylko w zalecanym zakresie roboczym pompy.

UWAGA


8.2 Dobór membranowego zbiornika ciśnieniowego oraz nastawienie ciśnienia wstępne i łącznika ciśnieniowego

Ostrzeżenie

Instalację należy zaprojektować na maksymalne ciśnienie tłoczenia pompy.

Ponieważ układ łagodnego rozruchu powoduje rozruch pompy trwający 2 s, to ciśnienie na łączniku ciśnieniowym i w zbiorniku membranowym po włączeniu pompy będzie niższe od ciśnienia załączania ($p_{zał}$) nastawnego na łączniku ciśnieniowym. To niższe ciśnienie nazywamy ciśnieniem minimalnym (p_{min}).

p_{min} odpowiada wymaganemu ciśnieniu minimalnemu na najwyższej położonym odbiorniku + wysokość podnoszenia i straty tarcia na odcinku pomiędzy łącznikiem ciśnieniowym lub zbiornikiem membranowym a najwyższej położonym odbiornikiem ($p_{min} = B + C$), patrz rys. 12.

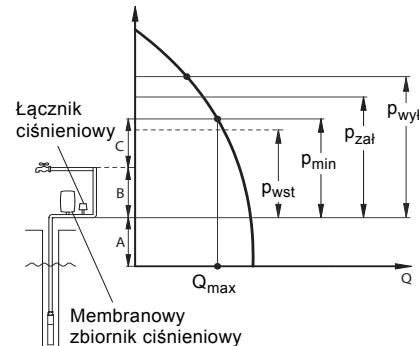

TM00 6445 3795

Rys. 12

- A: Wysokość podnoszenia + straty tarcia w rurociągu na odcinku pomiędzy obniżonym zwierciadłem wody a membranowym zbiornikiem ciśnieniowym.
- B: Wysokość podnoszenia + straty tarcia w rurociągu na odcinku pomiędzy membranowym zbiornikiem ciśnieniowym a najwyższej położonym odbiornikiem.
- C: Ciśnienie minimalne na najwyższej położonym odbiorniku.

UWAGA Należy zapewnić, by ciśnienie tłoczenia wybranej pompy przekraczało wartość $p_{wyl} + A$.

p_{wst} : Ciśnienie wstępne.

p_{min} : Wymagane ciśnienie minimalne.

$p_{zał}$: Ciśnienie załączania nastawione na łączniku ciśnieniowym.

p_{wyl} : Ciśnienie wyłączania nastawione na łączniku ciśnieniowym.

Q_{max} : Wydajność maksymalna przy p_{min} .

Minimalną wielkość membranowego zbiornika ciśnieniowego, ciśnienie wstępne i nastawy łącznika ciśnieniowego w zależności od p_{\min} i Q_{\max} należy odczytać z poniższej tabeli:

Przykład:

$$p_{\min} = 35 \text{ mH}_2\text{O}, Q_{\max} = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}.$$

Dla tych danych wyjściowych można z tabeli odczytać następujące wartości: 33 mH₂O.

$$p_{\text{wst}}: 31,5 \text{ mH}_2\text{O}.$$

$$p_{\text{zał}}: 36 \text{ mH}_2\text{O}.$$

$$p_{\text{wyj}}: 50 \text{ mH}_2\text{O}.$$

p_{\min} [m]	Q_{\max} [m ³ /h]															p_{wst} [m]	$p_{\text{zał}}$ [m]	p_{wyj} [m]		
	0,6	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8		
Wielkość membranowego zbiornika ciśnieniowego [litrów]																				
25	8	8	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	22,5	26	40
30	8	8	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	27	31	45
35	8	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	31,5	36	50
40	8	18	18	18	18	24	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80	36	41	55
45	8	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80	40,5	46	60
50	8	18	18	18	24	33	50	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80	45	51	65
55	18	18	18	18	24	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80	80	49,5	56	70
60	18	18	18	18	24	33	50	50	80	80	80	80	80	80	80	80	80	54	61	75
65	18	18	18	24	24	33	50	50	80	80	80	80	80	80	80	80	80	58,5	66	80

1 mH₂O = 0,098 bar.

8.3 Wbudowane zabezpieczenia

Silnik posiada wbudowaną jednostkę elektroniczną, chroniącą silnik w różnych sytuacjach eksploatacyjnych.

Przy przeciążeniu wbudowany układ ochrony przed przeciążeniem wyłącza pompę na 5 minut. Po tym czasie pompa próbuje wystartować ponownie.

Po wyłączeniu z powodu suchobiegu pompa włącza się automatycznie ponownie po 5 minutach.

Jeżeli pompa uruchomi się, a w studni nie będzie wody to pompa wyłączy się po 30 sekundach.

Kasowanie zakłóceń pomp: przez wyłączenie napięcia zasilania na 1 minutę.

Silnik chroniony jest przed:

- suchobiegiem,
- przepięciami impulsowymi (6000 V),
Na obszarach charakteryzujących się dużą ilością wyładowań atmosferycznych wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie odgromowe.
- nadmiernym napięciem,
- spadkiem napięcia,
- przeciążeniem,
- przegrzaniem.

SQE pompy/ MSE 3 silniki:

Sterowniki CU 300, CU 301 pozwalają na ustawienie granicznej wartości wyłączenia przy suchobiegu dla silnika MSE 3 i może być dostosowana do aktualnego zapotrzebowania.

RADA

9. Konserwacja i serwis

Pompy są normalnie bezobsługowe. W pompie mogą jednak nagromadzić się osady lub może wystąpić zużycie części.

Grundfos dostarcza zestawy naprawcze i narzędzi serwisowe. Na życzenie możemy dostarczyć podręcznik serwisowy Grundfos.

Pompy można poddać sprawdzeniu w warsztacie serwisowym firmy Grundfos.

9.1 Pompy skażone

Jeśli pompa była stosowana do tłoczenia cieczy szkodliwej dla zdrowia lub **RADA** toksycznej, to pompę taką klasyfikuje się jako skażoną.

W takim przypadku przy każdym korzystaniu z serwisu należy przedłożyć szczegółowe informacje o czynniku tłoczącym.

Przy ewentualnym zlecaniu prac serwisowych należy nawiązać kontakt z firmą Grundfos jeszcze przed wysłaniem pompy, przedkładając informacje o czynniku tłoczącym, gdyż inaczej Grundfos może odmówić przyjęcia pompy.

SQE-NE: pompy stosowane do tłoczenia cieczy nieskażonych można przesyłać do przeglądu lub naprawy w warsztacie Grundfos pod warunkiem zaopatrzenia ich w poświadczenie nieszkodliwości.

Formalno-prawnie podpisane poświadczenie nieszkodliwości należy dostarczyć do działu serwisowego Grundfos jeszcze przed wysłaniem pompy. Bez takiego poświadczania odmówimy przyjęcia pompy.

Ewentualne koszty wysyłki obciążają nadawcę.

9.2 Części zamienne / osprzęt

Zwracamy wyraźnie uwagę, że osprzęt i części zamienne nie dostarczane przez nas, nie są też przez nas sprawdzone i dopuszczone.

Wbudowanie i/lub użytkowanie takich wyrobów może więc niekiedy wpływać negatywnie na zapewnione konstrukcyjne właściwości pompy, pogarszając jej działanie.

Wszelka odpowiedzialność firmy Grundfos za szkody spowodowane stosowaniem nie oryginalnych części zamiennych i osprzętu jest wykluczona.

Zakłócenia, jakich użytkownicy nie jest w stanie wyeliminować samodzielnie, winny być usuwane tylko przez autoryzowane warsztaty.

W wypadku takiego typu zakłócenia należy zawsze podać dokładny opis objawów, aby technik serwisu mógł się odpowiednio przygotować i zaopatryć w potrzebne części zamienne.

Dane techniczne urządzeń prosimy odczytywać z tabliczek znamionowych.

10. Przegląd zakłóceń



Ostrzeżenie

Przed rozpoczęciem prac przy pompie należy bezwzględnie odłączyć napięcie zasilania.


Należy zabezpieczyć się przed przypadkowym włączeniem napięcia.

Zakłócenie	Przyczyna	Sposób usuwania
1. Pompa nie pracuje.	a) Bezpieczniki w instalacji elektrycznej są przepalone. b) Zareagował różnicowy wyłącznik ochronny prądu usterkowego lub napięcia usterkowego. c) Brak dopływu prądu. d) Zareagował wyzwalacz nadmiarowo-prądowy wyłącznika ochronnego silnika. e) Uszkodzona pompa lub kabel podwodny. f) Za wysokie lub za niskie napięcie.	Wymienić przepalone bezpieczniki. Jeśli przepałą się ponownie, to należy sprawdzić instalację elektryczną i kable. Ponownie włączyć różnicowy wyłącznik ochronny. Skontaktować się z zakładem energetycznym. Sprawdzić czy silnik wzgl. pompa nie są zablokowane. Naprawić/wymienić pompę wzgl. kabel podwodny. Sprawdzić napięcie zasilania.
2. Pompa pracuje, ale nie tłoczy wody.	a) Zamknięty zawór odcinający. b) Brak wody lub zbyt niski poziom wody w studni. c) Zawór zwrotny zablokowany w położeniu zamkniętym. d) Zatkane sito wlotowe. e) Pompa uszkodzona.	Otworzyć zawór. Patrz 3 a). Wyciągnąć pompę i oczyścić lub wymienić zawór. Wyciągnąć pompę i oczyścić sito wlotowe. Oczyścić/wymienić pompę.
3. Pompa pracuje ze zmniejszoną wydajnością.	a) Dynamiczne obniżenie zwierciadła wody jest większe od przewidywanego. b) Zawory w przewodzie tłocznym częściowo przyjmkięte wzgl. zablokowane. c) Przewód tłoczny częściowo zatkany zanieczyszczeniami (zarośnięty). d) Zawór zwrotny pompy częściowo zablokowany. e) Pompa i pion tłoczny częściowo zatkane zanieczyszczeniami (zarośnięte). f) Pompa uszkodzona. g) Rurociąg nieszczelny. h) Pion tłoczny uszkodzony. i) Spadek napięcia.	Zwiększyć głębokość zainstalowania, zdławić pompę lub wymienić na mniejszy model o niższej wydajności. Usprawnić zawory, ew. oczyścić lub wymienić. Oczyścić lub wymienić pion tłoczny. Wyciągnąć pompę i oczyścić lub wymienić zawór. Wyciągnąć pompę, rozmontować, oczyścić ew. wymienić. Oczyścić rurociąg. Naprawić/wymienić pompę. Sprawdzić i naprawić rurociąg. Wymienić pion tłoczny. Sprawdzić napięcie zasilania.

Zakłócenie	Przyczyna	Sposób usuwania
4. Częste włączanie i wyłączanie.	a) Zbyt mała nastawa różnicy ciśnień załączania i wyłączania nałączniku ciśnieniowym.	Zwiększyć różnicę łączenia. Ciśnienie wyłączania nie może jednak przekroczyć wartości ciśnienia roboczego zbiornika ciśnieniowego, a ciśnienie załączania musi być dostatecznie wysokie, by zapewnić wystarczające zaopatrzenie wodę.
	b) Elektrody sterowania poziomem wody lub łączniki czujnika poziomu wody w zbiorniku zamontowane nieprawidłowo.	Odstępy elektrod wzgl. czujników poziomu wody nastawić tak, aby między załączaniem a wyłączeniem pomp upływał stosowny czas. Uwzględnić instrukcje montażu i eksploatacji zastosowanych urządzeń automatyki. Jeśli nie można odpowiednio ustawić częstotliwości łączek przy pomocy urządzeń automatyki, to zredukować wydajność pompy przez zdławienie zaworu tłocznego.
	c) Zawór zwrotny nieszczelny lub częściowo zablokowany w położeniu otwartym.	Wyciągnąć pompę i oczyścić lub wymienić zawór zwrotny.
	d) Niestabilne napięcie zasilania.	Sprawdzić napięcie zasilania.
	e) Zbyt wysoka temperatura silnika.	Sprawdzić temperaturę wody.

10.1 Kontrola stanu izolacji

W instalacji z pompami SQ/SQE nie wolno przeprowadzać kontroli stanu izolacji, gdyż może to spowodować uszkodzenie wbudowanej elektroniki, patrz rys. 13.

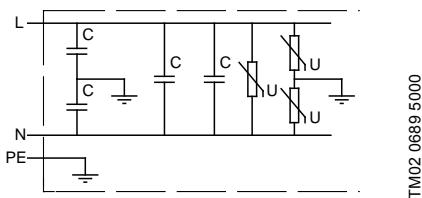



Rys. 13

11. Kontrola zasilania elektrycznego

Ostrzeżenie

Przed rozpoczęciem prac przy pompie należy bezwzględnie odłączyć napięcie zasilania.

Należy zabezpieczyć się przed przypadkowym włączeniem napięcia.

1. Napięcie sieci	Zmierzyć napięcie pomiędzy fazą a przewodem zerowym (miernikiem wartości skutecznej). Woltomierz przyłączać do zacisków przyłączeniowych.  TM00 1371 4904	Napięcie istniejące podczas pracy nie może odbiegać od wartości podanej w rozdziale 5. Przyłącze elektryczne . Duże wahania napięcia wskazują na złą jakość sieci zasilającej. Pompu należy wyłączyć do czasu usunięcia zakłóceń.
2. Pobór prądu	Zmierzyć natężenie prądu w każdej fazie (miernikiem wartości skutecznej) przy pracy pompy ze stałą wydajnością (możliwie z wydajnością, przy której silnik jest najbardziej obciążony). Maksymalnie dopuszczalna wartość prądu, patrz tabliczka znamionowa.  TM00 1372 5082	Przekroczenia maksymalnego prądu roboczego może być spowodowane następującymi usterkami: <ul style="list-style-type: none">• Zły styk przewodów, najprawdopodobniej w złączu kablowym.• Napięcie sieciowe zbyt niskie. Patrz punkt 1.

12. Ochrona środowiska

Podczas instalowania, eksploatacji, składowania i transportu należy przestrzegać odnośnych przepisów ochrony środowiska i lokalnych przepisów o postępowaniu z substancjami niebezpiecznymi.

Ostrzeżenie

Przy wyłączaniu pompy z eksploatacji zadbać należy, aby w pompie nie pozostały żadne resztki substancji niebezpiecznych, mogących spowodować zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego.

W przypadkach wątpliwych prosimy o konsultację z firmą Grundfos lub władzami lokalnymi.

13. Utylizacja	Niniejszy wyrób i jego części należy zutylizować zgodnie z zasadami ochrony środowiska: <ol style="list-style-type: none">1. W tym celu należy skorzystać z usług przedsiębiorstw lokalnych, publicznych lub prywatnych, zajmujących się utylizacją odpadów i surowców wtórnego.2. W przypadku jeżeli nie jest to możliwe, należy skontaktować się z najbliższą siedzibą lub warsztatem serwisowym firmy Grundfos.
	Zmiany techniczne zastrzeżone.

Português (PT) Instruções de instalação e funcionamento

Tradução da versão inglesa original

ÍNDICE

	Página
1. Símbolos utilizados neste documento	260
2. Generalidades	261
2.1 Aplicações	261
3. Informações técnicas	261
3.1 Armazenamento	261
3.2 Nível de pressão sonora	261
4. Preparação	262
4.1 Reenchimento com líquido motor	262
4.2 Tipos de instalação	262
4.3 Temperaturas dos líquidos/refrigeração	263
5. Ligação eléctrica	263
5.1 Generalidades	263
5.2 Protecção do motor	264
5.3 Ligações do motor	264
6. Instalação	264
6.1 Generalidades	264
6.2 Montagem do conjunto da bomba ao conjunto do motor	264
6.3 Remoção da válvula de retenção	265
6.4 Ligação da ficha terminal do cabo ao motor	265
6.5 Instalar o guarda cabo	266
6.6 Dimensionamento do cabo	267
6.7 Instalação do cabo de alimentação	268
6.8 Ligações dos tubos	268
7. Arranque	269
8. Funcionamento	269
8.1 Caudal mínimo	269
8.2 Seleção do reservatório de diafragma, ajuste da pressão de ar do reservatório e do pressostato	269
8.3 Protecção integrada	271
9. Manutenção e assistência	271
9.1 Bombas contaminadas	271
10. Tabela de detecção de avarias	272
10.1 Verificação do isolamento	273
11. Verificação da alimentação eléctrica	274
12. Meio ambiente	274
13. Eliminação	274

Aviso

Antes da instalação, leia estas instruções de instalação e funcionamento. A montagem e o funcionamento também devem obedecer aos regulamentos locais e aos códigos de boa prática, geralmente aceites.



Aviso

A utilização deste produto requer experiência com o produto e conhecimento do mesmo.



Pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas não devem usar este produto, a menos que estejam sob supervisão ou tenham recebido formação na utilização deste produto pela pessoa responsável pela sua segurança.

As crianças não devem utilizar ou brincar com este produto.

1. Símbolos utilizados neste documento

Aviso

Se estas instruções de segurança não forem observadas pode incorrer em danos pessoais!



Se estas instruções de segurança não forem observadas, pode resultar em danos ou avarias no equipamento!



Notas ou instruções que tornam este trabalho mais fácil garantindo um funcionamento seguro.

2. Generalidades

Na página 382 destas instruções de instalação e funcionamento poderá encontrar cópias das placas identificativas da bomba e do motor.

Antes de a bomba SQ/SQE ser introduzida e baixada no seu furo, esta página deve ser preenchida com os dados relevantes lidos nas placas identificativas.

Estas instruções de instalação e funcionamento devem ser mantidas em local seco e limpo na vizinhança do local onde se encontra a bomba para poderem ser consultadas a qualquer momento.

2.1 Aplicações

As bombas **SQ** e **SQE** destinam-se ao bombeamento de líquidos de baixa viscosidade, limpos, não agressivos, não explosivos e que não contenham partículas sólidas ou fibras.

Aplicações típicas:

- Bombreamento de água de poços para:
 - abastecimento doméstico
 - pequenos sistemas de distribuição ou fontes
 - ormentais
 - sistemas de irrigação, por exemplo, em estufas.
- Trasfega de líquidos em tanques e depósitos.
- Sistemas de pressurização.

As bombas **SQE-NE** destinam-se ao bombeamento de líquidos de baixa viscosidade, limpos, não explosivos e que não contenham partículas sólidas ou fibras.

Estas bombas são adequadas ao bombeamento de águas subterrâneas contaminadas ou contendo hidrocarbonetos de, por exemplo:

- fossas colectoras
- depósitos de químicos
- áreas industriais
- estações gasolineiras
- aplicações ambientais.

As bombas **SQE-NE** também podem ser usadas para amostragem e monitorização e, até certo ponto, para incorporação em sistemas de tratamento de água.

Informação importante para todos os modelos SQ/SQE:

O conteúdo máximo de areia na água não deve exceder 50 g/m³. Um conteúdo de areia superior irá reduzir a vida útil da bomba e aumentar o risco de bloqueio.

Se for necessário proceder ao bombeamento de líquidos com uma viscosidade superior à da água, favor contactar a Grundfos.

Valores de pH

SQ e SQE: 5 a 9.

SQE-NE: Favor contactar a Grundfos.

Temperatura do líquido:

A temperatura do líquido a bombear não deve exceder os 35 °C.

3. Informações técnicas

Tensão de alimentação:

1 x 200-240 V - 10 %/+ 6 %, 50/60 Hz, PE.
Operação com gerador: A potência mínima do gerador deve ser igual à potência P₁ do motor (kW) + 10 %.

Corrente de arranque:

A corrente de arranque é o valor mais alto descrito na chapa de identificação da bomba.

Factor de potência:

PF = 1.

Líquido motor:

Tipo SML 2.

Cabo do motor:

1,5 m, 3 x 1,5 mm², PE.

Temperatura do líquido:

Máximo 35 °C.

Ligaçāo da tubagem:

SQ 1, SQ 2, SQ 3: Rp 1 1/4.

SQ 5, SQ 7: Rp 1 1/2.

Diâmetro da bomba:

74 mm.

Diâmetro do furo:

Mínimo 76 mm.

Profundidade da instalação:

Máximo 150 metros abaixo do nível estático da água.
Ver também secção [6.8.2 Profundidade da instalação](#).

Peso líquido:

Máximo 6,5 kg.

3.1 Armazenamento

Temperatura de armazenamento: -20 a +60 °C.

3.1.1 Protecção contra o congelamento

Se a bomba tiver de ser armazenada após a sua utilização, deve ser colocada em local onde a temperatura não baixe do ponto de congelação do líquido motor ou deve ser assegurado que o líquido motor é à prova de congelação.

O motor não deve ser armazenado sem estar cheio com líquido motor.

3.2 Nível de pressão sonora

O nível de pressão sonora da bomba é inferior aos valores máximos definidos na Directiva do Conselho da UE 2006/42/CE relativamente a maquinaria.

Nota

4. Preparação

Os motores submersíveis Grundfos MS 3 e MSE 3 estão equipados com chumaceiras de escorregamento lubrificadas a água. Não é requerida lubrificação adicional.

Os motores submersíveis são cheios de fábrica com um líquido motor especial Grundfos (tipo SML 2) que é à prova de congelamento até a -20 °C e que é tratado para evitar o desenvolvimento de bactérias. O nível do líquido motor é decisivo para a vida operacional das chumaceiras e, consequentemente, para a vida do motor.

4.1 Reenchimento com líquido motor

Se por algum motivo o líquido do motor foi drenado ou perdido, o motor deve ser novamente cheio com o líquido para motores Grundfos SML 2.

Para fazer o reenchimento do motor proceder da seguinte forma:

1. Remover a guarda do cabo e separar o conjunto da bomba do conjunto do motor.

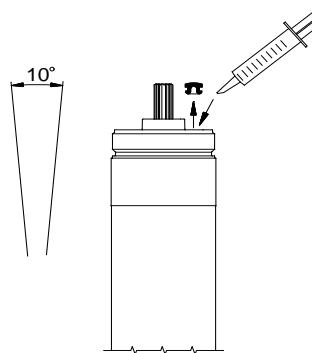


Fig. 1

2. Colocar o motor na posição vertical com uma inclinação de cerca de 10 °.
 3. Remover o bujão de enchimento usando uma chave de parafusos ou ferramenta semelhante.
 4. Injetar líquido motor no motor com uma seringa de enchimento.
 5. Para permitir a evacuação do ar, agitar o motor de um lado para o outro.
 6. Voltar a colocar o bujão de enchimento e assegurar-se de que está bem apertado e bem vedado.
 7. Voltar a montar o motor na bomba.
 8. Voltar a montar a guarda do cabo.
- A bomba está agora pronta para ser instalada.

4.2 Tipos de instalação

A bomba pode ser instalada tanto na posição vertical como na horizontal. Contudo o veio da bomba **nunca** pode ficar a fazer um ângulo com a horizontal de tal forma que o lado do filtro de aspiração da bomba fique mais alto que a outra extremidade da bomba, ver fig. 2.

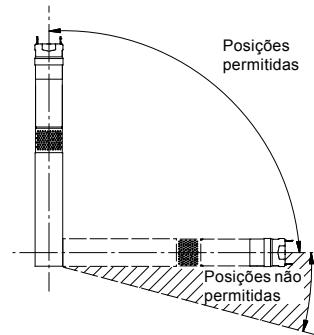


Fig. 2

Se a bomba é para ser instalada na horizontal, por exemplo, no fundo de um tanque, e, caso exista o risco desta ficar soterrada nos sedimentos, então, deverá ser instalada numa camisa de refrigeração.

Ver secção [6.8.2 Profundidade da instalação](#).

4.3 Temperaturas dos líquidos/refrigeração

A figura 3 mostra uma bomba SQ/SQE instalada num furo. A bomba está em funcionamento.

A figura 3 ilustra o seguinte:

- diâmetro do furo
- diâmetro da bomba
- temperatura do líquido bombeado
- fluxo do líquido ao longo do lado exterior do motor entrando no filtro de aspiração da bomba.

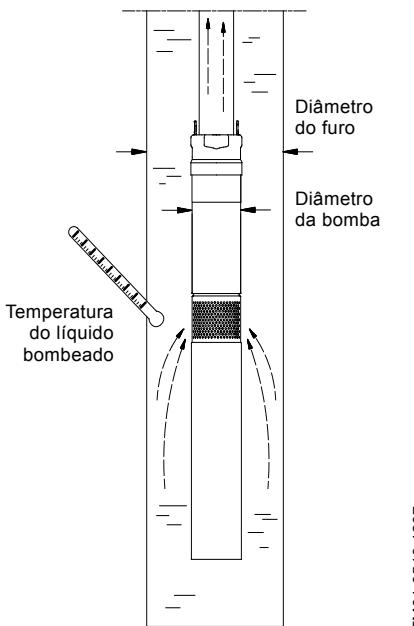


Fig. 3

Para assegurar a refrigeração suficiente do motor, é importante que observe a temperatura máxima do líquido de 35 °C sob todas as condições.

Atenção O diâmetro do furo deve ser de pelo menos 76 mm.

O motor deve sempre ser instalado acima da malha de filtro do poço. Se for usada uma manga para orientação do fluxo em torno do motor, a bomba pode ser instalada livremente no poço.

Atenção Não deixar a bomba trabalhar contra válvula fechada mais do que 5 minutos, pois a válvula ao estar fechada não permite a circulação de água, logo não há refrigeração do motor, havendo o risco de sobreaquecimento deste.

Se a temperatura do líquido bombeado exceder o valor especificado ou se de qualquer forma as condições de funcionamento se começarem a processar fora dos limites especificados, a bomba pode parar. Favor contactar a Grundfos.

5. Ligação eléctrica

5.1 Generalidades

As ligações eléctricas devem ser efectuadas por um electricista profissional de acordo com os regulamentos locais.

Aviso

Antes de iniciar o trabalho na bomba, certifique-se de que a alimentação eléctrica à mesma está desligada e que não pode ser ligada acidental ou inadvertidamente.

A bomba deve estar ligada à terra.

A bomba deve ser ligada a um contactor externo cujos contactos, quando abertos, devem apresentar uma distância entre si nunca inferior a 3 mm.

Se o cabo do motor estiver danificado deve ser substituído pela Grundfos, uma oficina autorizada Grundfos ou pessoas semelhantemente qualificadas de forma a evitar acidentes.

A tensão de alimentação, a corrente nominal máxima e o factor de potência (FP) estão indicados na placa sinalética da bomba.

A tensão requerida para os motores submersíveis Grundfos medida nos terminais do motor é de - 10 %/+ 6 % da tensão nominal medida durante o funcionamento contínuo (incluindo variações na tensão de alimentação e perdas nos cabos).

Se a bomba estiver ligada a uma instalação eléctrica em que um disjuntor de terra (ELCB) for usado como proteção adicional, esse disjuntor **deve** disparar quando ocorrerem passagens para a terra de correntes contínuas (CC pulsante).

O disjuntor da corrente de terra **deve** ser identificado com o símbolo seguinte: .

Tensão de alimentação:

1 x 200-240 V - 10 %/+ 6 %, 50/60 Hz, PE.

O valor de consumo de corrente só pode ser medido por um aparelho que meça o valor real RMS. Se forem usados outros instrumentos, os valores medidos serão diferentes dos valores reais.

Nas bombas SQ/SQE's, uma fuga de corrente de 2,5 mA a uma tensão de 230 V, 50 Hz, tipicamente pode ser medida. A fuga de corrente é proporcional à tensão de alimentação.

As bombas SQE e SQE-NE podem ser ligadas a uma caixa de controlo, tipo CU 300 ou CU 301.

Atenção A bomba nunca deve ser ligada a um condensador ou a qualquer outro tipo de caixa de controlo a não ser o CU 300 ou CU 301. A bomba nunca deve ser ligada a um conversor de frequência externo.

5.2 Protecção do motor

O motor incorpora protecção térmica e não requer qualquer outra protecção adicional.

5.3 Ligações do motor

O motor incorpora um arrancador e pode, assim, ser ligado directamente à corrente do sector.

O arranque/paragem da bomba será feito tipicamente por meio de um pressostato, conforme ilustrado na fig. 4.

Atenção: O pressostato deve estar preparado para a corrente máxima da bomba especificada.

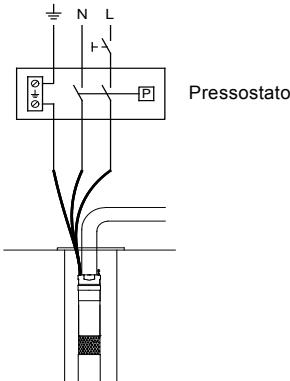


Fig. 4

6. Instalação

6.1 Generalidades

Aviso

 Antes de iniciar o trabalho na bomba, certifique-se de que a alimentação eléctrica à mesma está desligada e que não pode ser ligada accidental ou inadvertidamente.


Atenção: Não baixar ou içar a motobomba de dentro do furo por meio do cabo eléctrico de alimentação.

A placa indicativa fornecida conjuntamente com a bomba, mas em separado, deve ser colocada em local visível junto ao local de instalação.

6.2 Montagem do conjunto da bomba ao conjunto do motor

Para montar a bomba no respectivo motor proceder da seguinte forma:

1. Colocar o motor horizontalmente num torno de bancada e apertá-lo, conforme mostrado na fig. 6.
2. Colocar a bomba na posição indicada na fig. 5.




TM02 8425 5203

Fig. 5

3. Emassar a ponta do veio do motor com a massa fornecida com este.
4. Enroscar o conjunto da bomba no conjunto do motor.

Atenção: O veio da bomba deve encaixar no veio do motor.

Pode ser usada uma chave inglesa nas faces de aperto do conjunto da bomba, ver fig. 6.

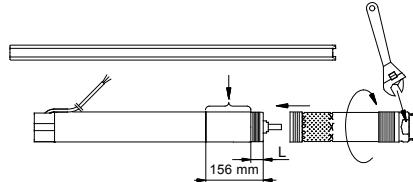

TM01 2854 3804

Fig. 6

Motor (P2) [kW]	L [mm]
0,70	120
1,15	102
1,68	66
1,85	66

Quando a bomba está adequadamente montada no seu motor, não deve haver qualquer folga entre o corpo da bomba e o corpo do motor.

6.3 Remoção da válvula de retenção

Se for necessário uma bomba sem válvula de retenção, a válvula pode ser retirada da seguinte forma:

1. Cortar as guias da válvula de retenção utilizando um alicate de corte ou ferramenta similar, ver fig. 7.
2. Colocar a bomba na vertical com a descarga virada para baixo.
3. Verificar se todas as peças soltas saem da bomba.

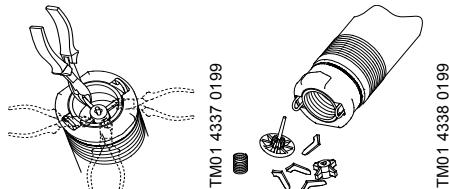


Fig. 7

Nota

SQE-NE são fornecidas sem válvula de retenção.

A válvula de retenção pode ser montada num oficina de reparação Grundfos.

6.4 Ligação da ficha terminal do cabo ao motor

Aviso

A ficha do motor não deve sob circunstância alguma ser removida pelo utilizador.

A seguinte descrição é exclusivamente dirigida a pessoal de serviço.

Se for necessário substituir o cabo do motor, consulte a secção

5.1 Generalidades.

O cabo com uma ficha deve ser equipado ou removido por uma oficina de assistência autorizada da Grundfos ou por uma pessoa igualmente qualificada.

A ficha terminal do cabo fornecida pela fábrica vem já lubrificada. Verificar se a ficha terminal está correctamente lubrificada.

Para instalar a ficha terminal proceder da seguinte forma:

1. Verificar se o cabo é do tipo adequado e se tem as dimensões adequadas, tanto no que se refere à secção dos condutores como ao comprimento.
2. Verificar se a tomada de corrente do sector existente no local tem ligação à terra adequada.
3. Verificar se a tomada do motor está seca e limpa. Assegure-se que a junta de desaperto foi instalada.
4. Insira a ficha terminal na tomada do motor. Devido à sua forma não é possível ligar a ficha de forma incorrecta, ver fig. 8.

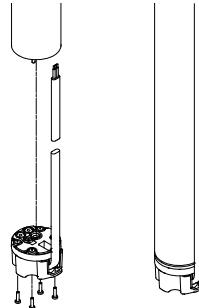


Fig. 8

5. Monte e aperte os quatro parafusos (1 - 1,5 Nm), ver fig. 8.


Depois da ficha terminal ter sido instalada, não deve ficar qualquer folga entre o motor e a ficha.

TM02 9605 3504

6.5 Instalar o guarda cabo

Para instalar a guarda do cabo proceder da seguinte forma:


1. Certifique-se de que o cabo submersível está alinhado com a bomba e encostado a ela, de forma a ficar dentro da caixa formada pela guarda.
2. Coloque a protecção do cabo na ranhura da ficha do cabo. As duas unhas da guarda do cabo devem ficar introduzidas no rasgo superior do corpo da bomba, ver fig. 9.

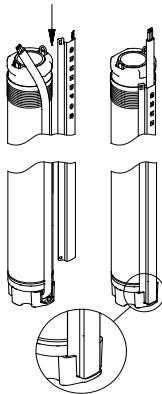

TM02 9613 3504

Fig. 9

3. Apertar a guarda do cabo ao filtro de aspiração com os dois parafusos auto-rosantes fornecidos, ver fig. 10.



TM01 4427 0299

Fig. 10

6.6 Dimensionamento do cabo

A Grundfos pode fornecer cabos submersíveis adequados a qualquer tipo de instalação.

Atenção A secção dos condutores do cabo submersível deve ser a suficiente para satisfazer os requisitos impostos pela tensão especificados na secção [5.1 Generalidades](#).

Os valores das tabelas abaixo são calculados através da seguinte fórmula:

$$q = \frac{I \times 2 \times 100 \times PF \times L \times \rho}{U \times \Delta U}$$

em que:

q = Secção dos condutores do cabo eléctrico submersível [mm²].

I = Corrente nominal máxima do motor [Amp].

PF = 1,0.

L = Comprimento do cabo submersível [metros].

ρ = Resistência específica: 0,02 [Ωmm²/m].

U = Tensão nominal [V].

ΔU = Queda de tensão [%] = 4 %.

A queda de tensão de 4 % está em conformidade com a norma IEC 3-64, Série HD-384.

O cálculo tem como resultado os seguintes comprimentos máximos de cabo para uma tensão de alimentação de 240 Volts:

Comprimento máximo do cabo [m]

Motor (P2) [kW]	I_N [A]	Dimensão do cabo					
		1,5 mm ²	2,1 mm ² / 14 AWG	2,5 mm ²	3,3 mm ² / 12 AWG	4 mm ²	6 mm ²
0,7	5,2	80	112	133	176	213	320
1,15	8,4	50	69	83	109	132	198
1,68	11,2	37	52	62	82	99	149
1,85	12	35	49	58	76	92	139

6.7 Instalação do cabo de alimentação

Recomenda-se a união do cabo de alimentação com o cabo do motor por meio de um kit de união Grundfos tipo KM.

Kit de união de cabos tipo KM

Secção dos condutores	Número do produto
1,5 a 2,5 mm ²	96021462
4,0 a 6,0 mm ²	96021473

Para secções maiores, é favor consultar a Grundfos.

6.8 Ligações dos tubos

Se for usada uma ferramenta de aperto, como por exemplo uma chave de corrente, para apertar o tubo de compressão da bomba ao corpo da bomba, esta deve ser apenas segurada pela sua câmara de descarga.

Quando se proceder à união de tubos de plástico, deve ser instalada uma união de compressão entre a bomba e a primeira quartelada de tubo.

No caso de bombas servidas por tubos em plástico, a distensão do plástico quando sob carga deve ser tomada em consideração quando for decidida a profundidade da instalação da bomba.

Quando forem usados tubos de união por flanges, as flanges devem apresentar rasgos na periferia para o encaixe do cabo eléctrico de alimentação do motor da bomba.

A figura 11 ilustra uma instalação de bomba com indicação de:

- posição das braçadeiras de fixação do cabo, pos. 1, e distância entre braçadeiras.
- instalação do arame de suspensão, pos. 2.
- profundidade máxima da instalação abaixo do nível estático da água.

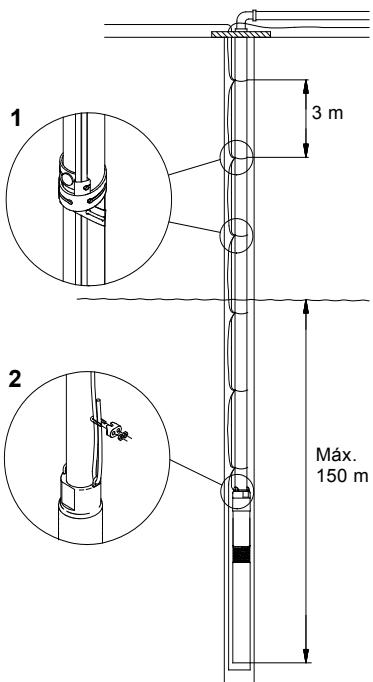


Fig. 11

TM01 0480+397

6.8.1 Braçadeiras dos cabos

O cabo deve ser fixado por meio de braçadeiras colocadas de três em três metros conforme indicado na fig. 11.

Quando se efectuar a união de tubos de plástico, deve ser deixada alguma folga no cabo entre cada duas braçadeiras já que os tubos de plástico dilatam quando em carga.

Quando são usadas uniões flangeadas, as braçadeiras do cabo devem ser instaladas por cima e por baixo de cada união.

6.8.2 Profundidade da instalação

Profundidade **máxima** da instalação abaixo do nível estático da água: 150 metros, ver fig. 11.

Profundidade **minima** da instalação abaixo do nível dinâmico da água:

- Instalação vertical:**

A bomba deve estar sempre completamente submersa na água.

- Instalação horizontal:**

A bomba deve ser instalada pelo menos a 0,5 metros abaixo do nível dinâmico da água. Se houver o risco de a bomba ficar soterrada nos sedimentos, então deverá ser instalada numa camisa de refrigeração.

6.8.3 Quando se proceder ao abaixamento da motobomba para o interior do furo

Recomenda-se que a bomba seja sustentada por um arame de suspensão, conforme indicado na fig. 11, pos. 2.

Após a bomba estar baixada e colocada no seu lugar, deve-se aliviar a tensão do arame de suspensão e fixá-lo na tampa de selagem do furo por meio de um dispositivo de fixação apropriado.

O arame de suspensão não deve de ser usado para puxar a bomba com a tubagem para fora do furo.

Não baixar ou içar a motobomba de dentro do furo por meio do cabo eléctrico de alimentação.

7. Arranque

Assegure-se de que o poço é capaz de proporcionar água em quantidade suficiente para satisfazer o débito da bomba, de maneira a que esta não fique a trabalhar em seco.

Não ponha a funcionar a bomba sem que esteja completamente submerso no líquido.

Ponha a bomba a funcionar e não a pare antes que o líquido que está a ser bombeado saia completamente limpo já que, de outra forma, o interior da bomba, as suas partes móveis e a válvula de retenção podem ficar atascados ou presos por resíduos sólidos.

8. Funcionamento

8.1 Caudal mínimo

Para assegurar a refrigeração mínima necessária ao motor, o caudal da bomba nunca deve ser regulado para um valor inferior a 50 l/h.

Se o caudal cair subitamente, muito provavelmente será porque a bomba está a debitir mais água que a produzida pela nascente ou pelo poço. Neste caso a bomba deve ser parada e a anomalia corrigida.

O sistema contra falta da água da bomba só é eficiente para a gama de funcionamento da bomba especificada.

8.2 Selecção do reservatório de diafragma, ajuste da pressão de ar do reservatório e do pressostato




Aviso

A instalação deve ser preparada para a pressão máxima.

Porque o arranque suave da bomba é efectuado em 2 segundos, a pressão no pressostato e no reservatório de diafragma durante o arranque, é inferior à pressão de arranque regulada no pressostato ($p_{arranque}$). Esta pressão referida, é designada por pressão mínima (p_{min}).

p_{min} é igual à pressão mínima desejada na válvula localizada no ponto mais elevado + altura manométrica e respectivas perdas de carga na tubagem, desde o pressostato e reservatório de diafragma, até à válvula no ponto mais elevado ($p_{min} = B + C$), ver fig. 12.

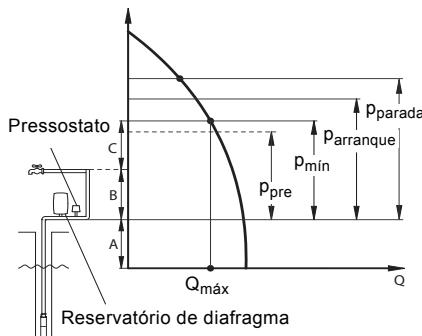

TM00 6445 3795

Fig. 12

- A: Altura manométrica + perdas de carga desde o nível dinâmico da água ao reservatório de diafragma.
- B: Altura manométrica + perdas de carga desde o reservatório de diafragma à válvula no ponto mais elevado.
- C: Pressão mínima na válvula no ponto mais elevado.

Assegure-se que a bomba seleccionada pode fornecer uma pressão maior que: $p_{paragem} + A$.

Atenção p_{pre} : Pressão de ar do reservatório de diafragma.

p_{min} : Pressão mínima requerida.

$p_{arranque}$: Pressão de arranque do pressostato.

$p_{paragem}$: Pressão de paragem do pressostato.

$Q_{máx}$: Caudal máximo à p_{min} .

Utilizando p_{\min} e Q_{\max} , a dimensão **mínima** do reservatório de diafragma, os ajustes da pressão do ar e do pressostato podem ser encontrados na tabela abaixo indicada:

Exemplo:

$p_{\min} = 35$ m altura, $Q_{\max} = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$.

Com base nesta informação, os seguintes valores podem ser encontrados na tabela:

Dimensão mínima do reservatório de diafragma = 33 litros.

$p_{\text{pre}} = 31,5$ m altura.

Parranque = 36 m altura.

$p_{\text{paragem}} = 50$ m altura.

p_{\min} [m]	$Q_{\max} [\text{m}^3/\text{h}]$															p_{pre} [m]	$p_{\text{arr.}}$ [m]	$p_{\text{par.}}$ [m]		
	0,6	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8		
Dimensão do reservatório de diafragma [litros]																				
25	8	8	18	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	22,5	26	40
30	8	8	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	50	80	80	80	27	31	45
35	8	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	31,5	36	50
40	8	18	18	18	18	24	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80	36	41	55
45	8	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80	40,5	46	60
50	8	18	18	18	24	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80	80	45	51	65
55	18	18	18	18	24	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80	80	49,5	56	70
60	18	18	18	18	24	33	50	50	80	80	80	80	80	80	80	80	80	54	61	75
65	18	18	18	24	24	33	50	50	80	80	80	80	80	80	80	80	80	58,5	66	80

1 m altura manométrica = 0,098 bar.

8.3 Protecção integrada

O motor incorpora uma unidade electrónica que assegura a sua protecção numa série de situações. No caso de ocorrência de sobrecarga, a protecção integrada fará com que o motor pare durante 5 minutos. Depois desse período a bomba tentará arrancar de novo.

Se a bomba parou devido a funcionamento em seco, então arrancará automaticamente ao fim de 5 minutos. Se bomba é novamente iniciada e o furo está vazio, a bomba irá parar após 30 segundos.

Para reinicializar a bomba: desligar a alimentação eléctrica do motor durante 1 minuto.

Além disso o motor é ainda protegido quanto às seguintes ocorrências:

- funcionamento em seco
- picos de tensão (até 6000 V)
Em áreas onde existe uma grande passagem de corrente, é necessário uma protecção externa contra a passagem de corrente.
- tensão superior à normal
- tensão inferior à normal
- sobrecarga e
- excesso de temperatura.

Bombas SQE/motores MSE 3:

Notas ou instruções que tornam este trabalho mais fácil garantindo um funcionamento seguro.

Nota

9. Manutenção e assistência

Normalmente, as bombas não têm necessidade de qualquer manutenção.

Podem, naturalmente, ocorrer depósitos e desgastes. Para resolver os problemas daí resultantes, a Grundfos dispõe de kits e ferramentas de assistência. O Manual de Assistência da Grundfos está também disponível, a pedido.

As bombas podem ser assistidas num centro de assistência da Grundfos.

9.1 Bombas contaminadas

Se a bomba tiver sido usada com líquidos que sejam perigosos para a saúde ou tóxicos, a bomba deverá ser classificada como contaminada.

Nota
Se for requerida assistência à Grundfos, esta empresa deve ser informada de todos os detalhes referentes ao tipo de líquido movimentado pela bomba, etc., *antes* de se poder enviar a bomba para que lhe seja prestada assistência. Caso contrário a Grundfos poderá recusar a recepção da bomba para assistência.

No entanto, todo e qualquer pedido de assistência (independentemente da entidade a que for feito) deve ser acompanhado de detalhes sobre o tipo de líquido que era movimentado pela bomba e das suas eventuais características de toxicidade ou outras que sejam perigosas para a saúde.

SQE-NE: Só as bombas que possam ser certificadas como estando não contaminadas, isto é, bombas que não contenham líquidos ou produtos tóxicos ou perigosos para saúde, podem ser enviadas à Grundfos para assistência.

Para evitar riscos de saúde para as pessoas envolvidas na recepção e reparação das bomba, assim como de contaminação do ambiente, cada bomba enviada para assistência deve ser acompanhada de um certificado em como está limpa e isenta de substâncias tóxicas.

A Grundfos deve receber este certificado antes de receber a bomba. Caso contrário a Grundfos recusará a recepção da bomba para assistência.

Os eventuais custos da devolução da bomba ao cliente serão suportados por este.

10. Tabela de detecção de avarias

Aviso



Antes de iniciar o trabalho na bomba, certifique-se de que a alimentação eléctrica à mesma está desligada e que não pode ser ligada accidental ou inadvertidamente.

Avaria	Causa	Reparação
1. A bomba não funciona.	a) Os fusíveis da instalação eléctrica estão queimados. b) O disjuntor de terra (ELCB) ou o ELCB operado por tensão disparou. c) Não há alimentação eléctrica. d) A protecção do motor cortou a alimentação devido a sobrecarga. e) A bomba/o cabo submersível estão avariados. f) Ocorreu uma sobretensão ou sub-tensão.	Substituir os fusíveis queimados. Se os novos fusíveis também se queimarem, a instalação eléctrica da bomba e o cabo submersível têm de ser verificados. Ligar o disjuntor. Contactar a companhia fornecedora de energia eléctrica. Verificar se o motor/a bomba estão bloqueados. Reparar/substituir a bomba/o cabo. Verificar a alimentação.
2. A bomba funciona mas não debita água.	a) A válvula de descarga está fechada. b) Não há água ou o nível de água no furo é insuficiente. c) A válvula de retenção está encravada na posição fechada. d) O filtro de aspiração está entupido. e) A bomba está avariada.	Abrir a válvula. Ver item 3 a). Puxar a bomba para fora e limpar ou substituir a válvula. Puxar a bomba para fora e limpar o filtro. Reparar/substituir a bomba.
3. A bomba funciona com um caudal reduzido.	a) O caudal nominal de aspiração da bomba é maior que o caudal que pode ser fornecido pelo furo ou poço. b) As válvulas no tubo de descarga estão parcialmente fechadas/bloqueadas. c) O tubo de descarga está parcialmente bloqueado por impurezas (ocre). d) A válvula de retenção da bomba está parcialmente bloqueada. e) A bomba e o tubo de descarga estão parcialmente bloqueados por impurezas (ocre). f) A bomba está avariada. g) O tubo tem fugas. h) O tubo de descarga tem avaria. i) Ocorreu uma queda de tensão.	Aumentar a profundidade de instalação da bomba, estrangular o débito da bomba ou substituí-la por um modelo mais pequeno, de menor capacidade. Verificar e limpar/substituir as válvulas, se necessário. Limpar/substituir o tubo de descarga. Puxar a bomba para fora e verificar/ substituir a válvula. Puxar a bomba para fora. Verificar e limpar ou substituir a bomba, se necessário. Limpar os tubos. Reparar/substituir a bomba. Verificar e reparar o tubo. Substituir o tubo de descarga. Verificar a alimentação eléctrica.

Avaria	Causa	Reparação
4. Paragens e arranques frequentes.	<p>a) A diferença entre as pressões de arranque e paragem programadas no pressostato é muito pequena.</p> <p>b) Os eléctrodos do nível de água ou os interruptores de nível no depósito não foram correctamente instalados.</p> <p>c) A válvula de retenção está com fuga ou encravada em posição parcialmente aberta.</p> <p>d) A tensão da corrente de alimentação é instável.</p> <p>e) A temperatura do motor sobe muito.</p>	<p>Aumentar a diferença das pressões. Contudo, a pressão de paragem não pode exceder a pressão de funcionamento do depósito pressurizado do hidróforo, e a pressão de arranque deve ser suficientemente alta para assegurar uma adequada alimentação de água.</p> <p>Ajustar as distâncias entre os eléctrodos ou interruptores de nível para assegurar um intervalo de tempo adequado entre o arranque e a paragem da bomba. Ver as instruções de instalação e operação para os dispositivos automáticos utilizados. Se os intervalos entre os arranques e paragens não puderem ser modificados por meio dos sistemas automáticos, a capacidade da bomba pode ser reduzida por fecho parcial da válvula de descarga.</p> <p>Puxar a bomba para fora e limpar ou substituir a válvula.</p> <p>Verificar a corrente de alimentação.</p> <p>Verificar a temperatura da água.</p>

10.1 Verificação do isolamento

Uma verificação do isolamento de uma instalação que alimente uma bomba SQ/SQE não é permitida, visto que os circuitos e os componentes electrónicos deste podem ser danificados, ver fig. 13.

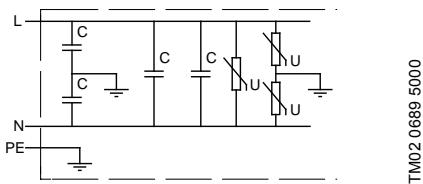


Fig. 13


11. Verificação da alimentação eléctrica

Aviso



Antes de iniciar o trabalho na bomba, certifique-se de que a alimentação eléctrica à mesma está desligada e que não pode ser ligada accidental ou inadvertidamente.

1. Tensão de alimentação




TM00 1371 4904

Medir a tensão (RMS) entre a fase e o neutro. Ligar os terminais de voltímetros aos terminais de ligação.

A tensão, quando o motor está em funcionamento, deve estar dentro dos intervalos especificados na secção [5. Ligação eléctrica](#).

Grandes variações de tensão indicam fraco abastecimento eléctrico, e a bomba deve ficar parada até a avaria estar solucionada.

2. Consumo de corrente



TM00 1372 5082

Medir o consumo eléctrico (RMS) de cada fase enquanto a bomba está a funcionar a uma altura de descarga constante (se possível a uma capacidade em que o motor está mais carregado).

Para a corrente máx. de funcionamento, ver a placa.

Se a corrente exceder a corrente nominal, existem as seguintes avarias:

- Mau aperto dos fios condutores possivelmente na junta do cabo.
- Abastecimento de tensão demasiado baixo. Ver item 1.

12. Meio ambiente

Durante a movimentação, operação, armazenamento e transporte, devem ser cumpridos todos os regulamentos ambientais que se referem ao manuseamento de materiais perigosos.

Aviso



Quando uma bomba é retirada de serviço, deve-se assegurar que não é deixado nenhum líquido, na bomba/motor, e na conduta principal, que possa ser prejudicial às pessoas e ao meio ambiente.

Em caso de dúvida, é favor contactar a Grundfos ou as autoridades locais.

13. Eliminação

Este produto ou as suas peças devem ser eliminadas de forma ambientalmente segura:

1. Utilize o serviço de recolha de desperdícios público ou privado.
2. Se tal não for possível, contacte a Grundfos mais próxima de si ou oficina de reparação.

Sujeito a alterações.

Română (RO) Instrucțiuni de instalare și utilizare

Traducerea versiunii originale în limba engleză

CUPRINS

	Pagina
1. Simboluri folosite în acest document	275
2. Generalități	276
2.1 Aplicații	276
3. Date tehnice	276
3.1 Depozitarie	276
3.2 Nivelul de zgromadire	276
4. Pregătire	277
4.1 Reumplerea cu lichid a motorului	277
4.2 Poziționare	277
4.3 Temperatura mediului/răcirea motorului	278
5. Conexiuni electrice	278
5.1 Generalități	278
5.2 Protecția motorului	279
5.3 Conectarea motorului	279
6. Instalare	279
6.1 Generalități	279
6.2 Legarea pompei la motor	279
6.3 Demontarea supapei de reținere	280
6.4 Montarea fișei de cablu la motor	280
6.5 Montarea scutului cablului	281
6.6 Dimensionarea cablului	282
6.7 Montarea cablului submersibil	283
6.8 Conectarea instalației de conducte	283
7. Pornire	284
8. Funcționare	284
8.1 Debitul minim	284
8.2 Alegerea rezervorului cu diafragmă și setarea presiunii de presarcină și a presostatului	284
8.3 Protecție încorporată	286
9. Întreținere și reparații	286
9.1 Pompe contaminate	286
10. Tabel de identificare a defectiunilor	287
10.1 Masurarea rezistenței de izolație	288
11. Verificarea alimentării cu energie electrică	289
12. Mediu	289
13. Scoaterea din uz	289

Avertizare

Înainte de instalare, citiți cu atenție aceste instrucțiuni de instalare și utilizare. Instalarea și funcționarea trebuie de asemenea să fie în concordanță cu regulamentele locale și codurile acceptate de bună practică.



Avertizare

Utilizarea acestui produs necesită experiență de lucru cu produsul și cunoașterea produsului. Este interzisă utilizarea produsului de către persoanele cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse, cu excepția cazurilor în care acestea sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea produsului de către o persoană responsabilă de siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați pentru a nu utiliza și a nu se juca cu produsul.



1. Simboluri folosite în acest document

Avertizare

Dacă nu se ține cont de aceste instrucțiuni de siguranță, există pericolul unei accidentări!



Dacă nu se ține cont de aceste instrucțiuni de siguranță, poate există o proastă funcționare sau echipamentul se poate defecta!



Instrucțiuni care ușurează munca sau asigură funcționarea în condiții de siguranță.



2. Generalități

La pagina 382 a acestor instrucțiuni de instalare și de utilizare se găsesc copii ale plăcuțelor de identificare a pompei și a motorului.

Înainte de coborârea pompelor SQ/SQE în puț, această pagină trebuie completată cu datele importante de pe plăcuța de identificare.

Aceste instrucțiuni de instalare și de utilizare trebuie păstrate într-un loc uscat în apropierea locului de instalare pentru a putea fi consultate în orice moment.

2.1 Aplicații

Pompele **SQ** și **SQE** sunt adecvate pentru pomparea mediilor curate, fluide, neagresive, neexplosibile, fără particule solide sau fibre.

Aplicații tipice:

- Alimentare cu apă pentru
 - locuințe private
 - mici rețele de apă
 - sisteme de irigații, de exemplu sere.
- Transferul lichidelor în rezervoare.
- Creșterea presiunii.

Pompele **SQE-NE** sunt adecvate pentru pomparea mediilor curate, fluide, neagresive, neexplosibile, fără particule solide sau fibre.

Pompele sunt adecvate pentru pomparea apelor freatic contaminate sau cu hidrocarburi, de exemplu din

- hale
- depozite chimice
- zone industriale
- stații de alimentare cu benzină și petrol
- aplicații de mediu.

Pompele **SQE-NE** pot fi folosite pentru luarea de mostre și monitorizare, și într-o anumită măsură încorporate în uzine de tratare a apei.

Informații care se aplică în cazul tuturor tipurilor de pompe

Conținutul maxim de nisip în apă nu trebuie să depășească 50 g/m³. Un conținut mai mare de nisip va reduce durata de viață a pompei și va crește riscul blocării acesteia.

Dacă trebuie pompate lichide cu o vâscozitate ce o depășește pe cea a apei, vă rugăm contactați Grundfos.

Notă

Valori ale pH:

SQ și SQE: 5 la 9.

SQE-NE: Vă rugăm contactați Grundfos.

Temperatura lichidului:

Temperatura lichidului pompat nu trebuie să depășească 35 °C.

3. Date tehnice

Tensiune de alimentare:

1 x 200-240 V - 10 %/+ 6 %, 50/60 Hz, PE.

Operare prin generator: la limita inferioară, ieșirea generatorului trebuie să fie egală cu cea a motorului P₁ [kW] + 10 %.

Curent de pornire:

Curentul de pornire al motorului este egal cu cea mai mare valoare menționată pe plăcuța de identificare a motorului.

Factorul de putere:

PF = 1.

Lichid în motor:

Tip SML 2.

Cablul motorului:

1,5 m, 3 x 1,5 mm², PE.

Temperatura lichidului:

Maxim 35 °C.

Dimensiunea orificiului de evacuare al pompei:

SQ 1, SQ 2, SQ 3: Rp 1 1/4.

SQ 5, SQ 7: Rp 1 1/2.

Diametrul pompei:

74 mm.

Diametrul puțului:

Minim 76 mm.

Adâncimea de instalare:

Maxim 150 m sub nivelul static al apei.

Vezi de asemenea [6.8.2 Adâncime de instalare](#).

Greutate netă:

Maxim 6,5 kg.

3.1 Depozitare

Temperatură de depozitare: -20 °C la +60 °C.

3.1.1 Protecție contra înghețului

În cazul în care, după folosire, pompa trebuie depozitată, locul de depozitare nu trebuie să fie înghețat, sau trebuie asigurat faptul că lichidul motorului este rezistent la îngheț.

Motorul nu are voie să fie depozitat fără lichidul motorului.

3.2 Nivelul de zgromot

Nivelul de zgromot al pompei se află sub valorile limită indicate în directiva CE 2006/42/CE pentru mașini.

4. Pregătire

Motoarele Grundfos submersibile MS 3 și MSE 3 au lagăre de alunecare unse cu apă. Nu este necesară o ungere suplimentară.

Motoarele subacvatice sunt umplute din fabricație cu un lichid de motor Grundfos special (de tipul SML 2), rezistent la îngheț de până la -20 °C și este conservat, pentru a evita creșterea și evoluția bacterială.

Nivelul lichidului este hotărâtor pentru durata de viață a lagărelor și implicit a motorului.

4.1 Reumplerea cu lichid a motorului

Dacă din diverse motive lichidul din motor a fost eliminat sau pierdut, motorul trebuie reumplut cu lichid de motor Grundfos SML 2.

Pentru a reumple motorul se procedează după cum urmează:

1. Se demontează scutul cablului și se separă pompa de motor.

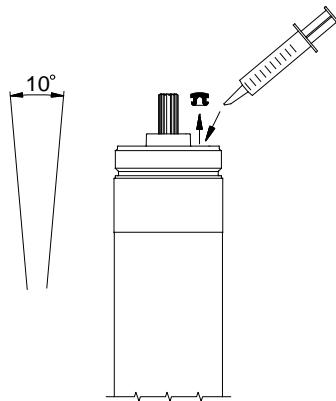


Fig. 1

2. Motorul se așează în poziție verticală cu o înclinație de aprox. 10 °.
3. Se demontează bușonul de umplere cu o șurubelnită sau o unealtă asemănătoare.
4. Lichidul se injectează în motor cu o seringă sau un instrument asemănător.
5. Pentru a permite evacuarea aerului, motorul se mișcă de pe o parte pe alta.
6. Se remontează bușonul și i se asigură etanșeitatea.
7. Se asamblează pompa și motorul.
8. Se remontează scutul cablului.

Pompa este acum gata de a fi reinstalată.

4.2 Poziționare

Pompa poate fi montată atât vertical cât și orizontal. Arborele de pompă însă, nu are voie să se afle

niciodată sub poziția orizontală, vezi fig. 2.

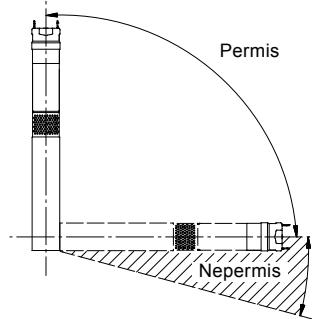


Fig. 2

În cazul în care pompa este montată orizontal, de ex. într-un recipient, și există posibilitatea înnămolirii ei, pompa trebuie montată într-o manta de răcire.


Pentru adâncimile de montaj, vezi subcapitolul [6.8.2 Adâncime de instalare](#).

4.3 Temperatura mediului/răcirea motorului

Fig. 3 arată o pompă SQ/SQE montată într-un puț. Pompa funcționează.

Fig. 3 ilustrează următoarele:

- diametrul puțului
- diametrul pompei
- temperatura lichidului pompat
- curgerea pe lângă motor până la sita de admisiune.

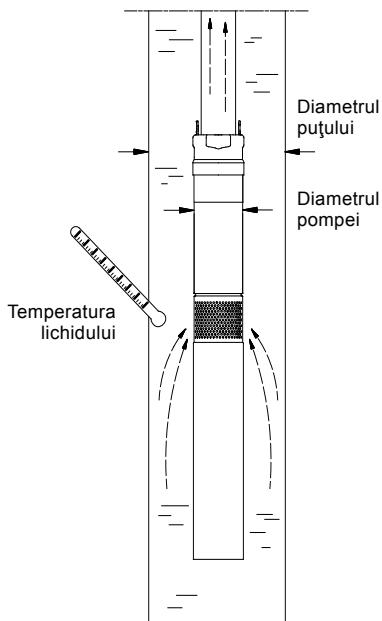

TM01 0518 1297

Fig. 3

Pentru a vă asigura că motorul s-a răcit suficient, este important de observat temperatura maximă a lichidului de 35 °C în toate situațiile.

Atenție Diametrul puțului trebuie să măsoare cel puțin 76 mm (cca. 3").

Motorul trebuie montat deasupra filtrului puțului. În cazul folosirii unei mantale de răcire, pompa poate fi montată liber în puț.

Atenție Pompa poate funcționa cel mult 5 min. cu conducta de refulare închisă. În cazul în care conducta de refulare este închisă, nu există curent de răcire și astfel există pericolul unei supratemperaturi la motor și pompă.

În cazul în care temperatura actuală a mediului se află peste valoarea specifică, sau condițiile de funcționare se află în afara specificațiilor, se poate întâmpla ca pompa să se opreasă. Vă rugăm să luați legătura cu Grundfos.

5. Conexiuni electrice

5.1 Generalități

Conectarea electrică trebuie efectuată de către un specialist în conformitate cu regulamentele locale.

Avertizare

Înaintea începerii oricăror lucrări la pompa sau la motor trebuie neapărat decuplată legătura electrică.

Trebue luate măsurile corespunzătoare ca aceasta să nu poată fi întâmplător recuplată.

Pompa trebuie împământată.

Pompa trebuie conectată la un comutator extern, cu întrețineri minim de 3 mm pe toți polii.

Dacă cablul motorului este deteriorat, trebuie să fie schimbat de către Grundfos, un partener de service autorizat Grundfos sau de către persoane calificate pentru a evita orice risc.

Tensiunea de alimentare, curentul nominal maxim și factorul de putere (PF) sunt înscrise pe plăcuța de identificare a motorului.

Tensiunea necesară pentru motoarele submersibile Grundfos, măsurată la bornele motorului, se ridică la - 10 %/+ 6 % din tensiunea nominală în timpul funcționării continue (inclusiv toleranța din tensiunea de alimentare și pierderile din cabluri).

În cazul în care pompa este conectată la o instalație electrică în care se monteză și un circuit de scurgere la pământ (ELCB) ca protecție suplimentară, acest întreupător de circuit **trebuie** să comute atât în cazul defectiunii curentilor alternativi, cât și a celor continue care pulsează.

Acești comutatori de protecție **trebuie** marcați prin următorul simbol: .

Tensiunea de alimentare:

1 x 200-240 V - 10 %/+ 6 %, 50/60 Hz, PE.

Cererea de curent electric poate fi măsurată doar cu un dispozitiv de măsurat a valorii efective.

Celealte dispozitive de măsurare indică valori ce deviază de la valoarea actuală.

Pe pompele SQ/SQE se poate măsura o scurgere de curent de 2,5 mA, la 230 V, 50 Hz. Curentul de scurgere este proporțional cu tensiunea de alimentare.

Pompele SQE și SQE-NE pot fi conectate la o unitate de control, tip CU 300 sau CU 301.

Pompa nu trebuie conectată la un condensator electric sau la un alt tip de

Atenție unitate de control decât CU 300 sau CU 301. Pompa nu trebuie conectată niciodată la un convertor extern de frecvență.

5.2 Protecția motorului


Motorul are un întrerupător termoelectric încorporat și nu are nevoie de altă protecție a motorului.

5.3 Conectarea motorului

Motorul are un dispozitiv încorporat de pornire și poate fi conectat direct la rețea.

Pornirea respectiv oprirea pompei se efectuează de regulă de la un presostat, vezi fig. 4.

Atenție: Presostatul trebuie calibrat pentru curentul electric maxim al tipului corespunzător de pompă.

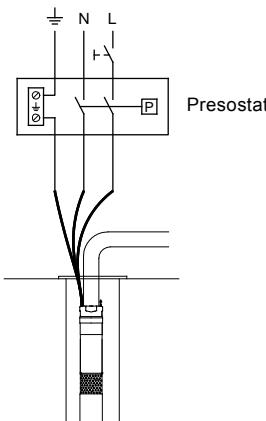

TM01 1480 4697

Fig. 4

6. Instalare

6.1 Generalități

Avertizare

Înaintea începerii oricărora lucrări la pompă sau la motor trebuie neapărat decuplată legătura electrică.

Trebuie luate măsurile corespunzătoare ca aceasta să nu poată fi întâmplător recuplată.


Atenție: Nu scufundați și nu ridicăți pompa folosind cablul motorului.

Fiecare pompă va fi livrată cu o tăblă indicatoare de putere suplimentară, ce trebuie fixată la locul de instalare.

6.2 Legarea pompei la motor

Motorul și pompa se leagă după cum urmează:

1. Motorul se fixează orizontal într-o menghină, vezi fig. 6.
2. Trageți etanșarea pompei afară de pe poziția arătată în fig. 5.




TM02 6425 5203

Fig. 5

3. Se unge capătul arborelui motorului cu vaselina livrată.
4. Se înșurubează partea de pompă la motor (55 Nm).

Atenție: Etanșarea pompei trebuie fixată cu etanșarea motorului.

La suprafața de prindere a părții de pompă poate fi folosită o cheie, vezi fig. 6.

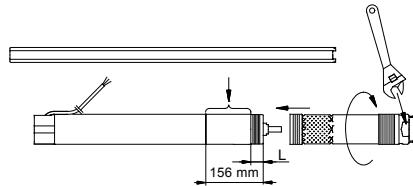

TM01 2854 2299

Fig. 6

Motor (P2) [kW]	L [mm]
0,70	120
1,15	102
1,68	66
1,85	66

Dacă partea de pompă și motorul au fost legate în mod corect, între ele nu va exista nici o distanță.

6.3 Demontarea supapei de reținere

Dacă este necesară o supapă de reținere, supapa poate fi demontată după cum urmează:

1. Se decouplează picioarele supapei cu o pereche de clești laterali sau o unealtă asemănătoare, vezi fig. 7.
2. Se întoarce pompa invers.
3. Se verifică dacă toate părțile demontabile nu mai sunt instalate pe pompă.

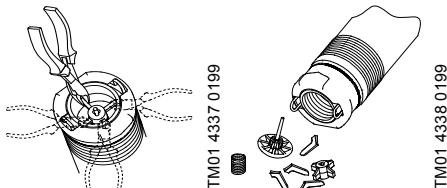


Fig. 7

Notă

SQE-NE este prevăzută cu o supapă de reținere.

Supapa de reținere poate fi montată la un punct de service Grundfos.

6.4 Montarea fișei de cablu la motor

Avertizare

Cablul motorului nu trebuie sub nici o circumstanță să fie schimbat de către utilizator.



Următoarea descriere este exclusiv pentru personalul de service.

Dacă cablul motorului trebuie să fie înlocuit, vezi secțiunea **5.1 Generalități**.

Cablu cu mufă trebuie fixat sau îndepărta de un service autorizat Grundfos sau de persoană calificată similar.

Fişa de cablu livrată în pachet este din fabrică unsă cu vaselină. Se verifică dacă fişa este unsă în mod corect cu grăsimi.

- Fişa de cablu va fi montată după cum urmează:
1. Se verifică dacă tipul, secțiunea transversală și lungimea sunt corecte.
 2. Se verifică dacă alimentarea locală cu tensiune este corect legată la pământ.
 3. Se verifică dacă priza motorului este curată și uscată. Asigurați-vă că este bine fixată cămașă.
 4. Împingeți mufa cablului în soclul motorului. Fişa cablului nu poate fi montată greșit, vezi fig. 8.

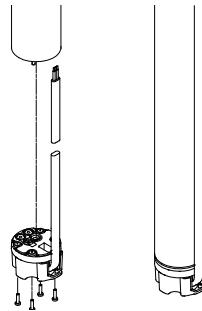


Fig. 8

5. Poziționați și strângeți cele patru șuruburi (1 - 1,5 Nm), vezi fig. 8.


După ce fişa a fost montată nu are voie să existe nici un fel de distanță între motor și fişa cablului.

TM02 9605 3504

6.5 Montarea scutului cablului

Scutul cablului se va monta după cum urmează:


1. Se introduce cablul submersibil în poziție plană în scutul cablului.
2. Poziționați camașa cablului în locul special din mufa cablului. Cele două orificii laterale ale scutului cablului trebuie să intre în marginea superioară a mantiei pompei, vezi fig. 9.

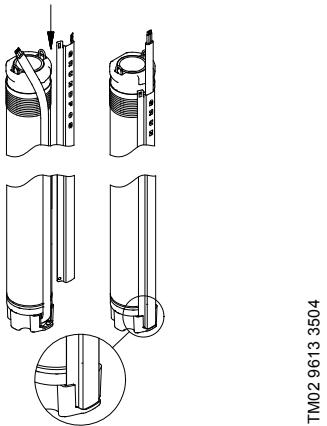

TM02 9613 3504

Fig. 9

3. Se fixează scutul cablului de filtrul de aspirație al pompei cu cele două șuruburi autofiletante livrate, vezi fig. 10.



TM01 4427 0289

Fig. 10

6.6 Dimensionarea cablului

Cablurile submersibile Grundfos pot fi livrate pentru diferite instalații.

Cabul submersibil trebuie să aibă mărimea potrivită, pentru a corespunde cerințelor de tensiune din capitolul [5.1 Generalități](#).

Valorile din tabelele de mai jos sunt calculate după formula următoare:

$$q = \frac{I \times 2 \times 100 \times PF \times L \times \rho}{U \times \Delta U}$$

unde

q = secțiunea transversală a cablului [mm^2].

I = Curentul nominal maxim al motorului [A].

PF = 1,0.

L = Lungimea cablului submersibil [m].

ρ = Rezistență specifică: 0,02 [$\Omega \text{mm}^2/\text{m}$].

U = Tensiune nominală [V].

ΔU = Cădere de tensiune [%] = 4 %.

Căderea de tensiune este conformă cu IEC 3-64, Seria HD-384.

Din calcul rezultă următoarele lungimi maxime de cablu la o tensiune de alimentare de 240 V:

lungimea maximă a cablului [m]							
Motor (P2) [kW]	I_N [A]	Dimensiune cablu					
		1,5 mm^2	2,1 mm^2 / 14 AWG	2,5 mm^2	3,3 mm^2 / 12 AWG	4 mm^2	6 mm^2
0,7	5,2	80	112	133	176	213	320
1,15	8,4	50	69	83	109	132	198
1,68	11,2	37	52	62	82	99	149
1,85	12	35	49	58	76	92	139

6.7 Montarea cablului submersibil

Se recomandă să se conecteze cablul submersibil cu cel al motorului cu ajutorul conectorului Grundfos de tipul KM.

Conector, tip KM	
Secțiunea transversală a conductorului	Numărul produsului
1,5 la 2,5 mm ²	96021462
4,0 la 6,0 mm ²	96021473

În cazul unor secții transversale mai mari ale conductorului, vă rugăm să contactați Grundfos.

6.8 Căștigarea instalației de conducte

Dacă se folosesc unealtă, de ex. o cheie pentru țevi atunci când se montează conductă verticală de debit pe pompă, aceasta trebuie prinsă ușor de camera de deversare a pompei.

La conectarea conductelor de plastic, trebuie să se utilizeze un cuplaj manșon între pompă și prima secțiune a conductei.

În cazul pompelor montate cu conducte de plastic, trebuie să se ia în considerare dilatația conductelor atunci când sunt pline, în momentul determinării adâncimii de instalare a pompei.

Notă

Acolo unde sunt instalate conducte cu flanșă, flanșele trebuie canelate pentru a putea introduce cablul submersibil.

În figura 11 se arată o instalație de pompă cu următoarele indicații:

- poziția clemelor de cablu, pos. 1, și distanțe dintre clemă.
- montarea cablurilor de fixare, pos. 2.
- adâncimea maximă de instalare sub nivelul static al apei.

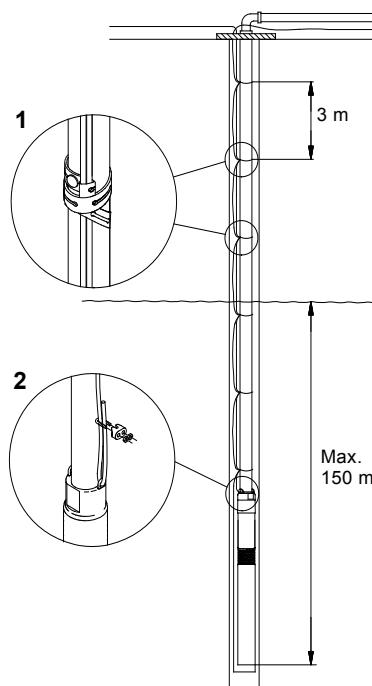


Fig. 11

6.8.1 Clemenele de cablu

Clemenele de cablu trebuie fixate din 3 în 3 metri, vezi fig. 11.

La conectarea conductelor de plastic, se lasă un joc pentru fiecare clemă deoarece conductele de plastic se dilată atunci când sunt pline.

În cazul în care se utilizează conducte cu flanșă, clemenele de cablu trebuie montate deasupra și dedesubtul fiecărei îmbinări.

6.8.2 Adâncime de instalare

Adâncimea maximă de instalare sub nivelul static al apei: 150 metri, vezi fig. 11.

Adâncimea minimă de instalare sub nivelul dinamic al apei:

- Instalare verticală:**

În timpul punerii în funcțiune și al operării, pompa trebuie să fie complet scufundată în apă.

- Instalare orizontală:**

Pompa trebuie instalată și trebuie să funcționeze al cel puțin 0,5 m sub nivelul dinamic al apei.

Dacă există riscul ca pompa să fie acoperită cu noroi, pompa trebuie instalată într-o mantă de răcire.

6.8.3 Coborârea pompei în puț

Se recomandă asigurarea pompei cu un cablu de fixare fără sarcină, vezi fig. 11, pos. 2.

Se slăbește cablul de fixare astfel încât să fie liber de sarcină și se fixează de etanșarea puțului cu ajutorul dispozitivelor de blocare a cablurilor.

Atenție Cablul de fixare nu trebuie folosit pentru a trage pompa și conducta verticală de debit din puț.

Atenție Nu coborâți sau ridicăți pompe cu ajutorul cablului motorului.

7. Pornire

Trebuie să se asigure ca alimentarea cu apă a puțului să corespundă cel puțin puterii de pompare a pompei.

Pompa poate fi pornită doar când este complet scufundată în lichid.

Se pornește pompa și se va opri doar atunci când lichidul de pompare este din nou clar, altfel componentele pompei și supapa de reținere se pot înfundă.

8. Funcționare

8.1 Debitul minim

Pentru a asigura o răcire suficientă a motorului, debitul minim nu trebuie setat niciodată sub 50 l/h.

Dacă debitul scade brusc, cauza ar putea fi faptul că pompa livrează mai mult lichid decât cantitatea pe care o poate asigura puțul. Pompa trebuie pornită și defectiunea remediată.

Atenție Protecția împotriva funcționării fără lichid a pompei funcționează doar în interiorul domeniul recomandat de funcționare a pompei.

8.2 Alegerea rezervorului cu diafragmă și setarea presiunii de presarcină și a presostatului




Avertizare

Instalația trebuie proiectată pentru o presiune maximă a pompei.

Deoarece pompa conține un dispozitiv încorporat de pornire ușoară, care are ca efect un timp de pornire al pompei de 2 sec., presiunea de la presostat și din rezervorul cu diafragmă scade după pornirea pompei și va fi mai mică decât presiunea de cuplare programată pe presostat (p_{cut-in}). Această presiune mai mică va fi denumită presiunea minimală (p_{min}).

p_{min} corespunde presiunii minime necesare de la postul de alimentare plasat cel mai sus + înălțimea de pompare și pierderea datorită frecării în conductă tubulară dintre presostat și rezervorul cu diafragmă și postul de alimentare plasat cel mai sus ($p_{min} = B + C$), vezi fig. 12.

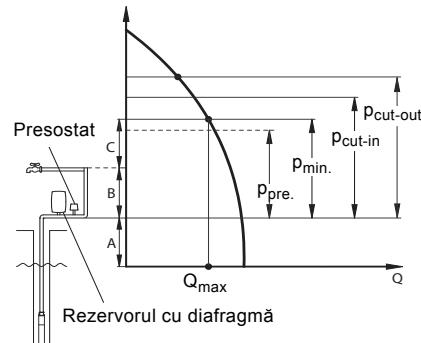

TMOO 6445-37/95

Fig. 12

- A: Înălțimea de pompare + pierderea datorită frecării în conductă tubulară dintre nivelul dinamic al apei și rezervorul cu diafragmă.
- B: Înălțimea de pompare + pierderea datorită frecării în conductă tubulară dintre rezervorul cu diafragmă și postul de alimentare plasat cel mai sus.
- C: Presiunea minimală la postul de alimentare plasat cel mai sus.

Trebuie verificat ca presiunea de pompare a pompei alese să depășească valoarea de $p_{cut-out} + A$.

- Atenție**
- p_{pre} : Presiunea de presarcină a rezervorului cu diafragmă.
- p_{min} : Presiunea minimă dorită.
- p_{cut-in} : Presiunea de cuplare fixată pe presostat.
- $p_{cut-out}$: Presiunea de decuplare fixată pe presostat.
- Q_{max} : Debit maxim la p_{min} .

Folosind p_{min} și Q_{max} , se pot calcula următoarele valori din tabelul de mai jos, mărimea rezervorului cu diafragmă, presiunea de presarcină și setările presostatului:

Exemplu:

$p_{min} = 35$ m hidrostatic, $Q_{max} = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$.

Pornind de la aceste informații pot fi extrase următoarele valori din tabel:

Mărimea minimă a rezervorului cu diafragmă = 33 litri.

$p_{pre} = 31,5$ m hidrostatic.

$p_{cut-in} = 36$ m hidrostatic.

$p_{cut-out} = 50$ m hidrostatic.

p_{min} [m]	$Q_{max} [\text{m}^3/\text{h}]$															p_{pre} [m]	p_{cut-in} [m]	$p_{cut-out}$ [m]		
	0,6	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8		
Mărimea rezervorului cu diafragmă [litri]																				
25	8	8	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	22,5	26	40
30	8	8	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	27	31	45
35	8	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	31,5	36	50
40	8	18	18	18	18	24	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80	36	41	55
45	8	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80	40,5	46	60
50	8	18	18	18	24	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80	80	45	51	65
55	18	18	18	18	24	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80	80	49,5	56	70
60	18	18	18	18	24	33	50	50	80	80	80	80	80	80	80	80	80	54	61	75
65	18	18	18	24	24	33	50	50	80	80	80	80	80	80	80	80	80	58,5	66	80

1 m hidrostatic = 0,098 bari

8.3 Protecție încorporată

Motorul conține o unitate electronică încorporată care protejează motorul în diferite situații. În cazul suprasolicitării, protecția încorporată împotriva suprasolicitării va opri pompa pentru 5 min. După această perioadă pompa va încerca să pornească din nou.

În cazul în care pompa a fost oprită datorită funcționării pe uscat, va porni automat din nou după 5 minute.

Dacă pompa este repornită și puțul este gol, pompa se va opri după 30 de secunde.

Reducerea pompei la poziția inițială: se decuplează energia electrică pentru 1 minut.

Motorul este protejat în următoarele cazuri:

- Funcționare fără lichid
- Supratensiune de impulsuri (până la 6000 V) În zonele în care se înregistrează numeroase fulgere, este necesară protecția suplimentară împotriva fulgerelor.
- Supratensiune
- Subtensiune
- Suprasolicitate și
- Temperatură prea mare.

Pompe SQE/motoare MSE 3:

La MSE 3 motoare trebuie programată o valoare minimă a consumului de putere, adică o limită de oprire în cazul funcționării fără lichid, cu ajutorul dispozitivului CU 300 sau CU 301.

Notă

9. Întreținere și reparări

În mod normal pompele nu trebuie întreținute. Pot exista depuneri și uzări. Garnituri și unelte pentru service pot fi livrate de către Grundfos. Manualul Grundfos Service poate fi obținut la cerere. Pompele pot fi reparate într-un punct de service Grundfos.

9.1 Pompe contaminante

În cazul în care pompa a fost folosită pentru pomparea unui lichid dăunător sănătății sau otrăvitor, pompa va fi clasificată ca fiind contaminată.

Dacă Grundfos este solicitată să repare pompa, trebuie să specifică detalii cu privire la lichidul pompat etc. Înainte ca pompa să fie înăpoiată pentru reparații. Altfel Grundfos poate refuza preluarea pompei.

Totuși, orice cerere de reparații (indiferent cui îi este adresată) trebuie să cuprindă detalii cu privire la lichidul pompat, dacă pompa a fost folosită pentru lichide care reprezintă un risc pentru sănătate sau sunt toxice.

SQE-NE: Pompe ce nu au pompat lichid contaminat, adică pompe care nu conțin lichide periculoase și/sau toxice, pot fi înăpoinate pentru întreținere lui Grundfos.

Pentru a preveni accidentele în care ar putea fi implicate persoanele care execută lucrările de reparații cât și poluarea mediului, este necesară prezentarea unui document care să ateste faptul că pompa este curată.

Grundfos trebuie să primească aceste certificate. Altfel, Grundfos va refuza executarea lucrărilor de reparație ale produsului.

Eventualele cheltuieli de livrare intră în atribuțiile expeditorului.

10. Tabel de identificare a defecțiunilor

Avertizare



Înaintea începerii oricăror lucrări la pompă sau la motor trebuie neapărat decuplată legătura electrică. Trebuie luate măsurile corespunzătoare ca aceasta să nu poată fi întâmplător recuplată.

Defecțiune	Cauză	Remediu
1. Pompa nu funcționează.	a) S-au ars siguranțele din instalația electrică. b) ELCB sau ELCB acționat de curent s-au decuplat. c) Nu există alimentare cu curent. d) Protecția motorului a decuplat alimentarea cu energie din cauza suprasolicitării. e) Pompa/cablul submersibil sunt defecte. f) Supratensiune sau subtensiune.	Se schimbă siguranțele arse. În cazul în care acestea se ard din nou, trebuie verificată instalația electrică și cablul. Se cuplează întrerupătorul de circuit. Se contactează întreprinderea care asigură alimentarea cu energie electrică. Se verifică dacă motorul/pompa sunt blocate. Se repară/înlocuiește pompa/cablul. Se verifică alimentarea cu energie electrică.
2. Pompa funcționează, dar nu pompează apă.	a) Supapa de refulare este închisă. b) Nu există apă sau nivel scăzut al apei în puț. c) Supapa de reținere este închisă. d) Filtrul de aspirație este blocat. e) Pompa este defectă.	Se deschide valva. Vezi paragraful 3 a). Se scoate pompa și se curăță sau se înlocuiește valva. Se scoate pompa și se curăță filtrul. Se repară/înlocuiește pompa.
3. Pompa funcționează la capacitate redusă.	a) Scufundarea este mai mare decât s-a prevăzut. b) Valva de pe conducta de refulare este parțial închisă/blocată. c) Conducta de refulare este parțial blocată de impurități. d) Supapa de reținere a pompei este parțial blocată. e) Pompa și conducta verticală de debit este parțial blocată de impurități. f) Pompa este defectă. g) Scurgeri pe instalația de conducte. h) Conducta verticală de debit este defectă. i) Subtensiune.	Se mărește adâncimea de instalare a pompei, se stranglează pompa sau se înlocuiește cu un model mai mic pentru a obține o capacitate redusă. Se verifică și se curăță/înlocuiesc valvele, dacă este necesar. Se curăță/înlocuiește conducta de refulare. Se scoate pompa și se verifică/înlocuiește supapa. Se scoate pompa. Se verifică și se curăță sau se înlocuiește pompa, dacă este necesar. Se curăță conductele. Se repară/înlocuiește pompa. Se verifică și se repară instalația de conducte. Se înlocuiește conducta verticală de debit. Se verifică alimentarea cu energie.

Defecțiune	Cauză	Remediu
4. Porniri și opriri dese.	<p>a) Diferența presostatului între presiunea inițială și cea finală este prea mică.</p> <p>b) Electrozi pentru nivelul de apă și comutatoarele de nivel nu au fost instalati corect.</p> <p>c) Supapa de reținere curge sau s-a blocat în poziție pe jumătate deschisă.</p> <p>d) Tensiunea de alimentare este instabilă.</p> <p>e) Temperatura motorului este prea mare.</p>	<p>Se mărește diferența. Totuși presiunea finală nu are voie să fie mai mare decât presiunea de funcționare a rezervorului de presiune, iar presiunea inițială trebuie să fie într-atât de mare încât să asigure o alimentare corespunzătoare cu apă.</p> <p>Se programează intervalele electroziilor/comutatoarelor de nivel astfel încât între cuplarea și decuplarea pompei să existe un timp corespunzător. Trebuie urmărite instrucțiunile de instalare și utilizare ale dispozitivelor automate folosite. În cazul în care intervalele dintre pornire și oprire nu pot fi programate cu dispozitivele automate, se reduce puterea de funcționare a pompei prin strangularea supapei de refulare.</p> <p>Se scoate pompa și se curăță/înlocuiește supapa de reținere.</p> <p>Se verifică alimentarea cu energie.</p> <p>Se verifică temperatura apei.</p>

10.1 Masurarea rezistenței de izolație

Nu este permisă masurarea rezistenței de izolație a unei instalații care include pompe SQ/SQE, deoarece componentele electronice ar putea fi deteriorate, vezi fig. 13.

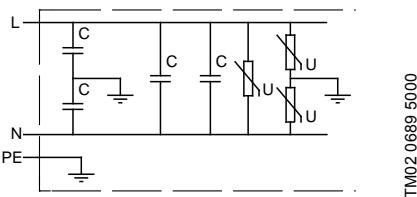


Fig. 13


11. Verificarea alimentării cu energie electrică

Avertizare



Înaintea începerii oricărora lucrări la pompă sau la motor trebuie neapărat decuplată legătura electrică. Trebuie luate măsurile corespunzătoare ca aceasta să nu poată fi întâmplător recuperată.

1. Tensiune de alimentare




TM00 1371 4904

Se măsoară tensiunea (RMS) între fază și conductorul neutru. Se conectează voltmetru la borne în punctul de raccordare.

Atunci când motorul este solicitat, tensiunea ar trebui să se încadreze în gama specificată în secțiunea [5. Conexiuni electrice](#).

Variatiile mari ale tensiunii de alimentare indică o alimentare necorespunzătoare, iar în aceste condiții pompa trebuie oprită până la remedierea defecțiunii.

2. Consumul de curent



TM00 1372 5082

Se măsoară intensitatea curentului (RMS), în timp ce pompa funcționează la o presiune constantă de refulare (dacă este posibil și la nivelul de pompare la care motorul are sarcină maximă).

Curentul maxim, vezi tablă indicațioare.

Dacă tensiunea depășește tensiunea de sarcină maximă, există mai multe cauze posibile:

- Conectare slabă între conductori, posibil la punctele de îmbinare a cablurilor.
- Tensiune de alimentare prea scăzută, vezi paragraful 1.

12. Mediu

În timpul montării, funcționării, depozitării și transportării trebuie respectate toate regulaamentele cu privire la folosirea materialelor periculoase.

Avertizare



La scoaterea din uz a pompei trebuie să se asigure faptul că în pompă/motor și în conductă verticală de debit nu mai există materiale periculoase, cara ar putea constitui un pericol pentru persoane sau mediul.

Dacă aveți nelămuriri, contactați Grundfos sau organele locale abilitate.

13. Scoaterea din uz

Acest produs sau părți din acest produs trebuie să fie scoase din uz, protejând mediul, în felul următor:

1. Contactați societățile locale publice sau private de colectare a deșeurilor.
2. În cazul în care nu există o astfel de societate, sau se refuză primirea materialelor folosite în produs, produsul sau eventualele materiale dăunătoare mediului înconjurător pot fi livrate la cea mai apropiată societate sau la cel mai apropiat punct de service Grundfos.

Ne rezervăm dreptul de a modifica aceste date.

Русский (RU) Паспорт, Руководство по монтажу и эксплуатации

Перевод оригинального документа на английском языке

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Symbols used in this document	290
2. Транспортировка	290
3. Общие сведения	291
3.1 Область применения	291
4. Технические данные	291
4.1 Хранение	291
4.2 Уровень шума	291
5. Подготовка к монтажу насоса	292
5.1 Доливка жидкости в электродвигатель	292
5.2 Требования к монтажному положению насоса	292
5.3 Температура рабочей жидкости или охлаждающей жидкости электродвигателя	293
6. Подключение электрооборудования	293
6.1 Общие сведения	293
6.2 Встроенная защита электродвигателя	294
6.3 Подключение электродвигателя	294
7. Монтаж	294
7.1 Общие сведения	294
7.2 Присоединение насоса к электродвигателю	295
7.3 Демонтаж обратного клапана	295
7.4 Подключение кабельного штекера к электродвигателю	296
7.5 Монтаж защитной планки кабеля	296
7.6 Выбор кабеля	297
7.7 Подключение кабеля	298
7.8 Соединение с трубопроводом	298
8. Ввод в эксплуатацию	299
9. Эксплуатация	299
9.1 Минимальное значение расхода	299
9.2 Выбор диафрагменного напорного гидробака, регулирование давления подпора и реле давления	299
9.3 Встроенная система защиты электродвигателя	301
10. Уход и техническое обслуживание	301
10.1 Загрязненные насосы	301
10.2 Запасные узлы и принадлежности	301
11. Таблица обнаружения и устранения неисправностей	302
11.1 Измерение сопротивления изоляции	303
12. Проверка электропитания	304
13. Требования экологии	304
14. Утилизация отходов	304
15. Гарантии изготовителя	304

Предупреждение

Прежде чем приступить к работам по монтажу оборудования, необходимо внимательно изучить данный документ. Монтаж и эксплуатация оборудования должны проводиться в соответствии с требованиями данного документа, а также в соответствии с местными нормами и правилами.



Предупреждение

Эксплуатация данного оборудования должна производиться персоналом, владеющим необходимыми для этого знаниями и опытом работы. Лица с ограниченными физическими, умственными возможностями, с ограниченными зрением и слухом не должны допускаться к эксплуатации данного оборудования без сопровождения или без инструктажа по технике безопасности. Инструктаж должен проводиться персоналом, ответственным за безопасность указанных лиц. Доступ детей к данному оборудованию запрещен.



1. Symbols used in this document

Предупреждение

Несоблюдение данных правил техники безопасности может привести к травмам и несчастным случаям.



Несоблюдение данных правил техники безопасности может вызвать отказ или повреждение оборудования.



Примечания или указания, упрощающие работу и гарантирующие безопасную эксплуатацию.

2. Транспортировка

При транспортировании автомобильным, железнодорожным, водным или воздушным транспортом изделие должно быть надежно закреплено на транспортных средствах с целью предотвращения самопроизвольных перемещений.

Условия хранения установок должны соответствовать группе "С" ГОСТ 15150.

3. Общие сведения

На странице 382 данного руководства по монтажу и эксплуатации вы найдете копию фирменной таблички насоса и электродвигателя.

Перед тем, как опустить насос SQ/SQE в скважину/колодец, данная страница должна быть заполнена данными, указанными на фирменных табличках насоса и электродвигателя.

Данное руководство по монтажу и эксплуатации должно храниться в сухом месте рядом с местом монтажа и эксплуатации и служить справочным пособием.

3.1 Область применения

Насосы серии **SQ** и **SQE** предназначены для перекачивания чистых, взрывобезопасных жидкостей, не содержащих твердых частиц или волокон.

Обычно эти насосы применяются:

- для подачи грунтовой воды в системы водоснабжения
 - для частных домов
 - для небольших водопроводных станций
 - для ирригационных систем, например, для теплиц.
- для перекачивания воды в резервуары.
- в системах повышения давления.

Насосы серии **SQE-NE** предназначены для перекачивания чистых, невзрывобезопасных жидкостей, не содержащих твердых частиц или волокон.

Эти насосы могут использоваться для перекачивания загрязненной или грунтовой воды, содержащей гидрокарбонат, например:

- с мусорных свалок
- со свалок химических отходов
- в промышленности
- на топливо- и маслозаправочных станциях
- в области экологии.

Насосы серии **SQE-NE** могут также применяться для отбора проб воды и контроля за состоянием скважин/колодцев, а также могут встраиваться в определенных пределах, в системы водоподготовки.

Относится ко всем типам насосов:

Максимальное содержание в воде песка не может превышать 50 г/м³. Большее содержание уменьшает срок эксплуатации, и повышает опасность блокирования насоса.

При использовании насоса для подачи жидкостей, вязкость которых выше плотности воды, просим вас связаться с фирмой Grundfos.

Значения pH

для SQ и QE: от 5 до 9.

для QE-NE: Просим вас связаться с фирмой Grundfos.

Температура рабочей жидкости:

Макс. температура рабочей жидкости не должна превышать 35 °C.

4. Технические данные

Напряжение питания:

1 x 200-240 В - 10 %/+ 6 %, 50/60 Гц, РЕ (защитное заземление).

Эксплуатация от генератора: Мощность генератора должна равняться как минимум мощности двигателя P_1 [кВт] + 10 %.

Пусковой ток:

Пусковой ток двигателя соответствует максимальному значению, приведенному в табличке на двигателе.

Коэффициент мощности:

PF = 1.

Жидкость в двигателе:

Типа SML 2.

Кабель двигателя:

1,5 м, 3 x 1,5 мм² с заземлением.

Температура жидкости:

Макс. 35 °C.

Присоединение трубопровода:

SQ 1, SQ 2, SQ 3: Rp 1 $\frac{1}{4}$.

SQ 5, SQ 7: Rp 1 $\frac{1}{2}$.

Диаметр насоса:

74 мм.

Диаметр скважины:

Мин. 76 мм.

Глубина погружения:

Макс. 150 м ниже уровня воды. Смотрите также раздел [7.8.2 Глубина погружения](#).

Масса нетто:

Макс. 6,5 кг.

4.1 Хранение

Температура хранения: насоса - от -20 °C до +60 °C.

4.1.1 Защита от воздействия отрицательных температур

Если насос после его эксплуатации помещается на хранение, то для этой цели необходимо выбрать место, где температура окружающего воздуха не будет понижаться до минусовых значений, или необходимо убедиться в том, что жидкость, залитая в электродвигатель, морозостойчива.

Электродвигатель должен храниться вместе с залитой в него жидкостью.

4.2 Уровень шума

Уровень шума насосов ниже допустимых значений согласно норм для данных типов насосов.

5. Подготовка к монтажу насоса

Насосы оснащены погружными электродвигателями MS 3 и MSE 3 фирмы Grundfos, которые оборудованы подшипниками скольжения с жидкостной смазкой.

Погружные электродвигатели на заводе-изготовителе заполняются специальной жидкостью (типа SML 2), точка замерзания которой лежит ниже -20°C , предотвращающей к тому же рост бактерий.

Уровень жидкости в электродвигателе решающим образом влияет на срок службы подшипников и самого электродвигателя.

5.1 Доливка жидкости в электродвигатель


Если по какой-либо причине моторная жидкость вытекла или высохла, электродвигатель должен быть наполнен моторной жидкостью Grundfos SML 2.

Следует обязательно контролировать уровень жидкости и производить ее долив после разборки насоса в случае ремонта или техобслуживания. Для новых насосов данная операция необязательна, за исключением случаев, когда насос в течение длительного времени (более 10 месяцев) хранился на складе, в результате чего уровень жидкости в двигателе мог понизиться.

Для доливки в электродвигатель рекомендуется использовать смазочно-охлаждающую жидкость SML 2 фирмы Grundfos.

Чтобы залить в электродвигатель жидкость, необходимо:

1. Демонтировать защитную планку кабеля и разъединить насос и электродвигатель.

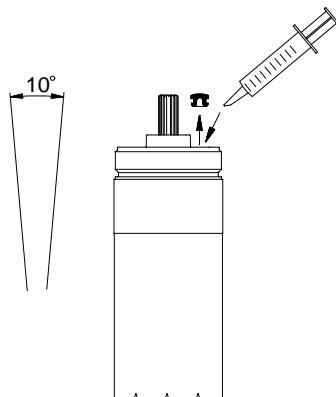

TM02 9606 3504


Рис. 1

2. Установить электродвигатель в вертикальном положении с наклоном примерно 10° .
3. С помощью отвертки демонтировать резьбовую пробку заливочного отверстия.
4. С помощью заливочного шприца или аналогичного инструмента залить в электродвигатель жидкость.
5. Покачать электродвигатель из стороны в сторону, чтобы дать возможность воздуху, скопившемуся в нем, выйти в атмосферу.
6. Установить на место резьбовую пробку заливочного отверстия и с усилием затянуть ее.
7. Собрать насос с электродвигателем.
8. Вновь установить на место защитную планку кабеля.

Теперь насос готов к монтажу.

5.2 Требования к монтажному положению насоса

Насос может устанавливаться в вертикальном или в горизонтальном положении. Однако насос не должен располагаться так, чтобы его вал был ниже горизонтальной плоскости, смотри рис. 2.

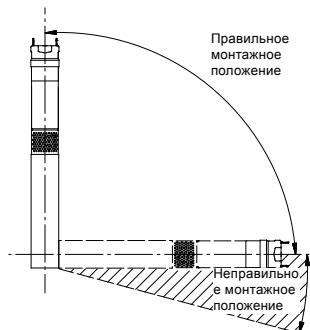

TM01 1375 4397

Рис. 2

Если насос устанавливается горизонтально, например в резервуаре, рекомендуется применять насос со всасывающей полостью, расположенной в кожухе.


Глубину погружения насоса смотри в разделе 7.8.2 *Глубина погружения*.

5.3 Температура рабочей жидкости или охлаждающей жидкости электродвигателя

На рис. 3 показан насос SQ/SQE, установленный в скважине/колодце.

На этом рисунке указаны:

- диаметр скважины/колодца
- диаметр насоса
- температура рабочей жидкости
- направление потока, обтекающего электродвигатель на пути к всасывающему сетчатому фильтру насоса.

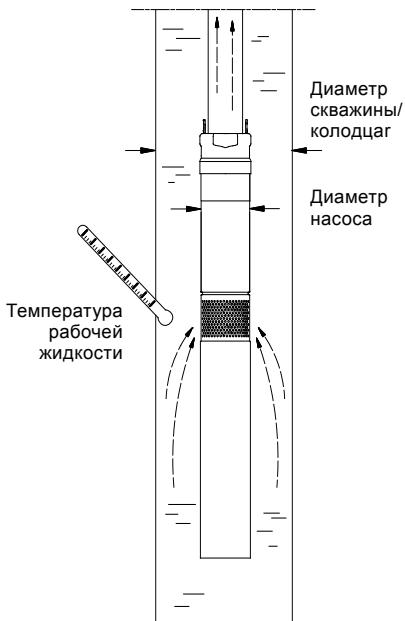

TMO1 0518 1297

Рис. 3

Чтобы гарантировать достаточное охлаждение двигателя, важно следить за максимальной температурой жидкости 35 °C при всех условиях.

Внимание Минимальный диаметр скважины равен 76 мм (около 3").

Положение электродвигателя при монтаже должно быть всегда выше скважинного фильтра. Если используется насос со всасывающей полостью, расположенной в кожухе, то положение насоса в скважине/колодце может быть произвольным.

Внимание Насос может работать не более 5 минут при закрытой напорной линии. Если напорная линия закрыта, то отсутствует охлаждающий поток и возникает опасность перегрева двигателя и насоса.

Если фактическая температура рабочей жидкости превышает допустимое значение или условия эксплуатации выходят за те пределы, которые установлены техническими требованиями, может произойти отключение насоса. Просьба связаться с фирмой Grundfos.

6. Подключение электрооборудования

6.1 Общие сведения

Подключение электрооборудования должно выполняться специалистом в соответствии с предписаниями местного электроснабжающего предприятия.

Внимание

Перед началом проведения работ на насосе убедитесь в том, что электропитание отключено и приняты все меры, чтобы исключить его случайное включение.

Насос должен быть заземлен.

Заказчик должен обеспечить установку сетевого предохранителя и внешнего сетевого выключателя в линии электропитания насоса.



При отключении всех полюсов воздушный зазор между контактами выключателя должен быть не менее 3 мм (для каждого полюса).

Если кабель электродвигателя поврежден, то в целях безопасности его замена должна осуществляться компанией Grundfos, авторизованной сервисной мастерской Grundfos или другими квалифицированными специалистами.

Данные о напряжении питания, максимальном токе и $\cos \phi$ (PF) должны браться из фирменной таблички с техническими данными электродвигателя.

Требуемый для скважинных электродвигателей фирмы Grundfos диапазон отклонений напряжения сети, замеренного на зажимах электродвигателя, должен составлять - 10 %/+ 6 % от номинального значения напряжения во время непрерывной эксплуатации (включая колебания напряжения в сети электропитания и потери в кабелях).

Если насос подключен к электросети, где в качестве дополнительной защиты применяется реле защиты от аварийного тока, то применяемый тип реле **должен** срабатывать как при возникновении аварийного переменного тока, так и при пульсации постоянного тока.

Такой тип реле защиты **должен** иметь маркировку в виде следующего символа:

Напряжение питания:

1 x 200-240 В - 10 %/+ 6 %, 50-60 Гц, РЕ
(защитное заземление).

Потребляемый ток может замеряться только с помощью контрольно-измерительных приборов, регистрирующих действующее или эффективное значение тока. В случае применения любых других контрольно-измерительных приборов замеренные значения будут отличаться от фактических.

Ток утечки насосов SQ/SQE составляет 2,5 мА при 230 В, 50 Гц, и может быть измерен стандартным способом. Ток утечки пропорционален напряжению питания.

Насосы типа SQE и SQE-NE могут подключаться к блоку управления типа CU 300 или CU 301.

Ни в коем случае не подключать насос к сети через конденсатор или другой шкаф управления вместо CU 300 или CU 301.

Ни в коем случае не подключать насос к внешнему преобразователю частоты.

6.2 Встроенная защита электродвигателя

Двигатель обладает встроенным тепловым реле, и поэтому не нуждается в дополнительной защите.

6.3 Подключение электродвигателя

Электродвигатель имеет встроенный пускатель, и поэтому может подключаться непосредственно к сети электропитания через выключатель.

Пуск и остановка электродвигателя насоса обычно выполняется с помощью реле давления, смотри схему на рис. 4.

Реле давления должно быть подобрано по макс. значению тока соответствующего типа насоса.

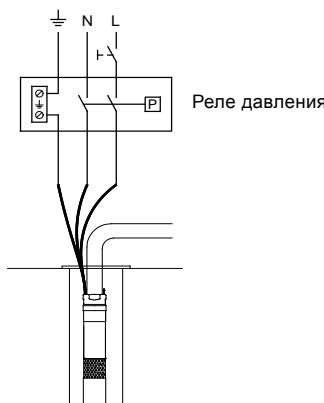


Рис. 4

TM0114804697

7. Монтаж

7.1 Общие сведения

Внимание

Перед началом проведения любых работ, убедитесь в том, что электропитание отключено и приняты все меры, чтобы исключить его случайное включение.



Ни в коем случае не опускать и не поднимать насос за кабель электродвигателя.

Поставляемая отдельно от насоса табличка с техническими данными насоса должна фиксироваться в непосредственной близости от места монтажа насоса.

7.2 Присоединение насоса к электродвигателю

Для сборки насоса с электродвигателем необходимо выполнить следующие операции:

1. Установить электродвигатель в тисках в горизонтальном положении и зажать его, смотри рис. 6.
 2. Выдвинуте вал насоса в позицию, показанную на рис. 5.




Рис. 5

- Смазать конец вала электродвигателя консистентной смазкой, входящей в комплект поставки электродвигателя.
 - Привернуть собственно насос к электродвигателю 55 (Нм).

Внимание: Вал насоса должен войти в

зашепление с валом электродвигателя.

Для этого можно использовать лыски на поверхности насоса, специально предназначенные для захватывания его в этом месте гаечным ключом, смотри рис.

TM02 8425 5203

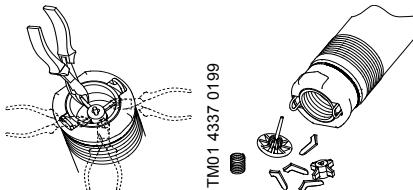


Рис. 7

асосы SQE-NE поставляются без обратного клапана.

Обратный клапан можно устанавливать в сервисном центре Grundfos.

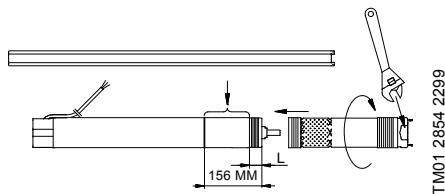


Рис. 6

Электродвигатель (P2) [кВт]	L [мм]
0,70	120
1,15	102
1,68	66
1,85	66

Если насос и электродвигатель собраны правильно, между ними не должно быть зазора.

7.4 Подключение кабельного штекера к электродвигателю

Внимание

Пользователь ни в коем случае не должен удалять вилку электродвигателя.

Приведенное ниже описание предназначено исключительно для сервисного персонала.



В случае необходимости замены кабеля электродвигателя см. Раздел [6.1 Общие сведения](#).

Кабель и штекер должны устанавливаться и демонтироваться техниками компании Грундфос или специалистами имеющими соответствующую квалификацию.

Кабельный штекер, входящий в комплект поставки электродвигателя, снабжен на заводе соответствующей смазкой и потому дополнительной смазки не требует.

Для подключения кабельного штекера к электродвигателю необходимо выполнить следующие операции:

1. Проверить соответствие типа, поперечного сечения и длины кабеля требуемым значениям.
2. Проверить надлежащее заземление питающей электросети в месте установки электродвигателя.
3. Проверить гнездо штекерного разъема электродвигателя: оно должно быть сухим и чистым.
Удостоверьтесь, что установлен сальник.
4. Вставьте штекер в разъем электродвигателя.
Штекер имеет позиционирующие элементы и потому не может быть подключен неправильно, смотри рис. 8.

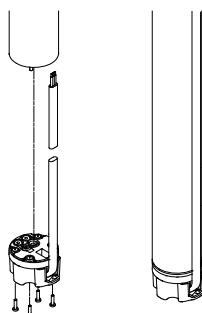


Рис. 8

5. Установите и затяните четыре винта (1 - 1,5 Нм), смотри рис. 8.

Если кабельный штекер подключен к электродвигателю правильно, между ними не должно быть зазора.

7.5 Монтаж защитной планки кабеля

Для монтажа защитной планки кабеля необходимо выполнить следующие операции:

1. Убедиться в том, что кабель в водонепроницаемой оболочке ровно уложен в защитной планке.
2. Установите манжету кабеля в желобок штекера. Две лапки защитной планки кабеля должны войти в зацепление с верхней кромкой гильзы насоса, смотри рис. 9.

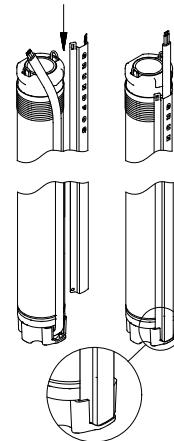


Рис. 9

3. Приверните защитную планку кабеля к входному фильтру двумя винтами, входящими в комплект поставки, смотри рис. 10.



Рис. 10

7.6 Выбор кабеля

Фирма Grundfos поставляет погружные электрокабели для всех случаев монтажа электрооборудования.

Поперечное сечение погружного кабеля должно быть достаточным для того,

Внимание чтобы соответствовать параметрам напряжения, указанным в разделе

6.1 Общие сведения.

Табличные значения, приведенные ниже, получены расчетным путем по следующей формуле

$$q = \frac{I \times 2 \times 100 \times PF \times L \times \rho}{U \times \Delta U}$$

где:

q = поперечное сечение погружного кабеля [мм²].

I = максимальный допустимый ток электродвигателя [А].

PF = 1,0.

L = длина погружной кабеля [м].

ρ = удельное сопротивление: 0,02 [Ω · мм²/м].

U = номинальное напряжение [В].

ΔU = падение напряжения [%] = 4 %.

Значение падения напряжения 4 % соответствует требованиям IEC 3-64, HD-384 Series.

В результате расчета были получены следующие значения максимальной длины кабеля при значении напряжения электропитания 240 В:

Максимальная длина кабеля [м]

Электро-двигатель (P2)	I_N	Размер кабеля					
		1,5 мм ²	2,1 мм ² / 14 AWG	2,5 мм ²	3,3 мм ² / 12 AWG	4 мм ²	6 мм ²
[kW]	[A]						
0,7	5,2	80	112	133	176	213	320
1,15	8,4	50	69	83	109	132	198
1,68	11,2	37	52	62	82	99	149
1,85	12	35	49	58	76	92	139

7.7 Подключение кабеля

Рекомендуется соединять погружной кабель и кабель электродвигателя при помощи кабельного соединения типа KM фирмы Grundfos.

Кабельное соединение типа KM

Поперечное сечение жил кабеля	Номер изделия
1,5 - 2,5 мм ²	96021462
4,0 - 6,0 мм ²	96021473

В случае необходимости иметь кабель с большим значением поперечного сечения просьба связаться с фирмой Grundfos.

7.8 Соединение с трубопроводом

Если при соединении со стояком требуется применение монтажных инструментов, насос может зажиматься или захватываться только за поверхность корпуса нагнетания насоса.

Если насос соединяется с трубой из полимерного материала, тогда необходимо применять обжимную муфту.

Для насосов, соединяемых с полимерными трубами, необходимо при определении монтажной глубины насоса учитывать возникновение линейного удлинения полимерной трубы в результате действия нагрузки.

Если применяются трубы с фланцевым креплением, во фланцах необходимо проделать пазы для размещения погружного кабеля и трубы указателя уровня воды, если она имеется.

На рис. 11 показана установка насоса с данными по:

- Расположению хомутов, поз. 1, и интервалу между ними.
- Монтажу стального троса, поз. 2.
- Макс. глубине погружения относительно уровня воды.

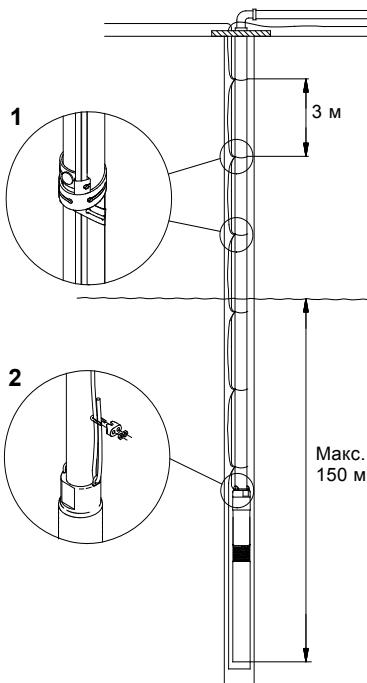


Рис. 11

7.8.1 Крепление кабеля

Хомуты для зажима кабеля должны устанавливаться через каждые 3 метра, смотри рис. 11.

Если применяются полимерные трубы, то при фиксации погружного кабеля необходимо оставить зазор между ним и хомутами, поскольку в процессе эксплуатации в результате действия нагрузки будет возникать линейная деформация полимерной трубы.

Если применяются трубы с фланцами, то хомуты для крепления кабеля должны располагаться над каждым таким соединением и под ним.

7.8.2 Глубина погружения

Максимальная глубина погружения
относительно уровня воды: 150 м, смотри рис. 11.
Минимальная глубина погружения относительно динамического уровня:

- Вертикальная установка:**

Во время ввода в эксплуатацию и работы насос должен быть полностью погружен в воду.

- Горизонтальная установка:**

Насос должен располагаться и работать на уровне 0,5 м ниже динамического уровня воды.

Если есть опасность загрязнения, тогда насос должен быть помещен в защитный кожух.

7.8.3 Спуск насоса в колодец

Рекомендуется, страховать насос с помощью стального троса, смотри рис. 11, поз. 2.

Стальной трос должен быть ослаблен настолько, чтобы он был не нагружен. Далее он должен быть закреплен с помощью зажимов в верхней части скважины.

Не использовать провод
Внимание электропитания для того, чтобы вытаскивать насос из скважины.

Нельзя поднимать или опускать насос
Внимание при помощи силового кабеля.

8. Ввод в эксплуатацию

Убедитесь, дебит скважины соответствует производительности насоса.

Насос может быть включен, если только полностью находится в воде.

Включите насос и выключайте только тогда, когда вода на выходе станет совершенно чистой. Раннее выключение насоса может явиться причиной засорения его частей или обратного клапана.

9. Эксплуатация

9.1 Минимальное значение расхода

Чтобы обеспечить достаточное охлаждение электродвигателя, расход насоса никогда не должен падать ниже 50 л/ч.

При определенных условиях может произойти внезапное падение подачи насоса, причина которого может заключаться в том, что производительность насоса превышает дебит скважины/колодца. Необходимо остановить насос и устранить причину неисправности.

Защита насоса от сухого хода работает
Внимание только в пределах рекомендуемой области эксплуатации.

9.2 Выбор диафрагменного напорного гидробака, регулирование давления подпора и реле давления




Внимание

Система должна рассчитываться на максимальный напор насоса.

Так как насос обладает системой плавного пуска, и время разгона составляет 2 сек., поэтому давление на входе реле давления и в диафрагменном баке после включения насоса ниже, чем установленное значение срабатывания реле ($p_{вкл}$). Это наименьшее давление называется минимальным давлением ($p_{мин}$).

Значение $p_{мин}$ соответствует минимальному необходимому давлению в высшей точке водоразбора + напор и потери в трубопроводе между реле или напорным гидробаком и высшей точкой водоразбора ($p_{мин} = B + C$), смотри рис. 12.

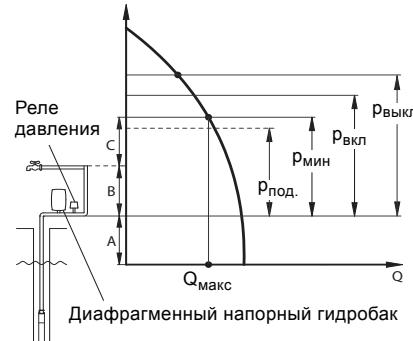

TM00 6445 3795

Рис. 12

- A: Напор + потеря напора на участке от динамического уровня воды до диафрагменного напорного гидробака.
- B: Напор + потеря напора на участке от диафрагменного напорного гидробака до высшей точки водозабора.
- C: Минимальное давление в высшей точке водозабора.

Внимание Проверьте, обеспечивает ли выбранный насос давление $P_{выкл} + A$.

$P_{подпора}$: Давление подпора гидробака.

$P_{мин}$: Необходимое минимальное давление.

$P_{вкл}$: Установленное давление срабатывания реле на включение.

$P_{выкл}$: Установленное давление срабатывания реле на выключение.

$Q_{макс}$: Максимальная подача насоса при $p_{мин}$.

Минимальная емкость напорного гидробака, давления подпора и значений срабатывания реле давления могут выбираться в зависимости от от p_{\min} и Q_{\max} в приведенной ниже таблице.

Например:

$p_{\min} = 35$ м.вод.ст., $Q_{\max} = 2,5 \text{ м}^3/\text{ч}$.

По этим данным определяем по таблице следующие значения:

Минимальная емкость напорного гидробака = 33 л.

$p_{\text{под}} = 31,5$ м.вод.ст.

$p_{\text{вкл}} = 36$ м.вод.ст.

$p_{\text{выкл}} = 50$ м.вод.ст.

p_{\min} [м]	Q_{\max} [м ³ /ч]															$p_{\text{под}}$ [м]	$p_{\text{вкл}}$ [м]	$p_{\text{выкл}}$ [м]		
	0,6	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8		
Емкость диафрагменного напорного гидробака [л]																				
25	8	8	18	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	22,5	26	40
30	8	8	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	50	80	80	80	80	27	31	45
35	8	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80		31,5	36	50
40	8	18	18	18	18	24	33	50	50	50	80	80	80	80	80			36	41	55
45	8	18	18	18	24	33	33	50	50	50	80	80	80	80	80			40,5	46	60
50	8	18	18	18	24	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80			45	51	65
55	18	18	18	18	24	33	50	50	50	50	80	80	80	80				49,5	56	70
60	18	18	18	18	24	33	50	50	80	80	80	80	80	80				54	61	75
65	18	18	18	24	24	33	50	50	80	80	80	80	80	80				58,5	66	80

1 м.вод.ст. = 0,098 бар.

9.3 Встроенная система защиты электродвигателя

Электродвигатель имеет встроенный электронный блок защиты, предохраняющий его в различных ситуациях.

В случае возникновения перегрузки встроенная защита будет останавливать насос на 5 минут. По истечении этого периода времени системой управления будет выполнена попытка повторного запуска насоса.

Если насос был отключен из-за сухого хода, повторное включение произойдет автоматически через 5 мин.

Если насос возобновит работу и скважина будет пуста, то насос через 30 сек. остановится.

Сброс системы управления насосом в исходное положение: отключить на 1 минуту электропитание.

Задача насоса обеспечивается в случае возникновения следующих неисправностей:

- Сухого хода
- действия импульсов перенапряжения (6000 В). В районах с высокой солнечной интенсивностью требуется внешняя защита от солнечных лучей.
- падения напряжения
- перенапряжения
- перегрузки и
- перегрева.

SQE насосы с MSE 3:

Посредством шкафа управления CU 300 или CU 301 предел остановки по сухому ходу может варьироваться.

10. Уход и техническое обслуживание

Насосы как правило не требуют технического обслуживания.

Возможны образование отложений и износ узлов и деталей. На этот случай фирмой Grundfos могут поставляться комплекты для технического обслуживания и соответствующие инструменты.

Выполнение технического обслуживания насосов может осуществляться также и в сервисном бюро фирмы Grundfos.

10.1 Загрязненные насосы

Если насос использовался для перекачивания токсичных или отправляющих жидкостей, то такой насос классифицируется как загрязненный.

В этом случае при проведении любого технического обслуживания необходимо иметь подробную информацию о рабочей жидкости. Если на фирму Grundfos передается запрос о проведении технического обслуживания насоса, необходимо перед тем, как высыпать насос на фирму Grundfos, связаться с ней и сообщить технические подробности о перекачиваемой насосом жидкости и т.п. В противном случае фирма Grundfos может отказаться принимать насос на техническое обслуживание.

Насосы типа **SQE-NE**: Высыпаться на фирму Grundfos для проведения технического обслуживания могут лишь те насосы, которые имеют свидетельство с указанием, что они классифицированы как незагрязненные, т.е. насосы, не содержащие опасных для здоровья людей и/или токсичных материалов.

Чтобы исключить опасность нанесения ущерба здоровью обслуживающего персонала и загрязнения окружающей среды, насос должен иметь сертификат о том, что он классифицирован как чистый.

Это свидетельство должно быть получено фирмой Grundfos еще до того, как на фирму поступит насос. В противном случае фирма Grundfos может отказаться принимать насос на техническое обслуживание.

Заказчик несет все возможные расходы, связанные с отправкой насоса.

10.2 Запасные узлы и принадлежности

Настоятельно обращаем внимание на то, что запасные узлы и детали, а также принадлежности, поставляемые не нами, мы не проверяли и не давали допуска на их эксплуатацию.

Поэтому монтаж и/или применение этих изделий в конструкции оборудования или при его эксплуатации при определенных условиях может отрицательно сказаться на запроектированных характеристиках насоса и нарушить его функционирование. Фирма Grundfos не несет никакой ответственности или гарантийных обязательств в связи с ущербом, возникшим вследствие применения запасных узлов и деталей, а также принадлежностей других фирм-изготовителей.

Неисправности, которые вы не можете устранить самостоятельно, должны ликвидироваться только технической службой Grundfos или другими специализирующимися на техническом обслуживании фирмами, имеющими на это разрешение фирмы Grundfos.

В случае возникновения неисправности просим сообщить нам точную и исчерпывающую информацию о характере неисправности, чтобы можно было соответствующим образом подготовиться специалисту по техническому обслуживанию и заказать надлежащие запасные узлы и детали.

Технические характеристики оборудования просим Вас указывать в соответствии с данными фирменной таблички с техническими характеристиками.

11. Таблица обнаружения и устранения неисправностей

Внимание


 Перед началом проведения любых работ, убедитесь в том, что электропитание отключено и приняты все меры, чтобы исключить его случайное включение.

Неисправность	Причина	Устранение
1. Насос не работает.	a) Перегорели предохранители. b) Сработало реле защиты от аварийного тока или аварийного напряжения. c) Нет подачи электропитания. d) Сработал расцепитель максимального тока защитного автомата электродвигателя из-за перегрузки. e) Повреждение насоса или водонепроницаемого кабеля. f) Подача повышенного или пониженного напряжения.	Заменить предохранители. Если новые опять перегорают, следует проверить электросеть и водонепроницаемый кабель. Снова включить реле защиты. Связаться с соответствующим энергоснабжающим предприятием. Проверить, где заблокирован электродвигатель/насос. Отремонтировать или заменить насос или кабель. Проверить сеть электропитания.
2. Насос работает, но подачи воды нет.	a) Закрыт запорный вентиль в напорной магистрали. b) Отсутствие воды в колодце/скважине или слишком низкий ее уровень. c) Залипание обратного клапана в закрытом положении. d) Забит впускной сетчатый фильтр. e) Повреждение насоса.	Открыть вентиль. Смотри п. 3 а). Вытащить насос на поверхность. Промыть или заменить клапан. Вытащить насос на поверхность и промыть сетчатый фильтр или заменить его. Отремонтировать или заменить насос.
3. Насос работает с пониженной производительностью.	a) Понижение уровня воды больше, чем предполагалось. b) Частично закрыты или забиты клапаны/вентили напорного трубопровода. c) Частично забит грязью (охрой) напорный трубопровод. d) Частично заблокирован обратный клапан насоса. e) Частично забиты грязью (охрой) стояк и насос. f) Поврежден насос. g) Течь вследствие разгерметизации трубопровода. h) Повреждение стояка. i) Падение напряжения.	Увеличить глубину погружения насоса, выполнить дросселирование или заменить насос другим, меньшего типоразмера, у которого более низкая производительность. Отремонтировать и промыть клапаны/вентили или, если требуется, заменить новыми. Прочистить или заменить напорный трубопровод. Вытащить насос на поверхность. Промыть или заменить клапан. Вытащить насос на поверхность, демонтировать и промыть, если требуется, заменить насос. Промыть трубопровод. Отремонтировать или заменить насос. Проверить и отремонтировать трубопровод. Заменить стояк. Проверить сеть электропитания.

Неисправность	Причина	Устранение
4. Частые включения и отключения.	<p>a) Слишком мала разница между значениями давления включения и отключения реле давления.</p> <p>b) Неправильная установка электродов контроля уровня воды или реле уровня в резервуаре.</p> <p>c) Течь или блокирование в полуоткрытом положении обратного клапана.</p> <p>d) Нестабильность напряжения питания.</p> <p>e) Перегрев электродвигателя.</p>	<p>Увеличить разницу значений. Однако давление отключения не должно превышать рабочее давление в напорном резервуаре, а давление включения должно быть настолько высоким, чтобы обеспечивалась подача достаточного объема воды.</p> <p>Отрегулировать положение электродов или реле контроля уровня, обеспечив достаточный промежуток времени между включением и отключением насоса. Смотри инструкции по монтажу и эксплуатации применяемых автоматических устройств. Если невозможно изменить интервалы между отключением и включением с помощью приборов автоматики, можно снизить производительность насоса за счет уменьшения проходного сечения напорного клапана.</p> <p>Вытащить насос на поверхность. Промыть или заменить обратный клапан.</p> <p>Проверить сеть электропитания.</p> <p>Проверить температуру воды.</p>

11.1 Измерение сопротивления изоляции

Измерения сопротивления изоляции при подключении SQ/SQE насосов не допускаются, так как встроенная электроника может быть при этом повреждена, смотри рис. 13.

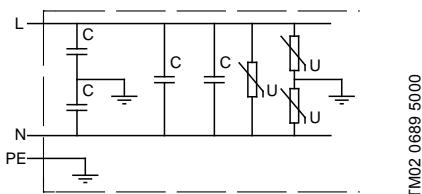

TM02 0689 5000


Рис. 13

12. Проверка электропитания

Внимание

Перед началом проведения любых работ, убедитесь в том, что электропитание отключено и приняты все меры, чтобы исключить его случайное включение.


1. Сетевое напряжение



Замерить напряжение (прибором для контроля действующего значения) между фазой и нейтралью. Подключить вольтметр к зажимам в месте подключения электродвигателя.

Подаваемое напряжение при работающем под нагрузкой электродвигателе не должно выходить за пределы диапазона, указанного в разделе **6. Подключение электрооборудования**. Сильные колебания напряжения указывают на плохое электроснабжение. В этом случае необходимо отключить насос до тех пор, пока неисправность не будет устранена.

2. Потребляемый ток



При работе насоса с постоянным напором (если возможно, то при том значении мощности, с которым насос работает чаще всего) замерить силу тока (прибором для контроля действующего значения). Значение максимального рабочего тока смотри в фирменной табличке с указанием технических характеристик.

Если ток превышает значение тока при полной нагрузке, возможны следующие причины неисправностей:

- плохой контакт в жилах или в кабельной муфте;
- слишком низкое сетевое напряжение, смотри раздел 1.

13. Требования экологии

При обращении с оборудованием, его эксплуатации, хранении и транспортировке должны соблюдаться все требования экологии в отношении обращения с опасными для людей и окружающей среды материалами.

Внимание

Если насос снимается с эксплуатации, необходимо обеспечить, чтобы в насосе/электродвигателе и в стояке не оставалось опасных для здоровья людей и для окружающей среды материалов.

В сомнительных случаях просим связаться с местным представителем фирмы Grundfos.

14. Утилизация отходов

Данное изделие, а также узлы и детали должны утилизироваться в соответствии с требованиями экологии:

- Используйте общественные или частные службы сбора мусора.
- Если такие организации или фирмы отсутствуют, свяжитесь с ближайшим филиалом или Сервисным центром Grundfos (не применимо для России).

15. Гарантии изготовителя

На все установки предприятие-производитель предоставляет гарантию 24 месяца со дня продажи. При продаже изделия, покупателю выдается Гарантийный талон. Условия выполнения гарантийных обязательств см. в Гарантийном талоне.

Условия подачи рекламаций

Рекламации подаются в Сервисный центр Grundfos (адреса указаны в гарантийном талоне), при этом необходимо предоставить правильно заполненный Гарантийный талон.

Возможны технические изменения.

Svenska (SE) Monterings- och driftsinstruktion

Översättning av den engelska originalversionen

INNEHÄLLSFÖRTECKNING

	Sida
1. Symboler som förekommer i denna instruktion	305
2. Allmänt	306
2.1 Användning	306
3. Tekniska data	306
3.1 Förvaring	306
3.2 Ljudtrycksnivå	306
4. Jordningställande	307
4.1 Påfyllning av motorvätska	307
4.2 Placeringskrav	307
4.3 Vätsketemperatur/kylning	308
5. Elanslutning	308
5.1 Allmänt	308
5.2 Motorskydd	309
5.3 Anslutning av motor	309
6. Installation	309
6.1 Allmänt	309
6.2 Ihopmontering av pumpdel och motor	309
6.3 Demontering av backventil	310
6.4 Montering av kabelanslutning på motorn	310
6.5 Montering av kabelskyddsskenna	311
6.6 Val av undervattenskabel	312
6.7 Montering av undervattenskabel	313
6.8 Röranslutning	313
7. Igångkörning	314
8. Drift	314
8.1 Minsta flöde	314
8.2 Dimensionering av membrantank samt inställning av förtryck och pressostat	314
8.3 Inbyggda skyddsfunktioner	316
9. Underhåll och service	316
9.1 Förenade pumpar	316
10. Felsökning	317
10.1 Isolationsmätning	318
11. Kontroll av nätspänningen	319
12. Miljö	319
13. Destruktion	319

Varning

Läs denna monterings- och driftsinstruktion före installation. Installation och drift ska ske enligt lokala föreskrifter och gängse praxis.



Varning

Användning av denna produkt kräver erfarenhet och kunskap om produkten. Personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga får inte använda denna produkt, såvida de inte är under uppsikt eller har fått utbildning i att använda produkten av en person med ansvar för deras säkerhet. Barn får inte använda eller leka med den här produkten.



1. Symboler som förekommer i denna instruktion

Varning

Efterföljs inte dessa säkerhetsinstruktioner finns risk för personskada!



Efterföljs inte dessa säkerhetsinstruktioner finns risk för driftstopp eller skador på utrustningen!

Varning

Rekommendationer eller instruktioner som underlättar jobbet och säkerställer säker drift.

Anm.

2. Allmänt

På sida 382 i denna monterings- och driftsinstruktion finns bilder på pumpens och motorns typskyltar. Innan SQ/SQE-pumpen sänks ner i borrrålet, skall relevanta data för pumpen fyllas in på denna sida. Denna monterings- och driftsinstruktion skall förvaras på en torr plats nära installationsplatsen.

2.1 Användning

SQ- och **SQE**-pumparna används för pumpning av rena, tunnflytande, icke-aggressiva, icke-explosiva vätskor utan innehåll av fasta partiklar eller fibrer.

Typiska användningsområden:

- Grundvattenförsörjning till
 - bostadshus
 - mindre vattenverk
 - bevattningsanläggning t.ex. växthus.
- Vätsketransport i tankanläggningar.
- Tryckstegring.

SQE-NE-pumpar skall användas för pumpning av rena, tunnflytande, icke-explosiva vätskor utan innehåll av fasta partiklar eller fibrer.

Dessa pumpar används för pumpning av förorenat grundvatten eller av grundvatten med innehåll av karbonater från t.ex.:

- avstjälpningsplatser, deponiplatser
- kemikaliedepåer
- industrifastigheter
- olje- och bensinstationer
- miljöändamål.

SQE-NE kan dessutom användas till provtagning och övervakning samt i till viss del för inbyggnad i vattenbehandlingsanläggningar.

Gäller för alla pumptyper:

Vattnets maximala sandinnehåll får inte överstiga 50 g/m³. Större sandhalter förkortar pumpens livslängd och ökar risken för igenslamning.

Anm. Vid pumpning av vätskor med större viskositet än vattens, kontakta Grundfos.

pH-värden:

SQ och SQE: 5 till 9.

SQE-NE: Kontakta Grundfos.

Vätsketemperatur:

Vätsketemperaturen får ej överstiga 35 °C.

3. Tekniska data

Nätspänning

1 x 200-240 V - 10 %/+ 6 %, 50/60 Hz, PE. Generatordrift: Generatorns kapacitet skall minst motsvara motorns P₁ [kW] + 10 %.

Startström

Motorns startström är lika med den högsta strömmen som finns angiven på motorns typskylt.

Effektfaktor

PF = 1.

Motorvätska

Typ SML 2.

Motorkabel

1,5 m, 3 x 1,5 mm², PE.

Vätsketemperatur

Max. 35 °C.

Röranslutning

SQ 1, SQ 2, SQ 3: Rp 1 1/4.

SQ 5, SQ 7: Rp 1 1/2.

Pumpdiameter

74 mm.

Borrhålsdiameter

Min. 76 mm.

Installationsdjup

Max. 150 m under statisk vattenyta.

Se även avsnitt [6.8.2 Installationsdjup](#).

Nettovikt

Max. 6,5 kg.

3.1 Förvaring

Förvaringstemperatur: - 20 °C till 60 °C.

3.1.1 Frostskydd

Skall pumpen förvaras efter att den används, skall den förvaras frostfritt eller så skall det kontrolleras att motorvätskan är froståkerad.

Motorn får ej läggas på lager utan att först vara påfylld med motorvätska.

3.2 Ljudtrycksnivå

Pumpens ljudtrycksnivå ligger under de gränsvärden, som finns angivna i Europarådets direktiv 2006/42/EC (maskindirektivet).

4. Jordningställande

Grundfos MS 3- och MSE 3-undervattensmotorer har vätskesmorda glidlager. Ingen ytterligare smörjning krävs.


Undervattensmotorerna är från fabrik påfyllda med en speciell Grundfos motorvätska, typ SML 2, som skyddar mot frysning ner till -20 °C och som är behandlad för att hindra uppkomst av bakterier. Vätskenivån i motorn är avgörande för lagrens och därmed även motorns livslängd.

4.1 Påfyllning av motorvätska

Om motorvätska saknas av någon orsak, måste motorn fyllas på med Grundfos motorvätska SML 2.

Efterfyllning av motorn görs på följande sätt:

1. Demontera kabelskyddsskenan och demontera motorn från pumpen.

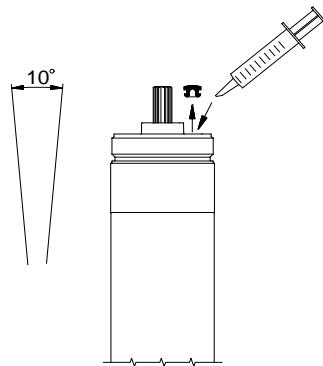

TM02 9606 3504

Fig. 1


2. Placera motorn i vertikal ställning med en lutning på ca. 10 °.
3. Demontera påfyllningsproppen med skruvmejsel eller ett liknande verktyg.
4. Fyll på vätska med en påfyllningsspruta eller liknande.
5. Rör motorn fram och tillbaka så att eventuell luft kan komma ut.
6. Montera påfyllningsproppen och kontrollera att den sluter tätt.
7. Montera ihop pumpdel och motor.
8. Montera kabelskyddsskenan.

Pumpen är nu klar för installation.

4.2 Placeringskrav

Pumpen kan monteras såväl vertikalt som horisontalt. Pumpaxeln (eller tryckstudsen) **får dock inte**

komma under horisontalplanet, se fig. 2.

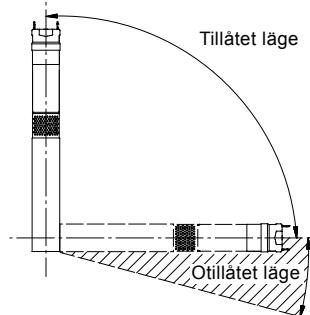**Fig. 2**

Installeras pumpen horisontalt, t.ex. i en tank, och det finns risk för att pumpen blir täckt av slam, skall den monteras i en kylmantel.


Beträffande installationsdjup, se avsnitt [6.8.2 Installationsdjup](#).

4.3 Vätsketemperatur/kylning

Fig. 3 visar en SQ/SQE-pump installerad i ett borrhål. Pumpen är i drift.

Fig. 3 illustrerar följande:

- Borrhålets diameter.
- Pumpens diameter.
- Den pumpade vätskans temperatur.
- Strömning förbi motorn till pumpens inloppssil.

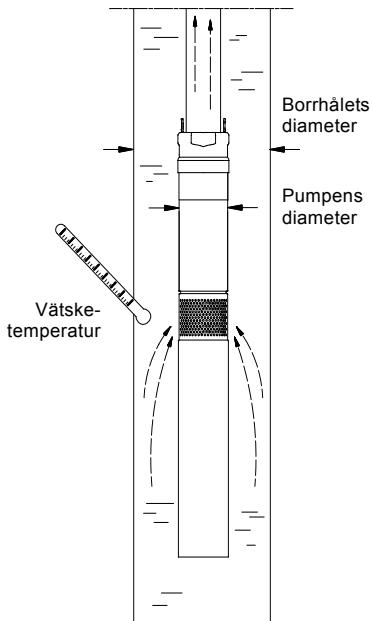

TM01 0518 1297

Fig. 3

För att säkerställa tillräcklig kylningskapacitet är det viktigt att maximal vätsketemperatur på 35 °C ej överskrids.

Varning Borrhålets diameter ska vara minst 76 mm (ca. 3").

Motorn bör alltid installeras ovanför borrhålsfiltret. Om kylmantel används kan pumpen installeras valfritt.

Det avrådes från att låta pumpen gå mot stängd tryckledning i mer än 5 minuter.

Varning När pumpens tryckledning stängs, blir det inget kylflöde. Härmmed uppstår risk för höga temperaturer i motor och pump.

Om den aktuella vätsketemperaturen överstiger det specificerade värdet, eller om driftsförhållandena i övrigt ligger utanför specificationerna, kan pumpen stoppa. Kontakta Grundfos.

5. Elanslutning

5.1 Allmänt

Den elektriska anslutningen skall utföras av en auktoriserad elinstallatör enligt lokalt gällande bestämmelser.

Varning

Innan arbete på pumpen påbörjas, kontrollera att nätspänningen är främkopplad och att den inte oavsett kan återinkopplas.

Pumpen skall anslutas till jord.

Pumpen skall anslutas till en extern arbetsbrytare med ett kontaktavstånd på min. 3 mm i alla poler.

Om motorkabeln är skadad måste den, för att undvika fara, bytas av Grundfos, en av Grundfos auktoriserade serviceverkstäder eller av en person med motsvarande kvalifikationer.

Matarspänning, max. märkström och effektfaktor (PF) framgår av motorns typskylt.

Erforderlig spänning för Grundfos undervattensmotorer, mätt vid motorns plintar, är -10 %/+ 6 % av nominell spänning vid kontinuerlig drift (inkl. variation i matarspänning och spänningsfall i kablar).

Om pumpen ansluts till en elektrisk installation där jordfelsbrytare används som extra skydd, **skall** denna vara av typ **HPFI** eller **PFI**, som bryter när en felström med DC-innehåll (pulsrande likström) registreras.

Jordfelsbrytarna **skall** vara märkta med denna symbol:

Nätspänning:

1 x 200-240 V - 10 %/+ 6 %, 50/60 Hz, PE.

Kontroll av strömförbrukningen kan endast utföras med ett RMS-visande instrument. Om ett annat instrument används erhålls ett värde som avviker ifrån det verkliga värdet.

På SQ/SQE-pumparna kan läckström/krypström på 2,5 mA uppstå vid 230 V, 50 Hz. Läckströmmen är proportionell mot nätspänningen.

SQE- och SQE-NE-pumpar kan anslutas till en kontrollenhets, typ CU 300 eller CU 301.

Kondensator eller annan kontrollenhets är CU 300 eller CU 301 får ej användas.

Varning Pumpen får inte anslutas till en extern frekvensomformare.

5.2 Motorskydd

Motorn har inbyggd termisk brytare och kräver därför inget ytterligare motorskydd.

5.3 Anslutning av motor

Motorn har inbyggd startanordning och kan därför anslutas direkt till nätet.

Start/stopp av pumpen kommer normalt att styras via en pressostat, se fig. 4.

Varning Pressostaten ska vara dimensionerad till den aktuella pumptypens max. ström.

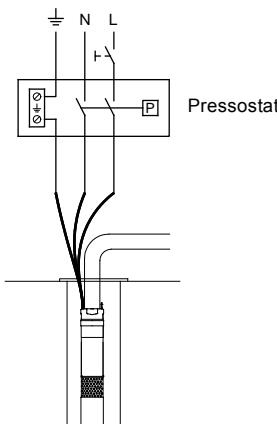


Fig. 4

6. Installation

6.1 Allmänt

Varning

Innan arbete på pumpen/motorn påbörjas, kontrollera att nätspanningen är fränkopplad och att den inte oavsiktligt kan återinkopplas.

Varning Pumpen får inte sänkas eller lyftas i motor-kabeln.

Den extra typskytt som levereras med pumpen fästes på installationsplatsen.

6.2 Ihopmontering av pumpdel och motor

Montera ihop pumpdel och motor på följande sätt:

1. Placera motorn horisontellt i ett skruvståd och spän fast den, se fig. 6.
2. Dra ut pumpaxeln till positionen som visas i fig. 5.




Fig. 5

3. Smörj motorns axelända med det medlevererade fettet.
4. Skruva på pumpdelen på motorn (55 Nm). **OBS:** Pumpaxeln måste kugga i motoraxeln. En skiftnyckel kan användas på pumpdelens spännytor, se fig. 6.

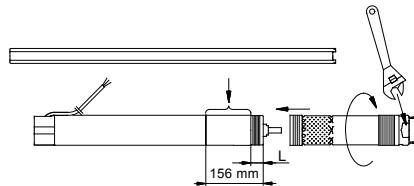


Fig. 6

Motor (P2) [kW]	L [mm]
0,70	120
1,15	102
1,68	66
1,85	66

När pumpdel och motor är korrekt ihopmonterade, skall det inte finnas något mellanrum mellan pumpdel och motor.

TM02 8425 5203

TM01 2854 3804

6.3 Demontering av backventil

Önskas pumpen utan backventil kan denna demonteras på följande sätt:

1. Klipp av de fyra "benen" på ventilstyrningen med hjälp av en sidavbitare eller liknande, se fig. 7.
2. Vänd pumpen upp och ner så att tryckstudsen vänds neråt.
3. Kontrollera att alla lösa delar kommer ut ur pumpen.

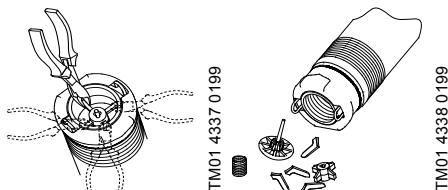


Fig. 7

Anm. SQE-NE levereras utan backventil.

En ny backventil kan vid behov monteras hos en av Grundfos auktoriserade serviceverkstäder.

6.4 Montering av kabelanslutning på motorn

Varning

Användaren får under inga omständigheter dra ut motorkontakten.

Nedanstående beskrivning är endast avsedd för servicepersonal.

Se avsnitt **5.1 Allmänt** om motorkabeln ska bytas.

Kabelanslutningen skall demonteras eller monteras av en av Grundfos auktoriserad serviceverkstad eller av företag med likvärdig kompetens.

Den medlevererade kabelanslutningen är smord från fabrik. Kontrollera att kabelanslutningen är korrekt smord.

Montera kabelanslutningen/kontakten enligt följande:

1. Kontrollera att kabeln är av korrekt typ, kabelarea och längd.
2. Kontrollera att försörjningsspänningen på platsen har anslutning till jord.
3. Kontrollera att motorns stickkontakt är ren och torr. Säkerställ att den lösa packningen är korrekt monterad.
4. Anslut kabelanslutningen till motorns stickkontakt. Kabelanslutningen kan ej monteras fel, se fig. 8.

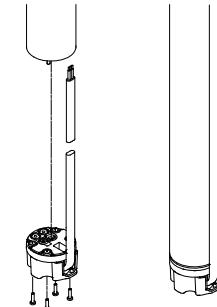


Fig. 8

5. Montera och dra åt de fyra skruvarna (1 - 1,5 Nm), se fig. 8.

När anslutningen är monterad, får det ej finnas något mellanrum mellan motor och kabelanslutning.

6.5 Montering av kabelskyddsskena

Montera kabelskyddsskenan på följande sätt:

1. Lägg undervattenskabeln platt i kabelskydds-skenan.
2. Placer kabelskyddsskenan i spåret på kabelan-slutningen. Kabelskyddsskenanans två tungor skall passa ihop med den översta kanten på pump-manteln, se fig. 9.

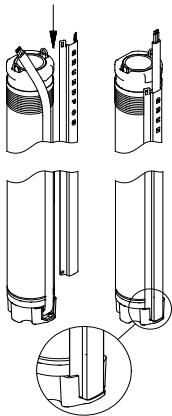


Fig. 9

3. Montera fast kabelskyddsskenan i pumpens inloppssil med de två medlevererade självgång-ande skruvarna, se fig. 10.




Fig. 10

TM02 9613 3504

TM01 4427 0299

6.6 Val av undervattenskabel

Grundfos kan leverera undervattenskablar till ett brett område av installationer.

Undervattenskabeln skall väljas med så stor tvärsnittsarea, att kraven på spänning, som finns beskrivna i avsnittet [5.1 Allmänt](#) uppfylls.

Värdena i nedanstående tabell är beräknade utifrån följande formel

$$q = \frac{I \times 2 \times 100 \times PF \times L \times \rho}{U \times \Delta U}$$

där

q = Undervattenskabelns tvärsnittsarea [mm^2].

I = Motorns max. märkström [A].

PF = 1,0.

L = Undervattenskabelns längd [m].

ρ = Specifikt motstånd: 0,02 [$\Omega \text{mm}^2/\text{m}$].

U = Märkspänning [V].

ΔU = Spänningsfall [%] = 4 %.

Spänningsfallet på 4 % är enligt IEC 3-64, serie HD-384.

Beräkningen ger följande maximala kabellängder vid en försörjningsspänning på 240 V:

Max. kabellängd [m]							
Motor (P2) [kW]	I_N [A]	Kabelarea					
		1,5 mm^2	2,1 $\text{mm}^2/$ 14 AWG	2,5 mm^2	3,3 $\text{mm}^2/$ 12 AWG	4 mm^2	6 mm^2
0,7	5,2	80	112	133	176	213	320
1,15	8,4	50	69	83	109	132	198
1,68	11,2	37	52	62	82	99	149
1,85	12	35	49	58	76	92	139

6.7 Montering av undervattenskabel

Det rekommenderas att undervattenskabel och motorkabel skarvas med hjälp av Grundfos kabelskarvsats typ KM.

Kabelskarvsats, typ KM	
Tvärsnittsarea	Produktnummer
1,5 till 2,5 mm ²	96021462
4,0 till 6,0 mm ²	96021473

För större kabelarea, kontakta Grundfos.

6.8 Röranslutning

Skall verktyg användas vid montering av stigarröret, t.ex. en rörtång för att hålla fast pumpen, får denna endast anbringas på pumpens toppstycke.

Om plastslang används, monteras en kompressionskoppling mellan pump och slang.

Om plastslang monterats på pumpen, skall
Anm. vid beräkning av djupläget hänsyn tas till
slangens förlängning vid belastning.

Om rör med flänsanslutning används, bör flänsarna ha uttag för undervattenskabeln.

Fig. 11 visar en pumpinstallationsmed upplysning om:

- placering av kabelklammer, pos. 1, och avstånd mellan kabelkammorna.
- montering av vajer för att säkra pumpen, pos. 2.
- max. installationsdjup under statisk vattenspegel.

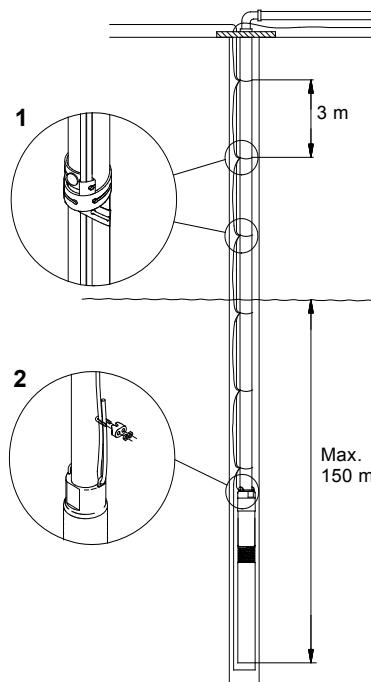


Fig. 11

TM01 0480 4397

6.8.1 Kabelklammer

Kabelklammer skall användas var 3:e meter, se fig. 11.

Om plastslang används, skall undervattenskabeln ha ett visst slack mellan varje klammer eftersom plastslangen förlängs vid belastning.

Om rör med flänsanslutning används, sätts dess-utom klammer ovanför och under varje flänsanslutning.

6.8.2 Installationsdjup

Max. installationsdjup under statisk vattenspegel: 150 m, se fig. 11.

Min. installationsdjup under dynamisk vattenspegel:

- Vertikal installation:**

Under igångkörning och drift skall pumpen alltid vara helt nedsänkt i vätskan.

- Horisontell installation:**

Pumpen skall installeras och köras under minst 0,5 m vattendjup.

Finns risk för att pumpen blir täckt av slam, skall den alltid monteras i en kylmantel.

6.8.3 Sänkning av pumpen

Det rekommenderas att säkra pumpen med en avlastad vajer, se fig. 11, pos. 2.

Slacka säkerhetsvajern så mycket att den är obelastad och fåst sedan vajern med ett vajerlås i borrhöcket.

Varning Säkerhetsvajern får inte användas för att dra upp pumpen med stigarrör ur borrhålet.

Varning Pumpen får inte sänkas eller lyftas i motor-kabeln.

7. Igångkörning

Kontrollera att borrhålet minst kan ge den vattenmängd som motsvarar pumpens kapacitet.

Pumpen får inte startas förrän den helt är nedsänkt i pumpvätskan.

Starta pumpen och låt den gå tills dess att den pumpade vätskan är helt ren, eftersom pumpens delar och backventil annars kan bli igensatta av förenningar.

8. Drift

8.1 Minsta flöde

Med hänsyn till motorns kylining får pumpens kapacitet aldrig sättas lägre än 50 l/tim.

Om flödet plötsligt sjunker kan det bero på att pumpen pumpar mer vatten än borrhålet kan ge.

Pumpen måste då stoppas och felet åtgärdas.

Varning Pumpens torrkörningsskydd verkar endast inom pumpens rekommenderade driftsområde.

8.2 Dimensionering av membrantank samt inställning av förtryck och pressostat




Varning

Anläggningen skall vara dimensionerad för pumpens max.tryck.

Eftersom pumpen har inbyggd mjukstart, vilket medför att upstartstiden är 2 sek., kommer trycket vid pressostaten och membrantanken efter start att vara lägre än pressostatens inställda starttryck (p_{start}). Detta lägre tryck kallas minimitycket (p_{min}).

p_{min} är lika med det önskade minimitycket vid det övre tappstället + lyfthöjden och rörförlusten från pressostaten och membrantanken till det övre tappstället ($p_{min} = B + C$), se fig. 12.

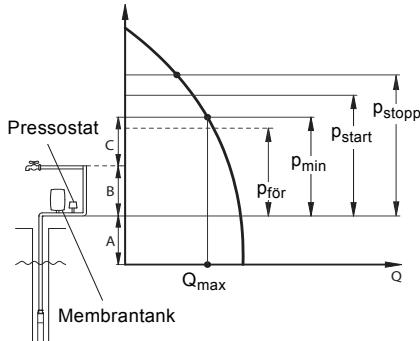

TM00 6445 3795

Fig. 12

A: Lyfthöjd + rörförlust från dynamisk vattenytan till membrantanken.

B: Lyfthöjd + rörförlust från membrantanken till det övre tappstället.

C: Minimityck vid det övre tappstället.

Varning Det skall säkras, att den valda pumpen kan ge ett tryck som är högre än $p_{stopp} + A$.

$p_{förl}$: Förförtryck.

p_{min} : Önskat minimityck.

p_{start} : Starttryck inställt på pressostat.

p_{stopp} : Stopptryck inställt på pressostat.

Q_{max} : Max. flöde vid p_{min} .

När man vet p_{min} och Q_{max} , kan man finna **minsta** användbara storlek på membrantank, förtryck och pressostatinställningar i den vägledande tabellen nedan:

Exempel:

$p_{min} = 35 \text{ mVP}$, $Q_{max} = 2,5 \text{ m}^3/\text{tim}$.

Med hjälp av dessa uppgifter kan följande värden utläsas i tabellen:

Minsta användbara storlek på membrantank = 33 l.

$p_{för} = 31,5 \text{ mVP}$.

$p_{start} = 36 \text{ mVP}$.

$p_{stop} = 50 \text{ mVP}$.

p_{min} [mVP]	Q_{max} [m^3/h]															$p_{för}$ [mVP]	p_{start} [mVP]	p_{stop} [mVP]		
	0,6	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8		
Storlek på membrantank [liter]																				
25	8	8	18	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	22,5	26	40
30	8	8	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	50	80	80	80	80	27	31	45
35	8	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	31,5	36	50	
40	8	18	18	18	18	24	33	50	50	50	80	80	80	80	80	80	36	41	55	
45	8	18	18	18	24	33	33	50	50	50	80	80	80	80	80	80	40,5	46	60	
50	8	18	18	18	24	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80	45	51	65	
55	18	18	18	18	24	33	50	50	50	80	80	80	80	80	80	80	49,5	56	70	
60	18	18	18	18	24	33	50	50	80	80	80	80	80	80	80	80	54	61	75	
65	18	18	18	24	24	33	50	50	80	80	80	80	80	80	80	80	58,5	66	80	

1 mVP = 0,098 bar.

8.3 Inbyggda skyddsfunktioner

Motorn har en inbyggd elektronisk enhet, som skyddar motorn i olika situationer.

Vid överbelastning kommer det inbyggda överbelastningsskyddet att stoppa pumpen i 5 minuter.

Efter denna period kommer pumpen att försöka återstarta.

Stannar pumpen på grund av torrkörning, startar den automatiskt efter 5 minuter.

Om pumpen har återstartat och borrhålet är tomt, kommer pumpen att stoppa efter 30 sekunder.

Återställning av pump: Bryt försörjningsspänningen i 1 minut.

Motorn är skyddad vid:

- torrkörning
- transienter (upp till 6000 V)
I åskräta områden rekommenderas ett externt åskskydd.
- överspänning
- underspänning
- överbelastning och
- för hög temperatur.

SQE pumpar/MSE 3 motorer:

Via CU 300 eller CU 301 kan stopptränsienter (upptil 6000 V) justeras och därmed anpassas till aktuellt användningsområde.

Anm.

9. Underhåll och service

Pumparna är normalt underhållsfria.

Avlagringar och slitage kan förekomma. Grundfos levererar servicesatser och serviceverktyg till pumparna. Grundfos Service Manual kan levereras på begäran.

Pumpservice kan utföras på en Grundfos serviceverkstad.

9.1 Förurenade pumpar

Om en pump används för en vätska som är

Anm.

hälsovärdig eller giftig kommer den att klassas som förurenad.

Önskas service för en sådan pump hos Grundfos, måste Grundfos först kontaktas och ges information om pumpvätska etc. *innan* pumpen returneras för service, annars kan Grundfos vägra att ta emot pumpen.

I övrigt skall vid varje förfärgan om service, oavsett var, detaljerade upplysningar om pumpvätskan lämnas när pumpen används för hälsovärdliga eller giftiga vätskor.

SQE-NE: Endast pumpar som kan betecknas som ej förurenade, dvs som inte innehåller farliga och/eller giftiga ämnen, kan sändas till Grundfos för service.

Med hänsyn till arbets- och miljösäkerheten erfordras försäkring/intyg i vilken garanteras att pumpen är ren.

Denna försäkring skall vara Grundfos till handa innan pumpen anländar. I annat fall kommer Grundfos att vägra att mottaga och utföra service på pumpen.

Eventuella kostnader för returnering av pumpen betalas av kunden.

10. Felsökning

Varning




Innan arbete på pumpen/motorn påbörjas, kontrollera att nätspänningen är främkopplad och att den inte oavsiktligt kan återinkopplas.

Fel	Orsak	Atgärd
1. Pumpen går inte.	a) Säkringar i elinstallationen brända.	Byt säkringar. Om även de nya säkringarna bränner kontrolleras elinstallationen och undervattenskabeln.
	b) HFI-relä, FI-relä eller felspänningssbrytare har löst ut.	Återställ reläet eller brytaren.
	c) Strömförsörjningen bruten.	Kontakta elleverantören.
	d) Motorskyddet har löst ut.	Kontrollera om motor/pump är blockerade.
	e) Pump/undervattenskabel defekt.	Reparera/byt pumpen/kabeln.
	f) Överspänning eller underspänning råder.	Kontrollera nätspänningen.
2. Pumpen går, men ger inget vatten.	a) Utloppsventilen är stängd.	Öppna ventilen.
	b) Inget vatten eller för låg vatten-nivå i borrhålet.	Se punkt 3 a).
	c) Backventilens blockerad i stängt läge.	Tag upp pumpen och rengör eller byt backventilens.
	d) Inloppssilens igentäppt.	Tag upp pumpen och rengör inloppssilens.
	e) Pumpen defekt.	Reparera/byt pumpen.
3. Pumpen går med nedsatt kapacitet.	a) Vatteninnivån sjunker snabbare än beräknat.	Öka pumpdjupet, reducera pumpkapaciteten eller byt till en pump med lägre kapacitet.
	b) Ventilerna i tryckledningen delvis stängda/blockerade.	Kontrollera och rengör, ev. byt ventilerna.
	c) Tryckledningen delvis igentäppt av föroreningar.	Rensa/byt tryckledning.
	d) Backventilens i pumpen delvis blockerad.	Tag upp pumpen, rengör/byt backventilens.
	e) Pump och stigarrör delvis igentäppt av föroreningar.	Tag upp pumpen. Kontrollera och rengör, ev. byt pumpen. Rensa rören.
	f) Pumpen defekt.	Reparera/byt pumpen.
	g) Läckage i rörinstallationen.	Kontrollera och reparera rörinstallationen.
	h) Stigarröret defekt.	Byt stigarröret.
	i) Underspänning råder.	Kontrollera nätspänningen.

Fel	Orsak	Atgärd
4. Täta startar och stopp.	a) Inställt differens mellan tryckbrytarens start- och stopptryc för liten. b) Den automatiska nivåkontrollen eller nivåbrytaren i reservoaren är inte rätt installerade. c) Backventilen otät eller har fastnat i halvöppet läge. d) Nätspänningen är inte stabil. e) Motortemperaturen blir för hög.	Öka differensen. Stopptryccket får dock ej överstiga hydroforens arbetsstryck, och starttrycket måste vara så högt att tillräcklig vattenförsörjning säkras. Justera avstånden för elektroder/nivåbrytare så att lämpliga tider mellan pumpens in- och urkoppling erhålls. Se monterings- och driftsinstruktioner för den använda automatiken. Om intervallerna för stopp/start inte kan ändras via automatiken, kan pumpens kapacitet ev. reduceras med utloppsventilen. Tag upp pumpen, rengör eller byt backventilen. Kontrollera nätspänningen. Kontrollera vätsketemperaturen.

10.1 Isolationsmätning

Isolationsmätning får inte förekomma på installationer, där SQ/SQE-pumpar finns anslutna, eftersom den inbyggda elektroniken därvid kan ta skada, se fig. 13.

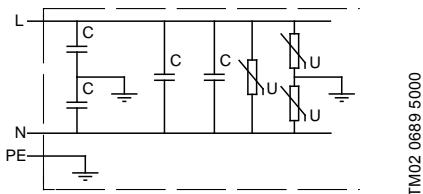

TM02 0689 500


Fig. 13

11. Kontroll av nätspänningen

Varning

Innan arbete på pumpen/motorn påbörjas, kontrollera att nätspänningen är främkopplad och att den inte oavsiktligt kan återinkopplas.

1. Nätspänning



TM00 1371 4904


Mät spänningen (RMS) mellan fas och nolla. Voltmetern ansluts till anslutningens kopplingsplintar.

Spänningen vid belastning skall ligga inom det område som anges i avsnitt

5. Elanslutning

Större variationer i nätspänningen tyder på fel i strömförsörjningen, och pumpen bör stoppas tills felet är avhjälpt.

2. Strömförbrukning



TM00 1372 5082

Mät strömmen (RMS). Mätningen skall göras medan pumpen går med ett konstant utloppstryck (om möjligt med en kapacitet, där motorn är som mest belastad).

Max. driftström framgår av typskylten.

Om strömmen överstiger fullastströmmen, kan det bero på:

- Dålig ledningsförbindelse, ev. i kabelskarvar.
- För låg nätspänning. Se punkt 1.

12. Miljö

Vid all hantering, drift, lagring och transport skall gällande miljöbestämmelser rörande hantering av farliga ämnen iakttas.

Varning

I samband med att pumpen tas ur drift, måste säkerställas att den inte innehåller några rester av ämnen, som kan vara skadliga för mänsklig hälsa eller miljö.

Vid tveksamma fall kontaktas Grundfos eller lokala myndigheter.

13. Destruktion

Destruktion av denna produkt eller delar härvä ska ske på ett miljövänligt vis:

1. Använd offentliga eller privata återvinningsstationer.
2. Om detta inte är möjligt, kontakta närmaste Grundfosbolag eller Grundfos auktoriserade servicepartners.

Översättning av den engelska originalversionen

Slovensko (SI) Navodila za montažo in obratovanje

Prevod originalnega angleškega izvoda

VSEBINA

	Stran
1. Symbols used in this document	320
2. Splošen opis	321
2.1 Namen uporabe	321
3. Tehnični podatki	321
3.1 Skladiščenje	321
3.2 Nivo hrupnosti	321
4. Priprava za montažo	322
4.1 Polnjenje motorne tekočine	322
4.2 Vgradni pogoji	322
4.3 Temperatura medija/hlajenje motorja	323
5. Električni priključek	323
5.1 Splošni podatki	323
5.2 Zaščita motorja	324
5.3 Priključitev motorja	324
6. Montaža	324
6.1 Splošno	324
6.2 Povezovanje motorja s črpalko	324
6.3 Odstranjevanje povratnega ventila	325
6.4 Montaža kabelske vtičnice na motor	325
6.5 Montaža kabelskega zaščitnega vodila	326
6.6 Potrebeni kabelski prerezi	327
6.7 Povezava kablov	328
6.8 Cevni priključek	328
7. Zagon	329
8. Obratovanje	329
8.1 Minimalni pretok	329
8.2 Izbira membranske tlačne posode, nastavitev predprtiska in tlačnega stikala	329
8.3 Vgrajena zaščita	331
9. Vzdrževanje in servis	331
9.1 Kontaminirane črpalke	331
9.2 Nadomestni deli/dodatna oprema	331
10. Pregled motenj	332
10.1 Merjenje izolacijske upornosti	333
11. Preverjanje električne napetosti	334
12. Varstvo okolja	334
13. Odstranitev	334

Opozorilo

Pred montažo preberite navodila za montažo in obratovanje. Instalacija in delovanje morata biti skladna z lokalnimi predpisi.



Opozorilo

Za uporabo tega proizvoda so potrebne predhodne izkušnje in znanja o proizvodu. Osebe z omejenimi fizičnimi, čutnimi ali mentalnimi sposobnostmi tega proizvoda ne smejo uporabljati, razen če so pod nadzorom oziroma, če so prejele navodila za uporabo proizvoda od osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost. Otroci ne smejo uporabljati tega proizvoda ali se igrati z njim.



1. Symbols used in this document

Opozorilo

Neupoštevanje varnostnih navodil lahko povzroči telesne poškodbe.



Neupoštevanje teh varnostnih navodil lahko povzroči okvaro ali poškodbo opreme.



Nasvet Opombe in navodila olajšajo delo ter zagotavljajo varno delovanje.

2. Splošen opis

Na strani 382 tega navodila za montažo in obratovanje se nahajajo kopije napisnih tablic črpalk in motorja.

Preden spustite črpalko SQ/SQE v vrtino, je potrebno vnesti pomembne podatke na to stran. To navodilo za montažo in uporabo shranjujte na suhem mestu v neposredni bližini stroja.

2.1 Namen uporabe

Črpalke **SQ** in **SQE** so namenjene za črpanje čistih, redkotekočih, neagresivnih, neeksplozivnih medijev brez trdih ali dolgovlaknatih primesi.

Poglavitna mesta uporabe:

- Oskrba s talno vodo za
 - stanovanjske zgradbe,
 - male hidroelektrarne,
 - namakalne naprave, npr. v rastlinjakih.
- Črpanje tekočin v zbiralnikih.
- Povišanje tlaka.

Črpalke **SQE-NE** so primerne za črpanje čistih, redkotekočih, neeksplozivnih medijev brez trdih ali dolgovlaknatih primesi.

Črpalke lahko uporabljamo tudi za črpanje onesnažene podtalnice ali podtalnice s hidrogenkarbonatom, npr. iz

- odlagališč
- kemičnih deponij
- industrijskih zemljišč
- bencinskih servisov in
- okoljevarstvenih področij.

Poleg tega uporabimo črpalko **SQE-NE** za odvzem vzorcev in nadzorovanje ter jo v izjemnih primerih lahko inštaliramo v napravah za pripravo vode.

Za vse tipe črpalk velja:

Maksimalna vsebnost peska ne sme prekoračiti 50 g/m³. Višja vsebnost črpalki zmanjša življenjsko dobo in poveča nevarnost blokiranja.

Nasvet Pri črpanju medijev, katerih viskoznost se razlikuje od vode, se posvetujte s podjetjem Grundfos.

pH-vrednosti:

SQ in SQE: 5 do 9.

SQE-NE: Posvetujte se s podjetjem Grundfos.

Temperatura medija:

Temperatura medija ne sme prekoračiti 35 °C (glej odstavek [4.3](#)).

3. Tehnični podatki

Napajalna napetost:

1 x 200-240 V - 10 %/+ 6 %, 50/60 Hz, PE.

Generatorski pogon: Zmogljivost generatorja mora ustrezani minimalni vrednosti motorne zmogljivosti P_1 [kW] + 10 %.

Zagonski tok:

Zagonski tok motorja ustreza najvišji vrednosti, ki je navedena na napisni ploščici.

Faktor zmogljivosti:

PF = 1.

Motorna tekočina:

Tip SML 2.

Motorni kabel:

1,5 m, 3 x 1,5 mm², PE.

Temperatura medija:

Maksimalno 35 °C.

Cevni priključek:

SQ 1, SQ 2, SQ 3: Rp 1 1/4.

SQ 5, SQ 7: Rp 1 1/2.

Premer črpalke:

74 mm.

Premer vrtine:

Min. 76 mm.

Vgradna globina:

Maksimalno 150 m pod vodno gladino.

Glej tudi poglavje [6.8.2 Globine vgradnje](#).

Neto teža:

Maksimalno 6,5 kg.

3.1 Skladiščenje

Skladiščna temperatura: -20 °C do +60 °C.

3.1.1 Zaščita pred zmrzovanjem

Črpalko vskladiščite v prostor, toliko ogrevan, da ne pride do zmrzovanja. V nasprotnem primeru moramo poskrbeti za to, da je motorna tekočina odporna proti zmrzovanju.

Motorja ni dovoljeno skladiščiti brez motorne tekočine.

3.2 Nivo hrupnosti

Nivo hrupnosti črpalke leži pod mejnimi vrednostmi, ki so navedeni v EG-smernicah 2006/42/EG za stroje.

4. Priprava za montažo

Grundfos povodni motorji MS 3 in MSE 3 imajo drsne ležaje, ki se mažejo z vodo. Dodatno mazanje ni potrebno.

Grundfos dobavlja podvodne motorje s posebno motorno tekočino, tipa SML 2. Ta tekočina je odporna proti zmrzovanju do -20 °C in protibakterijsko konzervirana.


Najpomembnejši za življenjsko dobo ležajev in motorja je nivo tekočine.

4.1 Polnjenje motorne tekočine

Če se je iz kateregakoli razloga motorna tekočina izsušila ali je odtekla, je potrebno v motor ponovno naliti Grundfosovo motorno tekočino SML 2.

Postopek dolivanja motorne tekočine:

1. Odstraniti zaščitno oporo kabla in motor ločiti od črpalki.

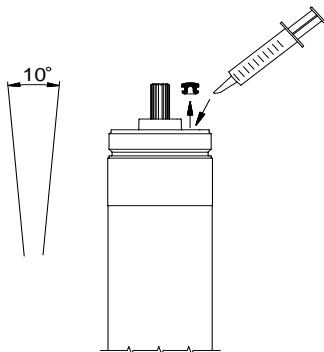

TM02 9606 3504


Slika 1

2. Motor postaviti vertikalno z 10 ° nagibom.
3. Čep odprtine za nalivanje demontirati z izvijačem ali podobnim orodjem.
4. Z brizgalko napolniti motor s tekočino.
5. Motor premikati, tako da morebiten zrak izide.
6. Vstaviti polnilni čep in ga dobro priviti.
7. Motor povezati s črpalko.
8. Pritrditi zaščitno oporo kabla.

Sedaj je črpalka pripravljena za montažo.

4.2 Vgradni pogoji

Črpalko lahko vgradimo navpično ali vodoravno. Gred črpalke nikoli ne sme biti pod vodoravnico, glej sliko 2.

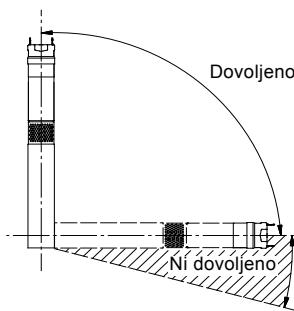

TM01 1375 4397

Slika 2

Če črpalko montiramo vodoravno, npr. v zbiralniku in obstaja nevarnost vdora blata, jo je potrebno opremiti s hladilnim plaščem.


Vgradne globine, glej poglavje [6.8.2 Globine vgradnje](#).

4.3 Temperatura medija/hlajenje motorja

Slika 3 prikazuje črpalko SQ/SQE, ki je vgrajena v izvrtino. Črpalka obratuje.

Slika 3 prikazuje sledeče:

- premer vrtine
- premer črpalke
- temperaturo medija
- pretok mimo motorja do vstopnega sita.

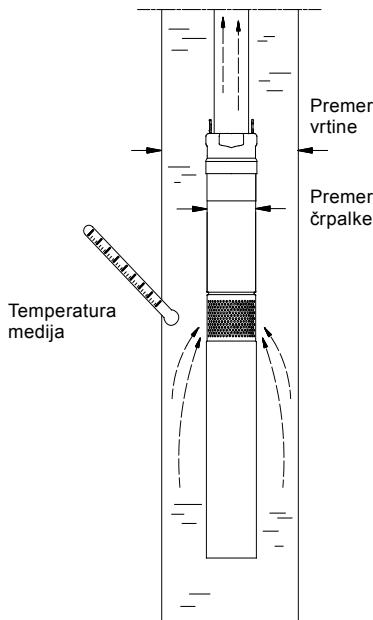

TM01 0518 1297

Slika 3

Za zagotovitev zadostnega hlajenja motorja, je pomembno opazovati maksimalno temperaturo tekočine 35 °C pri vseh pogojih.

Opozorilo Premer vrtine mora znašati minimalno 76 mm (ca. 3").

Priporočamo vgradnjo motorja nad filter vodnjaka. Če uporabimo hidalni plašč, je črpalka mogoče poljubno vgraditi v vrtino.

Pri zaprtem tlachinem vodu črpalka ne sme obratovati več kot 5 minut.

Opozorilo Pri zaprtem tlachinem vodu ni hlajenja in obstaja nevarnost pregrevanja motorja in črpalke.

Če dejanska temperatura medija presega določeno vrednost ali če so obratovalni pogoji izven specifikacij, se lahko zgodi, da se črpalka izklopi. Posvetujte se prosim s podjetjem Grundfos.

5. Električni priključek

5.1 Splošni podatki

Električni priključek mora izvesti strokovnjak v skladu z lokalnimi predpisi EVU oz. VDE.

Opozorilo

Pred pričetkom del na črpalki je potrebno obvezno izklopliti napajalno napetost. Preprečiti je potrebno neželen ponovni vklop.

Črpalka mora biti ozemljena.

 Črpalka mora biti varovana na mestu vgradnje in imeti dodatno zunanje omrežno stikalo. Razdalja med kontakti v odprttem stanju mora biti najmanj 3 mm na vseh polih.

Če je kabel motorja poškodovan, ga mora zemanjati Grundfos, pooblaščeni Grundfosov servis ali druga ustrezno kvalificirana oseba, in s tem preprečiti nastanek nesreč.

Podatki o napajalni napetosti, označeni maksimalni napetosti in moč (PF), so razvidni iz napisne tablice motorja.

Potreben napetostno področje za Grundfos podvodne motorje, merjeno ob motornih objemkah, znaša - 10 %/+ 6 % nazivne napetosti pri trajnem obratovanju (vključno s tolerancami v napajalni napetosti in izgubami v kablih).

Če je črpalko potrebno priključiti na električno inštalacijo, v katerih imamo FI-zaščitna stikala kot dodatna zaščita, moramo uporabiti take, ki glede na DIN VDE 0664 delujejo na izmenični in na pulzirajoči tok.

Ta zaščitna stikala morajo biti označena s sledečim simbolom: .

Napajalna napetost:

1 x 200-240 V - 10 %/+ 6 %, 50/60 Hz, PE.

Vrednosti lahko merimo samo z merilniki efektivne vrednosti. Drugi merilniki dajejo odstopajoče rezultate od dejanskih vrednosti.

Pri črpalkah SQ/SQE lahko pri 230 V, 50 Hz izmerimo tipično tokovno prepričanje 2,5 mA. Tokovno prepričanje je proporcionalno napajalni napetosti.

Črpalke SQE in SQE-NE lahko priklopimo na popolno motorno zaščito, tip CU 300 ali CU 301.

Ni dovoljeno priklopiti kondenzatorja ali katero drugo popolno motorno zaščito razen CU 300 ali CU 301.

Opozorilo Črpalke ni dovoljeno priključiti na zunanje frekvenčne pretvornike.

5.2 Zaščita motorja


Motor ima vgrajeno termo stikalo in ne potrebuje nobene druge zaščite motorja.

5.3 Priključitev motorja

Motor ima vgrajeno zagonsko napravo in ga je mogoče priklopiti neposredno na mrežo.

Vklop in izklop črpalke se izvede praviloma s pomočjo tlačnega stikala, glej sliko 4.

Opozorilo: Tlačno stikalo mora prenesti maksimalni tok določenega tipa črpalke.

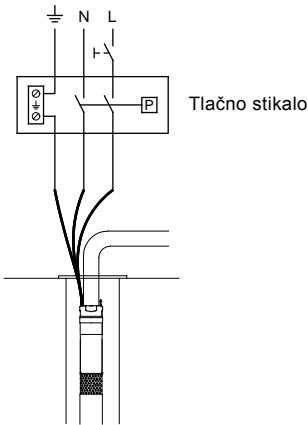

Slika 4

TM01 1480 4697

6. Montaža

6.1 Splošno

Opozorilo

Pred pričetkom obratovanja črpalke ali motorja je obvezno potrebno izklopiti napajalno napetost. Preprečiti moramo nepoklican vklop.


Opozorilo: Črpalki ni dovoljeno spuščati ali dvigati za kabel.

Vsaka črpalka je opremljena z dodatno napisno tablico, ki se mora nahajati na kraju montaže, oz postavitve.

6.2 Povezovanje motorja s črpalko

Motor spojite s črpalko, kot sledi:

1. Motor vodoravno vpnete v primež, glej sliko 6.
2. Potegnite oz črpalke kot kaže spodnja slika 5.



Slika 5


TM02 8425 5203

3. Osi motorja namažete s priloženo mastjo.

4. Priviti črpalko na motor (55 Nm).

Pazite: Oz črpalke mora biti sklopljena z ozem črpalke.

Uporabljamo ustrezен vijačni ključ, glej sliko 6.

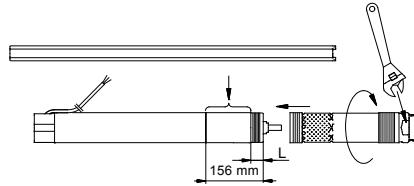

TM01 2854 2299

Slika 6


Motor (P2) [kW]	L [mm]
0,70	120
1,15	102
1,68	66
1,85	66

Ko sta črpalka in motor pravilno povezana, ne sme med njimi biti razmaka.

6.3 Odstranjevanje povratnega ventila

Če potrebujemo črpalko brez povratnega ventila, ga lahko odstranimo kot sledi:

1. Noge ventilnega vodila odstranimo s kombiniranimi klešči ali podobnim orodjem, glej sliko 7.
2. Črpalko obrnemo tako, da kaže glava navzdol.
3. Vse proste dele odstranimo iz črpalke.

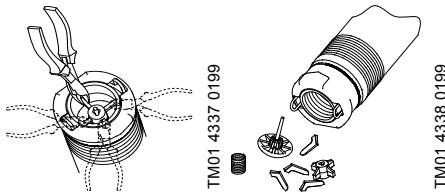

Slika 7

Nasvet SQE-NE dobavimo brez povratnega ventila.

Montažo povratnega ventila lahko opravi Grundfos servisna služba.

6.4 Montaža kabelske vtičnice na motor

Opozorilo

Motornega vtiča pod nobenim pogojem ne sme odstraniti uporabnik.

Spodnji opis je namenjen izključno servisnemu osebju.


Če je potreben zamjenati kabel motorja, glejte razdelek [5.1 Splošni podatki](#).

Kabel z vtičnico mora pritrdirti ali odstraniti pooblaščen Grundfosov serviser oz. ustrezna kvalificirana oseba.

Dobavljena kabelska vtičnica je tovarniško namazana. Preglejte, če je vtičač pravilno namazan.

Kabelsko vtičnico montirate, kot sledi:

1. Preglejte, če ustreza tip, premer in dolžina kabla.
2. Prekontrolirajte, če ima lokalna napajalna napetost pravilno izvedeno ozemljitev.
3. Preverite, da je vtičnica čista in suha. Preverite, da so tesnila pritrjena.
4. Priključite kabelski vtičač na motor. Kabelskega vtičača ni mogoče napačno montirati, glej sliko 8.

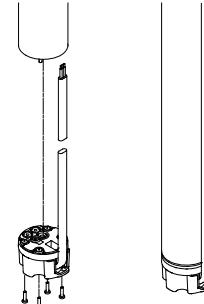

Slika 8

5. Vstavite in pritrdirite štiri vijake (1 - 1,5 Nm), glej sliko 8.


Po pravilno izvedeni montaži ne sme biti razmaka med motorskim in kabelskim vtičačem.

TM02 9605 3504

6.5 Montaža kabelskega zaščitnega vodila


Kabelsko zaščitno vodilo montirajte kot sledi:

1. Podvodni kabel plosko položite v kabelsko zaščitno vodilo.
2. Vstavite zaščito kabla v utor kabelskega vtiča. Obe gornji stranski luknji kabelskega zaščitnega vodila vtisnite na gornji rob plašča črpalke, glej sliko 9.

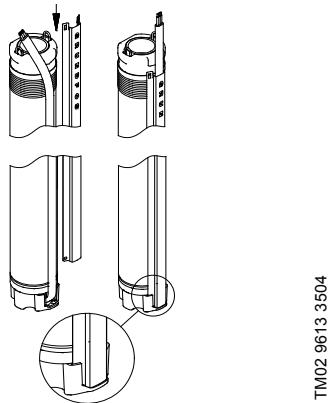

Slika 9

3. Z obema dobavljenima samoreznima vijakoma pritrдite kabelsko zaščitno vodilo na vstopno sito, glej sliko 10.



Slika 10

6.6 Potrebni kabelski prerezi

Grundfos podvodne kable dobavljamo za najrazličnejše inštalacije.

Podvodni kabel mora imeti ustrezni
prerez, da ustreza napetostnim zahtevam,
Opozorilo navedenim v odstavku

5.1 Splošni podatki.

Vrednosti spodnje tabele so izračunane po sledeči formuli

$$q = \frac{I \times 2 \times 100 \times PF \times L \times \rho}{U \times \Delta U}$$

q = kabelski prerez [mm^2].

I = maksimalni tok [A].

PF = 1,0.

L = dolžina podvodnega kabla [m].

ρ = specifični upor: 0,02 [$\Omega \text{mm}^2/\text{m}$].

U = nazivna napetost [V].

ΔU = padec napetosti [%] = 4 %.

Padec napetosti je v skladu z IEC 3-64, serija HB-384.

Izračun daje sledeče dolžine kabla pri napajalni napetosti 240 V:

Maksimalna dolžina kabla [m]

Motor (P2) [kW]	I_N [A]	Velikost kabla					
		1,5 mm^2	2,1 mm^2 / 14 AWG	2,5 mm^2	3,3 mm^2 / 12 AWG	4 mm^2	6 mm^2
0,7	5,2	80	112	133	176	213	320
1,15	8,4	50	69	83	109	132	198
1,68	11,2	37	52	62	82	99	149
1,85	12	35	49	58	76	92	139

6.7 Povezava kablov

Priporočamo povezavo podvodnega kabla z motornim kablom s pomočjo Grundfos kabelske sklopke, tip KM.

Kabelska sklopka, tip KM	
Presek vodnika	Številka izdelka
1,5 do 2,5 mm ²	96021462
4,0 do 6,0 mm ²	96021473

Pri večjih presekih prevodnikov se posvetujte s podjetjem Grundfos.

6.8 Cevni priključek

Kadar pri priključevanju dvižne cevi uporabljamo orodja, kot npr. cevne klešče, je dovoljeno vpenjati le glavo črpalke.


Če črpalko povezujemo s cevmi iz umetne mase, moramo uporabiti stisljive spojnice.

Pri montaži črpalk s cevmi iz umetnih mas,
Nasvet moramo upoštevati raztezanje cevi pri določanju vgradne globine.

Če uporabljamo cevi s prirobnico, priporočamo izpustitev prirobnice, da lahko namestimo podvodni kabel.

Slika 11 prikazuje inštalacijo črpalke z navedbo:

- Položaja kabelskih objemk, poz. 1, in razmak med kabelskimi objemkami.
- Montaže jeklene vrvi, poz. 2.
- Maksimalno globino vgradnje pod mirujočim vodnim nivojem.

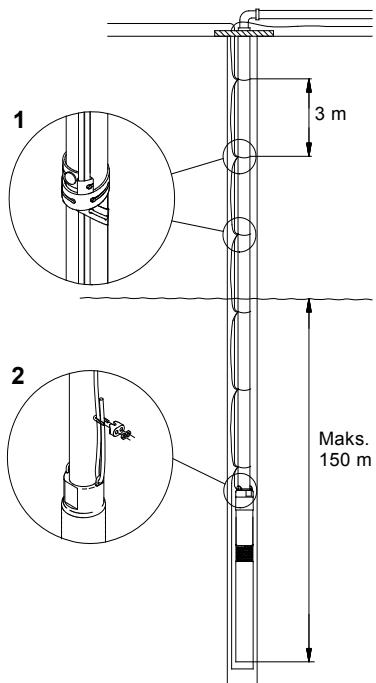

Slika 11

6.8.1 Pritrditev kablov

Kabelske objemke pritrdite na razdalji 3 m, slej slika 11.

Pri uporabi cevi iz umetne mase, morate pri podvodnemu kablu zaradi obremenitvenih razlik upoštevati potrebno toleranco.

Pri uporabi cevi s prirobnico, namestite kabelske objemke pod in nad vsako povezavo.

6.8.2 Globine vgradnje

Maksimalna vgradna globina pod mirujučo gladino vode: 150 m, glej sliko 11.

Minimalna vgradna globina pri znižanem nivojem vode:

- Navpična vgradnja:**

Pri zagonu in v času obratovanja mora biti črpalka zmeraj popolnoma potopljena v vodo.

- Vodoravna vgradnja:**

Črpalka mora biti vgrajena 0,5 m pod znižanim vodnim nivojem.

Priporočilo: Montaža črpalke s hladilnim plăščem/sitom z distančnimi objektkami zaradi preprečevanja nabiranja blata na črpalki.

6.8.3 Spuščanje črpalke

Priporočamo, da črpalko zavarujete s pomočjo jeklene vrvi, glej sliko 11, poz. 2.

Jeklene vrvi toliko popustiti, da je neobremenjena. Nato vrv z objektkami pričvrstite na glavi vodnjaka.

Jeklene vrvi ne smete uporabiti za izvlek črpalke skupaj s tlačnim cevovodom iz vrtine.

Črpalke ne spuščajte in ne vlečite za električni kabel.

7. Zagon

Zagotovite, da ustreza prtok vode k vodnjaku minimalni črpalni zmogljivosti črpalke.

Črpalko je dovoljeno vklopiti šele tedaj, ko je popolnoma potopljena v pretočni medij.

Vklopiti črpalko in jo izklopite šele tedaj, ko je pretočni medij ponovno čist. Prehiter izklop črpalke poveča nevarnost zamašitve delov črpalke ali povratnega ventila.

8. Obratovanje

8.1 Minimalni pretok

Da bi zagotovili zadostno hlajenje motorja pretok črpalke ne sme biti manj kot 50 l/h.

Pretok se lahko nenadoma zmanjša. Razlog za to je lahko večja zmogljivost črpalke danotoka vode do vodnjaka. Črpalko je potrebno izklopiti in odpraviti napako.

Zaščita pred suhim tekom črpalke deluje le znotraj priporočenega obratovalnega področja črpalke.

8.2 Izbira membranske tlačne posode, nastavitev predpritisika in tlačnega stikala




Opozorilo

Naprava mora biti nastavljena na maksimalni pretočni pritisk črpalke.

Ker ima črpalka vgrajen mehki zagon, ki omogoča dvominutni zagonski čas, je pritisk na tlačnem stikalu in membransko tlačno posodo po vklopu črpalke nižji kot na tlačnem stikalom nastavljeni vklopni pritisk (p_{vk}). Ta nižji pritisk imenujemo minimalni pritisk (p_{min}).

p_{min} ustreza potrebnemu minimalnemu pritisku na najvišjem priključku + črpalna višina in pretočni upor v cevnem vodu med tlačnim stikalom ali membransko tlačno posodo in najvišjem priključku ($p_{min} = B + C$), glej sliko 12.

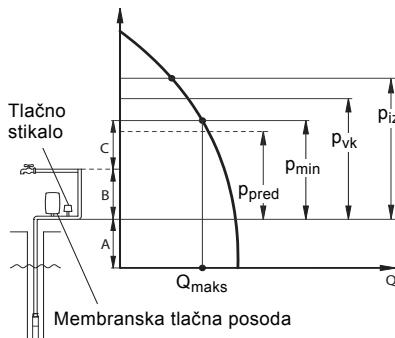

TM00 6445 3795

Slika 12

A: Pretočna višina + pretočni upor v cevnem vodu med znižano vodno gladino in membransko tlačno posodo.

B: Pretočna višina + pretočni upor v cevnem vodu med membransko tlačno posodo in najvišjim priključkom.

C: Minimalni pritisk na najvišjem priključku.

Zagotoviti moramo, da pretočni tlak določene črpalke presega vrednost $p_z + A$.

p_{pred} : Predtlak.

p_{min} : Potreben minimalni tlak.

p_{vk} : Nastavljen vklopni pritisk stikala.

p_z : Nastavljen izklopni pritisk stikala.

Q_{maks} : Maksimalni pretok pri p_{min} .

Minimalna velikost membranske tlačne posode, predtlak in nastavitev tlačnega stikala so razvidni v odvisnosti od p_{\min} in Q_{\max} iz sledeče tabele:

Primer:

$$p_{\min} = 35 \text{ mVS}, Q_{\max} = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}.$$

Na osnovi teh podatkov lahko iz tabele razberete sledeče vrednosti:

Minimalna velikost membranske tlačne posode = 33 l.

$$p_{pred} = 31,5 \text{ mVS}.$$

$$p_{vk} = 36 \text{ mVS}.$$

$$p_{iz} = 50 \text{ mVS}.$$

p_{\min} [m]	Q_{\max} [m ³ /h]															p_{pred} [m]	p_{vk} [m]	p_{iz} [m]	
	0,6	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	
Velikost membranske tlačne posode [liter]																			
25	8	8	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	22,5	26	40
30	8	8	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	27	31	45
35	8	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	31,5	36	50
40	8	18	18	18	18	24	33	50	50	50	80	80	80	80	80	80	36	41	55
45	8	18	18	18	24	33	33	50	50	50	80	80	80	80	80	80	40,5	46	60
50	8	18	18	18	24	33	50	50	50	80	80	80	80	80	80	80	45	51	65
55	18	18	18	18	24	33	50	50	50	80	80	80	80	80	80	80	49,5	56	70
60	18	18	18	18	24	33	50	50	80	80	80	80	80	80	80	80	54	61	75
65	18	18	18	24	24	33	50	50	80	80	80	80	80	80	80	80	58,5	66	80

1 mVS = 0,098 barov.

8.3 Vgrajena zaščita

Motor ima vgrajeno elektronsko enoto, ki motor zaščiti pred različnimi vplivi.

Pri preobremenjenosti bo vgrajena zaščita pred preobremenjenostjo črpalko izklopila za 5 minut. Po tem času se črpalka ponovno zažene.

Če je bila črpalka zaradi praznega teka izklopljena, se po 5 minutah avtomatsko ponovno vklopi.

Če se črpalka ponovno vklopi in je vrtina prazna, se po preteku 30 sekund izklopi.

Nastavitev prejšnjega stanja črpalke. Izklopiti napajalno napetost za eno minuto.

Motor je zaščiten v sledečih primerih:

- suhi tek
- impulsna prenapetost (6000 V)
Na prodročjih z veliko intenziteto udarjanja strel, je potrebna zunanjia zaščita proti udaru strele.
- prenapetost
- prenizka napetost
- preobremenjenitev
- pregrevanje.

SQE črpalke/MSE 3 motorji:

Preko CU 300 ali CU 301 lahko nastavite mejo zaustavitve motorjev MSE 3 v primeru suhega teka, glede na aktualno aplikacijo.

Nasvet

9. Vzdrževanje in servis

Črpalk običajno ni potrebno vzdrževati.

Lahko se pojavijo odlaganine v obrabu. Grundfos dobavlja servisne kompleti in servisna orodja.

Po želji Vam posredujemo Grundfos Service Manual.

Pregled črpalke lahko opravi Grundfos servisna delavnica.

9.1 Kontaminirane črpalke

Če je črpalka bila uporabljena za

Nasvet prečrpavanje zdravju škodljive ali strupene tekočine, jo označimo za kontaminirano.

V tem primeru morate predložiti podrobne informacije o pretočnem mediju pri vsakem servisnem zahtevku.

Če naročate servis na tako onesnaženi črpalki se morate obvezno pred pošiljanjem črpalke povezati s podjetjem Grundfos. Predložiti morate informacije o pretočnem mediju, sicer ima Grundfos pravico zavrniti prevzem črpalke.

SQE-NE: Črpalke, ki niso bile uporabljene za črpanje kontaminirane tekočine, lahko pošljete na servisiranje Grundfosu, če so opremljene s potrdilom, da ne ogrožajo zdravje.

Podpisano in overjeno potrdilo o neškodljivosti se mora nahajati v podjetju Grundfos pred pošiljanjem črpalke. Brez tega potrdila zavračamo sprejem.

Morebitni stroški pošiljanja bremenijo pošiljalatelja.

9.2 Nadomestni deli/dodatna oprema

Izrečno opozarjamamo, da za nadomestne dele in dodatno opremo, ki ni bila dobavljena s strani proizvajalca, Grundfos ne daje homologacij.

Vgradnja in/ali uporaba teh proizvodov lahko zato pod določenimi pogoji negativno vpliva na konstrukcijsko dane lastnosti črpalke in s tem ovira brezhibno delovanje.

Za poškodbe, ki nastanejo zaradi uporabe tovrstnih nadomestnih delov in dodatne opreme, Grundfos ne odgovarja.


Napake, ki jih ni možno odpraviti samostojno, naj opravi le Grundfos servis ali pooblaščena strokovna služba.

Prosimo podajte natančen opis motnje, da se naš serviser lahko pripravi in opremi z ustreznimi nadomestnimi deli.

Tehnični podatki so razvidni iz napisne plošče.

10. Pregled motenj

Opozorilo




Motenja	Vzrok	Ukrep
1. Črpalka ne dela.	a) Izpadle varovalke na električni instalaciji.	Pregorele varovalke zamenjati. Če varovalke ponovno pregorijo, je potrebno prekontrolirati električne inštalacije in kabel.
	b) Sprožilo se je tokovno zaščitno ali napetostno zaščitno stikalo.	Ponovno vklopiti zaščitno stikalo.
	c) Ni napajanja.	Povezati se s podjetjem za distribucijo električne energije.
	d) Sprožila se je prenapetostna zaščita.	Pregledati, ali je motor/črpalka blokirana.
	e) Črpalka/podvodni kabel v okvari.	Črpalko/kabel popraviti/menjati.
	f) Previsoka ali oziroma prenizka napetost.	Prekontrolirati napajalno napetost.
2. Črpalka dela, vendar ne črpa vode.	a) Zaprt zaporni ventil.	Odpreti ventil.
	b) Ni vode ali prenizki nivo vode v vodnjaku.	Glej 3 a.
	c) Povratni ventil je blokiran v zaprtem položaju.	Izvleči črpalko in očistiti ali menjati ventil.
	d) Vstopno sito je zamašeno.	Izvleči črpalko in očistiti vstopno sito.
	e) Pokvarjena črpalka.	Črpalko očistiti/menjati.
3. Črpalka dela z zmanjšano zmogljivostjo.	a) Potopna globina je večja od predvidene.	Povečati vgradno globino, zmanjšati zmogljivost črpalke ali zamenjati za model, ki ima manjšo zmogljivost.
	b) Ventili tlačnega voda so deloma zaprti/blokirani.	Servisirati ventile in jih očistiti/menjati.
	c) Tlačni vod je zaradi umazanije deloma zamašen.	Očistiti/menjati tlačni vod.
	d) Blokiran povratni ventil črpalke.	Izvleči črpalko in očistiti/menjati ventil.
	e) Črpalka in dvizni vod deloma zamašena.	Izvleči črpalko, demontirati, očistiti ali menjati. Očistiti cev.
	f) Črpalka v okvari.	Črpalko očistiti/menjati.
	g) Netesna mesta na cevnem vodu.	Prekontrolirati cevi in popraviti.
	h) Dvizna cev v okvari.	Menjati dvizno cev.
	i) Prenizka napetost.	Prekontrolirati napajalno napetost.

Motnja	Vzrok	Ukrep
4. Pogosto vklapljanje in izklopiljanje.	<p>a) Razlika tlačnega stikala med vkllopnim in izklopnim pritiskom je premajhna.</p> <p>b) Elektrode krmiljenja vodnega nivoja ali stikala vodnega nivoja v posodi niso pravilno montirani.</p> <p>c) Povratni ventil je netesen ali je blokiran v delno odprt poziciji.</p> <p>d) Nihanja napajalne napetosti.</p> <p>e) Previsoka temperatura motorja.</p>	<p>Povečati diferenco. Pri tem izklopni pritisk ne sme presegati obratovalni pritisk tlačne posode, vklopni pritisk pa mora biti dovolj visok, da zagotavlja zadostno vodno oskrbo.</p> <p>Nastaviti intervale elektrod/stikala vodnega stanja, tako da je med vkllopom in izklopom črpalka dovolj časa. Upoštevati navodila za montažo in obratovanje uporabljenih avtomatskih naprav. Če intervalov med vkllopom in izklopom ni mogoče nastaviti z avtomatskimi napravami, zmanjšati zmogljivost črpalke s tlačnim ventilom.</p> <p>Izvleči črpalko in očistiti/menjeni povratni ventil.</p> <p>Prekontrolirati napajalno napetost.</p> <p>Prekontrolirati temperaturo vode.</p>

10.1 Merjenje izolacijske upornosti

Merjenje izolacijske upornosti na črpalkah SQ/SQE ni dovoljeno, ker se v njih vgrajena elektronika lahko poškoduje, glej sliko 13.

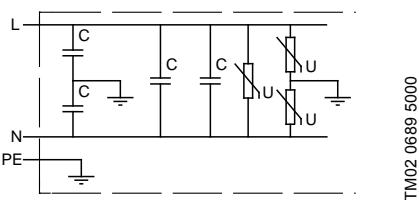


Slika 13

11. Preverjanje električne napetosti

Opozorilo

 Pred pričetkom del na črpalki ali motorju, je obvezno potrebno izklopiti napajalno napetost. Preprečiti moramo neželen vklop.

1. Omrežna napetos




Izmeriti napetost med fazo in ničelnim vodom (efektivni merilnik vrednosti). Voltmeter vezati na priključne sponke.

Prikazana napetost pri obratovanju ne sme odstopati od napetostnega področja, navedenega v odstavku [5. Električni priključek](#).

Velika napetostna nihanja kažejo na slabo električno oskrbo. Črpalka je potrebno izklopiti, dokler napaka ni popravljena.

TM00 1371 4904

2. Odjemni tok



Jakost toka v vsaki fazi (efektivna merilna naprava) izmeriti, medtem ko črpalka premaguje konstanten pritisk črpanja (po možnosti pri pri največji obremenitvi motorja). Maksimalni tok, glej napisno tablico.

TM00 1372 5082

Če prekoračimo maksimalni delovni tok, so možne sledeče napake:

- Slab stik vodnika v kabelskem priključku.
- Prenizka omrežna napetost. Glej točko 1.

12. Varstvo okolja

Pri uporabi, obratovanju, skladiščenju in transportu je potrebno upoštevati določene predpise o varstvu okolja in lokalna določila o ravnanju z nevarnimi snovmi.

Opozorilo

 Pri izključitvi črpalke moramo poskrbeti, da se v črpalki ne nahajajo ostanki nevarnih snovi.

S tem preprečimo delovne poškodbe in onesnaževanje okolja.

Po potrebi se posvetujte s podjetjem Grundfos ali z lokalnimi oblastmi.

13. Odstranitev

Proizvod in njegovi deli morajo biti odstranjeni na okolju prijazen način:

1. Uporabite javna ali zasebna podjetja za odvoz odpadkov.
2. Če to ni mogoče, stopite v stik z najbližjo Grundfosovo izpostavo ali servisno delavnico.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

Slovenčina (SK) Návod na montáž a prevádzku

Preklad pôvodnej anglickej verzie

OBSAH

	Strana
1. Symbols used in this document	335
2. Použitie	336
2.1 Účel použitia	336
3. Technické dátá	336
3.1 Uskladnenie	336
3.2 Hladiny hlučnosti	336
4. Príprava na montáž	337
4.1 Plnenie motorovej kvapaliny	337
4.2 Príprava na inštaláciu	337
4.3 Teplota média/chladenie motora	338
5. Elektrické pripojenie	338
5.1 Elektrické pripojenie - všeobecne	338
5.2 Ochrana motora	339
5.3 Pripojenie motora	339
6. Montáž	339
6.1 Všeobecne	339
6.2 Spojenie motora s čerpadlom	339
6.3 Odstránenie spätného ventilu	340
6.4 Montáž zástrčky kábla na motor	340
6.5 Montáž ochranných líst kábla	341
6.6 Výpočet kábla	342
6.7 Spojenie kábla	343
6.8 Pripojenie stúpačky	343
7. Uvedenie do prevádzky	344
8. Prevádzka	344
8.1 Minimálny prietok	344
8.2 Výber tlakovej membránovej nádoby, nastavenie jej plniaceho tlaku a tlakového spínača	344
8.3 Zabudovaná ochrana	346
9. Údržba a servis	346
9.1 Kontaminované čerpadlá	346
9.2 Náhradné diely/príslušenstvo	346
10. Prehľad porúch	347
10.1 Meranie	348
11. Kontrola prívodu elektriny	349
12. Ochrana životného prostredia	349
13. Likvidácia výrobku po skončení jeho životnosti	349

Upozornenie



Pred inštaláciou si prečítajte montážny a prevádzkový návod. Montáž a prevádzka musia splňať miestne predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a tiež interné pracovné predpisy prevádzkovateľa.

Upozornenie



Na používanie tohto výrobku je potrebné mať príslušnú kvalifikáciu a skúsenosť. Osobám s obmedzenou fyzickou alebo duševnou spôsobilosťou je zakázané používať výrobok, výnimkou môže byť takáto osoba, ktorá je pod dohľadom osoby zodpovednej za jej bezpečnosť a bola riadne vyškolená na obsluhu tohto výrobku.
Deti nesmú obsluhovať a ani hrať sa s výrobkom.

1. Symbols used in this document



Upozornenie

Pri nedodržaní týchto bezpečnostných pokynov môže dôjsť k ujme na zdraví.

Pozor

Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť poruchy alebo poškodiť zariadenie.

Dôležité

Poznámky a pokyny, ktoré uľahčujú prácu a zabezpečujú bezpečnú prevádzku.

2. Použitie

Na konci tohto návodu na prevádzku sú kópie výkonných štítkov motora a čerpadla. Prv ako spustíte čerpadlo do vrtu, musíte vyplniť túto stranu relevantnými dátami. Tento návod na montáž a prevádzku musí byť uložený na suchom mieste v blízkosti miesta inštalácie čerpadla.

2.1 Účel použitia

Čerpadlá **SQ** a **SQE** sú vhodné na použitie pre čerpanie čistých kvapalných neagresívnych a nevýbušných médií bez pevných alebo vláknitých nečistôt.

Typické príklady použitia:

- Dodávka vody z podzemných zdrojov pre - rodinné domy
- malé vodárne
- malé zavlažovacie sústavy napr. v skleníkoch.
- Prečerpávanie kvapalín v nádržach.
- Zvyšovanie tlaku.

Čerpadlá **SQE-NE** sú navrhnuté na čerpanie riedkych, čistých, neagresívnych a nevýbušných kvapalín, ktoré neobsahujú mechanické ani vláknité nečistoty.

Tieto čerpadlá sú vhodné na čerpanie kontaminovanej spodnej vody, prípadne spodnej vody obsahujcej kyslé uhlíčitaný, ktorých zdrojom sú napr.:

- skládky odpadov
- skládky chemikálií
- priemyselné oblasti
- benzínové stanice
- zariadení pre ochranu životného prostredia.

Čerpadlá **SQE-NE** sa môžu použiť aj na vzorkovanie a monitorovanie a do istej miery aj v rámci úpravní vody.

Informácia platná pre všetky typy čerpadiel

Maximálny obsah piesku v čerpanej vode môže byť 50 g/m³. Väčší obsah piesku zredukuje životnosť čerpadla a zvyšuje nebezpečenstvo zadretia obežného kola.

Pri čerpaní média s viskozitou odlišnou od viskozity vody sa prosím spojte s Grundfosom.

Odporúčania

SQ a SQE: je to 5-9.

SQE-NE: spojte sa prosím so zastúpením výrobcu.

Teplota čerpanej kvapaliny

Teplota čerpanej kvapaliny nesmie prevyšiť 35 °C.

3. Technické dáta

Napájacie napätie

1 x 200-240 V - 10 %/+ 6 %, 50/60 Hz, PE.

Prevádzka s generátorom: Výkon generátora musí mať minimálne takú hodnotu, aká je hodnota výkonu motora P₁ [kW] + 10 %.

Nábehový prúd

Nábehový prúd zodpovedá najvyššiemu údaju uvedenému na typovom štítku motora.

Účinník

PF = 1.

Motorová kvapalina

Typ SML 2.

Kábel motoru

Dĺžka 1,5 m; 3 x 1,5 mm², PE.

Teplota čerpanej kvapaliny

Max. 35 °C.

Pripojovacie potrubie

SQ 1, SQ 2, SQ 3: Rp 1 1/4.

SQ 5, SQ 7: Rp 1 1/2.

Priemer čerpadla

74 mm.

Priemer vrtu

Min. 76 mm.

Inštalačná hĺbka

Max. 150 m pod ustálenú výšku hladiny.

Pozri odsek [6.8.2 Inštalačná hĺbka](#).

Čistá váha

Max. 6,5 kg.

3.1 Uskladnenie

Skladovacia teplota: -20 °C až +60 °C.

3.1.1 Zaistenie proti zamrznutiu

Ak bude čerpadlo uskladnené po použití, treba zabezpečiť aby bolo uskladnené v nemrznúcich priestoroch, alebo aby bol motor naplnený nemrznúcou kvapalinou.

Motor nesmie byť skladovaný bez motorovej kvapaliny.

3.2 Hladina hlučnosti

Hladina hlučnosti čerpadla leží pod medznou hodnotou hladiny stanovenou smernicou: ES č. 2006/42/EC pre priemyselné zariadenia.

4. Príprava na montáž

Grundfos ponorné motory MS 3 a MSE 3 sú vybavené vodou mazanými klzánymi ložiskami. Ďalšie mazanie nie je nutné.

Ponorné motory sú naplnené mazacou kvapalinou Grundfos SML 2 vo výrobnom závode.

Táto kvapalina je mrazuvzdorná do -20 °C a je konzervovaná, čím sa bráni tvorbe baktérií.


Stav kvapaliny je rozhodujúci pre životnosť ložísk a tým aj celého motora.

4.1 Plnenie motorovej kvapaliny

V prípade ak nastane únik alebo strata motorovej kvapaliny, motor musí byť doplnený motorovou kvapalinou Grundfos SML 2.

Motor sa dopĺňa nasledovne:

- Demontovať ochranné lišty kábla a motor oddeliť od čerpadla.

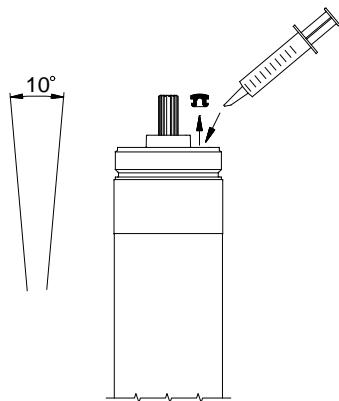

TM02 9606 3504

Obr. 1


- Motor postaviť vertikálne so sklonom 10 °.
- Odskrutkovať skrutkovačom alebo podobným nástrojom plniacu zátku.
- Motor naplniť pomocou striekačky.
- Motor potriast, aby sa eventuálne odstránil z komory vzduch.
- Plniaci zátku znova nasadiť a pritiahnuť.
- Motor spojiť s čerpadlom.
- Namontovať ochranné lišty kábla.

Čerpadlo je teraz pripravené na osadenie.

4.2 Príprava na inštaláciu

Čerpadlo môže byť inštalované vertikálne alebo horizontálne. Uhol hriadeľa čerpadla **nesmie**

prekročiť 90 ° od vertikálnej, pozri obr. 2.

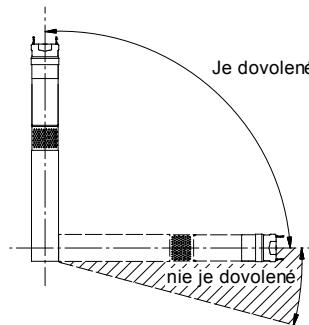**Obr. 2**

Pokiaľ je čerpadlo namontované horizontálne, napr. v nádrži, a je nebezpečie jeho nedostatočného chladenia alebo jeho zanesenia usadeninami, musí byť opatrené ochranným pláštom.


Pre hĺbkou inštalácie-pozri odsek [6.8.2 Inštaláčná hĺbka](#).

4.3 Teplota média/chladenie motora

Na obr. 3 vidno čerpadlo SQ/SQE inštalované vo vrtu. Čerpadlo je v prevádzke.

Na obr. 3 je ilustrované nasledovné:

- priemer čerpacieho vrtu
- priemer čerpadla
- teplota čerpaného média
- prúdenie okolo motoru až po sací kôš.

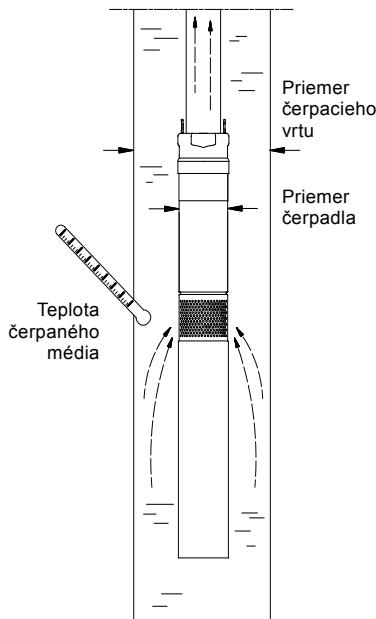

TN01 0518 1297

Obr. 3

Je dôležité dodržať maximálnu prevádzkovú teplotu média 35°C kvôli zabezpečeniu dostatočného chladenia motoru.

Priemer čerpacieho vrtu musí byť minimálne 76 mm (t.j. cca 3").

Pozor Motor by mal byť inštalovaný nad filtrom vrtu. Ak je použitý chladiaci plášť môže byť čerpadlo inštalované vo vrte voľne.

Čerpadlo môže pracovať proti uzavretej stúpačke max. 5 min. Pri uzavretnej stúpačke nie je motor obtekávaný a chladený, vzniká teda nebezpečie prehriatia motora a čerpadla.

Pokiaľ je aktuálna teplota čerpanej kvapaliny vyššia ako je špecifikovaná hodnota, alebo sú prevádzkové podmienky odlišné od špecifikácie, môže sa stať, že čerpadlo vypne. Potom sa prosím spojte so zastúpením Grundfos.

5. Elektrické pripojenie

5.1 Elektrické pripojenie - všeobecne

Elektrické pripojenie musí urobiť odborný pracovník v súlade s miestnymi predpismi a platnými normami.

Upozornenie

Pred začiatkom prác na čerpadle sa musí napájacie napätie bezpodmienečne vypnúť.

Musí sa zaistiť, aby ho nikto nemohol nepredvidavo zapnúť.

Čerpadlo musí byť pripojené k externému hlavnému spínaču elektriny s minimálnym odstupom kontaktov 3 mm na obidvoch pôloch.

Ak sa poškodí kábel motora, musí byť vymený autorizovaným servisným partnerom Grundfos alebo rovnako kvalifikovanou osobou aby sa vyhlo zbytočnému riziku.

Údaje o hodnote napájacieho napäťa, otypovanéj max. prúdovej hodnote a účinníka (PF) sú uvedené na výkonomovom štítku motora.

Tolerancia požadovaného napäťa pre Grundfos ponorné motory, meraného na svorkách motora je $-10\% / +6\%$ menovitého napäťa pri trvalej prevádzke (včítane kolísania napájacieho napäťa a strát v prívodnom káble).

Ak je čerpadlo pripojené na elektrickú sústavu v ktorej je predrádený prúdový chránič, **musí** tento chránič vypínať pri vyskytnutí sa poruchových prúdov s jednosmernou zložkou (pulzujúci jednosmerný prúd).

Použitie prúdové ističe **musia** byť označené nasledovným symbolom:

Napájacie napätie:

$1 \times 200-240 \text{ V} - 10\% / +6\%, 50/60 \text{ Hz}, \text{PE}$.

Prúdový odber možno merať len presným meracím prístrojom pre meranie nesínusových prúdov (RMS). Ostatné meracie prístroje ukazujú hodnoty ktoré sú odlišné od aktuálnych.

Na čerpadlách SQ/SQE môže byť nameraný unikajúci prúd 2,5 mA pri 230 V, 50 Hz.

Unikajúci prúd je úmerný napájaciemu napätiu.

Čerpadlá SQ a SQE-NE môžu byť napojené na plnú motorovú ochranu typu CU 300 alebo CU 301.

Čerpadlo nesmie byť nikdy pripojené na kondenzátor, ani na inú ovládaciú jednotku než je CU 300 alebo CU 301.

Čerpadlo nesmie byť pripojené na externý menič frekvencie.

5.2 Ochrana motora


Motory majú vstavanú tepelnú nadprúdovú ochranu a nevyžadujú si žiadnu ďalšiu motorovú ochranu.

5.3 Pripojenie motora

Motory majú vstavané štartovacie zariadenie a môžu byť pripojené priamo na sieť.

Čerpadlá sa zapínajú resp. vypínajú spravidla tlačidlovým vypínačom, pozri obr. 4.

Pozor Tlačidlový vypínač musí byť navrhnutý na I_{max} príslušného typu čerpadla.

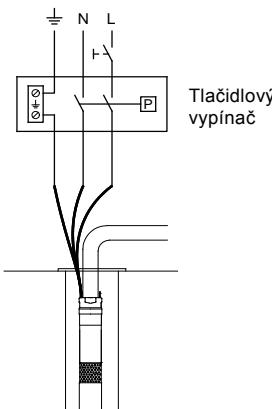

Obr. 4

6. Montáž

6.1 Všeobecne

Upozornenie

Pred začiatkom všetkých prác na čerpadle, alebo na motore musí byť napájacie napätie bezpodmienečne odpojené. Musí byť zaistené, aby ho nikto nemohol nepredvídateľovo zapojiť.


Pozor Čerpadlo sa nesmie zavesiť alebo ťahať za sietový kábel.

Každé čerpadlo je dodané s priloženým výkonovým štítkom ktorý musí byť vyplňený a pripievaný viditeľne v blízkosti inštalacie.

6.2 Spojenie motora s čerpadlom

Motor sa spojí s čerpadlom nasledovne:


1. Motor upevniť horizontálne jednou skrutkou, pozri obr. 6.
2. Vytiahnite hriadeľ čerpadla do pozície podľa obr. 5.



Obr. 5

3. Ukončenie hriadeľa motora namazať dodaným mazivom.
 4. Čerpadlo naskrutkovať na motor a pritiahnuť klúčom (55 Nm).
- Pozor:** Hriadeľ čerpadla musí zapadať do hriadeľa motora.
Maticový klúč k zatiahnutiu nasadte na upínacie plochy čerpadla k tomu určené, pozri obr. 6.

TM01 1480 4697

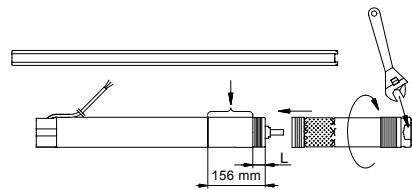

TM02 6425 5203

TM01 2854 2299

Obr. 6


Motor (P2) [kW]	L [mm]
0,70	120
1,15	102
1,68	66
1,85	66

Pokiaľ sú čerpadlo a motor správne zmontované nesmie medzi nimi zostať žiadna medzera.

6.3 Odstránenie spätného ventilu

V prípade, že je požadované čerpadlo bez spätného ventilu, dá sa ventil odstrániť nasledujúcim spôsobom:

1. S použitím vhodného nástroja odstráhnúť ramienka vedenia ventilu, pozri obr. 7.
2. Obrátiť čerpadlo hornou časťou dole.
3. Skontrolovať či všetky uvolnené časti vypadli z čerpadla.

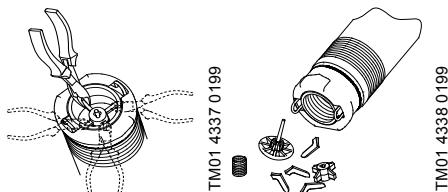

Obr. 7

Čerpadlo SQE-NE je dodávané bez
spätného ventilu.

Dôležité Opäťovné namontovanie spätného ventilu Vám môže previesť servis Grundfos.

6.4 Montáž zástrčky kábla na motor

Upozornenie

Zátká motora nemôže byť odstránená užívateľom za žiadnych okolností.

Nasledovný popis je určený výhradne pre servisný personál.




Ak motorový kábel je vymený, pozri odsek 5.1 Elektrické pripojenie - všeobecne.

Káblová zástrčka musí byť montovaná, alebo odmontovaná autorizovaným servisom Grundfos alebo ním poverenou osobou.

Dodaná káblová zástrčka je z výrobného závodu zakonzervovaná mazivom. Zaistite, aby bola pred inštaláciou dôkladne odmastená.

Namontujete ju takto:

1. Preverte či je korektný typ, prierez a dĺžka kábla.
2. Preverte či je miestna prípojka správne uzemnená.
3. Preverte či je zástrčka čistá a suchá. Preverte či je voľné tesnenie správne nasadené.
4. Zasuňte káblovú zástrčku do motorovej zásuvky. Zásuvka kábla sa nesmie montovať nesprávne pozri obr. 8.

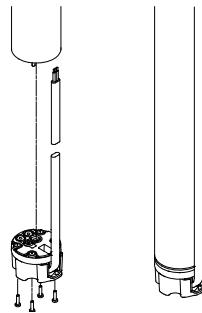

Obr. 8

5. Nasadte a upevnite 4 skrutky (1 - 1,5 Nm), pozri obr. 8.


Pokiaľ sú čerpadlo a motor správne zmontované nesmie medzi nimi zostať žiadna medzera.

TM02 9605 3504

6.5 Montáž ochranných lišť kábla

Ochranné lišty kábla namontujeme nasledovne:


1. Plochý ponorný kábel nasunieme do ochrannej lišty na plocho.
2. Zasuňte ochrannú lištu kábla do drážky na kablovej zástrčke. Horný koniec okrajových plôch ochrannej lišty kábla musí byť v jednej rovine s horným koncom plášťa telesa čerpadla, pozri obr. 9.

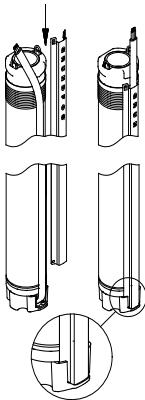

TM02 9613 3504

Obr. 9

3. Ochrannú lištu kábla upevnrite dvoma závitoreznými skrutkami (súčasť dodávky) k saciemu košu čerpadla, pozri obr. 10.



TM01 4427 0299

Obr. 10

6.6 Výpočet kábla

Grundfos ponorné káble je možné dodať pre rôzne inštalácie.

Prierez ponorného prívodového kábla musí byť dostatočne nadimenzovaný, tak aby vyhovoval napäťovým požiadavkám podľa odseku [6.1 Všeobecne](#).

Nižšie uvedené tabuľkové hodnoty sú vypočítané z nasledujúcej rovnice:

$$q = \frac{I \times 2 \times 100 \times PF \times L \times \rho}{U \times \Delta U}$$

kde:

q = prierez ponorného prívodného kábla [mm^2].

I = menovitý maximálny prúd motora [A].

$PF = 1,0$.

L = dĺžka ponorného prívodného kabelu [m].

ρ = merný odpor: $0,02 [\Omega \text{mm}^2/\text{m}]$.

U = menovité napätie [V].

ΔU = pokles napäťia [%] = 4 %.

Hodnota poklesu napäťia 4 % zodpovedá ustanoveniu IEC 3-64, séria HD-384.

Výpočtom dostaneme nasledujúce maximálne dĺžky kábla pri napájacom napäti 240 V:

Maximálna dĺžka kábla [m]

Motor (P2) [kW]	I_N [A]	Parametre kábla					
		1,5 mm^2	2,1 mm^2 / 14 AWG	2,5 mm^2	3,3 mm^2 / 12 AWG	4 mm^2	6 mm^2
0,7	5,2	80	112	133	176	213	320
1,15	8,4	50	69	83	109	132	198
1,68	11,2	37	52	62	82	99	149
1,85	12	35	49	58	76	92	139

6.7 Spojenie kábla

Doporučuje sa spojiť ponorný prívodný kábel s motorovým káblom spojkou Grundfos, typ KM.

Sada kábovej koncovky typu KM	
Prierez	Číslo výrobku
1,5 až 2,5 mm ²	96021462
4,0 až 6,0 mm ²	96021473

V prípade že požadujete väčší prierez kábla obráťte sa láskavo na zastúpenie Grundfos.

6.8 Pripojenie stúpačky

Ak sa pri pripojení stúpačky k čerpadlu používa nejaký nástroj, napr. refázový utahovák, musí sa s čerpadlom manipulovať iba uchopením za jeho výtláčné teleso.


Na pripojenie plastových trubiek je treba umiestniť medzi čerpadlo a prvú sekciu potrubia prítlačnú spojku.

U čerpadiel napojených na plastové potrubie, je potrebné v inštalačnej hĺbke zohľadniť aj rozpínavosť rúr.

V prípadoch kde sa používa prírubové potrubie je treba urobiť v prírbach drážky - vodítka ponorného prívodného kábla.

Na obr. 11 je znázormenaná inštalačia čerpadla s nasledovnými údajmi:

- Použitie kábových úchytiek, pol. 1 s uvedením vzdialosti medzi jednotlivými úchytkami.
- Umiestnenie oceľového lana, pol. 2.
- Maximálna inštalačná hĺbka pod statickou vodnou hladinou.

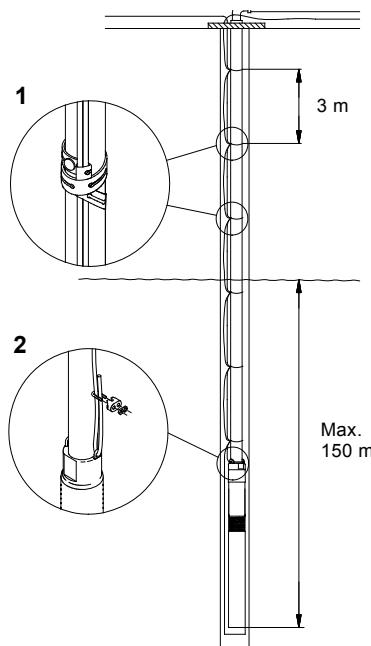

Obr. 11

6.8.1 Kábové úchytky

Kábové úchytky musia byť nasadené vo vzdialostiach po troch metroch, pozri obr. 11.

V prípade použitia plastového potrubia musí byť medzi jednotlivými kábovými úchytkami ponechaná určitá vôľa s ohľadom na predĺženie plastových trubiek pri zaľažení.

V prípade použitia prírubových spojení sa musia kábové úchytky umiestniť nad a pod každým prírubovým spojom.

6.8.2 Inštalačná híbka

Maximálna inštalačná híbka pod ukľudnenou vodnou hladinou: 150 m, pozri obr. 11.

Minimálna inštalačná híbka pod zniženou vodnou hladinou:

- **Vertikálna inštalácia:** počas uvádzania do prevádzky a počas prevádzky musí byť čerpadlo stále úplne ponorené.
- **Horizontálna inštalácia:** čerpadlo musí byť inštalované a prevádzkované 0,5 m pod zniženou vodnou hladinou.
Pokiaľ hrozí nebezpečie že čerpadlo sa zanesie usadeninami, musí byť bezpodmienečne vsadené do chráničky.

6.8.3 Spúštanie čerpadla

Odporúčame čerpadlo zaistiť oceľovým lanom, pozri obr. 11, poz. 2.

Oceľové lano povoliť tak, aby nebolo napnuté a pripieňať ho pomocou ľanovej svorky na hlavu vrtu.

Pri spúštaní do vrtu ani pri vyťahovaní z vrtu nepridržiavajte čerpadlo za prívodný kábel motora.

Pozor Čerpadlo sa nesmie zavesiť alebo tahať za sietový kábel.

7. Uvedenie do prevádzky

Treba zaistiť, aby výkon čerpadla neboli väčší ako je výdatnosť vrtu.

Čerpadlo smie byť zapnuté až vtedy, keď je úplne ponorené v čerpanom médiu.

Čerpadlo zapnúť a vypnúť ho až potom keď bude čerpané médium znova priezračne čisté. Priskoré vypnutie zvyšuje nebezpečenstvo zablokovania čerpadla alebo spätného ventilu.

8. Prevádzka

8.1 Minimálny prietok

K zaisteniu dostatočného chladenia motora čerpadla, nesmie klesnúť prietok vody pod 50 l/h. Prietok vody môže však za určitých okolností náhle poklesnúť. Príčinou tohto môže byť to, že výkon čerpadla je väčší, ako je prítok vody do vrtu. Čerpadlo sa musí vypnúť a porucha sa musí odstrániť.

V čerpadle zabudovaná ochrana proti behu na sucho funguje len v rámci doporučeného pracovného rozsahu čerpadla.

Pozor

8.2 Výber tlakovnej membránovej nádoby, nastavenie jej plniaceho tlaku a tlakového spínača




Upozornenie

Zariadenie musí byť navrhnuté na maximálny výkonový tlak čerpadla.

Tým, že čerpadlo má v sebe zabudovaný spúštač pre mäkký štart, ktorý spôsobuje že nábehový čas čerpadla trvá 2 sek, bude tlak na tlakovom spínači a v tlakovnej membránovej nádrži po zapnutí čerpadla nižší, ako je nastavená hodnota zapínacieho tlaku ($p_{zap.}$) na tlakovom spínači. Tento nižší tlak sa nazýva minimálnym tlakom ($p_{min.}$).

Tlak $p_{min.}$ zodpovedá požadovanému minimálnemu tlaku v najvyššie položenom odbernom mieste + dopravná výška a tlaková strata v potrubí medzi tlakovým spínačom, alebo membránovou tlakovou nádržou a najvyšším odberným miestom ($p_{min.} = B + C$), pozri obr. 12.

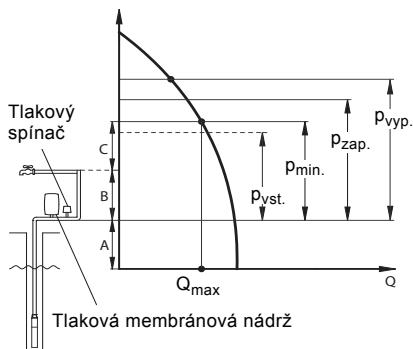

TM00 6445 3795

Obr. 12

- A: Dopravná výška + tlaková strata v potrubí medzi poklesnutou hladinou vody a tlakovou membránovou nádržou.
- B: Dopravná výška + tlaková strata v potrubí medzi tlakovou membránovou nádržou a najvyšším odberným miestom.
- C: Minimálny tlak v najvyššie položenom odbernom mieste.

- Pozor** Skontrolujte, či zvolené čerpadlo môže vyuvinúť vyšší tlak, ako je hodnota $p_{vyp.} + A$.
- P_{vst.}: Plniaci tlak tlakovnej membránovej nádrži.
- P_{min.}: Požadovaný minimálny tlak.
- P_{zap.}: Zapínací tlak nastavený na tlakovom spínači.
- P_{vyp.}: Vypínací tlak nastavený na tlakovom spínači.
- Q_{max}: Maximálny prietok pri p_{min.}.

V nasledovnej tabuľke je možné v závislosti od hodnôt p_{\min} , a Q_{\max} , vybrať zodpovedajúcu veľkosť tlakovej membránovej nádrže, nastavenie jej plniaceho tlaku a nastavenia hodnôt zapínacieho a vypínaacieho tlaku tlakového spínača.

Príklad:

$p_{\min} = 35 \text{ m v. stl.}$, $Q_{\max} = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$.

Na základe týchto údajov je možné z uvedenej tabuľky získať nasledovné hodnoty:

Minimálna veľkosť tlakovej membránovej nádrže = 33 l.

$p_{\text{vst.}} = 31,5 \text{ m v. stl.}$

$p_{\text{zap.}} = 36 \text{ m v. stl.}$

$p_{\text{vyp.}} = 50 \text{ m v. stl.}$

p_{\min} [m]	Q_{\max} , [m^3/h]																$p_{\text{vst.}}$ [m]	$p_{\text{zap.}}$ [m]	$p_{\text{vyp.}}$ [m]	
	0,6	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8		
Min. veľkosť membránovej nádoby [liter]																				
25	8	8	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	22,5	26	40
30	8	8	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	27	31	45
35	8	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	31,5	36	50
40	8	18	18	18	18	24	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80	36	41	55
45	8	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80	40,5	46	60
50	8	18	18	18	24	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80	80	45	51	65
55	18	18	18	18	24	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80	80	49,5	56	70
60	18	18	18	18	24	33	50	50	50	80	80	80	80	80	80	80	80	54	61	75
65	18	18	18	24	24	33	50	50	80	80	80	80	80	80	80	80	80	58,5	66	80

1 m v. stl. = 0,098 bar.

8.3 Zabudovaná ochrana

Motor čerpadla má v sebe zabudovanú elektronickú jednotku, ktorá ho chráni pri rôznych prevádzkových situáciách.

Pri preťažení odstaví zabudovaná nadprúdová ochrana čerpadlo na dobu 5 min. Po tejto període sa čerpadlo opäťovne pokúsi zapnúť.

Ak sa čerpadlo vypne z dôvodu behu na sucho, po 5 min. sa automaticky opäťovne zapne.

Ak sa čerpadlo znova zapne a vrt (odčerpávaný priestor) je prázdny, čerpadlo sa automaticky vypne po 30 sekundach.

Resetovanie (spätné nastavenie) čerpadla:

Na dobu 1 min. odpojte prívod elektrického prúdu.

Motor čerpadla je chránený v týchto prípadoch:

- beh čerpadla na sucho
- impulzné prepätie (až 6000 V)
V oblastiach s väčšou intenzitou bleskov sa vyžaduje externá ochrana proti blesku.
- prepätie
- podpätie
- preťaženie
- prehriatie.

Čerpadlá SQE/ motory MSE 3:

Vypínacie limity behu na sucho u motorov MSE 3 prostredníctvom jednotiek CU 300 alebo CU 301 môžu byť nastavené aj pre iné aplikácie.

Dôležité

9. Údržba a servis

Za normálnych okolností si čerpadlá nevyžadujú údržbu.

Môže u nich dochádzať k zanášaniu a opotrebeniu niektorých súčasťí. Firma Grundfos preto k nim dodáva servisné súpravy a náradie.

Na požiadanie môžete obdržať Grundfos servisné manuály.

Čerpadlá môžu byť prehliadnuté v servisných strediskách firmy Grundfos.

9.1 Kontaminované čerpadlá

Ak sa čerpadlo použije k čerpaniu zdraviu škodlivých, alebo jedovatých médií, takéto čerpadlo sa klasifikuje ako kontaminované.

V takomto prípade sa pri požiadavke na servisné práce, musia predložiť podrobné informácie o čerpanom médiu.

Pri event. požiadavke na servisné práce na takomto čerpadle, ešte pred jeho zaslaním, je nutné sa bezpodmienečne skontaktovať so servisným strediskom Grundfos. Musia sa predložiť všetky potrebné informácie o čerpanom médiu, inak môže firma Grundfos prijatie takéhoto čerpadla odmietnuť.

SQE-NE: Čerpadlá, ktoré nečerpali kontaminované kvapaliny, je možné zaslať do firmy Grundfos na údržbu event. opravy, pričom k týmu čerpadlám je nutné doložiť doklad osvedčujúci ich nezávadnosť.

Tento potvrdený a podpísaný doklad o nezávadnosti čerpadla je nutné zaslať na servisné oddelenie príslušného zastúpenia firmy Grundfos, a to ešte pred zaslaním čerpadla. Bez tohto dokladu, uvedené čerpadlá firma Grundfos neprevezme.

Eventuálne náklady spojené s odoslaním čerpadla hradí zákazník.

9.2 Náhradné diely/príslušenstvo

Chceme vás dôrazne upozorniť na to, že nami nedodané náhradné diely a príslušenstvo, nepreskúšavame ani neopravujeme.

Zabudovanie alebo použitie takých výrobkov môže za určitých okolností negatívne ovplyvniť a zmeniť konštrukciu daných vlastností čerpadla a tým ho poškodiť.

Za škody, ktoré vzniknú použitím neoriginálnych náhradných dielov a príslušenstva, firma Grundfos nenesie zodpovednosť a je vylúčená aj záruka.

Poruchy, ktoré prevádzkovateľ nie je schopný samostatne odstrániť, by mal odstraňovať jedine servis firmy Grundfos, alebo ním autorizovaná servisná organizácia.

V prípade poruchy, prosíme o presný a podrobný popis vzniknutej prejavujúcej sa poruchy.

Tým sa naši servisní pracovníci vopred pripravia a "vybavia" zodpovedajúcim náhradným dielom.

Technické údaje o čerpadle odčítate z jeho výkonového štítka.

10. Prehľad porúch

Upozornenie




Pred začiatkom všetkých prác na čerpadle, alebo na motore musí byť napájacie napäťie bezpodmienečne odpojené. Musí byť zaistené, aby ho nikto nemohol nepredvidavo zapojiť.

Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
1. Čerpadlo beží.	a) Tavné poistky v elektrickej inštalačii sú spálené. b) Vypol ochranný spínač chybového prúdu, alebo chybového napäťia. c) Nie je prívod napäťia. d) Vypla prepäťová ochrana motora. e) Je poškodené čerpadlo/kábel. f) Vyskytuje sa prepätie alebo podpätie.	Vymeníť prepálené poistky. Ak sa tieto opäťovne prepália, musí sa preveriť kábel a elektrická inštalačia. Zapnúť ochranný spínač. Spojiť sa s príslušným rozvodným závodom elektrárni. Preverte, či nie je blokovaný motor/čerpadlo. Opraviť/vymeniť čerpadlo-kábel. Preveriť napájacie napäťie.
2. Čerpadlo beží, ale nedodáva vodu.	a) Je uzavorená armatúra na výtlaku. b) Nie je, alebo je nedostatok vody vo vrte. c) Spätná klapka je zablokovaná v uzavorennej polohe. d) Je upchaté sito na sacej strane. e) Je poškodené čerpadlo.	Otvoríť armatúru. Pozri 3 a). Vytiahnite čerpadlo a vyčistite, alebo vymeňte spätnú klapku. Vytiahnite čerpadlo a vyčistite sito. Vytiahnite a event. vyčistite, alebo vymeňte čerpadlo.
3. Čerpadlo beží s nižším výkonom.	a) Pokles hladiny je väčší, ako sa predpokladalo. b) Ventily na výtlaku sú čiastočne uzavorené/blokované. c) Výtláčné potrubie je čiastočne upchaté (zahrzdzené). d) Spätná klapka čerpadla je čiastočne zablokovaná. e) Čerpadlo a výtláčné potrubie sú zanesené nečistotami (usadeninami). f) Pokazené čerpadlo. g) Netesnosti v potrubí. h) Je poškodené stúpajúce potrubie. i) Podpätie.	Čerpadlo umiestnite do väčšej inštalači. Hlbky, priškrte ho, alebo nahradte ho menším modelom s nižším výkonom. Ventily úplne otvorte a event. Vyčistite, alebo vymeňte. Vyčistite, alebo vymeňte výtláčné potrubie. Vytiahnite čerpadlo a vyčistite resp. vymeňte spätnú klapku čerpadla. Vytiahnite čerpadlo, demontujte, a vyčistite ho, alebo vymeňte. Vyčistite potrubie. Opravte popr. vymeňte čerpadlo. Skontrolujte a opravte potrubie. Vymeňte stúpajúce potrubie. Skontrolujte prívod elektr. prúdu.

Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
4. Časté zapínanie a vypínanie čerpadla.	a) Diferencia medzi zapínacím a vypínacím tlakom tlakového spínača je príliš malá. b) Elektródy hladinového spínania, alebo hladinový spínač v nádrži nie je správne namontovaný.	Zvýšte tlakovú diferenciu. Avšak vypínací tlak nesmie prekročiť prevádzkový tlak membránovej nádrži. Zapínací tlak musí byť dostatočne vysoký k zaisteniu dostatočného množstva vody. Intervaly elektródového/hladinového spínača nastavte tak, aby medzi zapnutím a vypnutím čerpadla bol zodpovedajúci čas. Vid. Montážne a prevádzkové predpisy pre použitie automatické jednotky. Ak nie je možné pomocou automat. jednotiek nastaviť intervaly medzi zap. a vyp. Čerpadla, zredukujte výkon čerpadla priškrtením výtláčnej armatúry.
	c) Je netesná spätná klapka, alebo je v čiastočne otvorenej polohe zablokovaná.	Vytiahnite čerpadlo a vyčistite resp. vymeňte spätnú klapku čerpadla.
	d) Nestabilné napájacie napätie.	Skontrolujte napájacie napätie.
	e) Príliš vysoká teplota motora.	Skontrolujte teplotu vody.

10.1 Meranie

Meranie na elektrickej inštalácii čerpadiel SQ/SQE nie je dovolené, pretože hrozí poškodenie vstavanej elektroniky, pozri obr. 13.

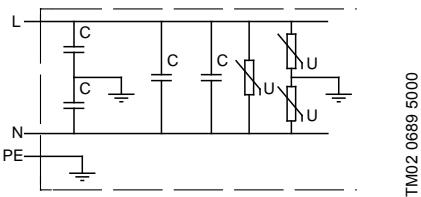


Obr. 13

11. Kontrola prívodu elektriny

Upozornenie

Pred začiatkom všetkých prác na čerpadle, alebo na motore musí byť napájacie napäťie bezpodmienečne odpojené. Musí byť zaistené, aby ho nikto nemohol nepredvídateľne zapojiť.

1. Napájacie napäťie	Zmerajte napäťie medzi fázou a nulovým vodičom (RMS prístrojom). Voltmeter pripojte na pripojovacie svorky.  TM00 1371 4904	Pripojené napäťie sa musí počas prevádzky čerpadla pohybovať v napäťovom rozsahu, ako je uvedené v stati 5. Elektrické pripojenie . Veľké kolísanie napájacieho napäťia poukazuje na závadu v napájacom napäti a čerpadlo musí byť odstavené, až kým sa príčina tohto stavu nezistí, a závada sa neodstráni.
2. Spotreba prúdu	Zmerajte hodnotu prúdu každej fázy (prístrojom RMS) a to za prevádzky čerpadla pri konštantnej dopravnej výške (ak je možné, tak pri výkone, keď je motor čerpadla najviac zaťažený).  TM00 1372 5082	Ak sa pri meraní zistí prekročenie maximálnej hodnoty prúdu, príčiny môžu byť nasledovné: <ul style="list-style-type: none">• Vadný spoj vodičov, pravdepodobne v káblevej spojke.• Priliš nízke napájacie napätie, pozri bod 1.


12. Ochrana životného prostredia

Pri manipulácii, prevádzke, skladovaní a preprave čerpadla dodržiavajte všetky predpisy na ochranu životného prostredia ako aj miestne nariadenia na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami.

Upozornenie

Po odstavení čerpadla z prevádzky sa presvedčte, či sa v čerpadle nenachádzajú zbytky event. nebezpečných látok, ktoré by mohli ohrozit zdravie, alebo poškodiť životné prostredie.

V prípade pochybností sa spojte s firmou Grundfos, alebo s miestnymi úradmi na ochranu životného prostredia.

1. Napájacie napäťie	Zmerajte napäťie medzi fázou a nulovým vodičom (RMS prístrojom). Voltmeter pripojte na pripojovacie svorky.  TM00 1371 4904	Pripojené napäťie sa musí počas prevádzky čerpadla pohybovať v napäťovom rozsahu, ako je uvedené v stati 5. Elektrické pripojenie . Veľké kolísanie napájacieho napäťia poukazuje na závadu v napájacom napäti a čerpadlo musí byť odstavené, až kým sa príčina tohto stavu nezistí, a závada sa neodstráni.
2. Spotreba prúdu	Zmerajte hodnotu prúdu každej fázy (prístrojom RMS) a to za prevádzky čerpadla pri konštantnej dopravnej výške (ak je možné, tak pri výkone, keď je motor čerpadla najviac zaťažený).  TM00 1372 5082	Ak sa pri meraní zistí prekročenie maximálnej hodnoty prúdu, príčiny môžu byť nasledovné: <ul style="list-style-type: none">• Vadný spoj vodičov, pravdepodobne v káblevej spojke.• Priliš nízke napájacie napätie, pozri bod 1.

13. Likvidácia výrobku po skončení jeho životnosti

Likvidácia výrobku alebo jeho súčasti musí byť vykonaná v súlade s nasledujúcimi pokynmi a so zreteľom na ochranu životného prostredia:

1. Využite služby miestnej verejnej alebo súkromnej firmy zaoberajúcej sa zberom a spracúvaním odpadu.
2. Ak to nie je možné, kontaktujte najbližšiu pobočku spoločnosti Grundfos alebo jeho servisných partnerov.

Technické zmeny vyhradené.

Türkçe (TR) Montaj ve kullanım kılavuzu

İngilizce orijinal metnin çevirisi

İÇİNDEKİLER

	Sayfa
1. Bu dokümdan kullanılan semboller	350
2. Genel bilgiler	351
2.1 Uygulamalar	351
3. Teknik veriler	351
3.1 Depolama	351
3.2 Ses basınç seviyesi	351
4. Hazırlıklar	352
4.1 Motor sıvısının doldurulması (gerektiğinde)	352
4.2 Uygulama pozisyonları	352
4.3 Sıvı sıcaklıkları/motorun soğutulması	353
5. Elektrik bağlantıları	353
5.1 Genel bilgiler	353
5.2 Motorun korunması	354
5.3 Motorun bağlantıları	354
6. Montaj	354
6.1 Genel bilgiler	354
6.2 Pompa hidrolik kısmı ile motorunun birlenmesi	354
6.3 Çek-valfin çıkarılması (istenmeyen durumlarda)	355
6.4 Motor ile birlikte verilen	355
6.5 Kablo muhafazasının takılması	356
6.6 Kablo ebatları	357
6.7 Elektrik kablosunun ek bağlantısı	358
6.8 Boru bağlantıları	358
7. Çalıştırmaya başlama	359
8. Pompanın çalışması	359
8.1 Minimum akış hızı	359
8.2 Membran tankı seçimi ve tank basıncının ve basınç şalterinin ayarlanması	359
8.3 Kendinden orjinal koruma sistemi	361
9. Bakım ve servis	361
9.1 Kirlenmiş olan pompalar	361
10. Arıza tespit tablosu	362
10.1 Megging	363
11. Ana besleme voltajının kontrolü	364
12. Çevre faktörleri	364
13. Hurdaya çıkarma	364

Uyarı

Montajdan önce, montaj ve kullanım kılavuzunu okuyunuz. Montaj ve işletimin ayrıca yerel düzenlemelere ve daha önce yapılmış onaylanmış olan belirli uygulamalara da uyumlu olması gereklidir.



Uyarı

Bu ürünü kullanabilmek için ürün hakkında bilgili ve deneyimli olmak gereklidir.



Fiziksel, duyasak veya algısal yetenekler az olan kişiler güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından ürün anlatılmadığı veya bir gözetmen altında olmadan bu ürünü kullanmamalıdır. Çocuklar bu ürünle oynamamalı ve kullanmamalıdır.

1. Bu dokümdan kullanılan semboller

Uyarı

Bu güvenlik uyarıları dikkate alınmadığı takdirde, kişisel yaralanmalarla sonuçlanabilir!



İkaz

Bu güvenlik uyarıları dikkate alınmadığı takdirde, arıza ya da ekipmanların hasarı ile sonuçlanabilir!

Not

Notlar veya talimatlar işi kolaylaştırır ve güvenilir operasyonu temin eder.

2. Genel bilgiler

382 numaralı sayfada pompa ve motor isim plakalarının kopyalarını bulacaksınız.
SQ/SQE pompası kuyuya indirilmeden önce bu sayfada verilen isim plakalarını pompa üzerindeki bilgilerle aynı olacak şekilde doldurun.
 Bu montaj ve kullanım kılavuzu ileride başvurulmak üzere montaj yapılan kuyu yakınında bir yerde saklanmalıdır.

2.1 Uygulamalar

SQ ve **SQE** tip pompalar partikül veya fiber içremeyen ince, temiz, aşındırıcı ve patlayıcı nitelikte olmayan sıvıların pompalanması için tasarlanmıştır.

Bazı uygulama alanları:

- Evlerde kullanım suyu olarak.
- Sera türündeki uygulamalarda sulamada.
- Küçük çaplı su gereksinimi olan yerlerde.
- İki tank arasında yatay monte edilerek seviye basılması.
- Hidrofor uygulamaları (basınç tankı veya PC ünitesi kullanılarak).

SQE-NE (AISI 316L) tip pompalar partikül veya fiber içremeyen, ince, temiz ve patlayıcı nitelikte olmayan sıvıların pompalanması için tasarlanmıştır.

Bu tip pompalarla kirli veya hidrokarbon içerikli yeraltı sularını pompalayabiliriz, Uygulamaları arasında:

- Atık sular(partikül içermeyen pis su).
- Kimya endüstrisi.
- Yağ veya petrol istasyonları.
- Çevresel uygulamalar.

Aynı zamanda **SQE-NE** tip pompalar örnekleme ve kontrol için vede belirli bir seviyeye kadar arıtma sistemlerinde kullanılabilir.

Genel bilgiler (SQ, SQE, SQE-NE):

Suyun içerdiği kum miktarı 50 g/m³'ü aşmamalıdır. Bu miktardan daha fazla kum içeren sular pompanın kullanım ömrünü kısaltacak ve tikanma riskini artıracaktır.

Eğer vizkositesi sudan farklı bir sıvı pompalanacaksa lütfen Grundfos'a danışınız.

pH değerleri:

SQ ve SQE: 5-9 arası.

SQE-NE: Grundfos'a danışınız.

Sıvı sıcaklığı:

Pompalanan sıvının sıcaklığı 35 °C geçmemelidir.

3. Teknik veriler

Elektrik voltajı:

1 x 200-240 V - % 10/+ % 6, 50/60 Hz, PE.

Jeneratör ile çalıştırma: Jenaratörün gücü motor gücünden (P_1 [kW]) % 10 fazla olmalı.

Başlangıç akımı:

Motorun başlangıç akımı motorun isim plakasında belirtilen en yüksek akım değerine eşit olmalıdır.

Güç faktörü:

PF (power factor) = 1.

Motor sıvısı:

SML 2 tipi.

Motor kablosu:

1,5 m, 3 x 1,5 mm², PE.

Sıvı sıcaklığı:

Maksimum 35 °C.

Pompa çıkış çapı:

SQ 1, SQ 2, SQ 3: Rp 1 1/4.

SQ 5, SQ 7: Rp 1 1/2.

Pompanın çapı:

3" = 74 mm.

Kuyu çapı:

Minimum 76 mm.

Montaj derinliği:

Statik su seviyesinin maksimum 150 m altında.

Bkz. bölüm [6.8.2 Montaj derinlikleri](#).

Net ağırlık:

Azami 6,5 kg.

3.1 Depolama

-20 °C .. +60 °C arasındaki sıcaklık ortamlarında depolanabilir.

3.1.1 Donmadan koruma

Eğer pompa kullanıldan sonra saklanacaksa, donmadan korunan bir yerde saklanmalıdır veya motor sıvısı donmeye karşı mukavim olmalıdır.

Pomap motor sıvısı ile doldurulmadan saklanmalıdır.

3.2 Ses basınç seviyesi

Ses basıncı seviyesi makine ile ilgili EC 2006/42 numaralı EC konseyi Talimatları uyarınca burada belirtilen sınırlayıcı değerlerden daha düşük olmalıdır.

4. Hazırlıklar

Grundfos MS 3 ve MSE 3 tipi motorlar su ile yağlanabilen kaymali yataklara sahip olduklarından ilave yağlamaya gerek yoktur.

Bu dalgıç motorlar özel Grundfos motor yağı (SML 2) ile üretim anında doldurulmuşlardır. Ayrıca SML 2 yağı -20 °C kadar sıcaklıklara ve bakteri üremesine karşı dayanıklıdır.


Motor sıvısının miktarı motor yataklarının ömrüne dolayısıyla motor ömrüne etkiyen önemli sebeplerden birisidir.

4.1 Motor sıvısının doldurulması (gerektiğinde)

Herhangi bir sebeple motor sıvısı bosalırsa yada azalmışsa, Grundfos SML 2 motor sıvisiyle tekrar doldurulmalıdır.

Motor sıvısını doldurmak için aşağıdaki talimatları uygulayınız:

1. Kablo korumasını çıkarınız ve pompayı motordan ayıriz.

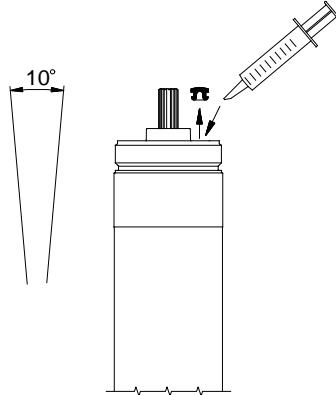


TM02 9606 3504

Şekil 1

2. Motoru 10 hafif yatık pozisyonda tutunuz.
 3. Doldurma tapasını bir tornavida vasıtasya veya benzeri bir alet yardımı ile çıkarınız.
 4. Motor sıvısını motora bir şırınga veya benzeri bir alet yardımıyla doldurunuz.
 5. Motor içinde hava kalmasını engellemek için moturu hafif sallayarak doldurunuz.
 6. Doldurma tapasını yerine sıkı bir şekilde takınız.
 7. Motorla, pompa hidrolik kısmını tekrar eski hale gelecek şekilde monte ediniz.
 8. Kablo koruyucusunu yerine takınız.
- Artık pompa montaj için hazırdir.

4.2 Uygulama pozisyonları

Pompa dikey kullanılabildiği gibi yatay monte edilerekte kullanılabilir ancak pompa hiçbir zaman yatay düzeyin altında kalacak şekilde çalıştırılmamalıdır, bkz. şekil 2.

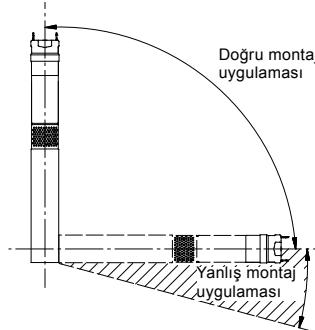

TM01 1375 4397

Şekil 2

Eğer pompa yatay olarak monte edilecekse, örneğin bir tank içine, ve pompanın çamur ile kaplanması ihtimali varsa, bir akış borusunun (soğutma gömleği) içine monte edilmesi gereklidir.


Montaj derinliği ile ilgili olarak, bkz. bölüm [6.8.2 Montaj derinlikleri](#).

4.3 Sıvı sıcaklıklarları/motorun soğutulması

Şekil 3 te bir sondaj kuyusuna monte edilmiş olan bir SQ/SQE pompası gösterilmektedir. Pompa çalışır durumdadır.

Şekil 3 te aşağıdaki hususlar gösterilmiştir:

- Sondaj kuyusu çapı.
- Pompa çapı.
- Pompalanan sıvı sıcaklığı.
- Motorun etrafından geçip pompanın emme bölümüne ulaşan akışkan.

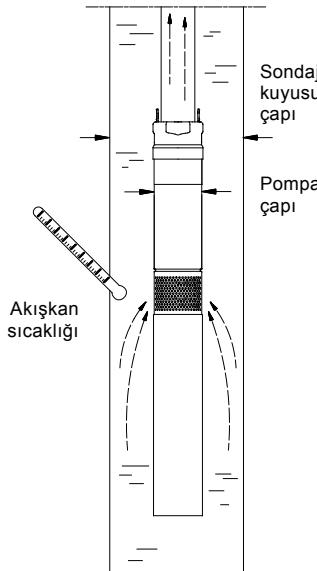

TMO1 0518 1297

Şekil 3

Motorun yeterli soğumasını sağlamak için, sıvı sıcaklığını tüm şartlarda 35°C altında tutmak önemlidir.

İkaz Sondaj kuyusu çapı en az 76 mm olmalıdır. (yaklaşık 3").

Motor mutlaka kuyu filtre sisteminin yukarısına monte edilmelidir. Eğer bir akış gömleği kullanılmaktaysa, pompa serbest duracak bir şekilde yerleştirilmelidir.

Pompayı 5 dakikadan fazla ağızı kapalı durumda çalıştırmayınız. Ağızı kapalı şekilde çalıştırılan pompanın motorunun çevresinde akış oluşmuyacağından kısa zamanda aşırı ısınarak devreden çıkışması ve sorun yaratması muhtemeldir.

Eğer pompanın çalıştığı şartlardaki akışkan sıcaklığı sınır değerlerin üstüne çıkıp pompanın durmasına yol açarsa veya istenilmeyen şartlar oluşursa, bu durumda lütfen Grundfos ile kontak kurunuz.

5. Elektrik bağlantıları

5.1 Genel bilgiler

Pompanın elektrik bağlantıları yetkili elektrikçiler tarafından yerel mevzuat talimatlarına uygun bir şekilde yapılmalıdır.

Uyarı

Pompa üzerinde çalışmaya başlamadan önce elektrik bağlantısının kesilmiş ve kendi kendine devreye girmeyeceğinden emin olmalısınız.

Pompanın topraklama bağlantısının mevzuata uygun şekilde yapılması zorunludur. Aksi durumda Grundfos hiçbir konuda sorumluluk kabul etmez.

Pompa harici bir şebeke şalterine, her kutupta minimum 3 mm kontak aralığı olacak şekilde bağlanmalıdır.

Eğer motor kablosu zarar görmüşse, Grundfos tarafından, Grundfos yetkili bayi veya benzer kalifiye insanlar tarafından değiştirilerek tehlikedeki kaçınılmalıdır.

Giriş voltajı, azami elektrik akımı ve güç faktörü (PF) motorun isim plakasında verilmektedir.

Motor terminal noktalarında ölçülen ve daldırılabilir Grundfos motorlarında kullanılan voltaj seviyesi, sürekli çalışma sırasında nominal voltaj seviyesinin $-10/+6$ % u dur (şebeke voltajındaki değişimler ve kablo kayipları dahil).

Eğer pompa, ilave korunma için kaçak akım rölesi (earth leakage circuit breaker - ELCB) kullanıldığı bir elektrik sistemine bağlanmış ise, bu devre bozucu DC (doğru akım) içeriği toprak hata akımları olduğunda (değişken DC) devreden çıkmalıdır. Kaçak akım rölesi şu simbol ile işaretlenmelidir:



Şebeke voltajı:

$1 \times 200-240 \text{ V} - 10/+6\%, 50/60 \text{ Hz}, \text{PE}$.

Elektrik tüketimi sadece gerçek bir RMS cihazı ile ölçülebilir. Eğer diğer aletler kullanılırsa, verilen değerler gerçek değerlerden farklı olacaktır.

SQ/SQE pompalar 50 Hz 230 V'da 2,5 mA kaçak akımı tipik olarak ölçülebilir. Kaçak akım, şebeke voltajıyla orantılıdır.

SQE ve SQE-NE pompaları CU 300/CU 301 tipi bir kontrol ünitesine bağlanabilir.

Pompa hiç bir surette bir kondensatör veya CU 300/CU 301 dışında herhangi başka bir kontrol ünitesine bağlanmamalıdır.

Pompa hiç bir surette harici bir frekans dönüştürücü cihaza bağlanmamalıdır.

5.2 Motorun korunması


Motorda termal aşırı yük koruma sistemi vardır ve ilave motor koruma sistemlerine gerek yoktur.

5.3 Motorun bağlantıları

Motorun içinde özel bir yol verici mevcut olduğundan doğrudan şebekeye bağlanabilir.

Pompanın çalıştırılıp durdurulması bir basınç şalteri vasıtasıyla sağlanabilir, bkz. şekil 4.

İkaz Basınç şalteri kullanılan pompanın büyütüğüne uygun amper seviyesine göre seçilmelidir.

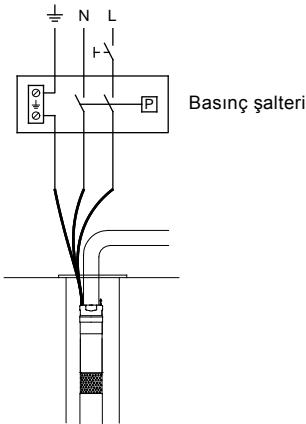

Şekil 4

TM01 14804697

6. Montaj

6.1 Genel bilgiler

Uyarı

Pompa veya motor üzerinde herhangi bir müdahalede bulunmadan elektriğin şebekeden kapatılmış olmasından ve kendi kendine tekrar devreye girmeyecek olmasından emin olunuz.




İkaz Pompayı motor kablolarından tutarak eğip kaldırımı denemeyiniz.

Pompa ile beraber verilen data plakası montaj yeri yakınına yapıştırılmalıdır.

6.2 Pompa hidrolik kısmı ile motorunun birleştirilmesi

Pompa parçaları ile motorun birleştirilmesi için:


1. Motoru yatay olarak bir mengene ile tutturunuz ve sıkınız, bkz. şekil 6.
2. Pompa milini şekil 5 'te görüldüğü gibi çıkartın.



TM02 8425 5203

Şekil 5

3. Motor şaft ucunu pompa ile birlikte verilmiş olan özel yağ ile yağlayıniz.
4. Pompayı motorun üstüne vidalayınız (55 Nm). **Not:** Hidrolik mili motor mili ile tam olarak aynı doğrultuda hizalanmalıdır. Pompa kısmının sıkıştırma yüzeylerinde bir somun anahtarı kullanılabilir, bkz. şekil 6.

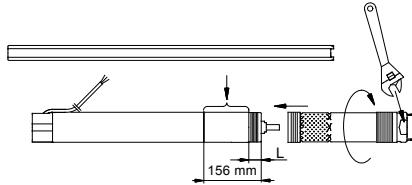

TM01 2854 2299

Şekil 6


Motor (P2) [kW]	L [mm]
0,70	120
1,15	102
1,68	66
1,85	66

Pompa kısmı ile motor doğru bir şekilde monte edildikten sonra pompa kısmı ile motorun gözdesi arasında hiç bir boşluk kalmamalıdır.

6.3 Çek-valfin çıkarılması (istenmeyen durumlarda)

Eğer çek-valf kullanılmayacak bir pompa kullanılacaksa, söz konusu çek-valf şu şekilde çıkartılabilir:

1. Yan keski veya kesici bir alet kullanarak çek-valfin plastik ayaklarını kesiniz, bkz. şekil 7.
2. Pompayı baş aşağı döndürünüz.
3. Bütün kormuş parçaların yere dökülmesini sağlayınız.

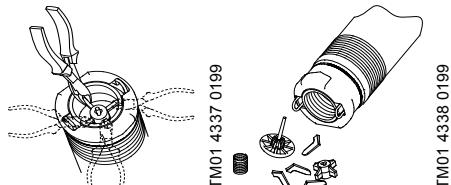

Şekil 7

TM01 4337 0199

TM01 4338 0199

Not SQE-NE çek-valf olmadan verilmektedir.

Çekvalf bir Grundfos servisinde takılabilir.

6.4 Motor ile birlikte verilen

Uyarı

Motor fişi hiçbir koşulda kullanıcı tarafından çıkarılmamalıdır.



Aşağıdaki açıklamalar özel olarak servis personeli içindir.


Eğer motor kablosu değişmesi gerekirse, bakınız bölüm [5.1 Genel bilgiler](#).

Fisli kablo Grundfos servisi veya onun görevlendirdiği yatkili bir kişi tarafından çıkarılıp,takılmalıdır.

Kablo fişi fabrikada yağılmıştır. Fişin doğru bir şekilde yağlanmış olduğundan emin olunuz.

Kablo fişini takmak için:

1. Kablo tipinin, kesitinin ve uzunluğunun doğruluğunu kontrol ediniz.
2. Şebeke bağlantılarının doğru bir şekilde topraklanmış olduğunu kontrol ediniz.
3. Motor soketinin temiz ve kuru olduğunu kontrol ediniz. Çıkan containır yerine takılmış olduğundan emin olun.
4. Kablolu fisi motor soketinin üzerine bastırın. Fisin sokete ters takılması mümkün değildir, bkz. şekil 8.

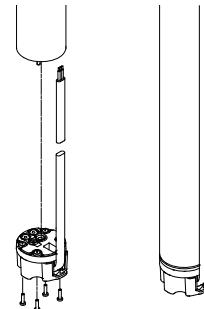

Şekil 8

TM02 9605 3504


5. 4 adet vidayı yerine otutturup sükün (1 - 1,5 Nm), bkz. şekil 8.

Fis sokete takıldıktan sonra motor ile fis arasında boşluk kalmamalıdır.

6.5 Kablo muhafazasının takılması

Kablo muhafazasını takmak için:


1. Elektrik kablosunun kablo muhafazası içinde düz olarak durmasını sağlayınız.
2. Kablo muafazasını kablo soketindeki yerine oturtun. Kablo muhafazasının iki yanağı da pompa kovanının üst tarafına takılmış olmalıdır, bkz. şekil 9.

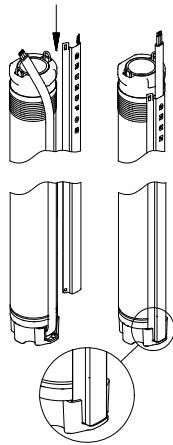

TM02 9613 3504

Şekil 9

3. Beraberinde verilen iki adet saç vidası ile kablo muhafazasını pompa emme filtresine vidalayınız, bkz. şekil 10.



TM01 4427 0299

Şekil 10

6.6 Kablo ebatları

Grundfos her tip montaj için özel tipte kablo sağlayabilir.

Elektrik kablosunun kesiti [5.1 Genel bilgiler](#) bölümünde verilen voltaj gerekliliklerini karşılayacak kadar büyük olmalıdır.

Aşağıda verilen tablo değerleri aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanmıştır:

$$q = \frac{I \times 2 \times 100 \times PF \times L \times \rho}{U \times \Delta U}$$

Burada

q = Elektrik kablosunun kesiti [mm²].

I = Motorun çektiği maksimum akım [A].

PF = 1.0.

L = Elektrik kablosunun uzunluğu [m].

ρ = Spesifik direnç: 0.02 [Ωmm²/m].

U = Nominal voltaj [V].

ΔU = Voltaj düşüklüğü [%] = % 4 .

% 4 voltaj düşüklüğü, HD-384 serisi, IEC 3-64 normlarına uygundur.

Hesaplama göre 240 V luk bir şebeke için azami kablo uzunlukları aşağıdaki tabloda verilmektedir:

Azami kablo uzunluğu [m]							
Motor (P2) [kW]	I_N [A]	Alan kesiti					
		1,5 mm ²	2,1 mm ² / 14 AWG	2,5 mm ²	3,3 mm ² / 12 AWG	4 mm ²	6 mm ²
0,7	5,2	80	112	133	176	213	320
1,15	8,4	50	69	83	109	132	198
1,68	11,2	37	52	62	82	99	149
1,85	12	35	49	58	76	92	139

6.7 Elektrik kablosunun ek bağlantısı

Ek elektrik kablosu ile motor kablosunun bir Grundfos KM tipi kablo bağlama seti kullanmak suretiyle bireleştirilmesi tavsiye edilir.

Kablo KM tipi bağlama seti

Alan kesiti	Ürün numarası
1,5 - 2,5 mm ²	96021462
4,0 - 6,0 mm ²	96021473

Daha büyük profil için Grundfos a danışınız.

6.8 Boru bağlantıları

Eğer pompa boru eklenmesi sırasında boru anahtarları ile sıkılıyorsa pompa hidroliği zedelememek için sadece pompanın en üst kısmından tutularak sıkılmalıdır.


Plastik boru bağlamalarında ara parça olarak kaplin bağlanması tavsiye edilir.

Plastik boru takılmış pompalar ile ilgili olarak, yükleme anında boruların genleşmesi de, pompa montaj derinliğini belirlerken dikkate alınmış olmalıdır.

Flanşlı borular kullanıldığındaysa, flanşlara elektrik kablosu geçişleri için delikler açılmalıdır.

Şekil 11 de aşağıdaki verilen unsurları gösteren bir pompa montaj şeklini görmektesiniz:

- Kablo kelepçelerinin yeri, 1 numaralı pozisyon ve kelepçeler arasındaki mesafeler.
- Taşıma halatının takılması, 2 numaralı pozisyon.
- Statik su seviyesinin altında kalan azami montaj derinliği.

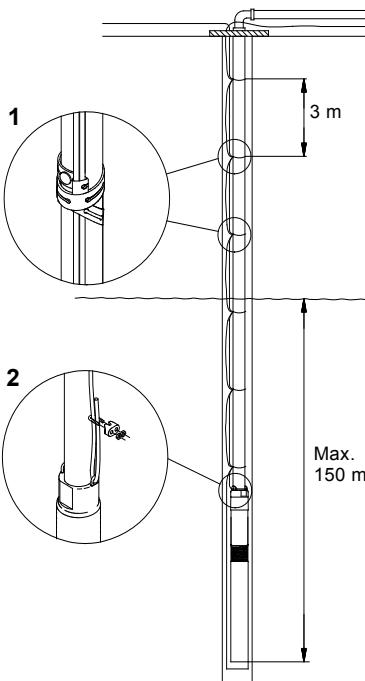

Şekil 11

6.8.1 Kablo kelepçeleri

Kablo kelepçeleri her 3 metrede bir takılmalıdır, bkz. şekil 11.

Plastik boru takarken her kelepçe arasında plastik borular yükleme zamanında genleştiğinden biraz boşluk bırakılması gereklidir.

Flanşlı boru kullanıldığındaysa kablo kelepçeleri her bir bağlantının altına ve üstüne takılmalıdır.

6.8.2 Montaj derinlikleri

Statik su seviyesinin altındaki **azami** montaj derinliği: 150 metre, bkz. şekil 11.

Dinamik su seviyesinin altındaki **asgari** montaj derinliği:

- Dikeý montaj:**

Çalıştırma ve işletme anında pompa daima tam manasıyla suya batmış olmalıdır.

- Yatay montaj:**

Pompa, dinamik su seviyesinin en azından 0,5 metre alta monte edilmeli ve çalıştırılmalıdır.

Eğer pompanın çamur ile kaplanması riski varsapompa daima bir akış kovanı içine yerleştirilmiş olmalıdır.

6.8.3 Pompa sondaj kuyusunun içine indirildiğinde

Pompanın yük altında olmayan bir çelik halat vasıtısı ile asılması tavsiye edilir, bkz. şekil 11, 2 numaralı pozisyon.

Asma halatı o şekilde gevşetiniz ki, yükten kurtulmuş olsun ve onu tel kilitleri vasıtısıyla sondaj kuyusunun ağzına sabitleyiniz.

İkaz Gergi teli pomپaya bağlı olduğu borularla birlikte dışarı çıkartmak için kullanılmamalıdır.

İkaz Pompayı motor kablosundan tutup kaldırımayın.

7. Çalıştırılmaya başlama

Kuyunun pompanın kapasitesine tekabül eden asgari miktarda su sağlayabilecek olmasına dikkat ediniz.

Pompayı tamamıyla sıvının içine batmış olmadan çalıştırımayınız.

Pompayı çalıştırınız ve pompalanan sıvı tamamıyla temizleninceye kadar durdurmayın, aksi takdirde pompa hidrolik kısimları ile çek-valf tıkanabilir.

8. Pompanın çalışması

8.1 Minimum akış hızı

Motorun yeterince soğuyabilmesi için suyun akış hızı hiç bir zaman 50 l/s ten aşağı düşmemelidir.

Eğer pompanın akış hızında ani düşme meydana gelirse bunun sebebi pompanın sondaj kuyusunun taşıyabileceğinden fazla suyu pompalamakta olusudur. Pompa durdurulmalı ve hata düzeltilmelidir.

İkaz Pompa kuru çalışma koruma sistemi sadece pompanın tavsiye edilen çalışma limitleri dahilinde etkilidir.

8.2 Membran tankı seçimi ve tank basıncının ve basınç şalterinin ayarlanması




Uyarı

Montaj işleri azami pompa basıncına göre tasarlanmış olmalıdır.

Pompada 2 saniyelik yumuşak kalkış (soft-start) sağlayan bir sistem olduğu için çalışmaya başlama esnasında basınç düğmesindeki ve diyafram tankındaki basınç basınç düğmesi üstündeki (palt) pompa devreye sokma basıncından daha düşük olacaktır. Bu düşük basınçta asgari basınç (p_{min}) denir.

p_{min} , en üst seviyedeki musluğun min. basıncı + tank ve basınç şalterinden itibaren basma yüksekliği ve boru kayiplarının toplamına eşittir ($p_{min} = B + C$), bkz. şekil 12.

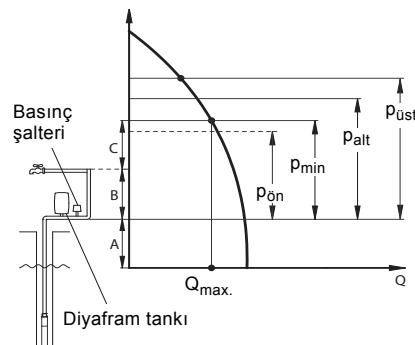

TM00 6445 3795

Şekil 12

- A: Basma yüksekliği + dinamik su seviyesinden diyafram tankına kadar olan basma yüksekliği kaybı.
- B: Basma yüksekliği + diyafram tankından en yüksek musluk seviyesine kadar olan basma yüksekliği kaybı.
- C: En yüksek musluk seviyesindeki asgari basınç.

İkaz Seçtiğiniz pompanın $p_{0st} + A$ dan daha yüksek basınç verebileceğinden emin olun.

p_{0n} : Diyafram tankının ön şartı basıncı.

p_{min} : Arzu edilen asgari basınç.

p_{alt} : Basınç şalterindeki devreye girme basınç.

p_{0st} : Basınç şalterindeki devreden çıkış basınç.

Q_{max} : p_{min} da maksimum debi miktarı.

Veriler kullanılarak **asgari** diyafram tankı kapasitesi, ön şarj basıncı seviyesi ve basınç şalterleri ayarları aşağıda verilen tablo yardımıyla kolayca bulunabilir:

Örnek

$p_{\min} = 35 \text{ mSS}$, $Q_{\max} = 2,5 \text{ m}^3/\text{saat}$.

Bu bilgilerin işliğinde tablodan aşağıdaki değerlere ulaşılır:

Asgari diyafram tankı büyüklüğü: 33 litre.

$p_{\text{ön}} = 31,5 \text{ m basma yüksekliği}$.

$p_{\text{alt}} = 36 \text{ m basma yüksekliği}$.

$p_{\text{üst}} = 50 \text{ m basma yüksekliği}$.

p_{\min} [m]	Q_{\max} [m ³ /saat]															$p_{\text{ön}}$ [m]	p_{alt} [m]	$p_{\text{üst}}$ [m]		
	0,6	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8		
Diyafram tank kapasitesi [litre]																				
25	8	8	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	22,5	26	40	
30	8	8	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	27	31	45
35	8	18	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	31,5	36	50
40	8	18	18	18	18	18	24	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	36	41	55
45	8	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	40,5	46	60
50	8	18	18	18	18	24	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80	45	51	65
55	18	18	18	18	18	24	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80	49,5	56	70
60	18	18	18	18	18	24	33	50	50	50	80	80	80	80	80	80	80	54	61	75
65	18	18	18	24	24	33	50	50	80	80	80	80	80	80	80	80	80	58,5	66	80

1 m basma yüksekliği = 0,098 bar.

8.3 Kendinden orjinal koruma sistemi

Motorda onu istemeyen durumlara karşı koruyan bir elektronik sistem vardır.

Aşırı yüklenme halinde sistem içindeki aşırı yüklemeye karşı koruma pompayı 5 dakika için durduracaktır. Bu sürenin sonrasında pompa yeniden çalışmayı deneyecektir.

Kuru çalışma nedeniyle pompa durmuşsa, otomatik olarak 5 dakika sonra yeniden çalışmaya başlayacaktır.

Pompa tekrar çalıştırıldığında kuyuda su yoksa, pompa 30 saniye sonra duracaktır.

Pompanın yeniden ayarlanması: elektriği 1 dakika süreyle kesiniz.

Motor aşağıdaki durumlarda korunma özelliğine sahiptir:

- Kuru çalışma
- Voltaj oynamaları (6000 V a kadar)
Yıldırım riski bulunan alanlarda harici koruma yapılması önerilir.
- Aşırı voltaj
- Voltaj düşüklüğü
- Aşırı yükleme
- Aşırı ısınma.

SQE pompalar/MSE 3 motorları:

Not Kuru çalışma koruması sınır değerleri, CU 300/CU 301 vasıtasyyla MSE 3 motorlarında ayarlanmalıdır.

9. Bakım ve servis

Pompaların normal şartlarda bakıma gereksinimleri yoktur.

Sediment ve aşınma meydana gelebilir. Bu amaçlar doğrultusunda hazırlanan servis setleri ve servis aletleri Grundfos tan elde edilebilir. Grundfos servis el kitabı talep halinde gönderilecektir.

Pompaların servis ve bakımları Grundfos bakım merkezlerinde yapılır.

9.1 Kirlenmiş olan pompalar

Eğer bir pompa sağlığa zararlı veya toksik maddeler içeren bir sıvı için kullanılmışsa, pompa kirlenmiş olarak sınıflandırılır.

Not Eğer Grundfos'un bu pompayı bakıma alması isteniyorsa, Grundfos pompalanın sıvının niteliği konusunda bilgilendirilemelidir, örneğin pompa servis için Grundfos'a gönderilmeden önce. Aksi takdirde Grundfos pompayı bakım için kabul etmeyecektir.

Ancak, bakım ile ilgili olarak yapılacak herhangi bir müracaat (kime yapıllırsa yapılsın), eğer pompa sağlığa zararlı veya toksik maddeler içeren sıvıların pompalanması için daha önce kullanılmışsa söz konusu sıvı ile ilgili detayları da içermelidir.

SQE-NE: Sadece kirlenmemiş olarak sınıflandırılan pompalar (yani, sağlığa zararlı veya toksik maddeler içermeyen) Grundfos a servis için gönderilebilir.

Bu iş ile ilgilenen kişilere ve çevreye olası zararları önlemek için pompanın temiz olarak sınıflandırıldığına dair bir belge alınmış olmalıdır, aksi takdirde Grundfos pompayı servise kabul etmeyecektir.

Pompanın gönderilmesinin masrafları müşteri tarafından karşılanacaktır.

10. Arıza tespit tablosu

Uyarı




Pompa veya motor üzerinde herhangi bir müdahalede bulunmadan elektriğin şebekeden kapatılmış olmasından ve kendi kendine tekrar devreye girmeyecek olmasından emin olunuz.

Arıza türü	Nedenleri	Yapılması gerekenler
1. Pompa çalışmıyor.	a) Sigortalar atmış. b) ELCB veya elektrik voltajı ile çalışan ELCB devreden çıktı. c) Elektrik akımı kesilmiş. d) Motor koruma sistemi aşırı yüklemeden dolayı çalışmayı durdurmuş. e) Pompa/kablolarında hasar var. f) Yüksek voltaj veya düşük voltaj meydana geldi.	Atan sigortaları değiştiriniz. Eğer yeni takılanlar da atiyorsa, elektrik tesisatı ve kablolar kontrol edilmelidir. Devre bozucuya devreye alınız. Elektrik şebekesi idaresine başvurunuz. Motor/pompanın tıkalı olup olmadığını kontrol ediniz. Pompayı/kabloları değiştiriniz/tamir ediniz. Elektriği kontrol ediniz.
2. Pompa çalışıyor fakat su basmıyor.	a) boşaltım vanası kapalı. b) Su yok veya sondaj kuyusundaki suyun seviyesi düşük. c) Çek-valf kapalı durumda tıkalı kalmış. d) Emme süzgeci tıkalı. e) Pompa bozulmuş.	Vanayı açınız. 3 a) numaralı bölüme bakınız. Pompayı çıkartıp temizleyiniz ve veya vanayı değiştiriniz. Pompayı çıkarınız ve süzgeci temizleyiniz. Pompayı tamir ediniz/değiştiriniz.
3. Pompa düşük kapasitede çalışıyor.	a) suyun azalma hızı daha önce belirleneninden daha fazla. b) Basma borusundaki vanalar kısmen tıkalı/kapalı. c) Basma borusu pıslıklar (toprak boyası) nedeniyle kısmen tikanmış. d) Çek-valf kısmen tıkalı. e) Pompa ve yükseltici boru pıslıklar (toprak boyası) nedeniyle kısmen boğulmuş. f) Pompa bozuk. g) Borularda kaçak var. h) Yükseltici boru bozuk. i) Voltaj düşmesi olmuş.	Pompanın montaj derinliğini artırınız, pompanın hızını kısnız veya daha küçük bir model pompa ile daha küçük kapasitede çalıştmak için değiştiriniz. Vanaları kontrol edip gerekli ise temizleyiniz/değiştiriniz. Boşaltım borusunu temizleyiniz/değiştiriniz. Pompayı çıkarınız ve vanaları kontrol edip gerekirse değiştiriniz. Pompayı çıkarınız. Pompayı kontrol edip gerekli ise temizleyiniz veya değiştiriniz. Boruları temizleyiniz. Pompayı tamir ediniz/değiştiriniz. Boruları kontrol ediniz ve tamir ediniz. Yükseltici boruyu değiştiriniz. Elektriği kontrol ediniz.

Arıza türü	Nedenleri	Yapılması gerekenler
4. Sık sık çalışıyor ve duruyor.	<p>a) başlama ve durma basınçları arasındaki basınç şalteri üstündeki basınç farkı çok az.</p> <p>b) Su seviyesi elektrodları veya rezervuarındaki seviye düğmeleri doğru bir şekilde bağlanmamış.</p> <p>c) Çek-valfde kaçak var veya yarı açık bir vaziyette takılı kalmış.</p> <p>d) Şebeke voltajı inip çıkıyor.</p> <p>e) Motor ısısı fazla artıyor.</p>	<p>Söz konusu farkı artırınız. Ancak, durdurma basıncı tankının işletme basıncından daha fazla olmamalıdır ve başlama basıncı su seviyesinin yeterli olması için gerekiği kadar yüksek olmalıdır.</p> <p>Pompanın Devreye girme zamanı ile devreden çıkış zamanı arasında en uygun süreyi yakalamak için Elektrotların/seviye düğmelerinin aralıklarını ayarlayınız. Otomatik cihazlar konusunda montaj ve işletme talimatlarına bkz. Eğer durdur/başlat arasındaki fasılalarda değişiklik yapılmamıysa, pompanın kapasitesi boşaltım vanası kısıtlararak azaltılabilir.</p> <p>Pompayı çıkarınız ve çek-valfi temizleyiniz/değiştiriniz.</p> <p>Elektriği kontrol ediniz.</p> <p>Suyun sıcaklığını kontrol ediniz.</p>

10.1 Megging

SQ/SQE pompaların dizaynı farklı olması nedeniyle ohm ölçümü (megging) yapılamaz. bu uygulama sq içindeki elektronik karta zarar verebilir, bkz. şekil 13.

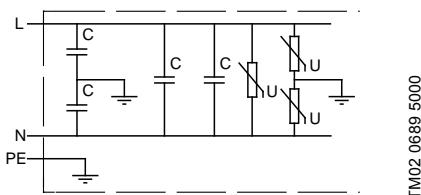


TM02 0689 5000

Şekil 13

11. Ana besleme voltajının kontrolü

Uyarı

Pompa veya motor üzerinde herhangi bir müdahalede bulunmadan elektriğin şebekeden kapatılmış olmasından ve kendi kendine tekrar devreye girmeyecek olmasından emin olunuz.

1. Şebekе voltajı  TM00 1371 4604	<p>Faz ile nötür arasındaki voltajı (RMS) ölçünüz. Voltmetreyi bağlantı terminalerine bağlayınız.</p>	<p>Voltajın motor yük altında iken elektrik bağlantıları başlıklı 5. bölümde verilen değer sınırları içinde kalması lazımdır. Şebekе voltajındaki büyük oynamalar elektriğin zayıf geldiğine işaret eder ve düzelineceye kadar pompanın çalışması durdurulmalıdır.</p>
2. Elektrik tüketimi  TM00 1372 5082	<p>Pompa sabit bir boşaltım basma yükseğinde (mükemmelleştirilebilir, motor en fazla yük altında çalışırken) çalışırken elektrik akımını (RMS) ölçünüz. Azami akım için bkz. İsim plakası.</p>	<p>Eğer elektrik akımı tam yük altındaki akımdan daha fazla ise, olası arıza nedenleri şunlardır:</p> <ul style="list-style-type: none"> terminal bağlantıları, özellikle de kablo uçlarında iyi oluşturulmamış. Fazia zayıf şebekе elektriği, bkz. 1 numaralı madde.

12. Çevre faktörleri

Taşıma, işletme, depolama ve nakliye sırasında tehlikeli maddeler ile ilgili bütün çevre mevzuatı uygulanmalıdır.

Uyarı

Eğer pompa işletmeden kaldırılırsa, çevre ve insanlara zararlı olan tehlikeli maddelerin pompa/motorun ve yükseltici borusunun içinde kalmamış olduğundan emin olunmalıdır.

Her hangi şüpheli bir durum olduğunda lütfen Grundfos veya yerel yetkililer ile temas ediniz.

13. Hurdaya çıkarma

Bu ürünün ve parçalarının hurdaya çıkartılmasında aşağıdaki kurallara dikkat edilmeli:

- Yerel veya özel atık toplama servisini kullanın.
- Eğer bu mümkün değilse, en yakın Grundfos şirketi veya servisini arayın.

YETKİLİ GRUNDFOS SERVİSLERİ

SERVİS ÜNVANI	ADRES	TEL	FAX	GSM
GRUNDFOS MERKEZ	Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Cadde No. 2. Yol 200. Sokak No. 204 KOCAELİ	0262 679 79 79	0262 679 79 05	0530 402 84 84
DAMLA POMPA	1203/4 Sokak No. 2/E İZMİR	0232 449 02 48	0232 459 43 05	0532 277 96 44
ARI MOTOR	Tuzla Deri Sanayi Karşısı Birmes Sanayi Sitesi A-3. Blok No. 8 İSTANBUL	0216 394 21 67	0216 394 23 39	0533 523 80 56
CIHAN TEKNİK	Cemal Bey No. 7/B İSTANBUL	0216 383 97 20	0216 383 49 98	0532 220 89 13
SER GROUP MEKANİK	Nuripaşa Mah. 62/1. Sokak No. 12/C İSTANBUL	0212 679 57 13	0212 415 61 98	0532 740 18 02
DETAY MÜHENDİSLİK	Zafer Mah. Yeni. Sanayi Sitesi 03/A. Blok No. 10 TEKİRDÄĞ	0282 673 51 33	0282 673 51 35	0532 371 15 06
MURAT SU POMPALARı	İvogsan 22. Cadde No. 675. Sokak No. 28 Hasemeck Sanayi Sitesi Yenimahalle / ANKARA	0312 394 28 50	0312 394 28 70	0532 275 24 67
POMSER POMPA	Akdeniz Sanayi Sitesi 5009. Sokak No. 138 ANTALYA	0242 221 35 10	0242 221 35 30	0533 777 52 72
ALTEMAK	Des Sanayi Sitesi 113. Sokak C 04. Blok No. 5 Yukarı Dudullu / İSTANBUL	0216 466 94 45	0216 415 27 94	0542 216 34 00
İLKE MÜHENDİSLİK	Güngören Bağcılar Sanayi Sitesi 2. Blok No. 29 İSTANBUL	0212 549 03 33	0212 243 06 94	
ÖZYÜREK ELEKTRİK	Bahçe Mah. 126. Cadde No. 5/D MERSİN	0324 233 58 91	0324 233 58 91	0533 300 07 99
DETAY MÜHENDİSLİK	Prof. Muammer Aksoy Cadde Tanerler Apt. No. 25 İSKENDERUN	0326 614 68 56	0326 614 68 57	0533 761 73 50
ESER BOBİNAJ	Karatay Otoparçacılar Sitesi Koza Sokak No. 10 KONYA	0332 237 29 10	0332 237 29 11	0542 254 59 67
ÇAĞRI ELEKTRİK	Eski Sanayi Bölgesi 3. Cadde No. 3/ A KAYSERİ	0352 320 19 64	0352 330 37 36	0532 326 23 25
FLAŞ ELEKTİRİK	19 Mayıs Sanayi Sitesi Adnan Kahveci Bulvarı Krom Cadde 96 Sokak No. 27 SAMSUN	0362 266 58 13	0362 266 45 97	0537 345 68 60
TEKNİK BOBİNAJ	Demirtaşpaşa Mah. Gül. Sokak No. 31/1 BURSA	0224 221 60 05	0224 221 60 05	0533 419 90 51
DİZAYN TEKNOLOJİ	Değirmiçem Mah. Göğüş Cadde Kivanç Apt. Altı No. 42 GAZİANTEP	0342 339 42 55	0342 339 42 57	0532 739 87 79

SERVİS ÜNVANI	ADRES	TEL	FAX	GSM
FURKAN BOBİNAJ	Kamberiye Mahallesi Malik Cabbar Cadde No. 5/B ŞANLIURFA	0414 313 63 71	0414 313 34 05	0542 827 69 05
ARDA POMPA	Ostim Mahallesi 37. Sokak No. 5/1 Yenimahalle / ANKARA	0312 385 88 93	0312 385 89 04	0533 204 53 87
ANKARALI ELK.	Cumhuriyet Caddesi No. 41 ADIYAMAN	0416 214 38 76	0416 214 38 76	0533 526 86 70
ÜÇLER MAKİNA	Y. Sanayi Sitesi 18. Çarşı No. 14 KAHRAMANMARAŞ	0344 236 50 44	0344 236 50 45	0533 746 05 57
AKTİF BOBİNAJ	Yeni Sanayi Sitesi 2. Cadde No. 8. Sokak No. 3 MALATYA	0422 336 92 08	0422 336 57 88	0535 517 44 17
ATLAS TEKNİK	Reşatbey Mah. 12. Sokak Özkaynak Apt ADANA	0322 453 83 23	0322 453 75 55	0533 485 93 02
HYDROTECH LLC	Çobanzade 45/A BAKÜ (AZERBAYCAN)	994 12 370 65 10	994 12 370 12 19	994 50 245 19 72
BARIŞ BOBİNAJ	Ziya Çakalp. Cadde No. 13/A MAGOSA (K.K.T.C.)	0392 366 95 55		0533 866 76 82
THERM ARSENAL	Tsereteli Ave. 101, 0119 TBİLİSİ (GEORGIA)	995 32 35 62 01	995 32 35 62 01	

Değişime tabidir.

Қазақша (KZ) Орнату және пайдалану нұсқаулықтары

Ағылшын түпнұсқалық данасының аудармасы

МАЗМҰНЫ

	Беті
1. Таңбалар мен жазулардың мағынасы	367
2. Жалпы мәліметтер	368
2.1 Мақсаты	368
3. Техникалық деректер	368
3.1 Сақтау	368
3.2 Шуыл деңгейі	368
4. Дайындау	369
4.1 Электр қозғалтқышқа сүйкіткіты үстемелеп қю	369
4.2 Сорғыны орнату қалпына қойылатын талаптар	369
4.3 Сүйкіткің температурасы/суыту	369
5. Электр жабдықын жалғау	370
5.1 Жалпы мәліметтер	370
5.2 Электр қозғалтқышты қорғау	371
5.3 Электр қозғалтқышты қосу	371
6. Орнату	371
6.1 Жалпы мәліметтер	371
6.2 Сорғыны электр қозғалтқышқа қосу	371
6.3 Кері клапанды бөлшектеу	372
6.4 Кабельдік штекерді электр қозғалтқышына қосу	372
6.5 Кабельдің қорғаныш планкасын орнату	373
6.6 Кабельді таңдау	374
6.7 Батырылатын кабельдің көлдененең кимасын орнату	375
6.8 Құбырга жалғау	375
7. Іске қосу	376
8. Пайдалану	376
8.1 Минималды шығын мәні	376
8.2 Диафрагмалық қысым гидробагін таңдау, тірек және қысым релесянің қысымын реттеу	376
8.3 Кірістірленген қорғау жүйесі	378
9. Күтім жасау және техникалық қызмет көрсету	378
9.1 Ластанған сорғы	378
10. Ақаулықтарды табу	379
10.1 Изоляция кедергісінің өлшемдері	380
11. Электр қорегін тексеру	381
12. Экология талаптары	381
13. Жою	381

Назар аударыңыз

Орнату және пайдалану жұмыстарына кіріспестен бұрын қауіпсіздік техникасы ережелерін міндетті түрде оқыңыз.



Орнату және пайдалану жергілікті нұсқаулықпен орындалуы және тиісті ережелер мен нормаларга байланысты қабылдануы тиіс.

Назар аударыңыз

Қажетті білімі мен жұмыс тәжірибесі бар қызыметкерлер құрамы берілген жабдықты пайдалануы керек.



Физикалық, ақыл-ой мүмкіндіктері шекеулі, көру және есту қабілеті нашар тұлғаларға берілген жабдықты бақылаусыз немесе қауіпсіздік техникасы туралы нұсқаупарының руқсат етпее керек.

Берілген жабдыққа балалардың баруына тыыйым салынған.

1. Таңбалар мен жазулардың мағынасы

Назар аударыңыз

Қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтамау адам өміріне және денсаулығына қауіпті болуы мүмкін!



Сақтан

Берілген ережелерді сақтамау салдарынан жабдықтың істемей қалуы және оның зақымдалауы мүмкін!

Есекту

Бұл таңбаның жаңында жабдықтың жұмысын жөнделдеттін және сенімді пайдаланылуын қамтамасыз ететін үсіністар немесе нұсқаулар бар.

2. Жалпы мәліметтер

Бұл орнату және пайдалану нұсқаулығының 382-бетінен сорғы мен электр қозғалтқыштың фирмалық тақтайшасының көшірмесі берілген. SQ/SQE сорғысын ұғымдаға/құдыққа түсіруден бұрын бұл бет сорғы мен электр қозғалтқыштың фирмалық тақтайшасында көрсетілген деректермен толтырылуы керек.

Бұл орнату және пайдалану бойынша нұсқаулық орнату және пайдалану орында сақталып, анықтама оқулығы ретінде қызмет етуі тиіс.

2.1 Маңсаты

SQ және **SQE**сериясының сорғылары құрамында қатты түйіршіктер немесе талшықтары болмайтын таза, жарылу қаупі жоқ сұйықтықтарды айдауға арналған.

Әдете бұл сорғылар қолданылады:

- Сумен қамтамасыз ету жүйесінде жер асты суларын беру үшін
 - жеке үйлерде
 - шағын су құбыры станциялары үшін
 - ирригациялық жүйелер, мысалы, жылықайлар үшін.
- Суды резервуарларға айдау үшін.
- Қысымды арттыру жүйелерінде.

SQE-NE сериялы сорғылар құрамында қатты түйіршіктер немесе талшықтары болмайтын таза, жарылу қаупі жоқ сұйықтықтарды айдауға арналған.

Бұл сорғыларды ластанған немесе құрамында гидрокарбонат бар жер асты суларын айдау үшін қолдануға болады:

- қоқыс тасталатын жерлерде
- химиялық қалдықтар тасталатын жерлерде
- әнеркәсіpte
- жанар-жағармай қю станцияларда
- экология саласында.

SQE-NE серияны сорғыларды, сондай-ак, су сынамаларын алу және құдықтар жағдайын бақылау үшін қолдануға, сондай-ак, белгілі бір шекпен суды дайындау жүйесіне кірістірүрге болады.

Барлық сорғы типтеріне қатысты

Құм құрамындағы судың ең көп көлемі 50 g/m^3 деңгейінен аспауы тиіс. Бұл көрсеткіштен көп болуы пайдалану мерзімін азайтып, сорғының блокталуы қаупін арттырады.

Егер тұтқырлығы бар сұйықтықтар су тызыздығынан соруы жоғары болса, Grundfos фирмасына хабарласыңыз.

pH көрсеткіші

SQ және SQE: 5-тен 9-ға дейін.

SQE-NE: Grundfos фирмасына хабарласыңыз.

Сұйықтық температурасы

Жұмыс сұйықтығының макс. температурасы 35°C деңгейінен аспауы тиіс.

3. Техникалық деректер

Құят көрнекі

1 x 200-240 В, - 10 %/+ 6 %, 50/60 Гц, РЕ.

Генератордан пайдалану: Генератор қуаттылығы кемінде қозғалтқыштың Р₁ [кВт] + 10 % минимум қуаттылық мәніне тең болуы тиіс.

Іске қосу тогы:

Қозғалтқыштың іске қосу тогы қозғалтқыштағы кестеде келтірілген максималды мәнге сәйкес келеді.

Құят коэффициенті

PF = 1.

Қозғалтқыштағы сұйықтық

SML 2 типті.

Электр қозғалтқышының кабелі

1,5 м, 3 x 1,5 мм², РЕ.

Сұйықтық температурасы

Максимум 35°C .

Сорғы шығынының өлшемі

SQ 1, SQ 2, SQ 3: Rp 1 1/4.

SQ 5, SQ 7: Rp 1 1/2.

Сорғы диаметрі

74 мм.

Құдық диаметрі

Минимум 76 мм.

Орнату төрөндірі

Су деңгейінен макс. 150 м төмөн.

[6.8.2 Орнату төрөндірі](#) белілімін де қараңыз.

Таза салмағы

Максимум 6,5 кг.

3.1 Сақтау

Сақтау температурасы: -20°C бастап $+60^\circ\text{C}$ дейін.

3.1.1 Төмөн температурадан қорғау

Егер сорғы пайдаланылғаннан кейін сақтауға қойылатын болса, бұл максаттарда қоршаган орта температурасы минус мәнінен жогары орынды таңдау көрек немесе электр қозғалтқышқа құйылған сұйықтықтың аязға төзімді екенине көз жеткізіңіз.

Электр қозғалтқыш осы құйылған сұйықтықпен бірге сақталуы тиіс.

3.2 Шуыл деңгейі

Сорғының дыбыстық қысым деңгейі Еуроодақ Кенесінің машина жасау саласына қатысты 2006/42/ЕС директивасында көрсетілген шекті мәндерден төмөн.

4. Дайындау

Сорғылар сүйік жағармайлы сырғу поджшипниктерімен жабдықталған Grundfos MS 3 және MSE 3 батырылатын электр қозғалтқыштарымен жасақталған.

Арнаны сүйіктықпен толтыру қажет етілмейді.

Батырылатын электр қозғалтқыштары дайындаушы зауытта (SML 2 типті) арнаны сүйіктықпен толтырылады, бұл сүйіктықтың кату нүктесі бактериялардың есүіне жол бермейтін -20 °C дегеінен төмөн болады.


Электр қозғалтқыштары сүйіктық деңгейі поджшипниктер мен электр қозғалтқыштың қызмет мерзіміне үлкен өсерін тигізеді.

4.1 Электр қозғалтқышқа сүйіктықты үстемелеп қыю

Егер қандай да бір себеппен мотор сүйіктығы ағып кеткен немесе құргап кеткен болса, электр қозғалтқышы Grundfos SML 2 сүйіктығымен толтырылуы тиис.

Электр қозғалтқышқа сүйіктық қыю үшін төмендегілерді орындау қажет:

1. Кабельдің қорғаныш планкасын шығарып, сорғы мен электр қозғалтқышын ажырату.

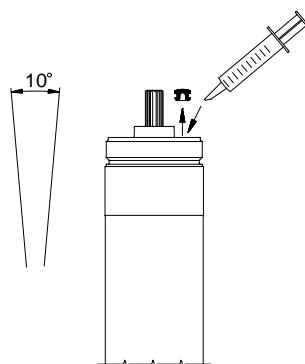


1. сур.

2. Электр қозғалтқышты тік қалпында шамамен 10 ° бұрышпен орнату.
3. Бұрауыш көмегімен құю саңылауының оймалы тығызының шығарып алу.
4. Құю шприці немесе ұқсас құрал көмегімен электр қозғалтқышына сүйіктықты құю керек.
5. Электр қозғалтқышта жиналған ауаның атмосфераға шығуы үшін оны жан-жағына шайқаңыз.
6. Орынана қую саңылауының оймалы тығызының бекітіп, оны қатты тартыңыз.
7. Сорғыны электр қозғалтқышпен жинау.
8. Орынға қорғаныш кабель планкасын қайта орнату.

Енді сорғы орнатуға дайын.

4.2 Сорғыны орнату қалпына қойылатын талаптар

Сорғыны тік немесе көлденен қалыпта орнатуға болады, алайда, сорғы оның білігі ешқашан көлденен жазықтықтан төмөн болатында етіп орналастырылауы керек. 2- суреттің қарандысы.

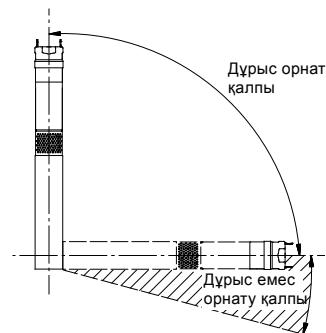

2. сур.

Егер сорғы көлденен, мысалы, резервуарда орнатылса, сорғыны қаптамадағы сорғыш күйінен пайдалану ұсынылады.

Сорғыны батыру тереңдігін [6.8.2 Орнату тереңдігі](#) белгілінен қарандыз.

4.3 Сүйіктық температурасы/сұтуы


3-суреттің құбықта орнатылған SQ/SQE сорғысы көрсетілген. Сорғы жұмыс істейді.

3 -суретте келесілер көрсетілген:

- құдық диаметрі
- Сорғы диаметрі
- жұмыс сүйіктығының температурасы
- электр қозғалтқышты сорғының сорғыш торлы сүзгісіне қарай жолда жанап өтетін ағын бағыты.

TM02 9606 3504

TM01 1375 4397

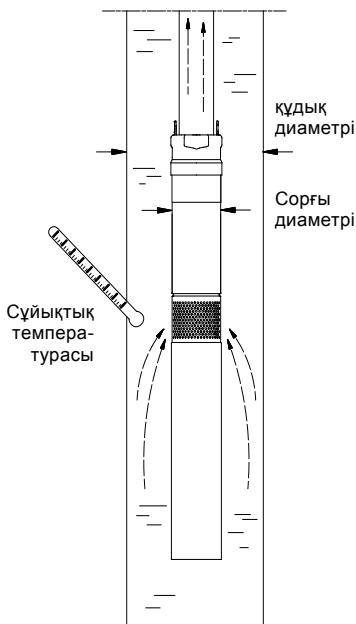

TM01 0518 1297

3. сур.

Қозғалтқыштың жеткілікті түрде салындаудына қол жеткізу үшін сүйкіткіштың барлық жағдайларда максималды температура 35°C деңгейін қадағалау керек.

Сактан Құдықтың минималды диаметрі 76 мм-ге (шамамен 3 дюйм) тең болу керек.

Орнату кезіндегі электр қозғалтқышының қалпы үдайы құдық сүзгісінен жогары тұруры керек. Егер қалтамада орналасқан күстыры сорғы қолданылатын болса, сорғының құдықтағы қалпын еркіншіше орнатуға болады.

Сорғы жабық қысымды тізбекте 5 минуттан аспайтын уақыт жұмыс істей алады. Егер қысымды тізбек жабық болса, сұту ағыны болмайды және қозғалтқыш пен сорғының қызып кету қаупі туындаиды.

Егер жұмыс сүйкіткішінің нақты температурасы рұқсат етілетін мәннен асатын болса немесе пайдалану шарттары техникалық талаптармен белгіленген шектерден шығатын болса, сорғы өшірілуі мүмкін. Grundfos фирмасына хабарласыңыз.

5. Электр жабдығын жалғау

5.1 Жалпы мәліметтер

Электр жабдығын қосу арнайы маман арқылы, жергілікті электрмен қамтамасыз етуші

кәсіпорынның ережелеріне сәйкес орындалуы қажет.

Назар аударыңыз

Сорғыда жұмыс жүргізуді бастамас бұрын электр қорегінің өшіріліп, оның кездейсоқ қосылуына жол бермейтін барлық шаралардың қабылдануына көз жеткізіңіз.

Сорғы жерге қосылуы керек.

Сорғының электр қорегі тізбегінде желілік сақтандырыш пен сыртының желілік сөндірішті өшіріген кезде өрбір полюс үшін 3 мм-ден кем болмауы керек.

Егер электр қозғалтқышы кабелі бұзылған болса, Grundfos компаниясымен ауыстырылуы тиіс, Grundfos екіләтті сервистік шеберханасы немесе басқа білікті мамандар арқылы жүзеге асырылуы тиіс.

Көрек кернеуі, максималды ток пен (PF) туралы деректер электр қозғалтқыштың техникалық деректері берілген фирмалық тақтайшадан алынуы керек.

Grundfos фирмасының үчтімалық электр қозғалтқыштары үшін қажетті электр қозғалтқыштары қысыкшарында өлшенген желі кернеуінің ауытқуларының диапазонын үздіксіз пайдалану кезінде (электр қорегі желісінде) кернеу ауытқулары мен кабельдері шығындар) кернеудін номиналды мәнінің - 10 %/+ 6 % мөлшерін құрауы керек.

Егер сорғы қосымша корғаныс ретінде апattyқ токтан қорғаға релеці (ELCB) қолданылатын электр желісінен қосылған болса, қолданылатын реле түрі апattyқ айнымалы ток пайдада болған кезде, сол сияқты тұрақты тоқтың жүріп тұруы кезінде іске қосылуы керек.

Мұндай корғаныс релеци типінде келесі таңбалы белгі болуы **керек**: .

Қуат кернеуі

1 x 200-240 В, - 10 %/+ 6 %, 50/60 Гц, РЕ.

Тұтындылатын ток тек қолданыстағы немесе тиімді ток мәнін тіркейтін бақылау-өлшеу аспалтарымен өлшенуі тиіс. Кез келген басқа бақылау-өлшеу күрьылғыларын қолданған жағдайда өлшенген мәндегі нақты мәндегден өзгеше болады.

SQ/SQE сорғыларының жылыстау тогы 230 В, 50 Гц мәнінде 2,5 мА көрсеткішін құрайды және стандартты тәсілмен өзгертуге алады. Жылыстау тогы қорек кернеуіне пропорционалды болады.

SQE және QE-NE түріндегі сорғылар CU 300 немесе CU 301 типіндегі басқару блогына қосыла алады.

Сорғыны CU 300 немесе CU 301 орнына конденсатор арқылы немесе басқа басқару шкафымен қосуға болмайды. Сорғыны еш уақытта жойып түрлендіргішіне қосуға болмайды.

5.2 Электр қозғалтқышты қорғау


Қозғалтқышта ендірілген жылу релесі болатындықтан, ол қосымша қорғанысты қажет етпейді.

5.3 Электр қозғалтқышты қосу

Электр қозғалтқыштың кірістірілген іске қосқышы бар, сондықтан сөндіргіш арқылы электр корегі желісіне тікелей қосыла алады.

Сорғының электр қозғалтқышын қосу/тоқтату әдetteтте қысым релесімен орындалады. 4-суреттің қаранды.

Сәктаң Қысым релесі сорғының сәйкес типінің макс. мәні бойынша таңдалуы тиіс.

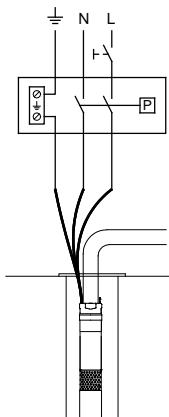

4. сур.

6. Орнату

6.1 Жалпы мәліметтер

Назар аударыңыз

КЕРІНДЕМ! Кез келген жұмыстарды өткізу алдында электр корегінің ешірілгені мен оның кездейсоқ қосылуына жол бермейтін барлық шаралардың қабылданғанына көз жеткізіңіз.


Сәктаң Сорғыны еш уақытта электр қозғалтқышының кабелімен түсіруге немесе көтеруге болмайды.

Сорғыдан жеке жеткізілетін сорғының техникалық деректері берілген сорғыны орнату орнына тікелей жақын жерге бекітілуі тиіс.

6.2 Сорғыны электр қозғалтқышқа қосу

Сорғыны электр қозғалтқышпен жинақтау үшін келесі операцияларды орындау қажет:

1. Электр қозғалтқышты қысықшта қолденен қалыппен орнатып, оны қысының. 6-суреттің қаранды.
2. Сорғының білігін 5-суретте көрсетілген позицияға келтіріңіз.




TM02 8425 5203

5. сур.

3. Электр қозғалтқыш білігінің үшінша электр қозғалтқыш жеткізілімінің жинағына кіретін консистенттік жағармай жағының.
4. Сорғының өзін электр қозғалтқышқа 55 (Нм) бұрғаның.

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Сорғы білігі электр қозғалтқыш білігінің ішегіне енгізілуі тиіс. Бұл үшін сорғыны осы орында гайка кілтімен қысу үшін арналған сорғы бетіндегі біліктерді пайдалануға болады. 6-суреттің қаранды.

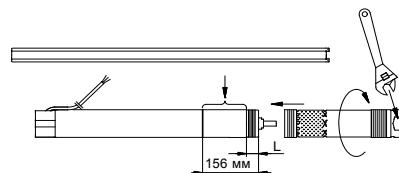

TM01 2854 3804

6. сур.

Электр қозғалтқыш (P2) [kВт]

L [мм]


0,70	120
1,15	102
1,68	66
1,85	66

Егер сорғы мен электр қозғалтқыш дұрыс жинақталған болса, олардың арасында саңылау болуы тиіс.

6.3 Кері клапанды бөлшектеу

Қажет болған жағдайда кері клапан келесідей бөлшектенүі тиіс:

1. Тістейік немесе ұқсас құралмен клапан аяқтарын алып тастаңыз. **7**-суретті қараңыз.
2. Сорғыны клапан базасында болатындағы етіп бұраңыз.
3. Бекітілмеген клапандар бөліктегінің барлығы сорғыдан алынғанын тексеріңіз.

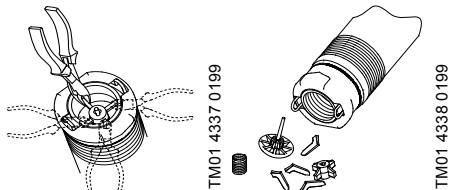

7. сур.

Есептү SQE-NE сорғылары кері клапансыз жеткізіледі.

Кері клапанды Grundfos сервистік орталығында орнатуға болады.

6.4 Кабельдік штекерді электр қозғалтқышына қосу

Назар аударыңыз

Пайдаланушы ешбір жағдайда электр қозғалтқыш ашасын алмау керек.

Төмөнде көлтірілген сипаттама тек сервистік персонал үшін арналған.




Электр қозғалтқыш кабелін ауыстыру қажет болатын жағдайда, **5.1 Жалпы мәліметтер** бөлімін қараңыз.

Кабель және штекер Grundfos компаниясының техниктерімен немесе сәйкес біліктілікке ие мамандарымен орнатылуы және бөлшектенүі тиіс.

Электр қозғалтқыш жинағына кіретін кабельдік штекер зауытта сейкес жағармаймен қамтамасыз етіледі. Штекердің жаңармаймен толық қамтамасыз еткеніне көз жеткізіңіз.

Кабельдік штекерді қосу үшін келесі операцияларды орындау қажет:

1. Кабельдің типі, көлденен қимасы мен ұзындығының қажетті мәндеге сәйкестігін тексеру.
2. Коректендіргіш электр желісінің электр қозғалтқышты орнату орнына тиісті түрде жерге қосылуын тексеру.
3. Электр қозғалтқыштың штекерлік ажырандысы құрғақ ері таза болуын тексеріңіз. Тығыздығының орнатылғанына көз жеткізіңіз.
4. Штекерді электр қозғалтқыштың ажырандысына енгізіңіз. Штекердің дұрыс қосылмауына жол берменіз. **8**-суретті қараңыз.

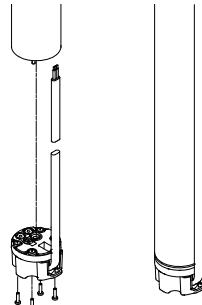

8. сур.


5. Төрт винтті орнатып, қатты тартып бұраңыз (1 - 1,5 Нм). **8**-суретті қараңыз.

Егер кабельдік штекер электр қозғалтқыша қосылған болса, олардың арасында саңылау болуы тиіс.

6.5 Кабельдің қорғаныш планкасын орнату

Кабельдің қорғаныш планкасын орнату үшін келесі операцияларды орындау қажет:

1. Кабель су өткізбейтін қабатта қорғаныш планкада тегіс салынғанына көз жеткізіңіз.
2. Кабель манжетін штекер науасына орнатыңыз. Кабельдің қорғаныш планкасының екі табанды сорғы гильзасының жоғарғы жиектеріне енүі тиис. **9**-суретті қараңыз.

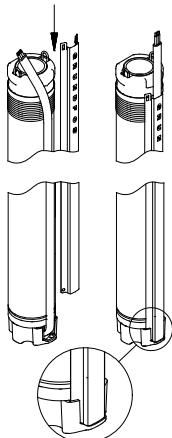

TM02 9613 3504

9. сур.

3. Кабельдің қорғаныш планкасын екі винтпен жеткіzlімге кіретін кіріс сүзгіге бекітіңіз. **10**-суретті қараңыз.



TM01 4427 0299

10. сур.

6.6 Кабельді таңдау

Grundfos фирмасы электр жабдығын орнатудың барлық түрлері үшін батырылатын электр кабельдерін жеткізеді.

Батырылатын кабельдің көлденен құмалары [5.1 Жалпы мәліметтер](#) белгімінде көрсетілген кернеу параметрлеріне сәйкес келуі керек.

Төменде көлтірілген кестедегі мәндер келесі формуламен бойынша есептік жолмен алынады:

$$q = \frac{I \times 2 \times 100 \times PF \times L \times \rho}{U \times \Delta U}$$

Мұнда

q = батырылатын кабельдің көлденен қимасы [мм²].

I = электр қозғалтқыштың максималды рұқсат етілетін тогы [A].

$PF = 1,0$.

L = батырылатын кабельдің ұзындығы [м].

ρ = үлестік кедергі: 0,02 [Ом мм²/м].

U = номиналды кернеу [В].

ΔU = кернеудің төмендеуі [%] = 4 %.

Кернеудің төмендеу мәні 4 % IEC 3-64, HD-384

Series талаптарына сәйкес келеді.

Есептесу нәтижесінде электр корегінің кернеуінің

240 В мөнінде кабельдің максималды

ұзындығының келесі мәндері алынды:

Кабельдің максималды ұзындығы [м]

Қозғалтқыш (P2) [кВт]	I_N [А]	Кабель өлшемі					
		1,5 мм ²	2,1 мм ² / 14 AWG	2,5 мм ²	3,3 мм ² / 12 AWG	4 мм ²	6 мм ²
0,7	5,2	80	112	133	176	213	320
1,15	8,4	50	69	83	109	132	198
1,68	11,2	37	52	62	82	99	149
1,85	12	35	49	58	76	92	139

6.7 Батырылатын кабельдің көлденен қимасын орнату

Grundfos фирмасының КМ типті кабельдік қосылымы көмегімен батырылатын кабель және электр қозғалтқыш кабелін жалғау үсінгенілады.

КМ типті кабельдік қосылым

Кабель сымдарының көлденен қимасы	Өнім номірі
1,5-тен 2,5 дейін mm^2	96021462
4,0-тен 6,0 дейін mm^2	96021473

Кабель сымдарының көлденен қимасы үшін Grundfos фирмасына хабарласыңыз.

6.8 Құбырға жалғау

Егер тік бағанға жалғаган кезде орнату күралдарын қолдану қажет болса, сорғы тек сорғыны толтыру корпусымен бекітілуі немесе қысылуы мүмкін.


Егер сорғы полимер материалдан жасалған құбырға жалғанатын болса, қысқыш муфтаны қолдану қажет.

Полимер құбырлармен жалғанатын сорғылар үшін сорғының орнату тереңдігін анықтау кезінде жүктеме әсері нотижесінде полимер құбырын тізбектік ұзартудың пайда болуын ескеру қажет.

Егер фланецтің бекіткішті құбырлар қолданылатын болса, фланецтерде батыратын кабель мен бар болған жағдайда су деңгейін көрсететін түткіті орналастыру үшін саңылаулар жасау керек.

11-суретте келесі деректермен сорғыны орнату көрсетілген:

- қамыттарының орналасуы, позиция 1, және олардың арасындағы аралықтары бойынша.
- болат арқанды орнату, 2-позиция.
- су деңгейіне қатысты максималды батыру тереңдігі.

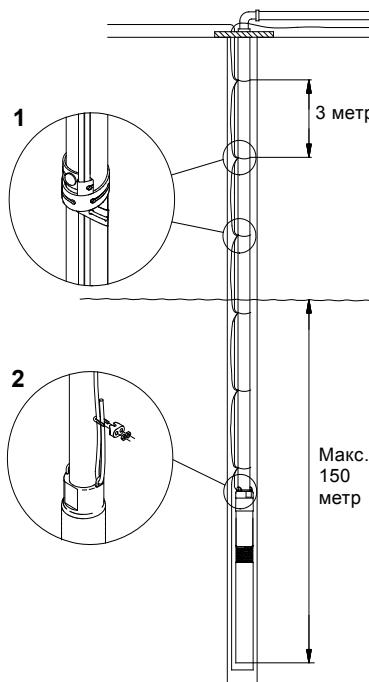

TM01 0480 4397

11. сур.

6.8.1 Кабельдің бекітілуі

Кабельді қысуға арналған қамыттар өрбір 3 метр сайын орнатылуы керек. 11-суретті қараңыз.

Егер полимер құбырлар қолданылатын болса, кабельді бекіту кезінде кабель мен қамыттар арасында саңылау қалдыру керек, себебі жүктеме әсерінен полимер құбырлардың тізбектік деформациясы орын алады.

Егер фланецті құбырлар қолданылатын болса, кабельді бекітуге арналған қамыттар мұндай қосылымның үсті мен астында орналастырылуы тиіс.

6.8.2 Орнату терендігі

Су денгейіне қатысты **максималды** батыру терендігі: 150 метр. **11**-суретті қараңыз.

Динамикалық деңгейге қатысты **минималды** батыру терендігі:

- Тік орнату:**
Пайдалануға енгізу және жұмыс істеу барысында сорғы толығымен суға батырылуы керек.
- Көлденең орнату:**
Сорғы динамикалық су денгейінен 0,5 метр төмөн деңгейде орналастырылуы және жұмыс істеу керек.
Егер ластану қаупі болса, сорғы қорғаныш қаптамаға орналастырылуы керек.

6.8.3 Сорғыны құдыққа түсіру

Сорғыны болат арқанмен бекітіп сақтандыру ұсынылады. **11**-суретті қараңыз, 2-поз.

Болат арқан жүктеме түспейтіндегі етіп босатылуы тиіс, сонымен қатар, ол құдықтың жоғары белгілінде қысқыштармен бекітілуі тиіс.

Сорғыны құдықтан шығарып алу үшін электр қорегі сымын қолдануға болмайды.

Сорғыны еш үақытта электр қозғалтқышының кабелімен түсіруге немесе көтеруге болмайды.

7. Іске қосу

Құдықтың дебитіне сорғының сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

Сорғы толығымен суға салынған жағдайда ғана қосыла алады.

Сорғыны қосып, мөлдір таза су шыққанда ғана өшіріңіз, керінше жағдайда сорғыны мерзімінен бұрын өшіру оның белгітерінің немесе кері клапанның бітелуіне әкелуі мүмкін.

8. Пайдалану

8.1 Минималды шығын мәні

Электр қозғалтқышты жеткілікті түрде сұйту үшін сорғы шығыны 50 л/саг көрсеткішінен төмөндеуі керек.

Белгілі бір жағдайларда сорғының берілуі кенеттен төмөндеуі ықтимал, мұның себебі сорғының енімділігі құдық дебитінен асуында болуы болуы мүмкін. Сорғыны тоқтату және ақау себебін жою керек.

Сорғыны құрғак жұмыс істеуден қорғау тек ұсынылатын пайдалану саласында ғана жұмыс істейді.

8.2 Диафрагмалық қысым гидробагін таңдау, тірек және қысым релеңінің қысымынын реттеу




Назар аударыңыз

Жүйе сорғының максималды қысымына есептелеуі керек.

Сорғыда баяу іске қосу жүйесі болғандықтан және қарқындау үақыты 2 секундты құрағандықтан, қысым релеци кіріс мен диафрагмалық бактері қысым релеңін іске қосылуының белгіленген мәнінен темен ($p_{косу}$). Бул ен аз қысым минималды қысым ($p_{мин}$) деп аталады.

$p_{мин}$ мәні су жиберудің ең жоғарғы мәніндегі минималды қажетті қысым + реле немесе гидробактың және суды ағызындың ең жоғары нүктесінің арасындағы құбырлардағы қысым жөн шығындар ($p_{мин} = B + C$). **12**-суретті қараңыз.

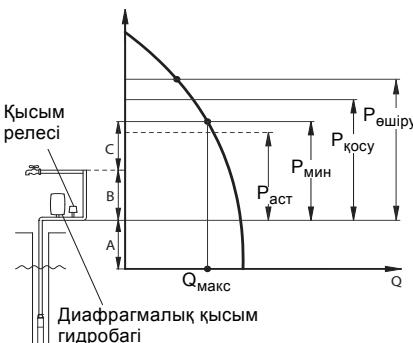

TM00 64453795

12. сур.

- A: Биіктік + диафрагманың бағіндегі судың динамикалық деңгейден күштің жоғалтуы.
- B: Биіктік + биік сигналына диафрагманың резервуарынан қысым шығыны.
- C: Ең биік сигналдағы минимум қысым.

Таңдал алынған сорғы $P_{өшіру} + A$ корсеткішінен жоғары қысым қабылдай алатынына көз жеткізіңіз.

$P_{аст}$: Алдын ала зарядтау қысымының диафрагмалық гидробагі.

$P_{мин}$: Ұсынылған минималды қысым.

$P_{косу}$: Қосу қысымы қысым датчигінде орнатылған.

$P_{өшіру}$: Өшіру қысымы қысым датчигінде орнатылған.

$Q_{макс}$: $P_{мин}$ көрсеткішіндегі максималды шығын.

$P_{мин}$ және $Q_{макс}$: **минималды** диафрагмалық қысым өлшемін қолдану арқылы, алдын ала зарядтау және қысым датчигі нұсқаулықтарын келесі кестеден көрге болады.

Мысал

$P_{\min} = 35 \text{ м биіктік}, Q_{\max} = 2,5 \text{ м}^3/\text{сағ.}$

Осы ақпарат негізінде келесі мағыналарды кестеден көрүге болады:

Минималды диафрагмалық қысым өлшемі = 33 литр.

$P_{ast} = 31,5 \text{ м биіктік.}$

$P_{косу} = 36 \text{ м биіктік.}$

$P_{өшіру} = 50 \text{ м биіктік.}$

P_{\min} [м]	$Q_{\max} [\text{м}^3/\text{сағ}]$															P_{ast} [м]	$P_{косу}$ [м]	$P_{өшіру}$ [м]		
	0,6	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8		
Диафрагмалық қысым гидробагінің сыйымдылығы [Л]																				
25	8	8	18	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	22,5	26	40
30	8	8	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	50	80	80	80	80	27	31	45
35	8	18	18	18	18	24	33	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	31,5	36	50
40	8	18	18	18	18	24	33	50	50	50	80	80	80	80	80	80	80	36	41	55
45	8	18	18	18	24	33	33	50	50	50	80	80	80	80	80	80	80	40,5	46	60
50	8	18	18	18	24	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80	80	45	51	65
55	18	18	18	18	24	33	50	50	50	50	80	80	80	80	80	80	80	49,5	56	70
60	18	18	18	18	24	33	50	50	80	80	80	80	80	80	80	80	80	54	61	75
65	18	18	18	24	24	33	50	50	80	80	80	80	80	80	80	80	80	58,5	66	80

1 метр биіктік = 0,098 bar.

8.3 Кірістірілген қорғау жүйесі

Электр қозғалтқыш түрлі жағдайларда қоргайтын кірістірілген қорғаныс электронды блогына ие. Шамадан тыс жүктеме түсінен жағдайда ендірілген қорғаныс 5 минутқа тоқтауы мүмкін. Бұл уақыт мерзімі біткеннен кейін басқару жүйесі сорғыны қайта іске қосу әрекетін жасайды.

Егер сорғы құргақ жұмыс істеуге байланысты өшірілген болса, қайта қосу 5 минуттан кейін автоматты түрде жүзеге асырылады.

Егер сорғы жұмысын жаңартып, ал құдық бос болатын болса, сорғы 30 секундтан кейін тоқтайды.

Сорғыны басқару жүйесін бастапқы қалпына келтіру: электр қорегін 1 минутқа тоқтатыңыз.

Сорғыны қорғау келесі ақуалар орын алған кезде жүзеге асырылады:

- Құргақ жұмыс істеу
- шамадан тыс жоғары кернеу (6000 В) әсері Жоғары қарқынды күн саулесі түсетін аудандарда күн соуелерінен қоргайтын сыртық қорғаныс қажет.
- кернеудің шамадан тыс ұлғаюы
- кернеудің тәмендеуі
- шамадан тыс жүктеме
- шамадан тыс қызып кету.

MSE 3 функциялы SQE сорғылары

CU 300 немесе CU 301 басқару шкафының көмегімен құргақ жұмыс істеу бойынша MSE 3 тоқтату шегі әр түрлі болуы мүмкін.

Есептү

9. Күтім жасау және техникалық қызмет көрсету

Сорғылар әддете техникалық қызмет көрсетуді қажет етпейді.

Калдықтардың жиналуды мен тораптар мен бөлшектердің тозуы ықтимал. Бұл жағдайда Grundfos фирмасы техникалық қызмет көрсету жыныстыраты мен сәйкес құрападарды жеткізе алады. Grundfos компанийның орнату және пайдалану нұсқаулықтары жеке сұраныс бойынша жеткізіледі.

Сорғыларға техникалық қызмет көрсету Grundfos фирмасының сервистік бүрөсі арқылы жүзеге асырылады.

9.1 Ластанған сорғы

Егер сорғы улы немесе уландырыш сүйкіткіштердің айдау үшін қолданылған болса, мұндай сорғы ластанған болып саналады.

Егер жөндеу жүргізуге қажеттілік туындаста, сорғыны Grundfos сервис орталығына жибергенге дейін жұмыс сүйкіткіш және т.б. туралы ақпаратты міндетті түрде оған беру керек. Егер Grundfos фирмасына сорғыға техникалық қызмет көрсету туралы сұрау жіберілтін болса, сорғыны Grundfos фирмасына жиберу алдында оған хабарласып, сорғының айдастын сүйкіткіш туралы техникалық ежегей-тегжейлі деректерді т.б. беру керек. Көрініше жағдайда Grundfos фирмасы сорғыны қабылдаудан бас тартуы мүмкін.

Егер сорғы улы немесе өмірге қауіпті сүйкіткіштердің айдау үшін пайдаланылған болса, техникалық қызмет көрсету (кім тарарапынан орындалса да) жөніндегі кез келген сұрауда айдалатын сүйкіткіш туралы толық ақпарат болуы тиіс.

SQE-NE: Grundfos фирмасына техникалық қызмет көрсету үшін тек ластанбаған деп санатталатыны туралы нұсқауға ие, яғни адам деңсаулығына қауіпті және/немесе улы материалдарға қолданылмаган сорғыларға ғана жіберіле алады.

Қызмет көрсетуші қызметкерлер деңсаулығына зиян келуі мен қоршаган ортаны ластануына жол бермей үшін сорғының таза деп сыйынталуы туралы сертификаты болуы керек.

Бұл күәлік фирмада сорғы жеткізілгенге дейін ұсынылуға тиісті. Көрініше жағдайда Grundfos фирмасы сорғыны техникалық қызмет көрсетуге қабылдаудан бас тарта алады.

Сорғыны фирмада қайтаруға қатысты шығындар тапсырыс берушіге артылады.

10. Ақаулықтарды табу

Назар аударыңыз


 Кез келген жұмыстарды өткізу алдында
электр қорегінің өшірілгені мен оның
кездейсок қосылуына жол бермейтін
барлық шаралардың қабылданғанына
көз жеткізіңіз.

Ақаулық	Себеп	Жою
1. Сорғы істемейді.	a) Сақтандырғыштар күйіп кеткен. b) Апattyқ ток пен апattyқ кернеудің қорғаныс релеісі іске қосылған. c) Электр қорегі жоқ. d) Шамадан тыс жүктеме әсерінен электр қозғалтыштың қорғаныс автоматының максималды тогын ажыратқышы іске қосылған. e) Сорғы немесе су өткізбейтін кабельдің зақымдануы. f) Кернеудің жоғары немесе төмен берілуі.	Сақтандырғышты ауыстырыңыз. Егер жаңалары да күйіп кететін болса, электр желісі мен су өткізбейтін кабельді тексеру қажет. Қорғаныс релеесін қайта қосыңыз. Сәйкес энергия жеткізуі компанияға хабарласыңыз. Электр қозғалтышты/сорғыны жөндеу немесе ауыстыру керек. Сорғы/кабельді жөндеу/ауыстыру керек. Электр қорегі желісін тексеріңіз.
2. Сорғы жұмыс істейді, бірақ сүйеділдіктердің жағдайларынан жақындау.	a) Қысым магистралінде тиектеу вентилі жабылған. b) Құдықта су жок немесе судың деңгейі тым төмен. c) Кері клапанның жабық күйінде жабысуы. d) Кіріс торлыштың сұзғы бітелген. e) Сорғының зақымдалған.	Вентильді ашыңыз. 3 а) Тармақшасын қараңыз. Сорғыны бетінен шығарыңыз және клапанды шайыңыз немесе ауыстырыңыз. Сорғыны бетінен шығарып, торлыштың сұзғін шайыңыз немесе оны ауыстырыңыз. Сорғыны жөнденіз немесе ауыстырыңыз.
3. Сорғы төмен өнімділікпен жұмыс істейді.	a) Су деңгейі күткендегідей көп төмендеген. b) Қысым құбырының клапандары/вентильдері жартылай жабық/бітелген. c) Қысым құбыры ласпен (жоса) ластанған. d) Сорғының кері клапаны жартылай бітелген. e) Тік құбыры және сорғы жартылай ласпен (жосамен) бітелген. f) Сорғының зақымдалған. g) Құбырлардың тығыздалған жерлерінің ашылуы. h) Тік құбыры зақымданған. i) Кернеу төмендеген.	Сорғыны батыру терендігін арттырып, қысымын азайтыңыз немесе өнімділік төмендерек, басқа кішірек тип өлшемді сорғымен ауыстырыңыз. Клапандарды/вентильдерді жөнденіз және шайыңыз немесе қажет болса, жаңасымен ауыстырыңыз. Қысым құбырын тазартыңыз/ауыстырыңыз. Сорғыны бетінен шығарыңыз және клапанды тексеріңіз/ауыстырыңыз. Сорғыны бетінен шығарыңыз. Сорғыны бөлшектеніз және шайыңыз, қажет болса, сорғыны ауыстырыңыз. Құбырды шао керек. Сорғыны жөнденіз немесе ауыстырыңыз. Құбырды тексеріп және жөнденіз.

Ақаулық	Себеп	Жою
4. Жиі қосу және өшіру.	<p>a) Қысым релесіндегі қосу және өшіру қысымдарының арасындағы айырмашылық тым аз.</p> <p>b) Су деңгейін бақылау электродтары мен резервуардагы деңгей дұрыс белгіленбegen.</p> <p>c) Кері клапанның жартылай ашық қалпында болатын ағып кету немесе блокталу.</p> <p>d) Ток кернеуіні тұрақсыз.</p> <p>e) Электр қозғалтқыш қызып кеткен.</p>	<p>Мәндердің айырмашылықтарын арттырыңыз. Алайда, өшіру қысымы қысым резервуарындағы жұмыс қысымының көлемінен аспасу тиіс, ал қосу қысымы су тиісті қысыммен берілуімен қамтамасыз ететіндегі дәрежеде жогары болуы тиіс.</p> <p>Жеткілікті түрде уақыт араптығымен сорғыны қосып және өшіре отырып, электродтар/ деңгейді бақылау релесі қалпын реттеңіз. Қолданылатын автоматты құрылғыларды орнату және пайдалану бойынша нұсқауларды қараңыз. Егер автоматика аспаптарының көмегімен қосу/өшіру арасындағы интервалдарды өзгерту мүмкін болмаса, қысым клапанының өткізу қимасын азайту арқылы сорғының жұмыс өнімділігін төмендетуге болады.</p> <p>Сорғыны бетіне шығарыңыз және кері клапанды шайыңыз немесе ауыстырыңыз.</p> <p>Электр қорегі желісін тексеріңіз.</p> <p>Су температурасын тексеріңіз.</p>

10.1 Изоляция кедергісінің өлшемдері

Изоляция кедергісінің өлшемдеріне SQ/SQE сорғыларын қосуға рұқсат етілмейді, себебі кіристірілпін орналастырган электрониканың зақымдалуы мүмкін. **13-суретті** қараныз.

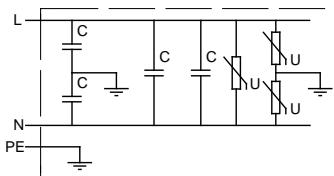

TM02 0689 5000

13. сур.


11. Электр қорегін тексеру

Назар аударыңыз



Кез келген жұмыстарды өткізу алдында
электр қорегінің өшірілгені мен оның
кездейсок қосылуына жол бермейтін
барлық шаралардың қабылданғанына
көз жеткізіңіз.

1. Қуат кернеуі




TM00 1371 4904

Фаза мен нейтрал
арасындағы кернеуді
(әрекеттегі мәнді бақылау
аспабымен) елшеңіз.
Вольтметрді электр
қозғалтқышын қосу
орнындағы қысықша
қосыңыз.

Электр қозғалтқыш жүктемесімен жұмыс
істейтін кернеу **5. Электр жабдығын
жалғау** белімінде берілген диапазон
шешеберінен шықпауы керек.
Кернеудің қатты ауыткулары электрмен
камтамасыз етудің нашарлығын көрсетеді,
және де мұндай жағдайда ақау
тузетілгенге дейін сорыны өшіру қажет.

2. Тұтынылатын ток



TM00 1372 5082

Сорғы тұрақты қысыммен
жұмыс істеген жағдайда (мүмкін болса, сорғы
жұмысына жиі қолданылатын
куаттылық мәнімен) ток күшін
елшеңіз (әрекеттегі мәнді
бақылау аспабымен).
Максималды жұмыс тогының
мәнін техникалық
сипаттамалар берілген
 фирмалық тақтайшадан
қараңыз.

Егер ток толық жүктеме кезіндегі ток
мәнінен асатын болса, ақаулардың келесі
 себептері болуы мүмкін:

- Сымдар немесе кабельдік муфтадағы
нашар контакт.
- Желілік кернеу тым төмен, пункт 1-ді
қараңыз.

12. Экология талаптары

Жабдықты пайдалану, сақтау және тасымалдау
барысында адамдарға және қоршаган ортаға
қауіпті материалдарға қатысты барлық
экологиялық талаптар қадағалануы тиіс.

Назар аударыңыз

Егер сорғы пайдаданудан шығарылса,
сорғыда/электр қозғалтқышында және
тік құбырда адамға және қоршаган
ортага қауіпті материалдар қалдырмай
керек.

Күдікті жағдайларда Grundfos компаниясының
жергілікті екіліне хабарласу сұралады.

13. Жою

Бұл бүйім, сондай-ақ, тораптар мен бөлшектер
экология талаптарына сыйкес жойылуы тиіс:

1. Қоғамдық немесе жеке қоғыс жинау
қызыметтерін пайдаданыңыз.
2. Егер мұндай үйімдар немесе фирмалар
болмаса, жақын орналаскан филиалмен
немесе Grundfos сервис орталығымен
хабарласыңыз.

Дұрыстауға жарамды.

Appendix

Nameplates to be filled in

GRUNDFOS

PUMP UNIT 96033644

MODEL A P1 9744

SQ SQE X - XXX

Q: xx m³/h H: XXX m

Stages: X

P2 motor: X.XX kW

Weight: X.X kg

Made in _____

Rp 1 1/4

GRUNDFOS

PROD.NO. _____
MODEL P1 _____

U: _____ 50/60 Hz

I: A SINGLE PHASE

P1: kW

P2: kW

S1/35 °C

IEC/EN 60034 Cl.1

P2: HP

SF _____ LRA _____

Ins Cl F

PF 1.0 PRM: _____

Weight kg/lb
150m

IP 68

Made in _____

TM06 2933 4814 - TM06 2934 4814

Declaration of conformity

GB: EU declaration of conformity

We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products SQ, SQE, to which the declaration below relates, are in conformity with the Council Directives listed below on the approximation of the laws of the EU member states.

CZ: Prohlášení o shodě EU

My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky SQ, SQE, na které se toto prohlášení vztahuje, jsou v souladu s níže uvedenými ustanoveními směrnice Rady pro sbližení právních předpisů členských států Evropského společenství.

DK: EU-overensstemmelseserklæring

Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produkterne SQ, SQE, som erklæringen nedenfor omhandler, er i overensstemmelse med Rådets direktiver der er nævnt nedenfor, om indbyrdes tilnærmelse til EU-medlemsstaternes lovgivning.

ES: Declaración de conformidad de la UE

Grundfos declara, bajo su exclusiva responsabilidad, que los productos SQ, SQE, a los que hace referencia la siguiente declaración cumplen lo establecido por las siguientes Directivas del Consejo sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros de la UE.

FR: Déclaration de conformité UE

Nous, Grundfos, déclarons sous notre seule responsabilité, que les produits SQ, SQE, auxquels se réfère cette déclaration, sont conformes aux Directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres UE relatives aux normes énoncées ci-dessous.

HR: EU deklaracija uskladnosti

Mi, Grundfos, izjavljujemo s punom odgovornošću da su proizvodi SQ, SQE, na koja se izjava odnosi u nastavku, u skladu s direktivama Vijeća dojde navedene o uskladivanju zakona država članica EU-a.

IT: Dichiarazione di conformità UE

Grundfos dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti SQ, SQE, ai quali si riferisce questa dichiarazione, sono conformi alle seguenti direttive del Consiglio riguardanti il riacvicinamento delle legislazioni degli Stati membri UE.

LV: ES atbilstības deklarācija

Sabiedrība Grundfos ar pilnu atbildību paziņo, ka produkti SQ, SQE, uz kuri attiecas tālāk redzētā deklarācija, atbilst tālāk norādītajām Padomes direktīvām par EK/ES dalībvalstu normatīvo aktu tuvināšanu.

PL: Deklaracja zgodności UE

My, Grundfos, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasze produkty SQ, SQE, których deklaracja niniejsza dotyczy, są zgodne z następującymi dyrektywami Rady w sprawie zbliżenia przepisów prawnych państw członkowskich.

RO: Declarația de conformitate UE

Noi Grundfos declarăm pe propria răspundere că produsele SQ, SQE, la care se referă această declaratie, sunt în conformitate cu Directivele de Consiliu specificate mai jos privind armonizarea legilor statelor membre UE.

RU: Декларация о соответствии нормам ЕС

Мы, компания Grundfos, со всей ответственностью заявляем, что изделия SQ, SQE, к которым относится нижеприведённая декларация, соответствуют нижеприведённым Директивам Совета Европейского Союза о тождественности законов стран-членов ЕС.

SI: Izjava o skladnosti EU

V Grundfosu s polno odgovornostjo izjavljamo, da je izdelek SQ, SQE, na katerega se spodnja izjava nanaša, v skladu s spodnjimi direktivami Sveta o približevanju zakonodaje za izenačevanje pravnih predpisov držav članic EU.

TR: AB uygunluk bildirgesi

Grundfos olarak, aşağıdaki bildirgin konusu olan SQ, SQE, ürünlerinin, AB Üyesi ülkelerin direktiflerinin yakınılaştırımlılarıyla ilgili durumun aşağıda belirtilen direktifler ile uyumlu olduğunu ve bununla ilgili olarak tüm sorumluluğun bize ait olduğunu beyan ederiz.

BG: Декларация за съответствие на ЕО

Ние, фирма Grundfos, заявяваме със пълна отговорност, че продукти SQ, SQE, на които се отнася настоящата декларация, отговарят на следните директиви на Съвета за уძнакяване на правните разпоредби на държавите-членки на ЕО.

DE: EU-Konformitätserklärung

Wir, Grundfos, erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte SQ, SQE, auf die sich diese Erklärung beziehen, mit den folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EU-Mitgliedsstaaten übereinstimmen.

EE: EÜ vastavusdeklaratsioon

Meie, Grundfos, kinnitame ja kanname ainusikulist vastutust selle eest, et toode SQ, SQE, mille kohta all olev deklaratsioon kätib, on kooskõlas Nõukogu Direktiividega, mis on nimetatud all pool vastavalt vastuvõetud õigusaktide ühtlustamise kohta EU liikmesriikides.

FI: EU-vaatimustenmukaisuusvaakutus

Grundfos vaikuttaa omalla vastuullaan, että tuotteet SQ, SQE, joita tämä vaakuutus koskee, ovat EU:n jäsenvaltioiden lainsäädännön lähestymisen tähästävän Euroopan neuvoston direktiivien vaatimusten mukaisia seuraavasti.

GR: Διάλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Εμείς, η Grundfos, δηλώνουμε με αποκλειστικά δική μας ευθύνη ότι τα προϊόντα SQ, SQE, στα οποία αναφέρεται η παρακάτω δήλωση, συμμόρφωνται με τις παρακάτω Οδηγίες του Συμβουλίου περί προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών της ΕΕ.

HU: EU megfelelőségi nyilatkozat

Mi, Grundfos vállalat, teljes felelősséggel jelentjük, hogy a(z) SQ, SQE, termék, amelyre az alábbi nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek az Európai Unió tagállamainak jogi irányelvét összehangoltanács alábbi előírásainak.

LT: ES atitikties deklaracija

Mes, Grundfos, su visa atskomybe pareiskiami, kad produktai SQ, SQE, kuriems skirta ši atitikties deklaracija, atitinka žemiau nurodytas Tarybos Direktyvės dėl ES šalių narių įstatymų suderinimo.

NL: EU-conformiteitsverklaring

Wij, Grundfos, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de producten SQ, SQE, waarop de onderstaande verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de onderstaande Richtlijnen van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgeving van de EU-lidstaten.

PT: Declaração de conformidade UE

A Grundfos declara sob sua única responsabilidade que os produtos SQ, SQE, aos quais diz respeito a declaração abaixo, estão em conformidade com as Directivas do Conselho sobre a aproximação das legislações dos Estados Membros da UE.

RS: Deklaracija o usklađenosti EU

Mi, kompanija Grundfos, izjavljujemo pod punom vlastitom odgovornošću da je proizvod SQ, SQE, na koji se odnosi deklaracija ispod, u skladu sa dole prikazanim direktivama Saveta za uskladivanje zakona država članica EU.

SE: EU-försäkran om överensstämmelse

Vi, Grundfos, försäkrar under ansvar att produkterna SQ, SQE, som omfattas av nedanstående försäkran, är i överensstämmelse med de rådsdirektiv om inbördes närmande till EU-medlemsstaternas lagstiftning som listas nedan.

SK: ES vyhlásenie o zhode

My, spoločnosť Grundfos, vyhľadujeme na svoju plnú zodpovednosť, že produkty SQ, SQE, na ktoré sa vyhlásenie uvedené nižšie vzťahuje, sú v súlade s ustanoveniami nižšie uvedených smerníc Rady pre zbliženie právnych predpisov členských štátov EÚ.

KZ: Сәйкестік жөніндегі ЕО декларациясы

Biz, Grundfos, ЕО мүшіндеңін заңдардың жағын төмөнкі көрсетілген Кеңес директиваларының сәйкес темендегі декларацияға кітпес SQ, SQE, енімдері біздің жеке жауапкершілігімізде екенін мәлімдейміз.

МК: Декларација за сообразност на ЕУ

Ние, Grundfos, изјавуваме под целосна одговорност дека производите SQ, SQE, на кои се однесува долнаведената декларација, се во согласност со овие директиви на Советот за приближување на законите на земите-членки на ЕУ.

NO: EUs samsvarsærklaering

Vi, Grundfos, erklærer under vårt eneansvar at produktene SQ, SQE som denne erklæringen gjelder, er i samsvar med styrets direktiver om tilnærming av forordninger i EU-landene.

MY: Perisytiharan keakuran EU

Kami, Grundfos, mengisyiharkan di bawah tanggungjawab kami semata-mata bahawa produk SQ, SQE, yang berkaitan dengan perisytiharan di bawah, akur dengan Perintah Majlis yang disenaraikan di bawah ini tentang penghampiran undang-undang negara ahli EU.

EU: إقرار مطابقة

SQ قرر نحن، جرونديفون، مقتضى مسؤوليتنا الفردية بأن المتوجهين **SQE**، الذين يختص بهما اتخاذ القرارات أذناه، وكذلك مطابقين توجيهات مجلس المستشارين أذناه بشأن التقرير بين قوانين الدول أصحاب المجموعة لأوروبا/الاتحاد الأوروبي (EU).

- Machinery Directive (2006/42/EC). Standard used: EN 809:1998,A1:2009.
 - Low Voltage Directive (2014/35/EU). Standards used:
 - EN 60335-1:2012 + A11:2014
 - EN 60335-2-41:2003 + A1:2004 + A2:2010
 - EMC Directive (2014/30/EU). Standards used:
 - EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
 - EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
 - EN 61000-6-2:2005
 - EN 61000-6-3:2007

This EU declaration of conformity is only valid when published as part of the Grundfos safety instructions (publication number 96160909 0516).

Bjerringbro, 25th February 2016

Sv. Dr. Kral

Svend Aage Kaae
Director
Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro, Denmark

Person authorised to compile the technical file and empowered to sign the EU declaration of conformity.

Argentina

Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.
Ruta Panamericana km. 37.500 Centro
Industrial Garin
1619 - Garin Pcia. de B.A.
Phone: +54-3327 414 444
Telefax: +54-3327 411 111

Australia

GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd.
P.O. Box 2040
Regency Park
South Australia 5942
Phone: +61-8-8461-4611
Telefax: +61-8-8340 0155

Austria

GRUNDFOS Pumpen Vertrieb
Ges.m.b.H.
Grundstrasse 2
A-5082 Grödig/Salzburg
Tel.: +43-6246-883-0
Telefax: +43-6246-883-30

Belgium

N.V. GRUNDFOS Bellux S.A.
Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
Tél.: +32-3-870 7300
Télécopie: +32-3-870 7301

Belarus

Представительство ГРУНДФОС в
Минске
220125, Минск
ул. Шаффарнянская, 11, оф. 56
Тел.: +7 (375 17) 286 39 72, 286 39 73
Факс: +7 (375 17) 286 39 71
E-mail: minsk@grundfos.com

Bosnia/Herzegovina

GRUNDFOS Sarajevo
Trg Heroja 16,
BiH-71000 Sarajevo
Phone: +387 33 713 290
Telefax: +387 33 659 079
e-mail: grundfos@bih.net.ba

Brazil

BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL
Av. Humberto de Alencar Castelo
Branco, 630
CEP 09850 - 300
São Bernardo do Campo - SP
Phone: +55-11 4393 5533
Telefax: +55-11 4343 5015

Bulgaria

Grundfos Bulgaria EOOD
Slatina District
Iztochna Tangenta street no. 100
BG - 1592 Sofia
Tel. +359 2 49 22 200
Fax. +359 2 49 22 201
email: bulgaria@grundfos.bg

Canada

GRUNDFOS Canada Inc.
2941 Brighton Road
Oakville, Ontario
L6H 6C9
Phone: +1-905 829 9533
Telefax: +1-905 829 9512

China

Grundfos Alldos
Dosing & Disinfection
ALLDOS (Shanghai) Water Technology
Co. Ltd.
West Unit, 1 Floor, No. 2 Building (T 4-2)
278 Jinhu Road, Jin Qiao Export Pro-
cessing Zone
Pudong New Area
Shanghai, 201206
Phone: +86 21 5055 1012
Telefax: +86 21 5032 0596
E-mail: grundfosalldos-CN@grund-
fos.com

China

GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.
10F The Hub, No. 33 Suhong Road
Minhang District
Shanghai 201106
PRC
Phone: +86-21 6122 5222
Telefax: +86-21 6122 5333

Croatia

GRUNDFOS CROATIA d.o.o.
Cebini 37, Buzin
HR-10010 Zagreb
Phone: +385 1 6595 400
Telefax: +385 1 6595 499
www.grundfos.com

Czech Republic

GRUNDFOS s.r.o.
Čapkovského 21
779 00 Olomouc
Phone: +420-585-716 111
Telefax: +420-585-716 299

Denmark

GRUNDFOS DK A/S
Martin Bachs Vej 3
DK-8850 Bjerringbro
Tlf.: +45-87 50 50 50
Telefax: +45-87 50 51 51
E-mail: info_GDK@grundfos.com
www.grundfos.com/DK

Estonia

GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ
Peterburri tee 92G
11415 Tallinn
Tel: + 372 606 1690
Fax: + 372 606 1691

Finland

OY GRUNDFOS Pumput AB
Trukkikuja 1
FI-01360 Vantaa
Phone: +358-(0)207 889 500
Telefax: +358-(0)207 889 550

France

Pompes GRUNDFOS Distribution S.A.
Parc d'Activités de Chesnes
57, rue de Malacombe
F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon)
Tél.: +33-4 74 82 15 15
Télécopie: +33-4 74 94 10 51

Germany

GRUNDFOS Water Treatment GmbH
Reetzstraße 85
D-76327 Pfinztal (Söllingen)
Tel.: +49 7240 61-0
Telefax: +49 7240 61-177
E-mail: gwt@grundfos.com

Germany

GRUNDFOS GMBH
Schlüterstr. 33
40699 Erkrath
Tel.: +49-(0) 211 929 69-0
Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799
E-mail: infoservice@grundfos.de
Service in Deutschland:
E-mail: kundendienst@grundfos.de

Greece

GRUNDFOS Hellas A.E.B.E.
20th km. Athinon-Markopoulou Av.
P.O. Box 71
GR-19002 Peania
Phone: +0030-210-66 83 400
Telefax: +0030-210-66 46 273

Hong Kong

GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd.
Unit 1, Ground floor
Siu Wai Industrial Centre
29-33 Wing Hong Street &
68 King Lam Street, Cheung Sha Wan
Kowloon
Phone: +852-27861706 / 27861741
Telefax: +852-27858664

Hungary

GRUNDFOS Hungária Kft.
Park u. 8
H-2045 Törökbalint,
Phone: +36-23 511 110
Telefax: +36-23 511 111

India

GRUNDFOS Pumps India Private
Limited
118 Old Mahabalipuram Road
Thoraipakkam
Chennai 600 097
Phone: +91-44 4596 6800

Indonesia

PT. GRUNDFOS POMPA
Graha Intirub Lt. 2 & 3
Jln. Ciliilitan Besar No.454. Makasar,
Jakarta Timur
ID-Jakarta 13650
Phone: +62 21-469-51900
Telefax: +62 21-460 6910 / 460 6901

Ireland

GRUNDFOS (Ireland) Ltd.
Unit A, Merrywell Business Park
Ballymount Road Lower
Dublin 12
Phone: +353-1-4089 800
Telefax: +353-1-4089 830

Italy

GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l.
Via Gran Sasso 4
I-20060 Truccazzano (Milano)
Tel.: +39-02-95838112
Telefax: +39-02-95309290 / 95838461

Japan

GRUNDFOS Pumps K.K.
Gotanda Metalion Bldg. 5F,
5-21-15, Higashi-gotanda
Shiagawa-ku, Tokyo,
141-0022 Japan
Phone: +81 35 448 1391
Telefax: +81 35 448 9619

Korea

GRUNDFOS Pumps Korea Ltd.
6th Floor, Aju Building 679-5
Yeoksam-dong, Gangnam-ku, 135-916
Seoul, Korea
Phone: +82-2-5317 600
Telefax: +82-2-5633 725

Latvia

SIA GRUNDFOS Pumps Latvia
Deglava biznesss centrs
Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Riga,
Tālrs.: + 371 714 9640, 7 149 641
Fakss: + 371 914 9646

Lithuania

GRUNDFOS Pumps UAB
Smolensko g. 6
LT-03201 Vilnius
Tel: + 370 52 395 430
Fax: + 370 52 395 431

Malaysia

GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd.
7 Jalan Peguam U1/25
Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam
Selangor
Phone: +60-3-5569 2922
Telefax: +60-3-5569 2866

Mexico

Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V.
Boulevard TLC No. 15
Parque Industrial Stiva Aeropuerto
Apodaca, N.L. 66600
Phone: +52-81-8144 4000
Telefax: +52-81-8144 4010

Netherlands

GRUNDFOS Netherlands
Veluwzezoom 35
1326 AE Almere
Postbus 22015
1302 CA ALMERE
Tel.: +31-88-478 6336
Telefax: +31-88-478 6332
E-mail: info_gnl@grundfos.com

New Zealand

GRUNDFOS Pumps NZ Ltd.
17 Beatrice Tinsley Crescent
North Harbour Industrial Estate
Albany, Auckland
Phone: +64-9-415 3240
Telefax: +64-9-415 3250

Norway

GRUNDFOS Pumpen A/S
Strømsveien 344
Postboks 235, Leirdal
N-1011 Oslo
Tlf.: +47-22 90 47 00
Telefax: +47-22 32 21 50

Poland

GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o.
ul. Klonowa 23
Baranowo k. Poznania
PL-62-081 Przeźmierowo
Tel: (+48-61) 650 13 00
Fax: (+48-61) 650 13 50

Portugal

Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A.
Rua Calvet de Magalhães, 241
Apartado 1079
P-2770-153 Paço de Arcos
Tel.: +351-21-440 76 00
Telefax: +351-21-440 76 90

Romania

GRUNDFOS Pompe România SRL
Bd. Biruentei, nr 103
Pantelimon county Ilfov
Phone: +40 21 200 4100
Telefax: +40 21 200 4101
E-mail: romania@grundfos.ro

Russia

ООО Грундфос
Россия, 109544 Москва, ул. Школьная
39
Тел. (+7) 495 737 30 00, 564 88 00
Факс (+7) 495 737 75 36, 564 88 11
E-mail grundfos.moscow@grundfos.com

Serbia

GRUNDFOS Predstavništvo Beograd
Dr. Milutina Ivkovića 2a/29
YU-11000 Beograd
Phone: +381 11 26 47 877 / 11 26 47
496
Telefax: +381 11 26 48 340

Singapore

GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd.
25 Jalan Tukang
Singapores 619264
Phone: +65-6681 9688
Telefax: +65-6681 9689

Slovakia

GRUNDFOS s.r.o.
Prievozská 4D
821 09 BRATISLAVA
Phone: +421 2 5020 1426
sk.grundfos.com

Slovenia

GRUNDFOS LJUBLJANA, d.o.o.
Leskoškova 9e, 1122 Ljubljana
Phone: +386 (0) 1 568 06 10
Telefax: +386 (0) 1 568 0619
E-mail: tehnika-si@grundfos.com

South Africa

Grundfos (PTY) Ltd.
Corner Mountjoy and George Allen
Roads
Wilbart Ext. 2
Bedfordview 2008
Phone: (+27) 11 579 4800
Fax: (+27) 11 455 6066
E-mail: lsmart@grundfos.com

Spain

Bombas GRUNDFOS España S.A.
Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)
Tel.: +34-91-848 8800
Telefax: +34-91-628 0465

Sweden

GRUNDFOS AB
(Box 333) Lunngårdsgatan 6
431 24 Mölndal
Tel.: +46 31 332 23 000
Telefax: +46 31-331 94 60

Switzerland

GRUNDFOS ALLDOS International AG
Schönmattstrasse 4
CH-4153 Reinach
Tel.: +41-61-717 5555
Telefax: +41-61-717 5500
E-mail: grundfosalldos-CH@grund-
fos.com

Switzerland

GRUNDFOS Pumpen AG
Bruggacherstrasse 10
CH-8117 Fällanden/ZH
Tel.: +41-44-806 8111
Telefax: +41-44-806 8115

Taiwan

GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd.
7 Floor, 219 Min-Chuan Road
Taichung, Taiwan, R.O.C.
Phone: +886-4-2305 0868
Telefax: +886-4-2305 0878

Thailand

GRUNDFOS (Thailand) Ltd.
92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road,
Dokmai, Pravej, Bangkok 10250
Phone: +66-2-725 8999
Telefax: +66-2-725 8998

Turkey

GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan dede Caddesi,
2. yol 200. Sokak No. 204
41490 Gebze/ Kocaeli
Phone: +90 - 262-679 7979
Telefax: +90 - 262-679 7905
E-mail: satis@grundfos.com

Ukraine

Бізнес Центр Європа
Столичне шосе, 103
м. Київ, 03131, Україна
Телефон: (+38 044) 237 04 00
Факс: (+38 044) 237 04 01
E-mail: ukraine@grundfos.com

United Arab Emirates

GRUNDFOS Gulf Distribution
P.O. Box 16768
Jebel Ali Free Zone
Dubai

Phone: +971-4- 8815 166
Telefax: +971-4-8815 136

United Kingdom

GRUNDFOS Pumps Ltd.
Grovebury Road
Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL
Phone: +44-1525-850000
Telefax: +44-1525-850011

U.S.A.

GRUNDFOS Pumps Corporation
17100 West 118th Terrace
Olathe, Kansas 66061
Phone: +1-913-227-3400
Telefax: +1-913-227-3500

Uzbekistan

Grundfos Tashkent, Uzbekistan The Representative Office of Grundfos Kazakhstan in Uzbekistan
38a, Oybek street, Tashkent
Телефон: (+998) 71 150 3290 / 71 150 3291
Факс: (+998) 71 150 3292

Addresses revised 25.01.2016

be think innovate

96160909 0516

ECM: 1184014

www.grundfos.com

GRUNDFOS 

The name Grundfos, the Grundfos logo, and **be think innovate** are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.

© Copyright Grundfos Holding A/S